

Anlage:

HKLS-03 Turnhalle

VS-HS Trieben

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

BESTELLDATEN:

BESTELLN.R. / DATUM: _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus Sicherheitsgründen notwendig sein, ist die Zustimmung des Herstellers einzuholen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage und sämtliche Schutz- und Steuerbedingungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuheilen!

Anlagenbezeichnungen:

H01 Kesselfolge	H18 Transfer Sauna
H02 Klassen VS Ost	L01 Lüftung Buffet
H03 Klassen VS Süd	L02 Lüftung Turnhalle NEU
H04 Turnsaal VS RAD	
H05 Wohnung VS	
H06 Wohnung Amtsgebäude	
H07 Büro Amtsgebäude	
H08 Buffet Rad	
H09 Turnhalle NEU Rad	
H10 Frischwasserstation Turnhalle	
H11 Boiler HS (Frischwasserstation)	
H12 Transfer HS	
H13 Klassen HS Süd	
H13 Klassen HS Süd	
H15 HS DG Süd	
H16 WC und Gänge	
H17 Klassen HS_KG	

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	1000x1800x400	(BxHxT)
SOCKEL:	100	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	Steuerspannung
003	LON
004	Modul 1 - AI
005	Modul 2 - AI
006	Modul 3 - AO

```

007 Modul 4 - AO
008 Modul 5 - DI
009 Modul 6 - DI
010 Modul 7 - DI
011 Modul 8 - DO
012 Modul 9 - DO
013 Modul 10 - DO

```

```

014 Reserveblatt
015 UWP
016 L02 Lftg. Turnhalle Rotationstauscher
017 L01 Lftg. Buffet ZLFV + ABLV
018 L02 Lftg. Turnhalle ZLFV + ABLV
019 L03 Garderobe Ablüfter

```




Datum	06.07.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	





HKLS-03 Turnhalle
VS-HS Trieben
Deckblatt





Zeichn.Nr.:	204/15
Blatt 0	von 19 Bl.
www.elpe.net	




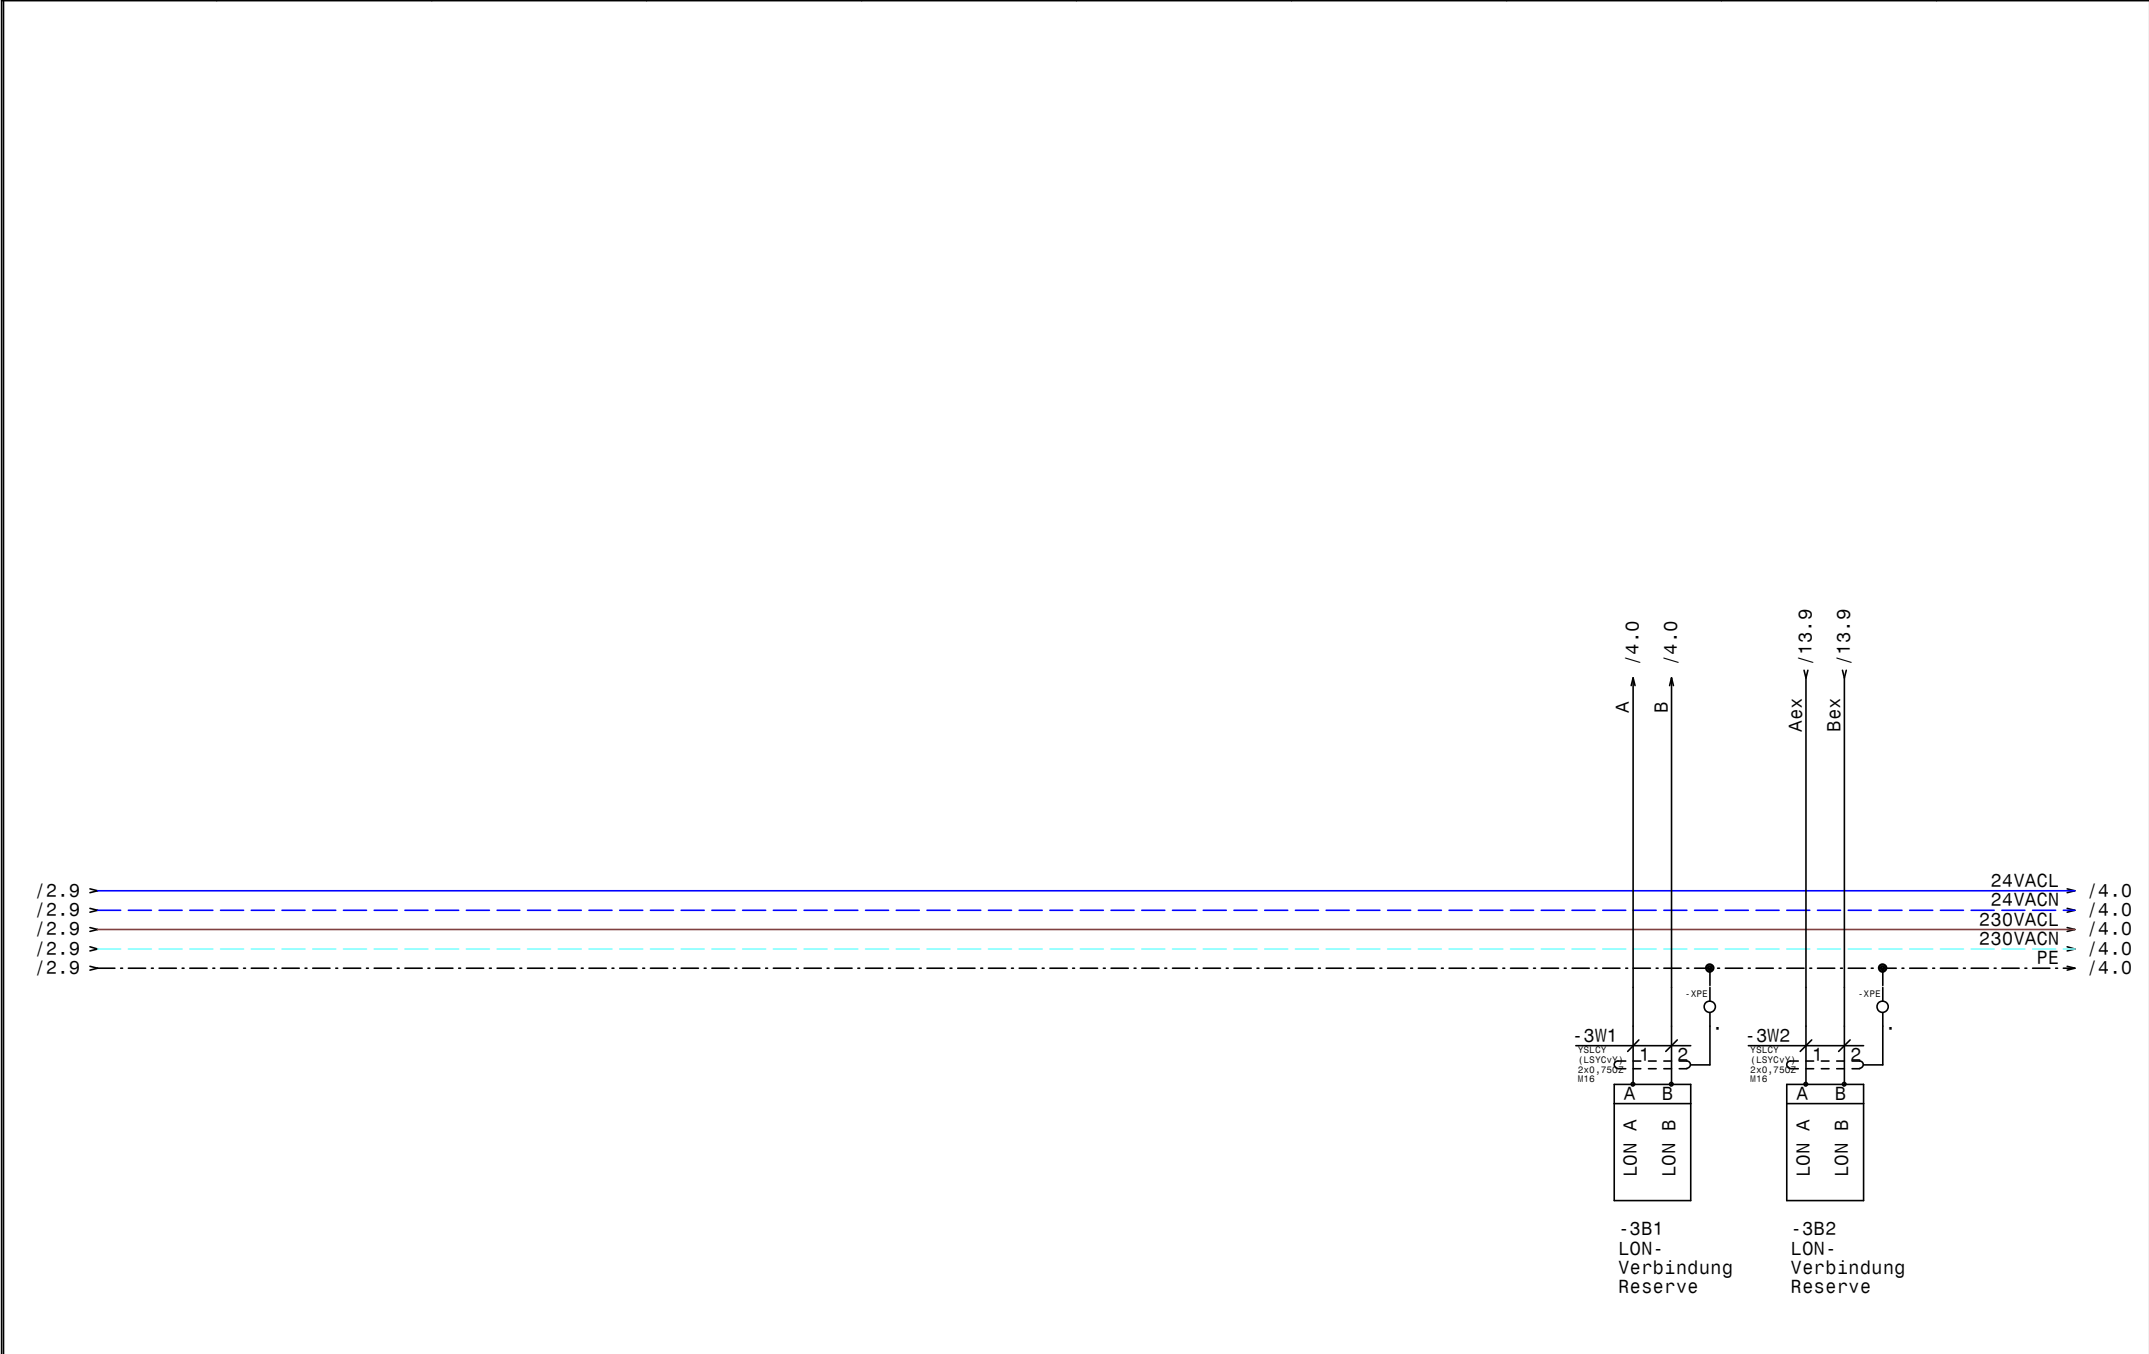

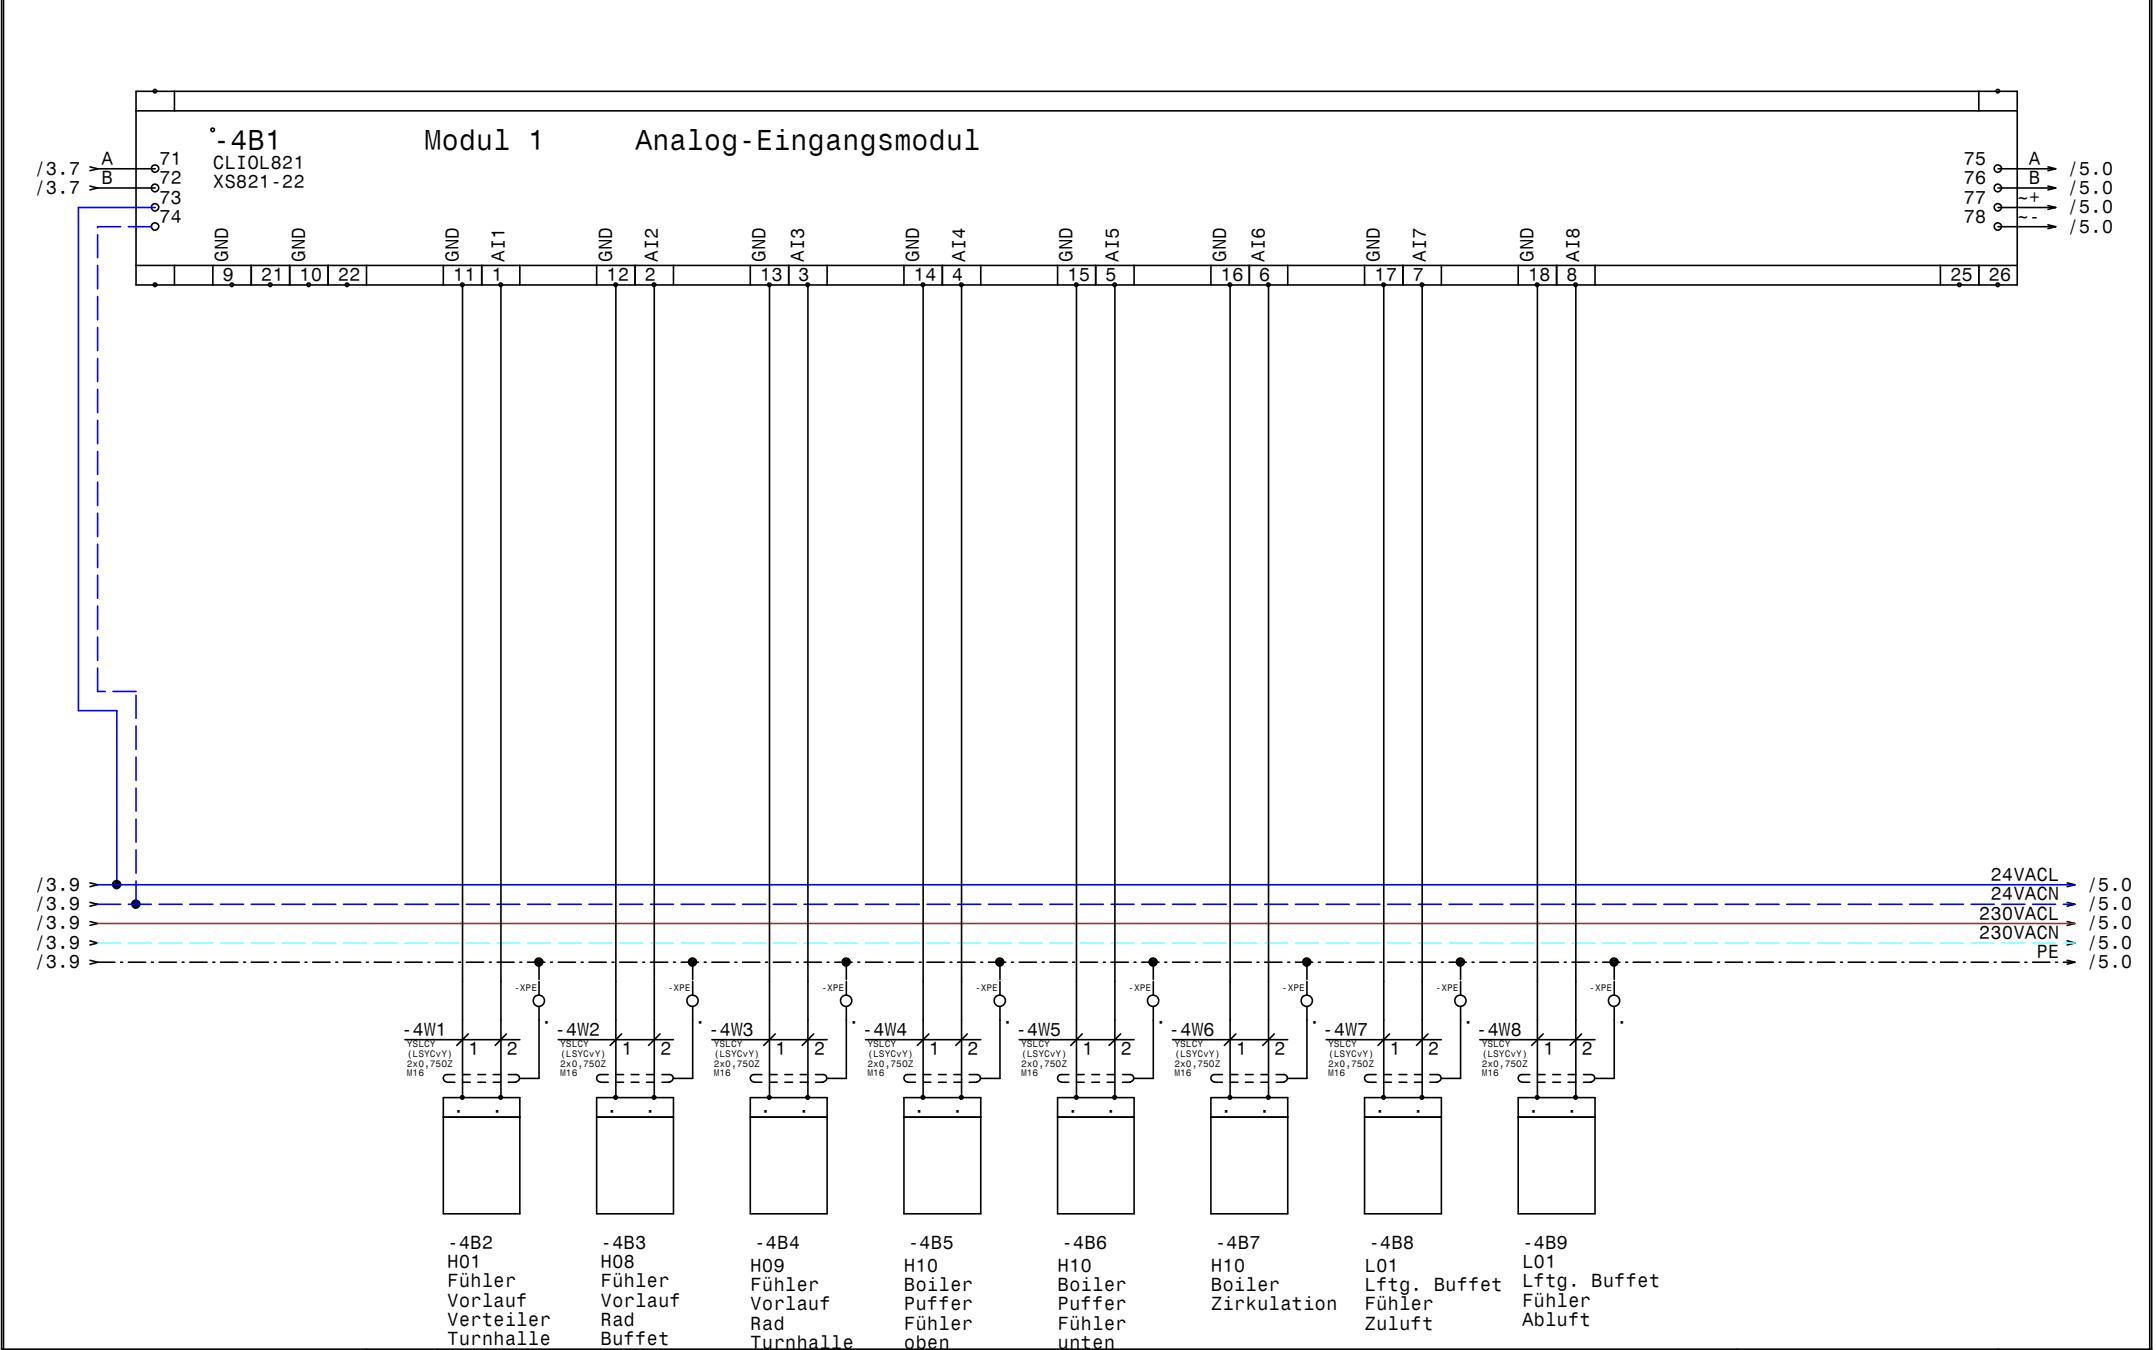

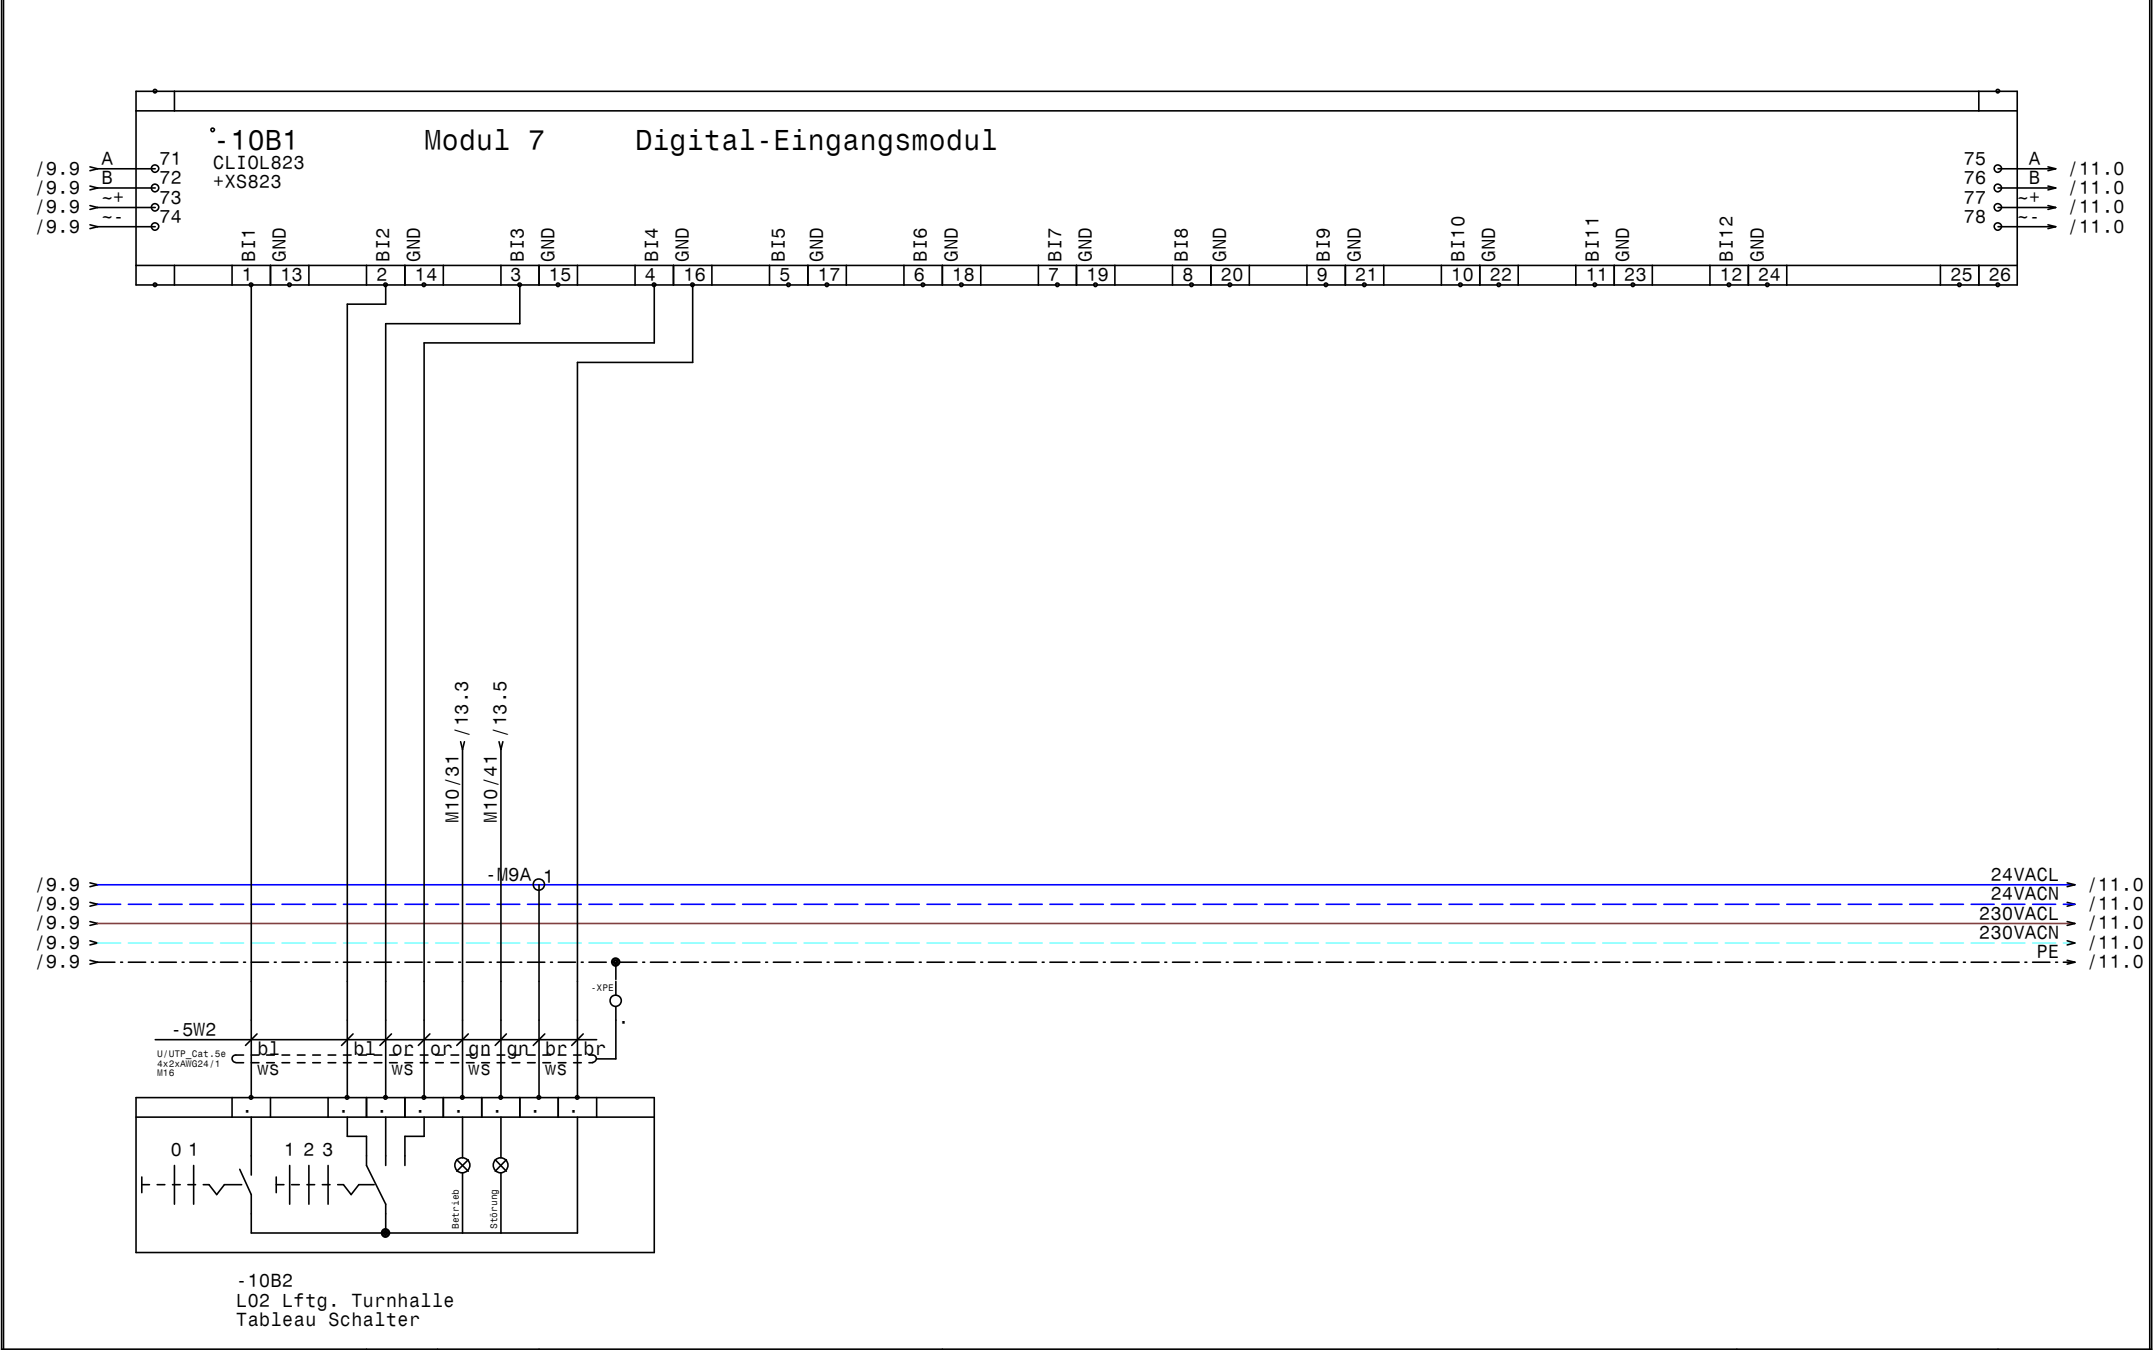


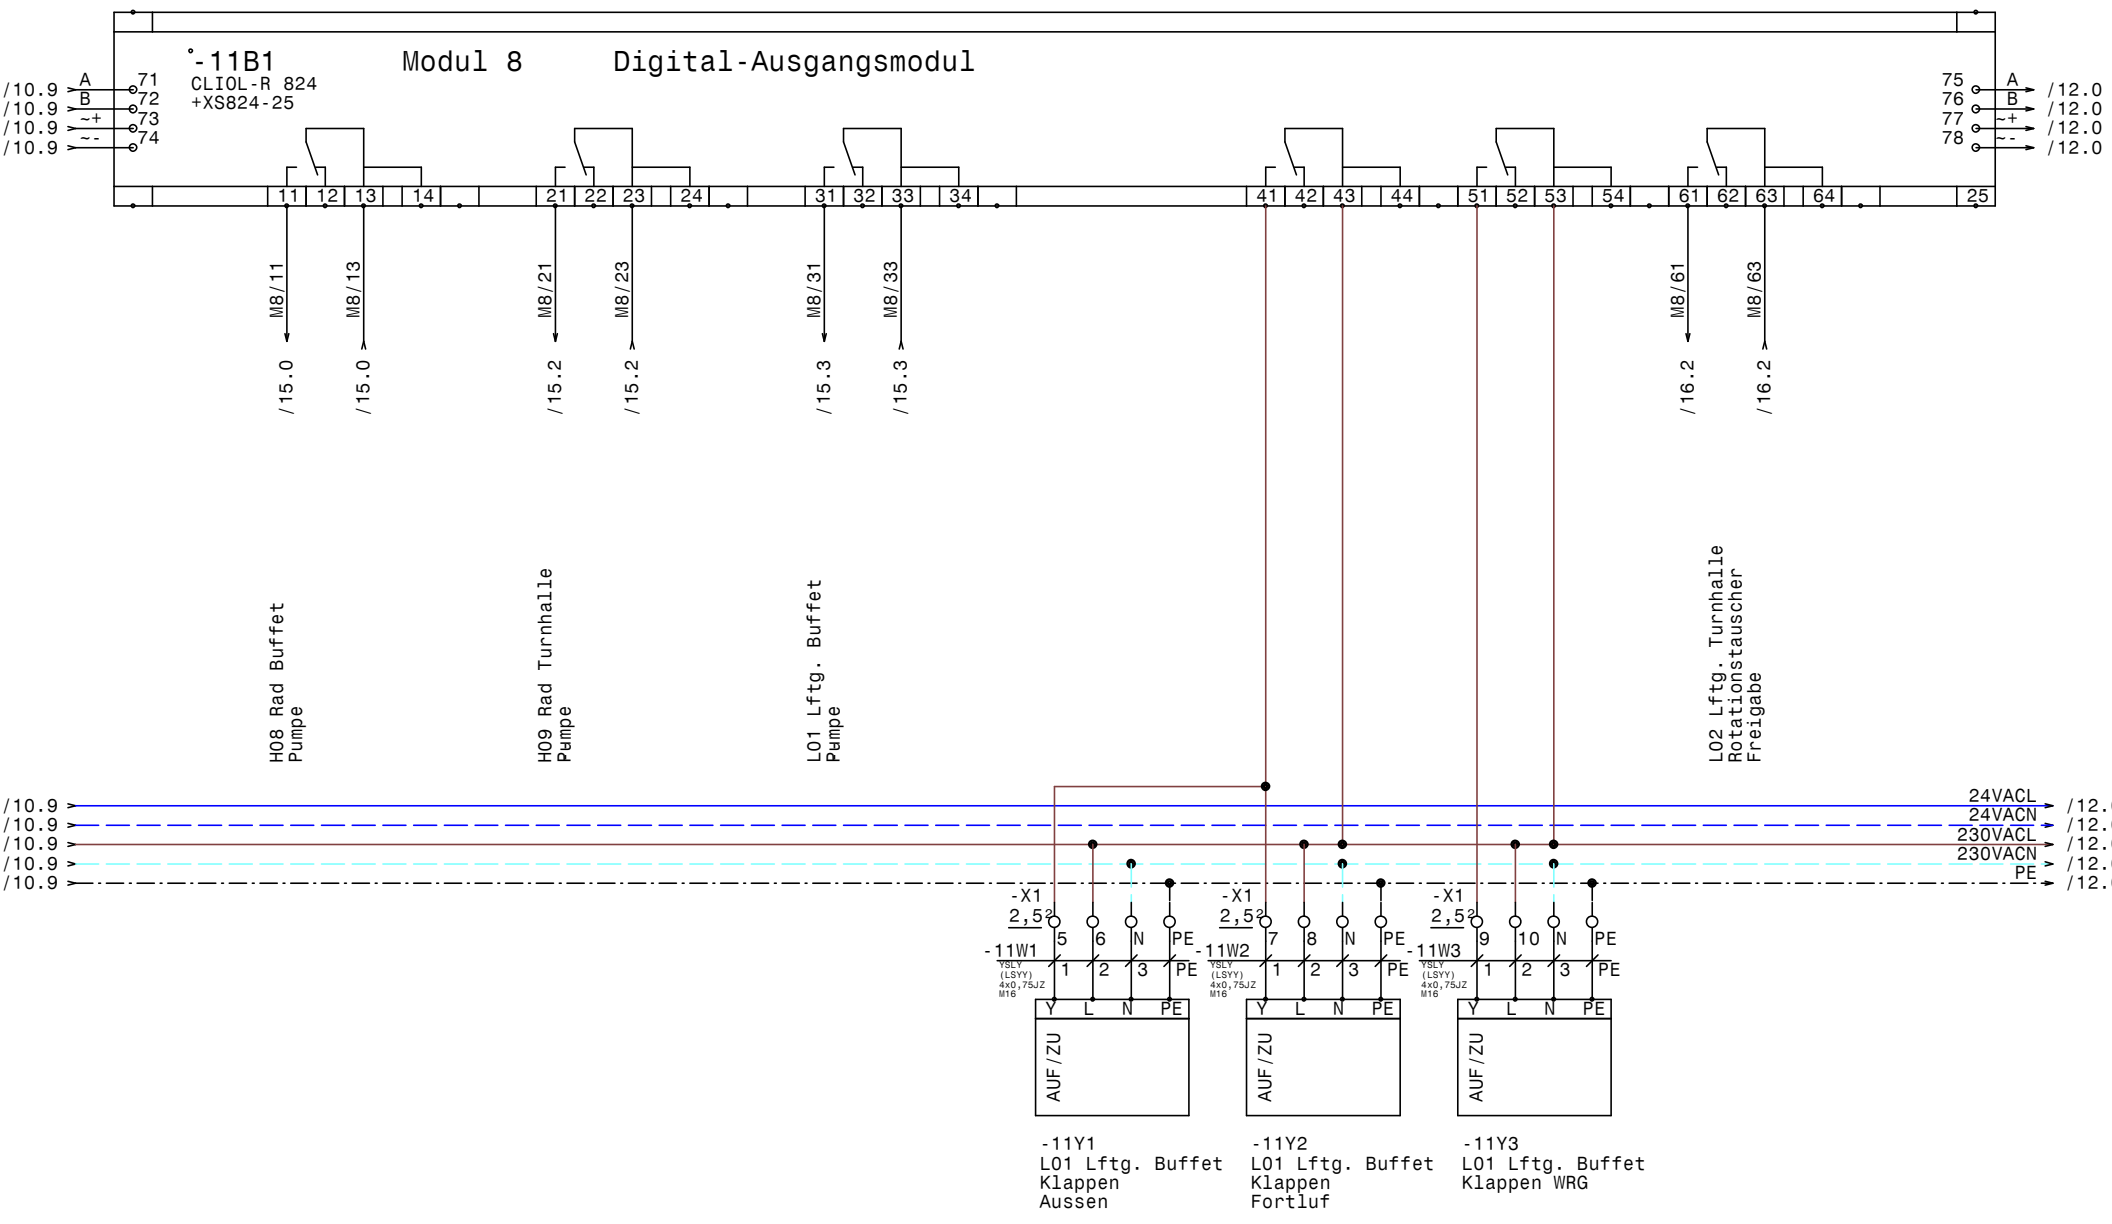



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Reserveplatz	Modul
--------------	-------

[illegible]

	Datum	06.07.15		HKLS-03 Turnhalle VS-HS Trieben Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				204/15
	Gepr.					Blatt 2
	Norm					von 2 Bl.

	Datum	06.07.15	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-03 Turnhalle VS-HS Trieben Materialliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger F.				204/15
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 2 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge			
						-15W4			
12	M20		Kabelverschraubung			-15W5, -15W9, -18W1, -16W1, -17W1			
						-15W3, -15W7, -19W1, -18W3, -17W3			
						-15W1, -7W2			
39	EK 2,5 ge/gr		Erdungsklemme			-X1, -X13, -XPE, -X1			
1	EK 10 ge/gr		Erdungsklemme			-X1			
1	Klemme 10 blau		Klemme N			-X1			
3	Klemme 10 grau		Klemme L			-X1			
1	EK 35 ge/gr		Erdungsklemme			-X1			
1	Klemme 35 blau		Klemme N			-X1			
3	Klemme 35 grau		Klemme L			-X1			
41	Klemme 2,5 grau		Klemme L			-X1, -X13, -X2, -X1			
15	Klemme 2,5 blau		Klemme N			-X1, -X1			
2			Steckdose			-2X2, -2X1			