

Anlage:

HKLS

VS Mieders

Firma:

Holter

BESTELLDATEN:

BESTELL NR. / DATUM:

KUNDE:

!! ACHTUNG !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	1200x2000x400	(BxHxT)
SOCKEL:	100	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links - rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange

Blattverzeichnis

```

000 Deckblatt
001 Netzanschluß
002 L01 Ventilatoren
003 L02 Ventilatoren
004 Dachgulli Heizung, Fäkalhebeanlage
005 Ventilatoren L03, L04, L05, L06
006 UWP
007 Fernwärmestation
008 L02 Zonenklappen
009 AUL FOL Klappen
010 CLAX-HAWK640
011 EAP B.02 8DI
012 Präsenzmelder
013 Präsenzmelder / Störungen
014 Störmeldungen
015 Störmeldungen

```

```

016 Störmeldungen, Schalter L02
017 BMA, DDC Reset
018 EAP E16XI
019 EAP E16XI
020 EAP E16XI
021 EAP E16XI
022 EAP E8D0-R/H
023 EAP E8D0-R/H
024 EAP E8D0-R/H
025 EAP E8A0-U/H
026 EAP E8A0-U/H
027 Reserve
028 Reserve
029 Reserve
030 Reserve
031 EAP B.02 8DI

```

032	BSK	L01	
033	BSK	L01	
034	BSK	L01	
035	BSK	L01	
036	BSK	L01	
037	BSK	L01	
038	BSK	L01	
039	BSK	L01	
040	BSK	L01	
041	BSK	L01	
042	BSK	L01	
043	BSK	L01	/ BSK L02
044	BSK	L02	
045	BSK	L02	
046	BSK	L02	
047	BSK	L02	




Datum	20.06.16
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	





HKLS
VS Mieders
Deckblatt




Zeichn.Nr.:	140/16
Blatt 0	von 47 Bl.
www.elpe.net	

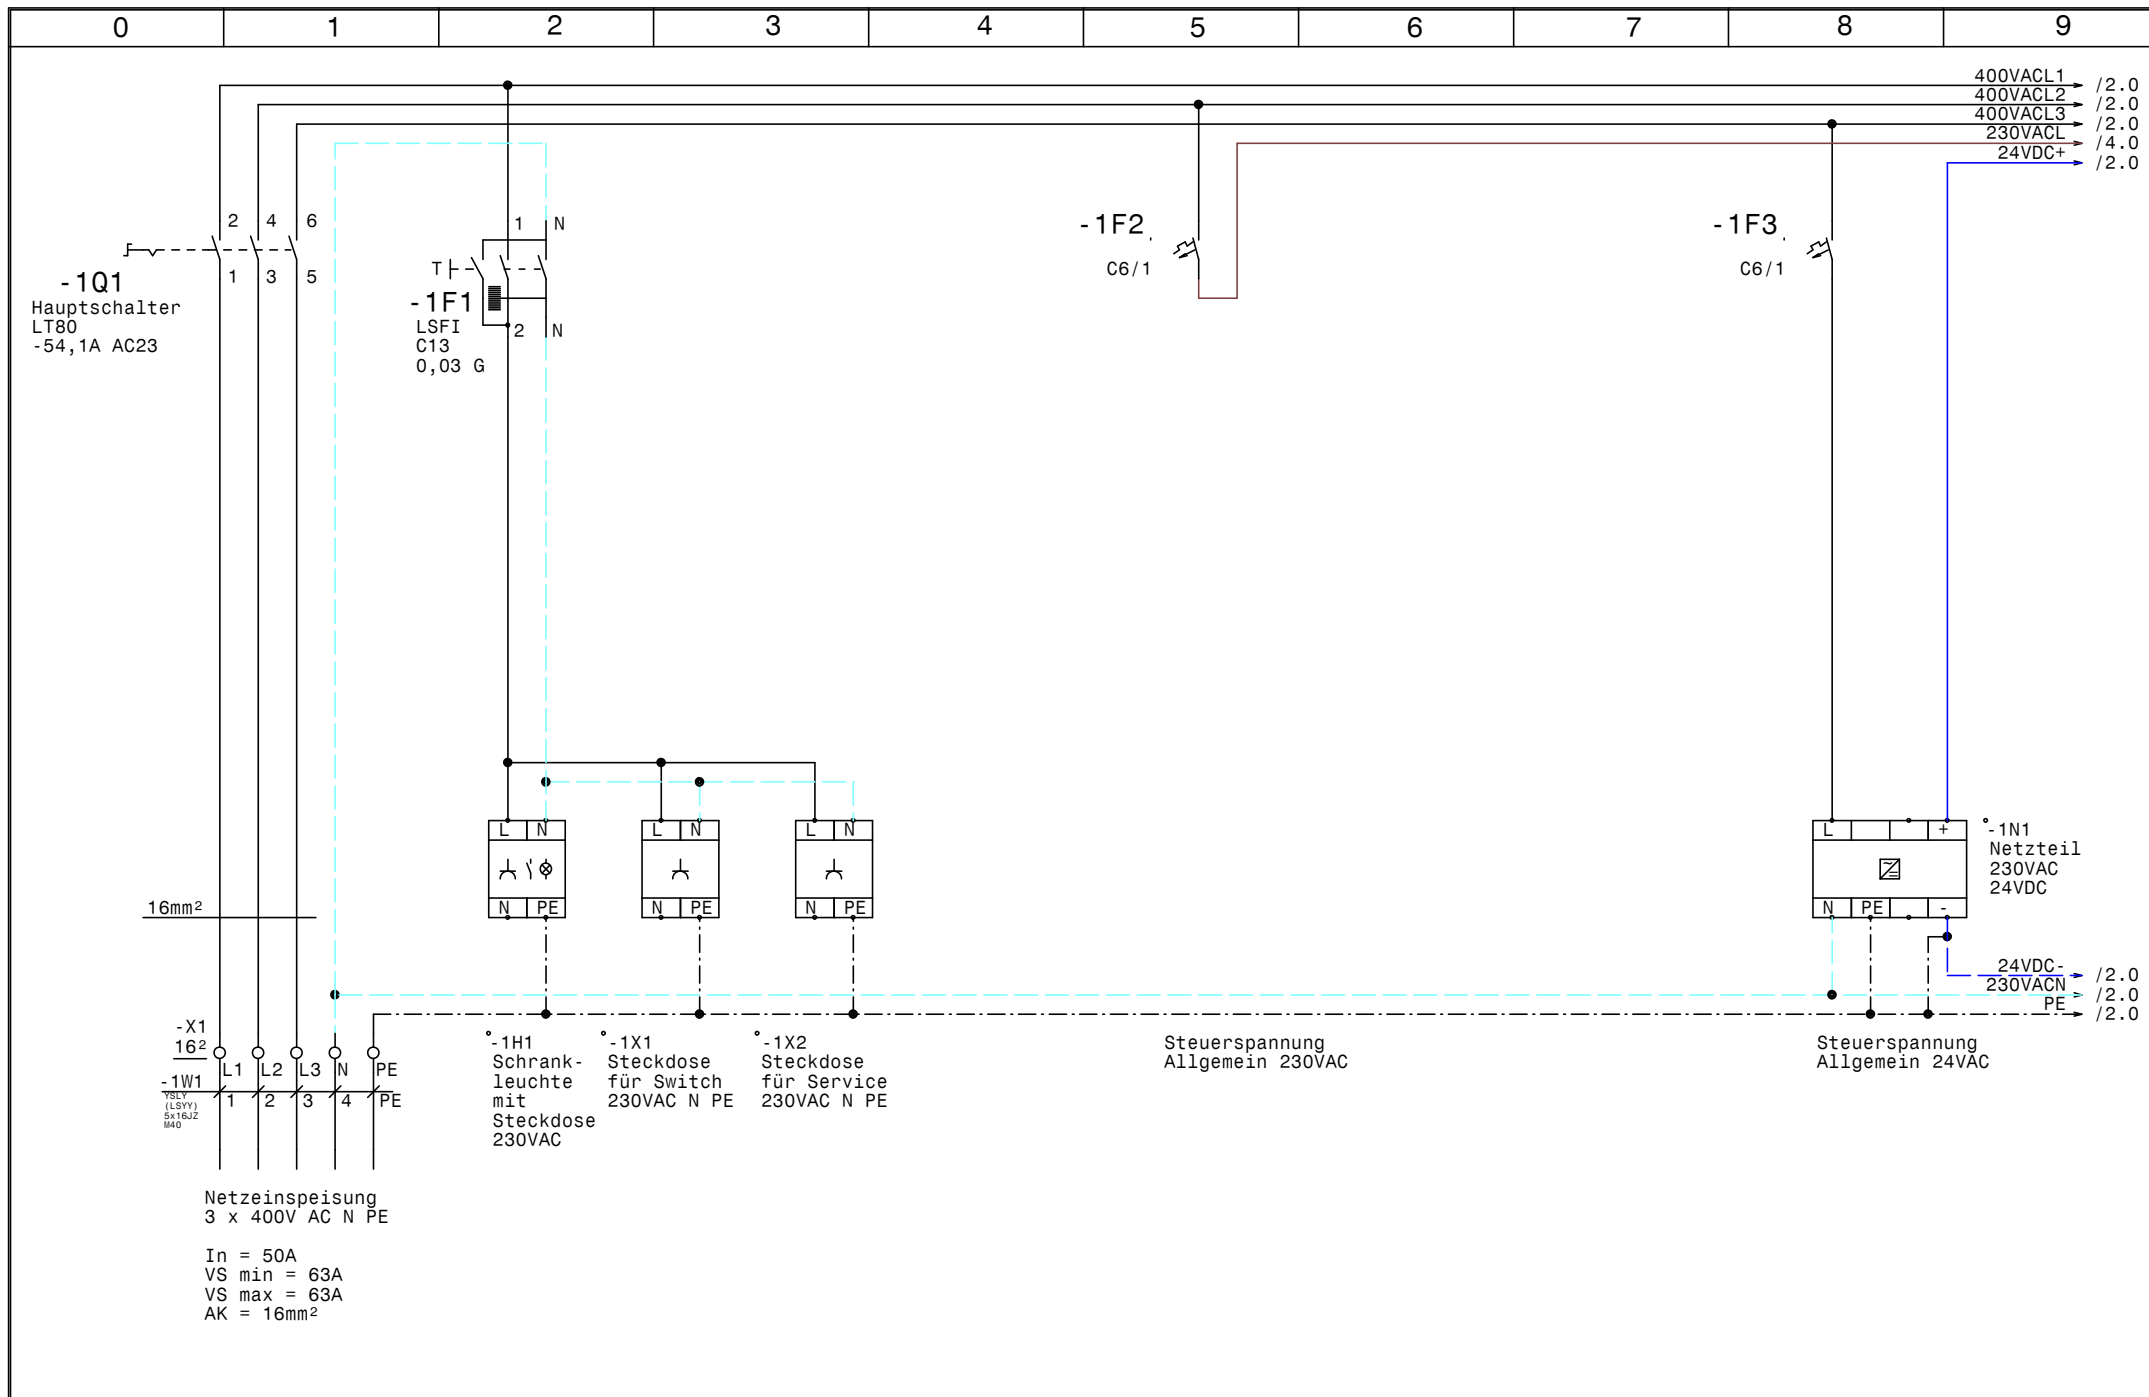

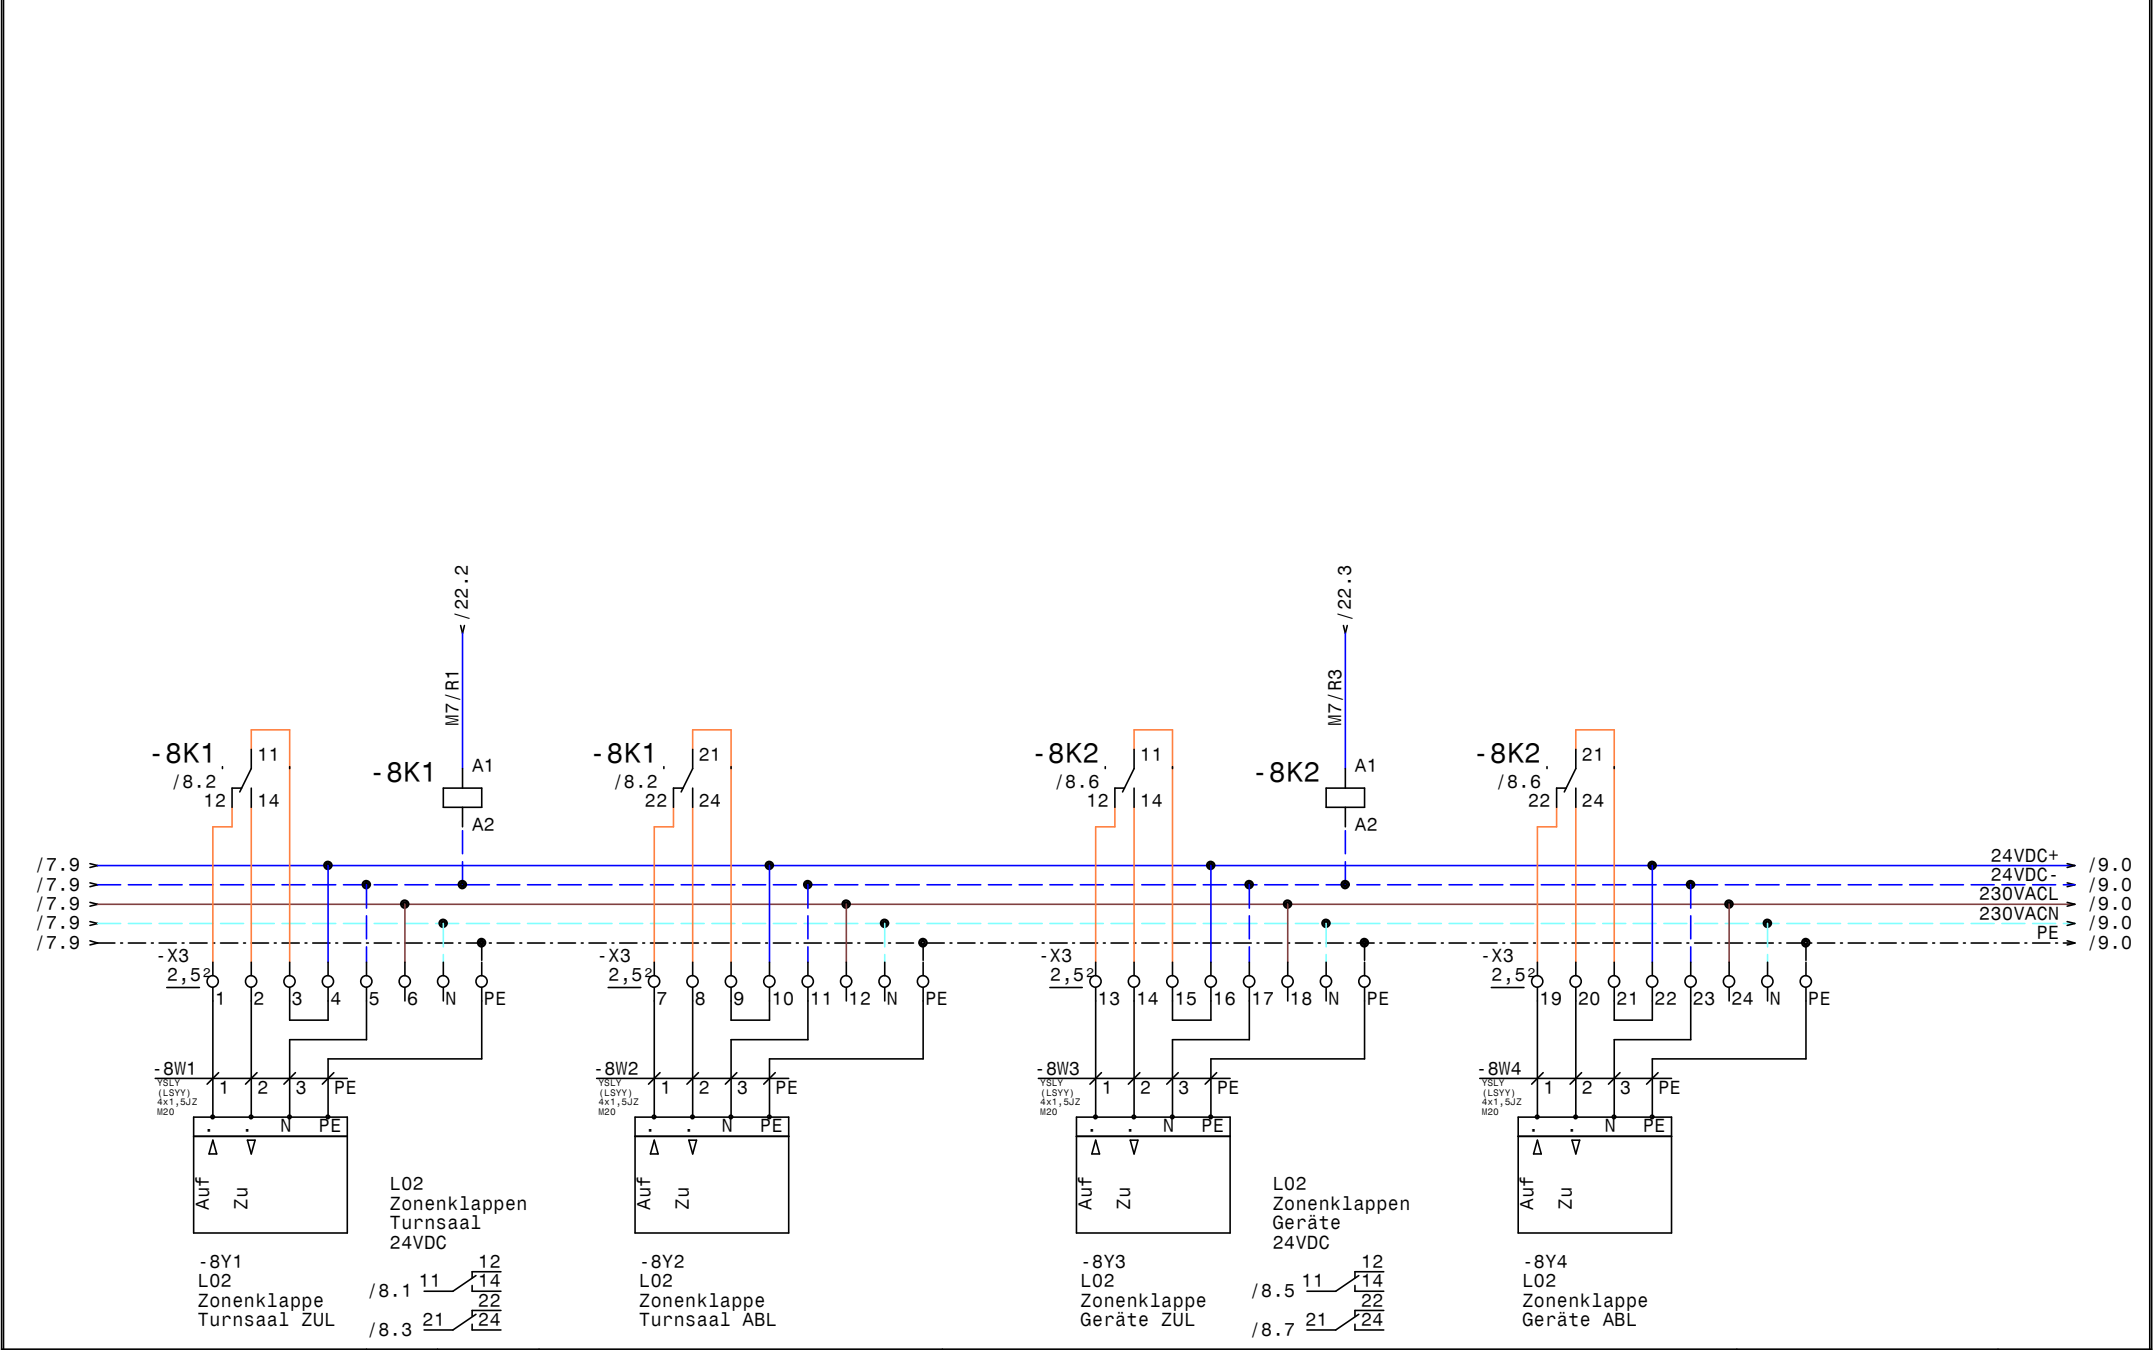

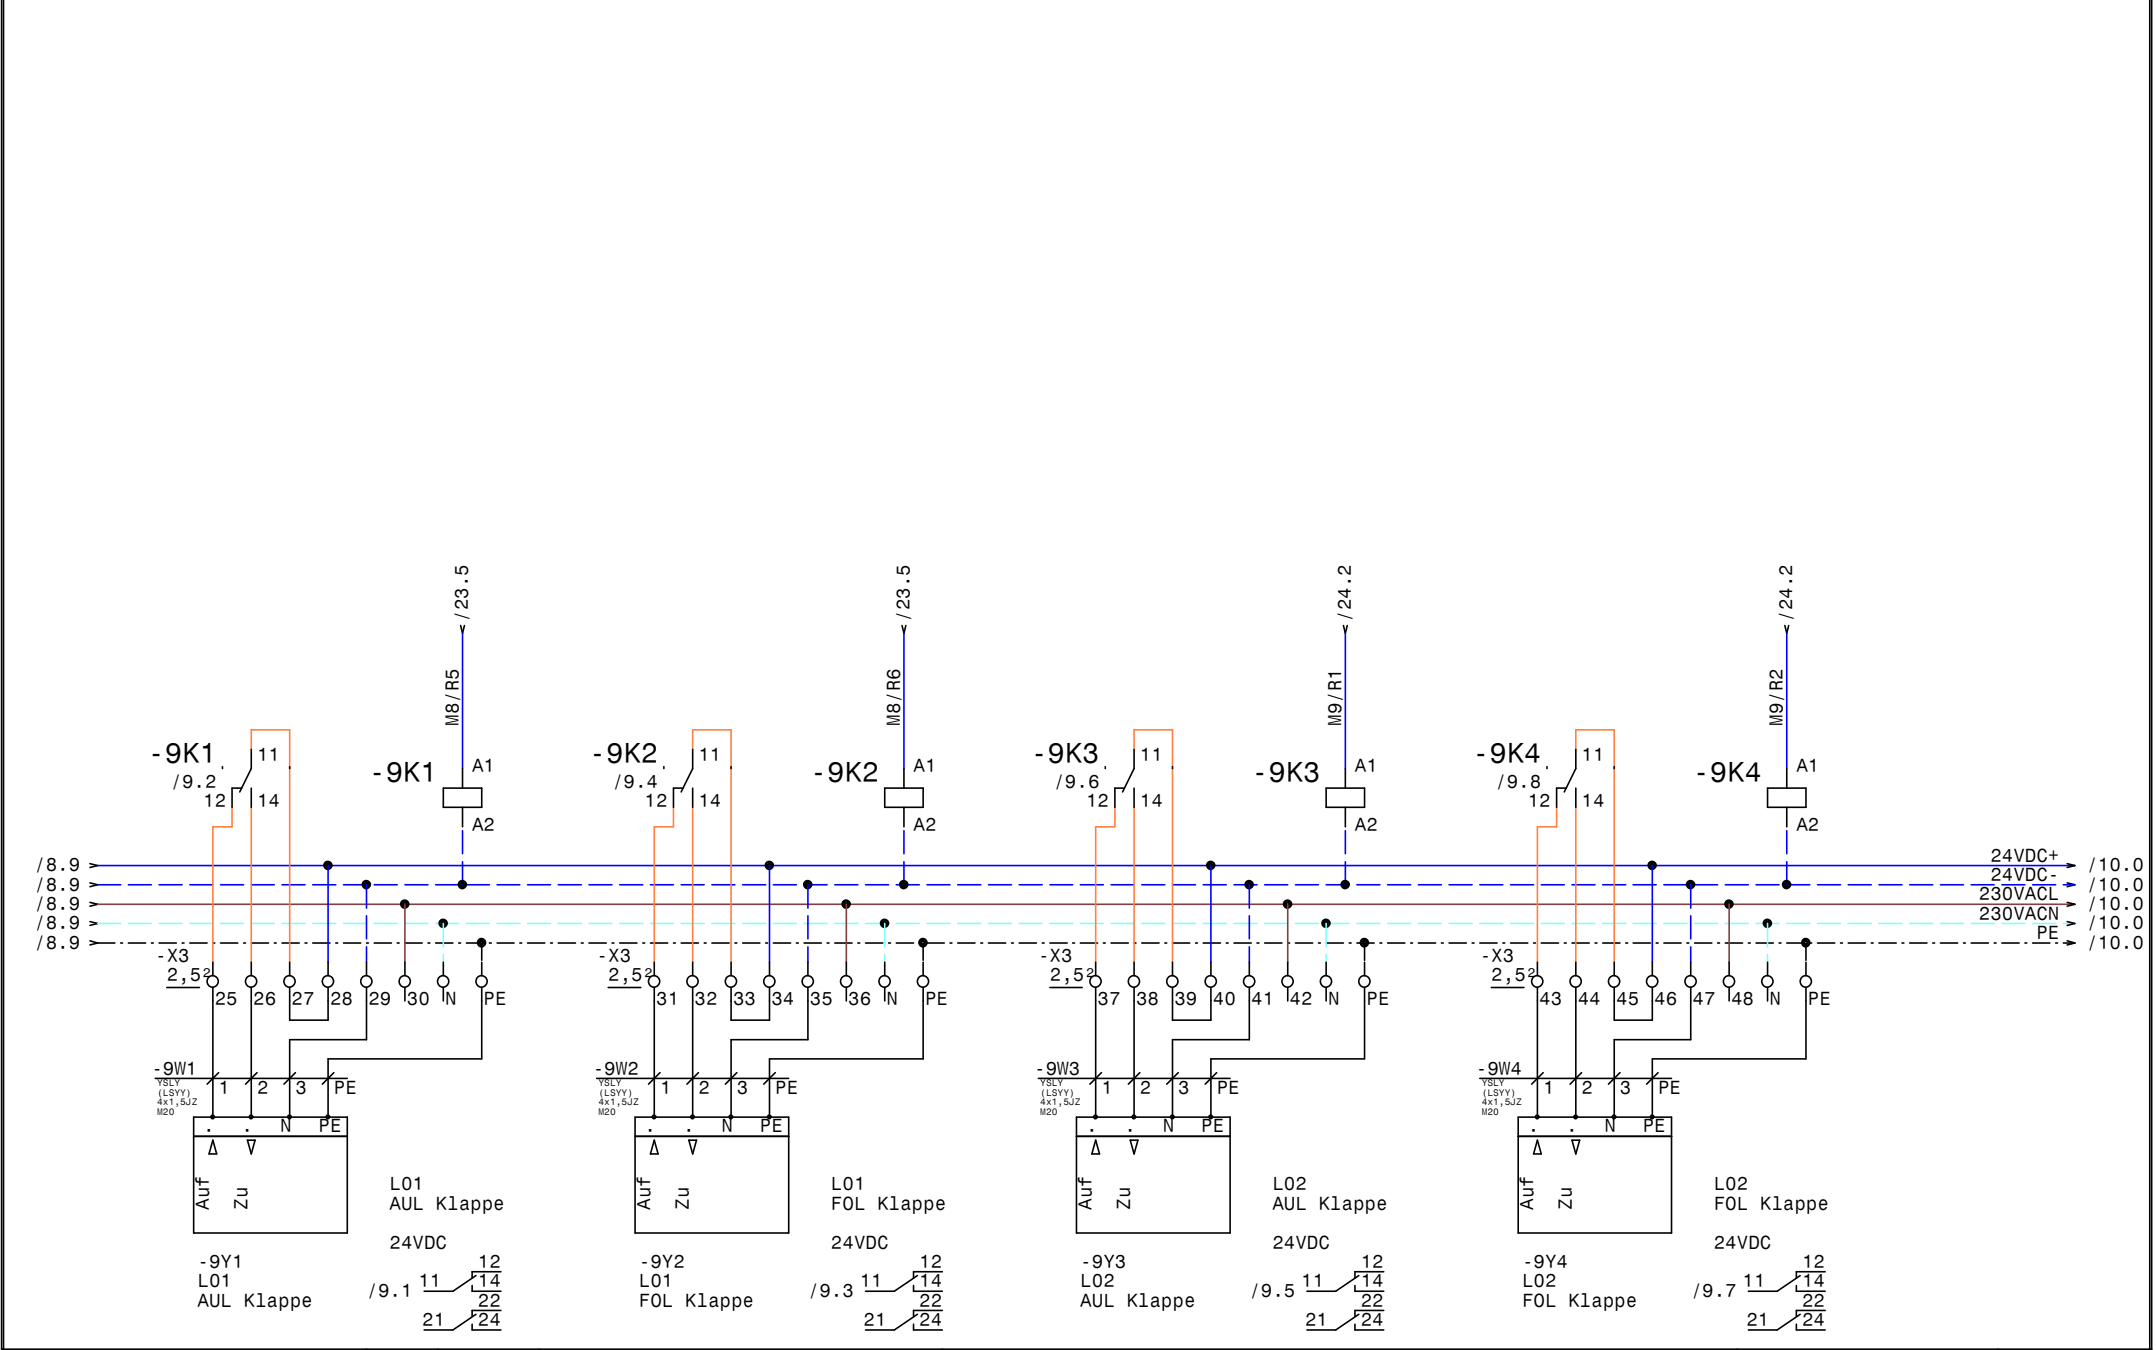



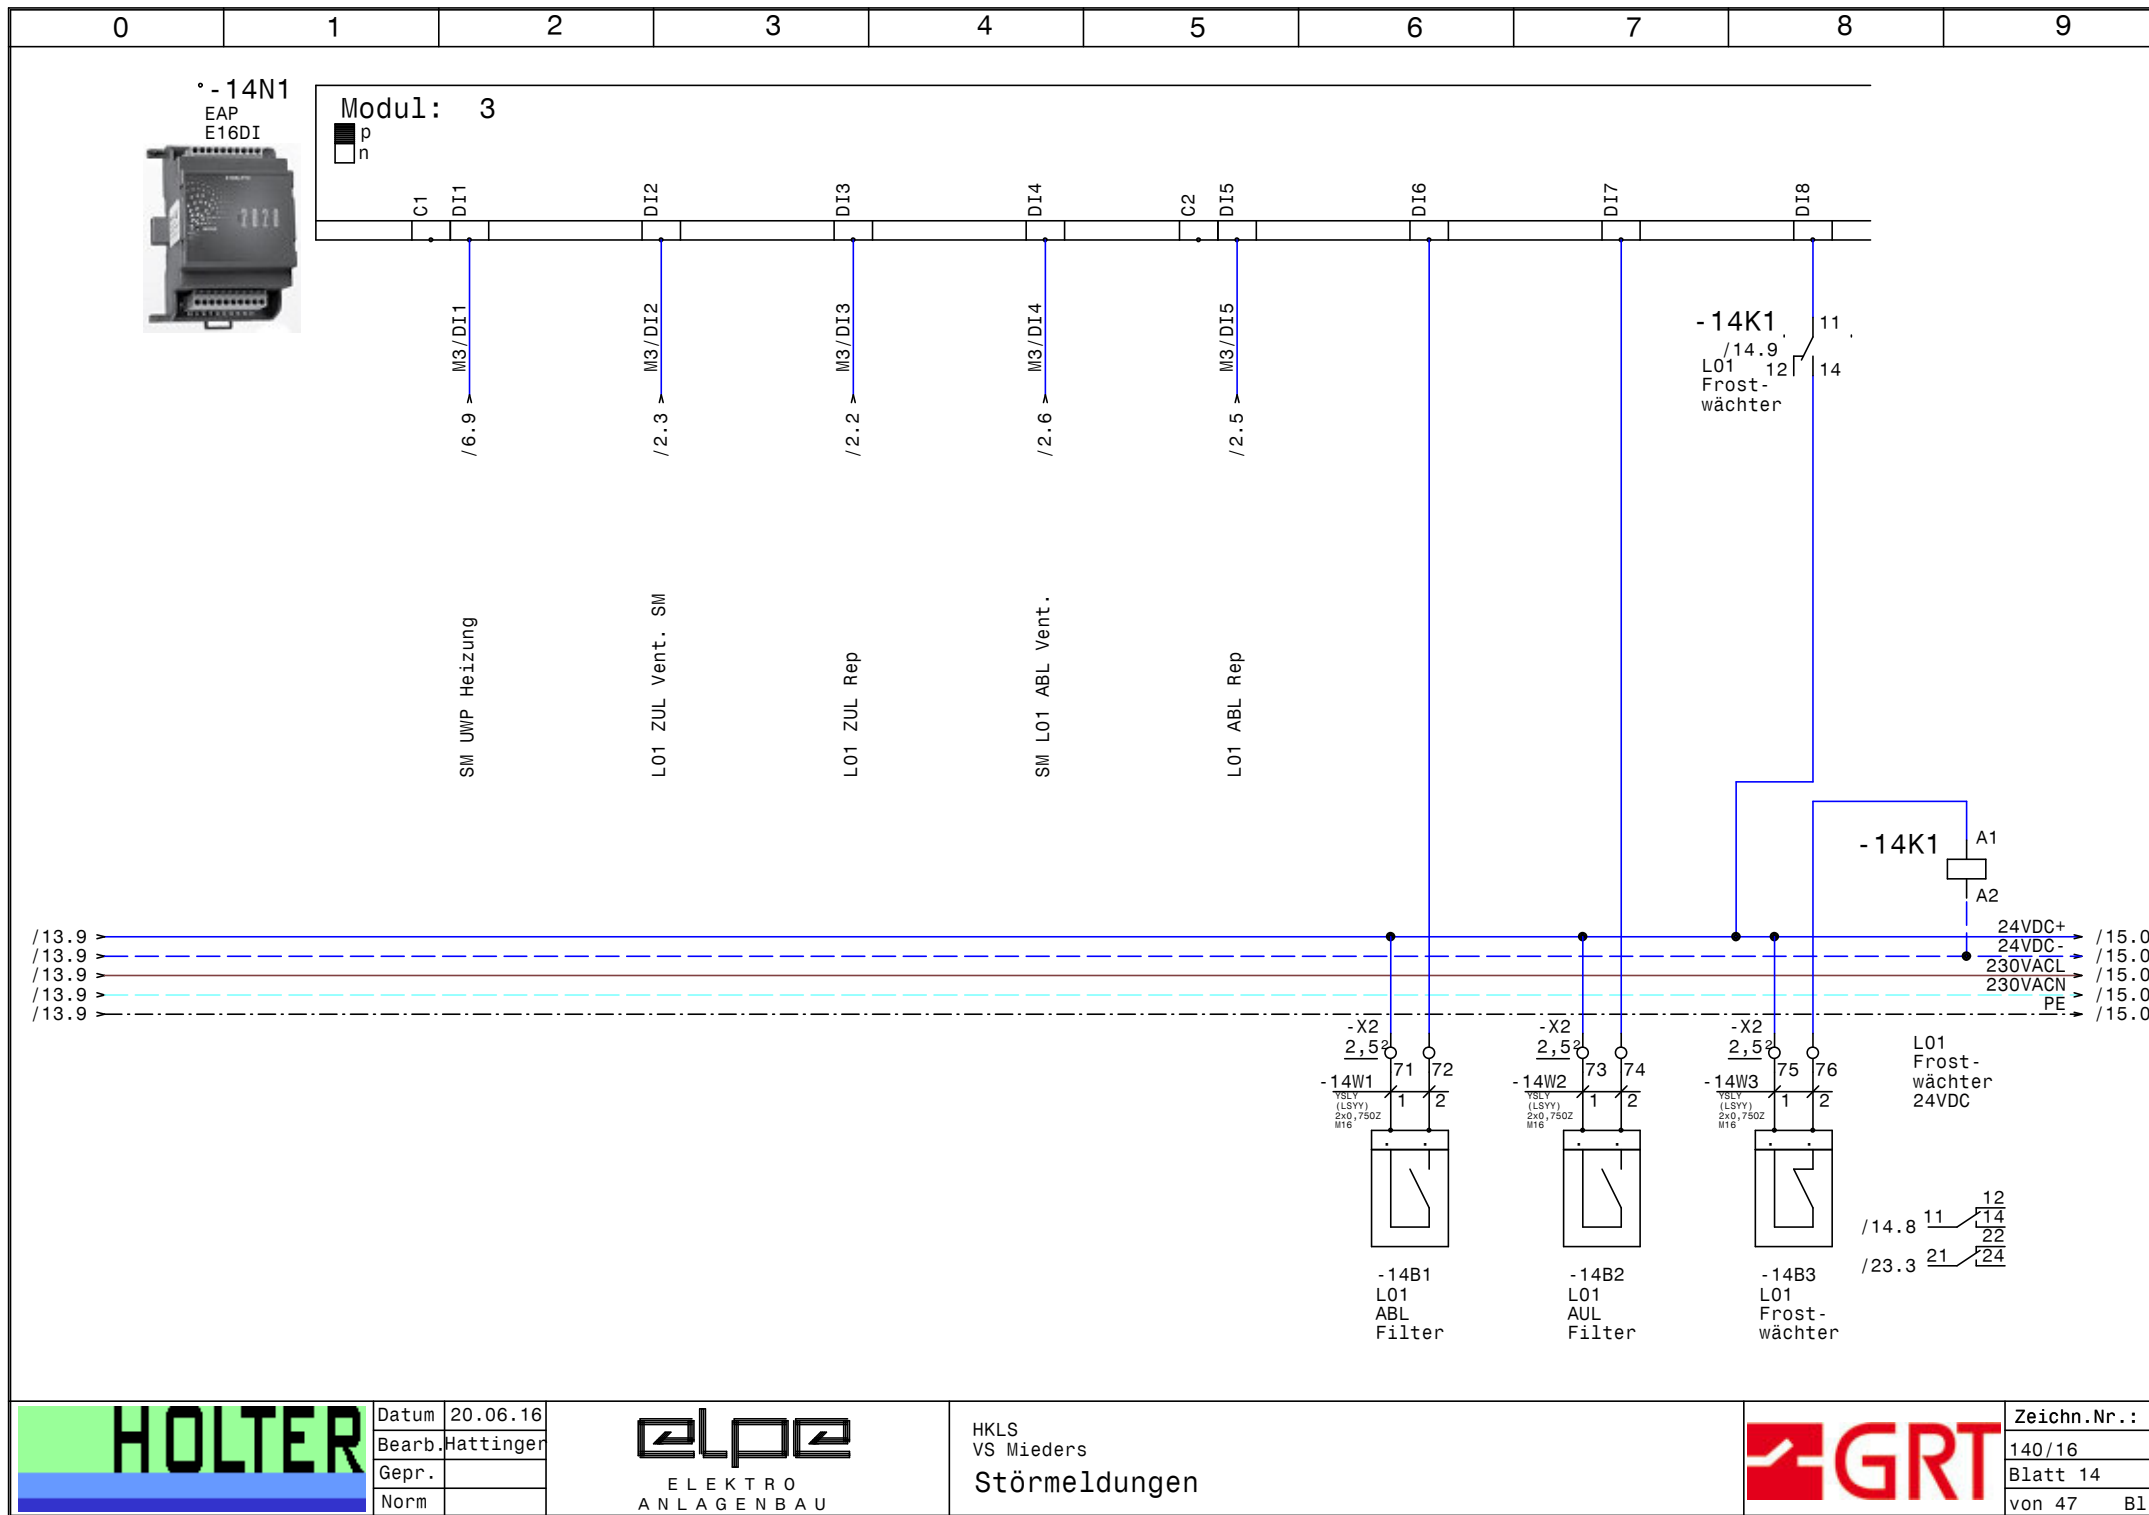



www.elpe.net

Datum	20.06.16
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



www.elpe.net

HKLS
VS Mieders
Störmeldungen



www.elpe.net

Zeichn.Nr.:
140/16
Blatt 14
von 47 Bl.







-16N1
EAP
E16DI

Modul: 4

p
n

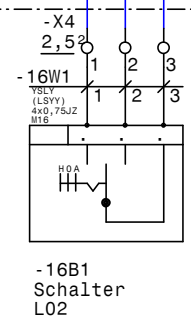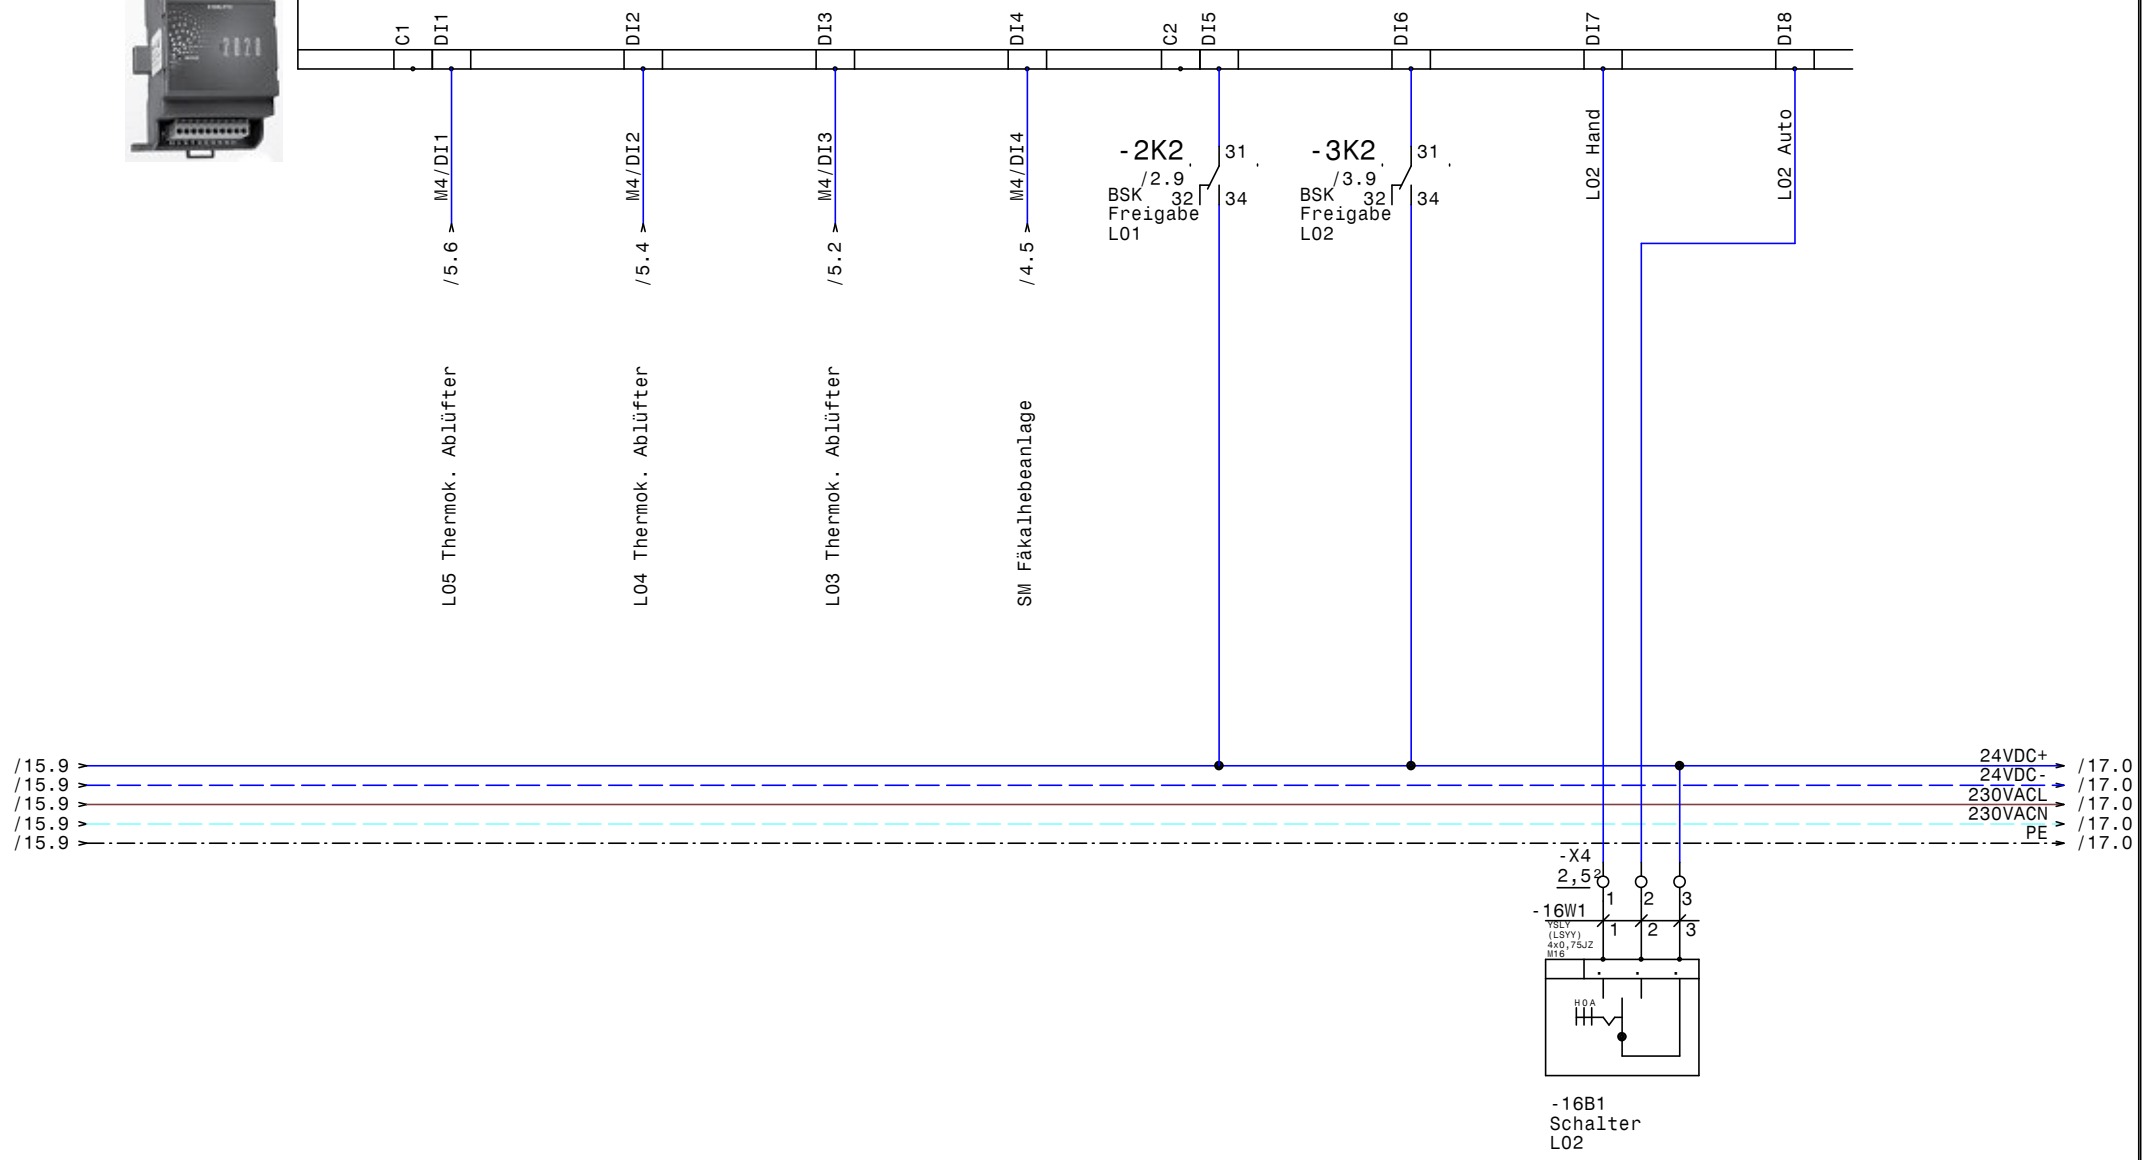


-16B1
Schalter
L02

°-16N1

EAP

E16DI

Modul: 4

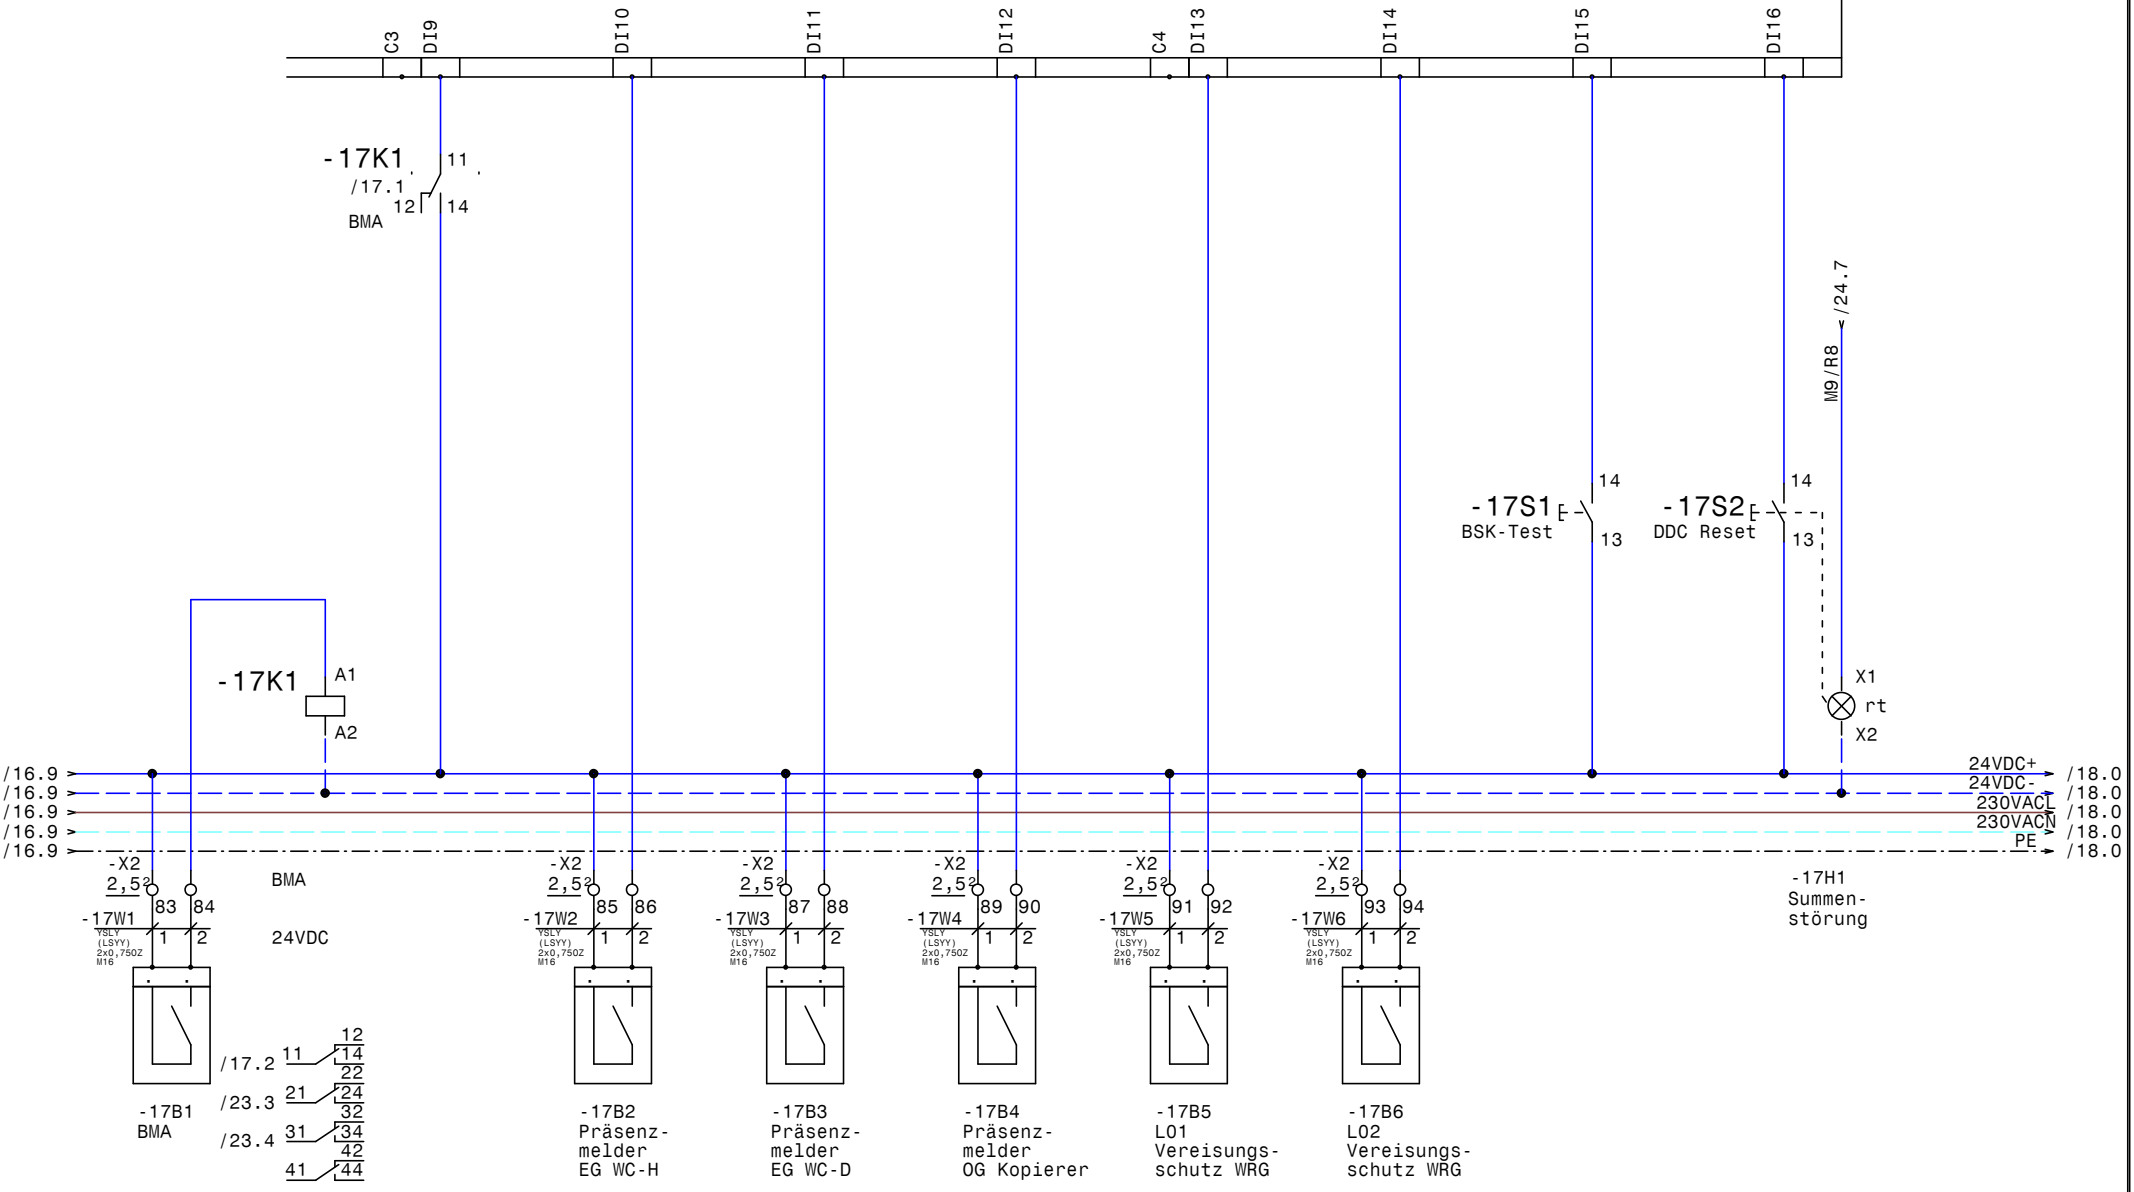


°-18N1

EAP

E16XI

Modul: 5

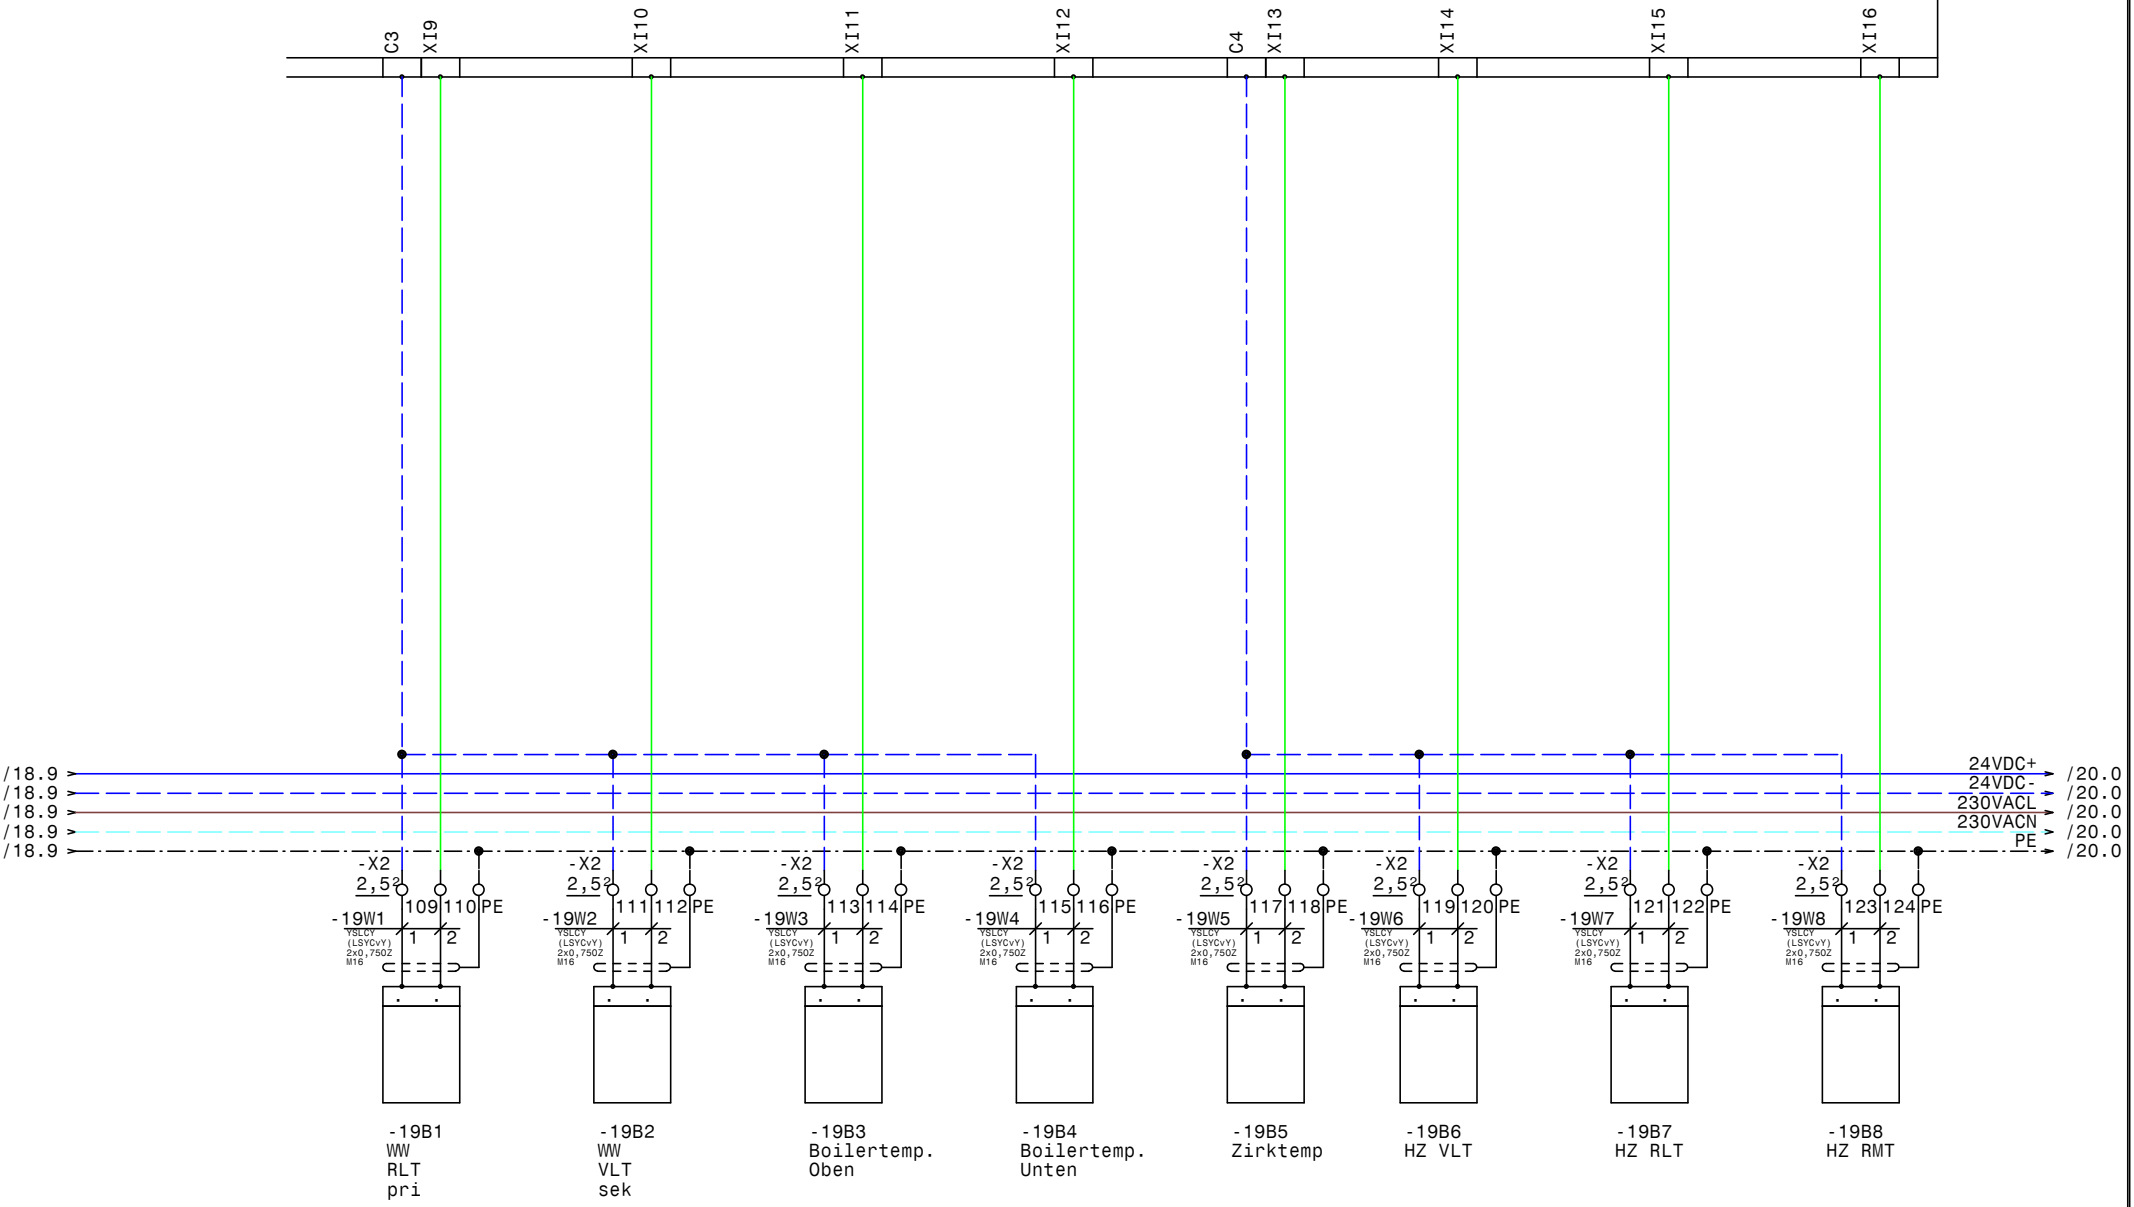



°-20N1

EAP

E16XI


Modul: 6

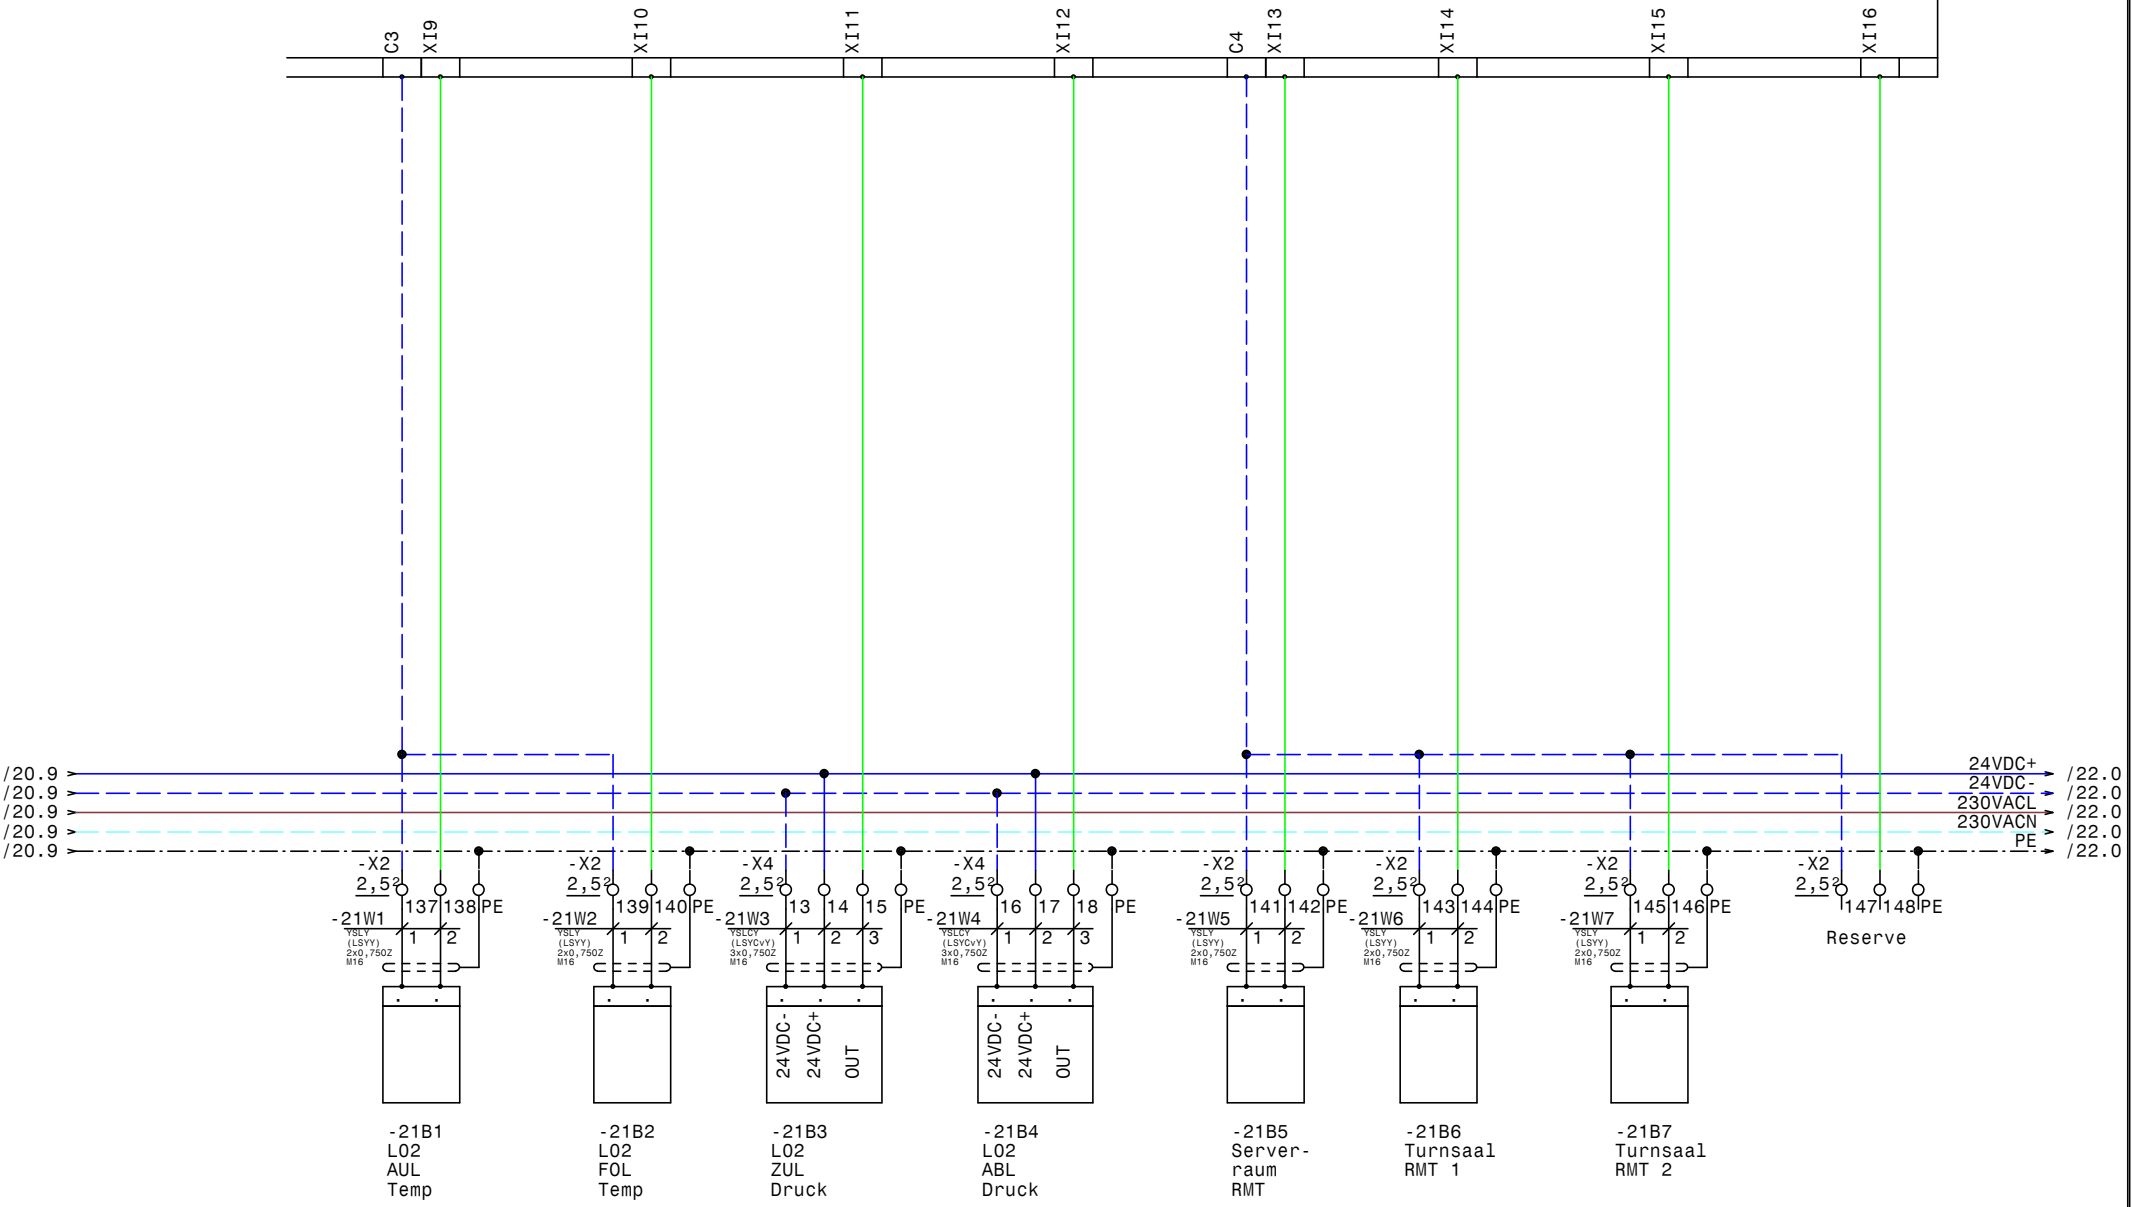

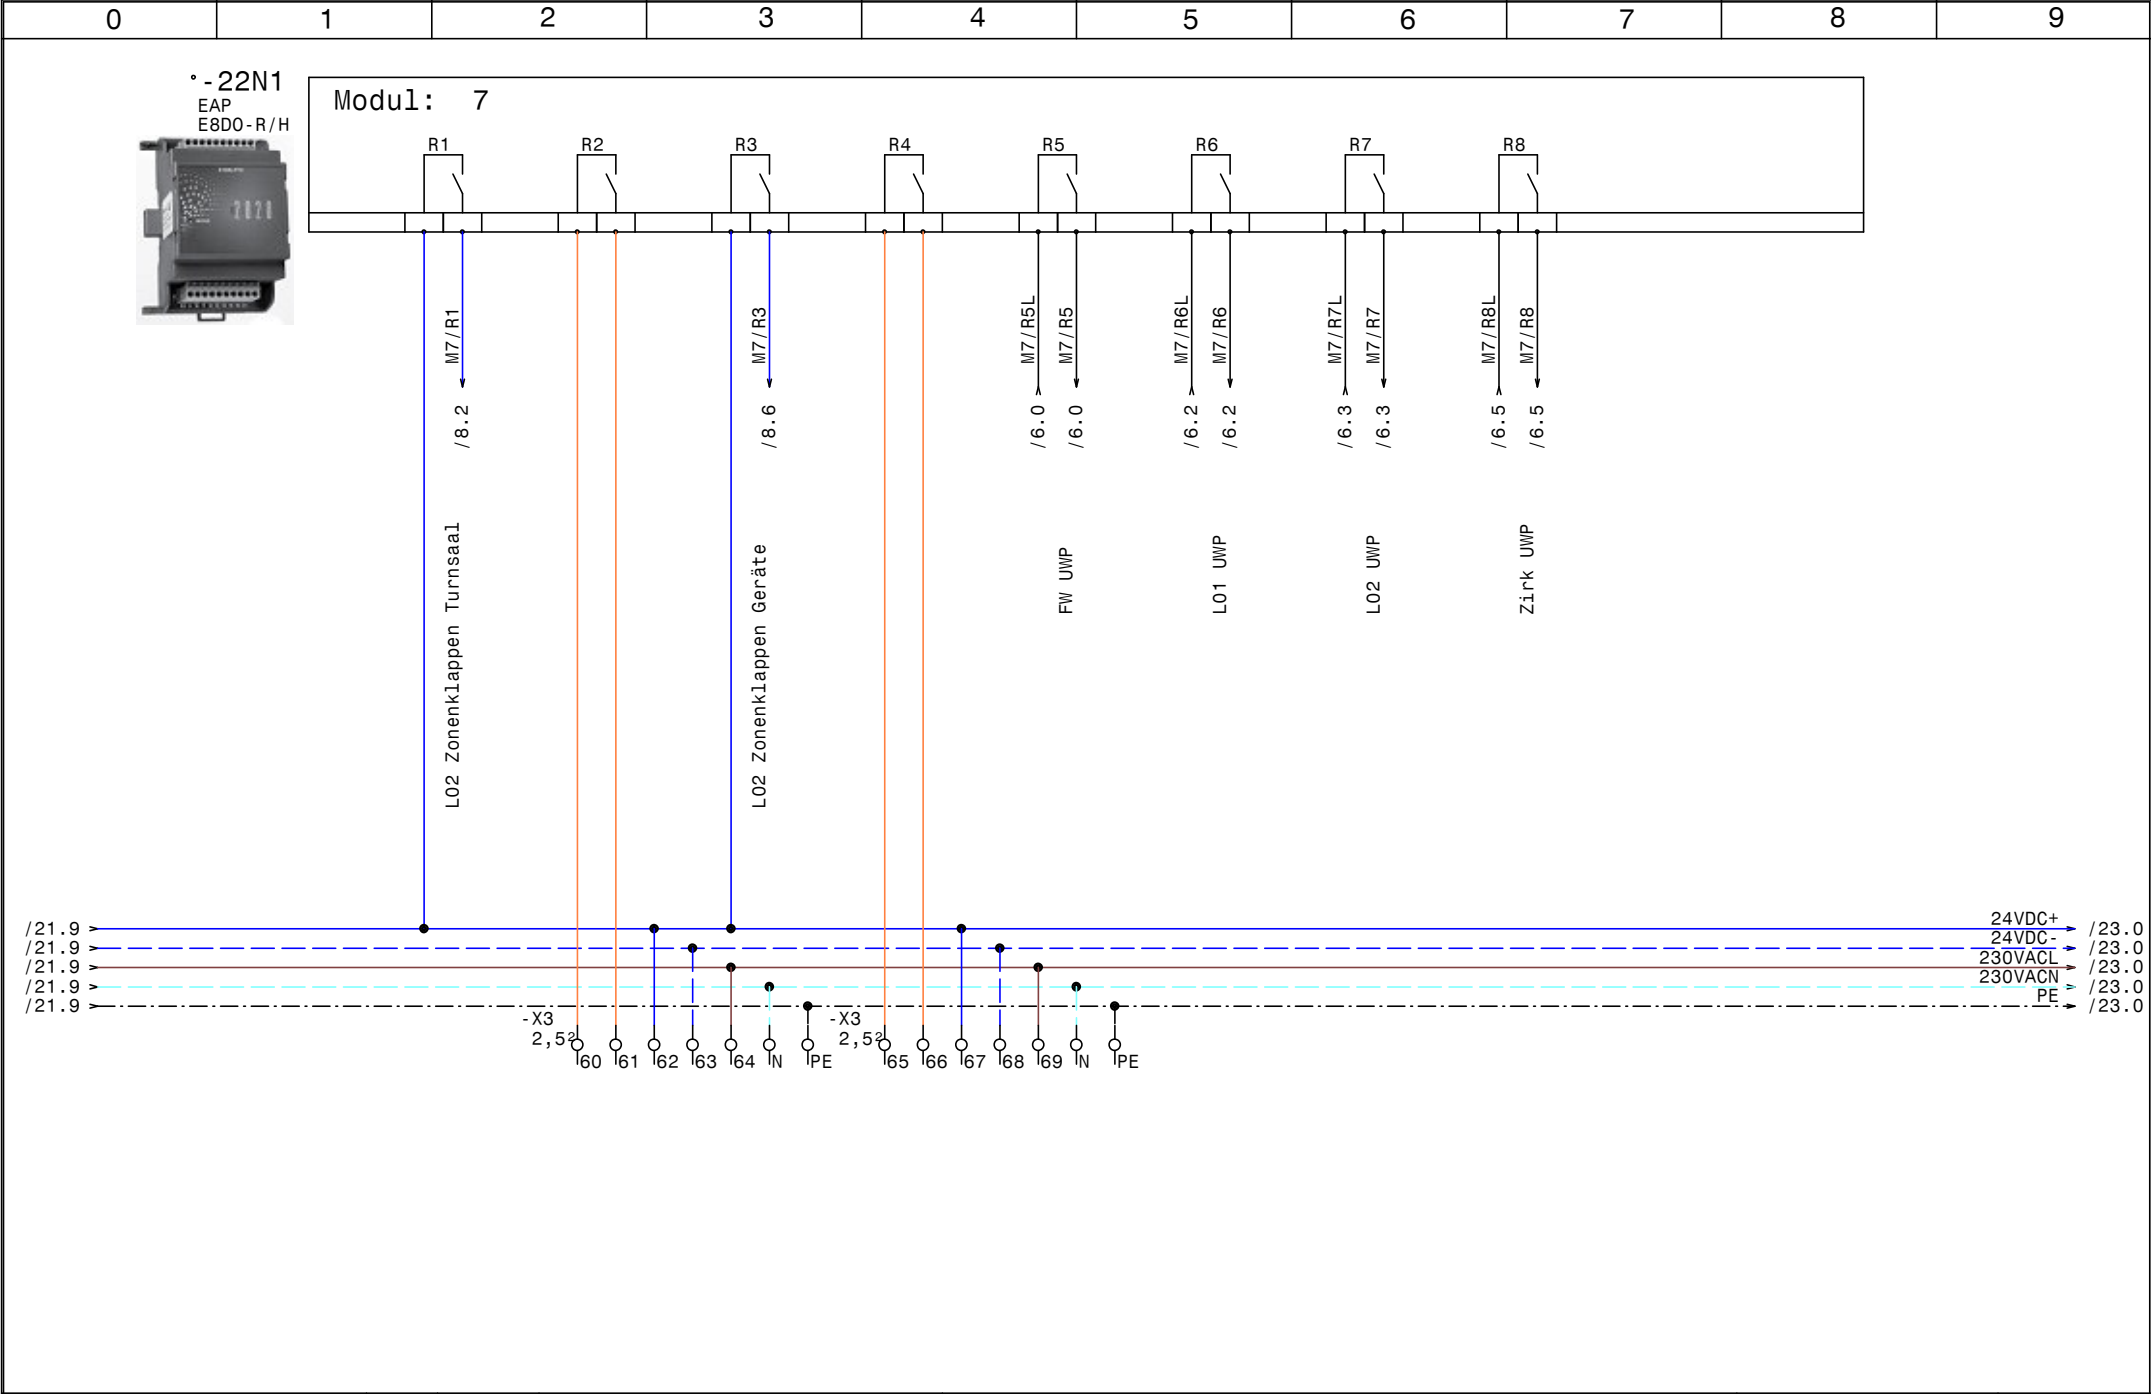



°-25N1
EAP
E8A0-U/H


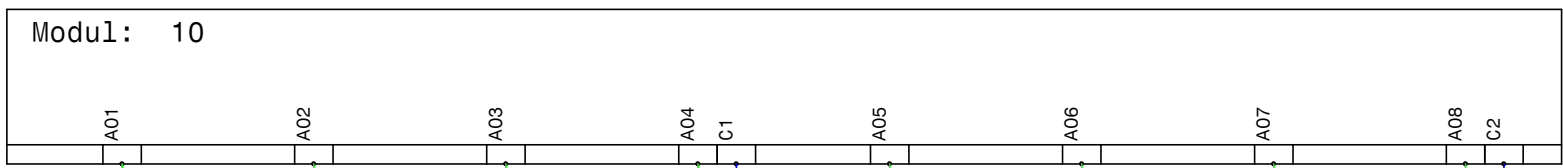


M10/A03
/ 7.3


FW Signal1

M10/A08
/ 2.3


L01 Signal ZUL

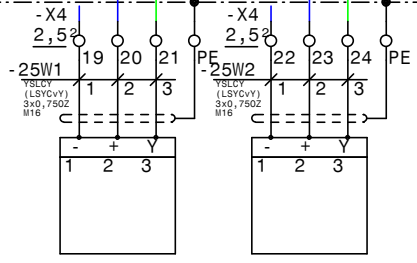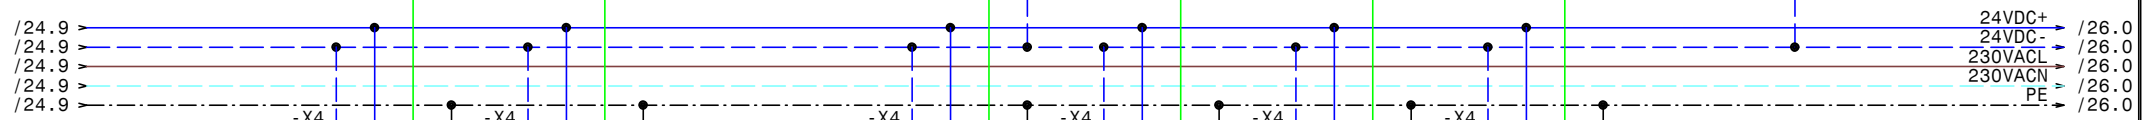


-25Y1
L02 VAV
ZUL Musik




-25Y2
L02 VAV
ABL Musik




-25Y3
L01
Regel-
ventil



-25Y4
L02
Regel-
ventil



-25Y5
WW
Regel-
ventil



-25Y6
HZ
Zonen-
ventil



Diagram showing five horizontal lines with labels on the left and right. The lines are:

- 24VDC+ (Solid blue line)
- 24VDC- (Dashed blue line)
- 230VACL (Solid black line)
- 230VACN (Dashed cyan line)
- PE (Dash-dot black line)

	Datum	20.06.16		HKLS VS Mieders Reserve		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				140/16
	Gepr.					Blatt 29
	Norm					von 47 Bl.

The diagram shows five horizontal lines representing different electrical connections between terminal 29.9 on the left and terminal 31.0 on the right:

- 24VDC+:** A solid blue line.
- 24VDC-:** A dashed blue line.
- 230VACL:** A solid brown line.
- 230VACN:** A dashed cyan line.
- PE:** A dash-dot black line.

	Datum	20.06.16		HKLS VS Mieders Reserve		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				140/16
	Gepr.					Blatt 30
	Norm					von 47 Bl.




°-34N1

EAP

E16DI

Modul: 23

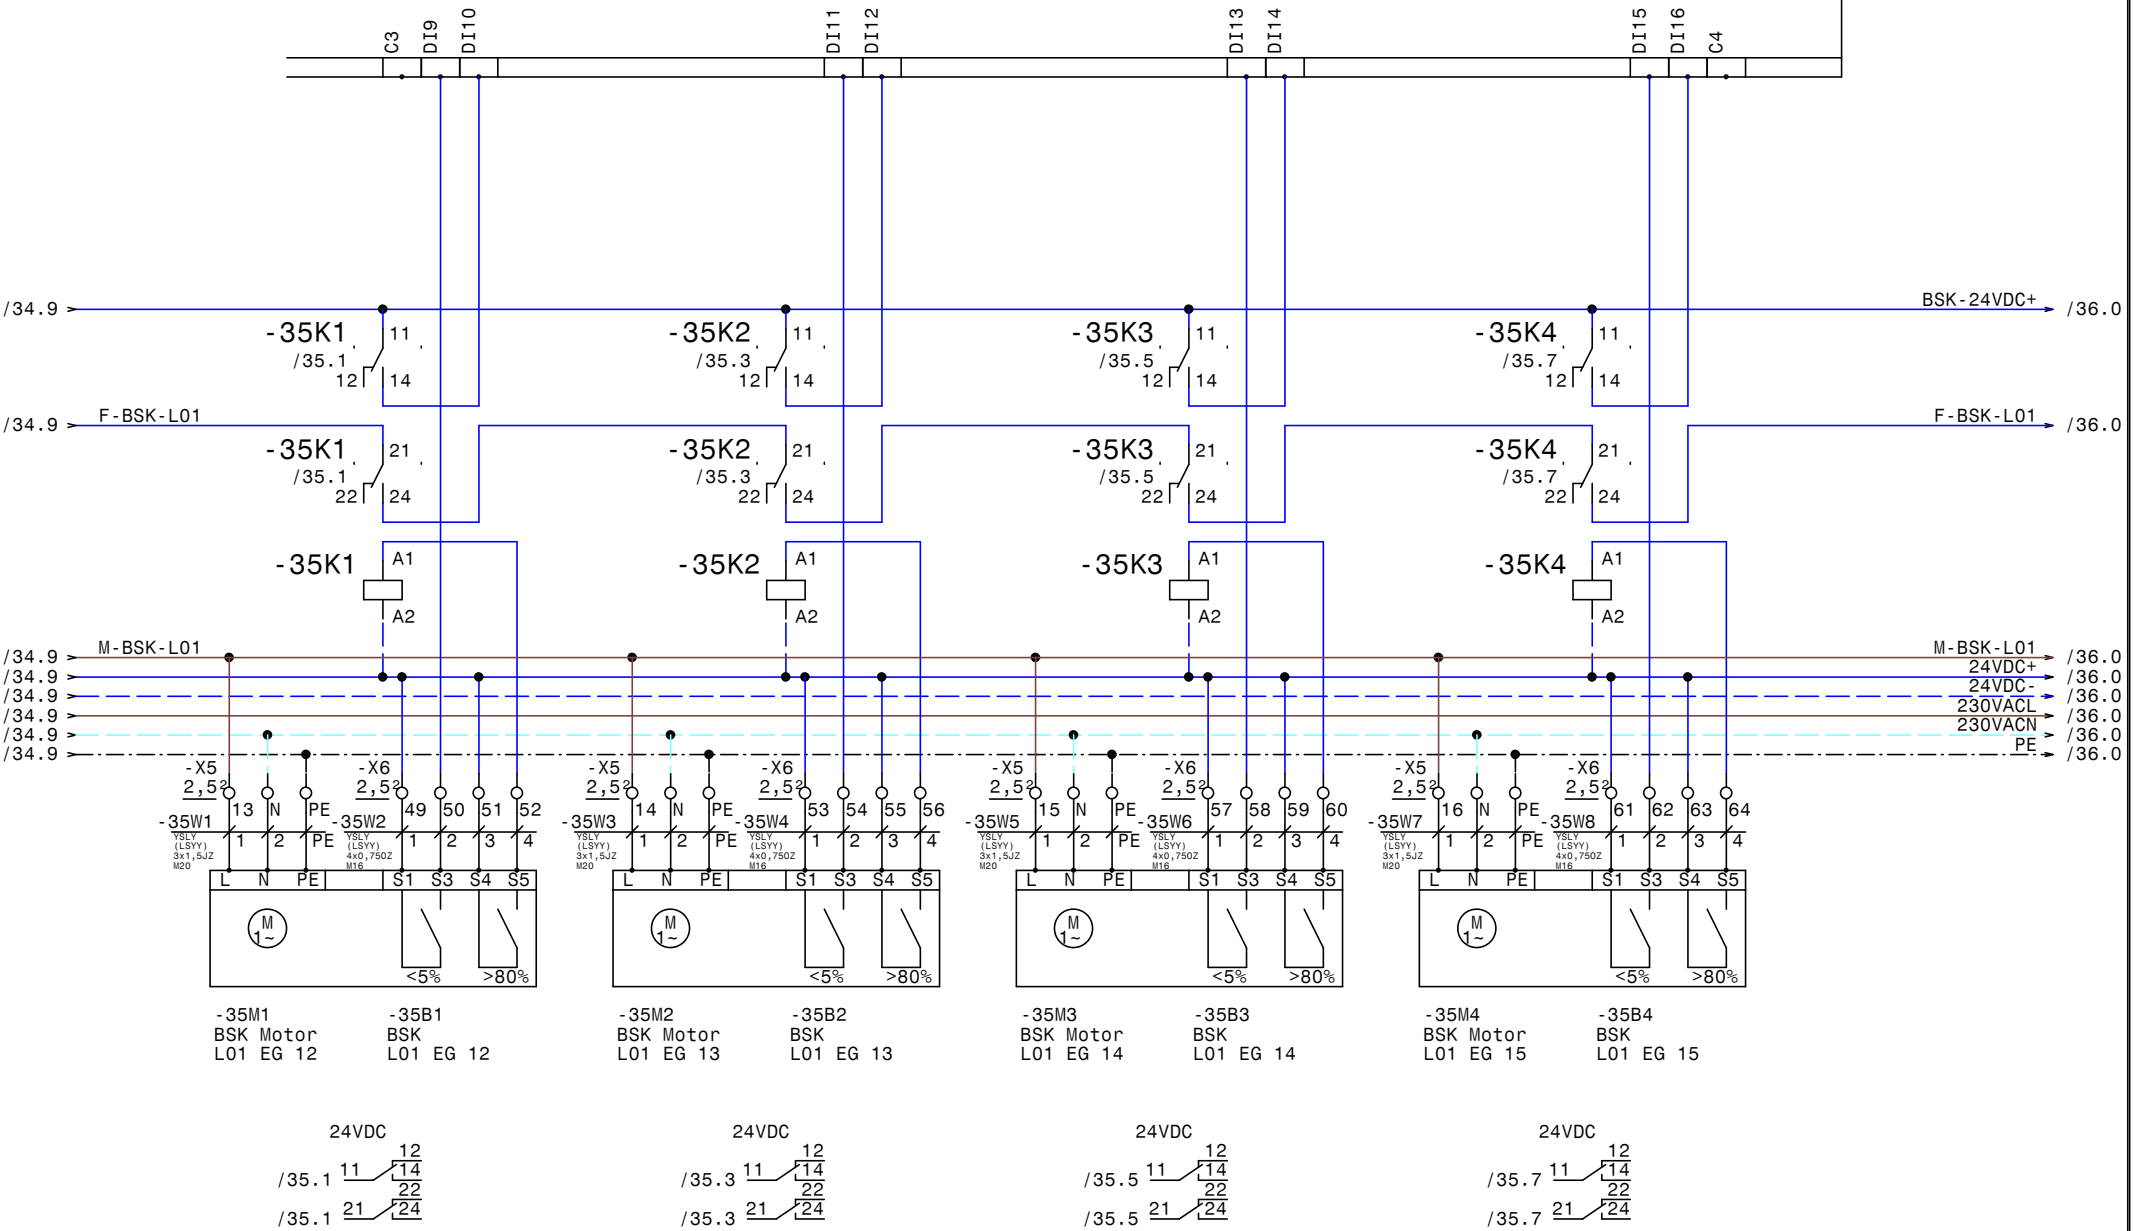


°-36N1

EAP

E16DI

Modul: 24

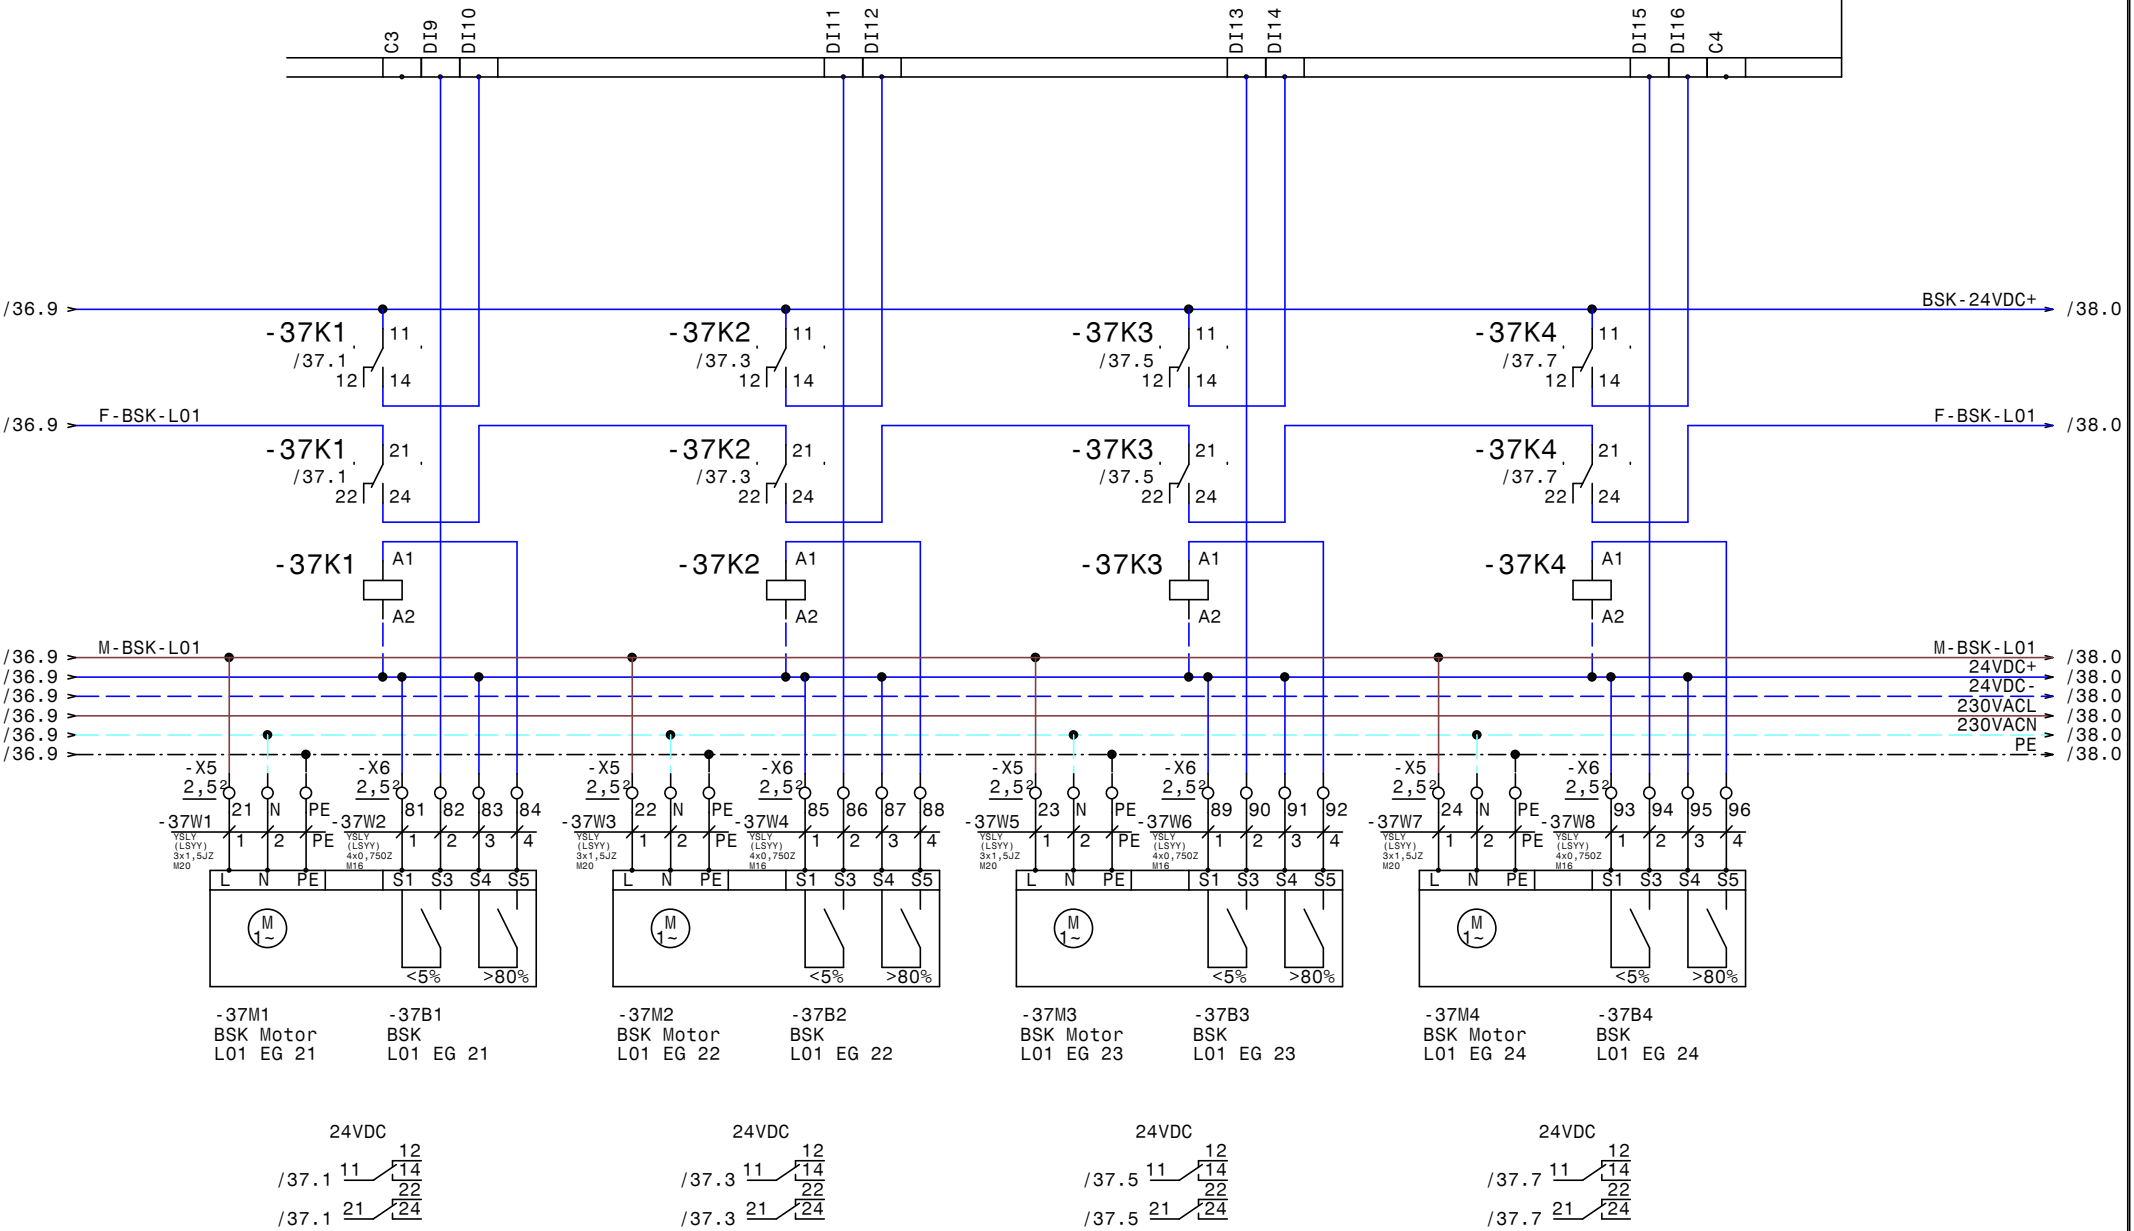


°-38N1

EAP

E16DI

Modul: 25

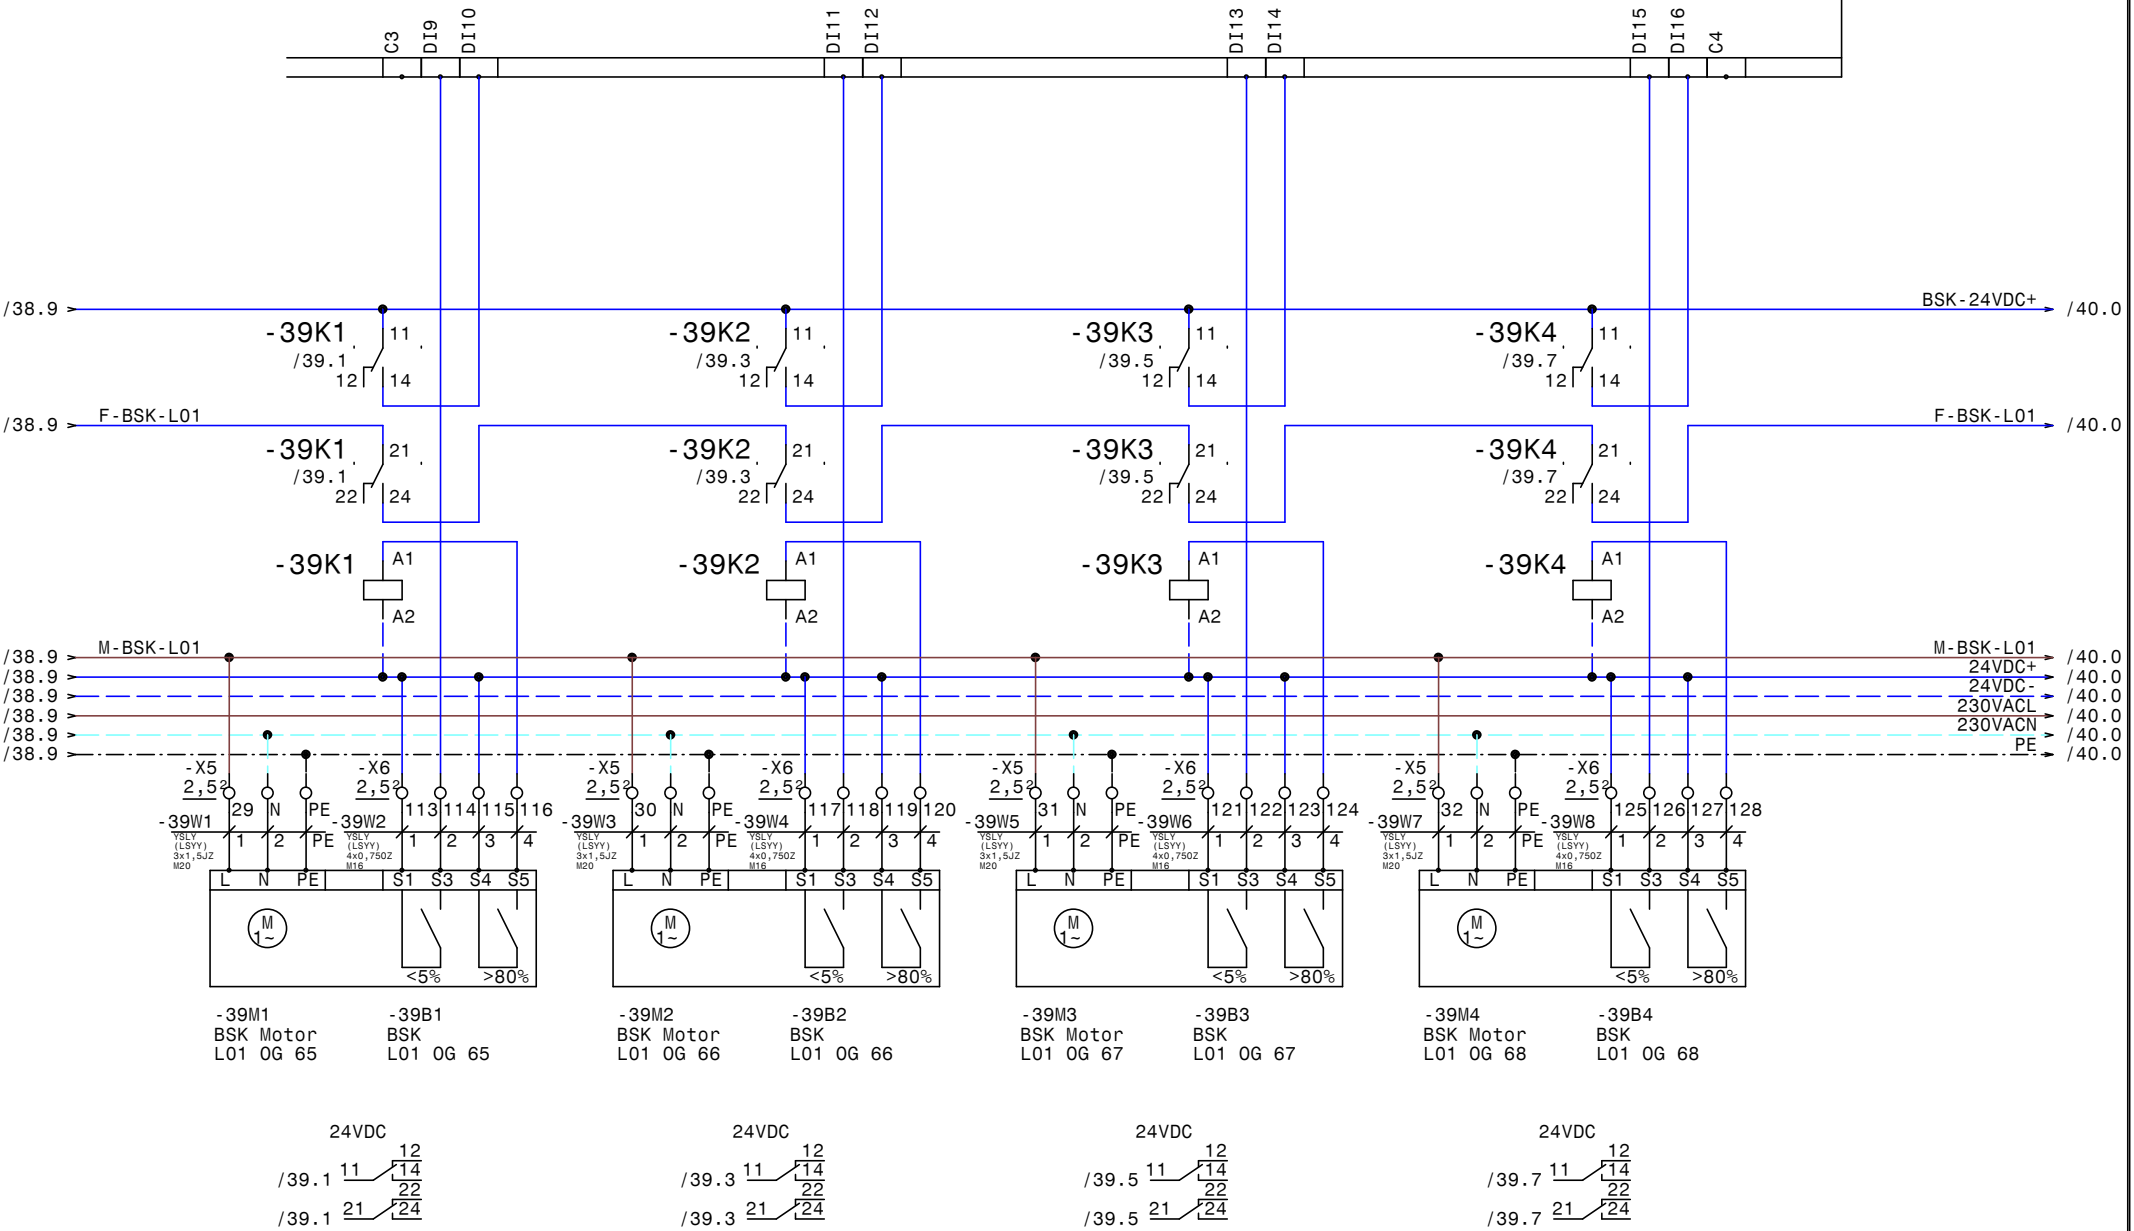


° -40N1

EAP

E16DI

Modul: 26

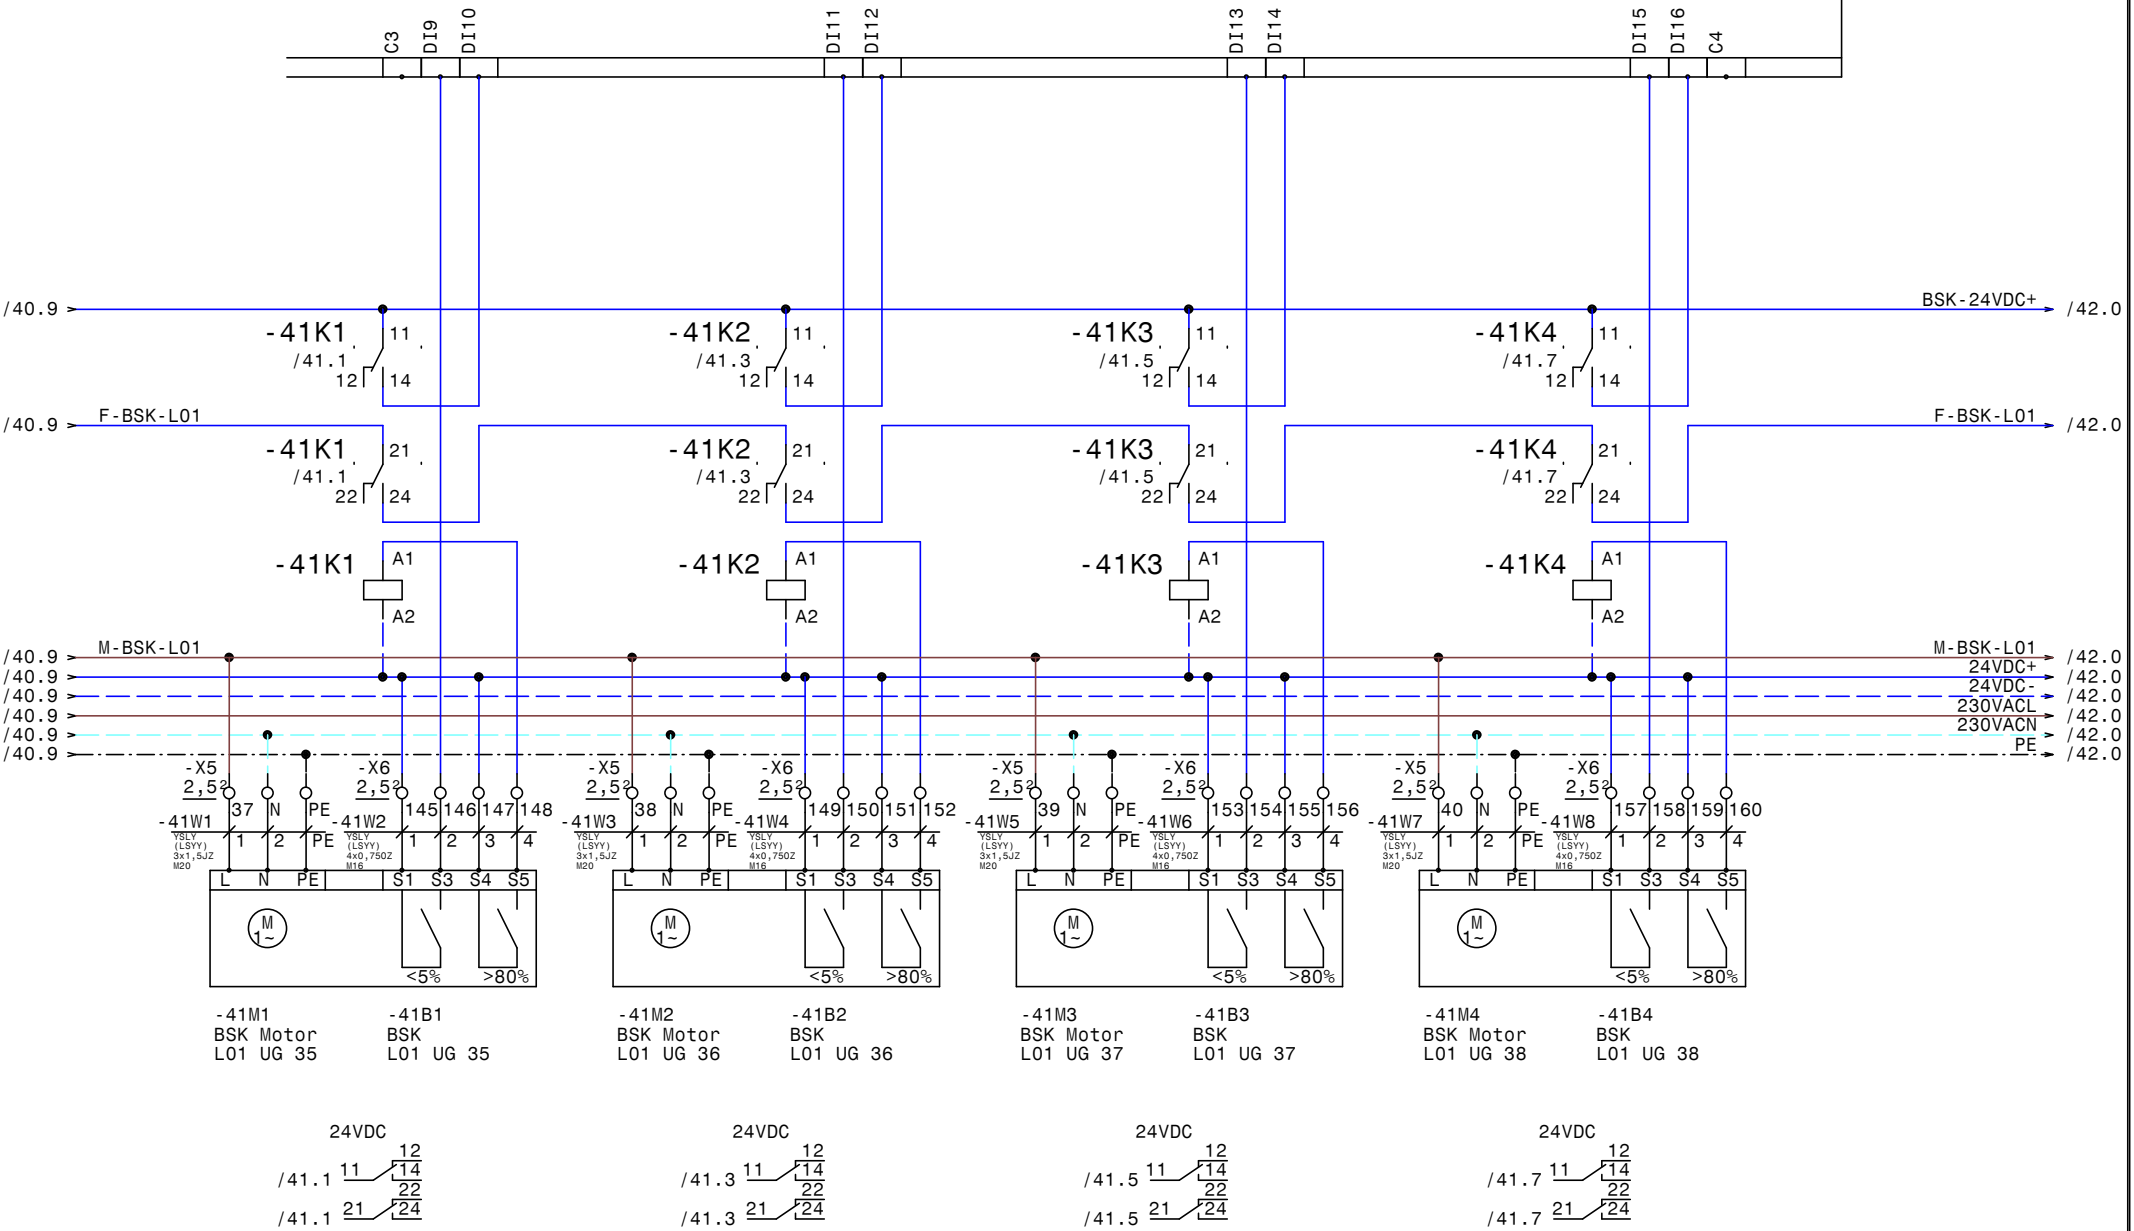




-42N1
EAP
E16DI

Modul: 27

p

n

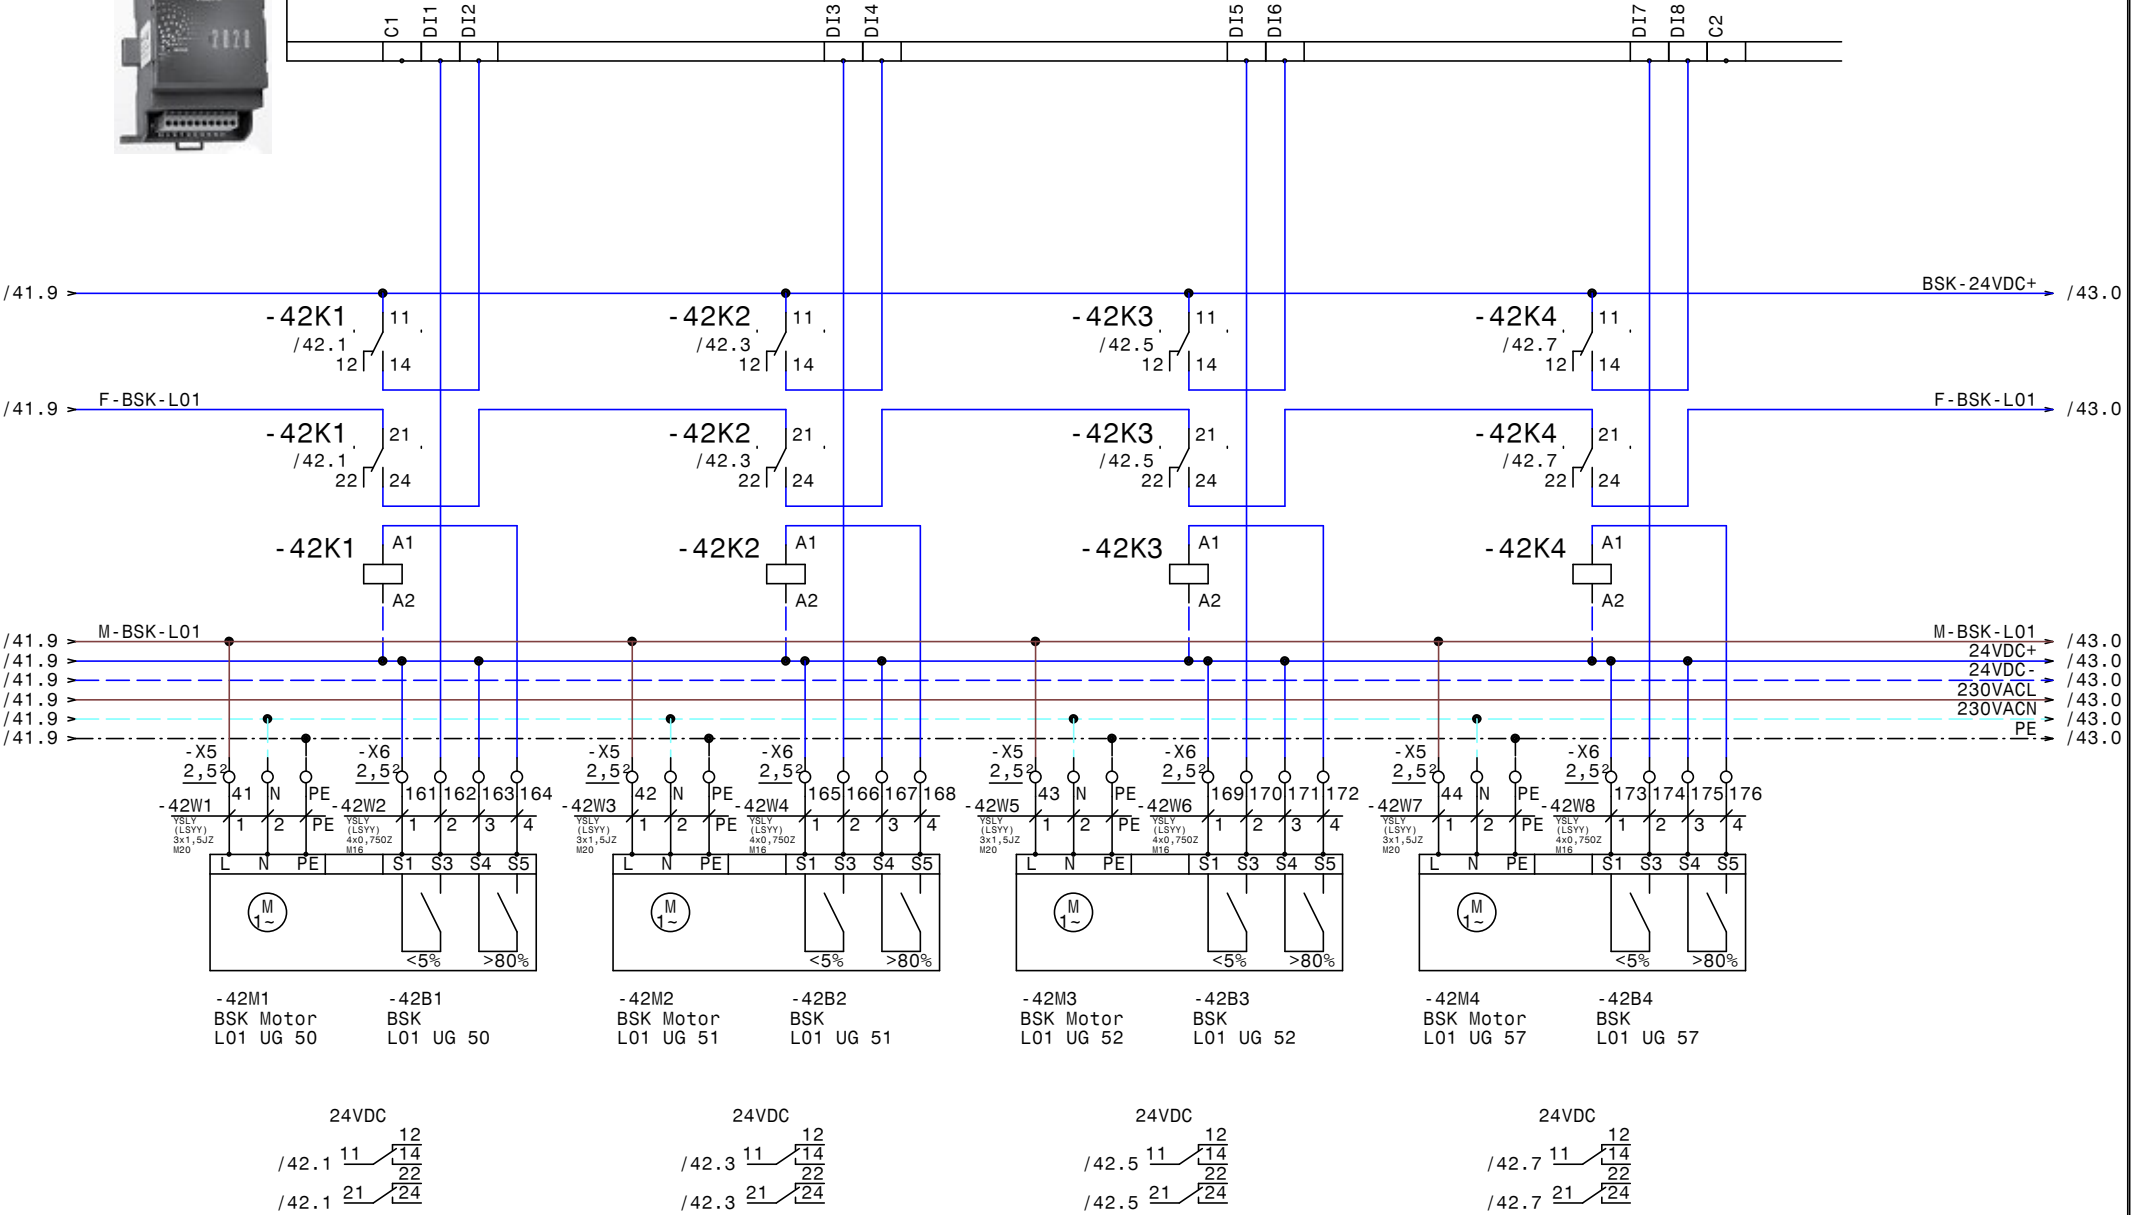




° -44N1
EAP
E16DI

Modul: 28

p

n

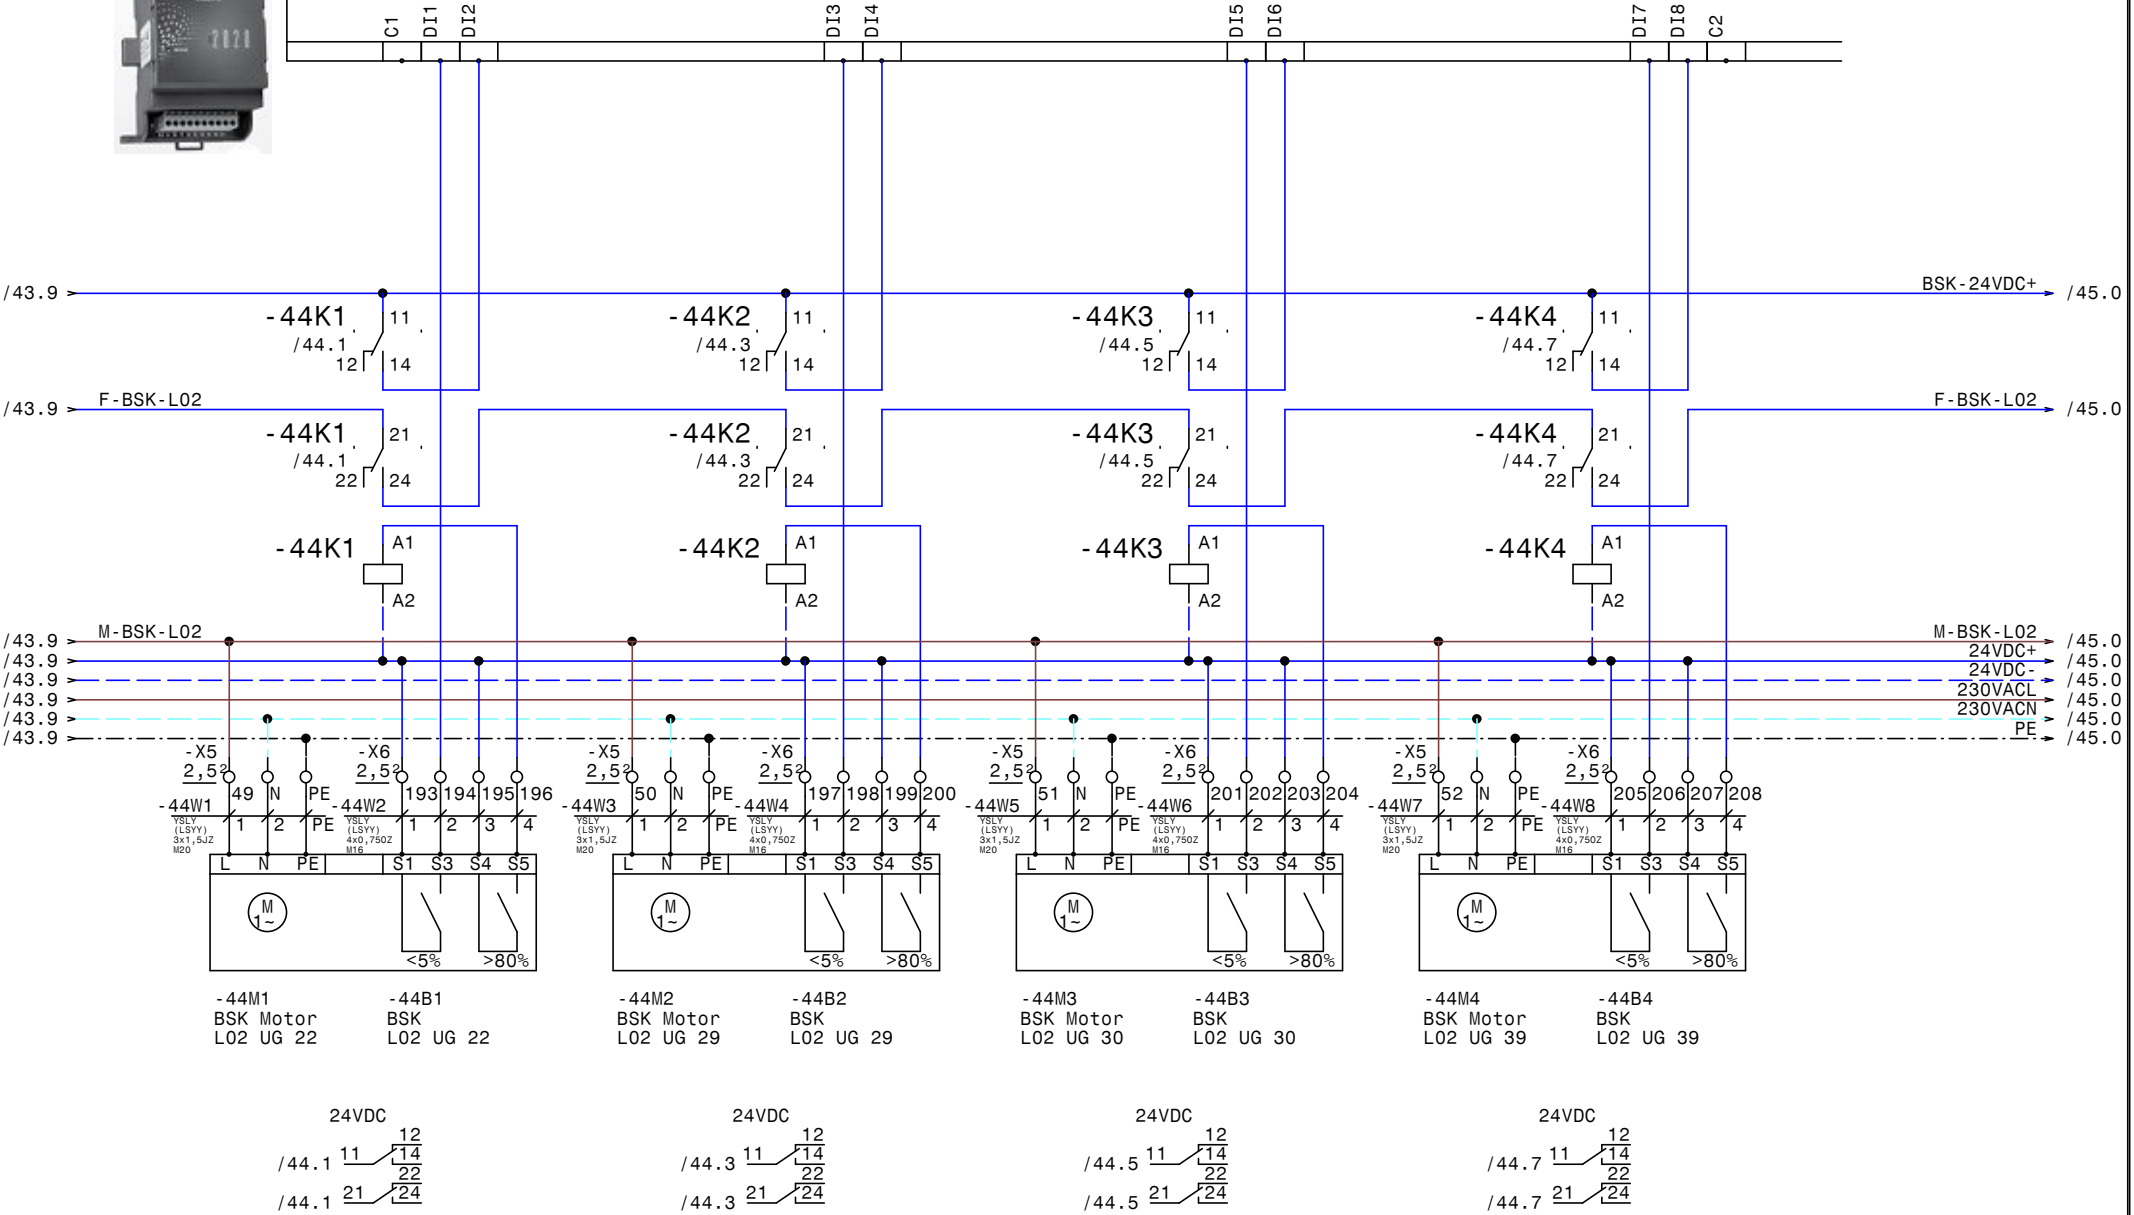


° - 44N1

EAP

E16DI

Modul: 28

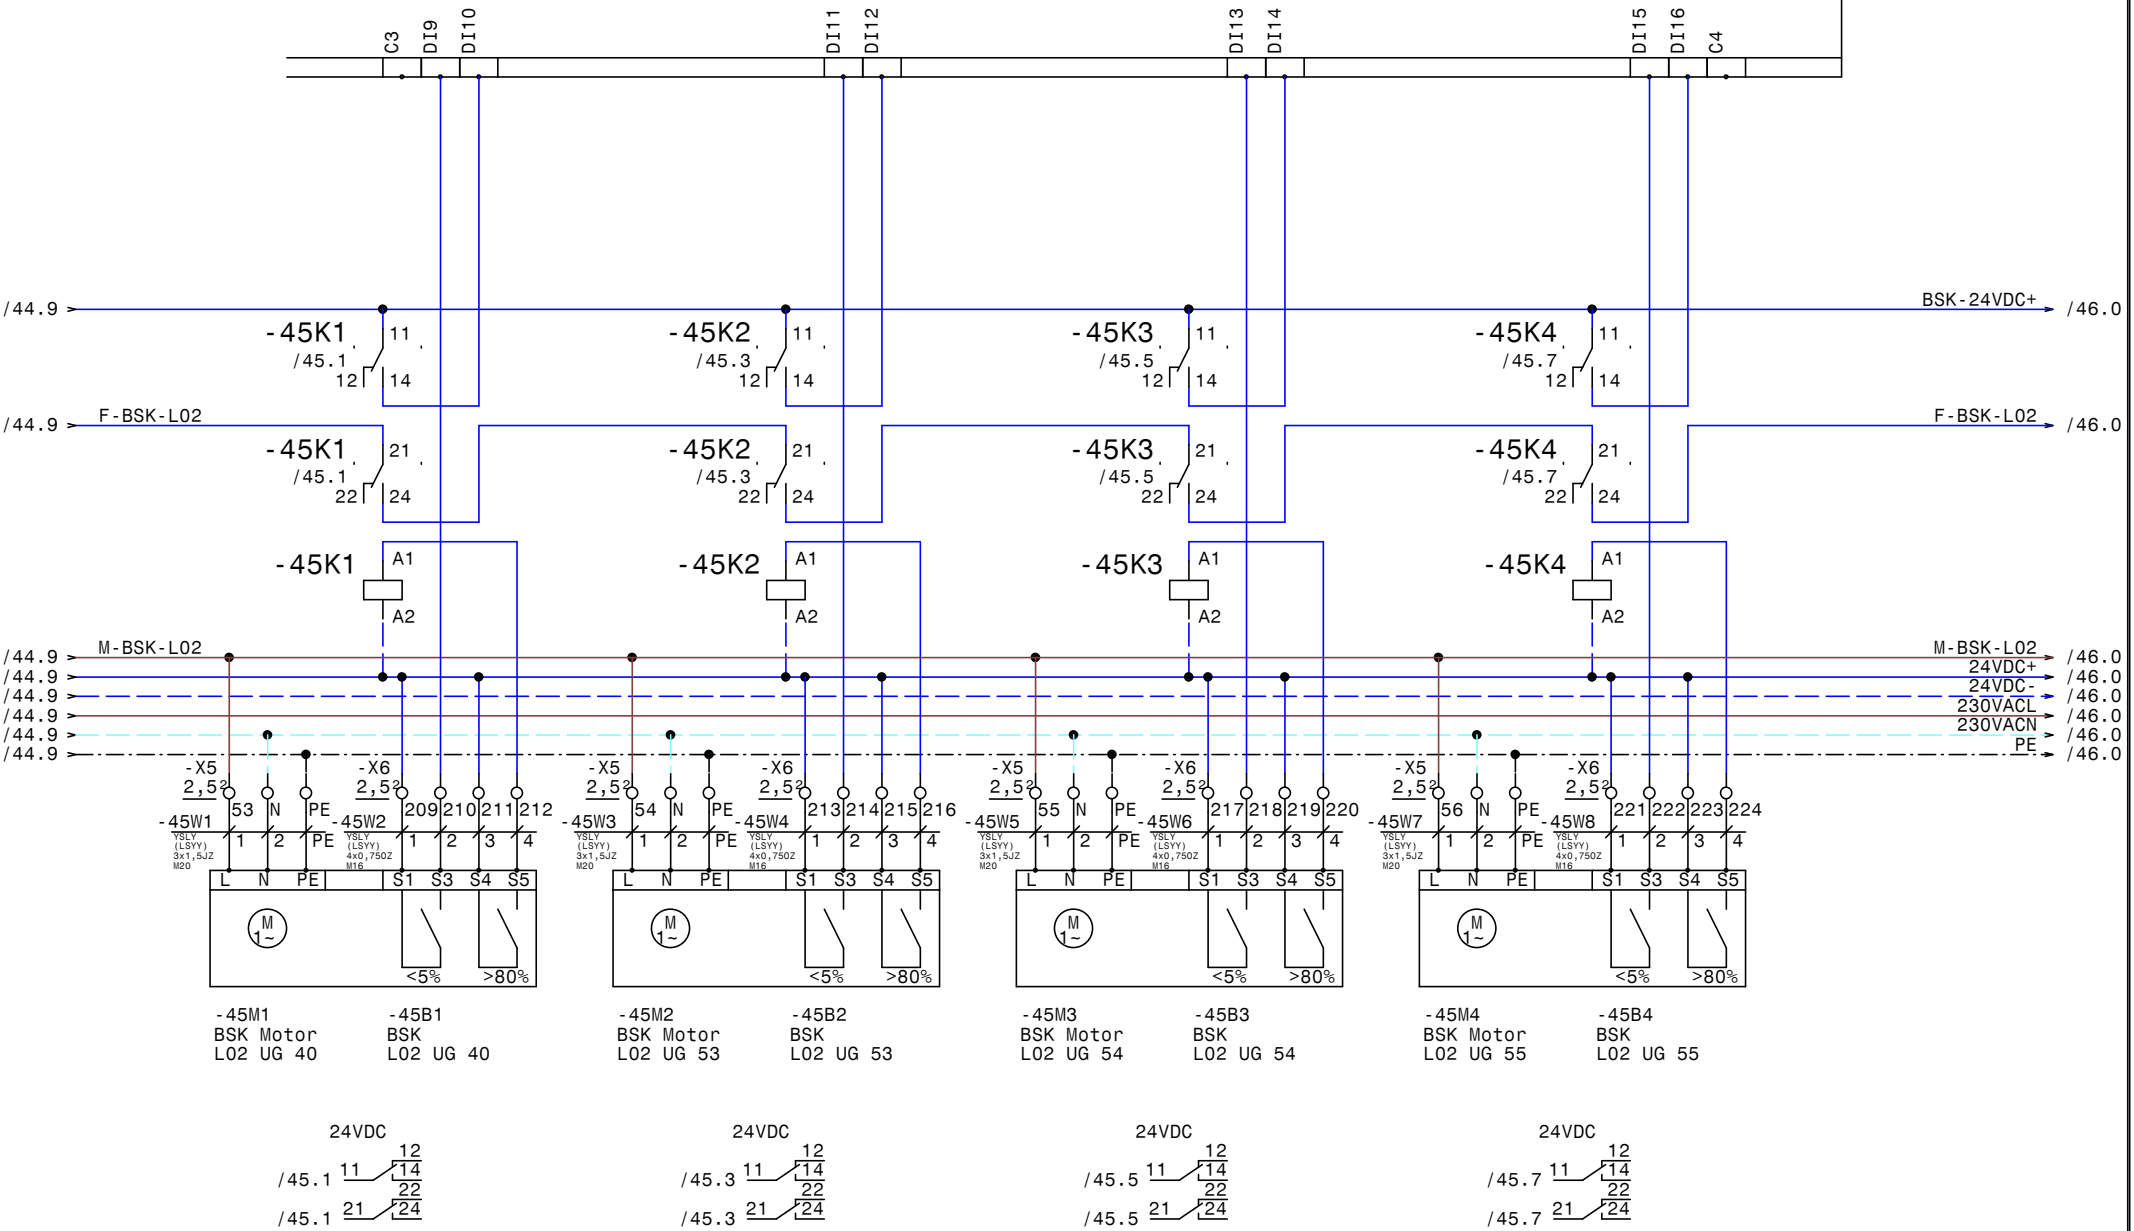

	Datum	20.06.16		HKLS VS Mieders Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				140/16
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 6 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät			Leitungs- bezeichnung			Leitungs- typ			Anzahl Adern		Zielbezeichnung							
81	-19B2			-19W2			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		WW VLT sek							
82	-19B3			-19W3			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Boilertemp. Oben							
83	-19B4			-19W4			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Boilertemp. Unten							
84	-19B5			-19W5			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Zirktemp							
85	-19B6			-19W6			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		HZ VLT							
86	-19B7			-19W7			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		HZ RLT							
87	-19B8			-19W8			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		HZ RMT							
88	-20B1			-20W1			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L01 ZUL Temp							
89	-20B2			-20W2			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L01 ABL Temp							
90	-20B3			-20W3			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L01 AUL Temp							
91	-20B4			-20W4			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L01 FOL Temp							
92	-20B5			-20W5			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L01 ZUL Druck							
93	-20B6			-20W6			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L01 ABL Druck							
94	-20B7			-20W7			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L02 ZUL Temp							
95	-20B8			-20W8			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L02 ABL Temp							
96	-21B1			-21W1			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L02 AUL Temp							
97	-21B2			-21W2			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		L02 FOL Temp							
98	-21B3			-21W3			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L02 ZUL Druck							
99	-21B4			-21W4			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L02 ABL Druck							
100	-21B5			-21W5			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Serverraum RMT							
101	-21B6			-21W6			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Turnsaal RMT 1							
102	-21B7			-21W7			YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16			2		Turnsaal RMT 2							
103	-25Y1			-25W1			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L02 VAV ZUL Musik							
104	-25Y2			-25W2			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L02 VAV ABL Musik							
105	-25Y3			-25W3			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L01 Regelventil							
106	-25Y4			-25W4			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L02 Regelventil							
107	-25Y5			-25W5			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		WW Regelventil							
108	-25Y6			-25W6			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		HZ Zonenventil							
109	-26Y1			-26W1			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L01 WRG							
110	-26Y2			-26W2			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L02 WRG							
111	-32M1			-32W1			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		BSK Motor L01 EG 1							
112	-32B1			-32W2			YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16			4		BSK L01 EG 1							
113	-32M2			-32W3			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		BSK Motor L01 EG 1							
114	-32B2			-32W4			YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16			4		BSK L01 EG 1.1							
115	-32M3			-32W5			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		BSK Motor L01 EG 2							
116	-32B3			-32W6			YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16			4		BSK L01 EG 2							
117	-32M4			-32W7			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		BSK Motor L01 EG 3							
118	-32B4			-32W8			YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16			4		BSK L01 EG 3							
119	-33M1			-33W1			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		BSK Motor L01 EG 4							
120	-33B1			-33W2			YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16			4		BSK L01 EG 4							



Datum

20.06.16

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Norm



HKLS

VS Mieders

Kabelliste



Zeichn.Nr.:

140/16

Blatt 3

von 6 Bl.

	Datum	20.06.16	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS VS Mieders Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				140/16
	Gepr.					Blatt 6
	Norm					von 6 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung	Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge			
1		Netzteil 230VAC 24VDC				-1N1			
2		Netzteil				-10N2, -10N4			
1		TouchPanel				-10N3			
1		Ethernet Switch				-10N5			
1		Steckernetzteil Switch				-10N6			
2		Taster 1S				-17S2, -17S1			
1		CLAXHAWK640				-10N1			
2		EAP E16XI				-18N1, -20N1			
11		EAP E16DI				-38N1, -42N1, -14N1, -16N1, -44N1			
						-40N1, -36N1, -34N1, -32N1, -46N1			
						-12N1			
2		EAP B.02 8DI				-11N1, -31N1			
1		Steckdose für Switch				-1X1			
1		Steckdose für Service				-1X2			
2		EAP E8A0-U/H				-25N1, -26N1			
3		EAP E8D0-R/H				-22N1, -23N1, -24N1			
1		Schrank- leuchte mit Steckdose				-1H1			
3	C13/1	Sicherungsautomaten				-5F1, -7F1, -6F1			
2	C13/3	Sicherungsautomaten				-4F2, -4F1			
4	C16/3	Sicherungsautomaten				-2F1, -2F2, -3F2, -3F1			
2	C6/1	Sicherungsautomaten				-1F3, -1F2			
1	EK 16 ge/gr	Erdungsklemme				-X1			
138	EK 2,5 ge/gr	Erdungsklemme				-X5, -X1, -X4, -X2, -X3, -X2, -X1			
1	Klemme 16 blau	Klemme N				-X1			
3	Klemme 16 grau	Klemme L				-X1			
86	Klemme 2,5 blau	Klemme N				-X5, -X1, -X3, -X1			
621	Klemme 2,5 grau	Klemme L				-X3, -X4, -X5, -X4, -X1, -X2, -X6, -X2			
						-X1			
1	LSFI C13/0,03 G	Personenschutzschalter				-1F1			
1	LT80 -54,1A AC23	Hauptschalter				-1Q1			
145	M16	Kabelverschraubung				-19W1, -18W8, -19W2, -18W7, -19W3			
						-19W4, -19W5, -19W6, -19W7, -19W8			
						-20W1, -37W6, -18W1, -17W3, -17W2			

Datum	20.06.16
Bearb.	Hattinger F.
Gepr.	
Norm	

HKLS
VS Mieders



Zeichn.Nr.:	
140/16	
Blatt 1	
von 3	Bl.

[illegible]

Datum	20.06.16
Bearb.	Hattinger F.
Gepr.	
Norm	

HKLS
VS Mieders



Zeichn.Nr.:
140/16
Blatt 3
von 3 Bl.