

Anlage:

Lüftung Küche

FW-Heim

Firma:

Holter

BESTELLDATEN:

BESTELL NR. / DATUM:

KUNDE:

!! ACHTUNG !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	• 1000x1200x300	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	L01 Ventilatoren
003	ZULV Lüftung Bierstüberl
004	L10 Beleuchtung Lüftungsgerät, UWP

```
005 CLAX-HAWK320
006 EAP B.02 8DI
007 EAP E8XI.4A0-U/H
008 EAP E8XI.4A0-U/H
009 EAP E8XI.4A0-U/H
```

```

010  EAP  E8XI.4A0-U/H
011  EAP  E16DI
012  EAP  E16DI
013  EAP  E8D0-R/H

```




Datum	06.02.17
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Lüftung Küche
FW-Heim
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	
326/16	
Blatt 0	
von 13	Bl.

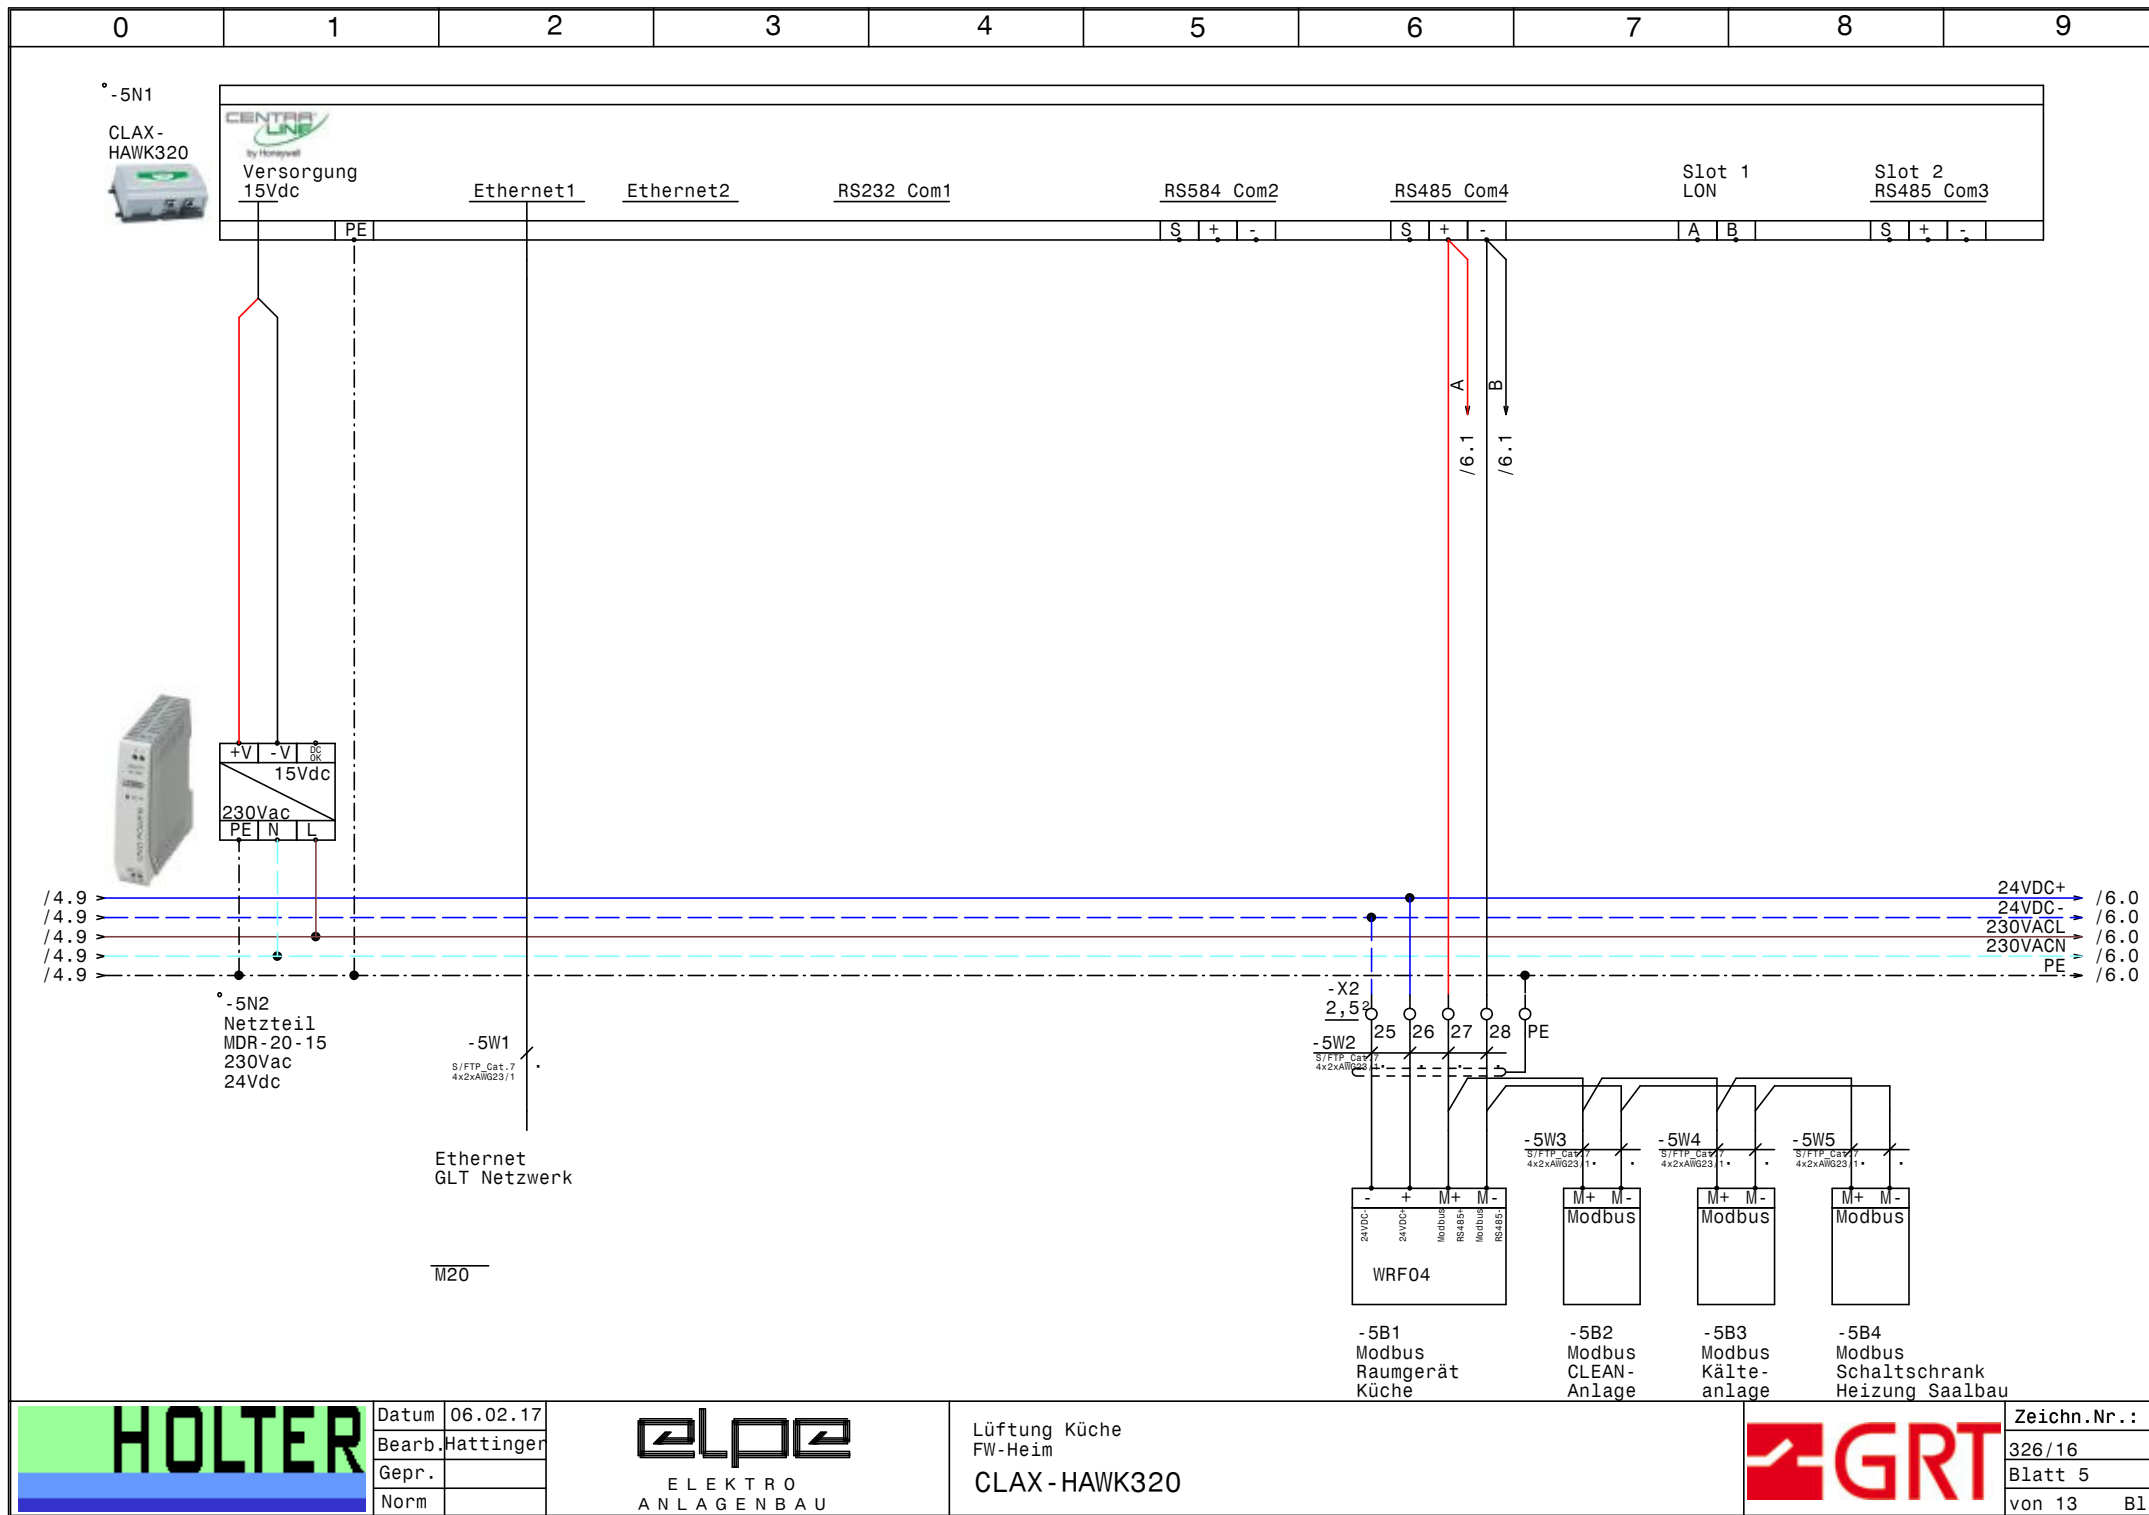





°-7N1

EAP


E8XI.4A0-U/H

Modul: 2

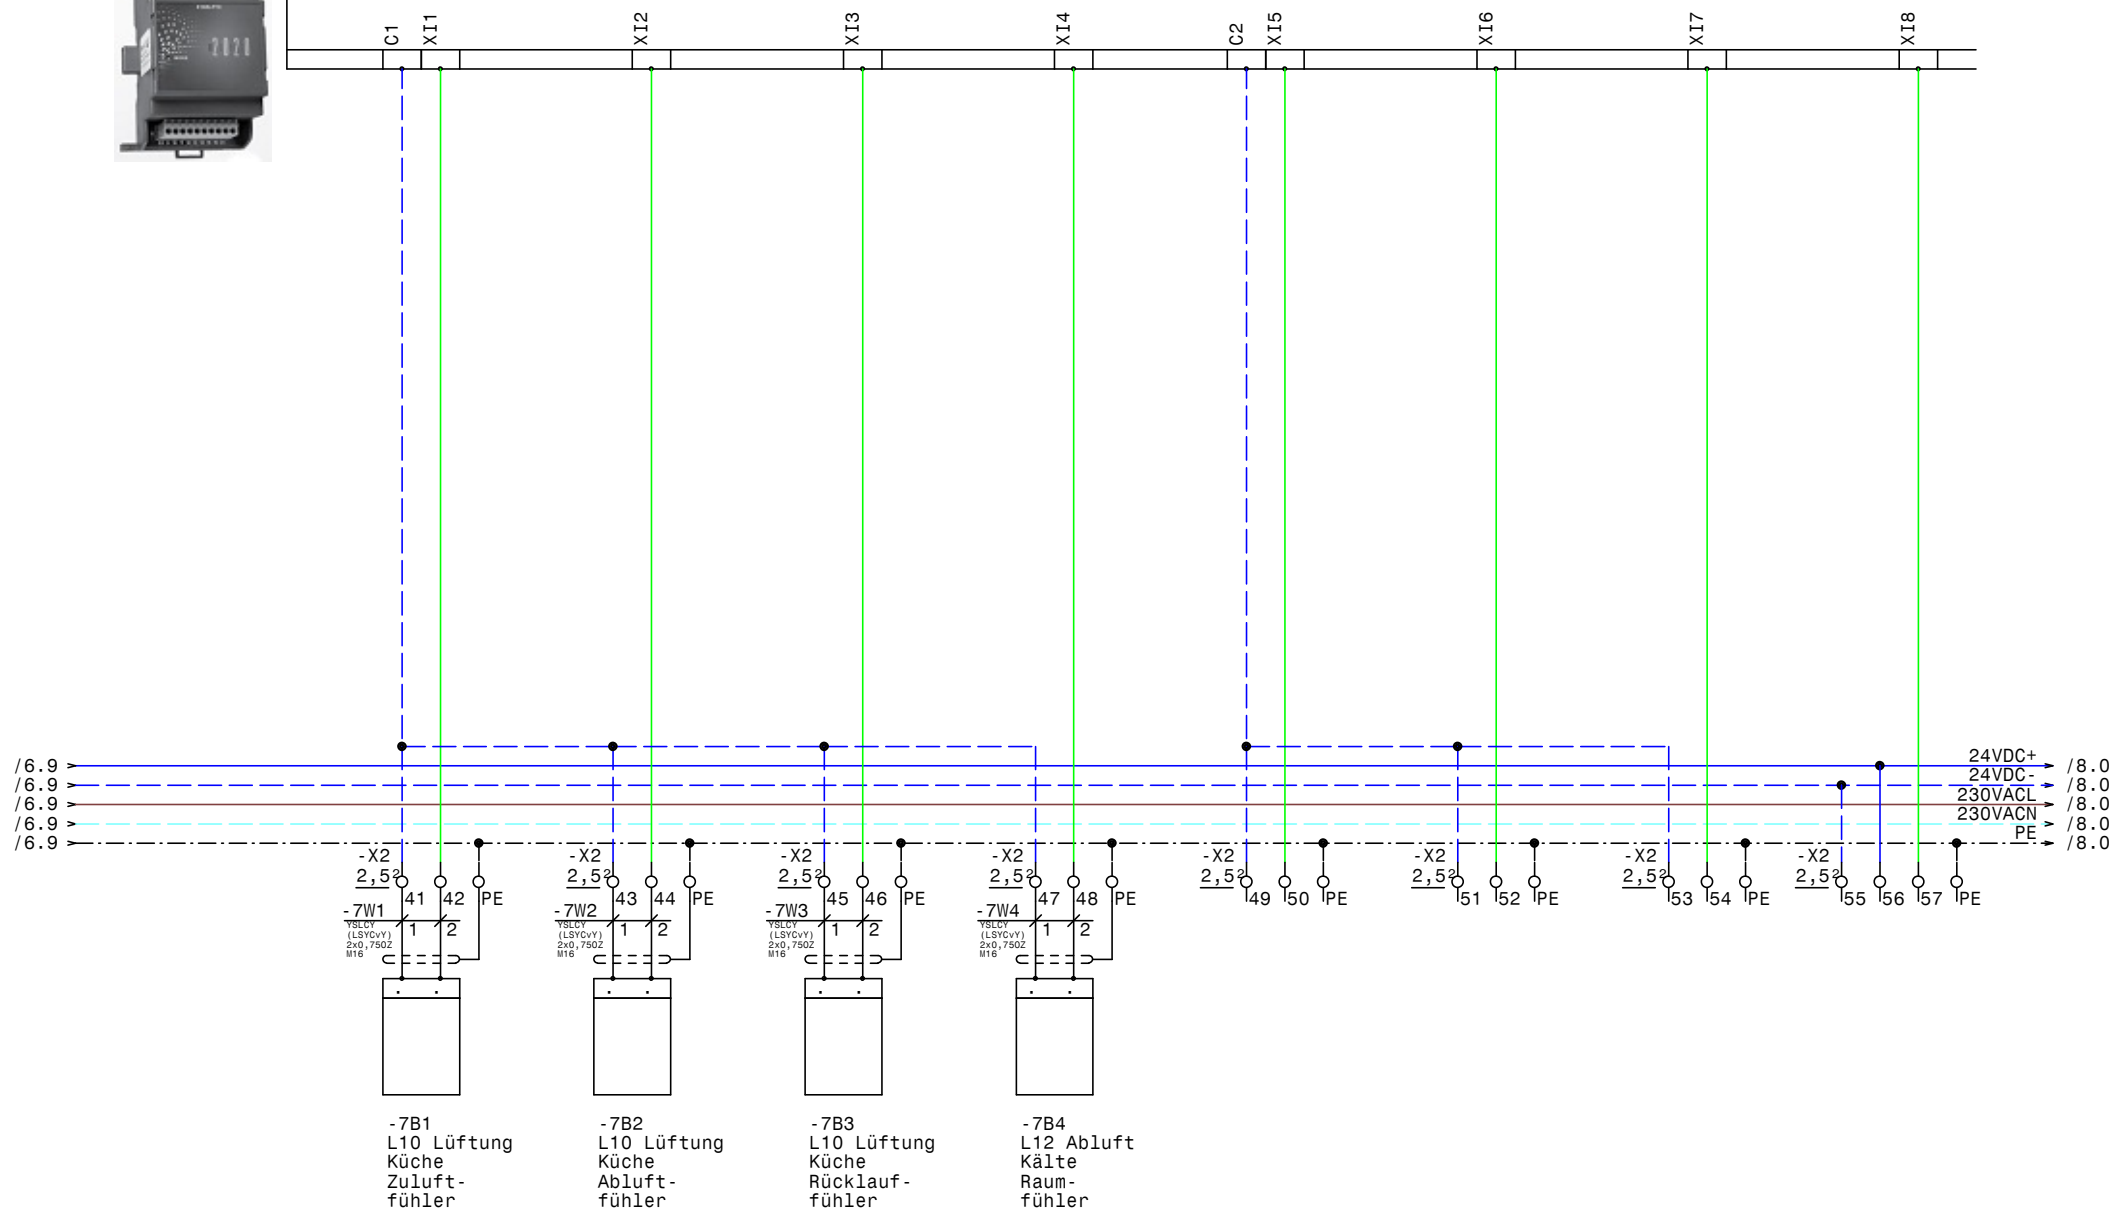







[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				Steckdose für Switch		-1X1			
1				Netzteil 230VAC 24VDC		-1N1			
1				Steckdose für Service		-1X2			
1				Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1			
1				CLAXHAWK320		-5N1			
1				Netzteil		-5N2			
1				EAP E8D0-R/H		-13N1			
1				EAP B.02 8DI		-6N1			
2				EAP E8XI.4A0-U/H		-9N1, -7N1			
1				EAP E16DI		-11N1			
5	C13/1			Sicherungsautomaten		-4F1, -4F3, -3F2, -3F1, -4F2			
3	C25/3			Sicherungsautomaten		-2F1, -2F2, -1F2			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F3, -1F4			
31	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X2, -X1, -X1			
1	EK 35 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
2	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
11	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
112	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1, -X1, -X2			
1	Klemme 35 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 35 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 4 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1			
6	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
1	LSFI C13/0,03 G			Personnenschutzschalter		-1F1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-2S1			
35	M16			Kabelverschraubung		-2W3, -12W3, -8W1, -3W3, -3W2, -8W2			
						-9W1, -9W2, -10W1, -11W1, -12W2, -2W5			
						-7W4, -11W2, -12W1, -2W2, -11W3, -11W4			
						-11W5, -2W6, -5W3, -13W2, -7W1, -7W2			
						-11W6, -7W3, -5W1, -4W7, -5W4, -5W5			
						-6W1, -4W2, -6W2, -13W1, -5W2			
10	M20			Kabelverschraubung		-3W4, -5V1, -4W6, -3W5, -4W5, -3W1			
		Datum	06.02.17			Lüftung Küche FW-Heim Materialliste			
		Bearb.	Hattinger F.						
		Gepr.							
		Norm							
www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net	
www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net	

Zeichn.Nr.:	326/16
Blatt 1	
von 2 Bl.	

