

Anlage:

Lüftung Küche

FW-Heim

Firma:

Holter

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	1000x1200x300	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: _____ / _____

KUNDE: _____

!! A C H T U N G !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	L01 Ventilatoren
003	ZULV Lüftung Bierstüberl
004	L10 Beleuchtung Lüftungsgerät, UWP

```
005 CLAX-HAWK320
006 EAP B.02 8DI
007 EAP E8XI.4A0-U/H
008 EAP E8XI.4A0-U/H
009 EAP E8XI.4A0-U/H
```

```

010  EAP E8XI.4A0-U/H
011  EAP E16DI
012  EAP E16DI
013  EAP E8D0-R/H

```




Datum	15.12.16
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	




Lüftung Küche
FW-Heim
Deckblatt




Zeichn.Nr.:	
326/16	
Blatt 0	
von 13	Bl.

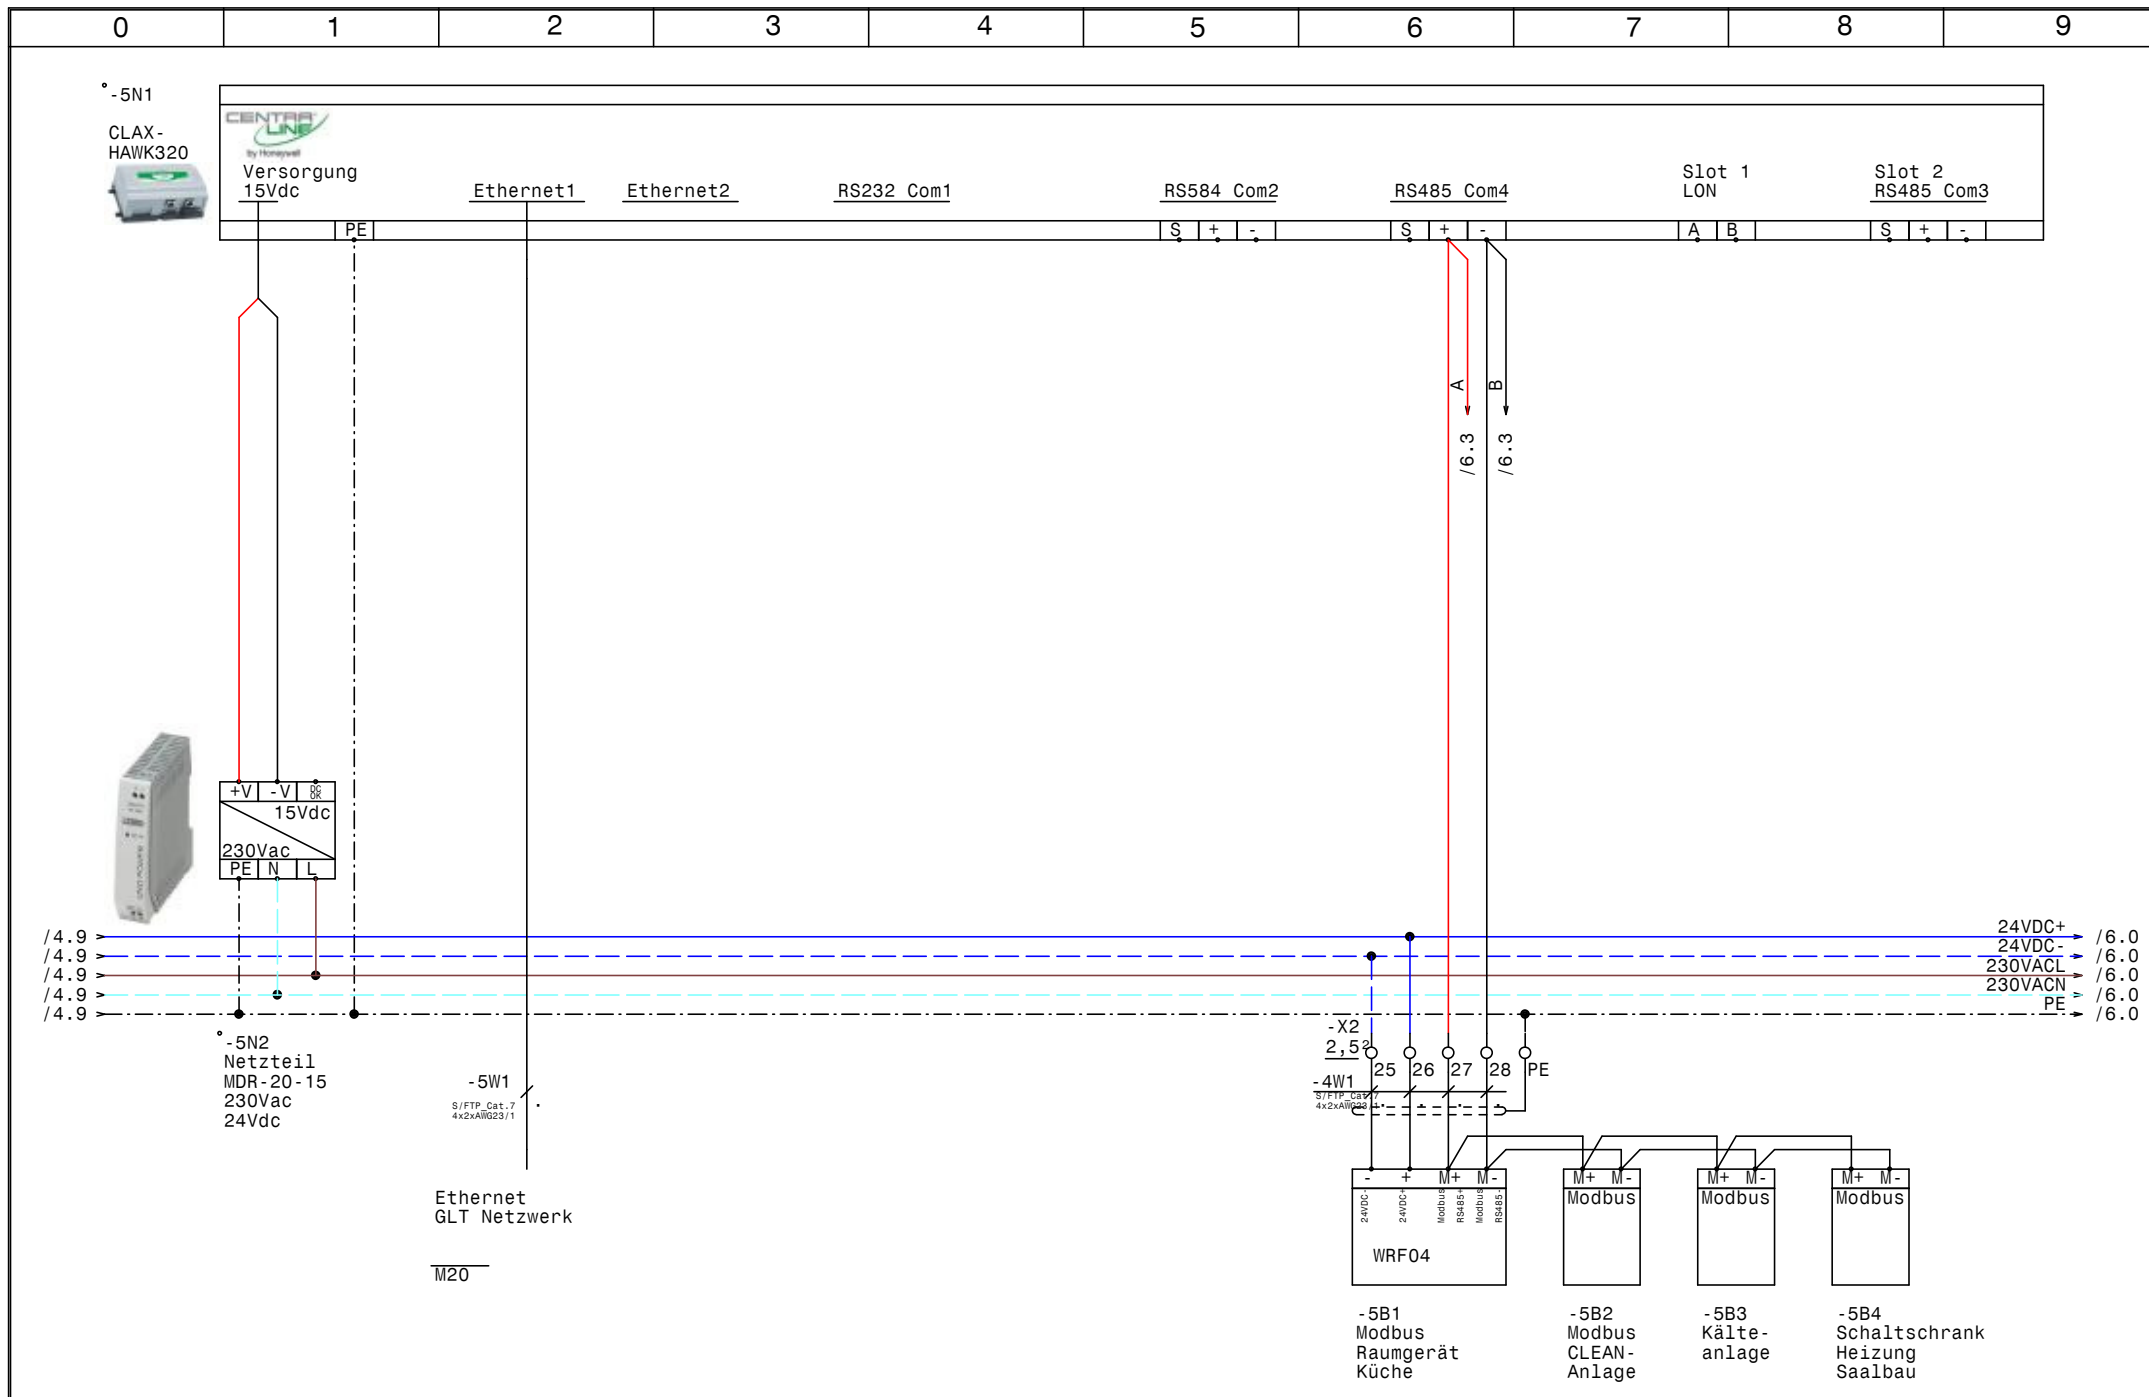





° - 10N1
EAP
E8XI.4A0-U/H

Modul: 3



3.2 / M3/U02

Lüftung Bierstüberl
EC-Ventilator Zuluft



-10Y1
Lüftung
Bierstüberl
Heizregister-
ventil





	Datum	15.12.16		Lüftung Küche FW-Heim Kabelliste		Zeichn.Nr.:	
	Bearb.	Hattinger				326/16	
	Gepr.					Blatt 1	
	Norm					von 1 Bl.	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CLAXHAWK320		-5N1			
1				Netzteil 230VAC 24VDC		-1N1			
1				Steckdose für Service		-1X2			
1				Steckdose für Switch		-1X1			
1				Netzteil		-5N2			
1				Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1			
1				EAP B.02 8DI		-6N1			
2				EAP E8XI.4AO-U/H		-9N1, -7N1			
1				EAP E16DI		-11N1			
1				EAP E8DO-R/H		-13N1			
4	C13/1			Sicherungsautomaten		-4F1, -3F1, -4F3, -4F2			
2	C25/3			Sicherungsautomaten		-2F1, -2F2			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F2, -1F3			
1	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
22	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X1, -X1, -X2			
2	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 10 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1			
8	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
78	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1, -X1, -X2			
6	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
1	LSFI C13/0,03 G			Personnenschutzschalter		-1F1			
1	LT80 -54,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-2S1			
28	M16			Kabelverschraubung		-3W2, -2W5, -2W3, -3W3, -2W2, -4W2			
						-2W6, -3W4, -13W2, -13W1, -12W3, -12W2			
						-12W1, -11W5, -11W4, -11W3, -11W2			
						-11W1, -10W1, -9W2, -8W1, -7W3, -7W2			
						-7W1, -4W1, -7W4, -9W1, -5W1			
8	M20			Kabelverschraubung		-5V1, -4W5, -4W6, -4W4, -4W3, -4W1			
						-3W4, -3W1			
2	M25			Kabelverschraubung		-2W1, -2W4			
1	M32			Kabelverschraubung		-1W1			
		Datum	15.12.16			Lüftung Küche FW-Heim Materialliste			
		Bearb.	Hattinger F.						
		Gepr.							
		Norm							
www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net	
www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net	

Zeichn.Nr.:
326/16
Blatt 1
von 2 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
1	R20-20_230		Kleinschütz		-4K1				
1	Relais2polig24VDC		Miniatur - Relais 2polig		-3K1				
4	Relais4polig24VDC		Miniatur - Relais 4polig		-2K1, -11K1, -11K2, -12K1				
1	Signalleuchte grün		Signalglimmlampe grün		-2H1				
2	Signalleuchte rot		Signalglimmlampe rot		-2H2, -13H1				
1	Sockel 2polig		Sockel für Minitur Relais 2polig						
4	Sockel 4polig		Sockel für Minitur Relais 4polig						
1	WS 1000/1200/300/B/H/T		Wandschrank IP 55		-ON1				