

Anlage:

HKLS-2-Heizzentrale

Adlabert Stifter Strasse 6

Firma:

GRT

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	500x700x250	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:	_____	blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	_____	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	_____	orange
FREMDSPANNUNG:	_____	orange

BESTELLDATEN:

BESTELLN.R. / DATUM: _____ / _____

KUNDE: _____

KUNDE:

!! A C H T U N G !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß

002	UWP
003	Regler

004 Regler




Datum	23.10.17
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	




HKLS-2-Heizzentrale
Adlabert Stifter Strasse 6
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	227/17/02
Blatt 0	
von 4	Bl.

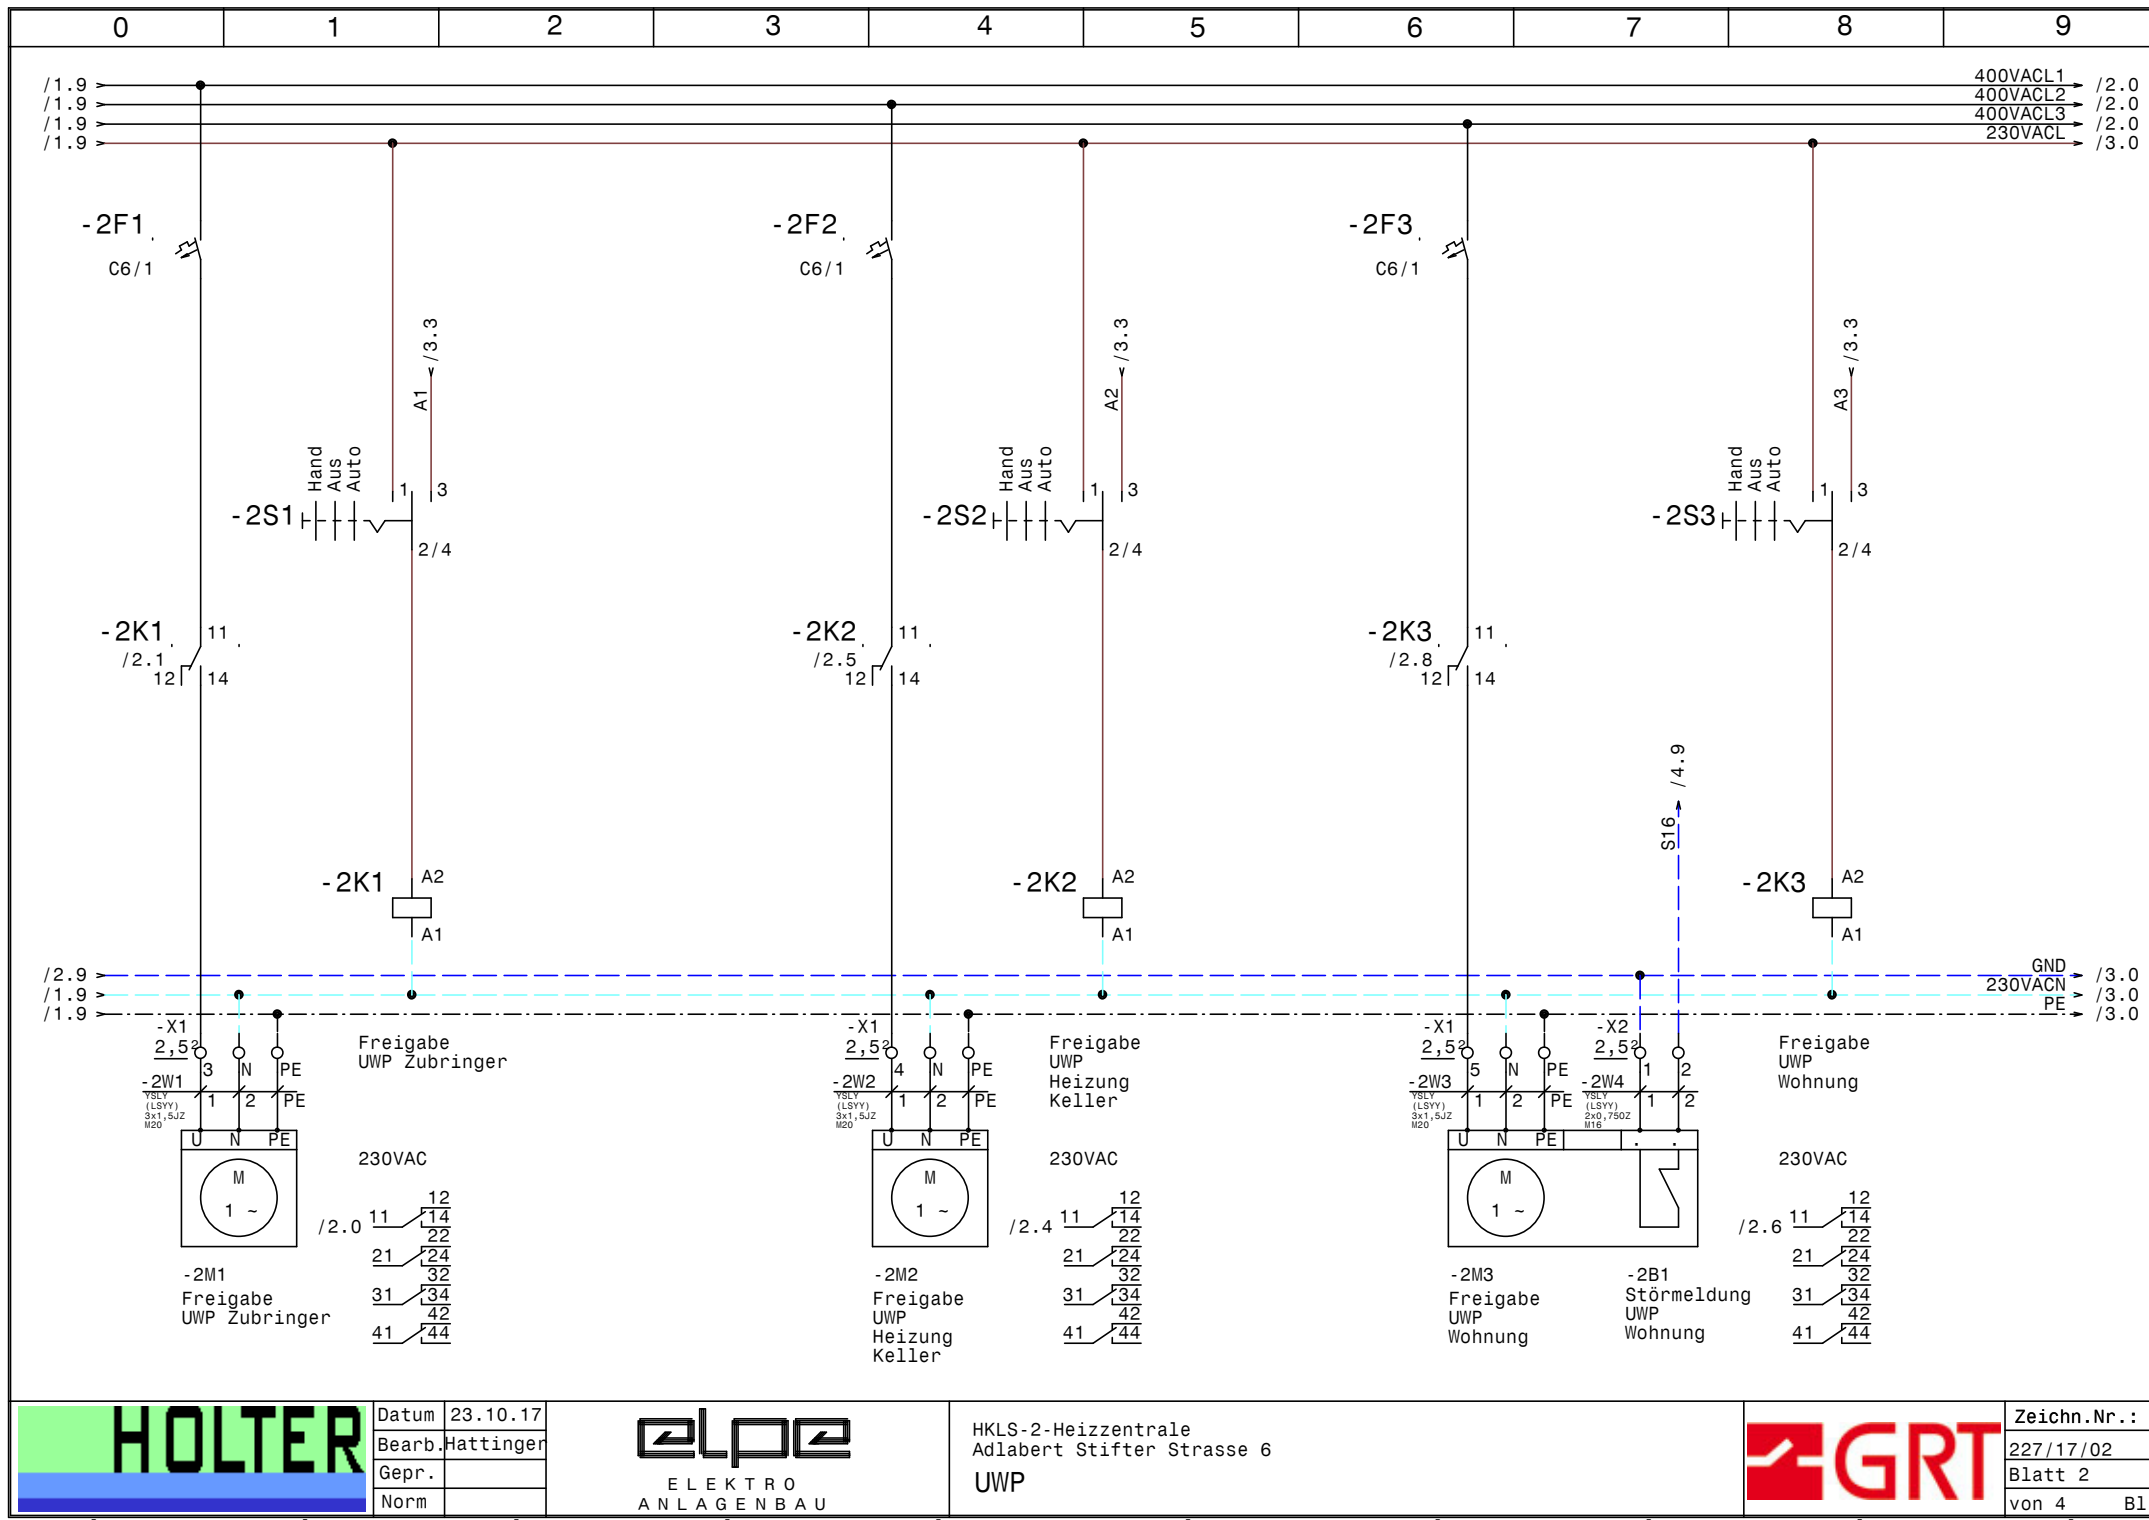

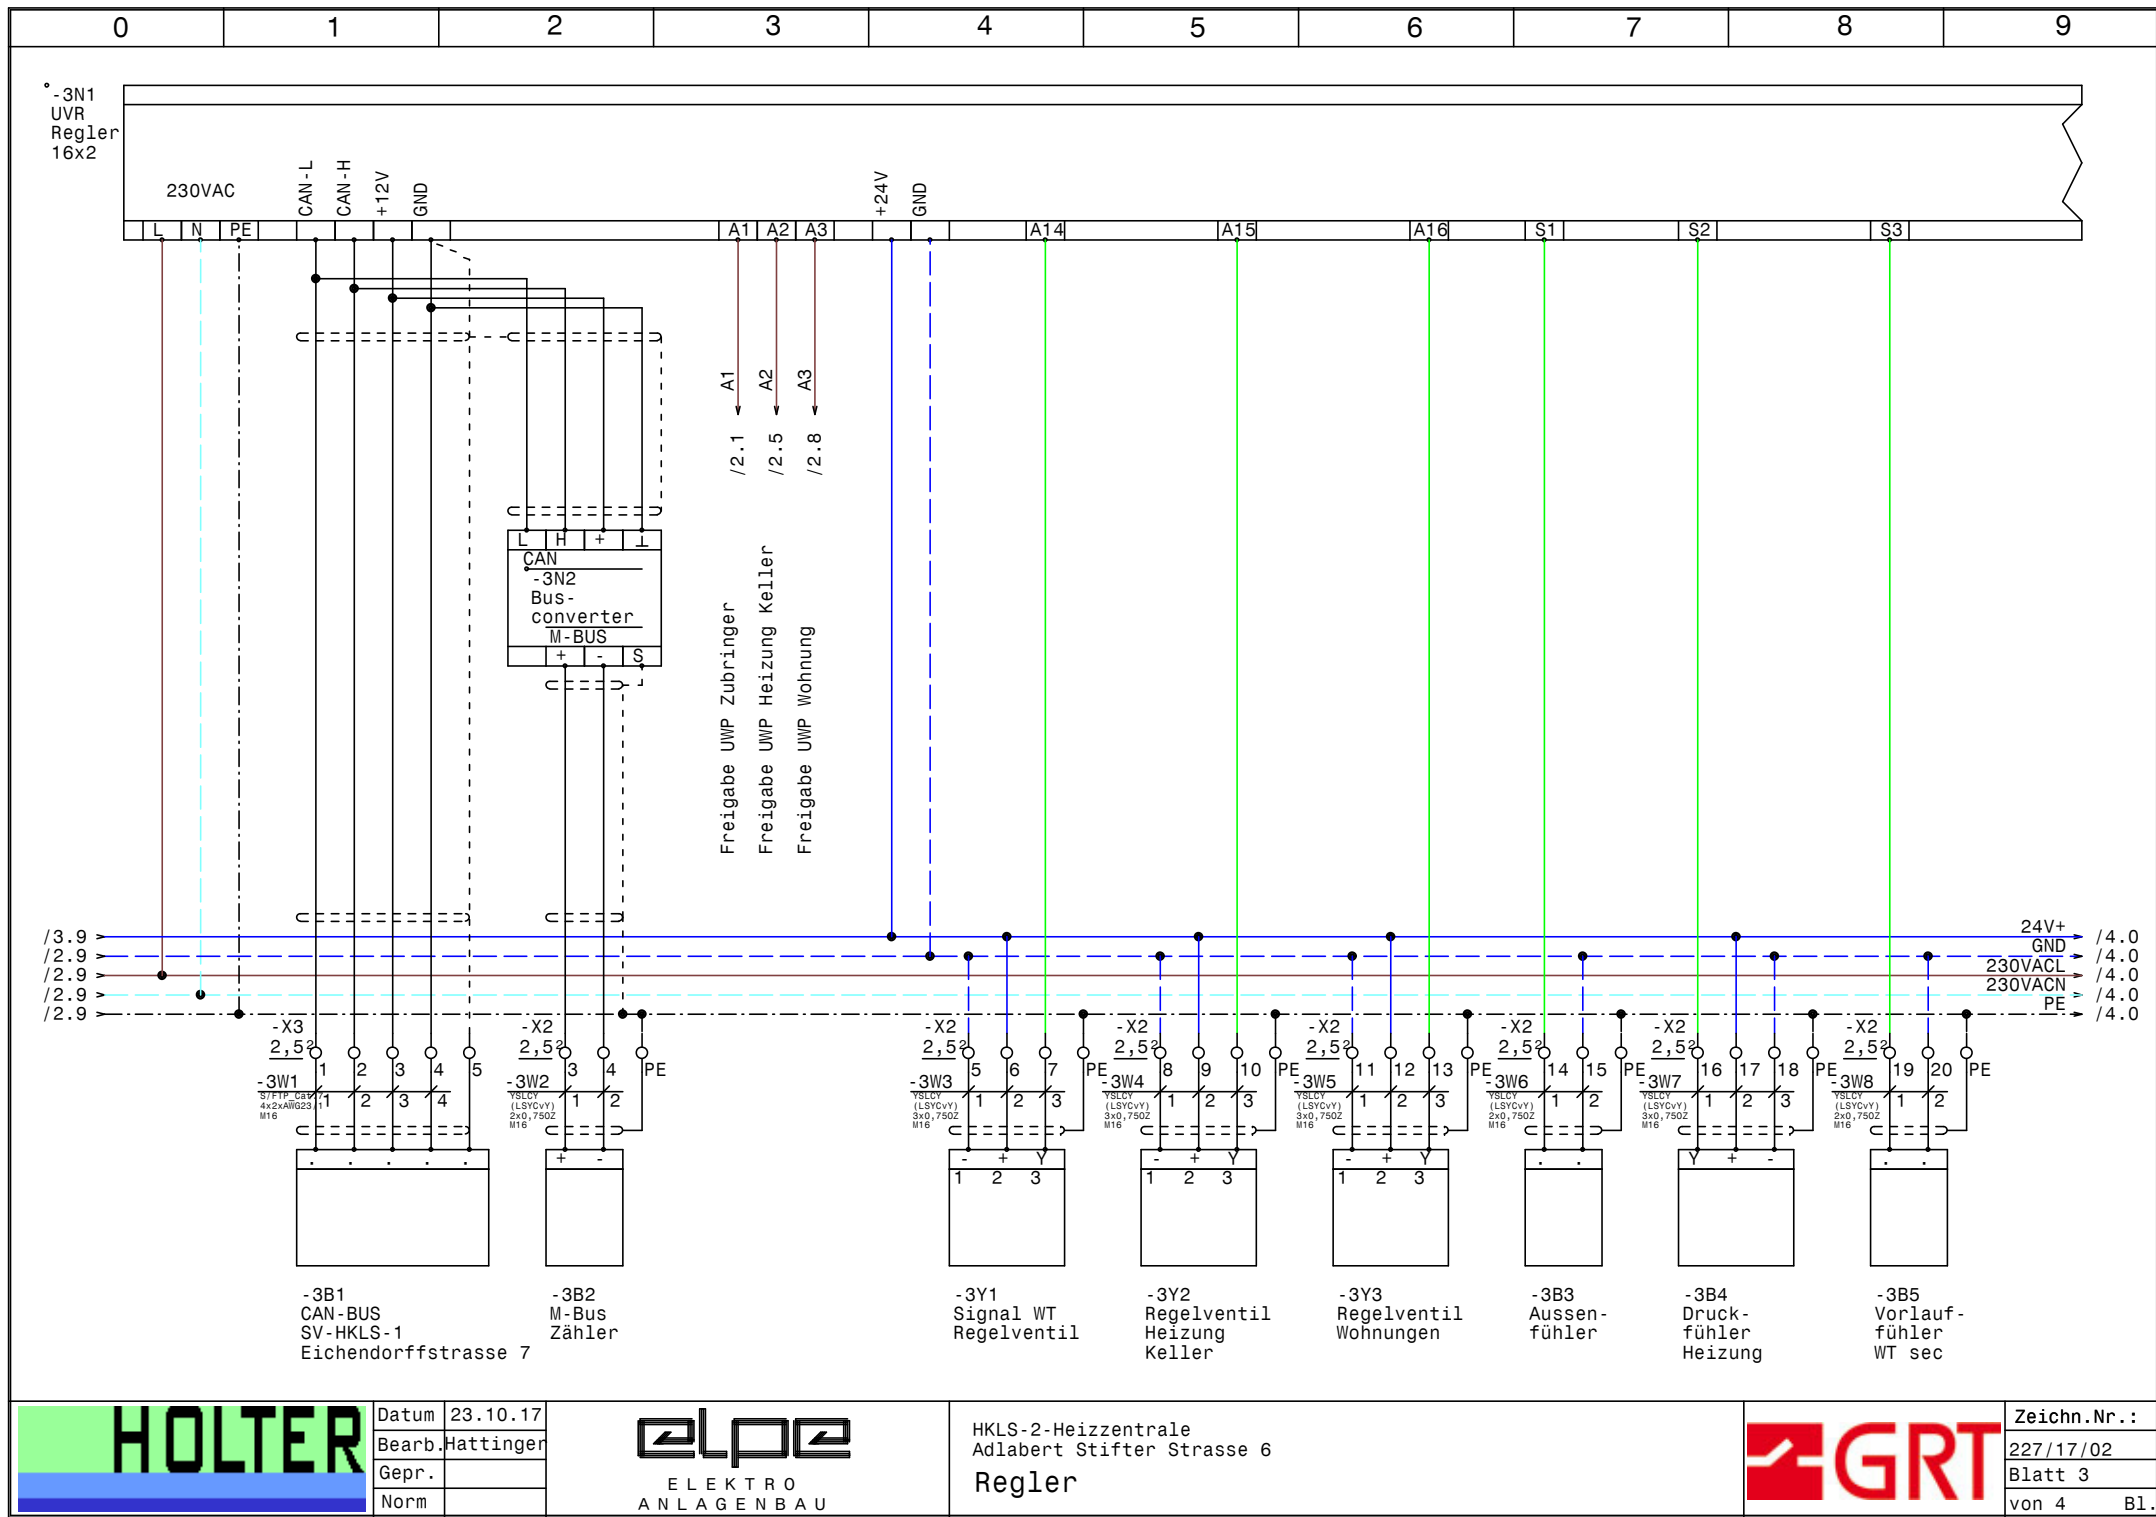

	Datum	23.10.17		HKLS-2-Heizzentrale Adlabert Stifter Strasse 6 Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				227/17/02
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 1 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				UVR Regler 16x2		-3N1			
1				Busconverter		-3N2			
6	C6/1			Sicherungsautomaten		-2F1, -2F2, -2F3, -1F3, -1F1, -1F2			
24	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X1, -X2			
6	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
58	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X3, -X2, -X2, -X1, -X1			
1	LT25 -17,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
3	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-2S3, -2S2, -2S1			
21	M16			Kabelverschraubung		-3W2, -3W3, -3W4, -4W9, -2W4, -3W8			
						-4W8, -4W7, -4W6, -4W5, -4W4, -4W3			
						-4W12, -4W1, -4W11, -3W7, -3W6, -3W5			
						-3W1, -4W10, -4W2			
6	M20			Kabelverschraubung		-2W1, -2W2, -2W3, -1W3, -1W2, -1W1			
3	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K2, -2K1, -2K3			
3	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1	WS 5725 B=500 H=700 T=250			Wandschrank IP 55		-ON1			
						</			