

Anlage:

Heizzentrale

Porsche Wien Hietzinger Kai 125 - BNr.00199

Firma:

GRT

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	1000x1200x300	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:	_____	blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	_____	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	_____	orange
FREMDSPANNUNG:	_____	orange

BESTELLDATEN:

BESTELLN.R. / DATUM: /

KUNDE:

! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

```

000 Deckblatt
001 Netzanschluß
002 Steuerspannung
003 e3m, PW20, M-Buszähler
004 M-BUS Wärmeszähler
005 JACE 8000 Controller
006 Modul 0 - EAP B.02 8DI
007 Modul 1 - EAP E16DI
008 Modul 1 - EAP E16DI

```

009	Modul	2	-	EAP	E16DI
010	Modul	2	-	EAP	E16DI
011	Modul	3	-	EAP	E8D0-R/H
012	Modul	4	-	EAP	E8D0-R/H
013	Modul	5	-	EAP	E8D0-R/H
014	Modul	6	-	EAP	E16XI
015	Modul	6	-	EAP	E16XI
016	Modul	7	-	EAP	E16XI
017	Modul	7	-	EAP	E16XI

```

018 Modul 8 - EAP E8AO
019 Reserve
020 UWP
021 UWP
022 Kessel 1, Kessel 2, Hebepumpe
023 L01 Garderobe
024 Substation Audi Haus 127

```




Datum	25.07.18
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Heizzentrale
Porsche Wien Hietzinger Kai 125 - BNr.00199
Deckblatt





Zeichn.Nr.:	116/18
Blatt 0	von 24 Bl.
www.elpe.net	

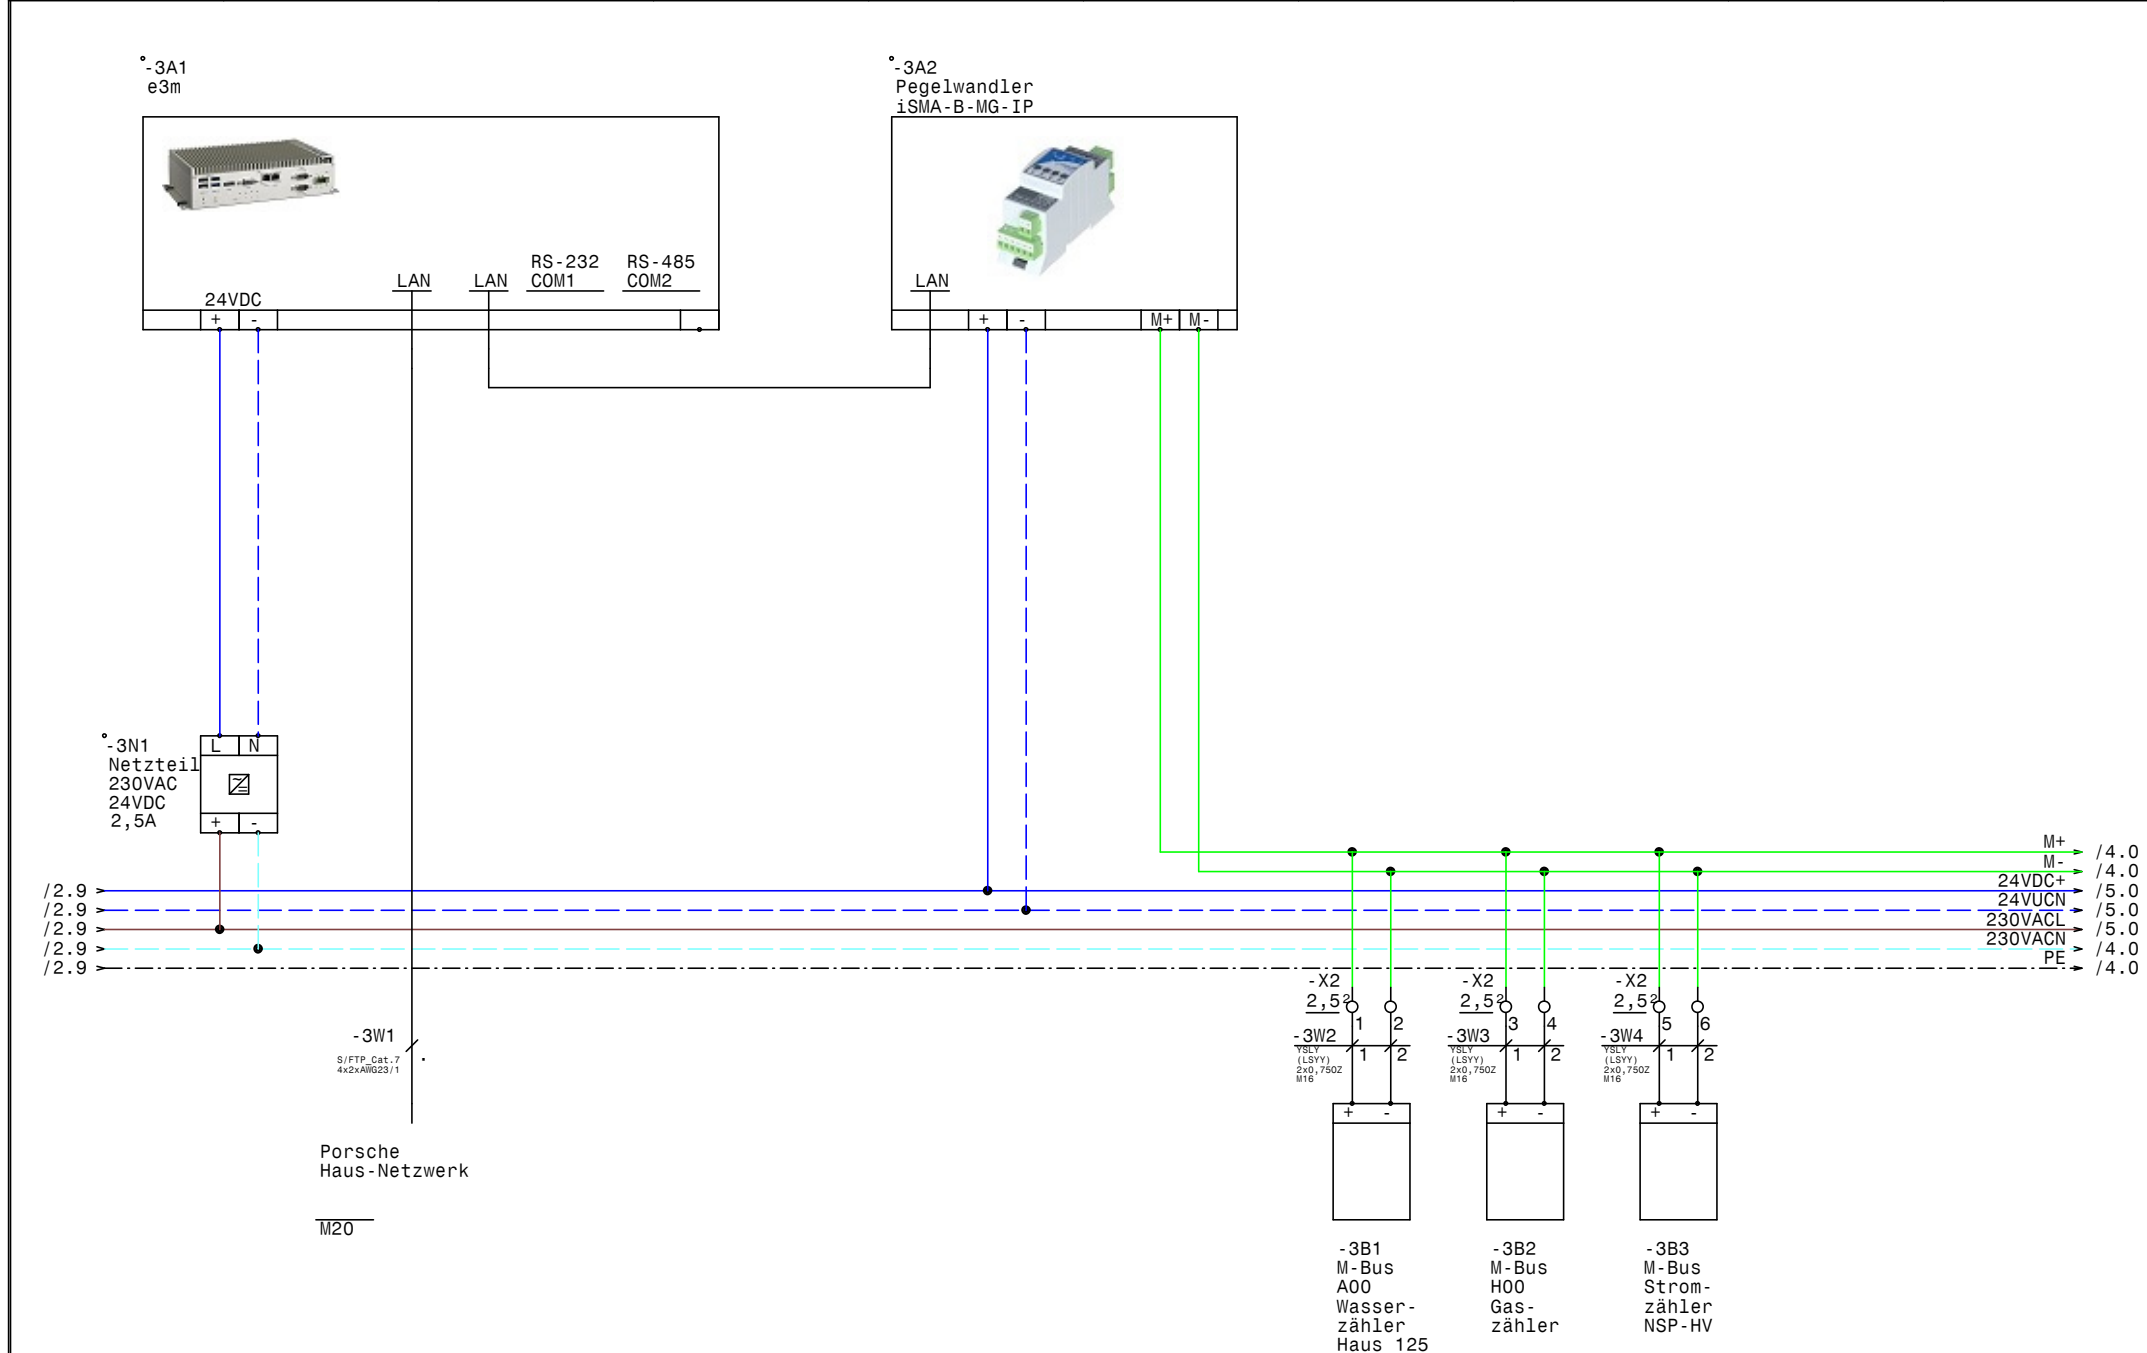



Modul: 6

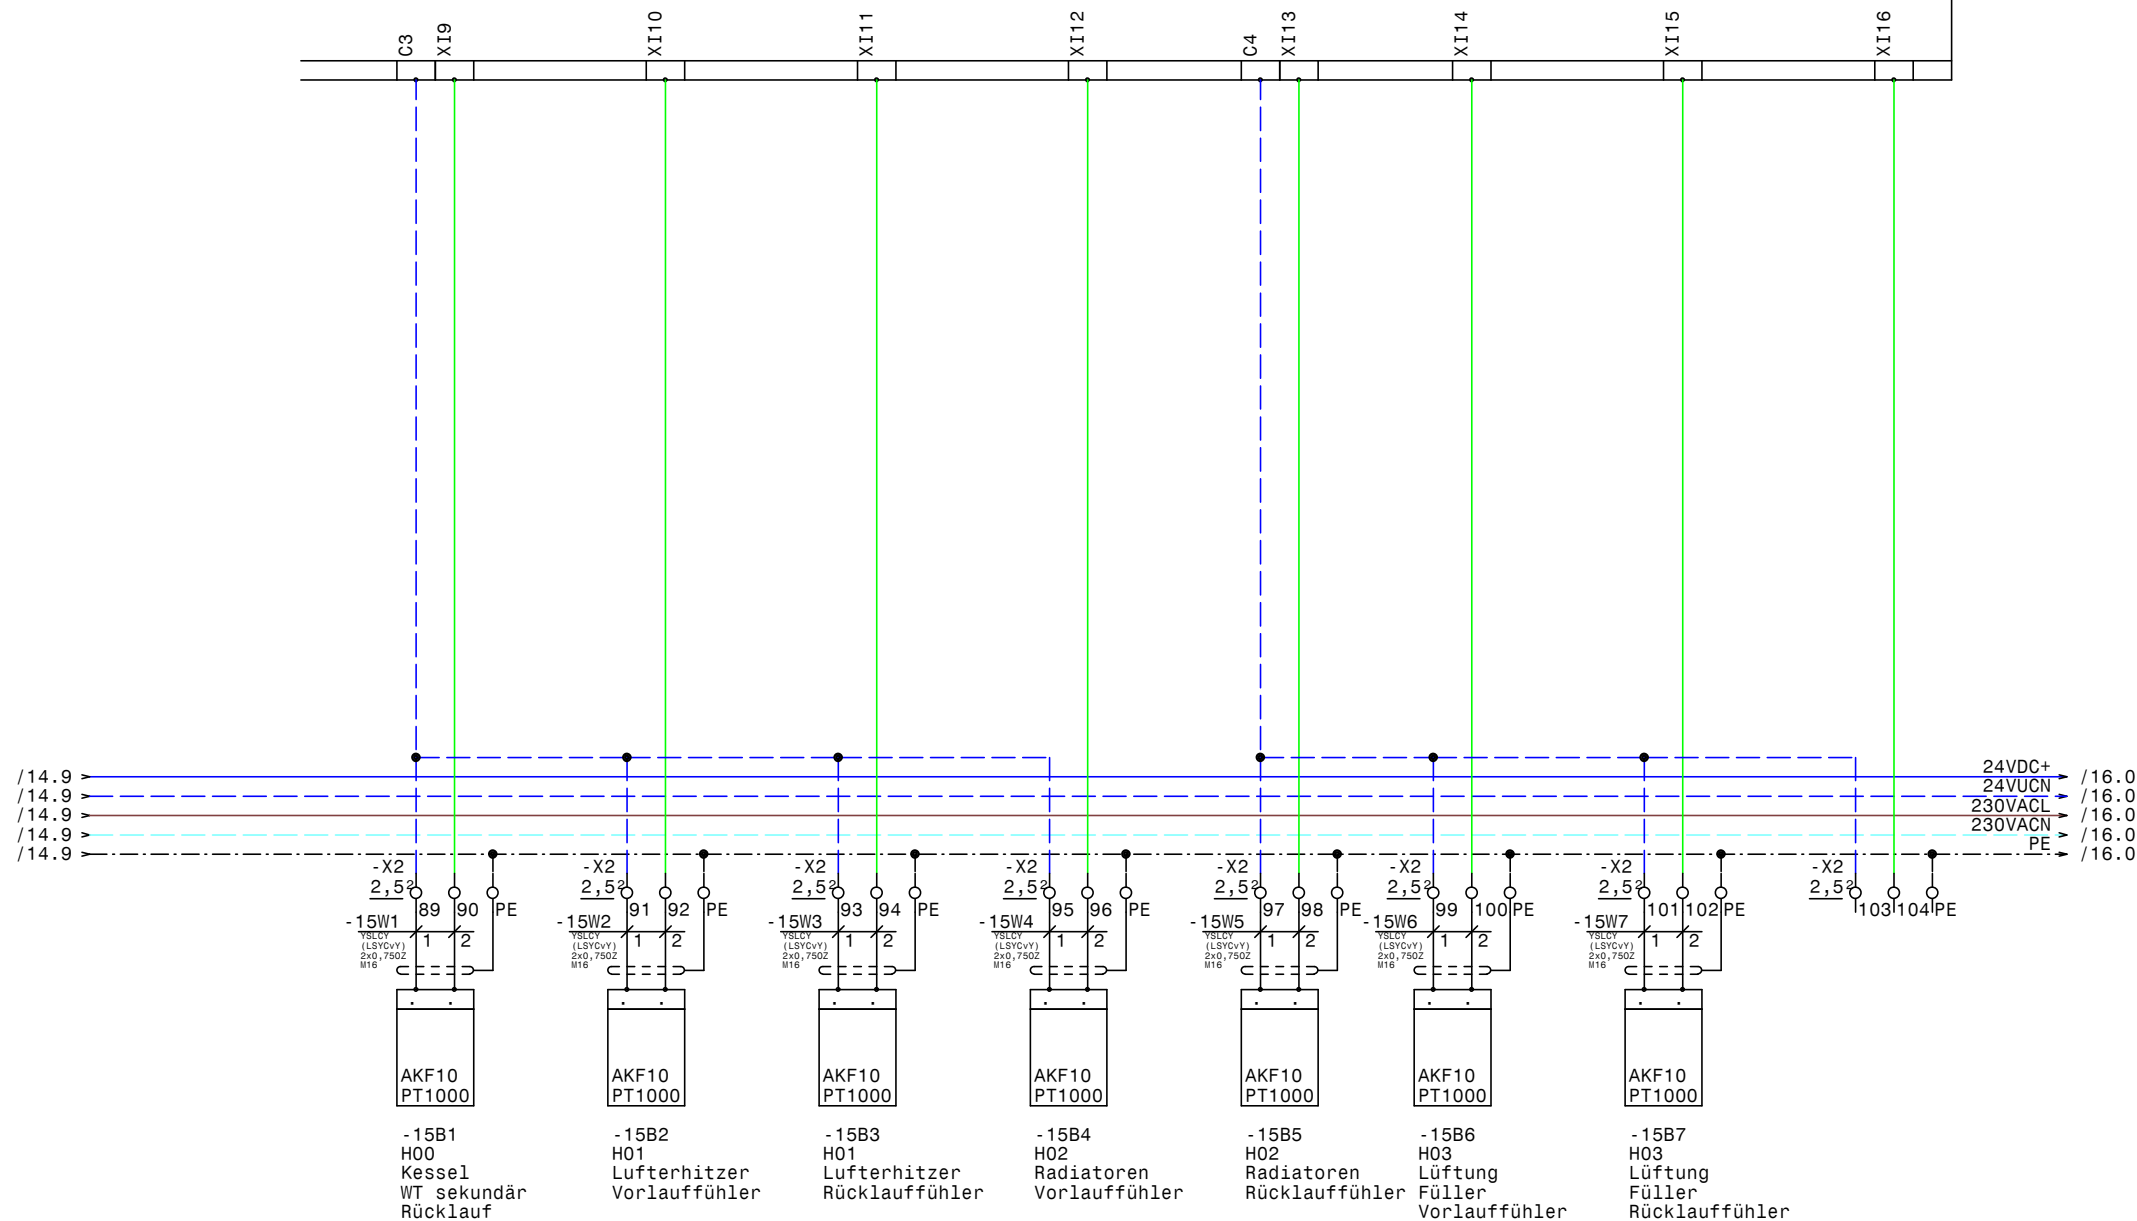



	Datum	25.07.18		Heizzentrale Porsche Wien Hietzinger Kai 125 - BNr.00199 Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				116/18
	Gepr.					Blatt 2
	Norm					von 2 Bl.

	Datum	25.07.18	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Heizzentrale Porsche Wien Hietzinger Kai 125 - BNr.00199 Materialliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger F.				116/18
	Gepr.					Blatt 2
	Norm					von 2 Bl.