0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Anlage:

Steuerbox TK Spülkreis 1

BVH Kaserne Pfullendorf 3710/08

Firma:

Luft und Wärmetechnik

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	264x214x91	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	-	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		schwarz
NEUTRALLEITER:		hellblau
SCHUTZLEITER:		gelb/grün
STEUERSPANNUNG 230VAC:		
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
FREMDSPANNUNG:		orange

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Ventil Gruppen 1-4

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

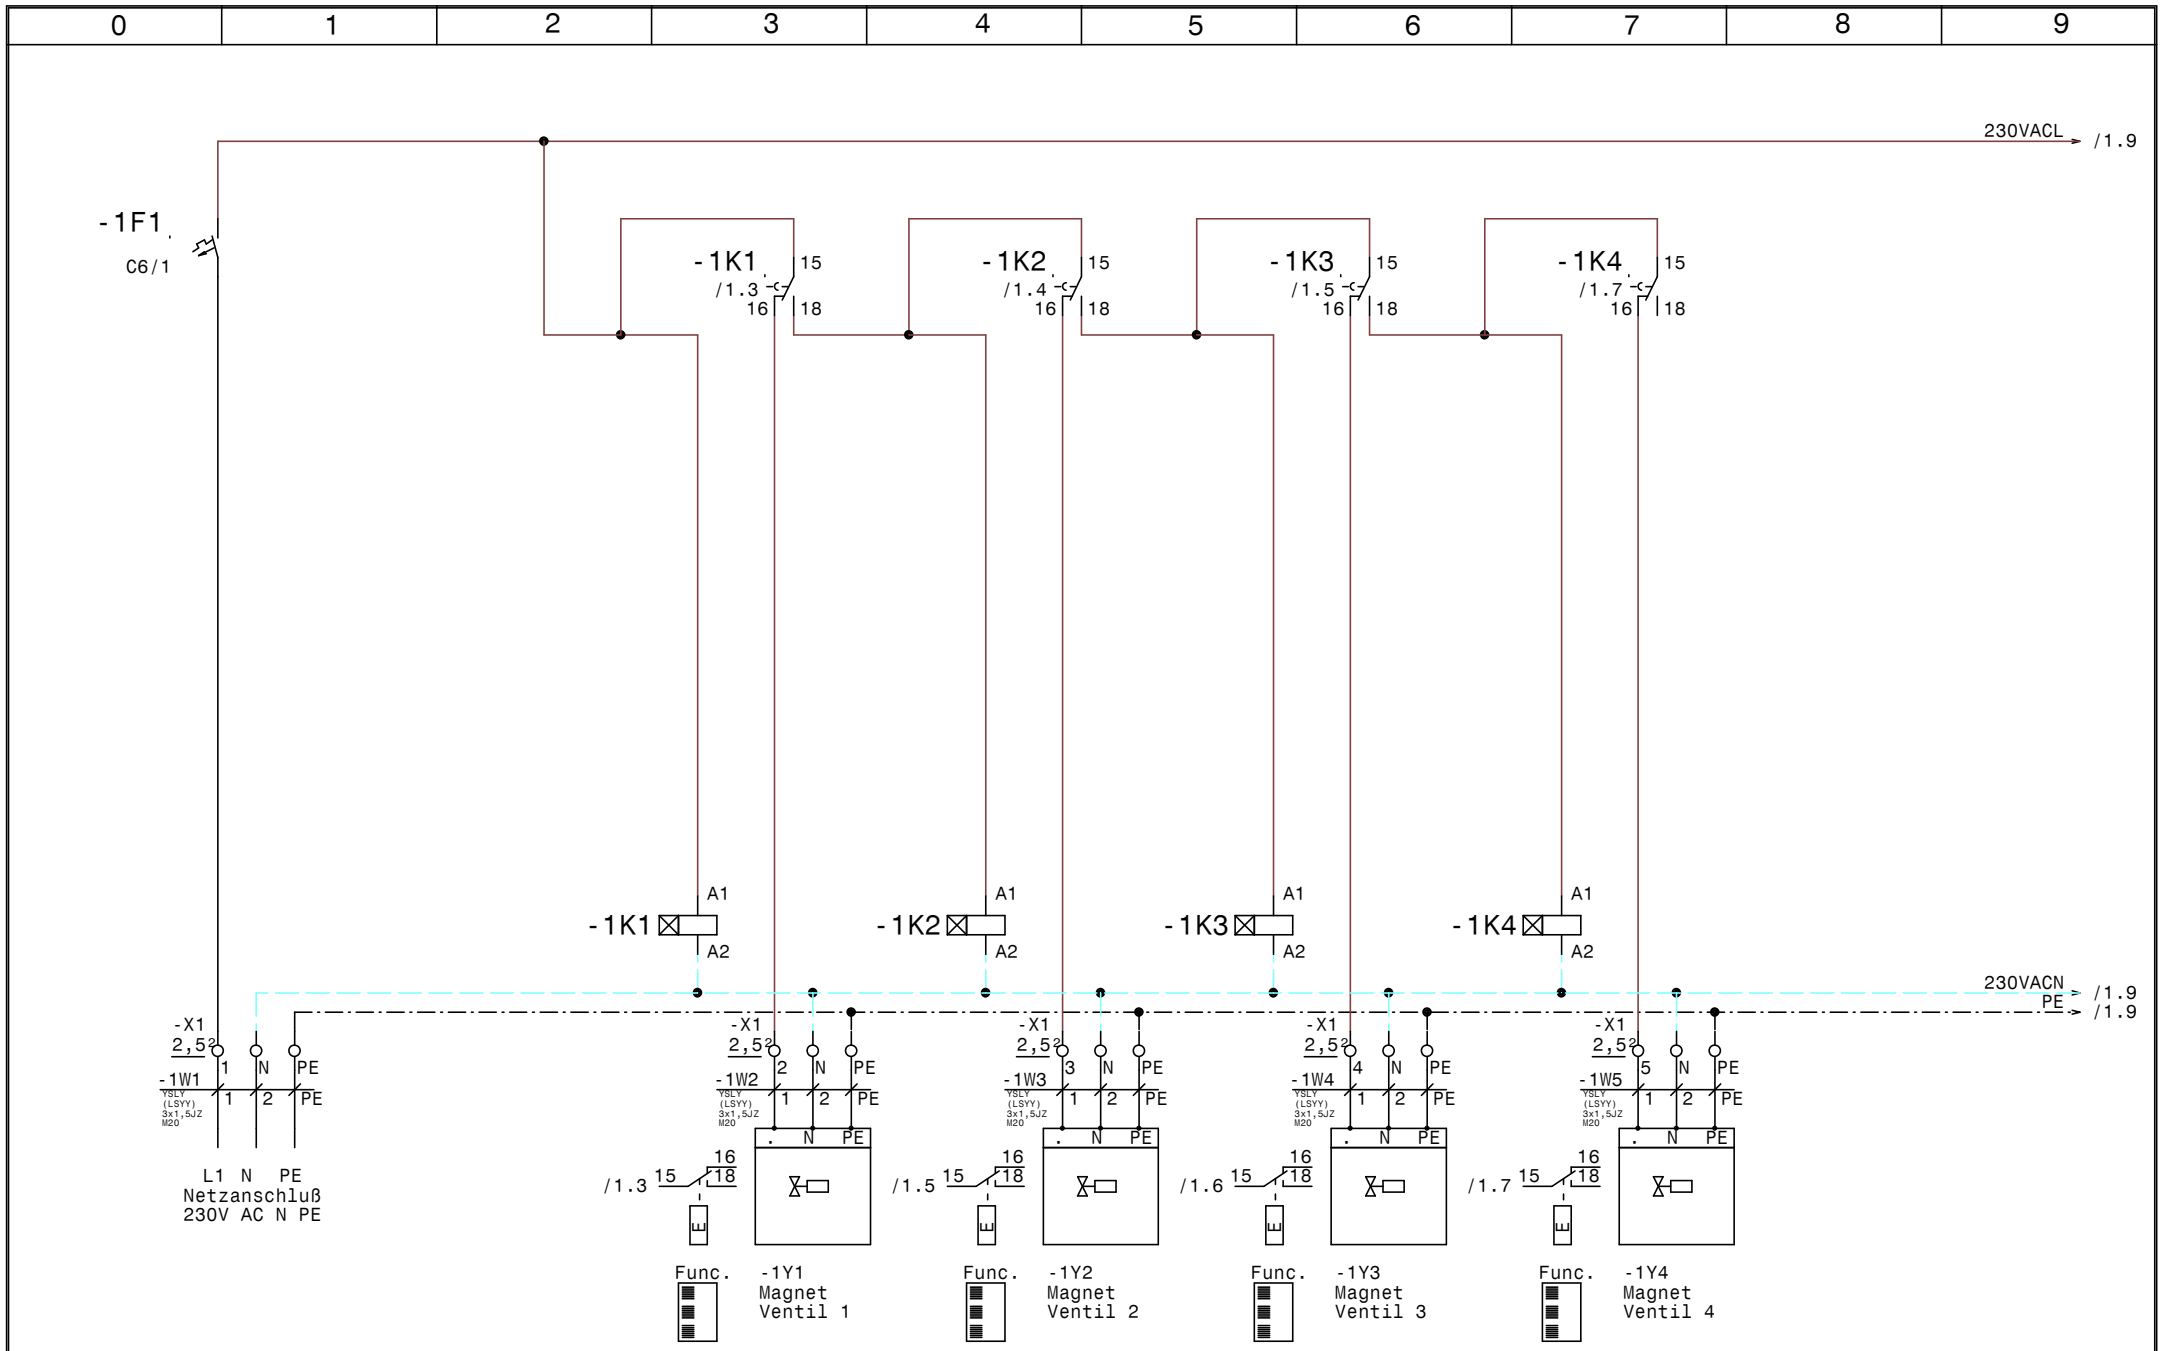

Luft und Wärmetechnik	Datum 31.08.12	ELEKTRO ANLAGENBAU	Steuerbox TK Spülkreis 1 BVH Kaserne Pfullendorf 3710/08 Ventil Gruppen 1-4
	Bearb. Hattinger		Zeichn.Nr.: 262/12/1
	Gepr.		Seite 1 von 1 Seiten
	Norm		

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nr.	Feldgerät	Leitungs-bezeichnung	Leitungs-typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung
1	-1We1	-1W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Netzanschluß
2	-1Y1	-1W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Magnet Ventil 1
3	-1Y2	-1W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Magnet Ventil 2
4	-1Y3	-1W4	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Magnet Ventil 3
5	-1Y4	-1W5	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Magnet Ventil 4

Luft und Wärmetechnik

Datum	31.08.12
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

ELEKTRO ANLAGENBAU

Steuerbox TK Spülkreis 1
BVH Kaserne Pfullendorf 3710/08

Kabelliste

Zeichn.Nr.:
262/12/1

Seite 1 von 1 Seiten

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stück Zahl	Artikel Bezeichnung	Artikel Beschreibung	Artikel Bezüge
1	C6/1	Sicherungsautomaten	-1F1
4	TM16/E 24/230VAC	Multifunktion Zeitrelais	-1K4, -1K3, -1K2, -1K1
1	264x214x91	Wandschrank IP 55	-0N1
5	M20	Kabelverschraubung	-1W5, -1W4, -1W3, -1W2, -1W1
5	Klemme 2,5 grau	Klemme L	-X1
5	Klemme 2,5 blau	Klemme N	-X1
5	EK 2,5 ge/gr	Erdungsklemme	-X1

Luft und Wärmetechnik

Datum	31.08.12
Bearb.	Hattinger F.
Gepr.	
Norm	

elpe
ELEKTRO ANLAGENBAU

Steuerbox TK Spülkreis 1
BVH Kaserne Pfullendorf 3710/08

Materialliste

Zeichn.Nr.: 262/12/1

Seite 1 von 1 Seiten

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net