

Anlage:

SMRG für EDV Anlage Schiessl

Firma:

Schiessl

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

280x380x140

(BxHxT)

(H)

SOCKEL:

-

RAL 7032

SCHUTZART:

IP54

SCHUTZMASSNAHME:

lt. EVU

BLINDSCHALTBILD:

nein

(BxH)

KABELEINFÜHRUNG:

--

TÜRANSCHLAG:

--

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

schwarz

hellblau

gelb/grün

NEUTRALLEITER:

braun/hellblau

SCHUTZLEITER:

rot/rot-weiß

STEUERSPANNUNG 230VAC:

blau/blau-weiß

ohne Trafo:

L/N

mit Trafo:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

+/-

GND, DDC:

blau-weiß

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

grün

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

orange

FREMDSpannung:

orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Netzanschluß, Abgänge 1-4

002 XT121C-5C0TU 230V

003 SMRG

Datum

18.11.08

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Norm

Zust.

Änderung

Datum

Name

Norm

Schiessl

Kälte- und Klimaanlagebedarf

SMRG für EDV Anlage Schiessl

Deckblatt


Zeichn.Nr.:

342/08


Blatt 0

von 3

B1.

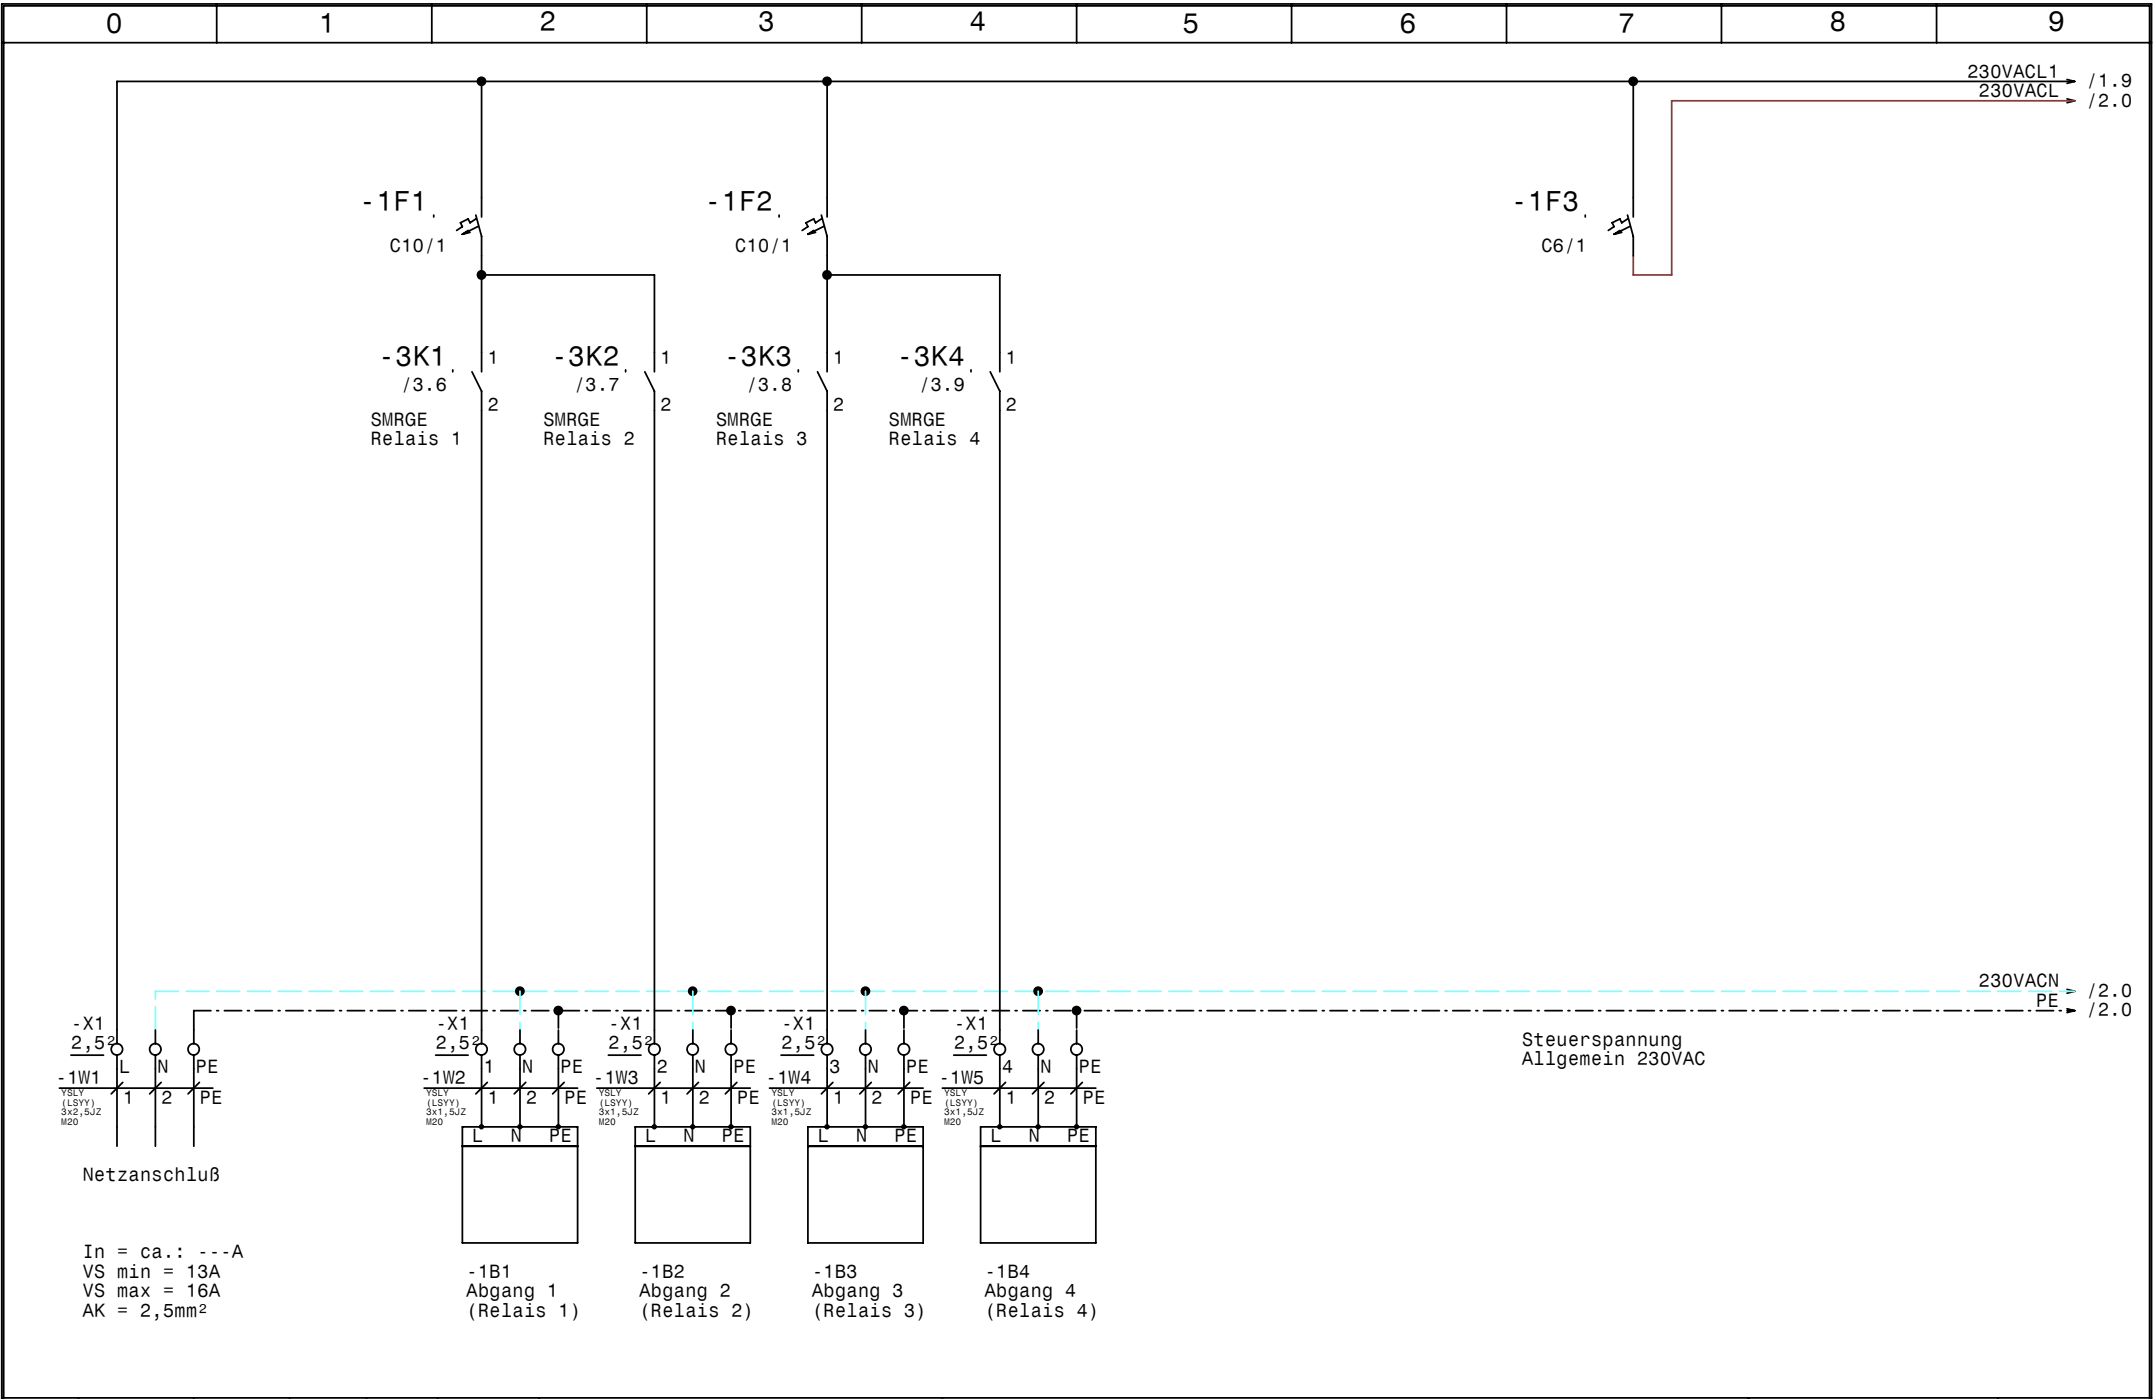

				Datum	18.11.08	 SMRG für EDV Anlage Schiessl Netzanschluß, Abgänge 1-4		Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			342/08	
				Gepr.				Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 3	B1.

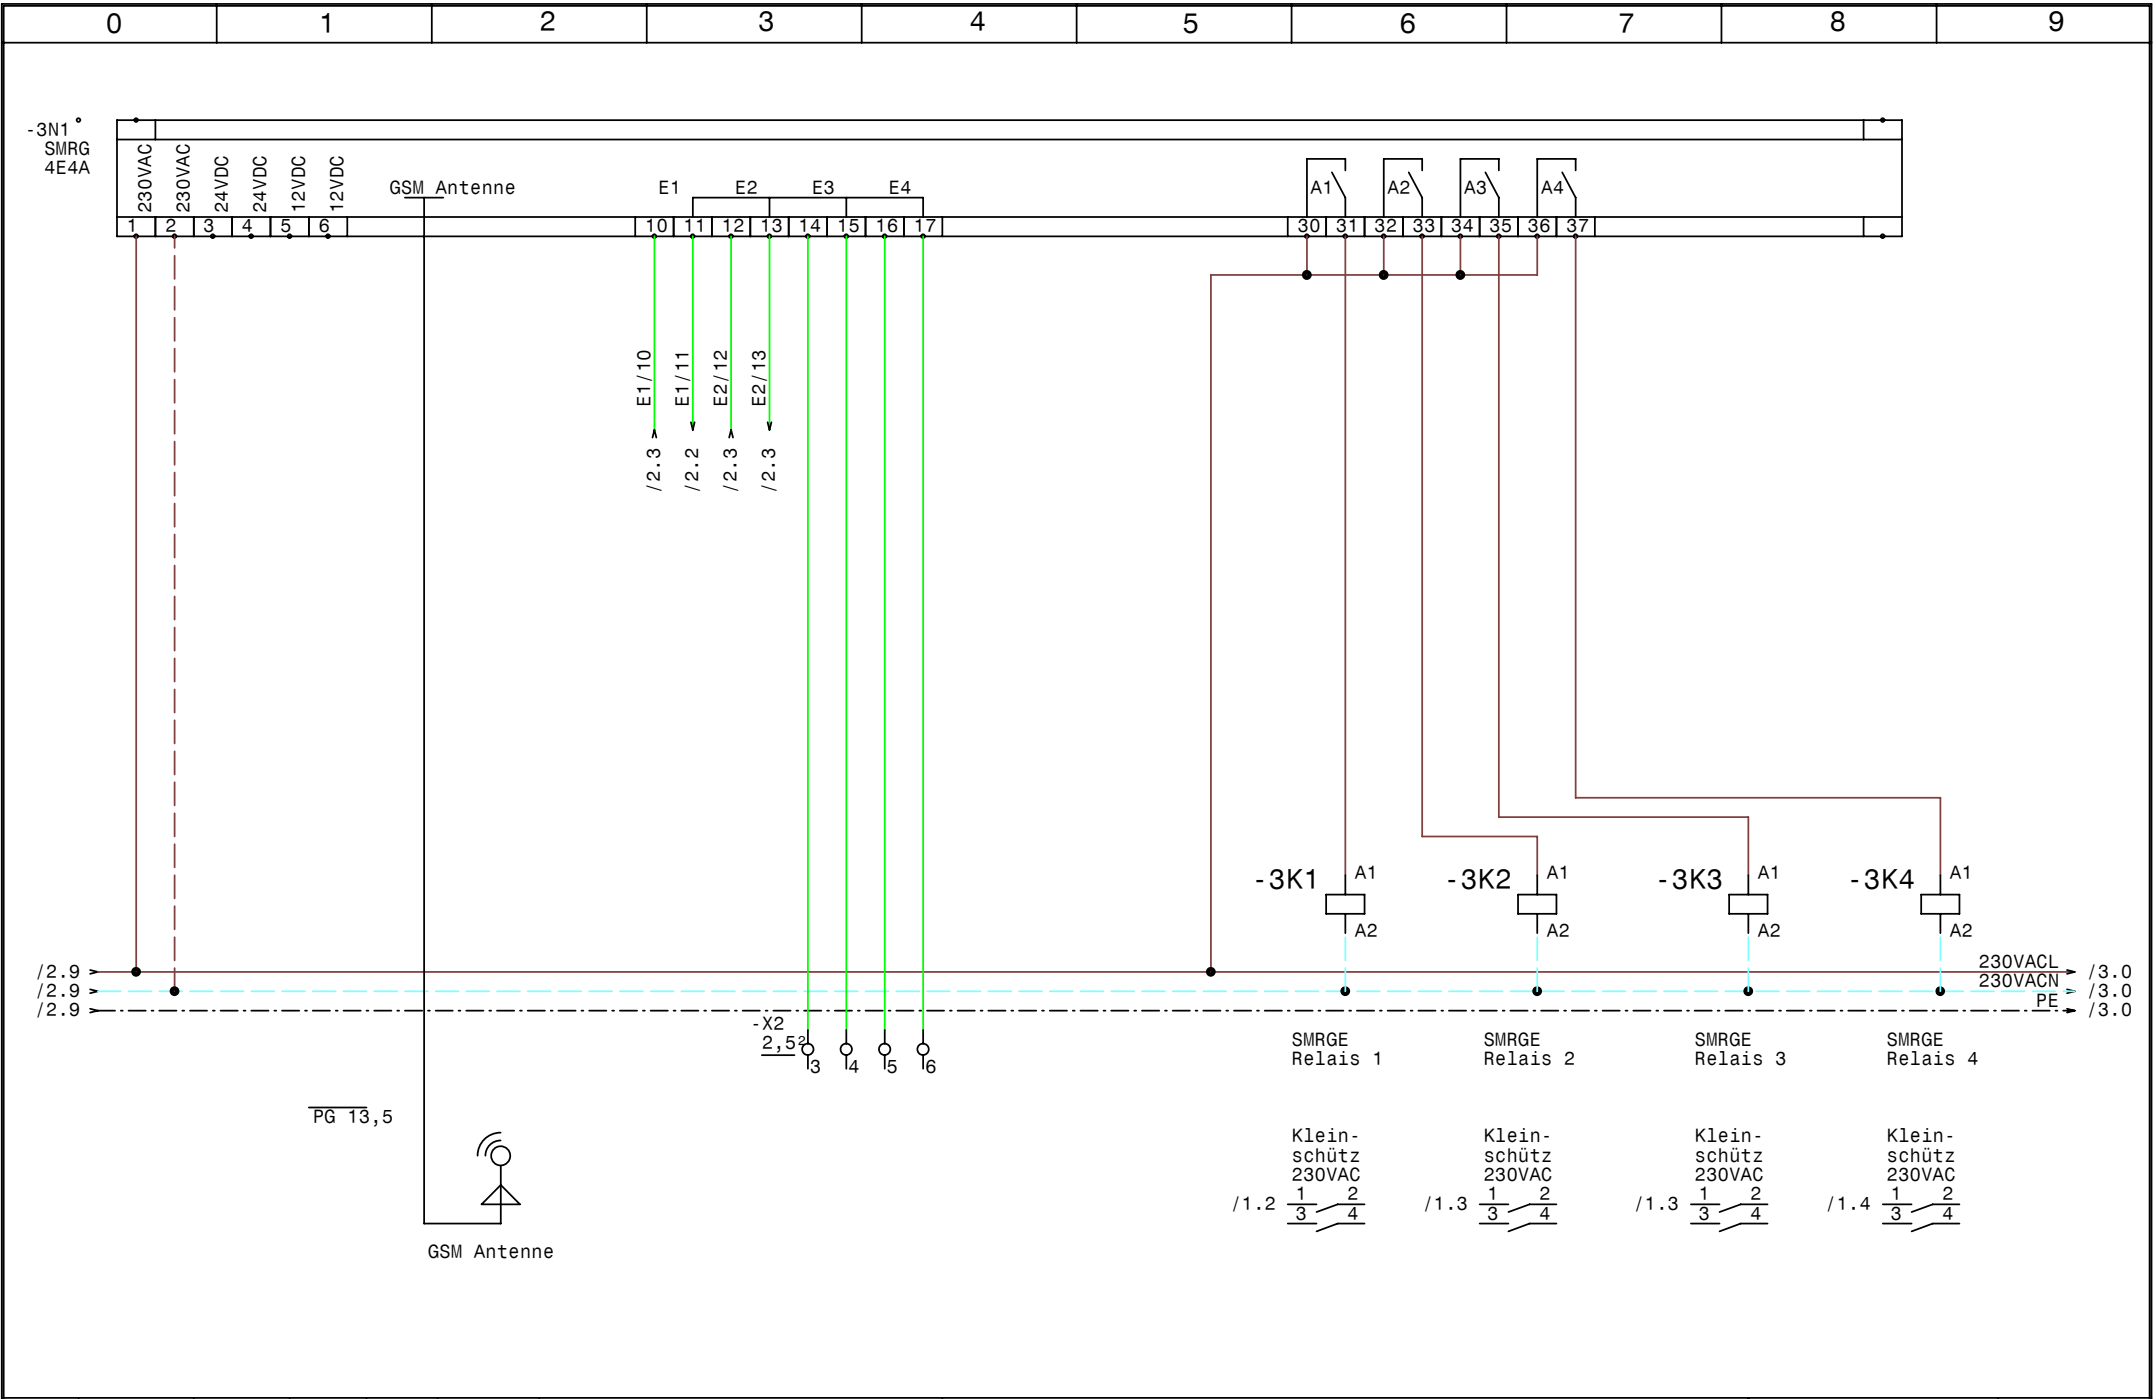

				Datum	18.11.08
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



SMRG für EDV Anlage Schiessl
SMRG

Zeichn.Nr.:	
	342/08
Blatt 3	
von 3	B1.

[illegible]