





				Datum	15.10.08
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

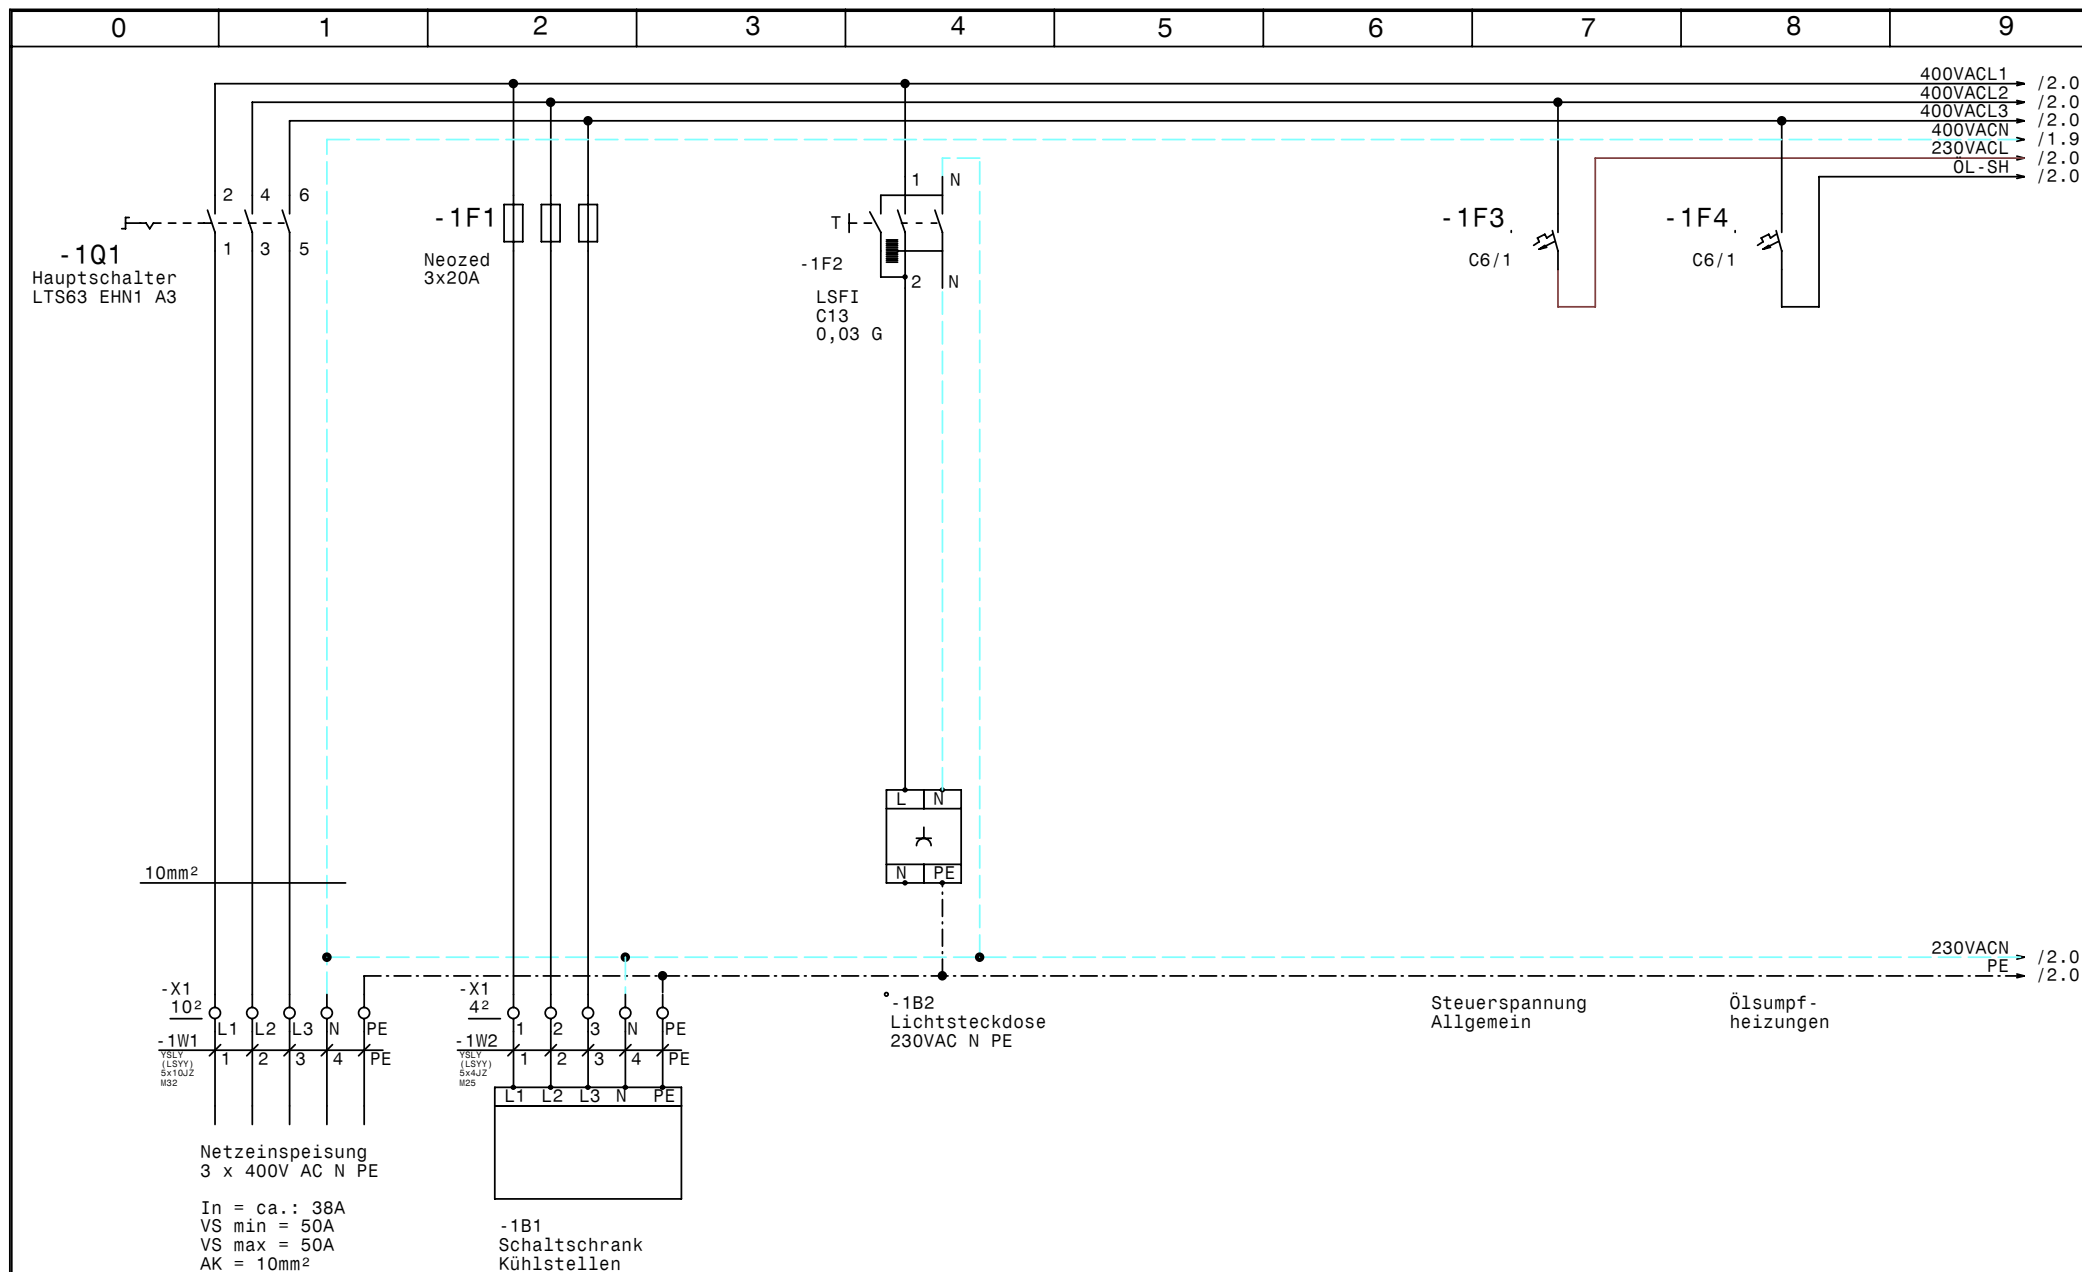

Schaltschrank Kühlungen
Orange Wings Schladming
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:
368/08/1
Blatt 1
von 8 Bl.

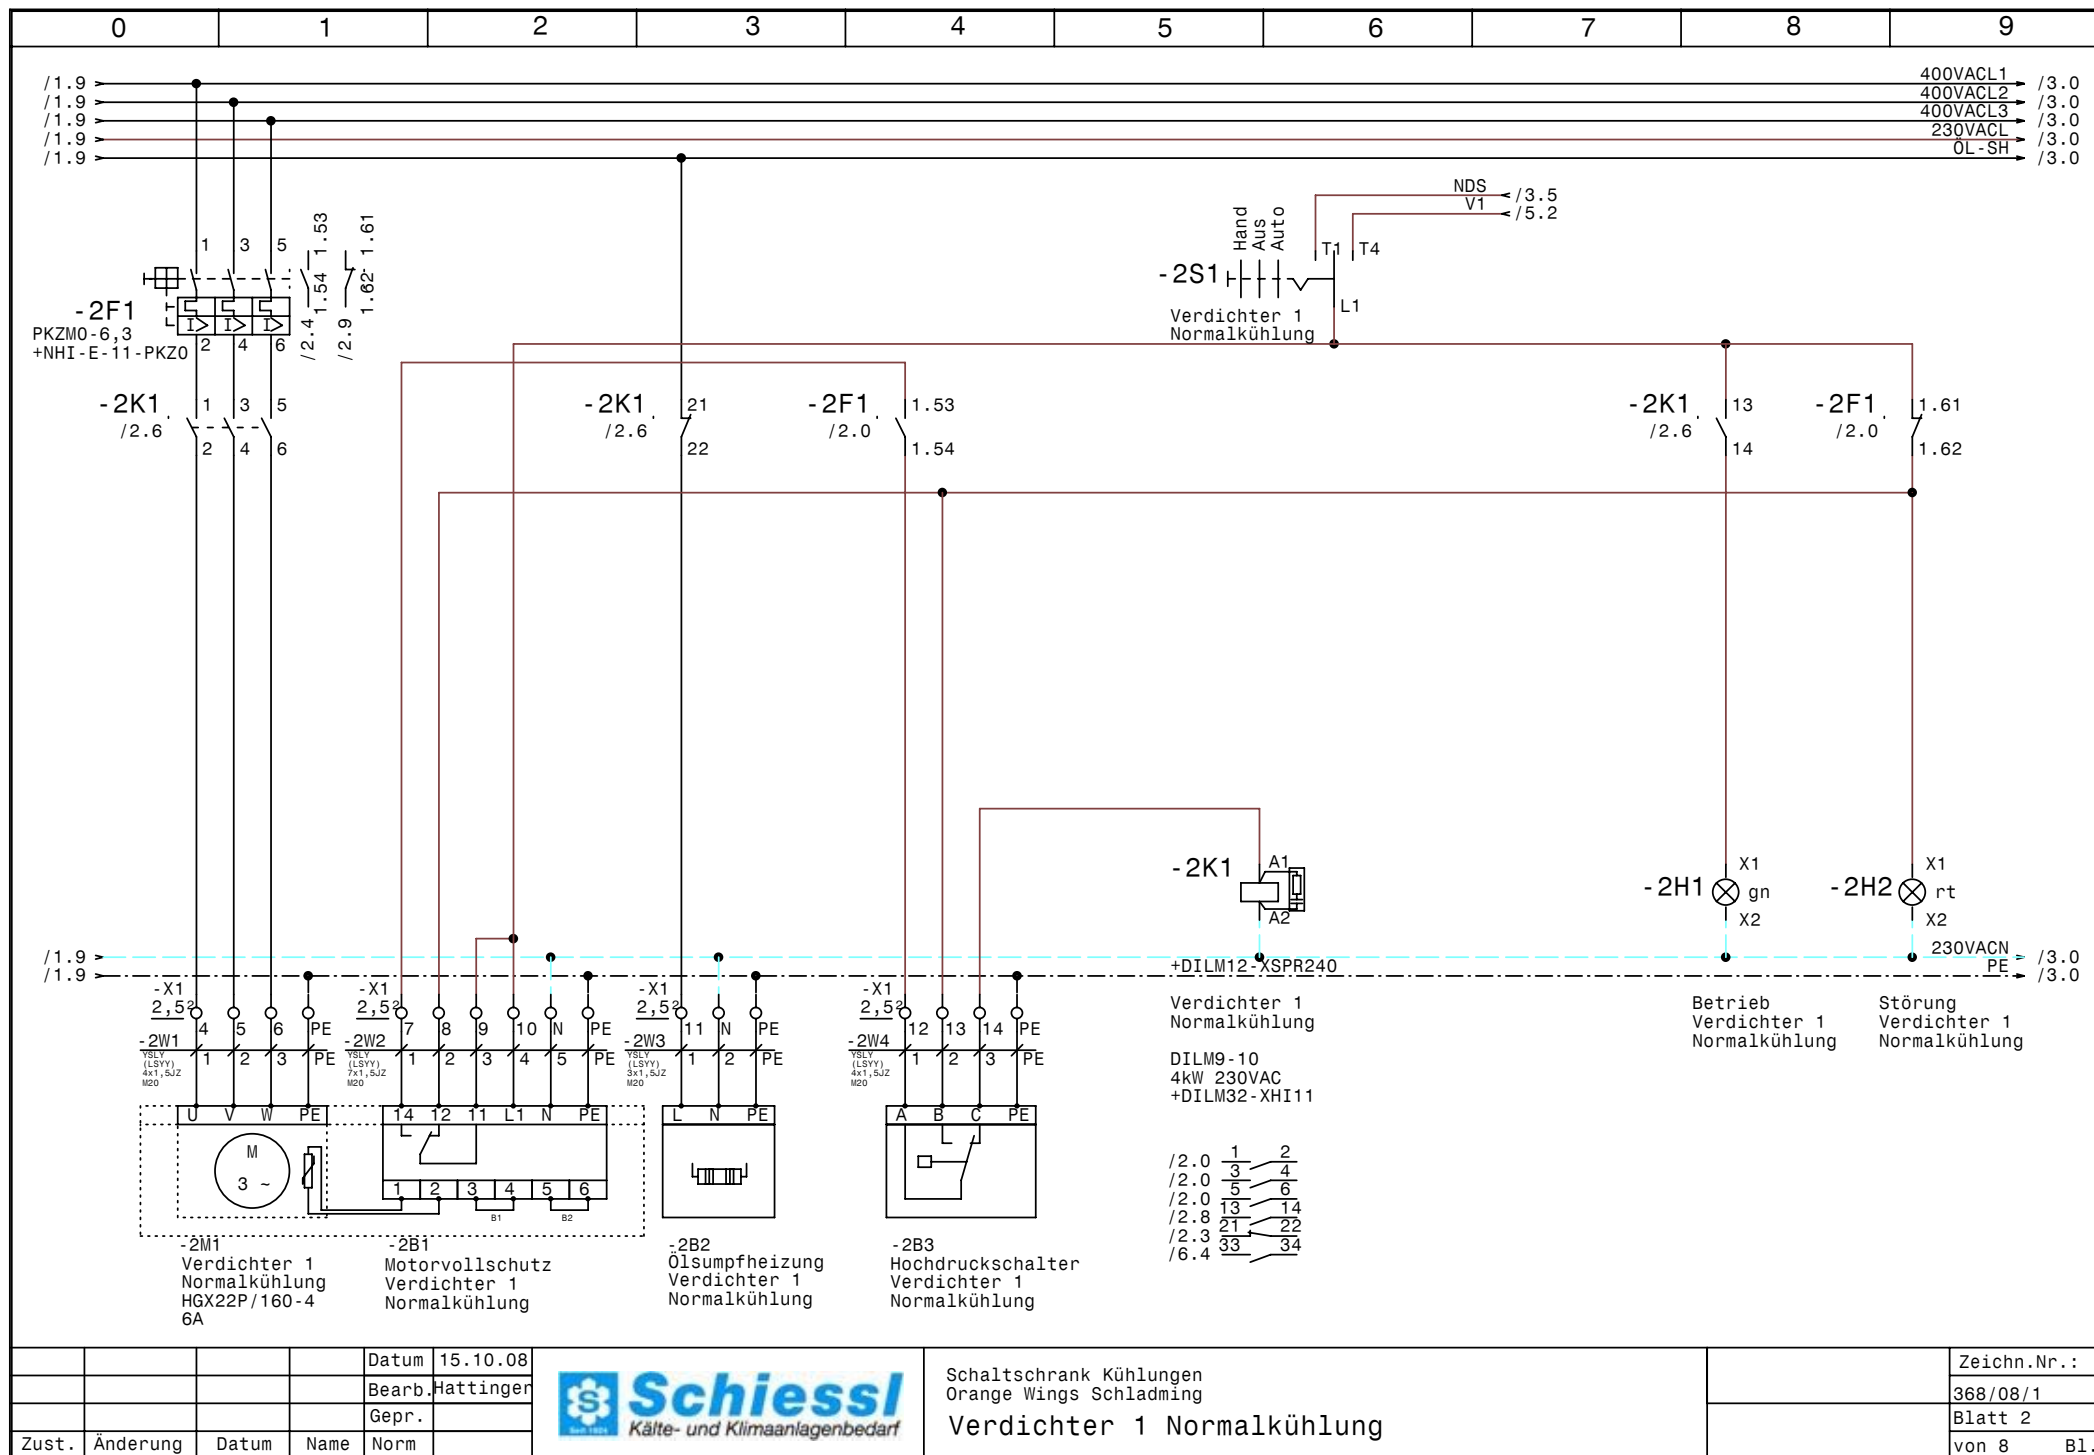

Datum 15.10.08

Bearb. Hattinger

Gepr.

Norm



Schaltschrank Kälungen
Orange Wings Schladming


Verdichter 1 Normalkühlung

Zeichn.Nr.:

368/08/1

Blatt 2

von 8 Bl.

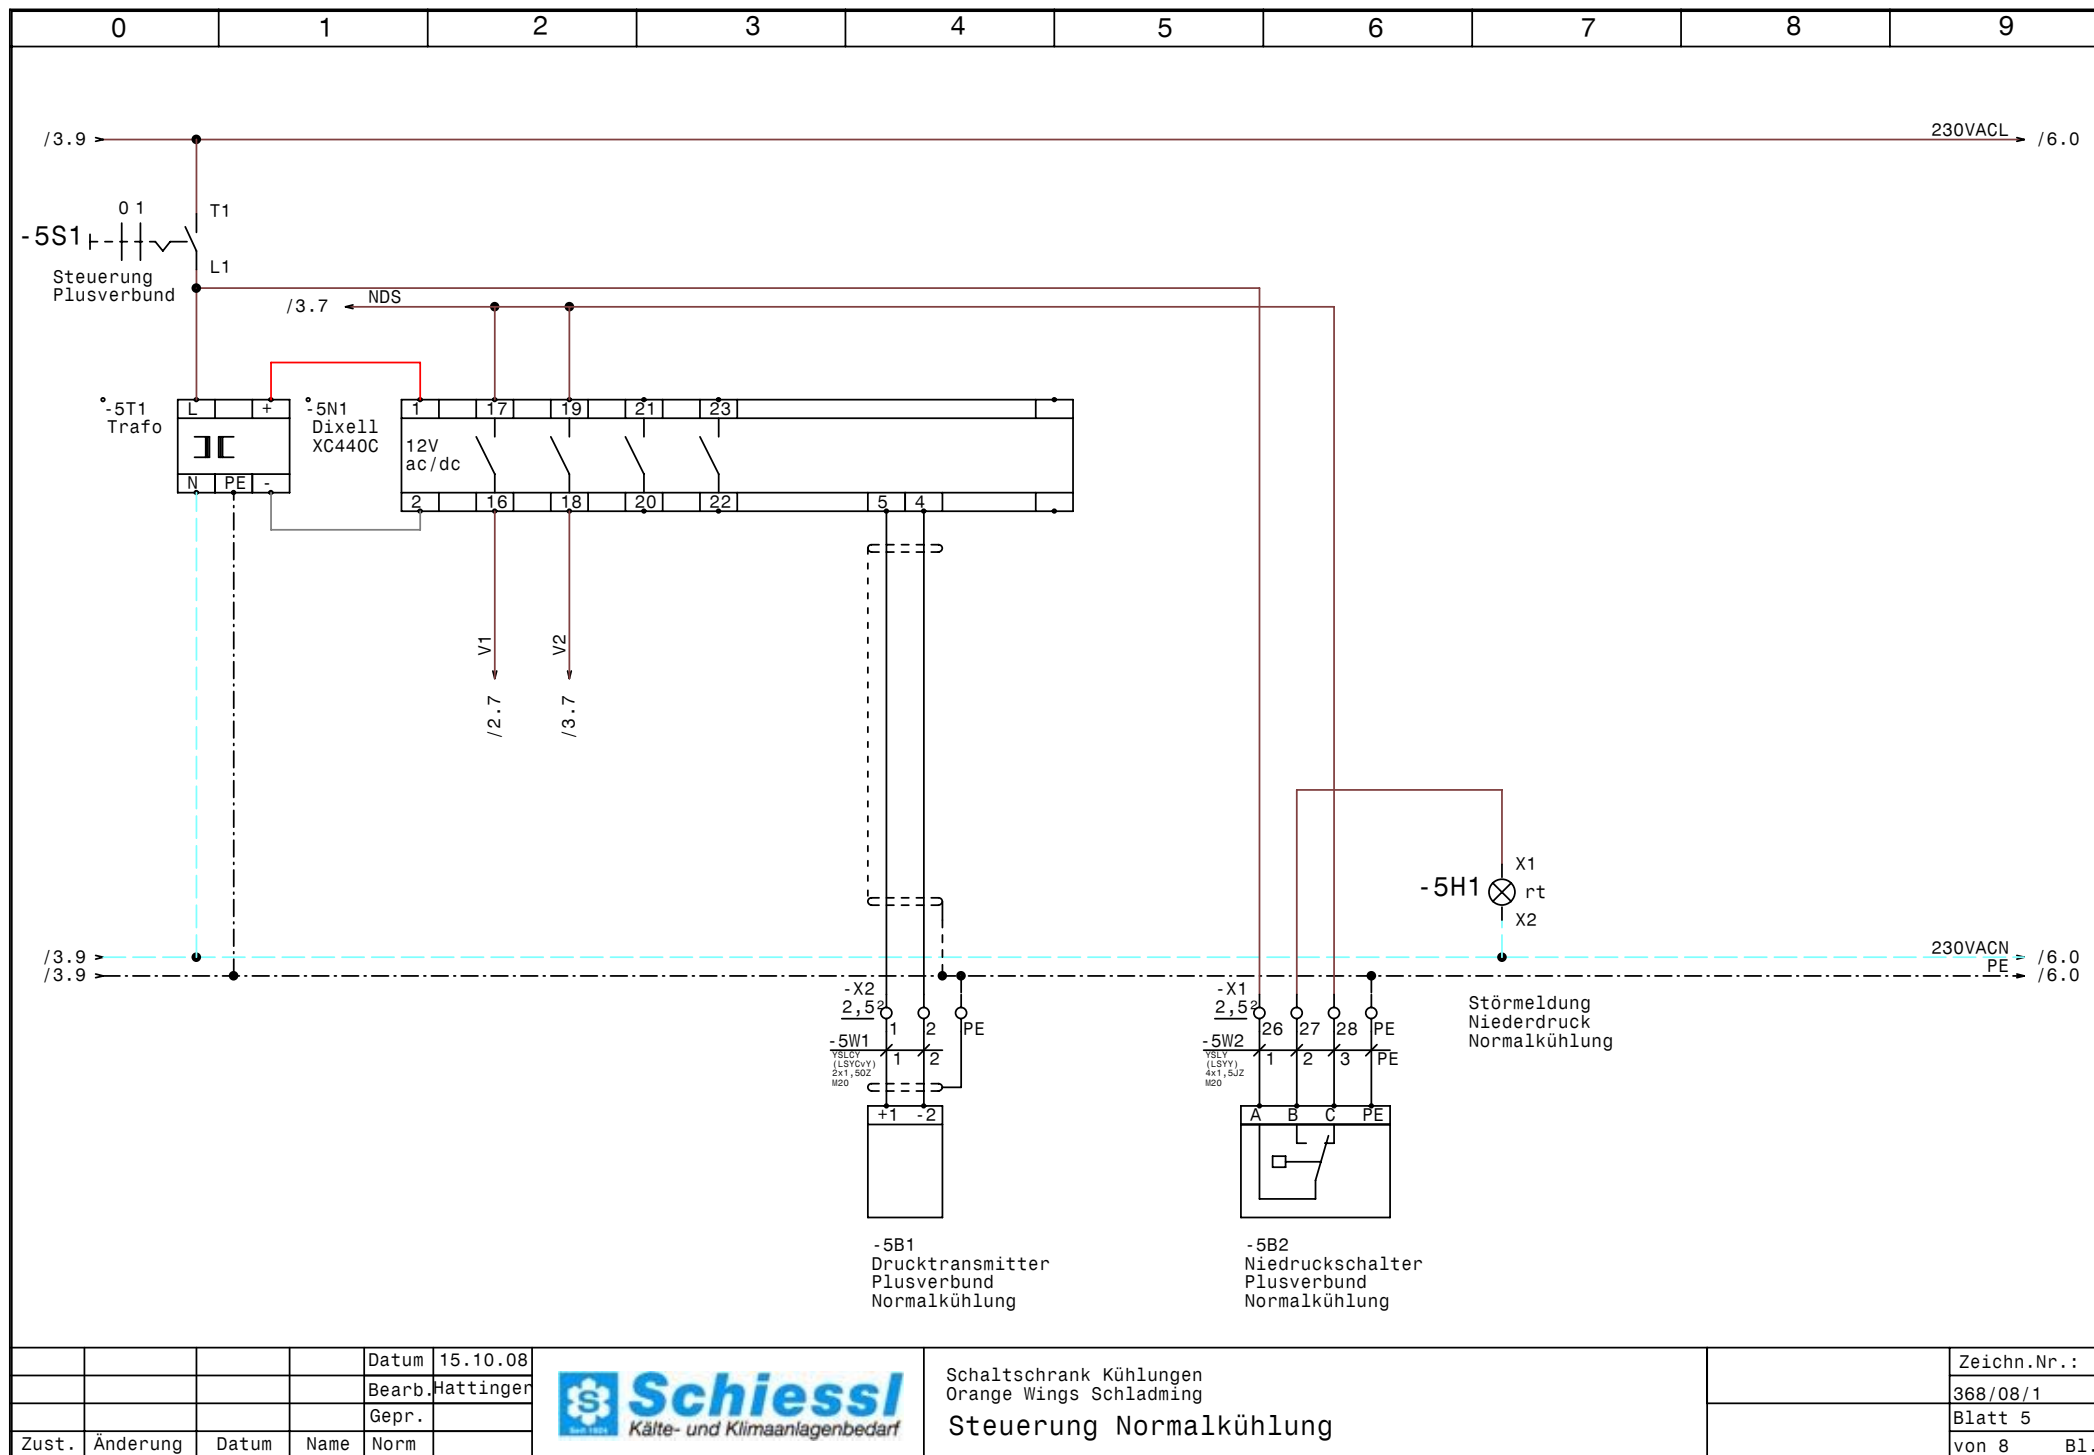


			Datum	15.10.08
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Schaltschrank Kühlungen
Orange Wings Schladming
Steuerung Normalkühlung

Zeichn.Nr.:
368/08/1
Blatt 5
von 8 Bl.

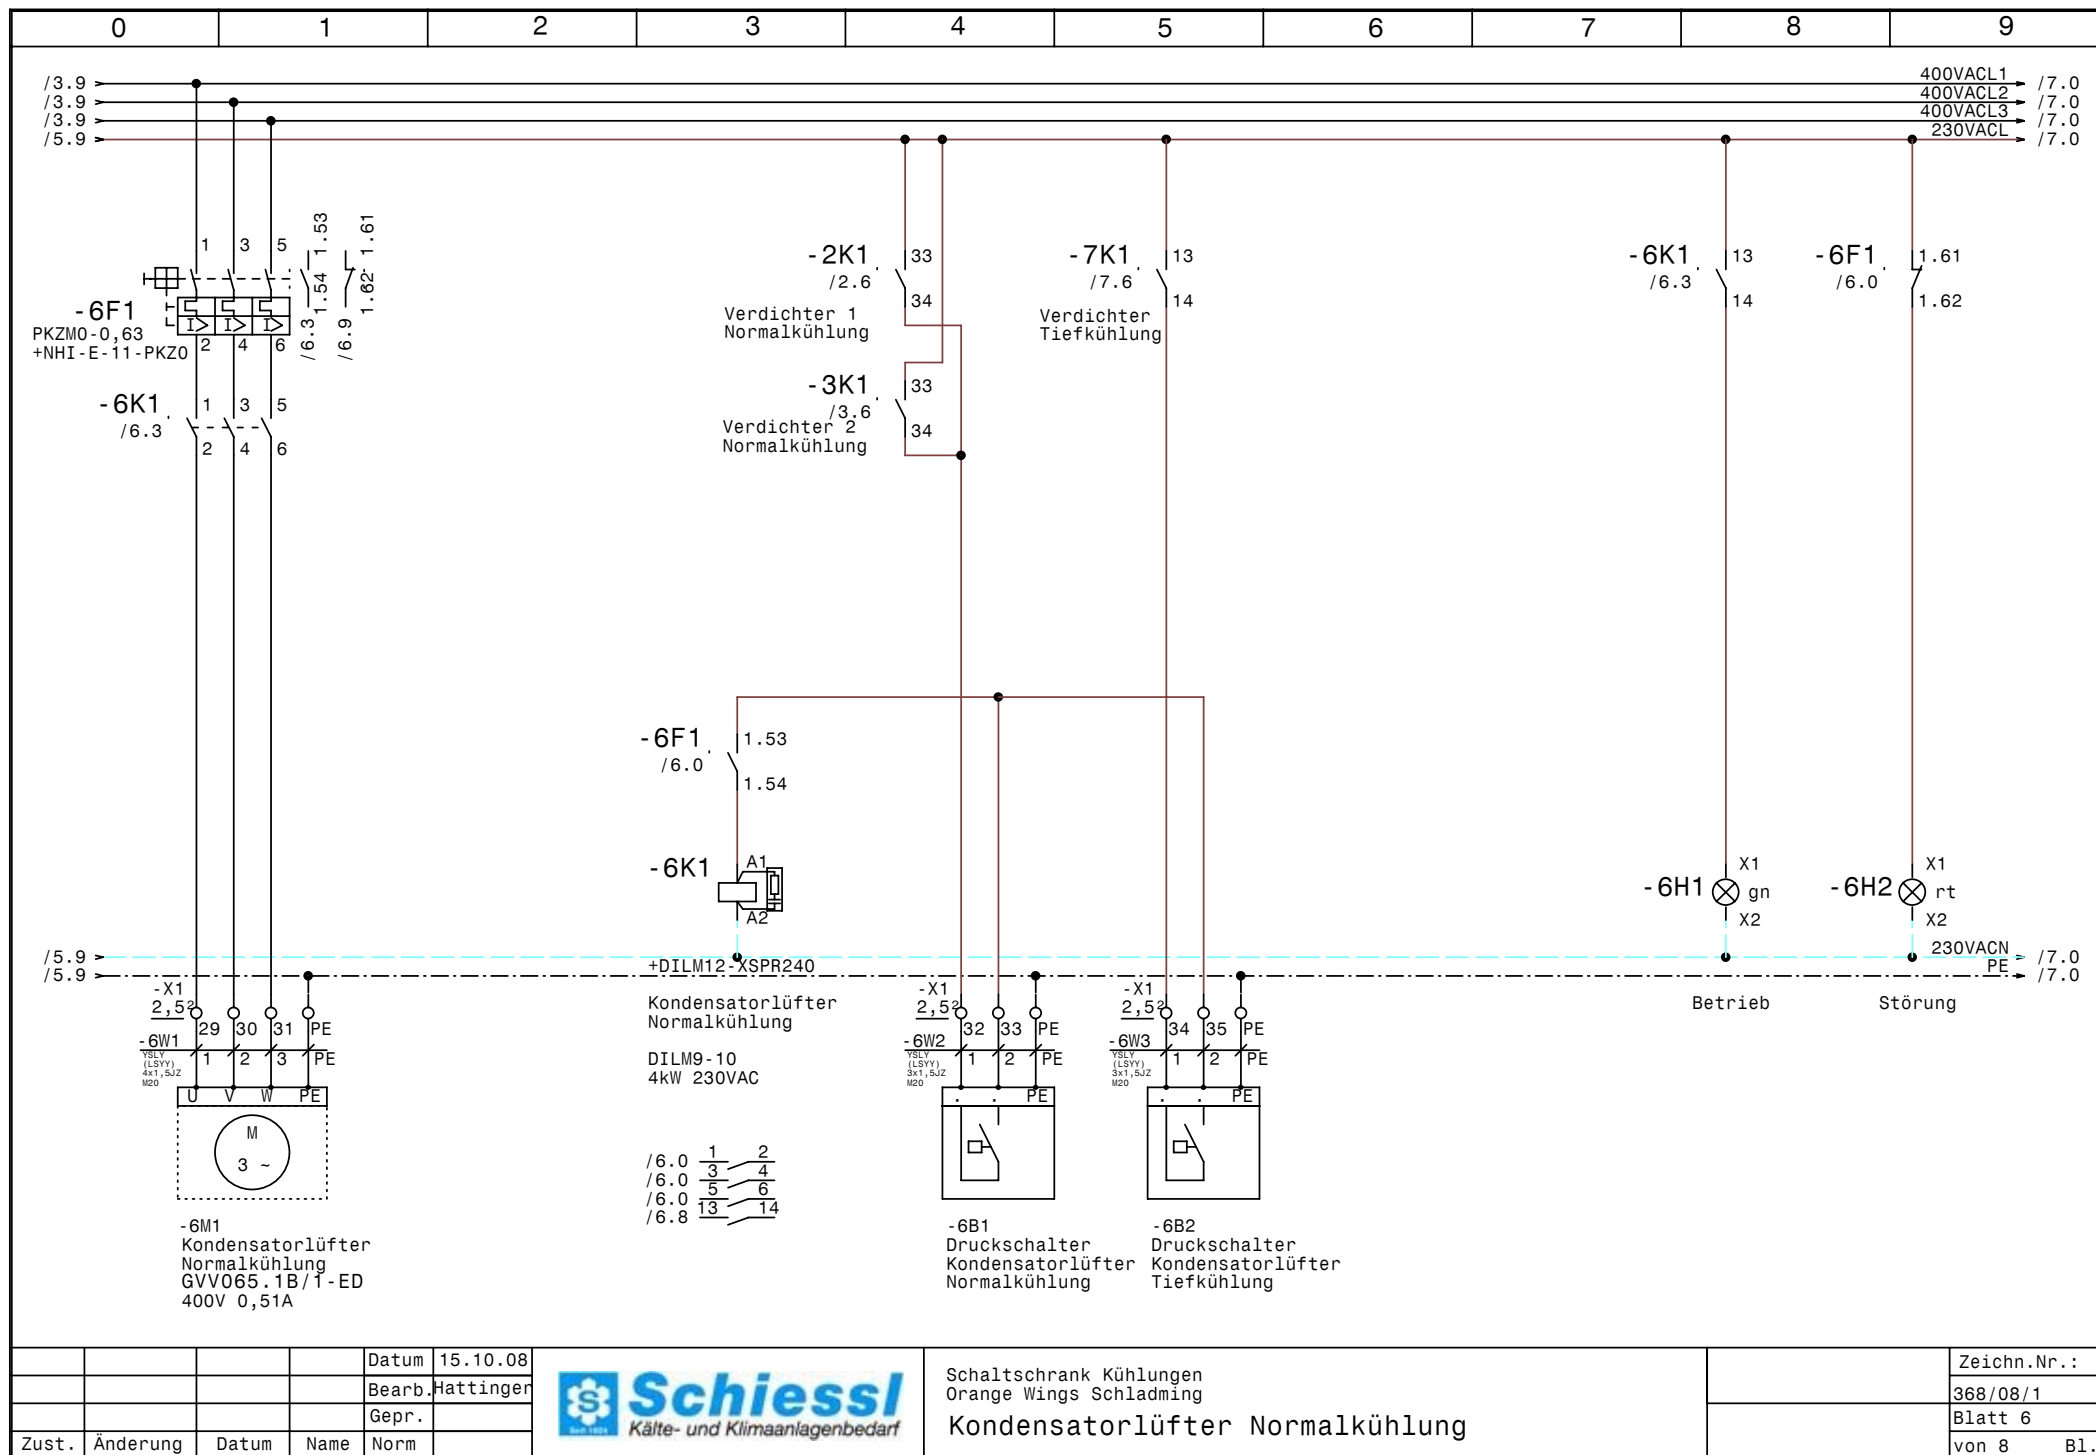


				Datum	15.10.08
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Schaltschrank Kühlungen
Orange Wings Schladming
Kondensatorlüfter Normalkühlung

Zeichn.Nr.:
368/08/1
Blatt 6
von 8 Bl.

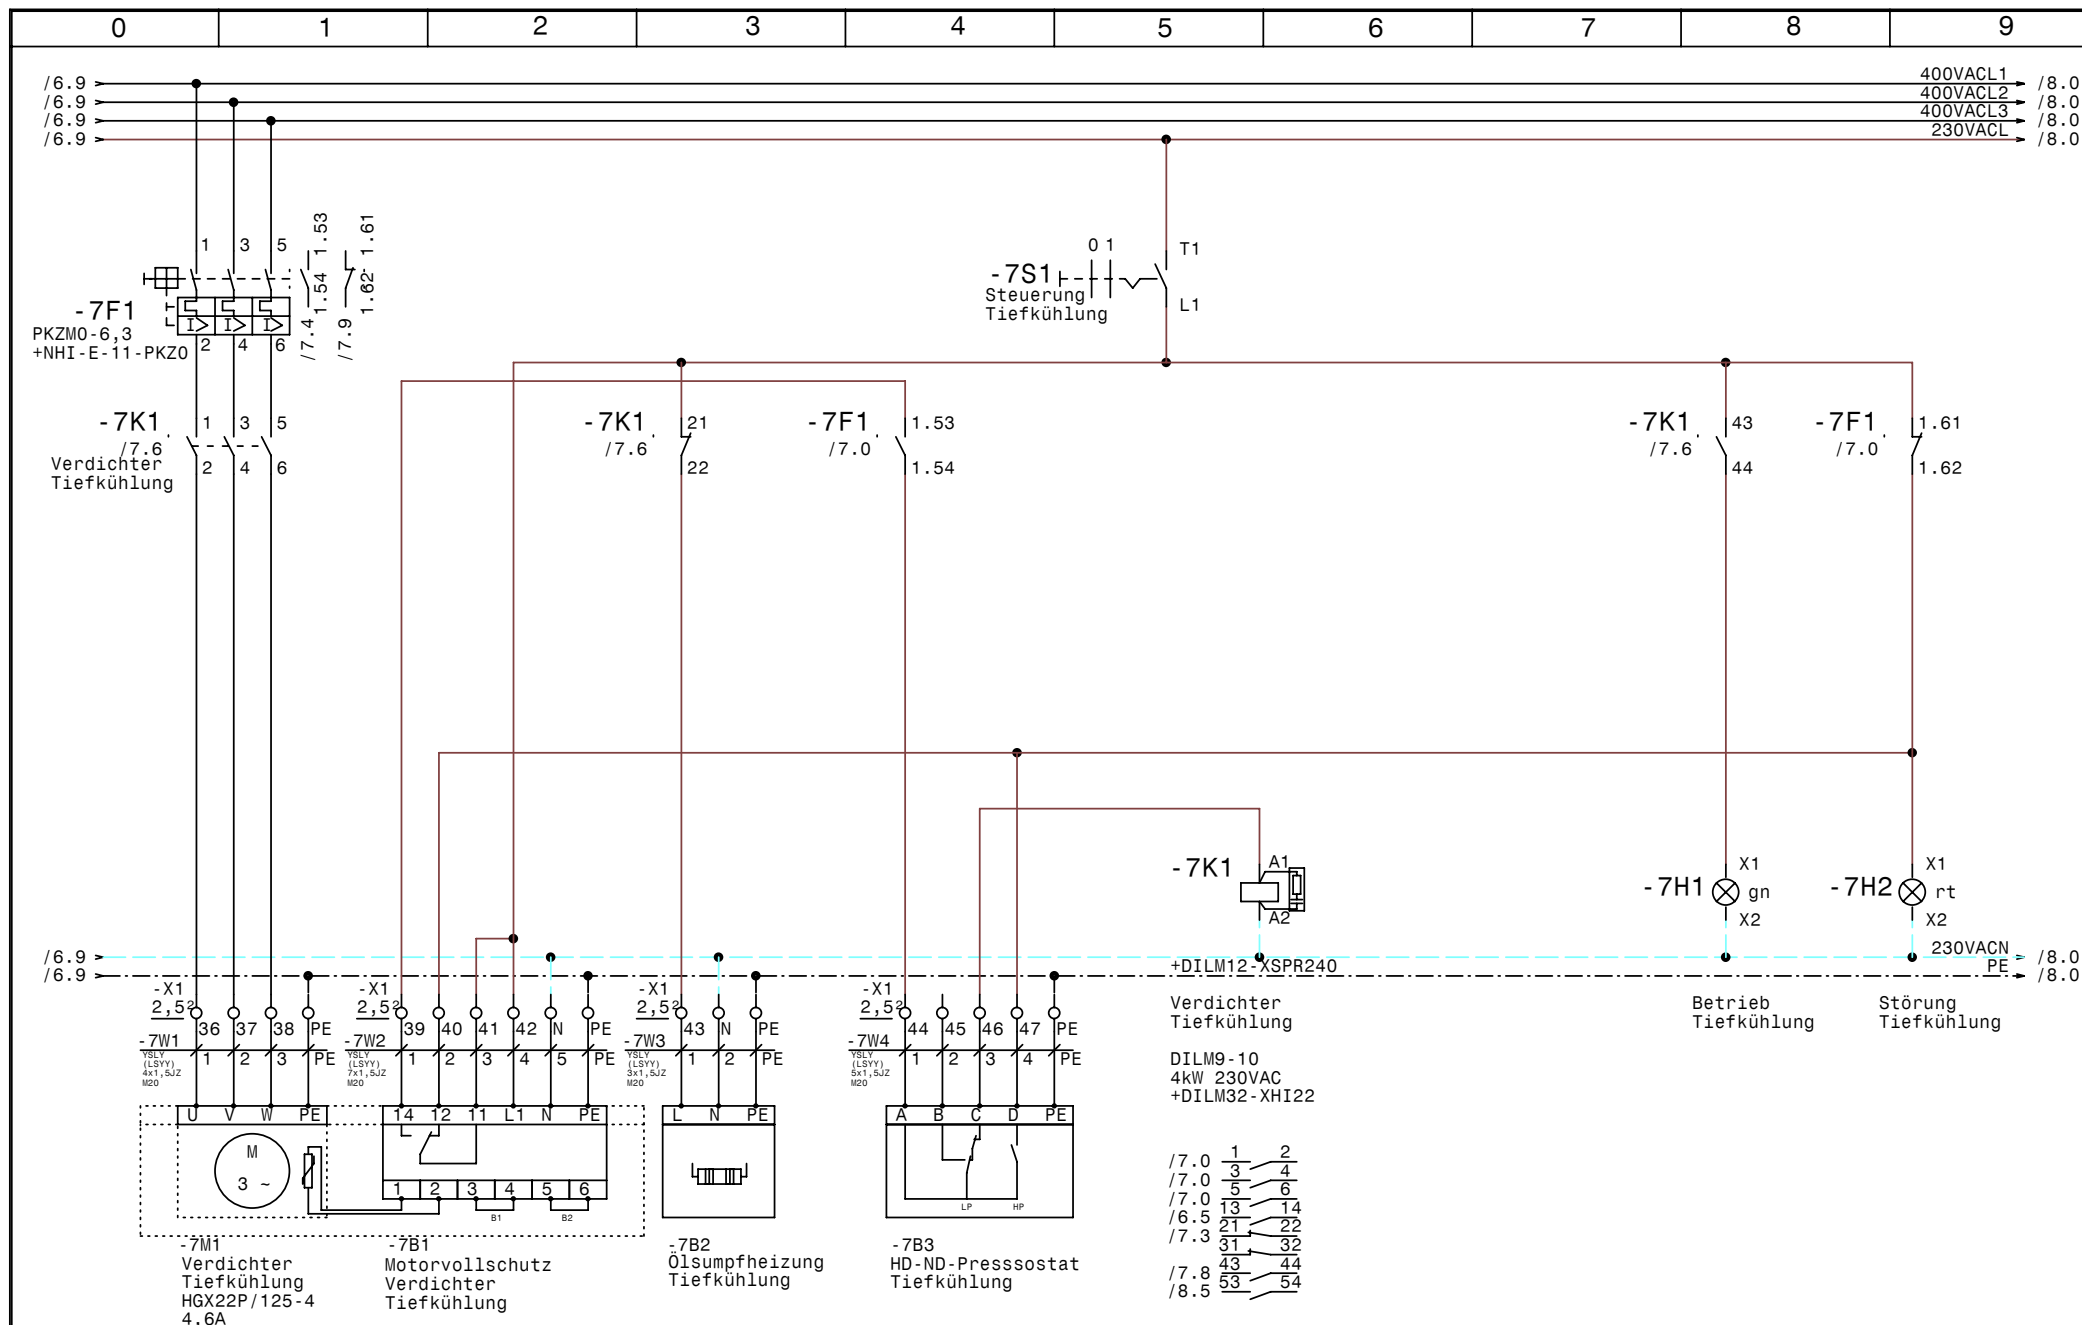


			Datum	15.10.08
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Schaltschrank Kühlungen
Orange Wings Schladming
Verdichter 3 Tiefkühlung

Zeichn.Nr.:
368/08/1
Blatt 7
von 8 Bl.

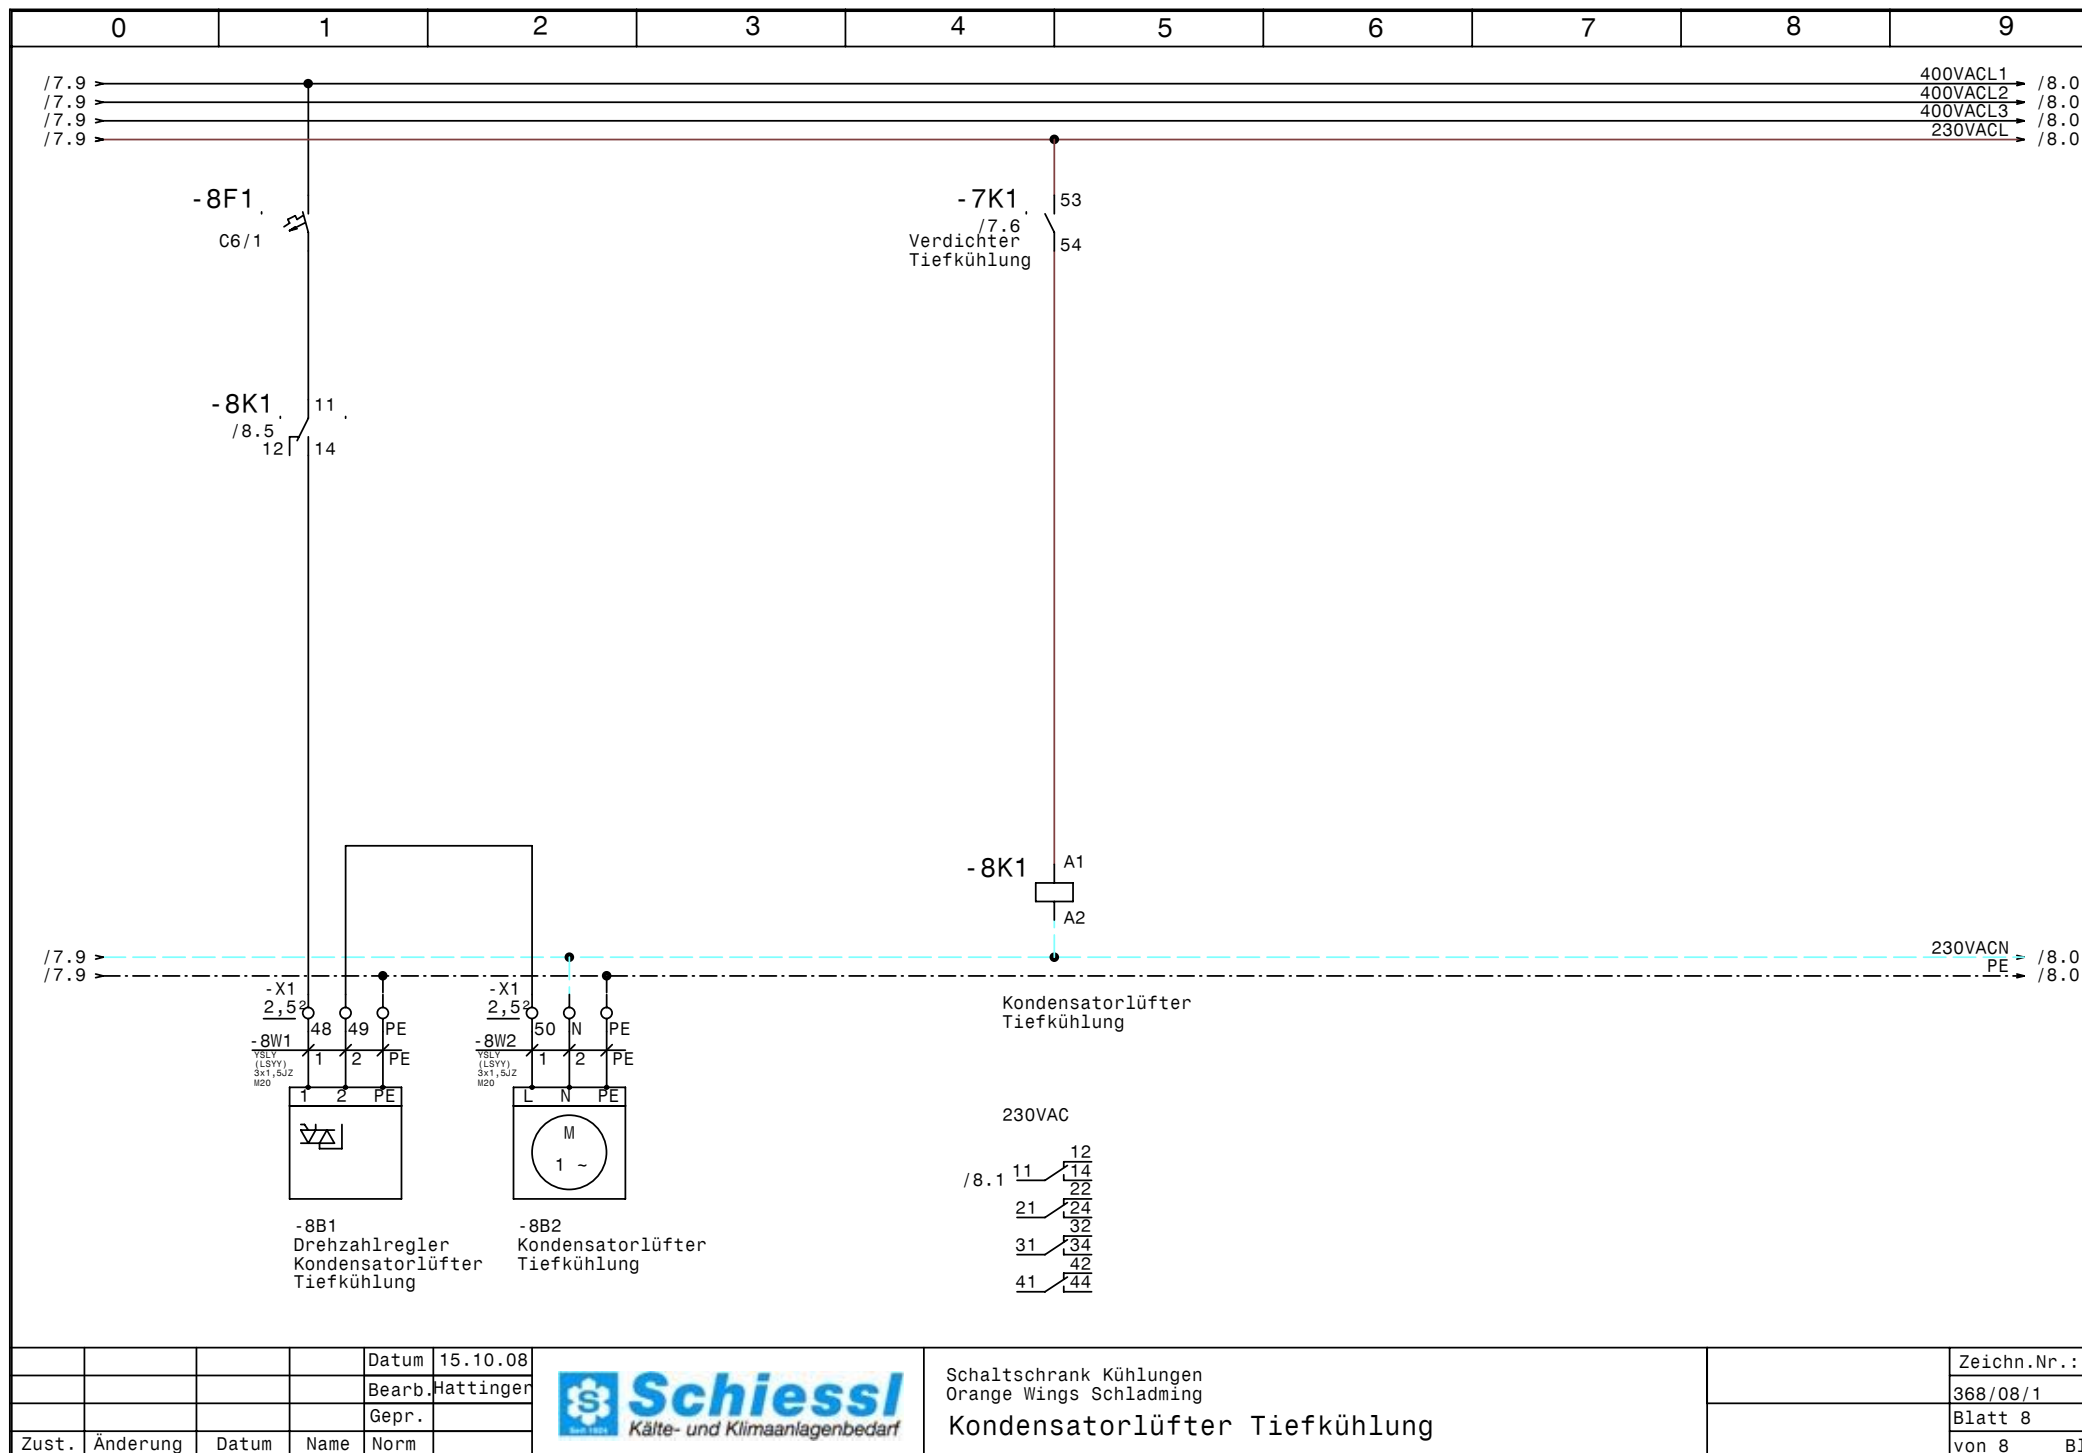

				Datum	15.10.08			Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			368/08/1	
				Gepr.				Blatt 8	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 8	Bl.



Schaltschrank Kühlungen
Orange Wings Schladming
Kondensatorlüfter Tiefkühlung

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x10JZ M32				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-1B1				-1W2				YSLY (LSYY) 5x4JZ M25				5		Schaltschrank Kühlstellen					
3	-2M1				-2W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Verdichter 1 Normalkühlung					
4	-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 7x1,5JZ M20				6		Motorvollschutz Verdichter 1 Normalkühlung					
5	-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ölsumpfheizung Verdichter 1 Normalkühlung					
6	-2B3				-2W4				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Hochdruckschalter Verdichter 1 Normalkühlung					
7	-3M1				-3W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Verdichter 2 Normalkühlung					
8	-3B1				-3W2				YSLY (LSYY) 7x1,5JZ M20				6		Motorvollschutz Verdichter 2 Normalkühlung					
9	-3B2				-3W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ölsumpfheizung Verdichter 2 Normalkühlung					
10	-3B3				-3W4				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Hochdruckschalter Verdichter 2 Normalkühlung					
11	-5B1				-5W1				YSLCY (LSYCVY) 2x1,50Z M20				2		Drucktransmitter Plusverbund Normalkühlung					
12	-5B2				-5W2				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Niedruckschalter Plusverbund Normalkühlung					
13	-6M1				-6W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Kondensatorlüfter Normalkühlung					
14	-6B1				-6W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Druckschalter Kondensatorlüfter Normalkühlung					
15	-6B2				-6W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Druckschalter Kondensatorlüfter Tiefkühlung					
16	-7M1				-7W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Verdichter Tiefkühlung					
17	-7B1				-7W2				YSLY (LSYY) 7x1,5JZ M20				6		Motorvollschutz Verdichter Tiefkühlung					
18	-7B2				-7W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ölsumpfheizung Tiefkühlung					
19	-7B3				-7W4				YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20				5		HD-ND-Presssostat Tiefkühlung					
20	-8B1				-8W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Drehzahlregler Kondensatorlüfter Tiefkühlung					
21	-8B2				-8W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Kondensatorlüfter Tiefkühlung					

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge								
1						Lichtsteckdose					-1B2								
1	Neozed 3x20A					Neozed 3x20A					-1F1								
1	LSFI C13/0,03 G					Personnenschutzschalter					-1F2								
3	C6/1					Sicherungsautomaten					-1F3, -1F4, -8F1								
1	PKZM0-0,63					Motorschutzschalter					-6F1								
4	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter													
3	PKZM0-6,3					Motorschutzschalter					-7F1, -2F1, -3F1								
4	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-3H1, -2H1, -6H1, -7H1								
5	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-3H2, -5H1, -7H2, -6H2, -2H2								
2	DILM32-XHI11					Hilfsschalterbaustein													
4	DILM9-10(230V50HZ)					Schütz					-7K1, -3K1, -2K1, -6K1								
1	DILM32-XHI22					Hilfsschalterbaustein													
1	Relais4polig230VAC					Miniatur - Relais 4polig					-8K1								
1	Sockel 4polig					Sockel für Minitur Relais 4polig													
1	WS 6625 B=600 H=600 T=250					Wandschrank IP 55					-0N1								
4	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-3N1, -7N1, -6N1, -2N1								
1						Dixell XC440C					-5N1								
1	LTS63 EHN1 A3					Hauptschalter					-1Q1								
2	M10HEU1					Umschalter 1pol. 1-0-2					-2S1, -3S1								
2	M10HEA1					Ausschalter 1pol. 0-1					-5S1, -7S1								
1						Trafo					-5T1								
1	M32					Kabelverschraubung					-1W1								
1	M25					Kabelverschraubung					-1W2								
19	M20					Kabelverschraubung					-2W3, -8W2, -8W1, -7W4, -2W1, -7W3								
											-7W2, -2W2, -2W4, -3W1, -3W2, -3W3								
											-6W1, -5W2, -5W1, -6W3, -3W4, -7W1								
											-6W2								
3	Klemme 10 grau					Klemme L					-X1								
1	Klemme 10 blau					Klemme N					-X1								
1	EK 10 ge/gr					Erdungsklemme					-X1								
3	Klemme 4 grau					Klemme L					-X1								
1	Klemme 4 blau					Klemme N					-X1								
1	EK 4 ge/gr					Erdungsklemme					-X1								

				Datum	15.10.08	 Schuessl Kälte- und Klimaanlagebedarf	Schaltschrank Kühlungen Orange Wings Schladming Materialliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				368/08/1
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
49		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X2									
7		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1									
19		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1, -X2									