

Anlage:

PEWEE/CX

Firma:

Schuessl

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN	
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	- (BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____ schwarz
SOCKEL:	- (H)	NEUTRALLEITER:	_____ hellblau
LACKIERUNG:	-	SCHUTZLEITER:	_____ gelb/grün
SCHUTZART:	-	STEUERSPANNUNG 230VAC:	
SCHUTZMASSNAHME:	-	ohne Trafo:	L/N _____ braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	- (BxH)	mit Trafo:	L/N _____ rot/weiß
KABELINFÜHRUNG:	-	STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N _____ blau/grau
TÜRANSCHLAG:	-	STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/- _____ blau/grau
		GND, DDC:	_____ grau
		MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	_____ violett
		POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	_____ orange
		FREMDSPANNUNG:	_____ orange

Blattverzeichnis

000 Deckblatt	001 Netzanschluß	002 Regelung
---------------	------------------	--------------


Datum	21.04.09
Bearb.	Hattinger
Gepr.	Klackl
Zust.	Änderung
Datum	Name
Norm	



PEWEE/CX

Deckblatt

Zeichn.Nr.:	414/08/01
Blatt 0	von 2 Bl.

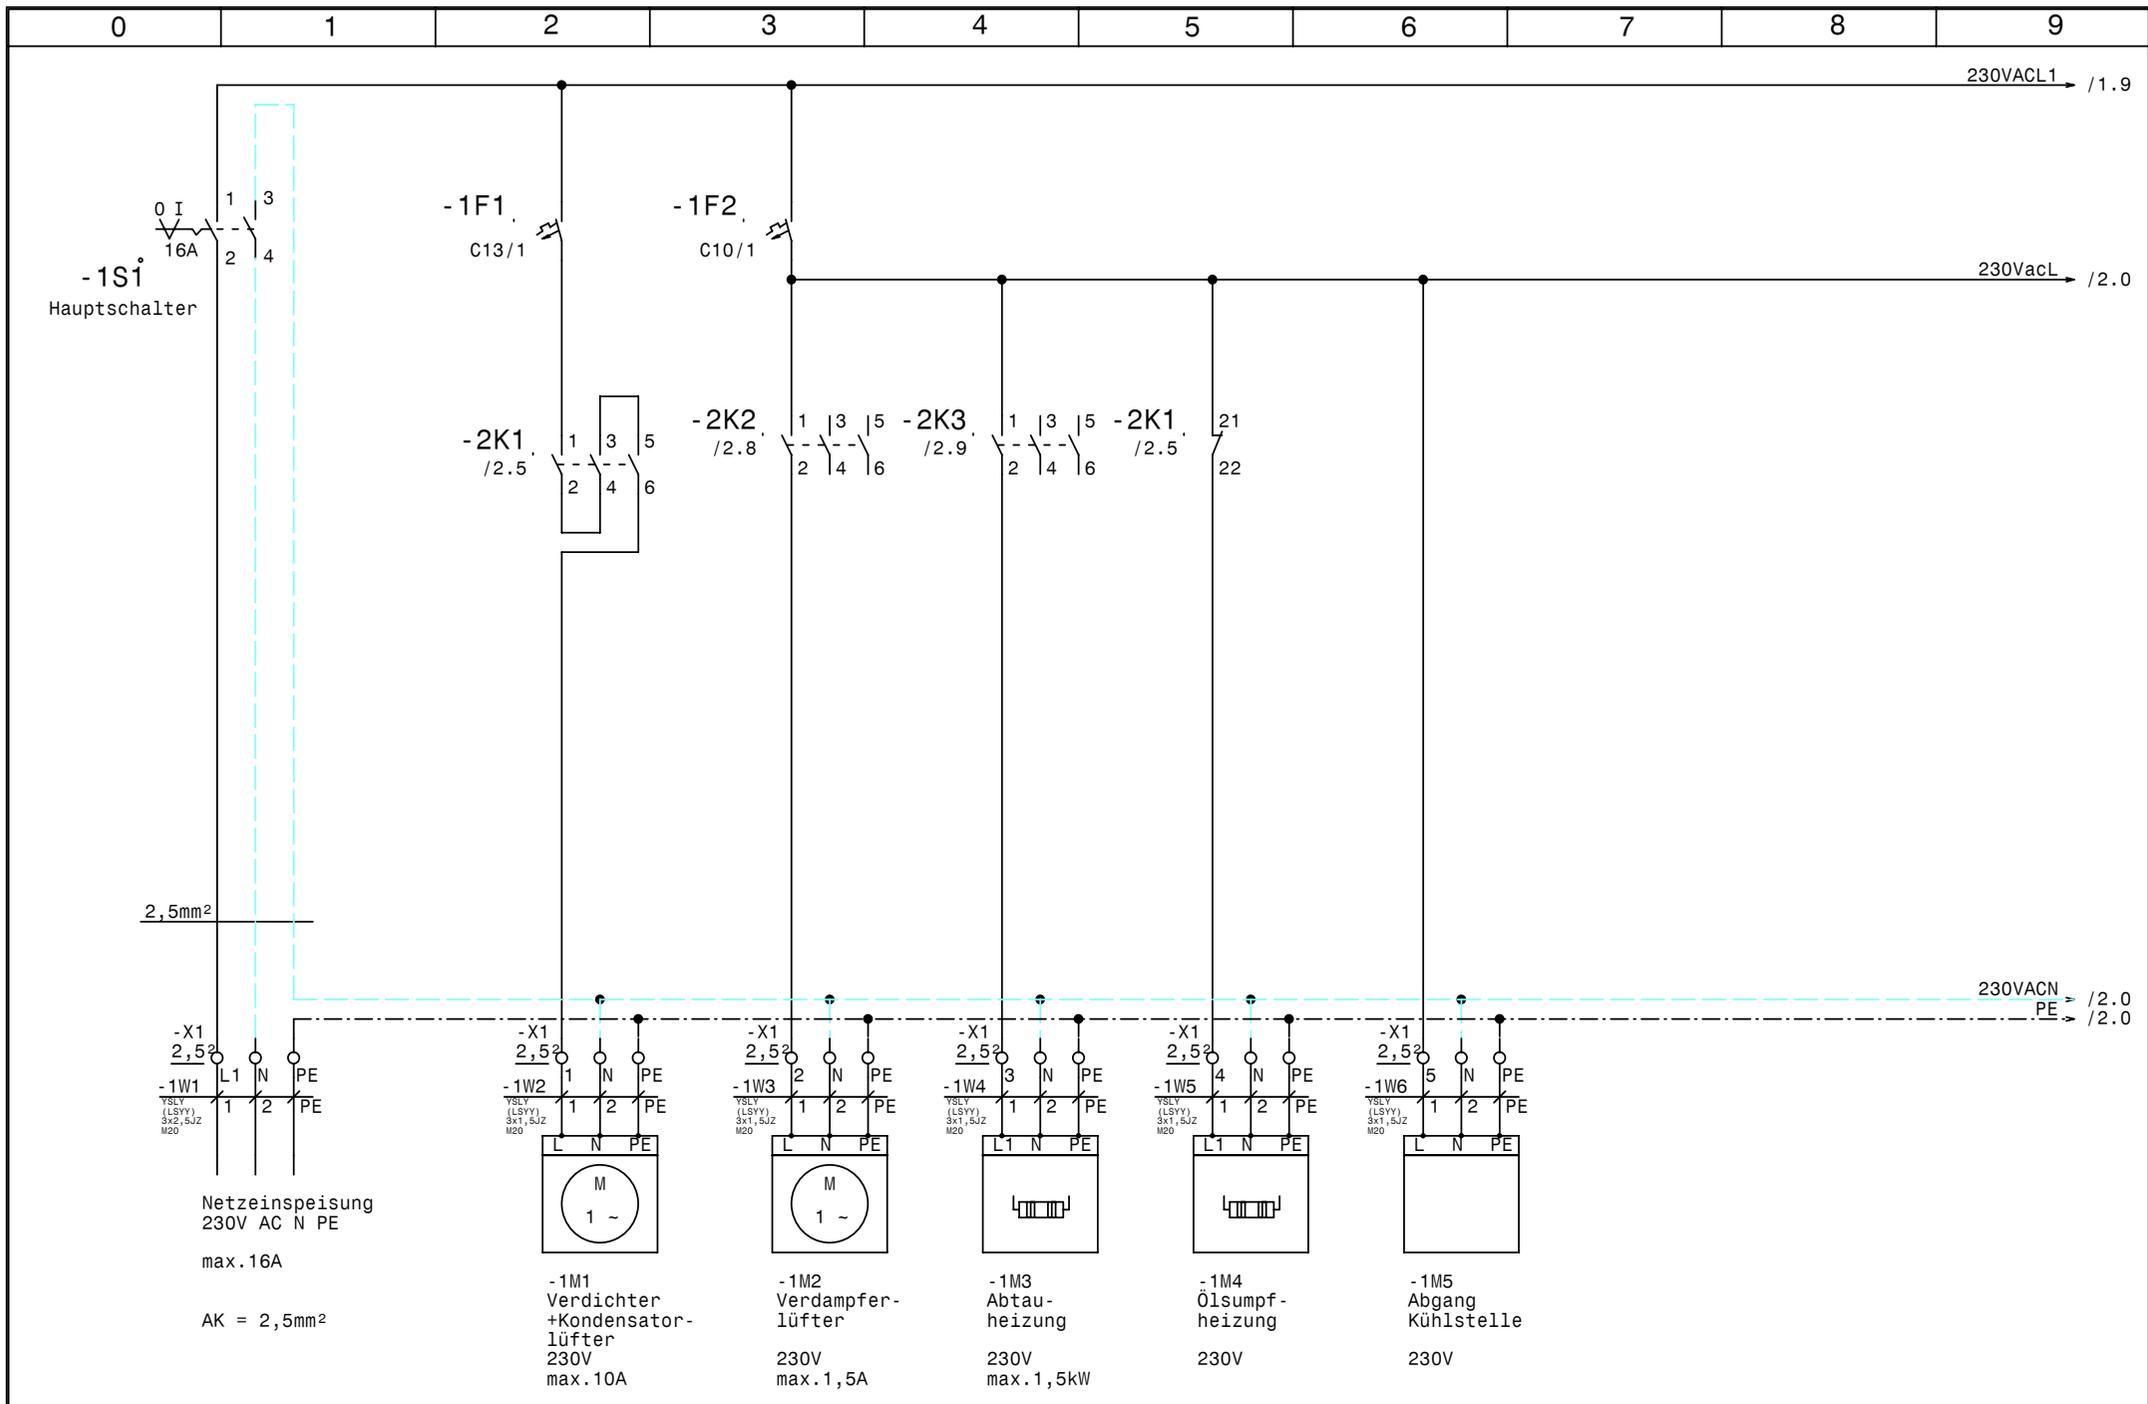


			Datum	21.04.09
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	Klackl
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



PEWEE/CX

Netzanschluß

Zeichn.Nr. :	
	414/08/01
	Blatt 1
	von 2 Bl.

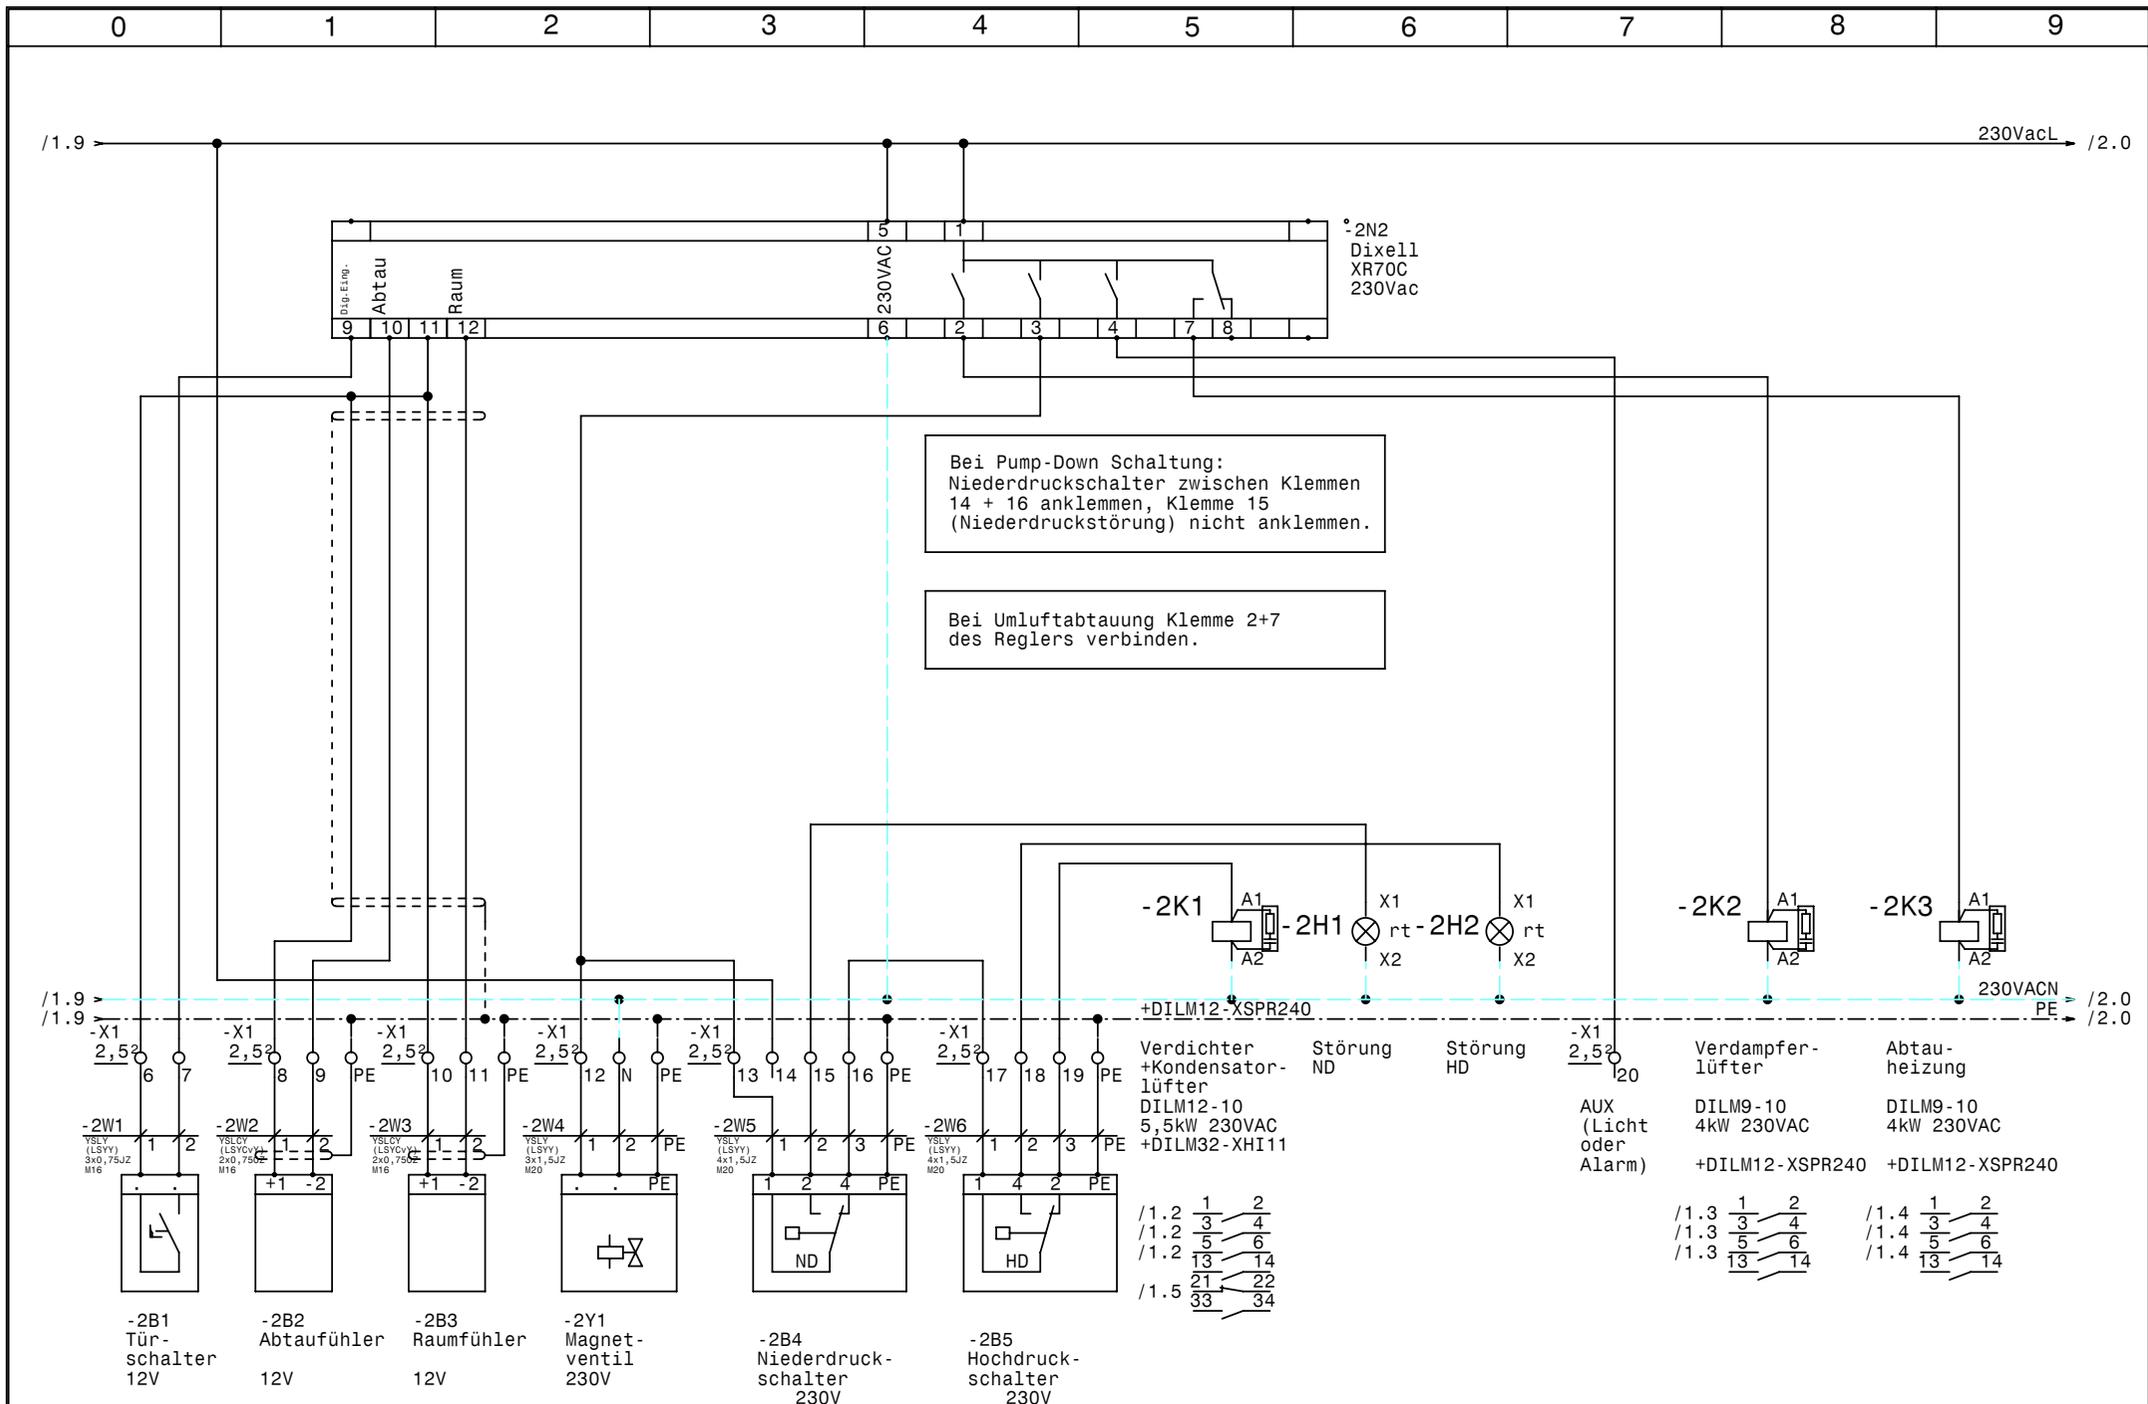

		Datum	21.04.09
		Bearb.	Hattinger
		Gepr.	Klackl
Zust.	Änderung	Datum	Name



PEWEE/CX
Regelung

Zeichn.Nr.:	414/08/01
Blatt	2
von 2	B1.

