


Anlage:		PEDEE/CX		!! A C H T U N G !! Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!
Firma:		Schuessl		
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN		
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	-	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	schwarz
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:	hellblau
LACKIERUNG:	-		SCHUTZLEITER:	gelb/grün
SCHUTZART:	-		STEUERSPANNUNG 230VAC:	
SCHUTZMASSNAHME:	-		ohne Trafo:	L/N braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	-	(BxH)	mit Trafo:	L/N rot/weiß
KABELEINFÜHRUNG:	-		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N blau/grau
TÜRANSCHLAG:	-		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/- blau/grau
			GND, DDC:	grau
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	violett
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	orange
			FREMDSPANNUNG:	orange

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	001 Netzanschluß	002 Regelung

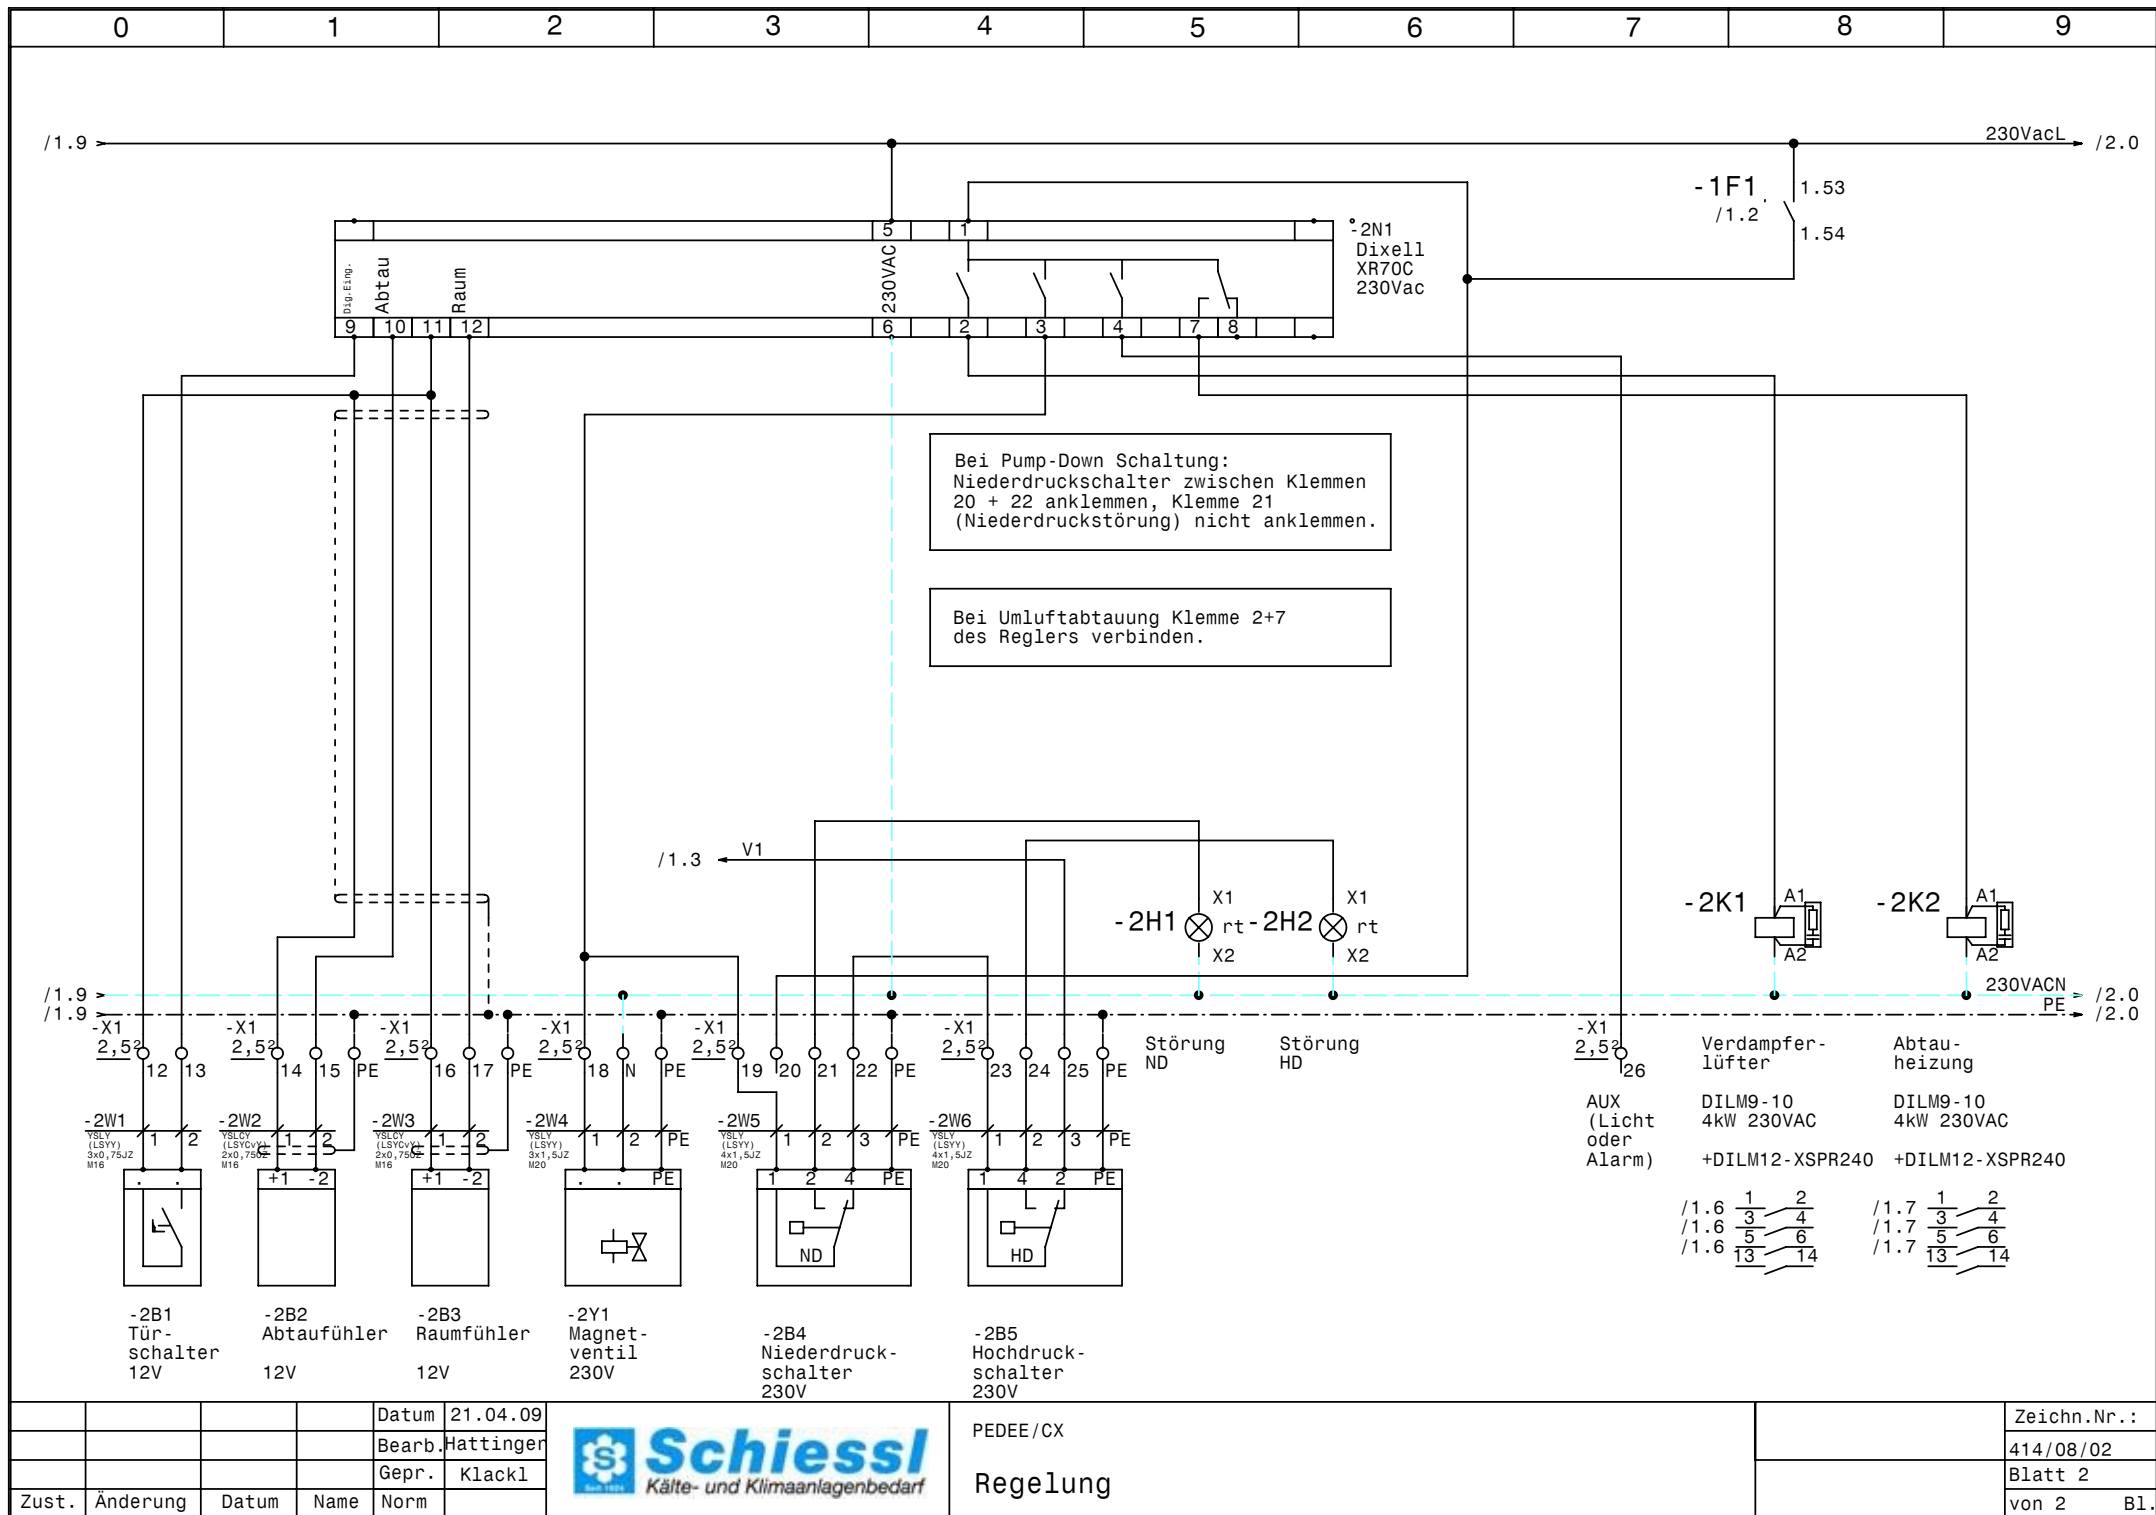

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

Datum 21.04.09

Bearb. Hattinger

Gepr. Klackl

Schiessl
Kälte- und Klimaanlagebedarf

PEDEE/CX

Regelung

Zeichn.Nr.: 414/08/02

Blatt 2

von 2 Bl.

0				1				2				3				4				5				6				7				8				9			
Nr.		Feldgerät						Leitungs- bezeichnung						Leitungs- typ						Anzahl Adern		Zielbezeichnung																	
1		-1We1						-1W1						YSLY (LSYY) 5x4JZ M25						5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE																	
2		-1M1						-1W2						YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20						4		Verdichter Kondensatorlüfter																	
3		-1B1						-1W3						YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16						6		Motorvollschutz Verdichter																	
4		-1M2						-1W4						YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20						3		Verdampferlüfter																	
5		-1M3						-1W5						YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20						3		Abtauheizung																	
6		-1M4						-1W6						YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20						3		Ölsumpfheizung																	
7		-1M5						-1W7						YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20						3		Abgang Kühlstelle																	
8		-2B1						-2W1						YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16						2		Türschalter																	
9		-2B2						-2W2						YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16						2		Abtaufühler																	
10		-2B3						-2W3						YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16						2		Raumfühler																	
11		-2Y1						-2W4						YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20						3		Magnetventil																	
12		-2B4						-2W5						YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20						4		Niederdruck- schalter																	
13		-2B5						-2W6						YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20						4		Hochdruck- schalter																	

[illegible]