

Anlage:

E-FU-1B0-3.3 Sonder

FU Aggregat 3 +Lektromik 0,7K3-14 für Kondensator

Firma:

Schiessl

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

600x600x300

SOCKEL:

-

LACKIERUNG:

RAL 7032

SCHUTZART:

IP54

SCHUTZMASSNAHME:

lt. EVU

BLINDSCHALTBILD:

nein

KABELEINFÜHRUNG:

unten

TÜRANSCHLAG:

rechts

(BxHxT)
(H)

(BxH)

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

schwarz

NEUTRALLEITER:

hellblau

SCHUTZLEITER:

gelb/grün

STEUERSPANNUNG 230VAC:

ohne Trafo:

L/N

mit Trafo:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

+/-

GND, DDC:

braun/hellblau

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

rot/rot-weiß

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

blau/blau-weiß

FREMDSPANNUNG:

blau/blau-weiß


grün

orange


orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	003 Steuerung FU	006 Kondensatorlüfter
001 Netzanschluß	004 Steuerung Verdichter	
002 Verdichter	005 Kondensatorlüfter	

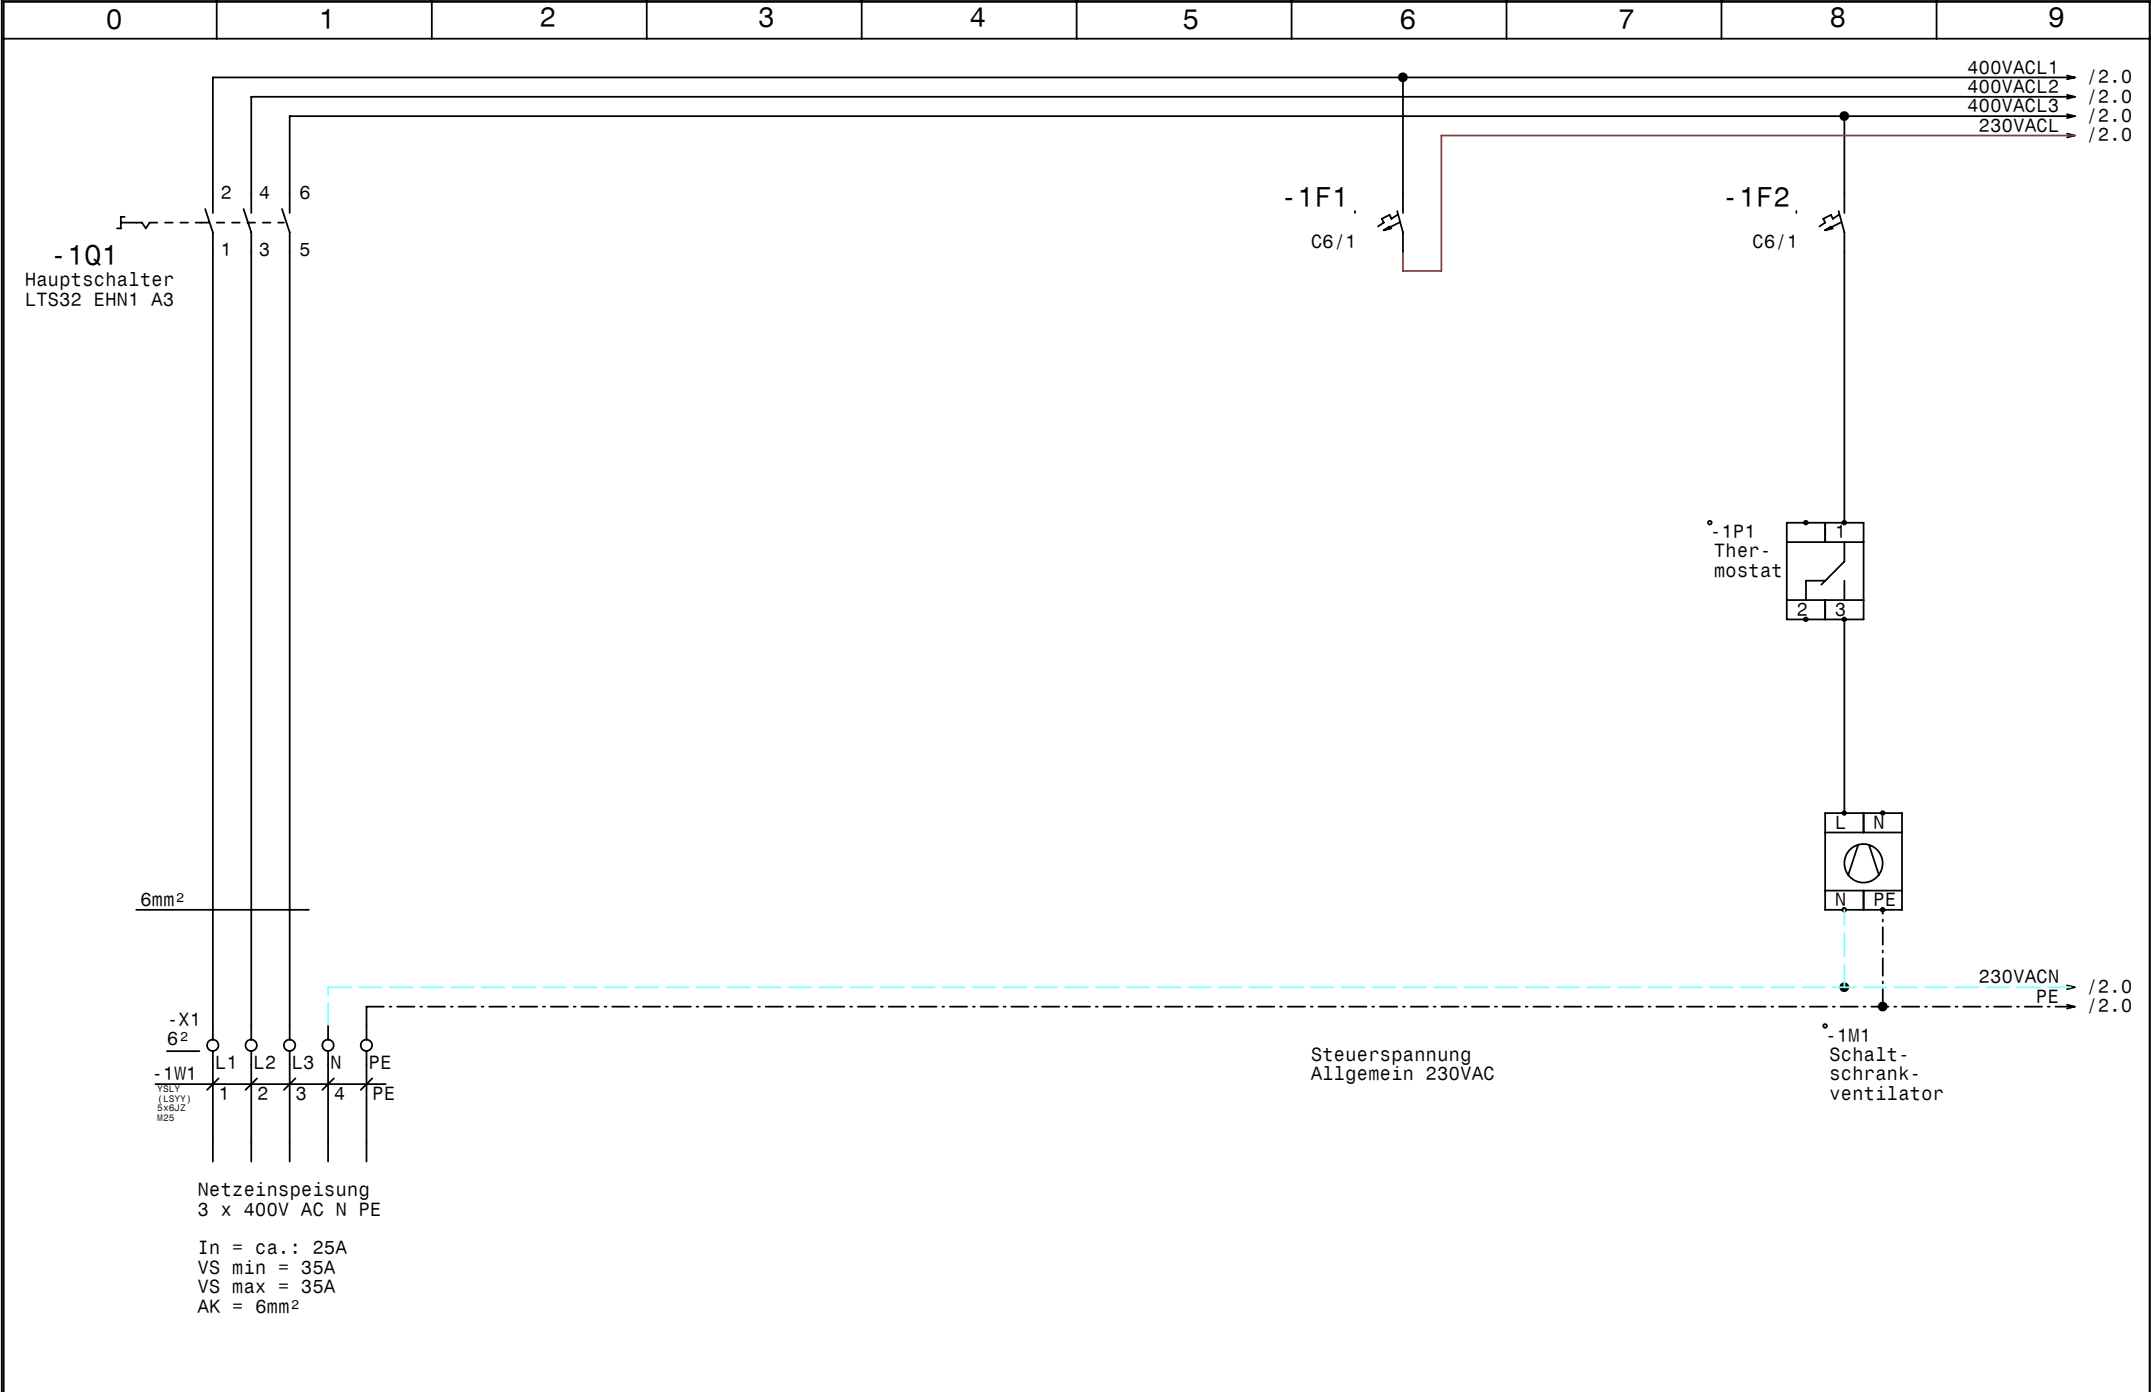

				Datum	03.08.09	 Schuessli Kälte- und Klimaanlagebedarf	E-FU-1B0-3.3 Sonder FU Aggregat 3 +Lektromik 0,7K3-14 für Kondensator Netzanschluß		Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger				134/09	
				Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 6	B1.

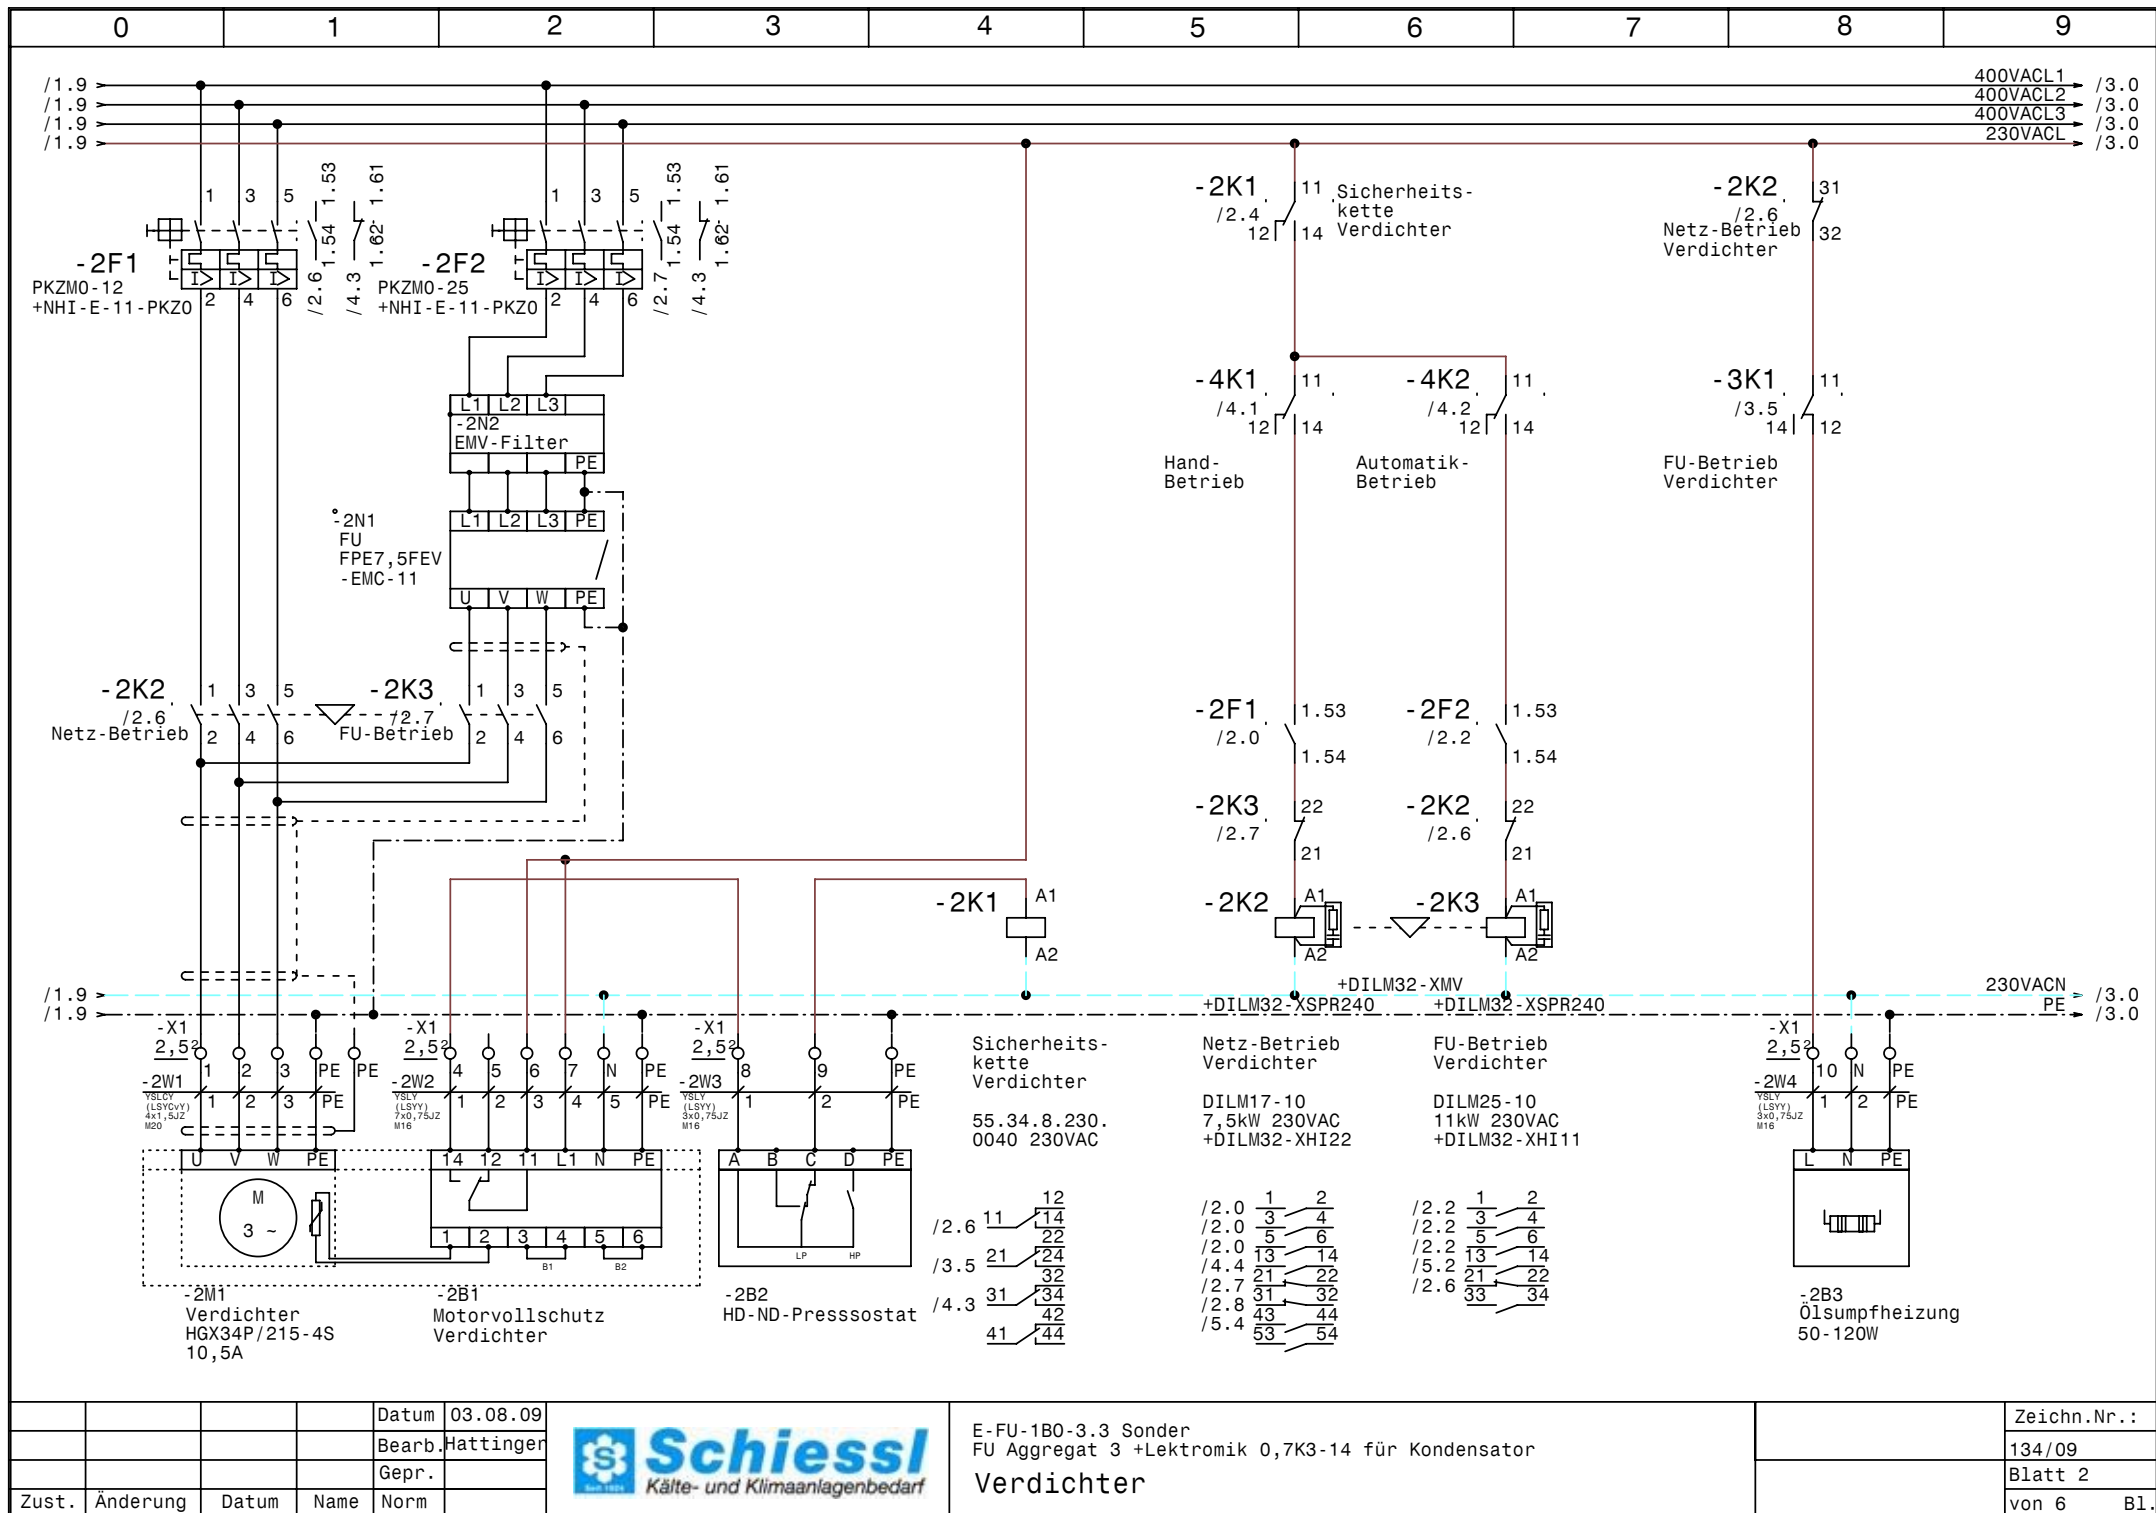


				Datum	03.08.09
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



E-FU-1B0-3.3 Sonder
FU Aggregat 3 +Lektromik 0,7K3-14 für Kondensator
Verdichter

Zeichn.Nr.:
134/09
Blatt 2
von 6 B1.

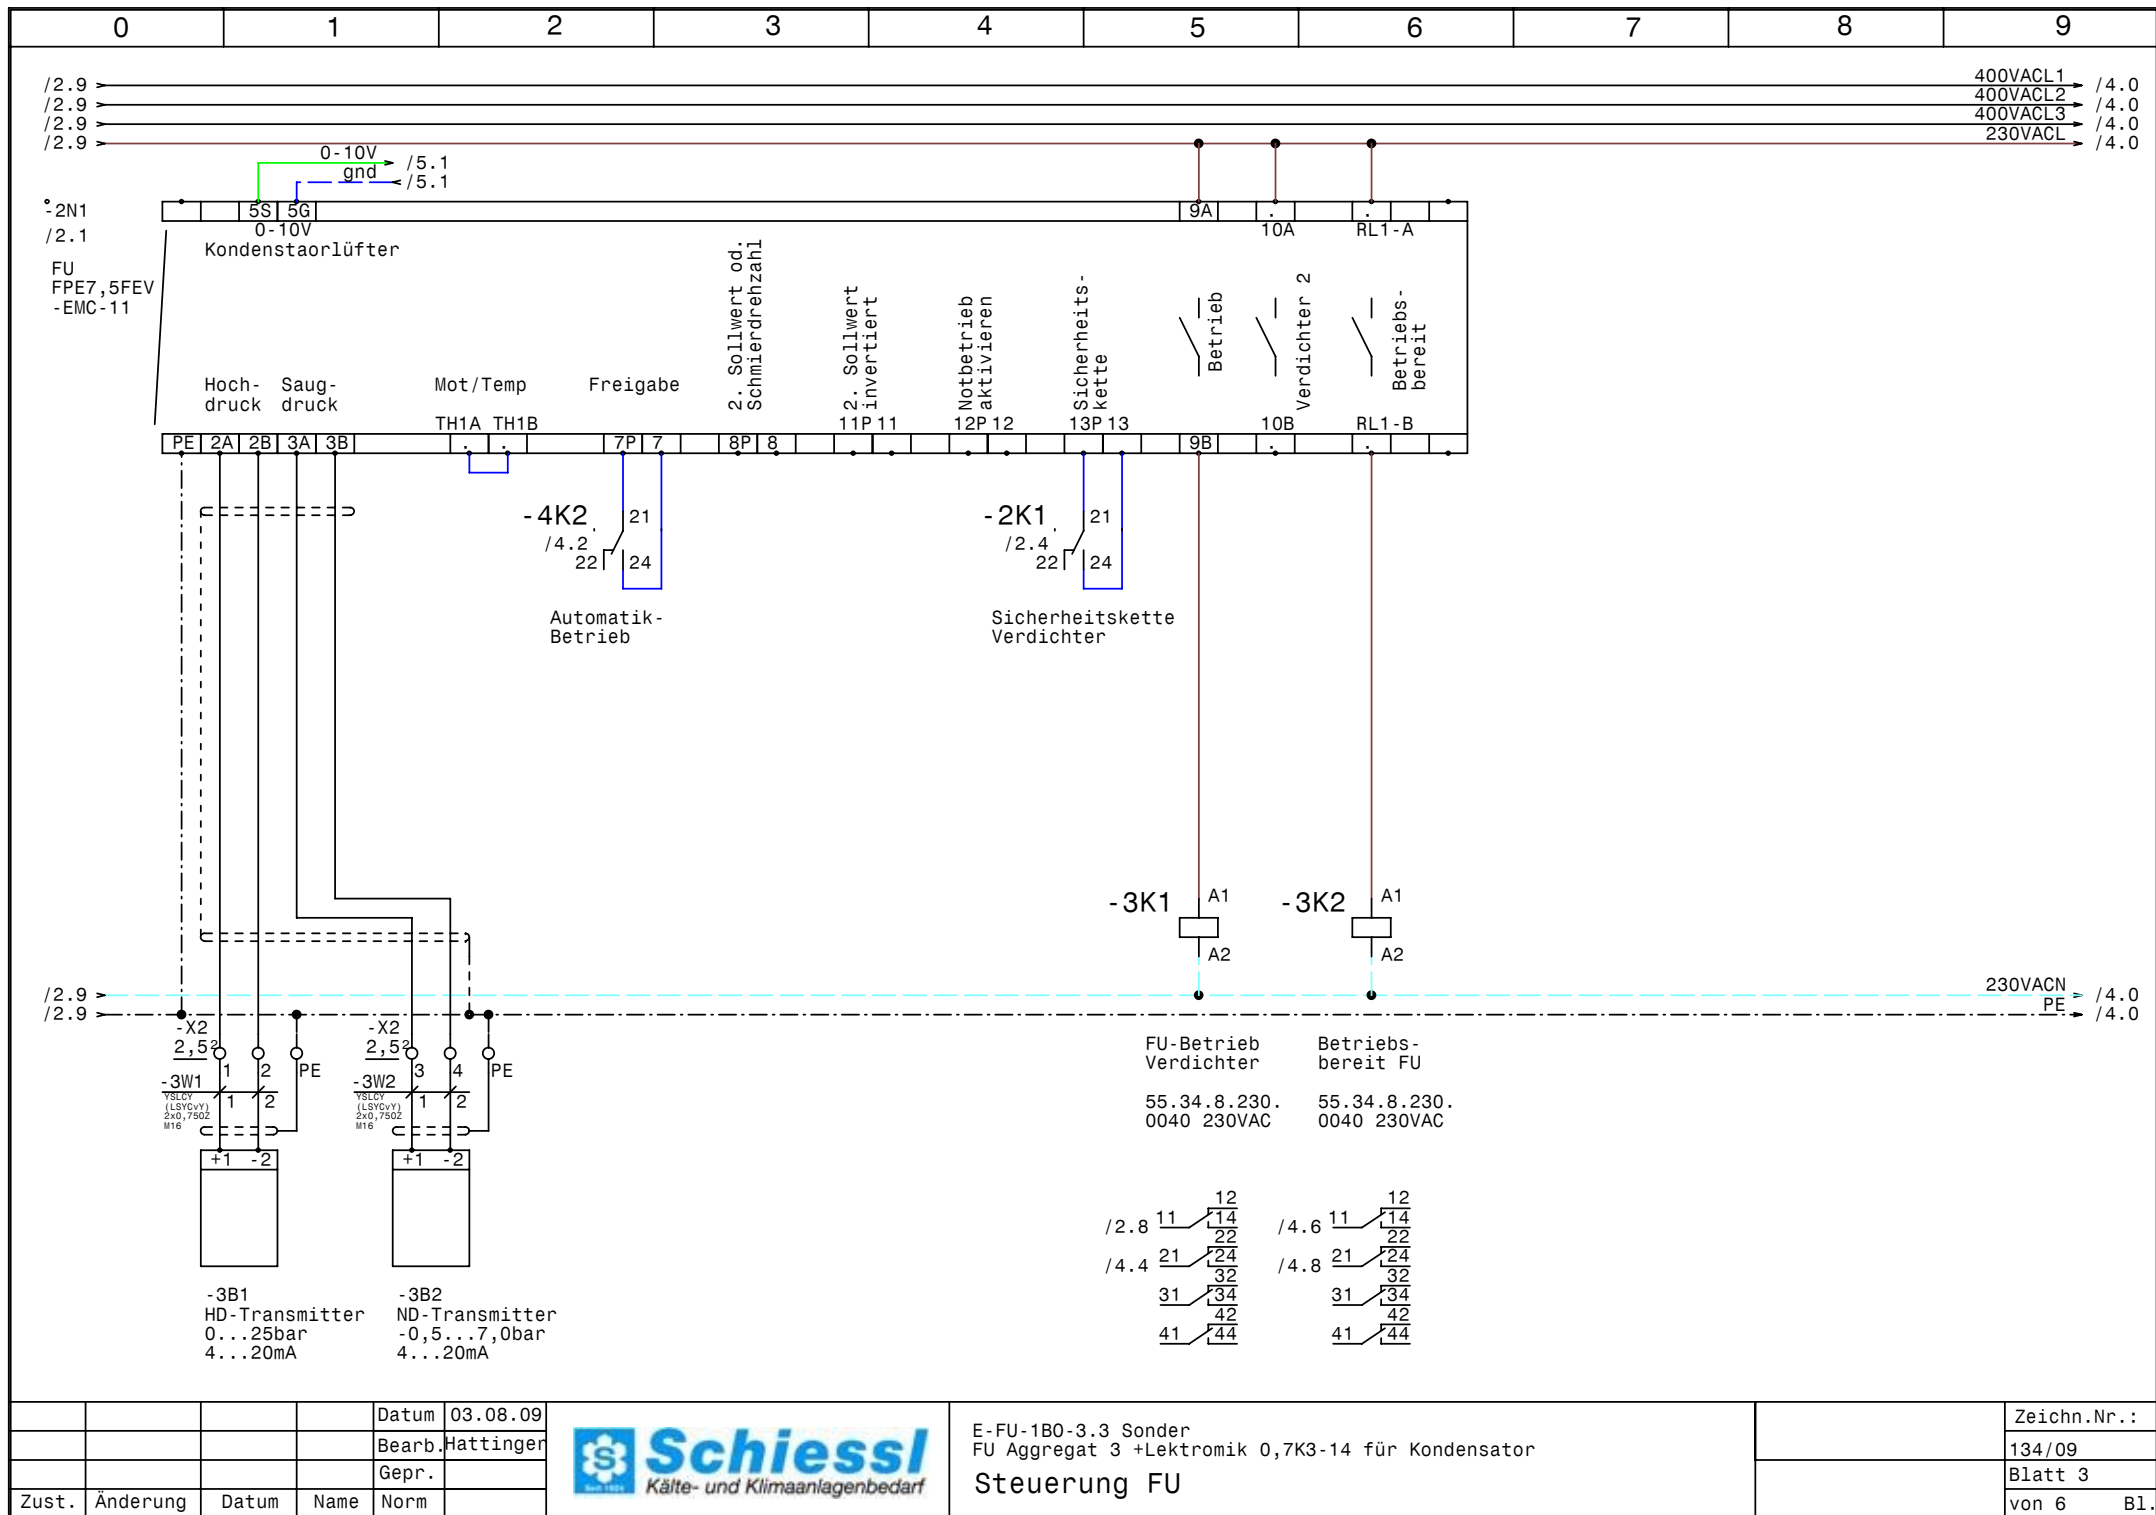


				Datum	03.08.09
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



E-FU-1B0-3.3 Sonder
FU Aggregat 3 +Lektromik 0,7K3-14 für Kondensator
Steuerung FU

Zeichn.Nr.:	
134/09	
Blatt 3	
von 6	B1.

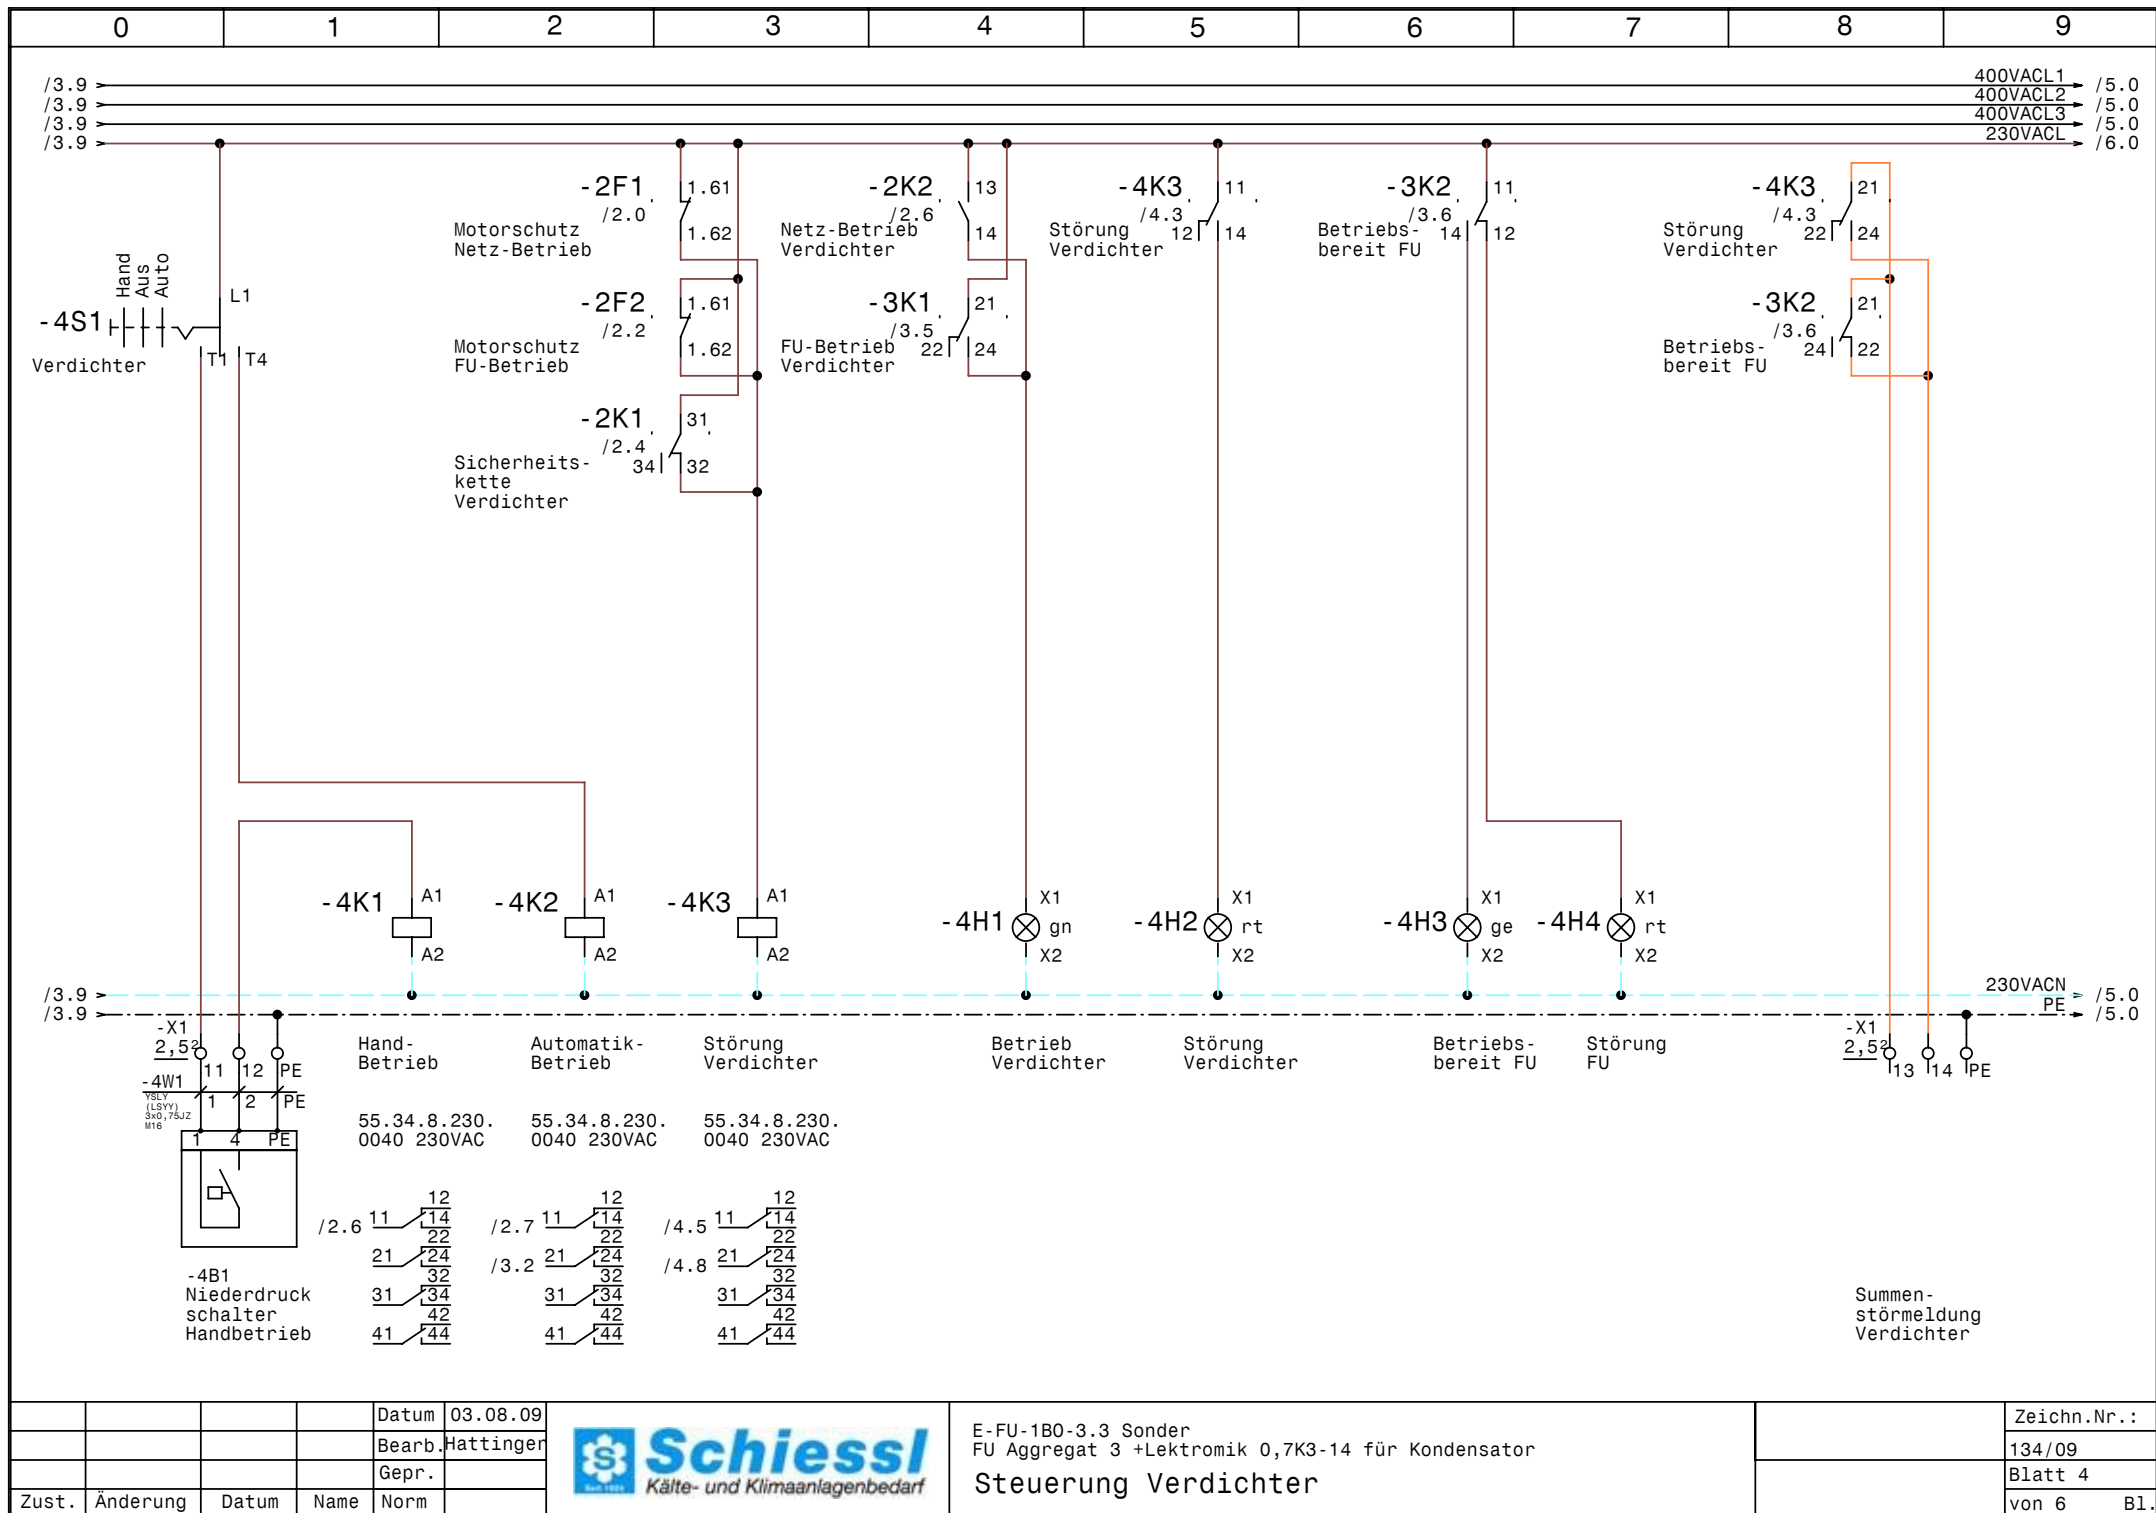

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge								
1						Lektromik 0,7K3-14					-5B1								
1						Netzfilter 2F230-012.3009					-5B2								
2	C6/1					Sicherungsautomaten					-1F2, -1F1								
1	PKZMO-12					Motorschuttschalter					-2F1								
2	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter													
1	PKZMO-25					Motorschuttschalter					-2F2								
1	C10/1N					Sicherungsautomaten					-5F1								
1	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-4H1								
1	Signalleuchte gelb					Signalglimmlampe gelb					-4H3								
2	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-4H4, -4H2								
6	94.04					Fassung für Finder Relais 4polig													
1	DILM17-10(230V50HZ)					Schütz					-2K2								
1	DILM32-XHI22					Hilfsschalterbaustein													
1	DILM25-10(230V50HZ)					Schütz					-2K3								
1	DILM32-XHI11					Hilfsschalterbaustein													
6	55.34.8.230.0040					Finder - Relais Type 55 4polig					-3K1, -2K1, -3K2, -4K1, -4K2, -4K3								
1	BZ 326 437 /230VAC /2S					Kleinschutz für Wärmespeicher					-5K1								
1						Schaltschrankventilator					-1M1								
1	WS600x600x300					Wandschrank IP 55					-0N1								
1						FU					-2N1								
1						EMV-Filter					-2N2								
2	DILM32-XSPR240					RC-Löschglied					-2N3, -2N5								
1	DILM32-XMV					Mechanische Verrigelung					-2N4								
1						Thermostat					-1P1								
1	LTS32 EHN1 A3					Hauptschalter					-1Q1								
1	M10HEU1					Umschalter 1pol. 1-0-2					-4S1								
1	M25					Kabelverschraubung					-1W1								
4	M20					Kabelverschraubung					-2W1, -6W1, -5W2, -5W1								
7	M16					Kabelverschraubung					-3W1, -4W1, -2W2, -2W4, -3W2, -6V1								
											-2W3								
1	Klemme 6 blau					Klemme N					-X1								
3	Klemme 6 grau					Klemme L					-X1								
1	EK 6 ge/gr					Erdungsklemme					-X1								
				Datum	03.08.09	 Schiessl Kälte- und Klimaanlagenbedarf					E-FU-1B0-3.3 Sonder FU Aggregat 3 +Lektromik 0,7K3-14 für Kondensator Materialliste					Zeichn.Nr.: 134/09 Blatt 1 von 2 Bl.			
			Bearb.	Hattinger F.															
			Gepr.																
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm															

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
28		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X1, -X2, -X3							
4		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1, -X3							
12		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X2, -X3, -X1							