

Anlage:

Montageplatte Klimaschrank

Firma:

Coolmärk

_ !! A C H T U N G !! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN		
MONTAGEPLATTE: Frontplatte(Alu):	• 335x355 • 240x135	(BxH) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC:	— schwarz — hellblau - - - - - gelb/grün	
SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	lt. EVU nein unten -	(BxH)	ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:	L/N — braun/hellblau L/N — rot/rot-weiß L/N — blau/blau-weiß +/- — blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange	

Blattverzeichnis


000 Deckblatt	002 Lüfter
001 Netzanschluß	003 Dixell XR60CX

Datum	25.08.09
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Zust.	Änderung
Datum	Name
Norm	



Montageplatte Klimaschrank
Deckblatt

Zeichn.Nr.:	188/09
Blatt 0	
von 3	B1.

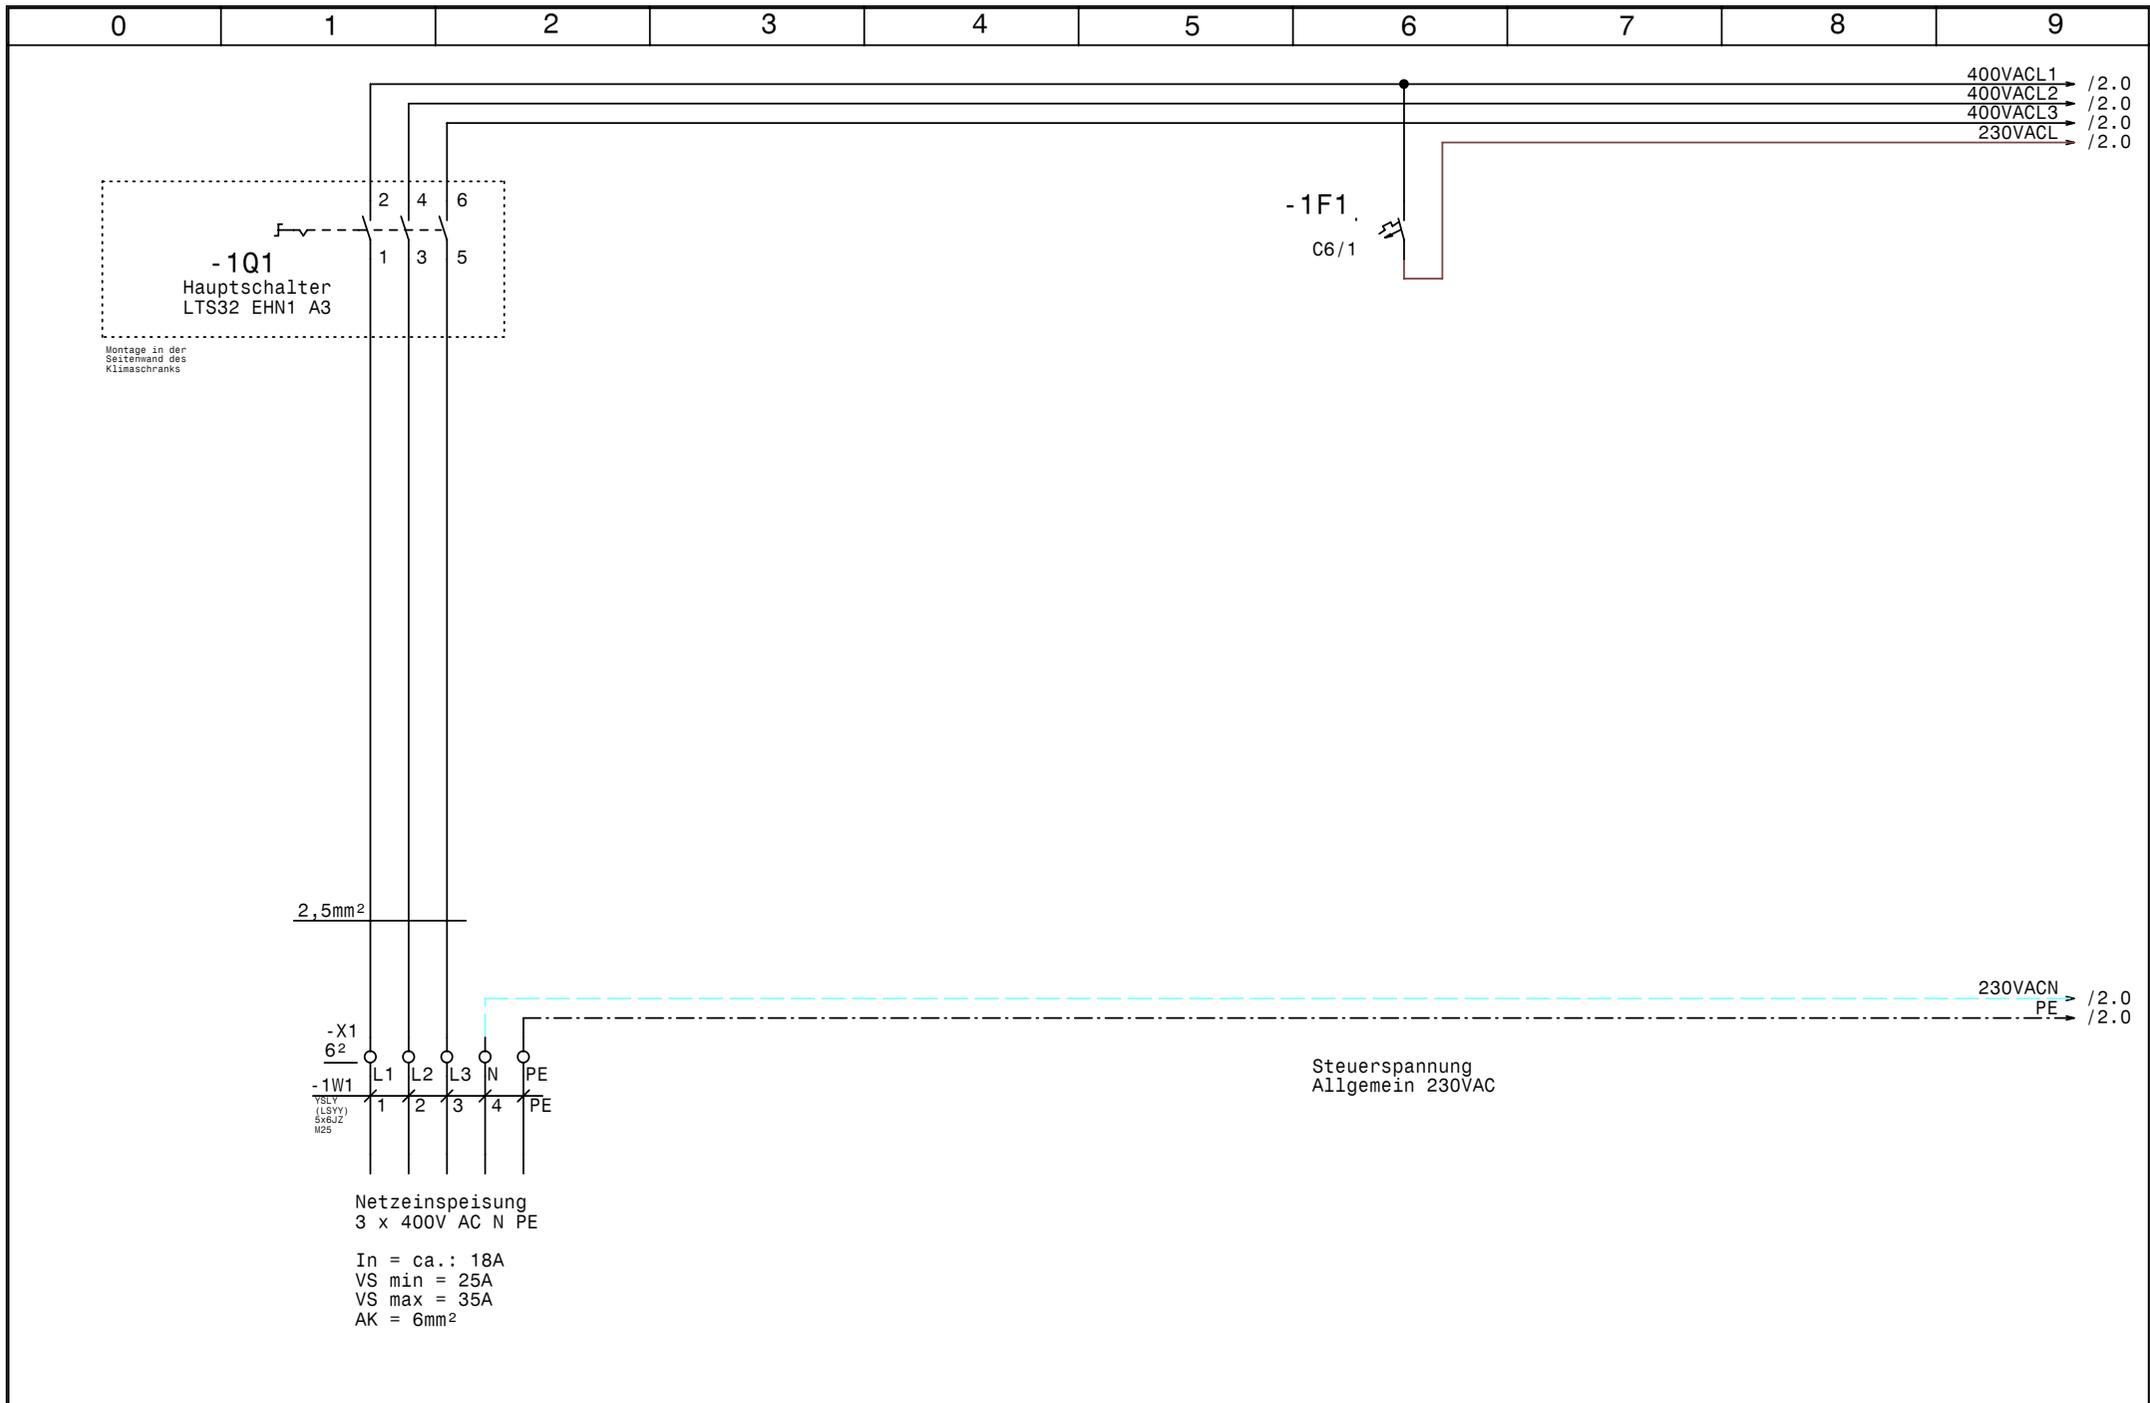


			Datum	25.08.09
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Montageplatte Klimaschrank
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	188/09
Blatt 1	von 3 Bl.

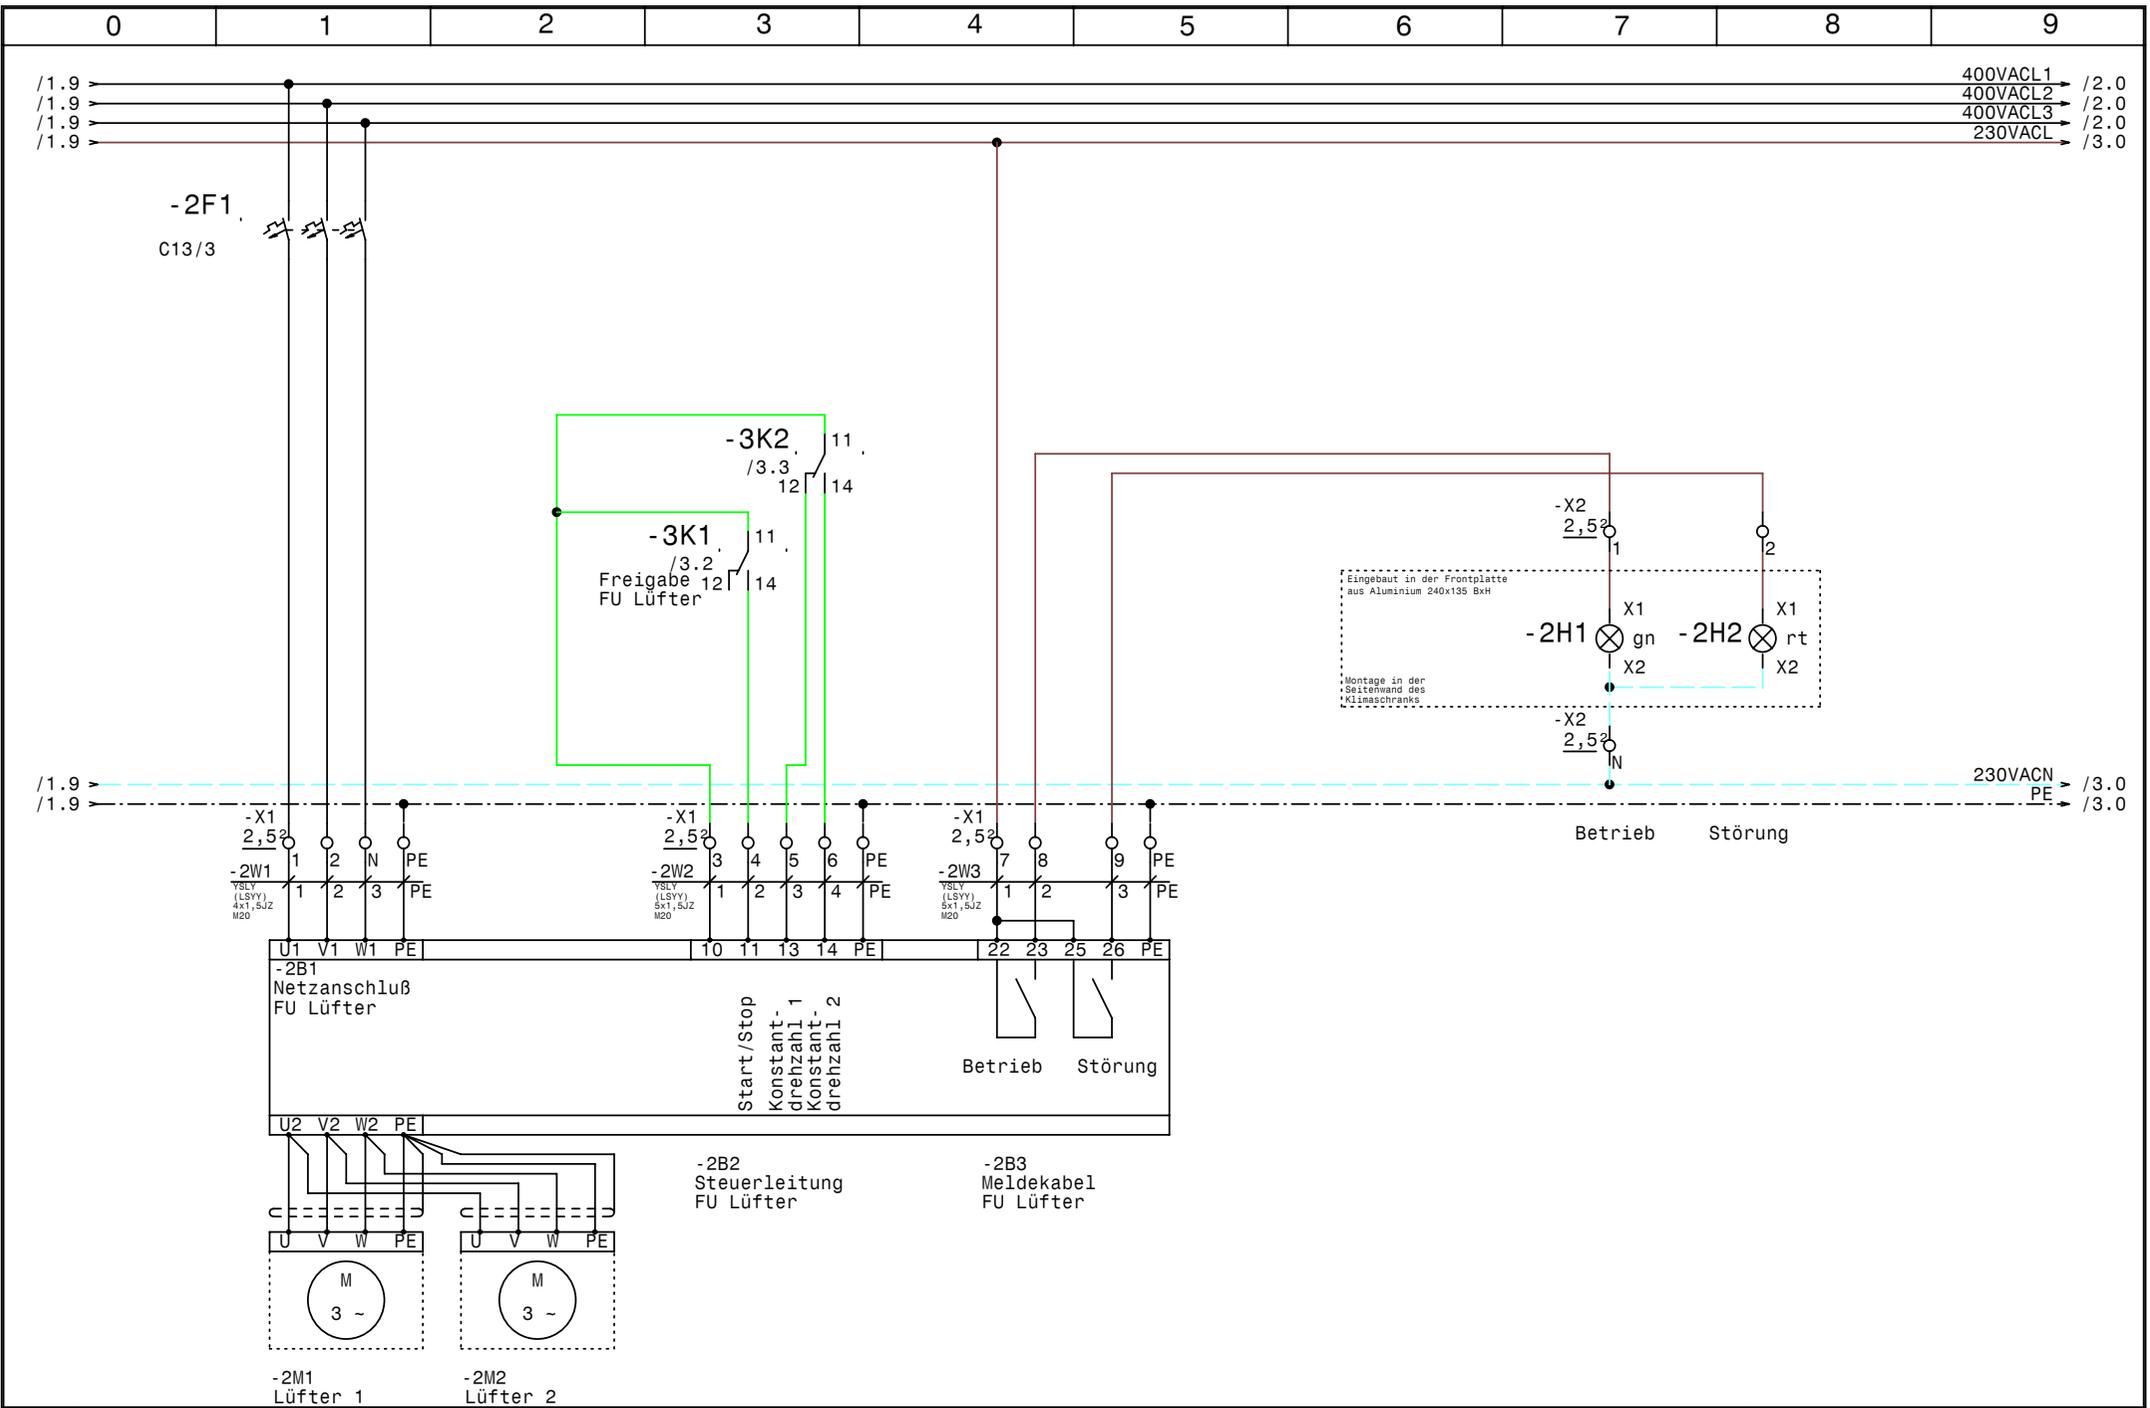

			Datum	25.08.09
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Montageplatte Klimaschrank
Lüfter

	Zeichn.Nr. :
	188/09
	Blatt 2
	von 3 Bl.

