

Anlage:  
 E-Fu-Bo mit externen Kondensator  
 Fleischerei Heizmann

Firma:  
 Plankenauer

**\_ !! A C H T U N G !! \_**

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN		
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x600x250	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	—	schwarz
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:	—	hellblau
LACKIERUNG:	RAL 7032		SCHUTZLEITER:	—	gelb/grün
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:	—	
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
KABELINFÜHRUNG:	unten		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	links		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
			GND, DDC:	—	blau-weiß
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	—	grün
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	—	orange
			FREMDSPANNUNG:	—	orange

## Blattverzeichnis


000 Deckblatt	002 Verdichter	004 Kondensatorlüfter
001 Netzanschluß	003 Steuerung Kühlung	

Datum	27.01.10
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Zust.	Änderung
Datum	Name
Norm	



E-Fu-Bo mit externen Kondensator  
 Fleischerei Heizmann  
**Deckblatt**

Zeichn.Nr.:	008/10
Blatt 0	
von 4	B1.

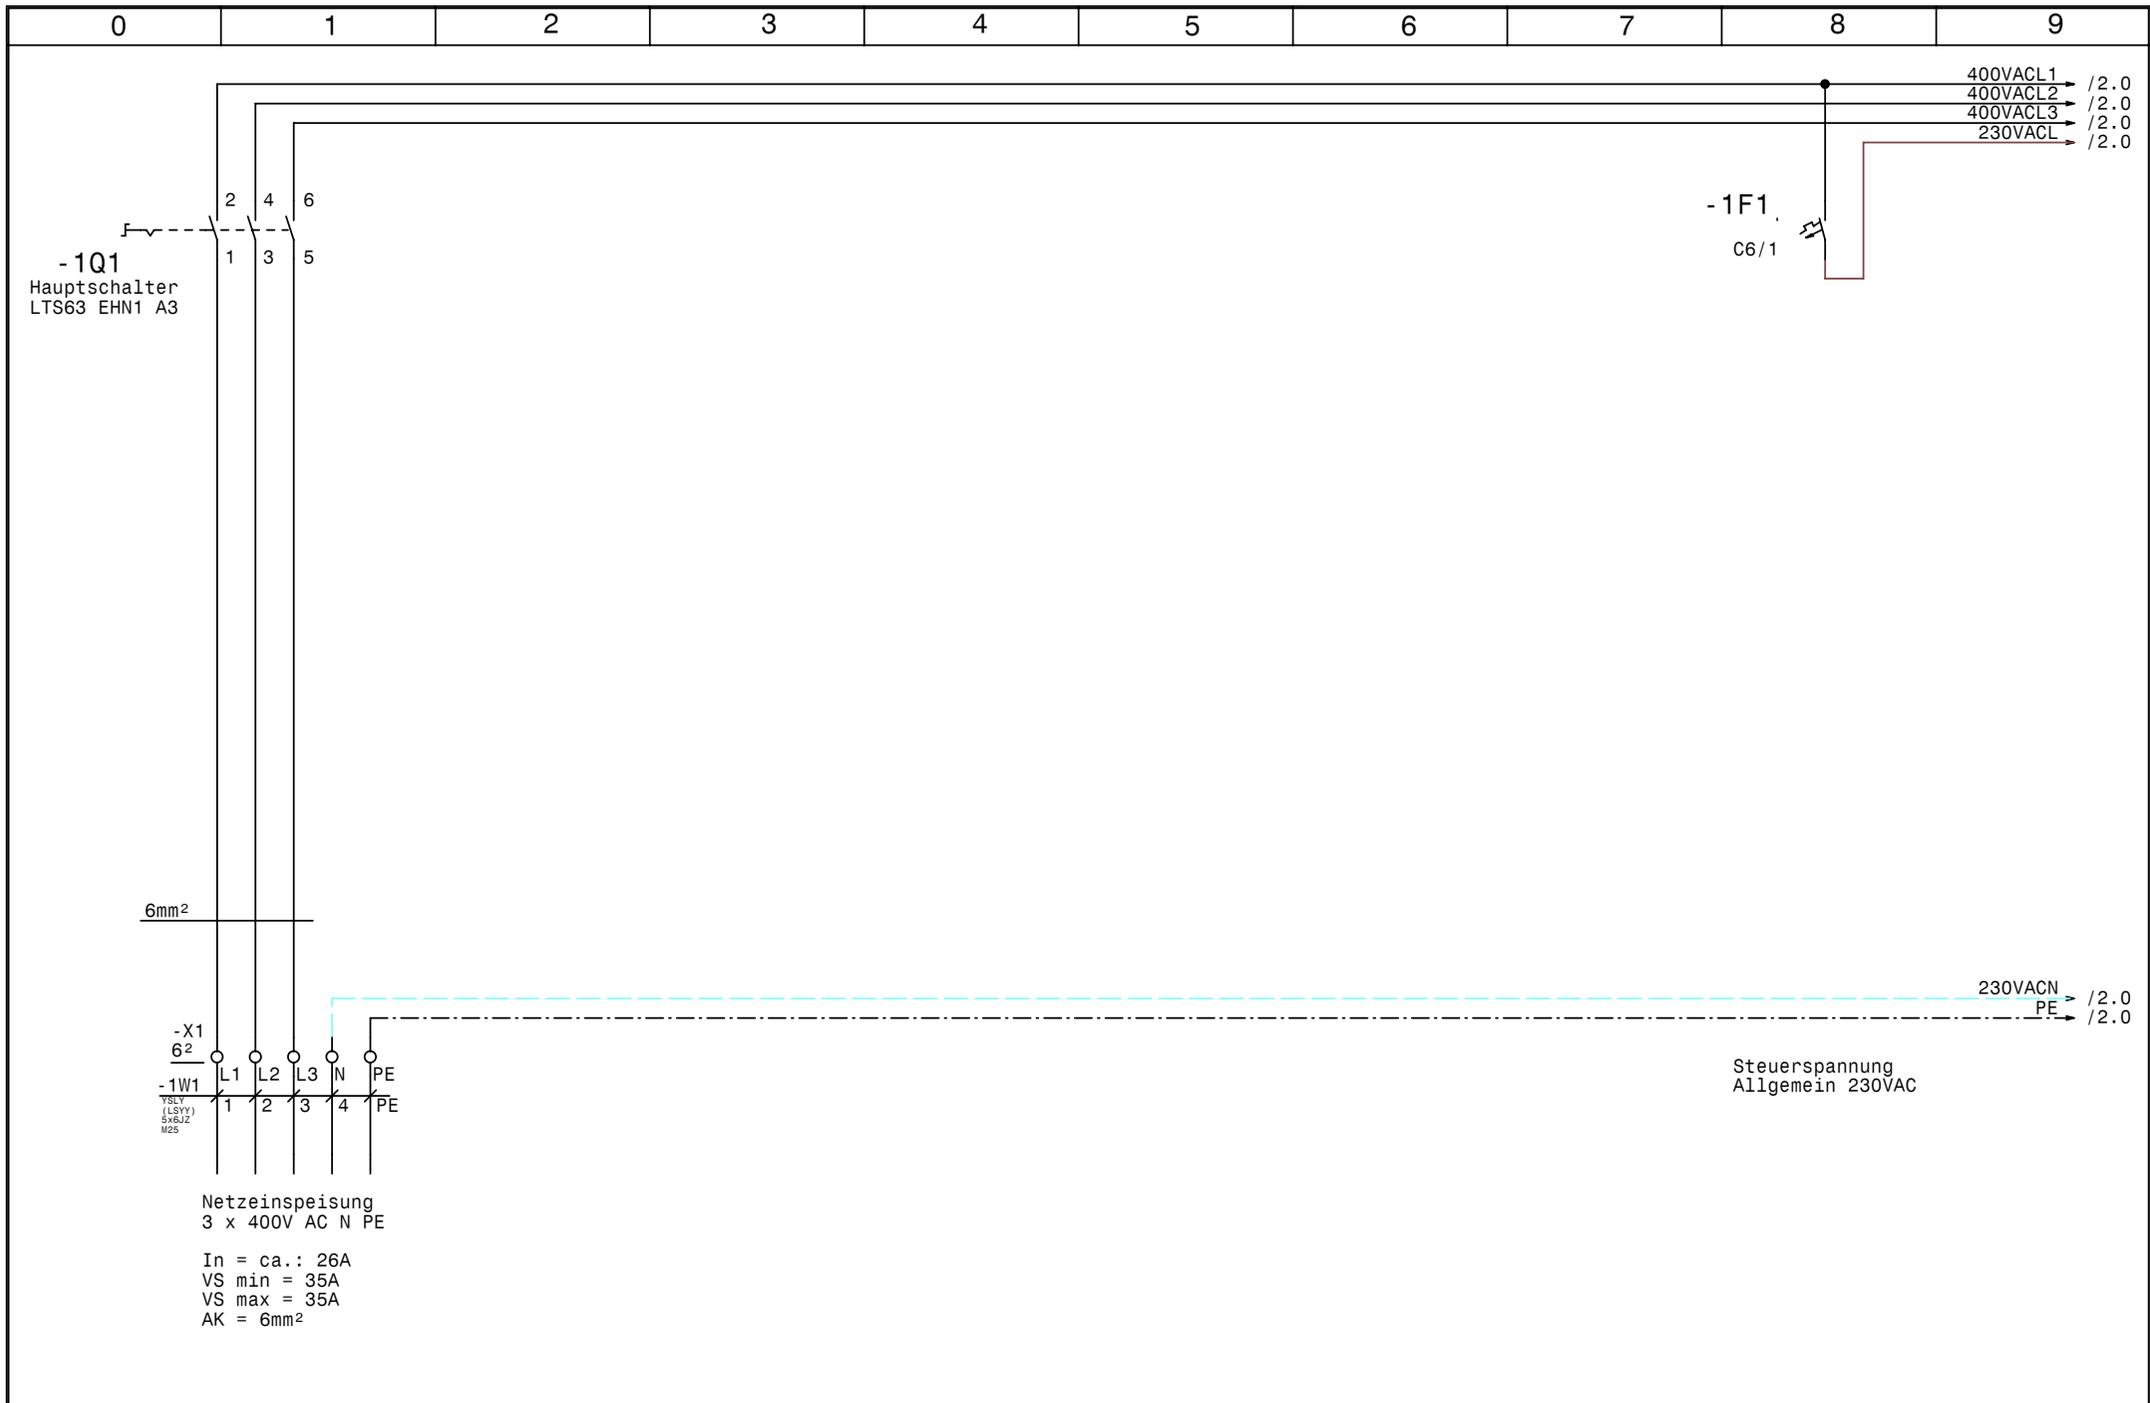


				Datum	27.01.10
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



E-Fu-Bo mit externen Kondensator  
Fleischerei Heizmann

Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	008/10
Blatt 1	
von 4	B1.

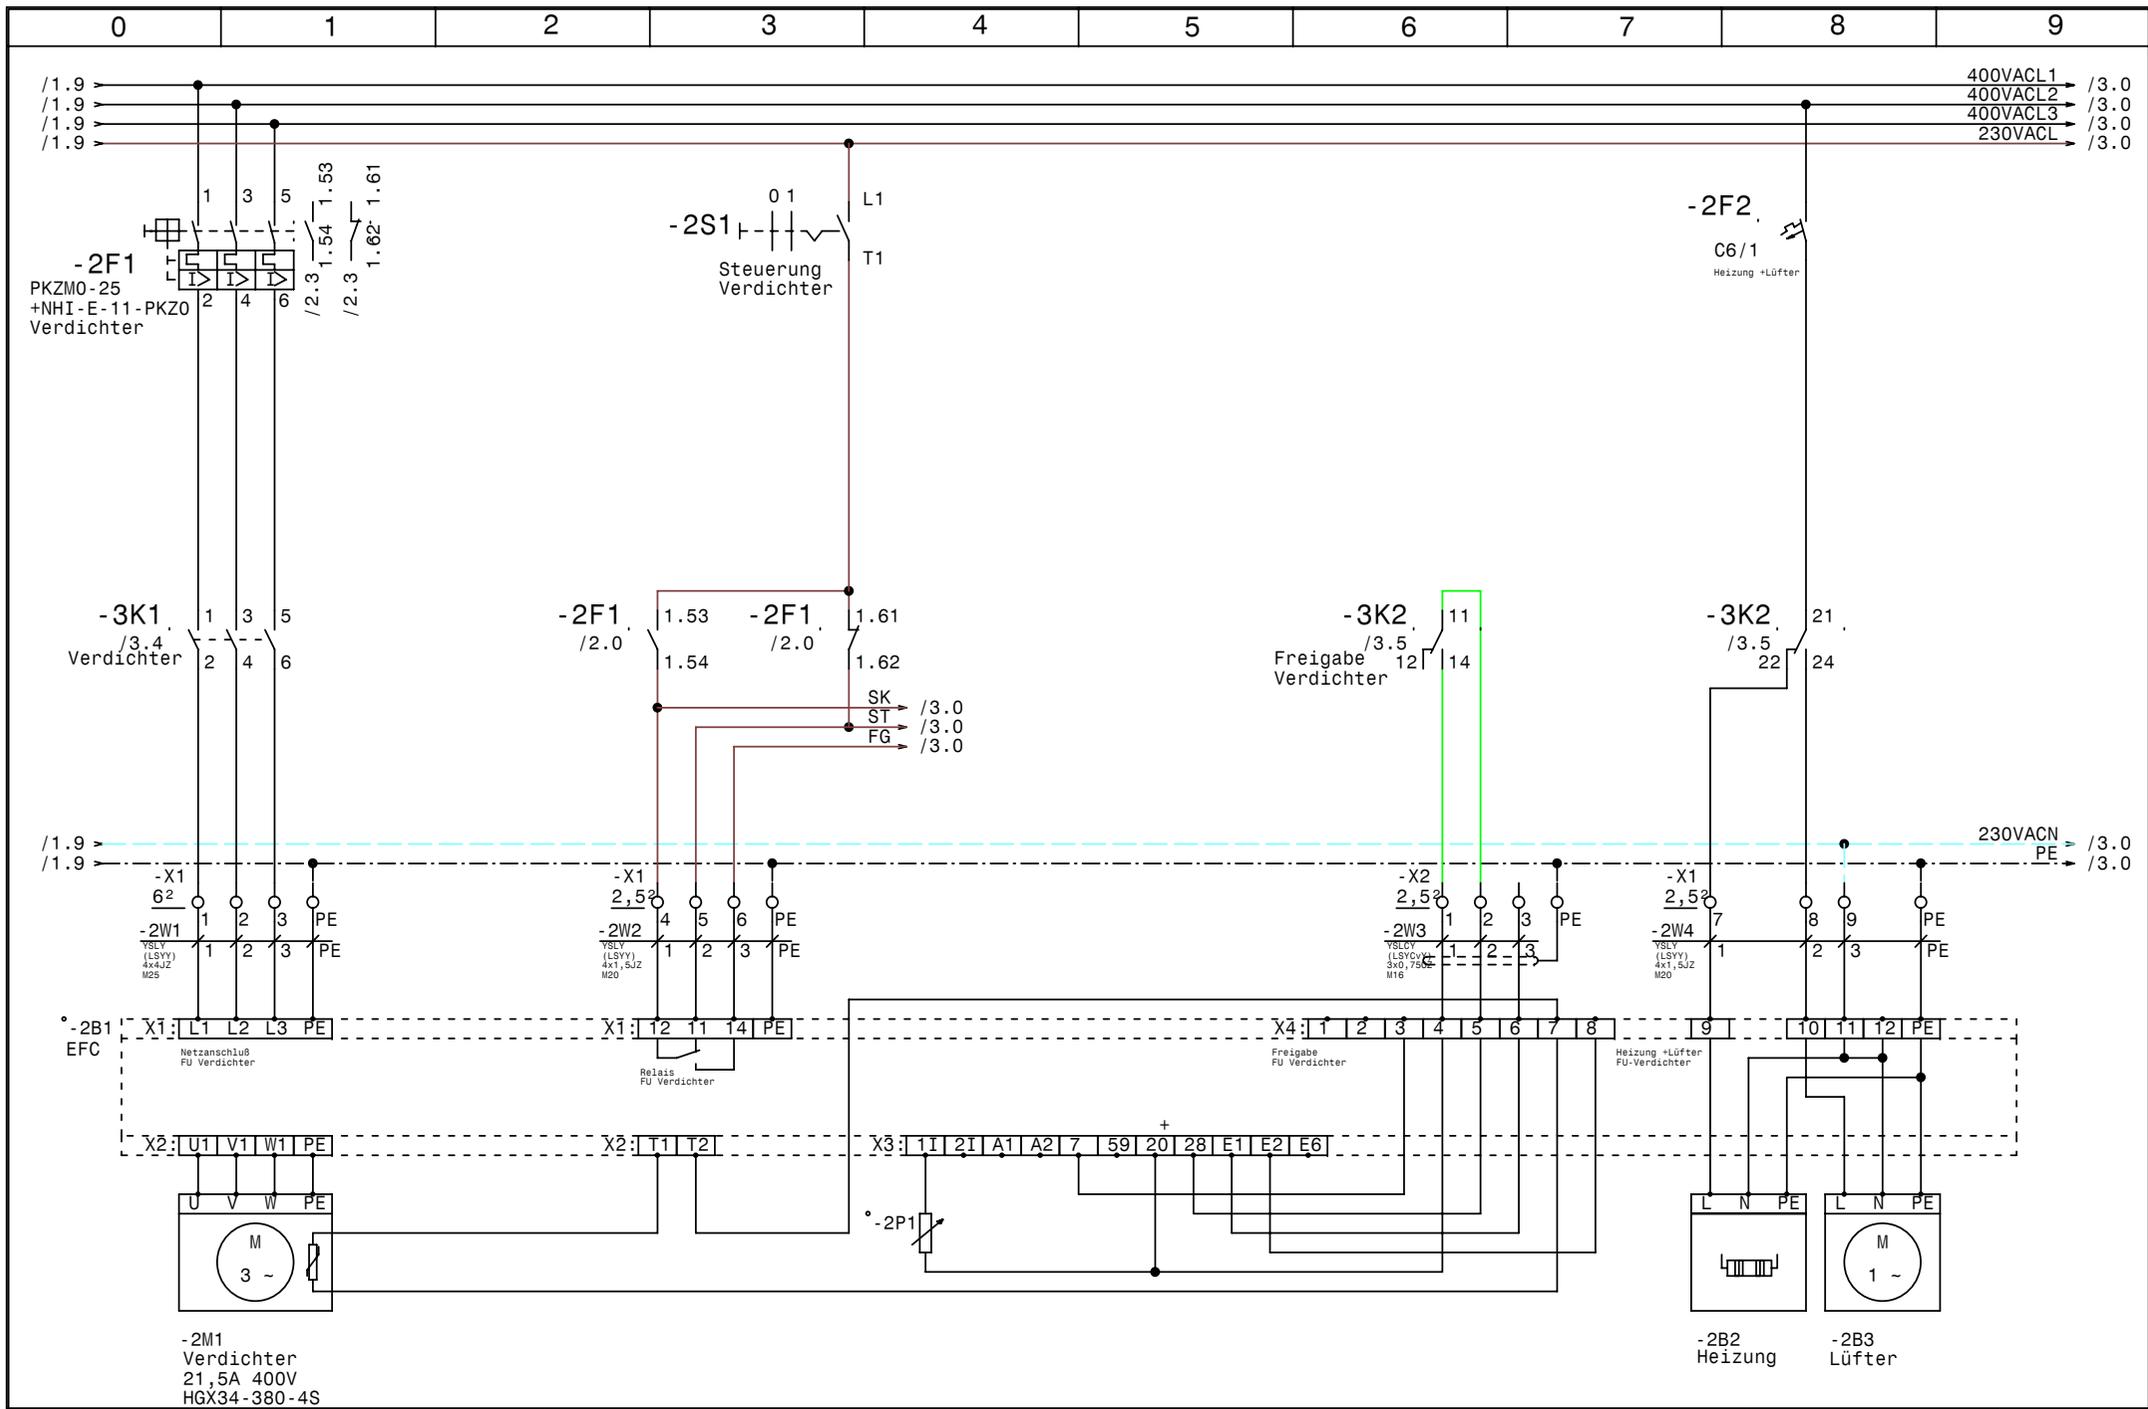


		Datum	27.01.10
		Bearb.	Hattinger
		Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name
		Norm	



E-Fu-Bo mit externen Kondensator  
Fleischerei Heizmann  
Verdichter

Zeichn.Nr.:	008/10
Blatt 2	von 4 Bl.

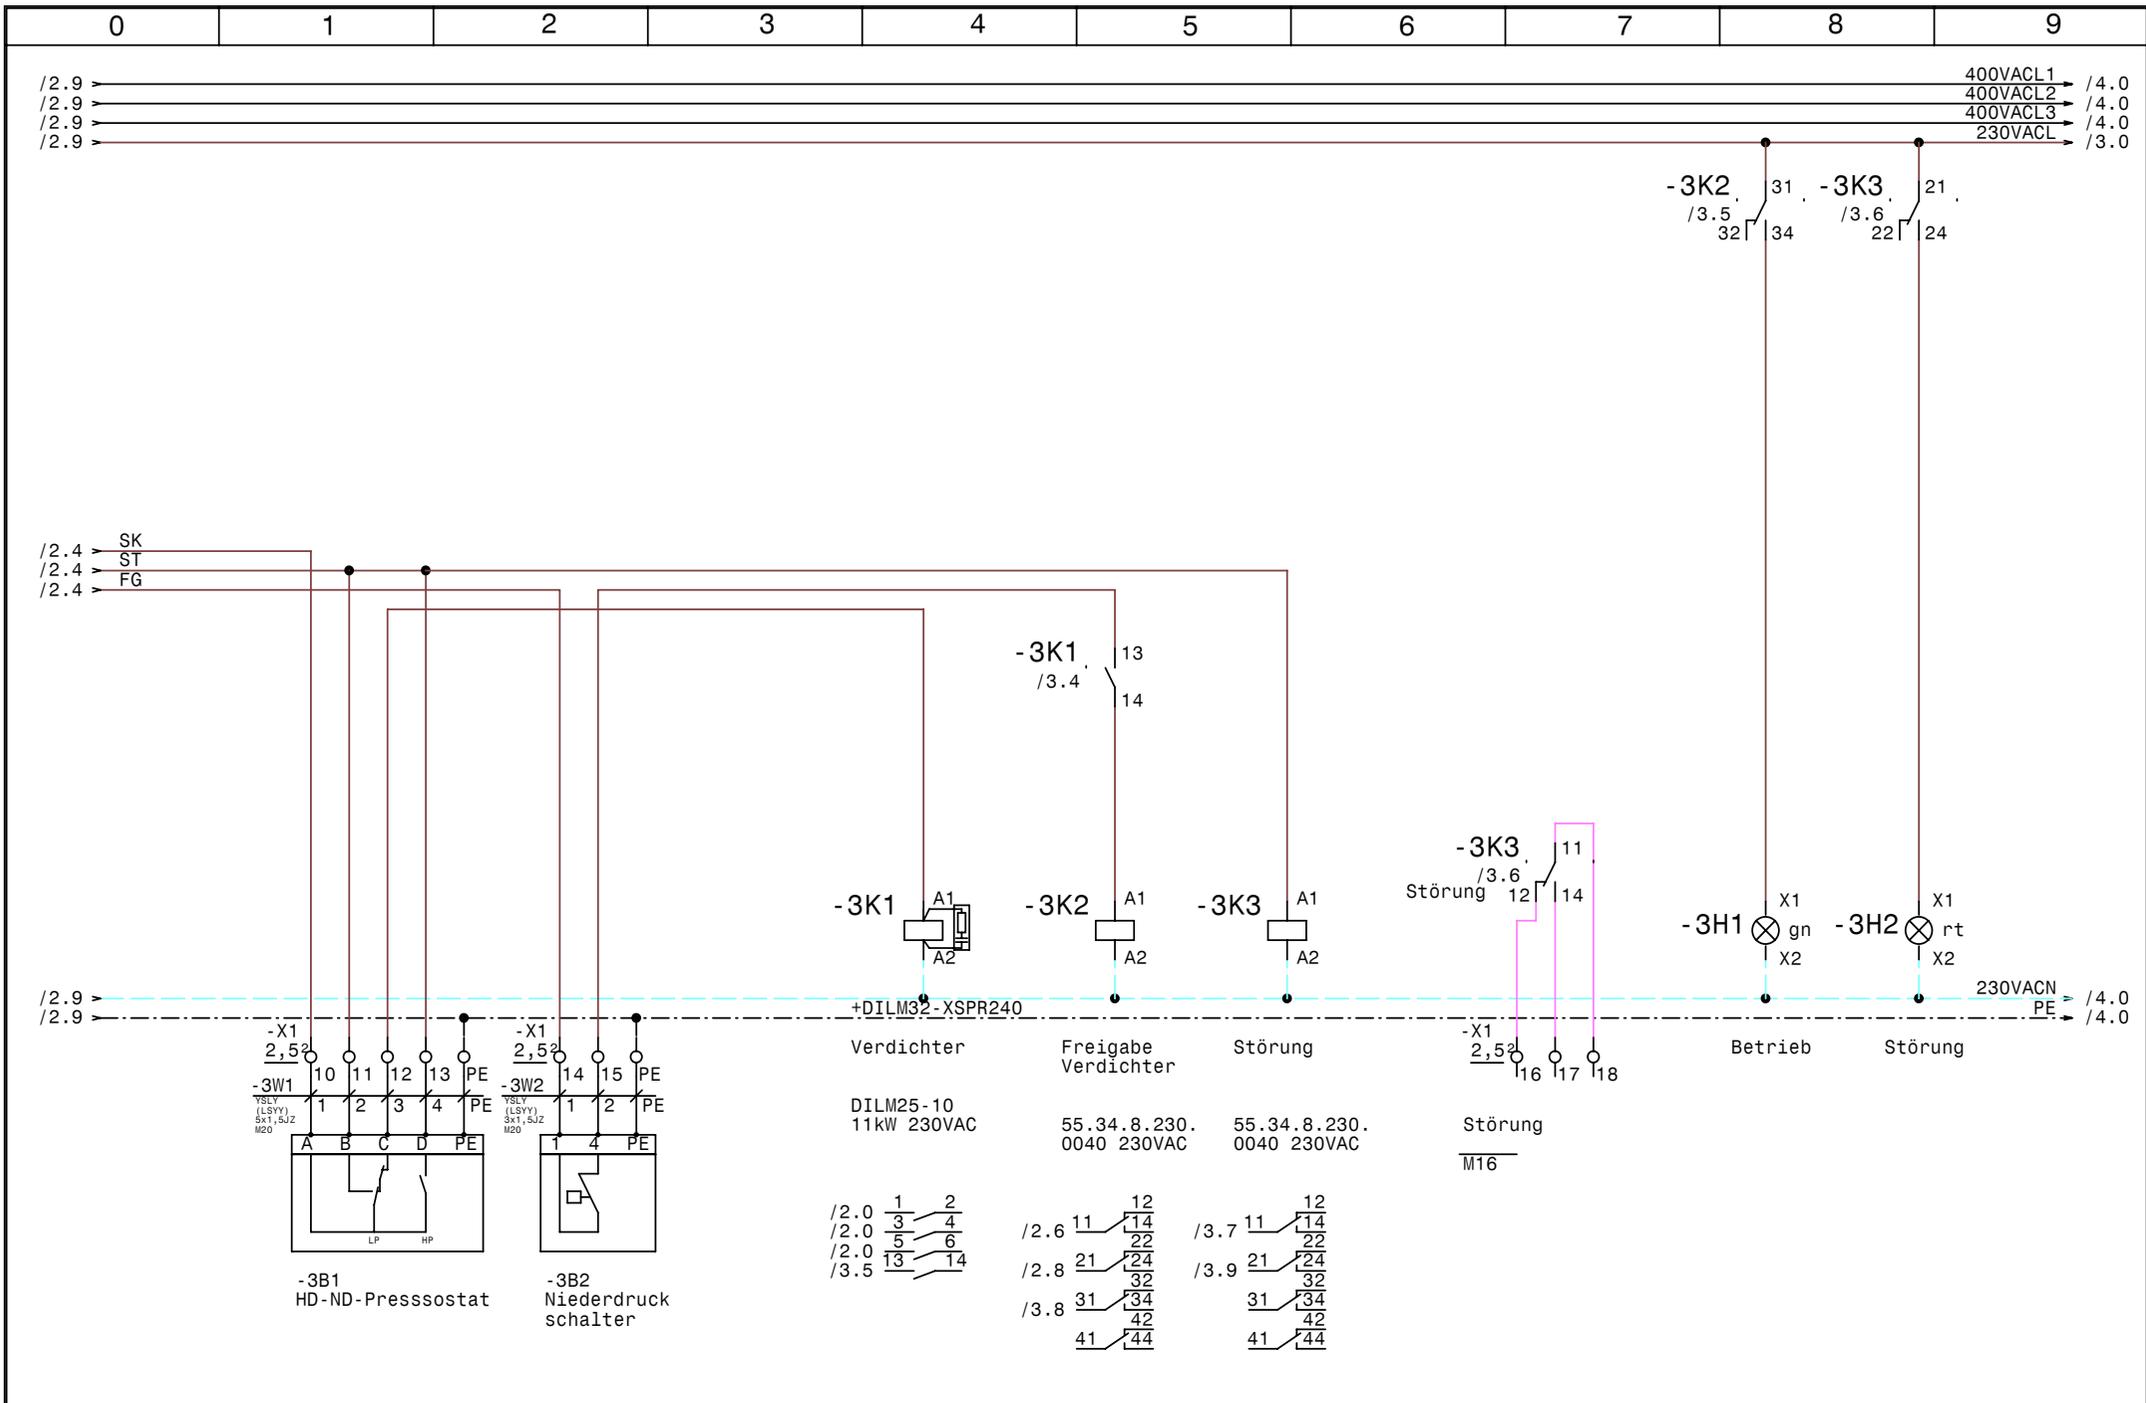


			Datum	27.01.10
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



E-Fu-Bo mit externen Kondensator  
 Fleischerei Heizmann  
**Steuerung Kühlung**

Zeichn.Nr.:	
	008/10
	Blatt 3
	von 4 Bl.

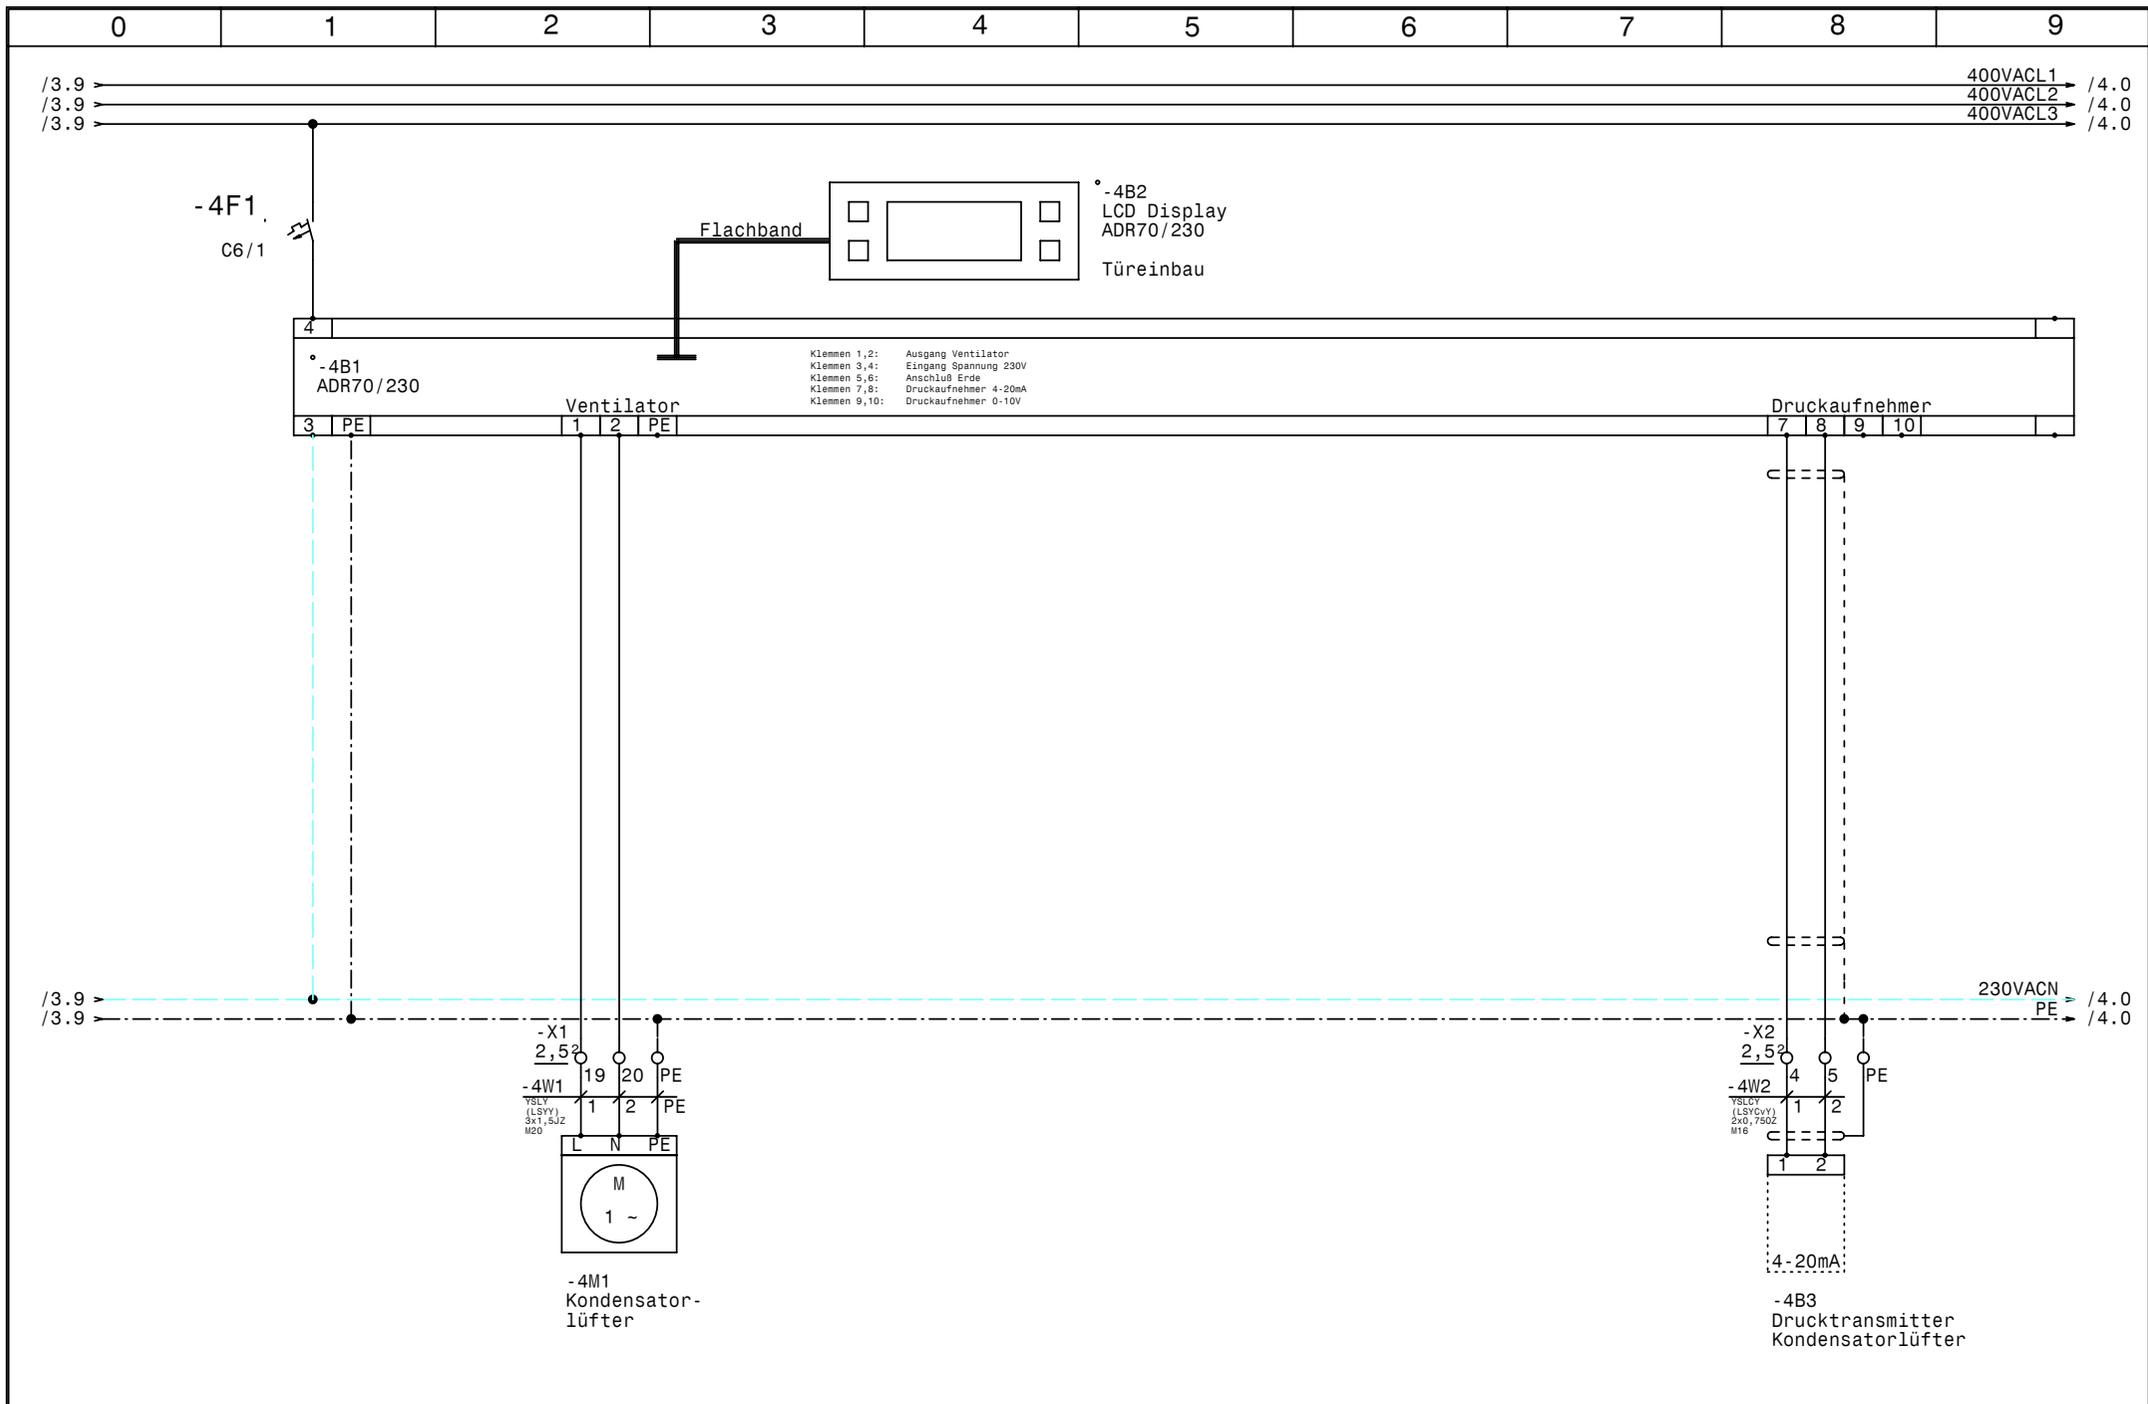

			Datum	27.01.10
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



E-Fu-Bo mit externen Kondensator  
Fleischerei Heizmann  
Kondensatorlüfter

Zeichn.Nr.:	008/10
Blatt 4	
von 4	B1.



