

Anlage:

Luftgekühlter Verflüssigungssatz

Metzgerei Schöch, Feldkirch

Firma:

Coolmärk

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

400x400x200

SOCKEL:

-

LACKIERUNG:

RAL 7032

SCHUTZART:

IP54

SCHUTZMASSNAHME:

lt. EVU

BLINDSCHALTBILD:

nein

KABELEINFÜHRUNG:

unten

TÜRANSCHLAG:

rechts

(BxHxT)

(H)

(BxH)

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

schwarz

NEUTRALLEITER:

hellblau

SCHUTZLEITER:

gelb/grün

STEUERSPANNUNG 230VAC:

ohne Trafo:

L/N

braun/hellblau

mit Trafo:

L/N

rot/rot-weiß

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

L/N

blau/blau-weiß

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

+/-

blau/blau-weiß

GND, DDC:

blau-weiß

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

grün

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

orange

FREMDSPANNUNG:


orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	002	Verdichter	004	Kondensatorlüfter
001	Netzanschluß	003	Steuerung Kühlung		



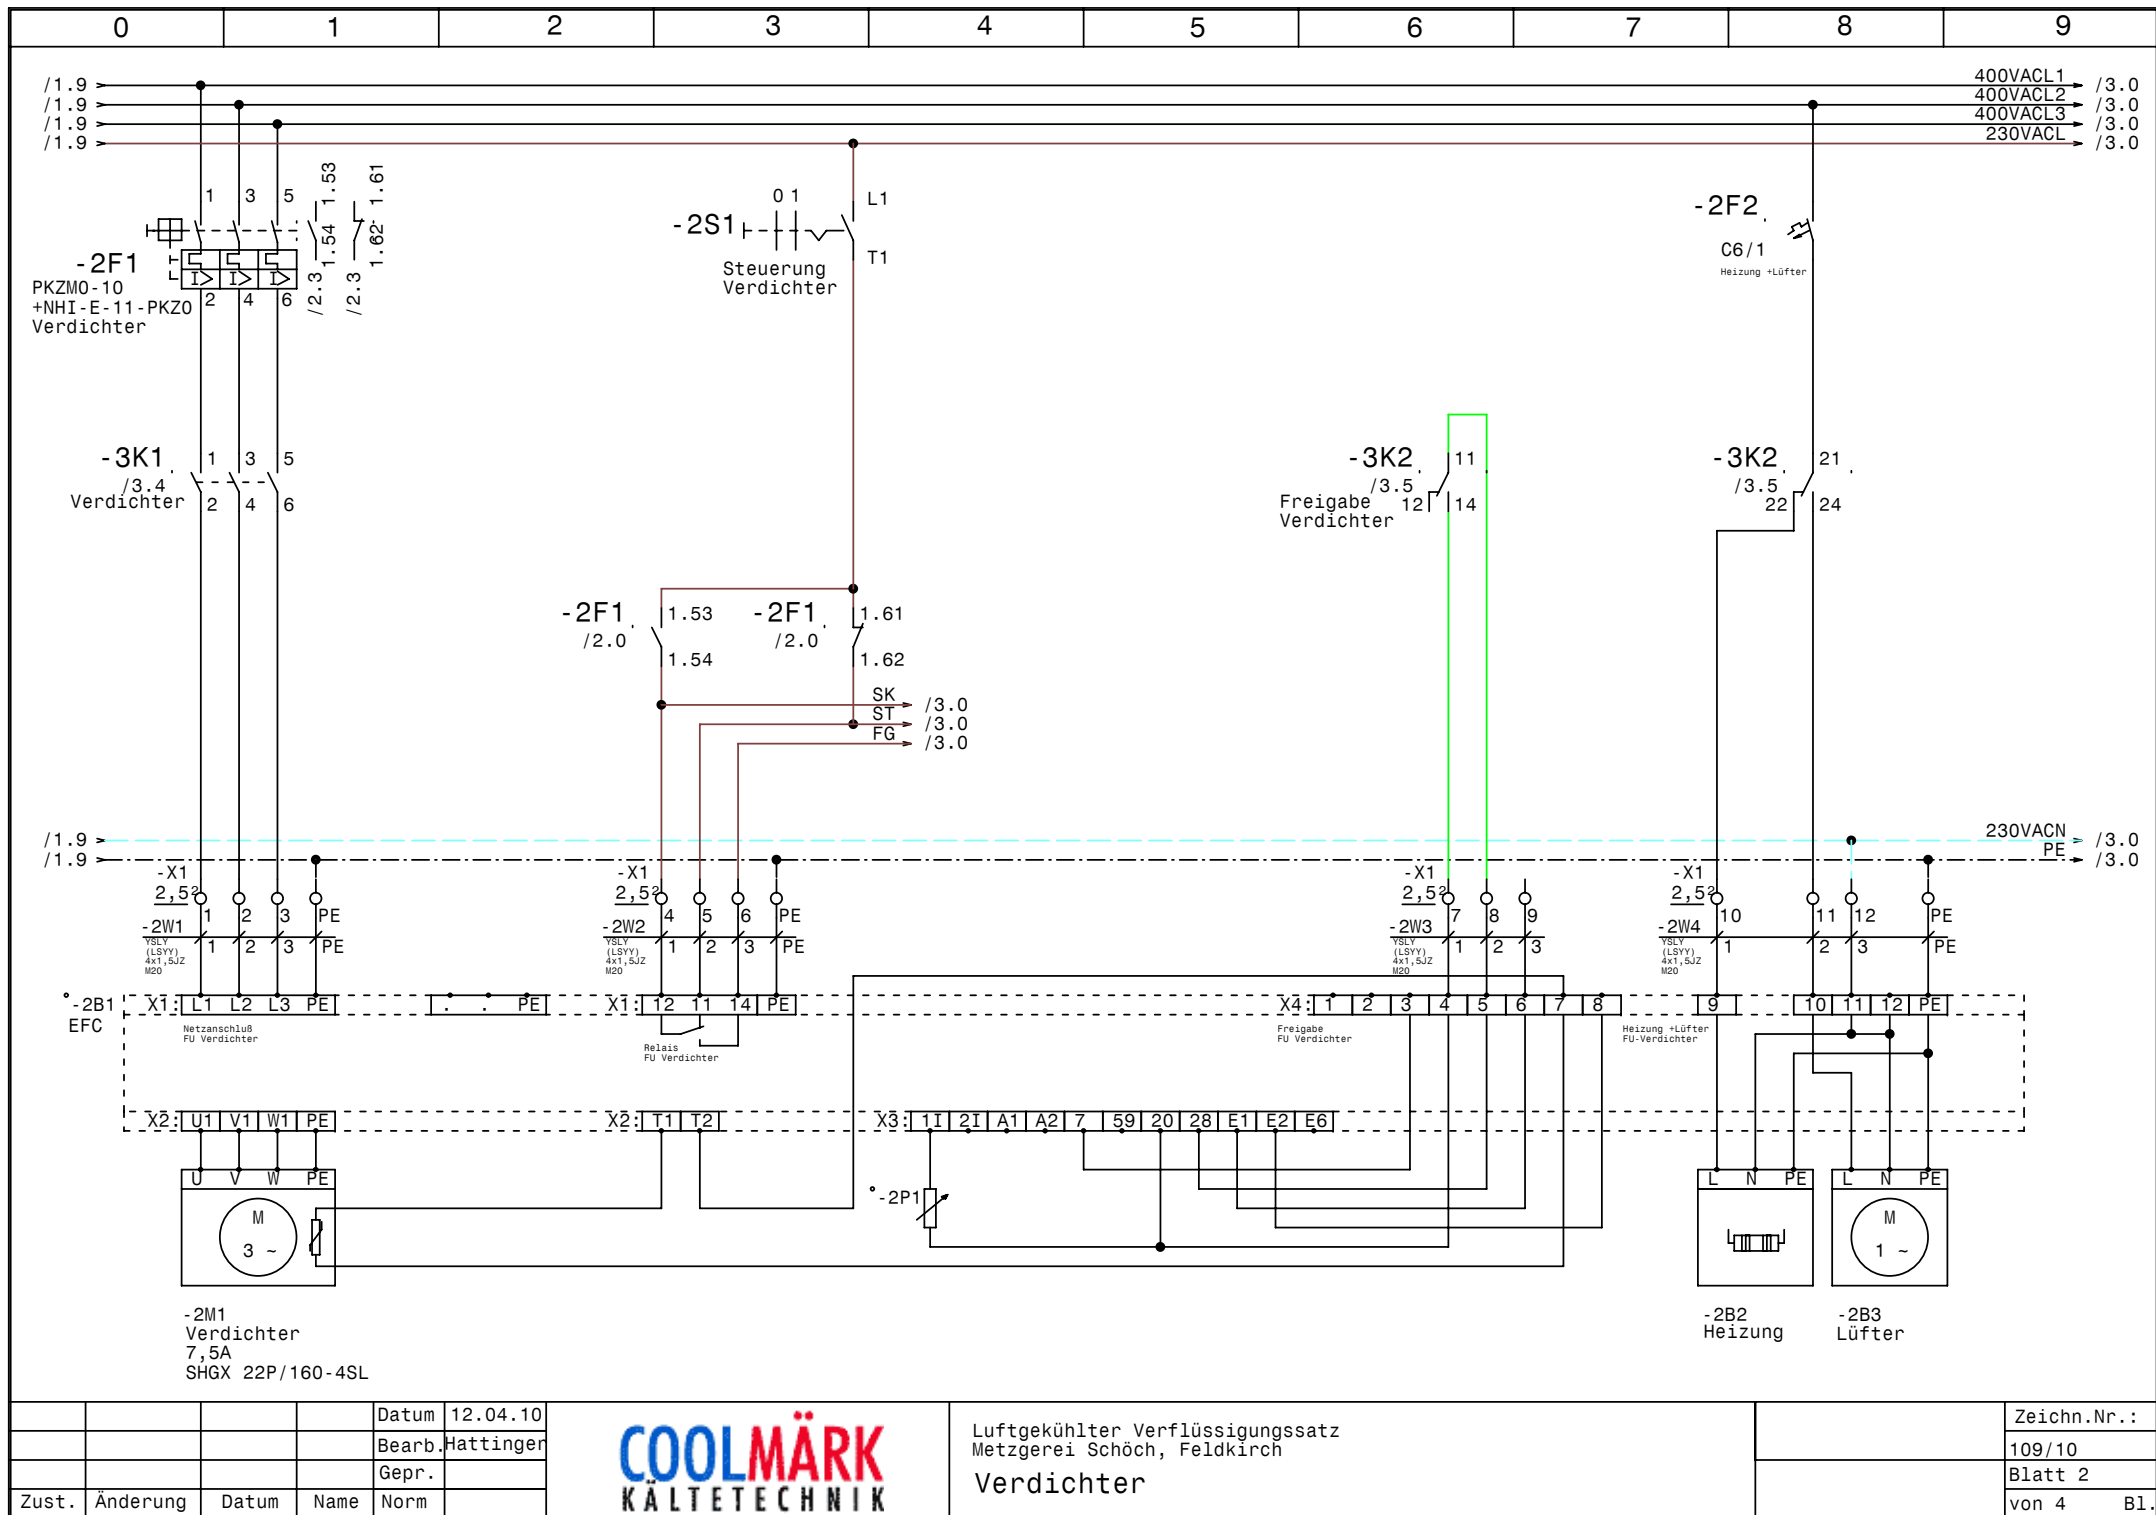


				Datum	12.04.10
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Luftgekühlter Verflüssigungssatz
Metzgerei Schöch, Feldkirch
Verdichter

Zeichn.Nr.:
109/10
Blatt 2
von 4 B1.

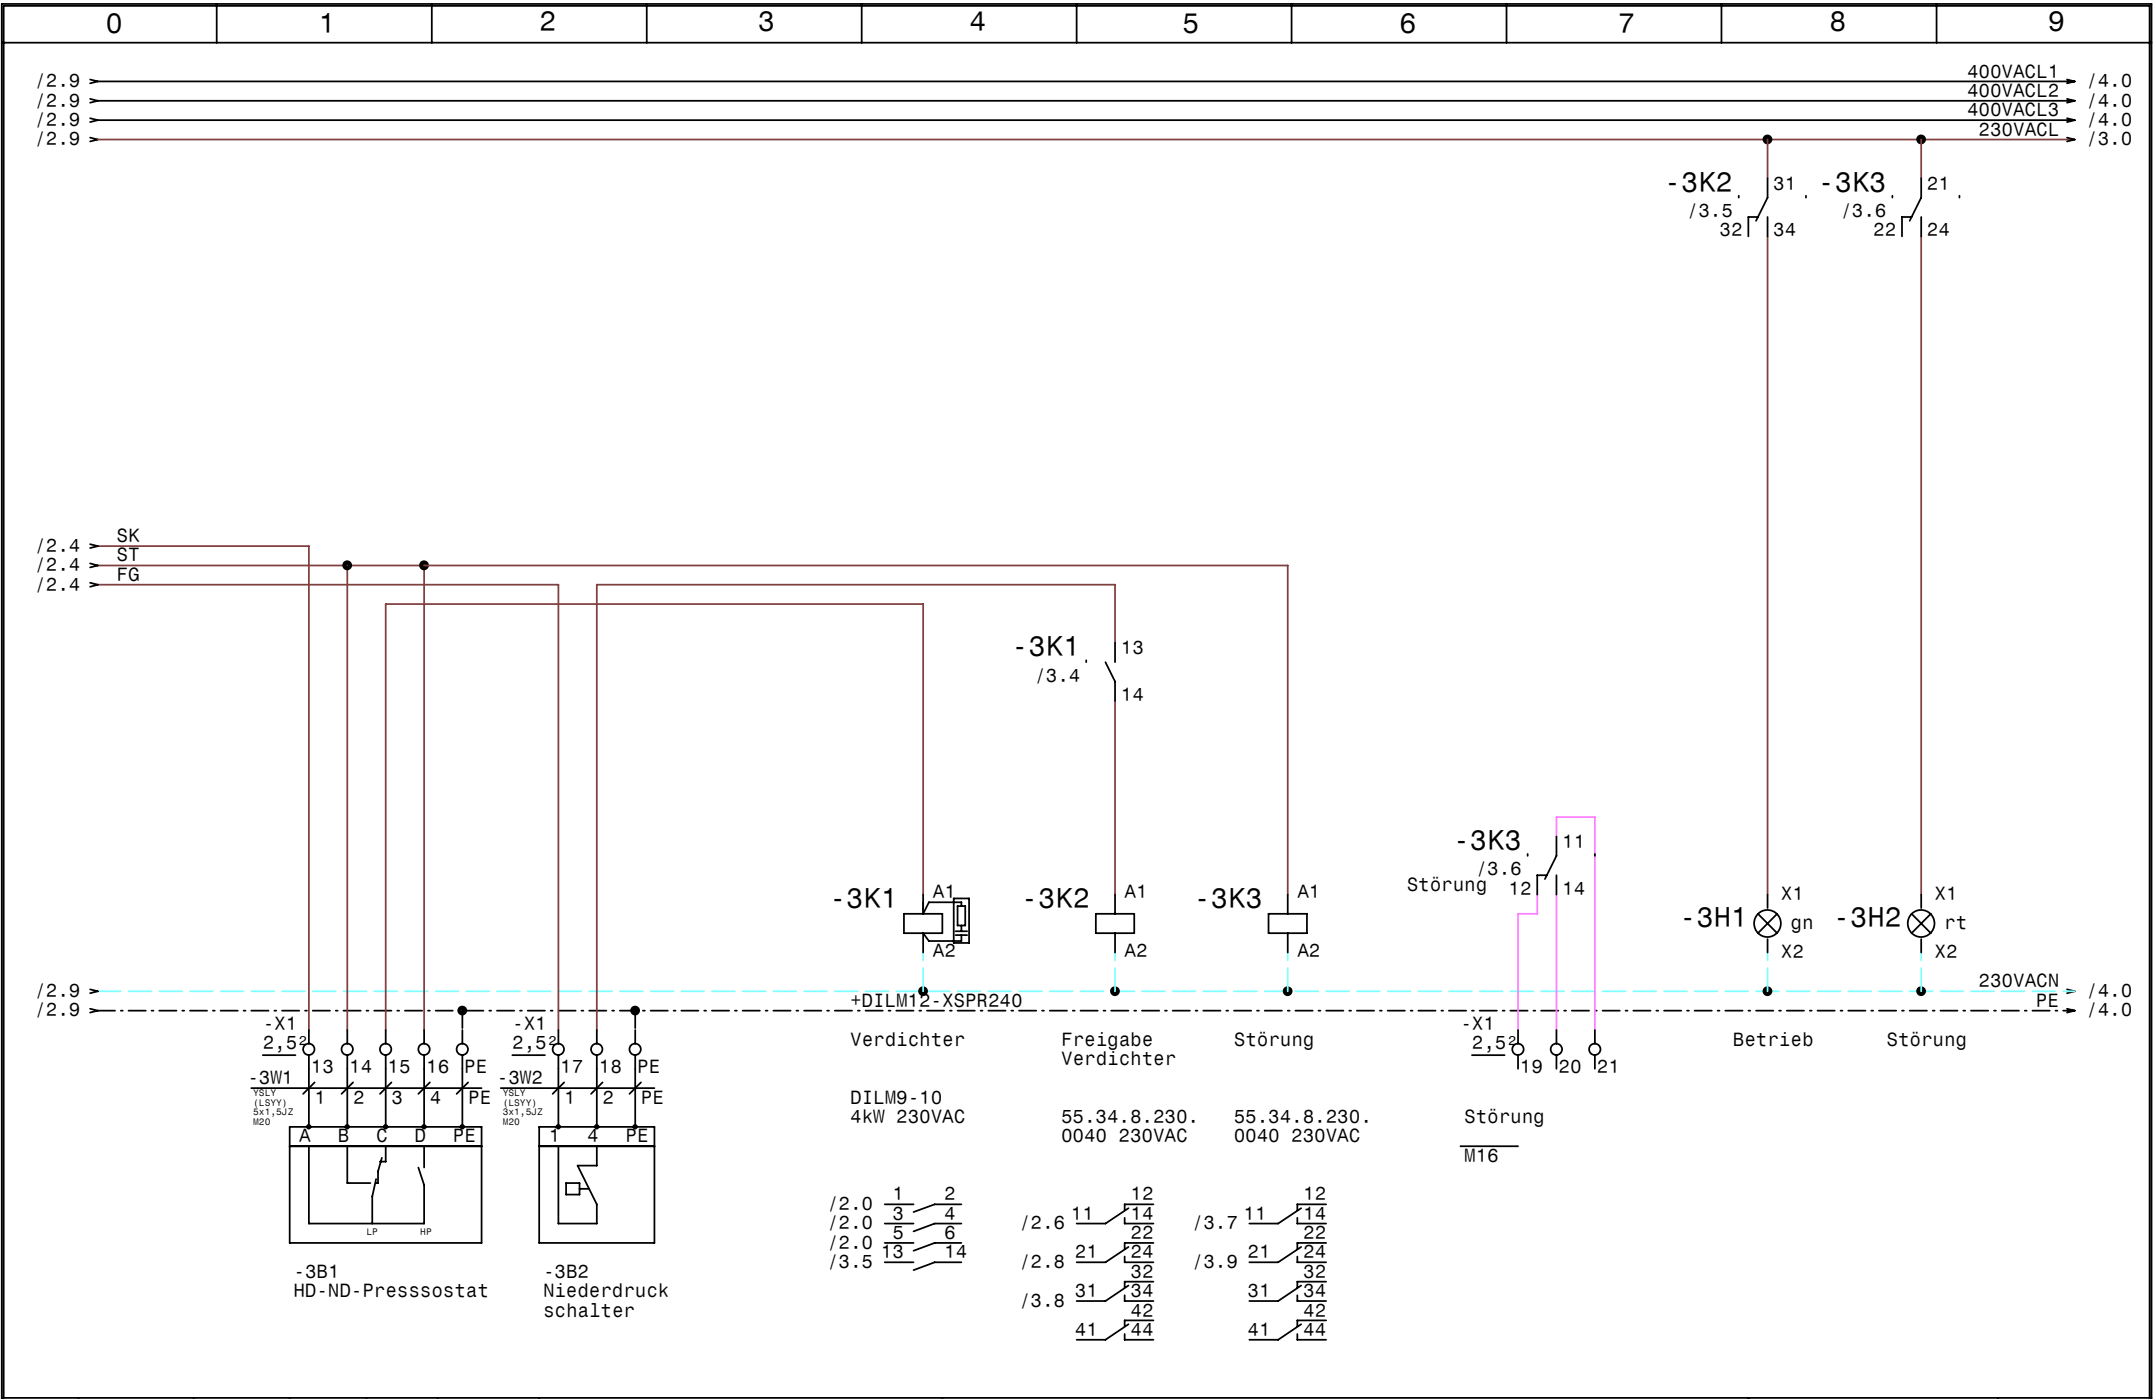


			Datum	12.04.10
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Luftgekühlter Verflüssigungssatz
Metzgerei Schöch, Feldkirch
Steuerung Kühlung

Zeichn.Nr.:	109/10
Blatt 3	von 4 B1.

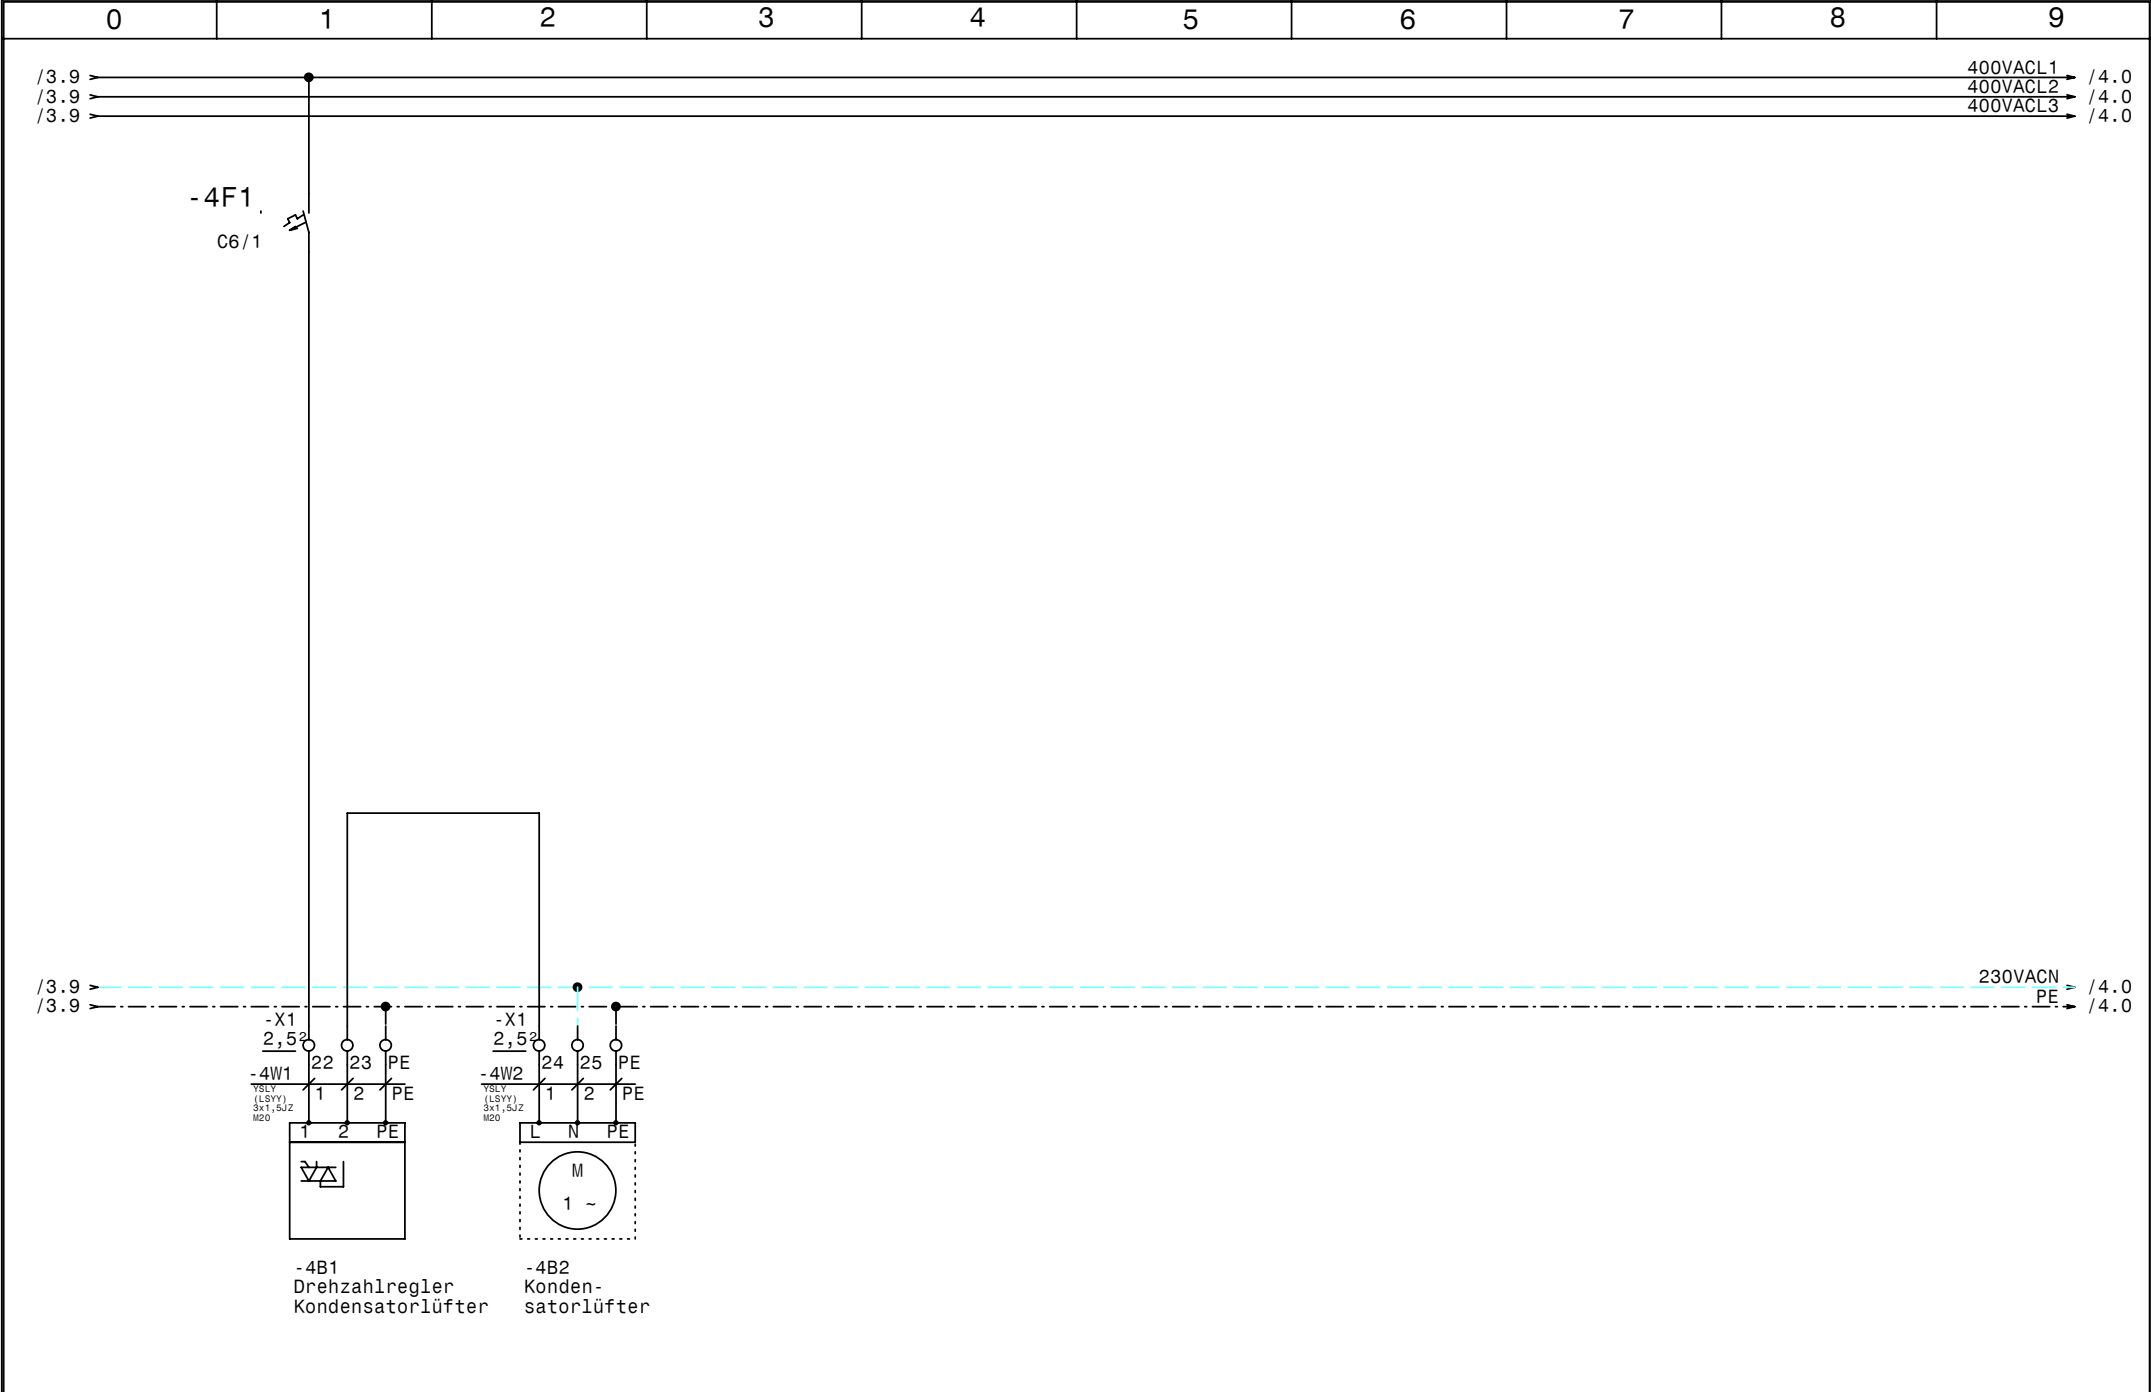

				Datum	12.04.10	COOLMÄRK KÄLTETECHNIK	Luftgekühlter Verflüssigungssatz Metzgerei Schöch, Feldkirch Kondensatorlüfter		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				109/10
				Gepr.					Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4 B1.

[illegible]

[illegible]