

Anlage:

LPK Bregenz

Firma:

Coolmärk

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

400x400x200

(BxHxT)

(H)

SOCKEL:

-

RAL 7032

IP54

SCHUTZART:

lt. EVU

nein

(BxH)

unten

links

BLINDSCHALTBILD:

nein

TÜRANSCHLAG:

unten

links

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

schwarz

hellblau

gelb/grün

NEUTRALLEITER:

hellblau

SCHUTZLEITER:

gelb/grün

STEUERSPANNUNG 230VAC:

ohne Trafo:

L/N

mit Trafo:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

+/-

GND, DDC:

braun/hellblau

rot/rot-weiß

blau/blau-weiß

blau/blau-weiß

blau-weiß

grün

orange

orange

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

grün

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

orange

FREMDSPANNUNG:

orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	002	Verdichter	004	Kondensatorlüfter
001	Netzanschluß	003	Steuerung Kühlung		

Datum

03.05.10

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Zust.

Änderung

Datum

Name

Norm

H

HÖRBURGER

Sanitär- und Heizungstechnik
Luft- und Klimatechnik
Altach / www.hoerbuerger.at

LPK Bregenz

Deckblatt

COOLMÄRK

KÄLTETECHNIK


Zeichn.Nr.:

129/10


Blatt 0

von 4

B1.





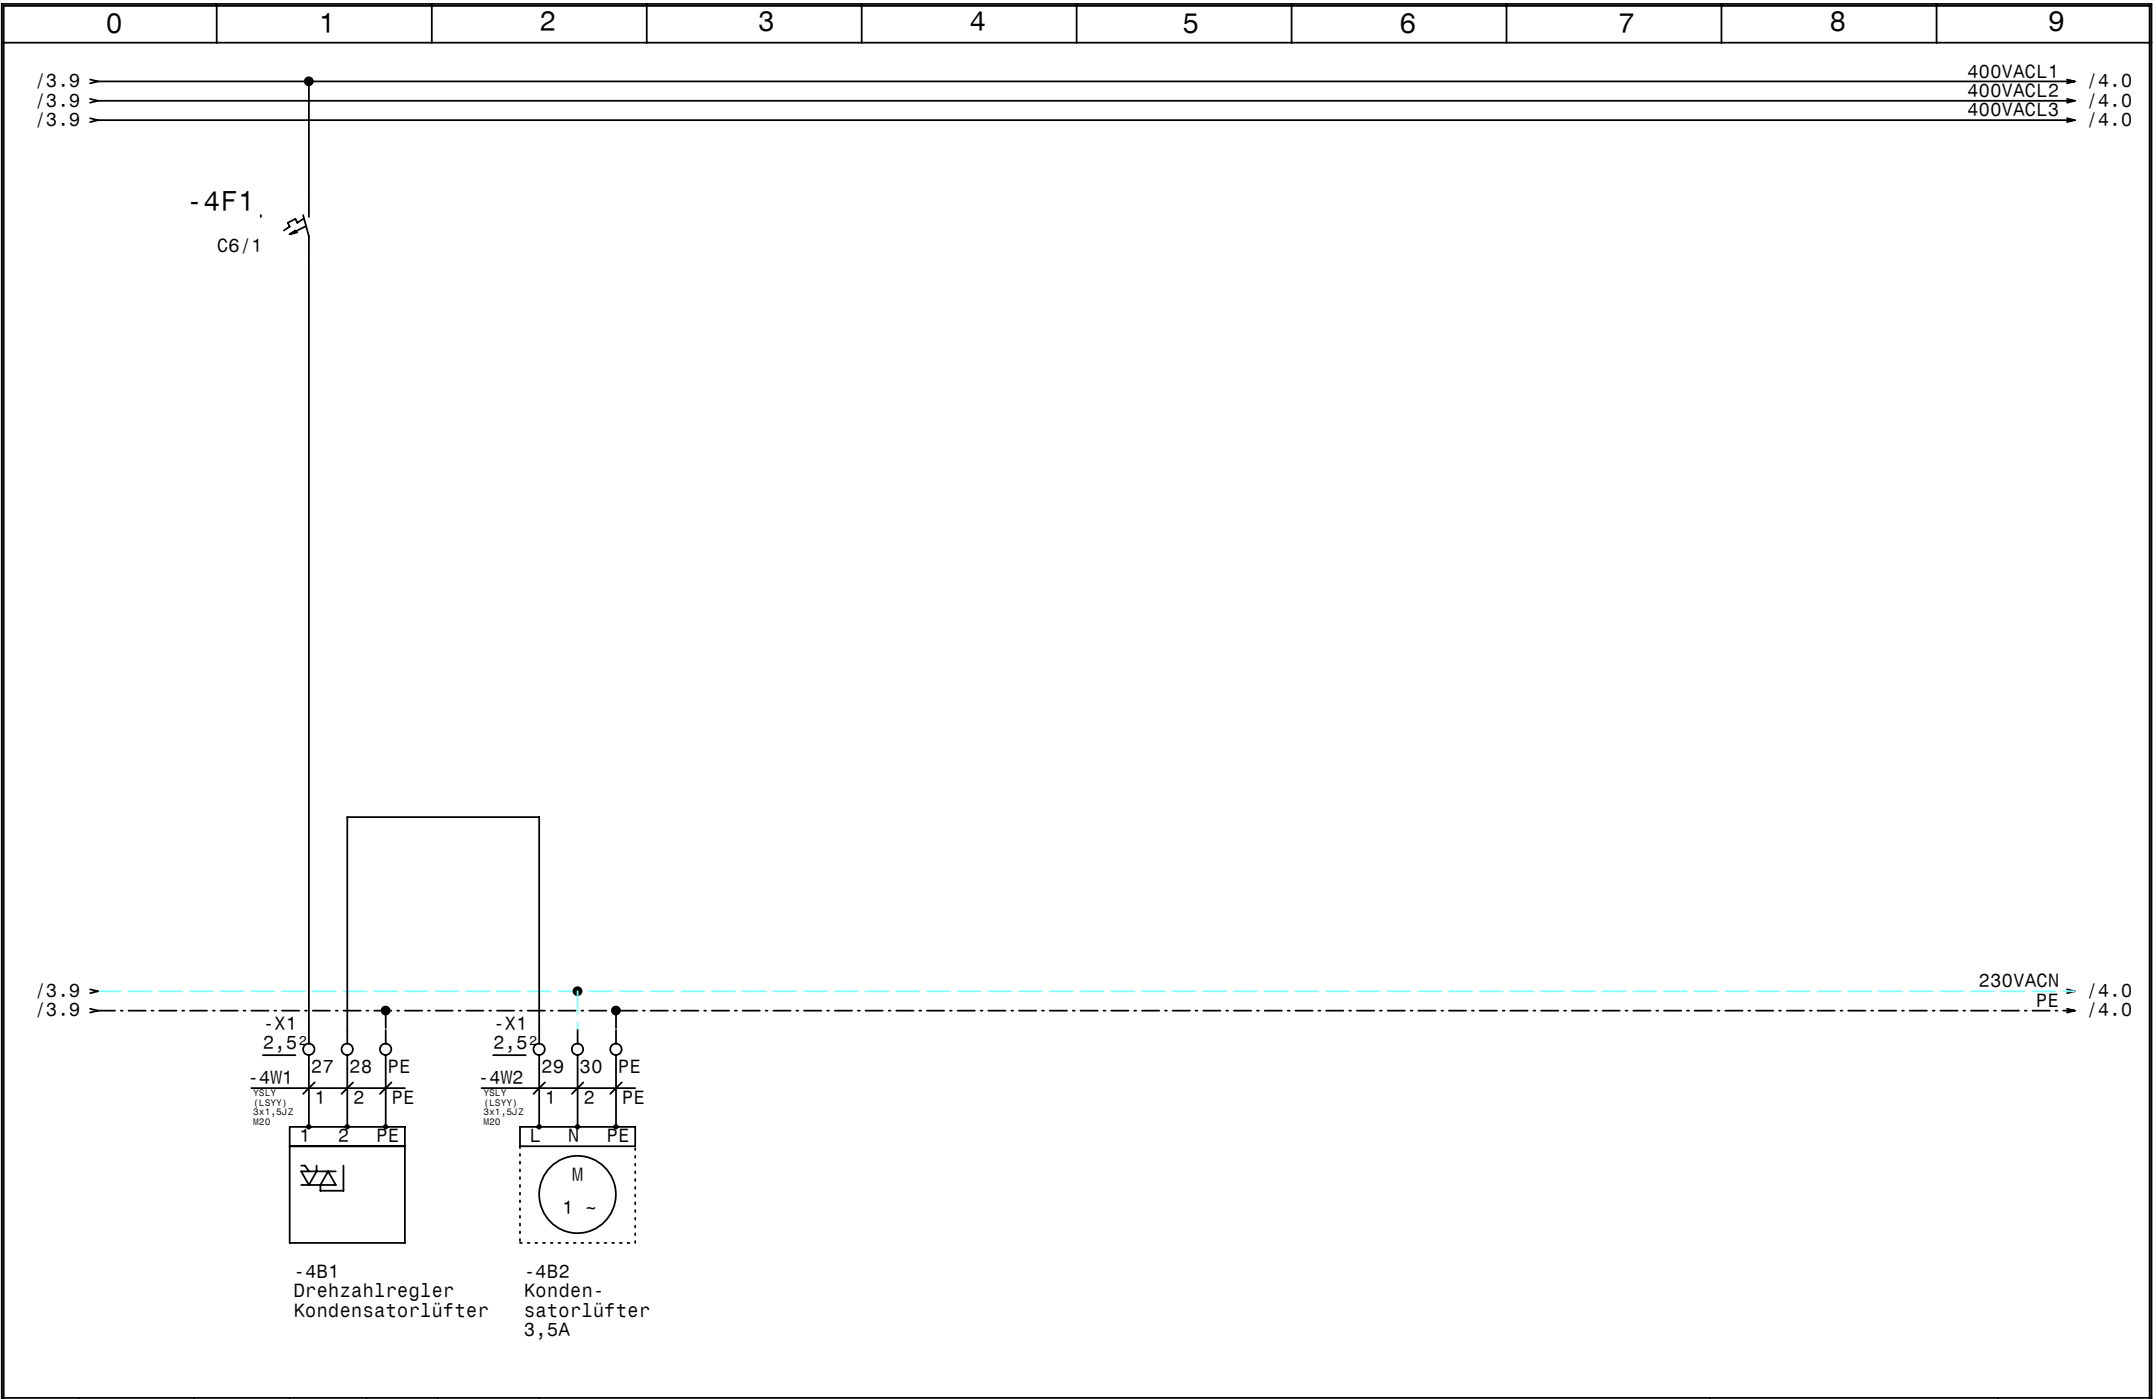

[illegible]

[illegible]