

Anlage:

Umluft - Wärmepumpe

Zeintl Kurt

Firma:

Schiessl

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

VERDRAHTUNGSFARBEN

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:
SOCKEL:
LACKIERUNG:
SCHUTZART:
SCHUTZMASSNAHME:
BLINDSCHALTBILD:
KABELEINFÜHRUNG:
TÜRANSCHLAG:

400x500x200
-
RAL 7032
IP54
lt. EVU
nein
unten
rechts

(BxHxT)
(H)

(BxH)

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:
NEUTRALLEITER:
SCHUTZLEITER:
STEUERSPANNUNG 230VAC:
ohne Trafo:
mit Trafo:
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:
GND, DDC:
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:
FREMDSPANNUNG:

schwarz
hellblau
gelb/grün

braun/hellblau
rot/rot-weiß
blau/blau-weiß
blau/blau-weiß
blau-weiß
grün
orange
orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Netzanschluß Tiefkühlung

002 Verdichter

003 Steuerung

Zust.

Änderung

Datum

Name

Norm

Datum

30.06.10

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Schiessl

Kälte- und Klimaanlagebedarf

Umluft - Wärmepumpe

Zeintl Kurt

Deckblatt


Zeichn.Nr.:

185/10

Blatt 0

von 3

B1.

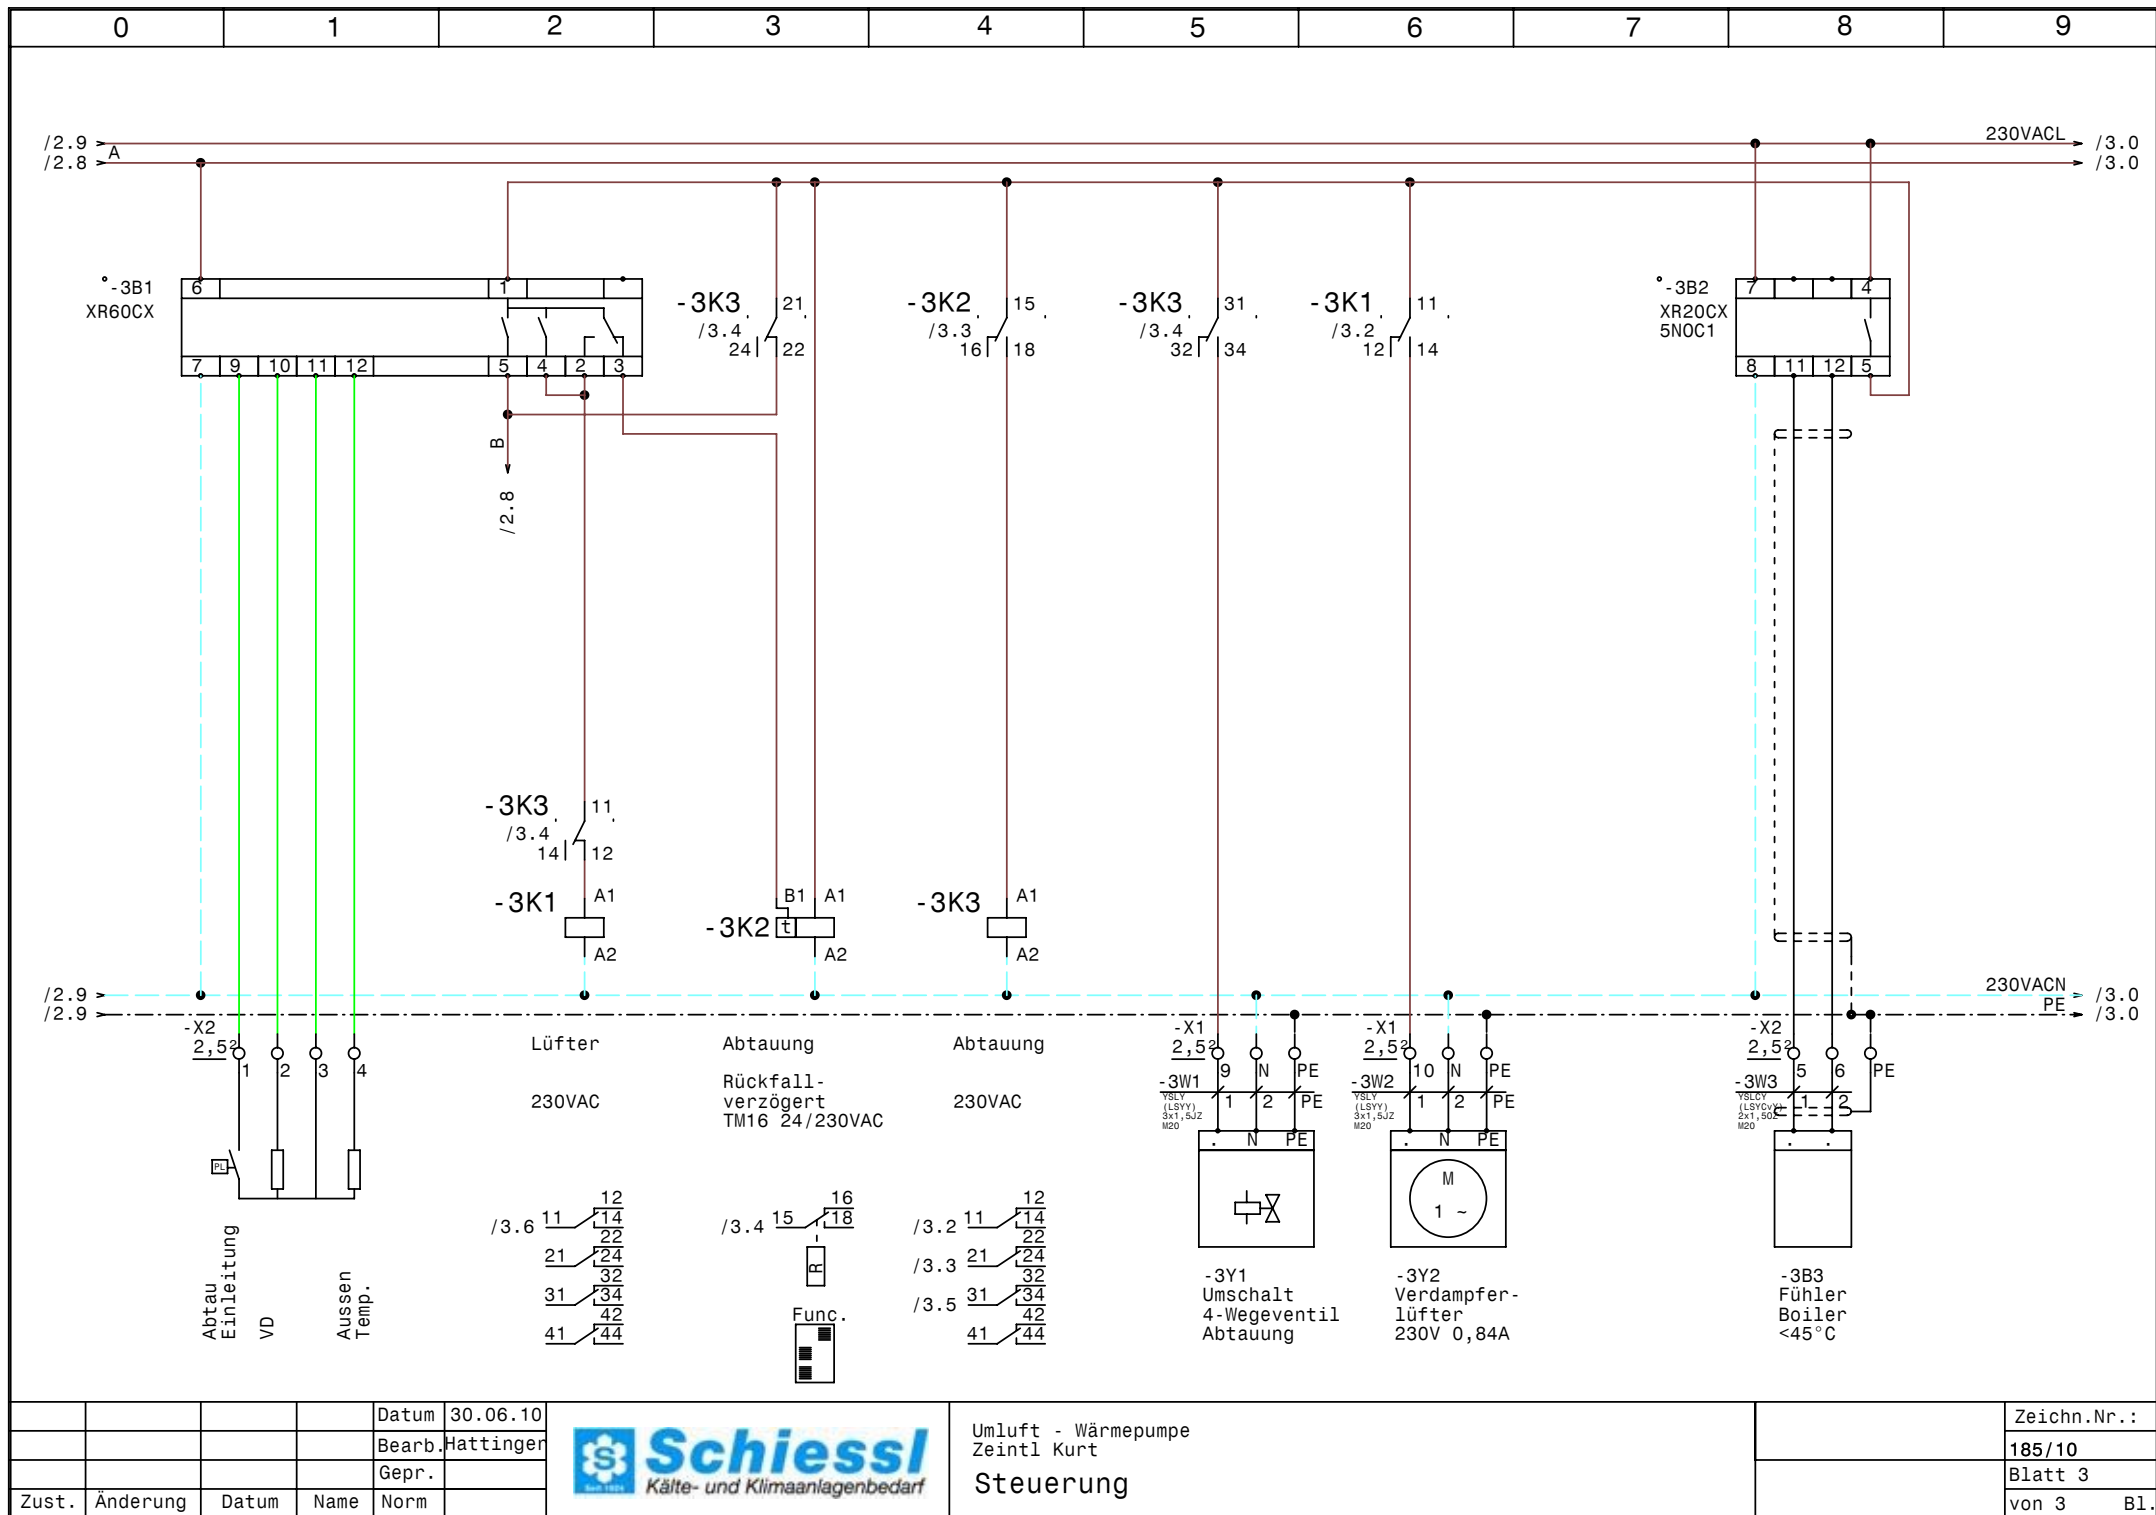

				Datum	30.06.10
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Umluft - Wärmepumpe
Zeintl Kurt
Steuerung

Zeichn.Nr.:	185/10
Blatt 3	
von 3	B1.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9					
Nr.		Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung							
1		-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE							
2		-2M1				-2W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Verdichter							
3		-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung							
4		-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16				5		HD-ND-Presssostat							
5		-3Y1				-3W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Umschalt 4-Wegeventil Abtauung							
6		-3Y2				-3W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Verdampferlüfter							
7		-3B3				-3W3				YSLCY (LSYCVY) 2x1,50Z M20				2		Fühler Boiler <45°C							

[illegible]