

Anlage:

Kühlung

Kohlmayr Obertauern

Firma:

Lugama

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

400x600x200

(BxHxT)

(H)

SOCKEL:

-

RAL 7032

SCHUTZART:

IP54

SCHUTZMASSNAHME:

lt. EVU

BLINDSCHALTBILD:

nein

KABELEINFÜHRUNG:

oben

TÜRANSCHLAG:

links

(BxH)

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

schwarz

hellblau

gelb/grün

NEUTRALLEITER:

braun/hellblau

SCHUTZLEITER:

rot/rot-weiß

STEUERSPANNUNG 230VAC:

blau/blau-weiß

ohne Trafo:

L/N

mit Trafo:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

+/-

GND, DDC:

blau-weiß

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

grün

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

orange

FREMDSpannung:

orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	002	Vollherme. Verdichter	004	Kühlstellen
001	Netzanschluß	003	Kühlstellen		

Zust.

Änderung

Datum

Name

Norm

Datum

19.08.10

Bearb.

Hattinger

Gepr.

 **Schuessl**
Kälte- und Klimaanlagebedarf

Kühlung

Kohlmayr Obertauern

Deckblatt

Zeichn.Nr.:


226/10

Blatt 0

von 4

B1.



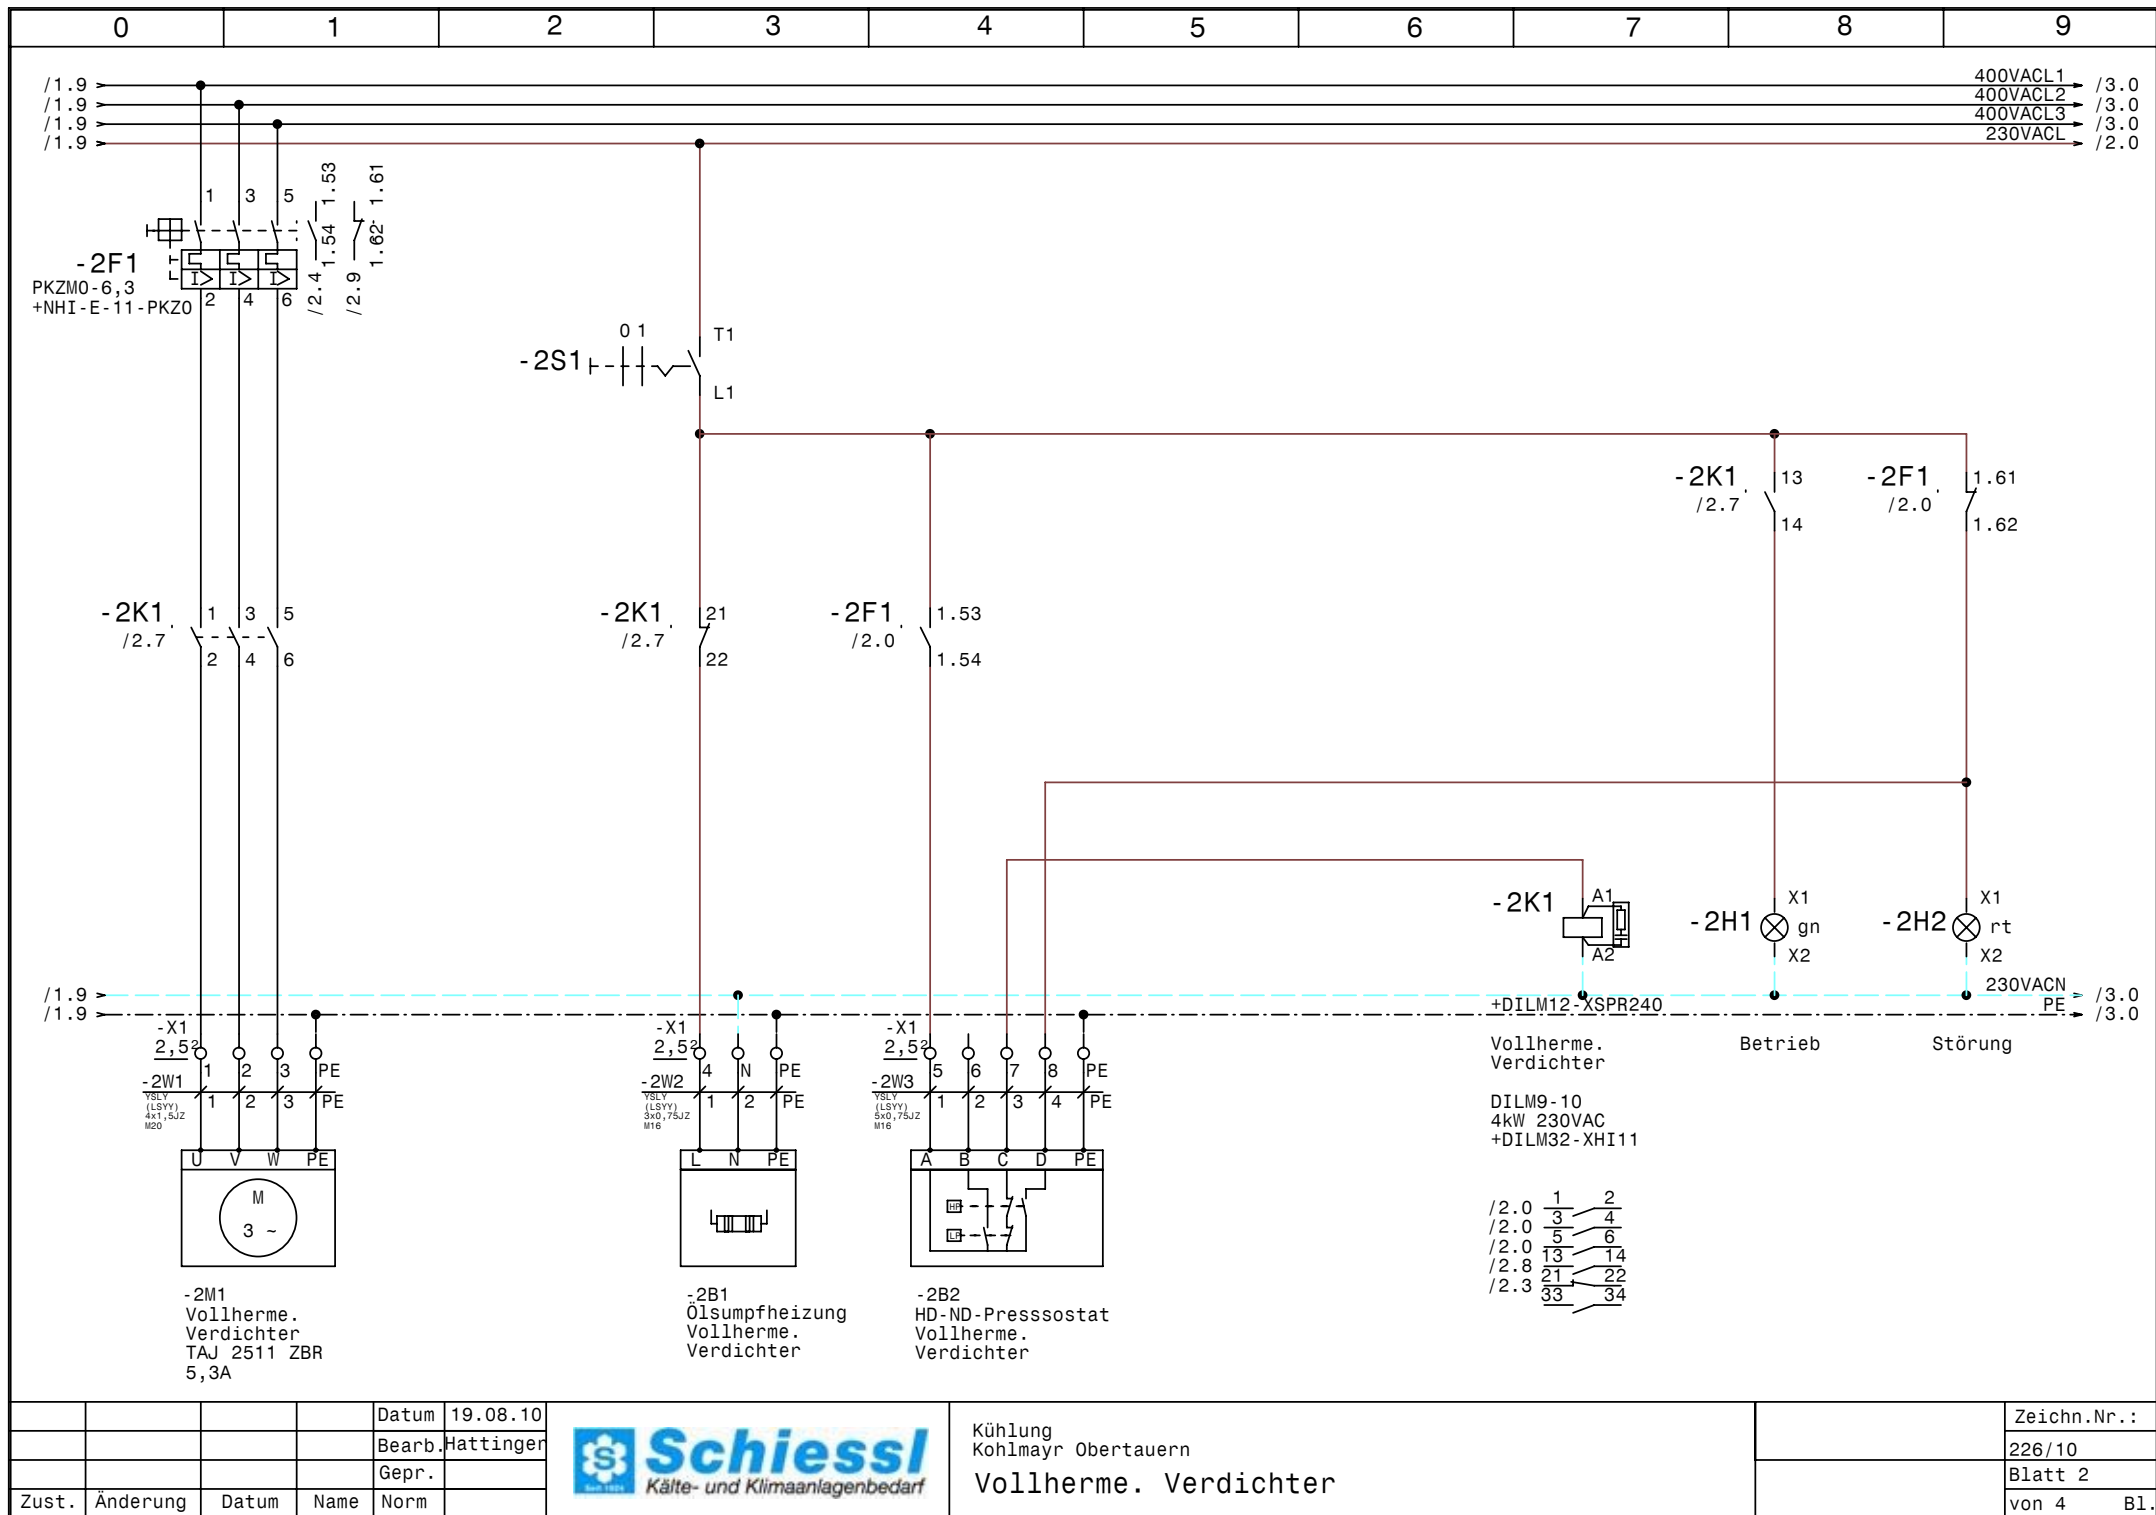


				Datum	19.08.10
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	




Kühlung
Kohlmayr Obertauern
Vollherme. Verdichter

Zeichn.Nr.:	226/10
Blatt 2	von 4
	B1.

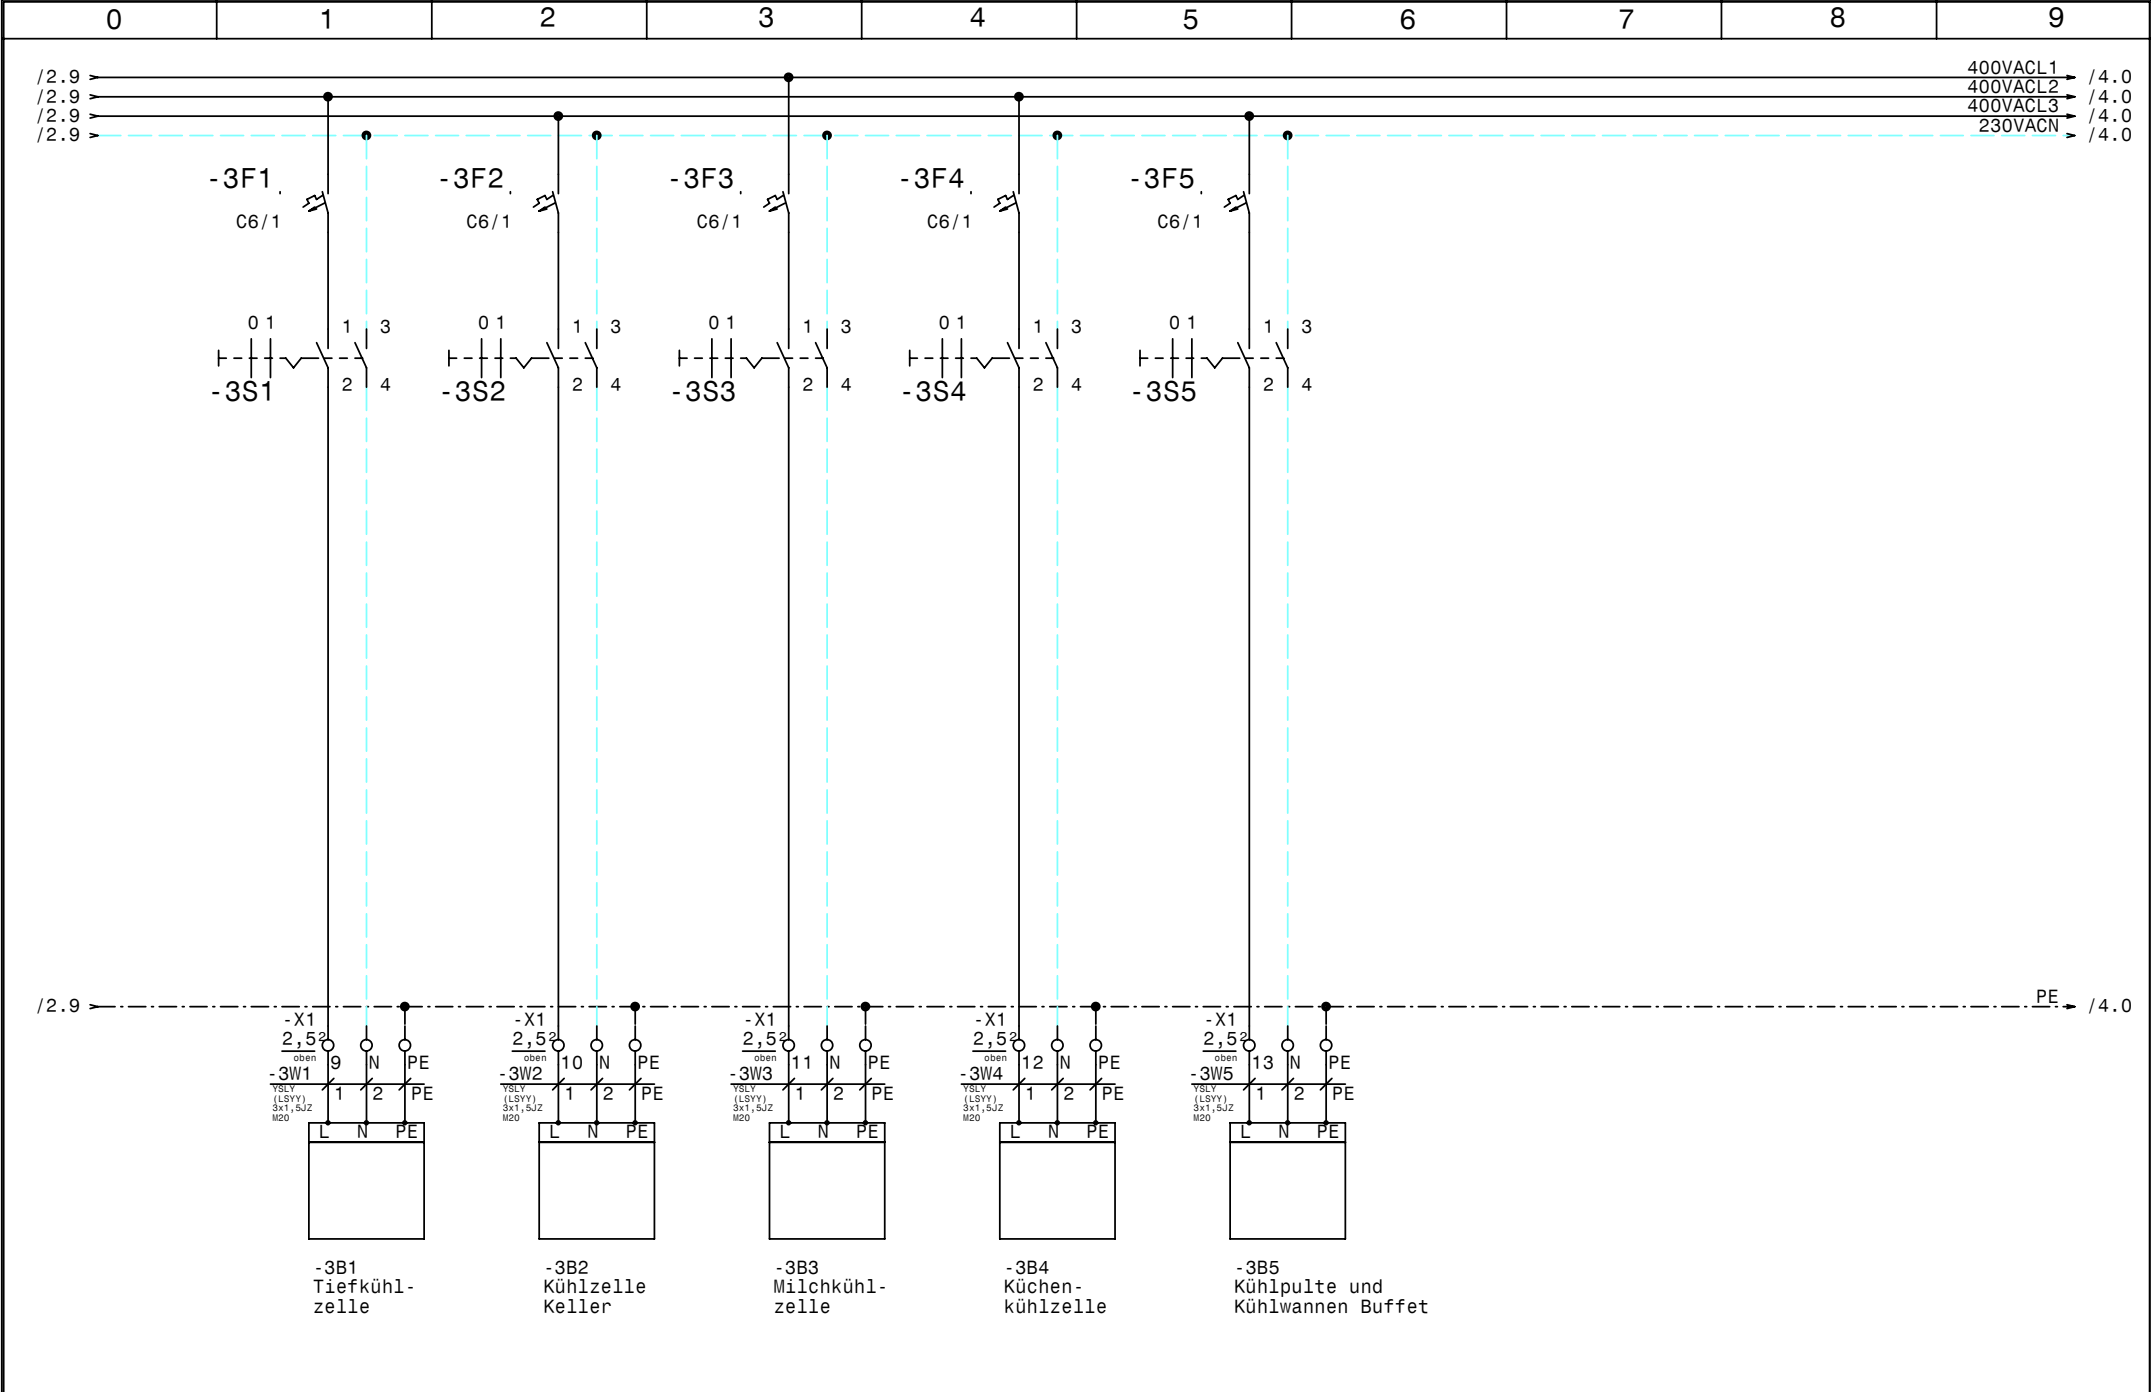

				Datum	19.08.10	 Schiessli Kälte- und Klimaanlagebedarf	Kühlung Kohlmayr Obertauern Kühlstellen		Zeichn.Nr. : 226/10 Blatt 3 von 4 B1.
				Bearb.	Hattinger				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gepr.					

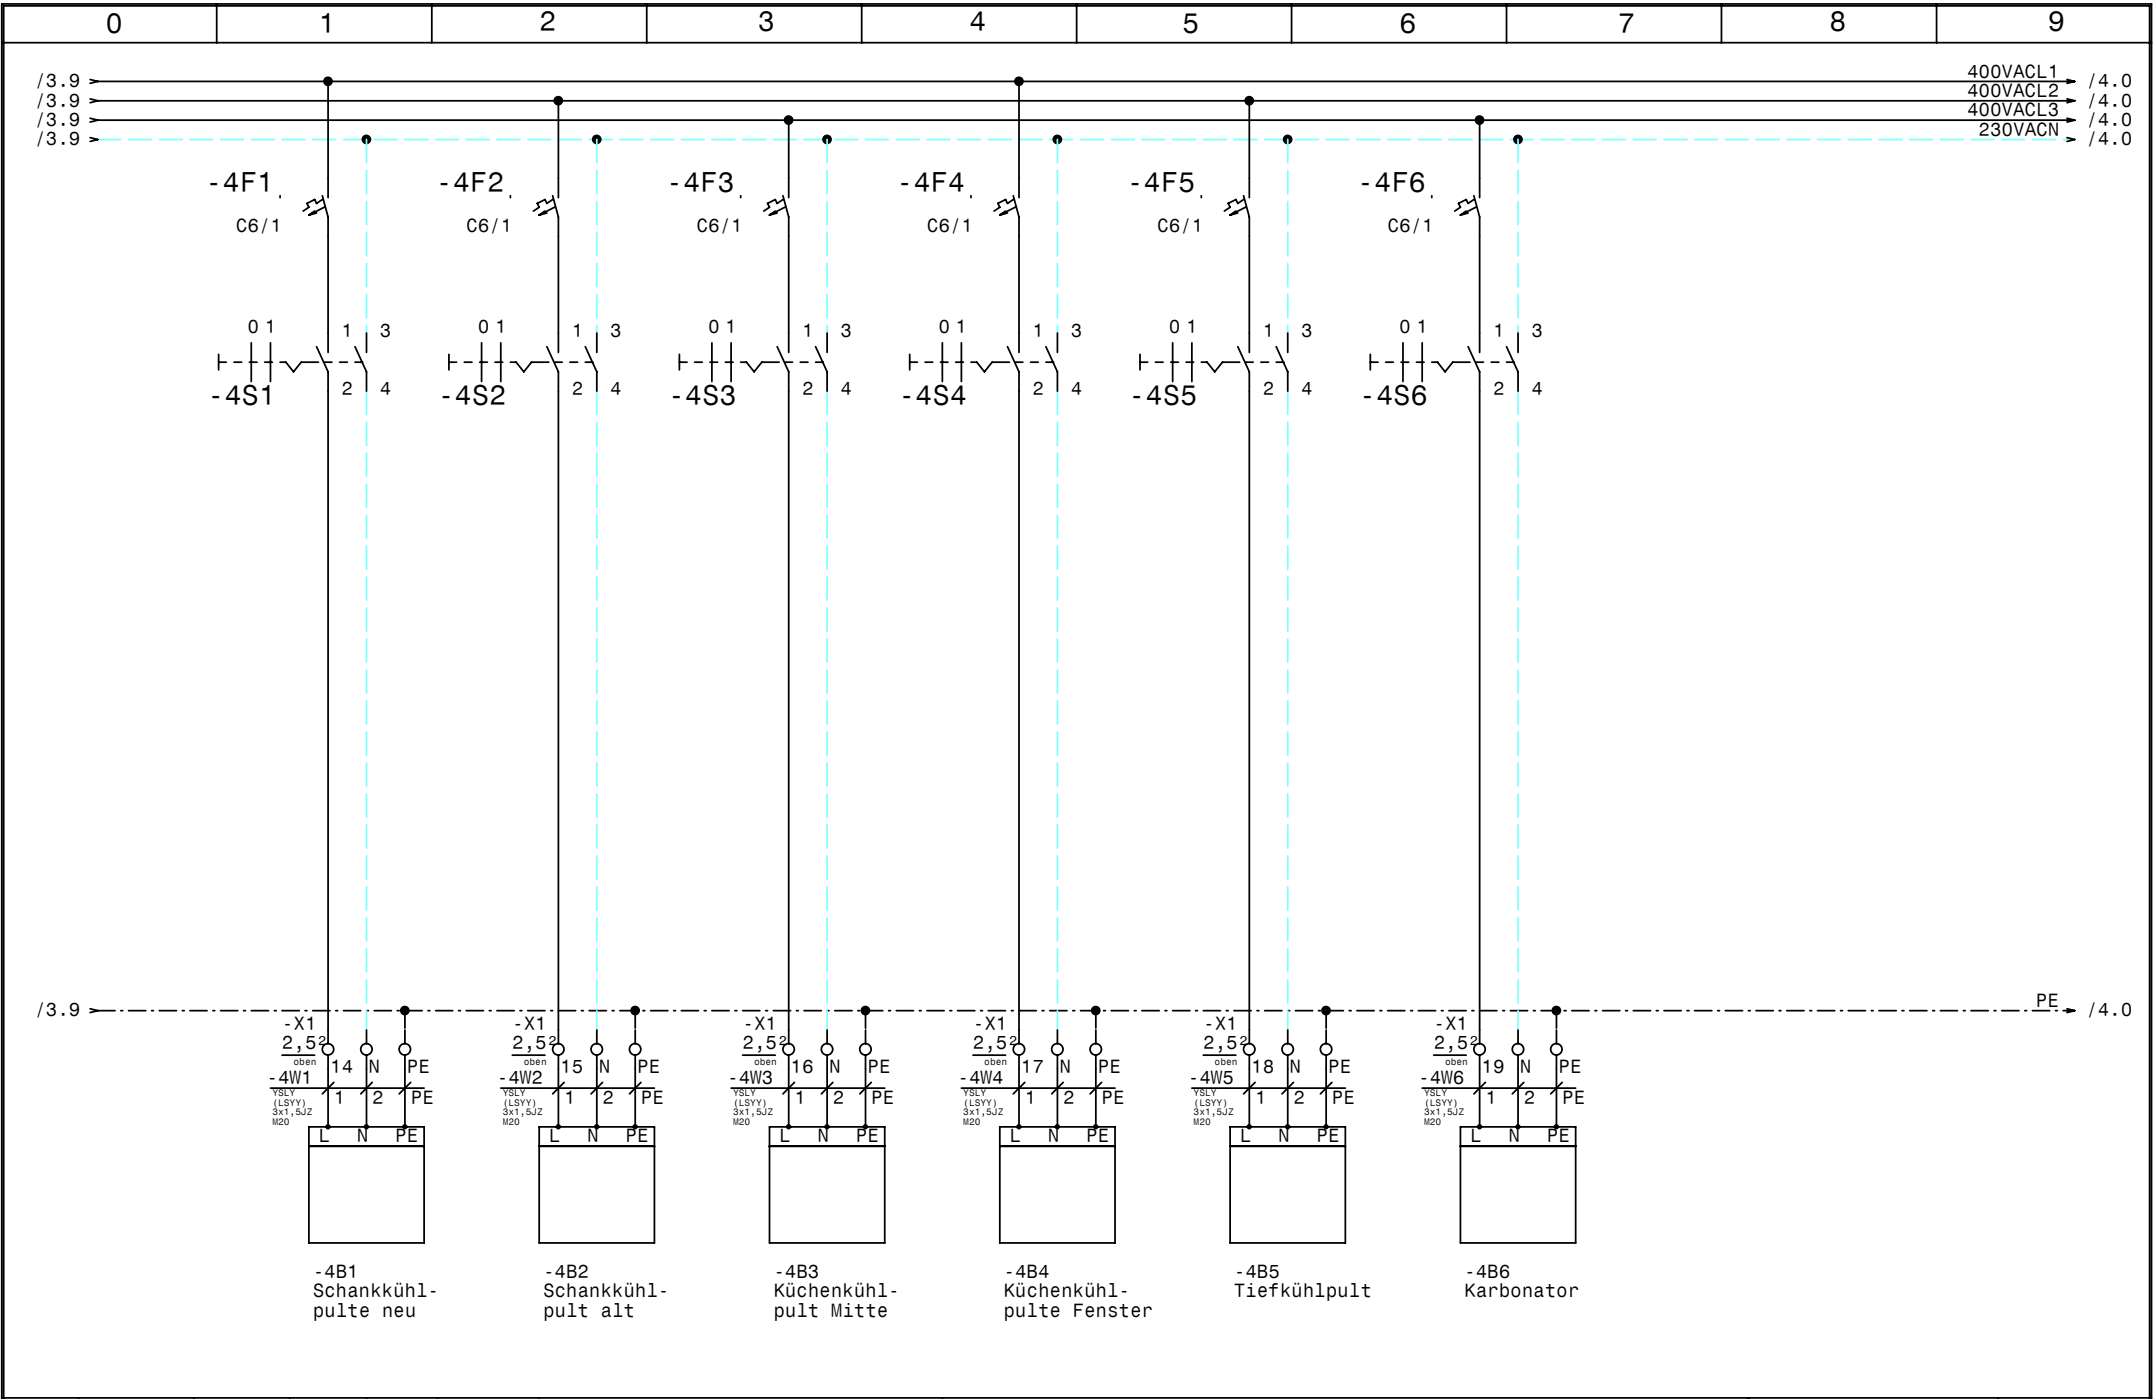

				Datum	19.08.10	 Schiessl Kälte- und Klimaanlagebedarf	Kühlung Kohlmayr Obertauern Kühlstellen	Zeichn.Nr. :	
				Bearb.	Hattinger			226/10	
				Gepr.				Blatt 4	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4	B1.

0					1					2					3					4					5					6					7					8					9				
Nr.		Feldgerät			Leitungs- bezeichnung			Leitungs- typ			Anzahl Adern			Zielbezeichnung																																			
1		-1We1			-1W1			YSLY (LSYY) 5x6JZ M25			5			Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE																																			
2		-2M1			-2W1			YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20			4			Vollherme. Verdichter																																			
3		-2B1			-2W2			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3			Ölsumpfheizung Vollherme. Verdichter																																			
4		-2B2			-2W3			YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16			5			HD-ND-Presssostat Vollherme. Verdichter																																			
5		-3B1			-3W1			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3			Tiefkühlzelle																																			
6		-3B2			-3W2			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3			Kühlzelle Keller																																			
7		-3B3			-3W3			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3			Milchkühlzelle																																			
8		-3B4			-3W4			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3			Küchenkühlzelle																																			
9		-3B5			-3W5			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3			Kühlpulte und Kühlwannen Buffet																																			
10		-4B1			-4W1			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3			Schankkühlpulte neu																																			
11		-4B2			-4W2			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3			Schankkühlpult alt																																			
12		-4B3			-4W3			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3			Küchenkühlpult Mitte																																			
13		-4B4			-4W4			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3			Küchenkühlpulte Fenster																																			
14		-4B5			-4W5			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3			Tiefkühlpult																																			
15		-4B6			-4W6			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3			Karbonator																																			

[illegible]