

Anlage:

Temperaturanzeige

Firma:

Lasar

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	600x600x200	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS	400/230V:	_____	schwarz	
NEUTRALLEITER:		_____	hellblau	
SCHUTZLEITER:		_____	gelb/grün	
STEUERSpannung	230VAC:	L/N	rot/rot-weiß	—
STEUERSpannung	0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß	—
STEUERSpannung	0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß	—
GND, DDC:			blau-weiß	—
MESSELEITUNGEN, FÜHLER:		_____	grün	
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		_____	orange	
FREMDSPANNUNG:		_____	orange	

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen.

Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten!

Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen

Aufnahmestrom der Motoren einstellen!

Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche

Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen


Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!


Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß

```
002   Tiefkühlung, Expedit, Vorkühlraum
003   Kühlraum 1 -4
```

				Datum	02.02.11	 Schuessl Kälte- und Klimaanlagebedarf	Temperaturanzeige Deckblatt		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				017/11
				Gepr.					Blatt 0
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 3 Bl.

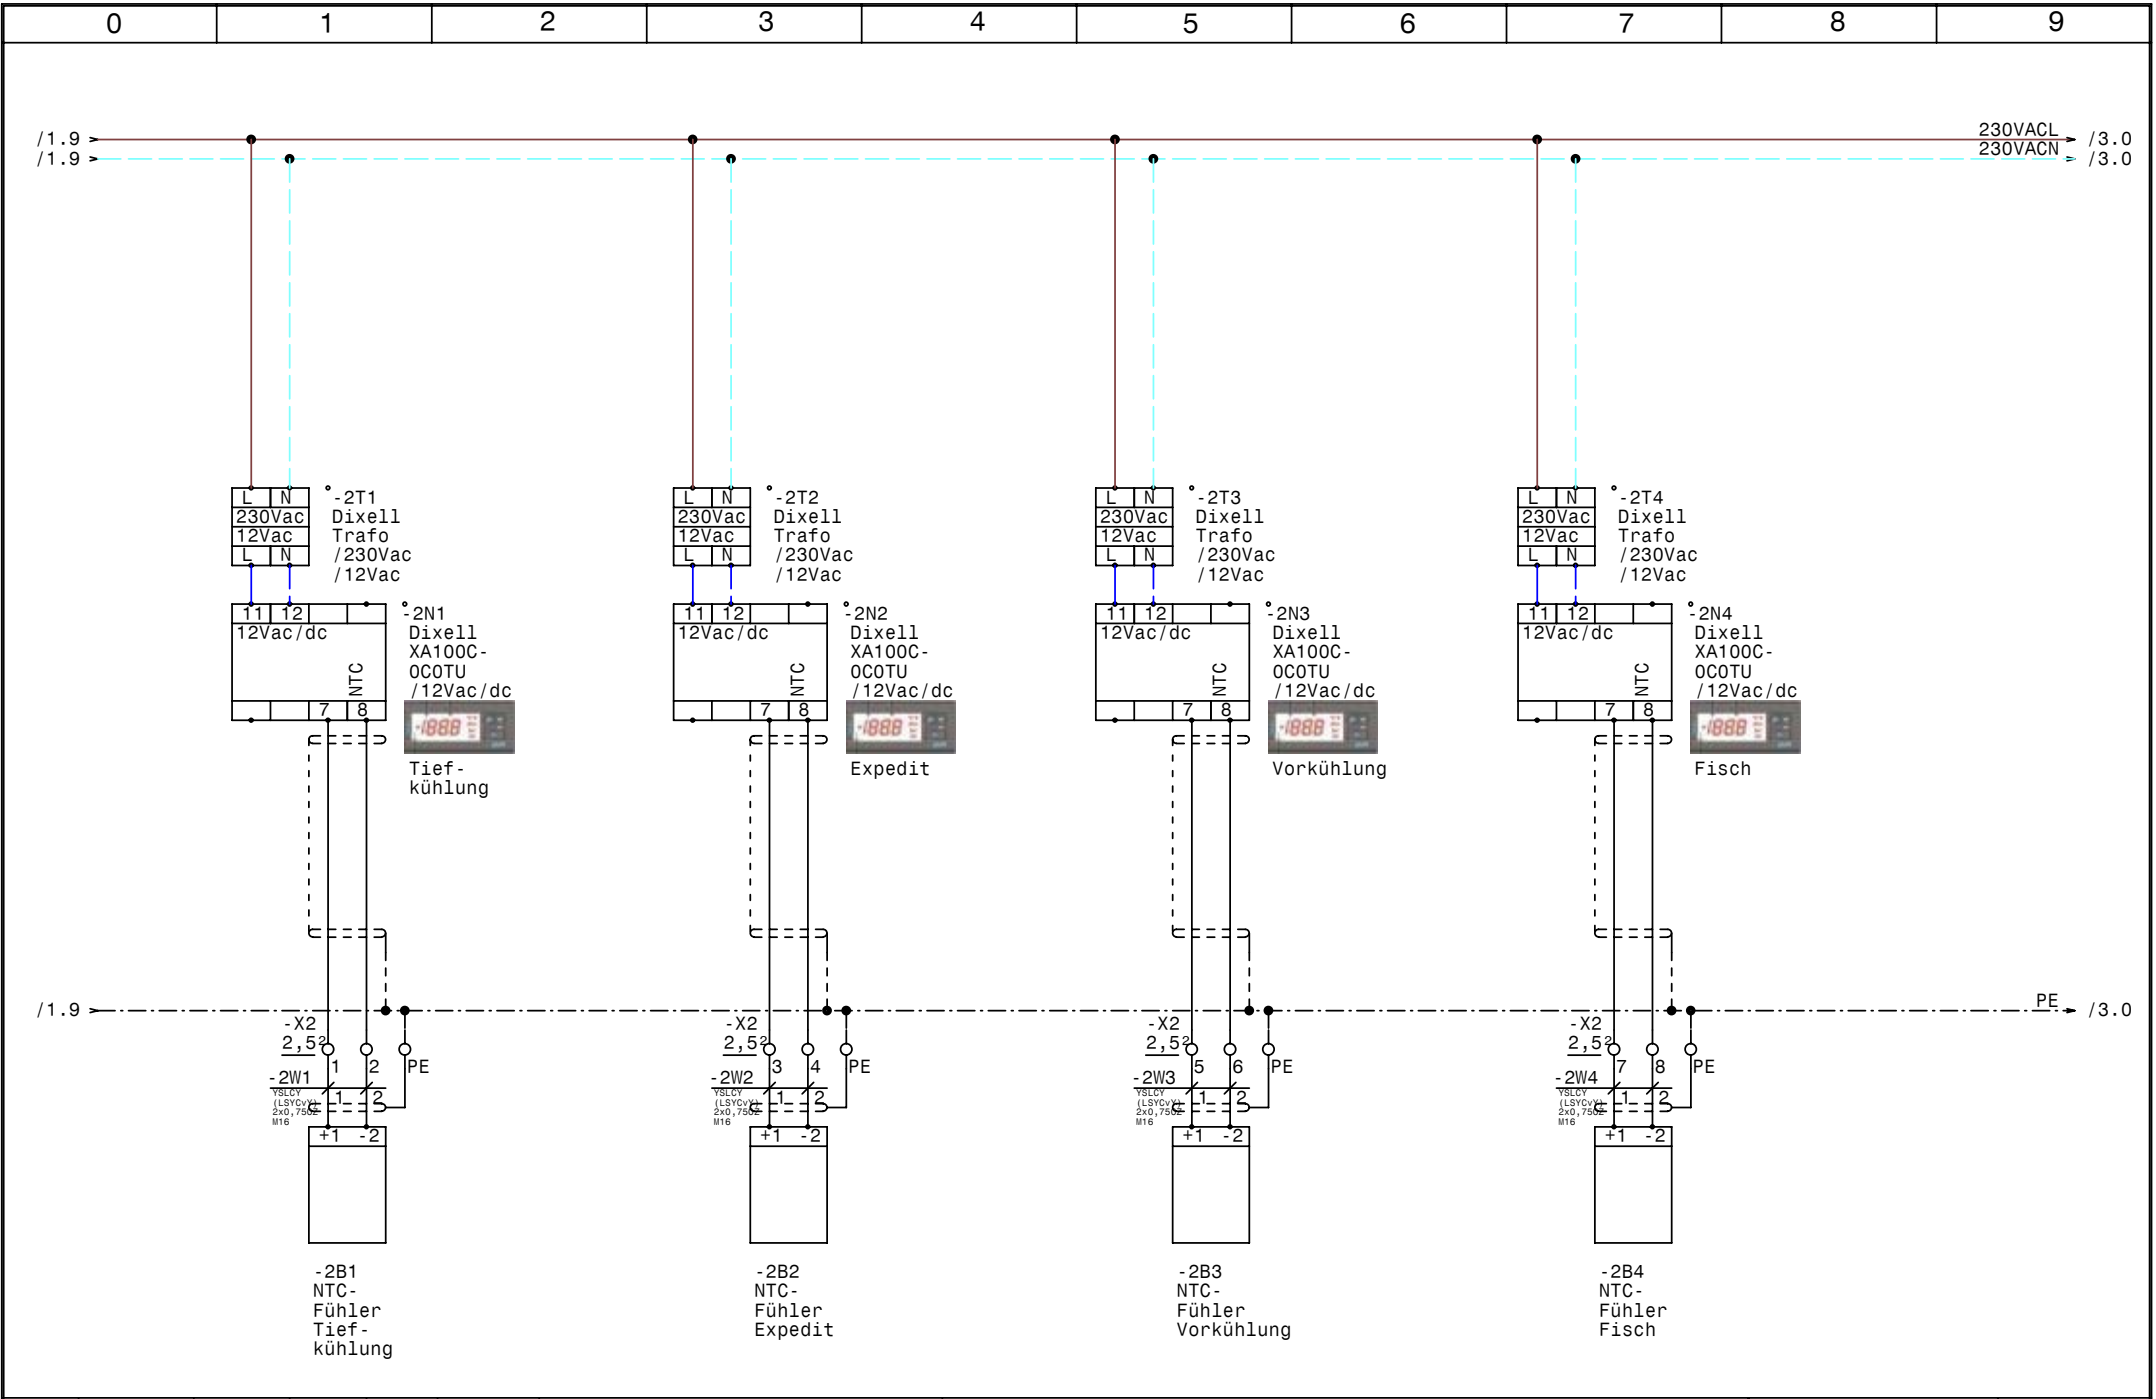

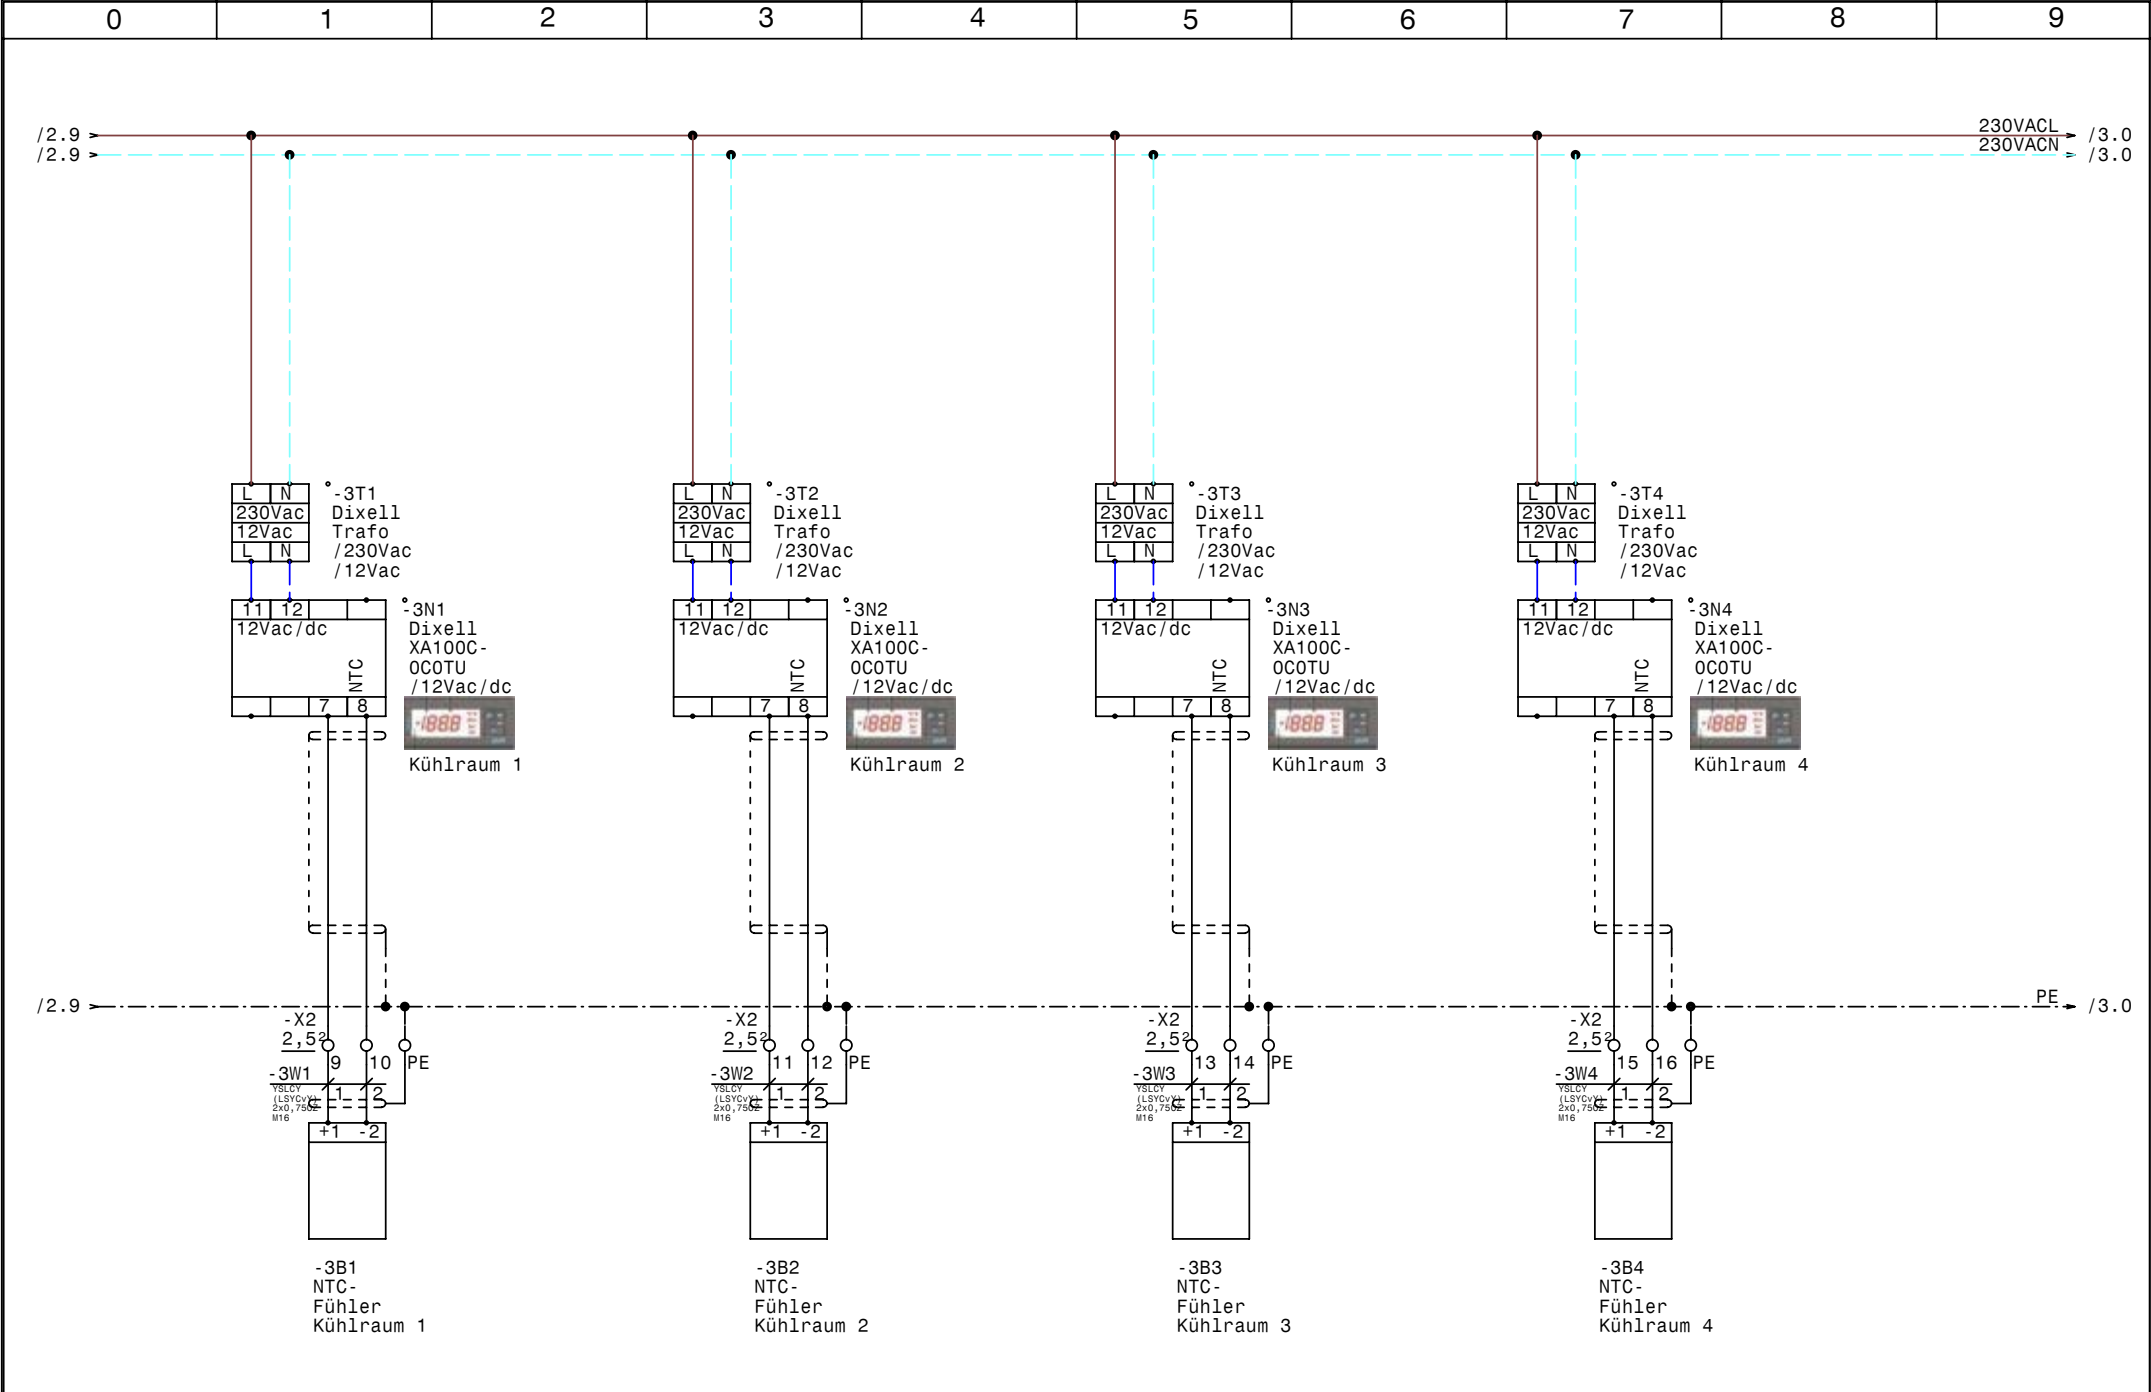

				Datum	02.02.11	 Schuessl Kälte- und Klimaanlagenbedarf	Temperaturanzeige Kühlraum 1 - 4		Zeichn.Nr.: 017/11 Blatt 3 von 3 B1.	
				Bearb.	Hattinger					
				Gepr.						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1		C6/1				Sicherungsautomaten				- 1F1									
1		WS 6625 B=600 H=600 T=200				Wandschrank IP 55				- 0N1									
8						Dixell XA100C0C0TU /12Vac/dc				-2N4, -2N2, -2N1, -3N1, -2N3, -3N2									
										-3N3, -3N4									
1		LTS20 EHN1 A3				Hauptschalter				-1Q1									
8						Dixell Trafo /230Vac /12Vac				-3T3, -2T4, -2T3, -2T2, -3T1, -2T1									
										-3T4, -3T2									
1		M20				Kabelverschraubung				-1W1									
8		M16				Kabelverschraubung				-3W4, -2W1, -2W3, -2W4, -3W1, -3W2									
										-3W3, -2W2									
1		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1									
17		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X2									
9		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X2, -X1									