

Anlage:

Brauerei Aspach

Firma:

Rabler

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x500x200	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS	400/230V:		schwarz
NEUTRALLEITER:			hellblau
SCHUTZLEITER:			gelb/grün
STEUERSpannung	230VAC:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung	0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung	0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:			blau-weiß
MESSLEITUNGEN,	FÜHLER:		grün
POTENTIALFREIE	LEITUNGEN:		orange
FREMDSPANNUNG:			orange

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen.

Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten!

Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen

Aufnahmestrom der Motoren einstellen!

Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche

Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen


Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis


000	Deckblatt
001	Netzanschluß

002	Verdichter
003	Glykolpumpe

004 Temp.regelung Glykol

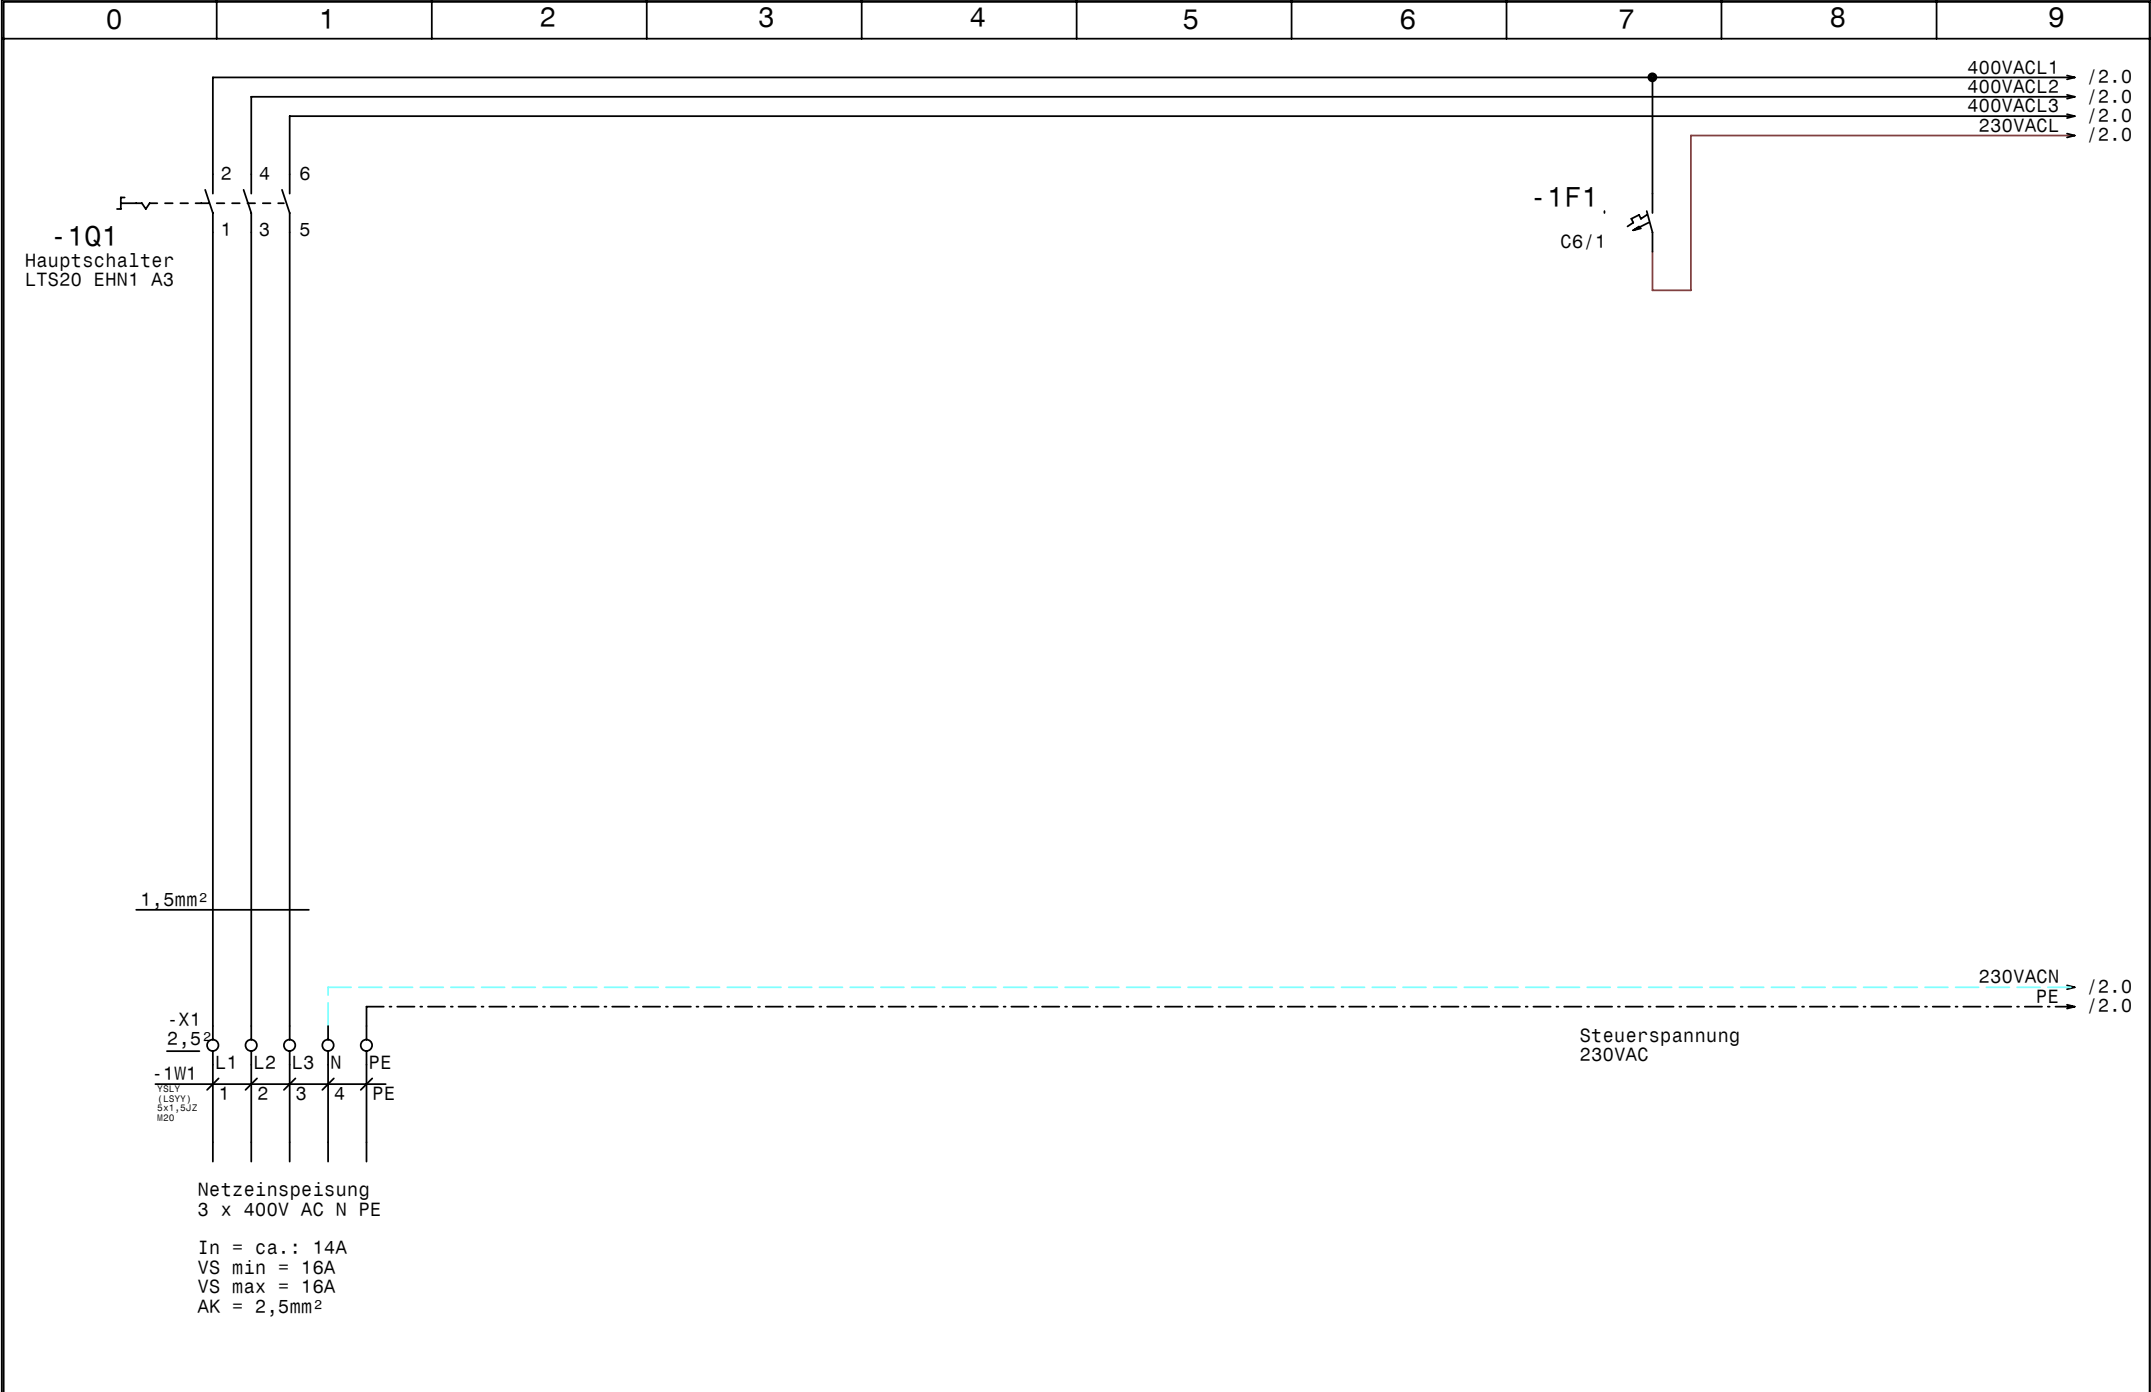

				Datum	08.02.11	 Schiessl Kälte- und Klimaanlagebedarf	Brauerei Aspach Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				018/11
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4	B1.

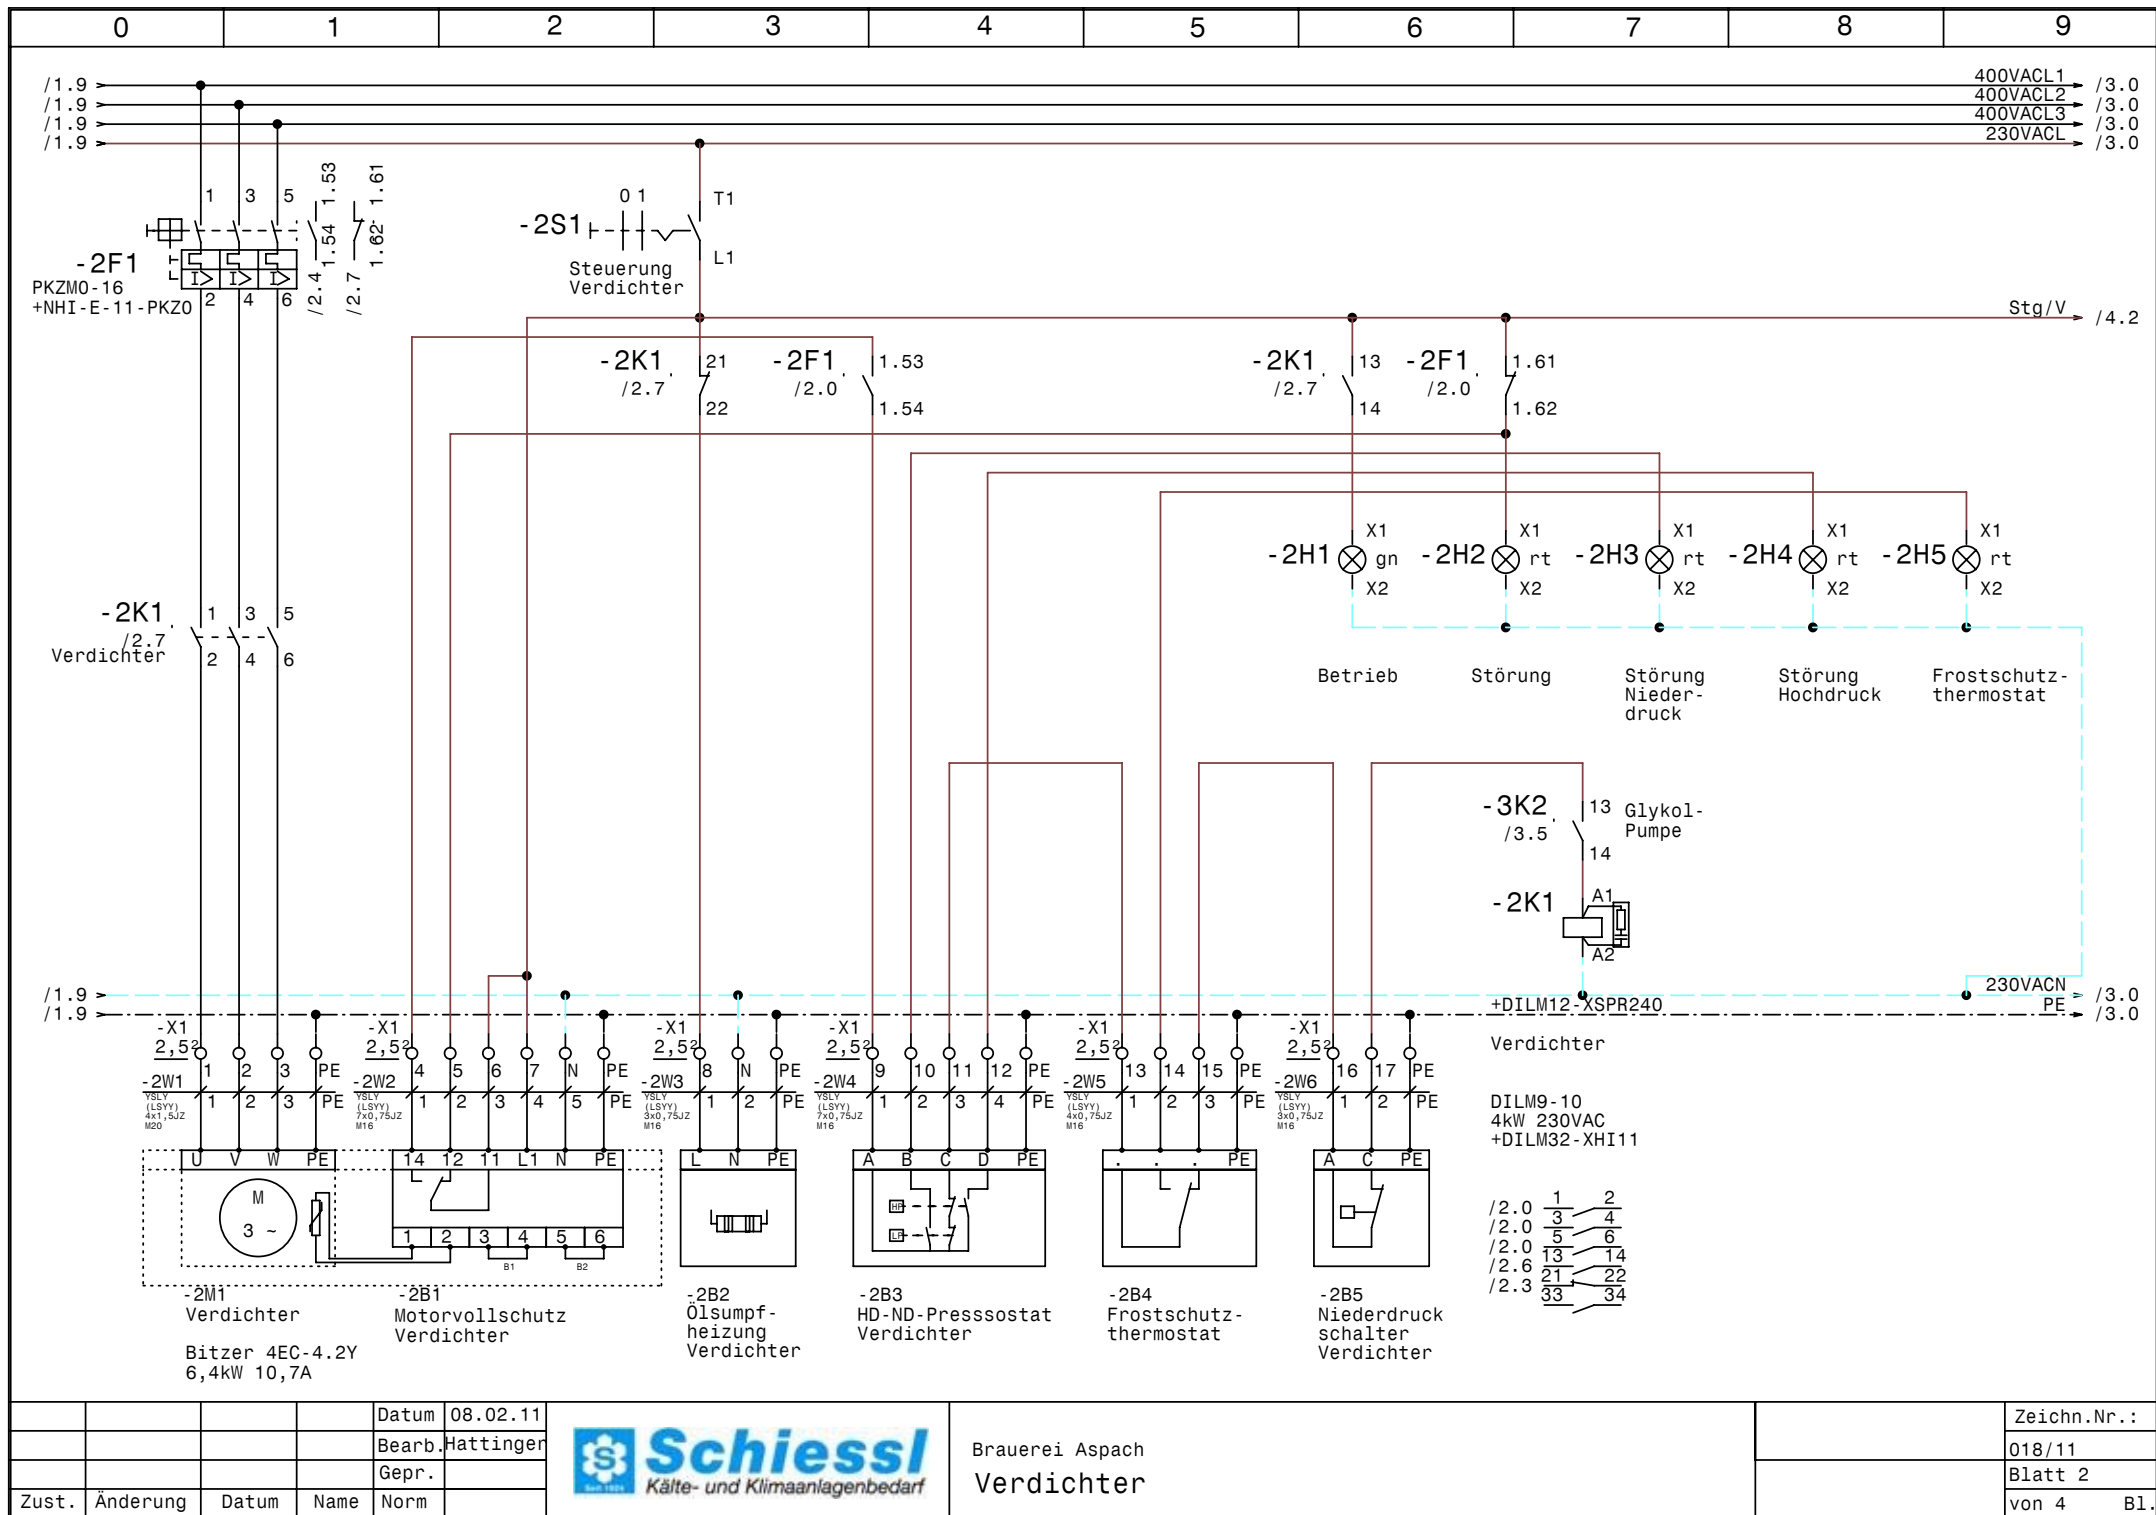

				Datum	08.02.11
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	




Brauerei Aspach
Verdichter

Zeichn.Nr.:	018/11
Blatt 2	von 4
	B1.



Glykolypumpe

Zeichn.Nr.:
018/11
Blatt 3
von 4

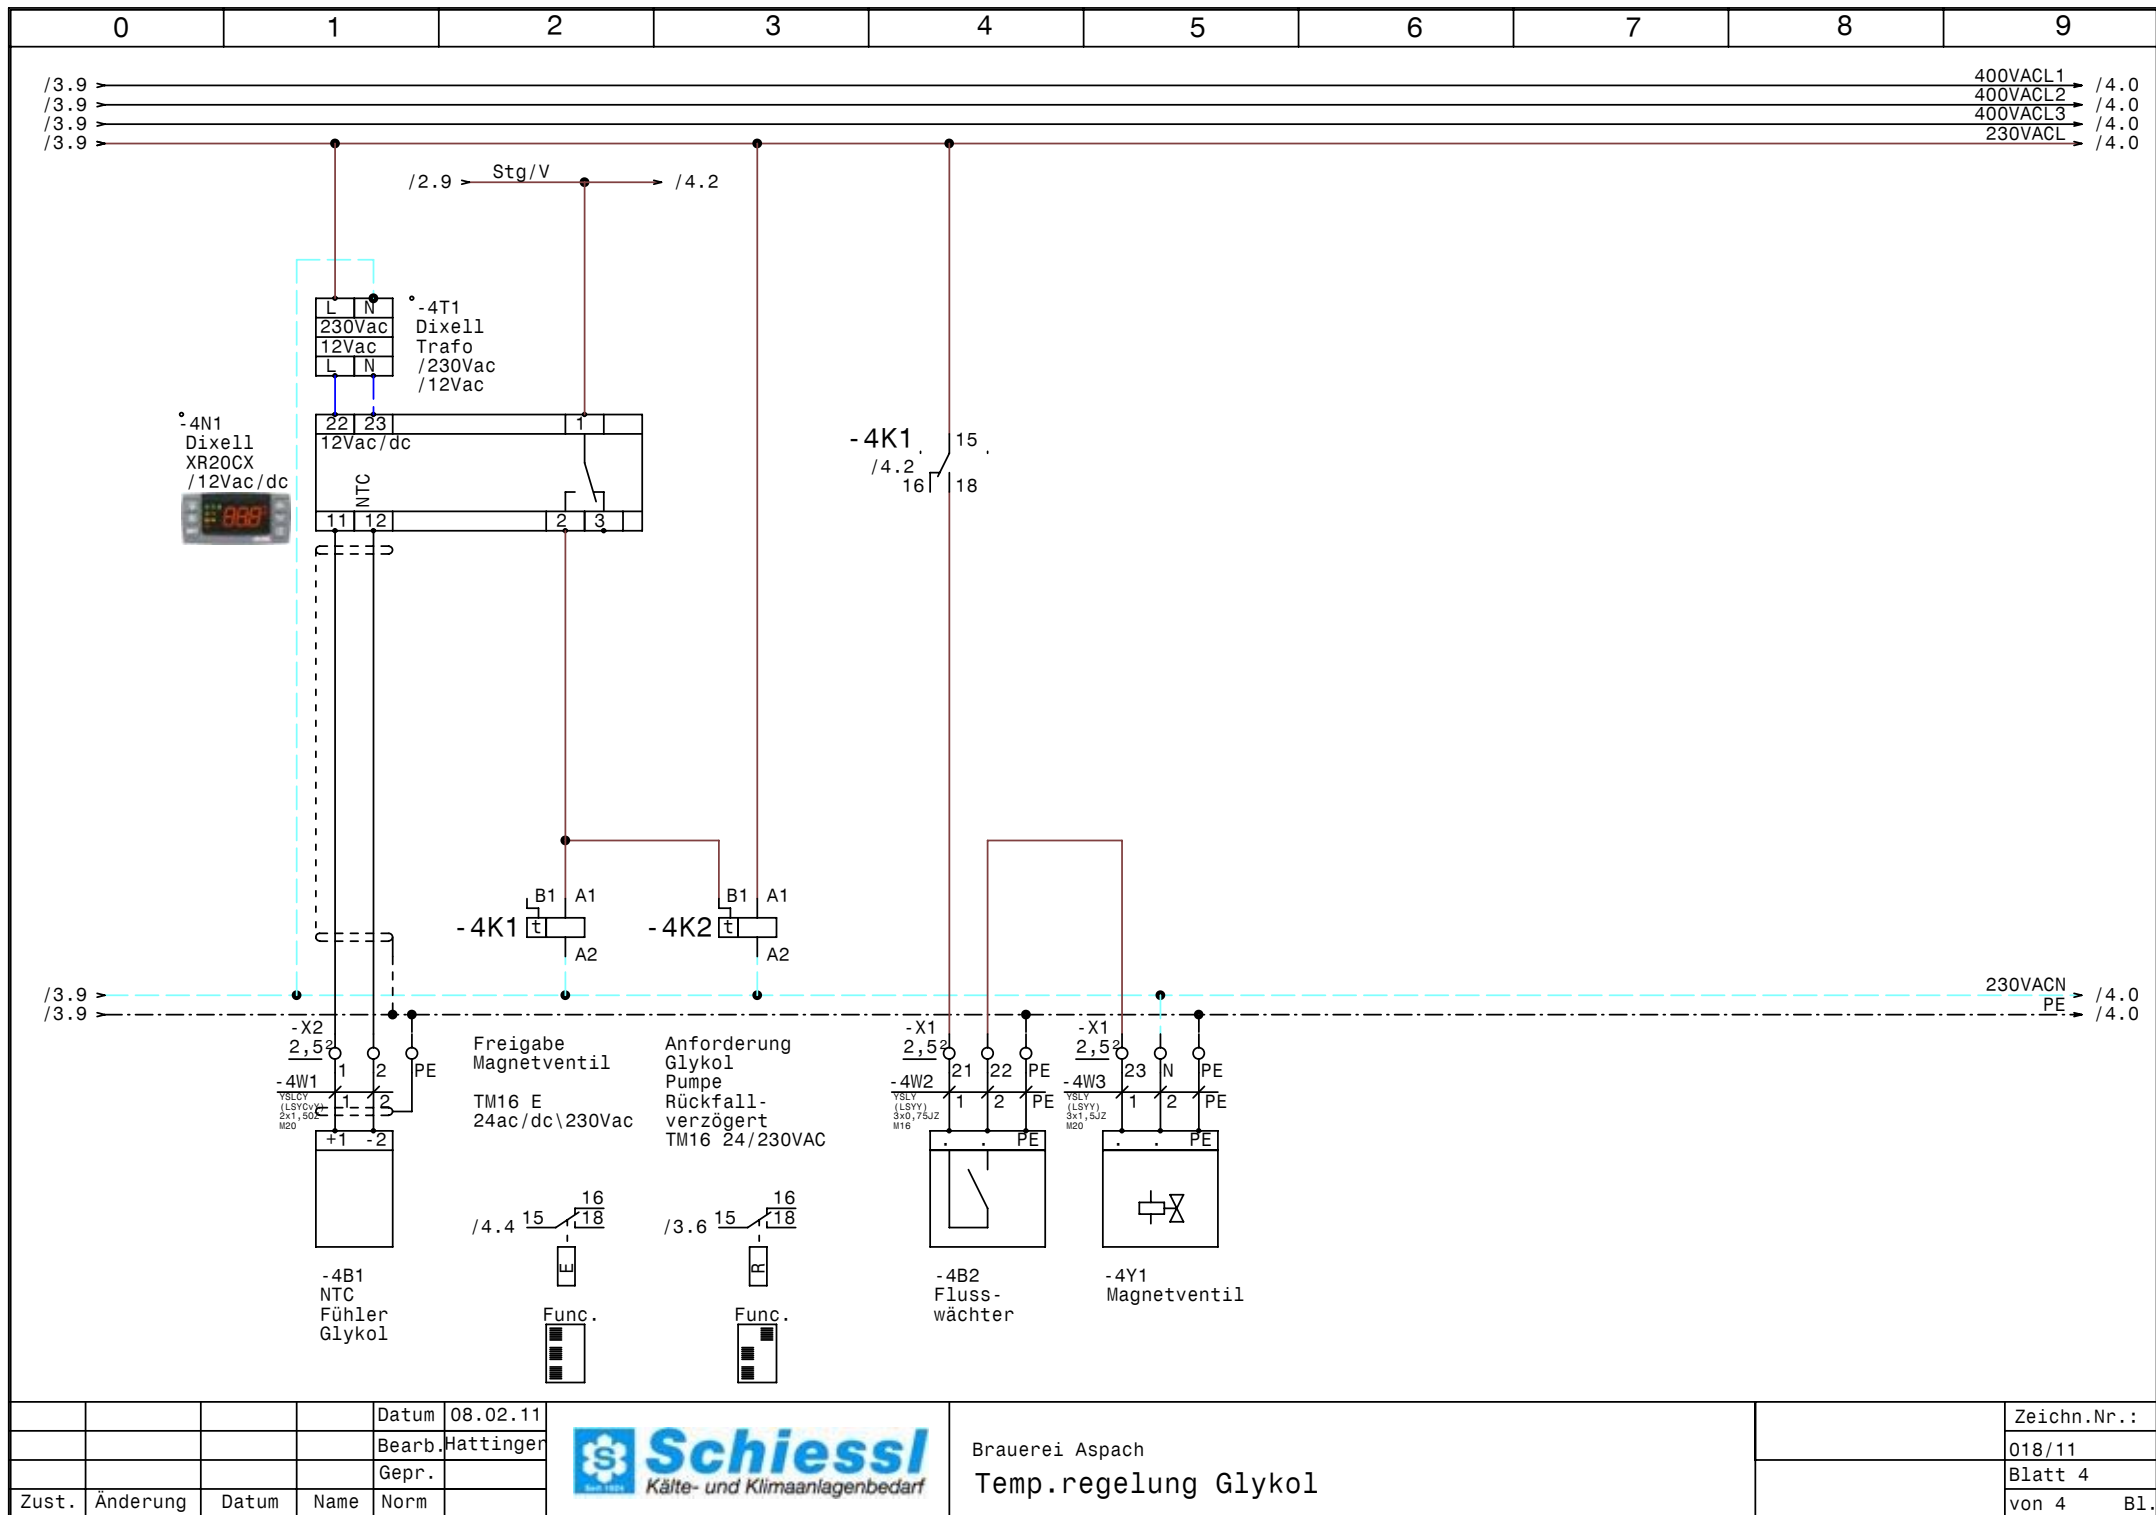

			Datum	08.02.11
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Brauerei Aspach
Temp.regelung Glykol

Zeichn.Nr.:	018/11
Blatt 4	von 4 B1.

[illegible]

