

Anlage:

NK - Raum

Riepl

Firma:

Fa. Ganglberger

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	600x600x250	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS	400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:		_____	hellblau
SCHUTZLEITER:		_____	gelb/grün
STEUERSpannung	230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	_____	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	_____	rot/rot-weiß
STEUERSpannung	0-24VAC:	_____	blau/blau-weiß
STEUERSpannung	0-24VDC:	_____	blau/blau-weiß
GND, DDC:	+/-	_____	blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		_____	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		_____	orange
FREMDSPANNUNG:		_____	orange

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen.

Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten!

Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen

Aufnahmestrom der Motoren einstellen!

Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche

Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen

Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!


Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß


002	Verdichter Normalkühlung
003	Kondensatorlüfter Normalkühlung


004 NK - Raum

				Datum	18.03.11	 Schuessl Kälte- und Klimaanlagebedarf	NK-Raum Riepl Deckblatt		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				035/11
				Gepr.					Blatt 0
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4	B1

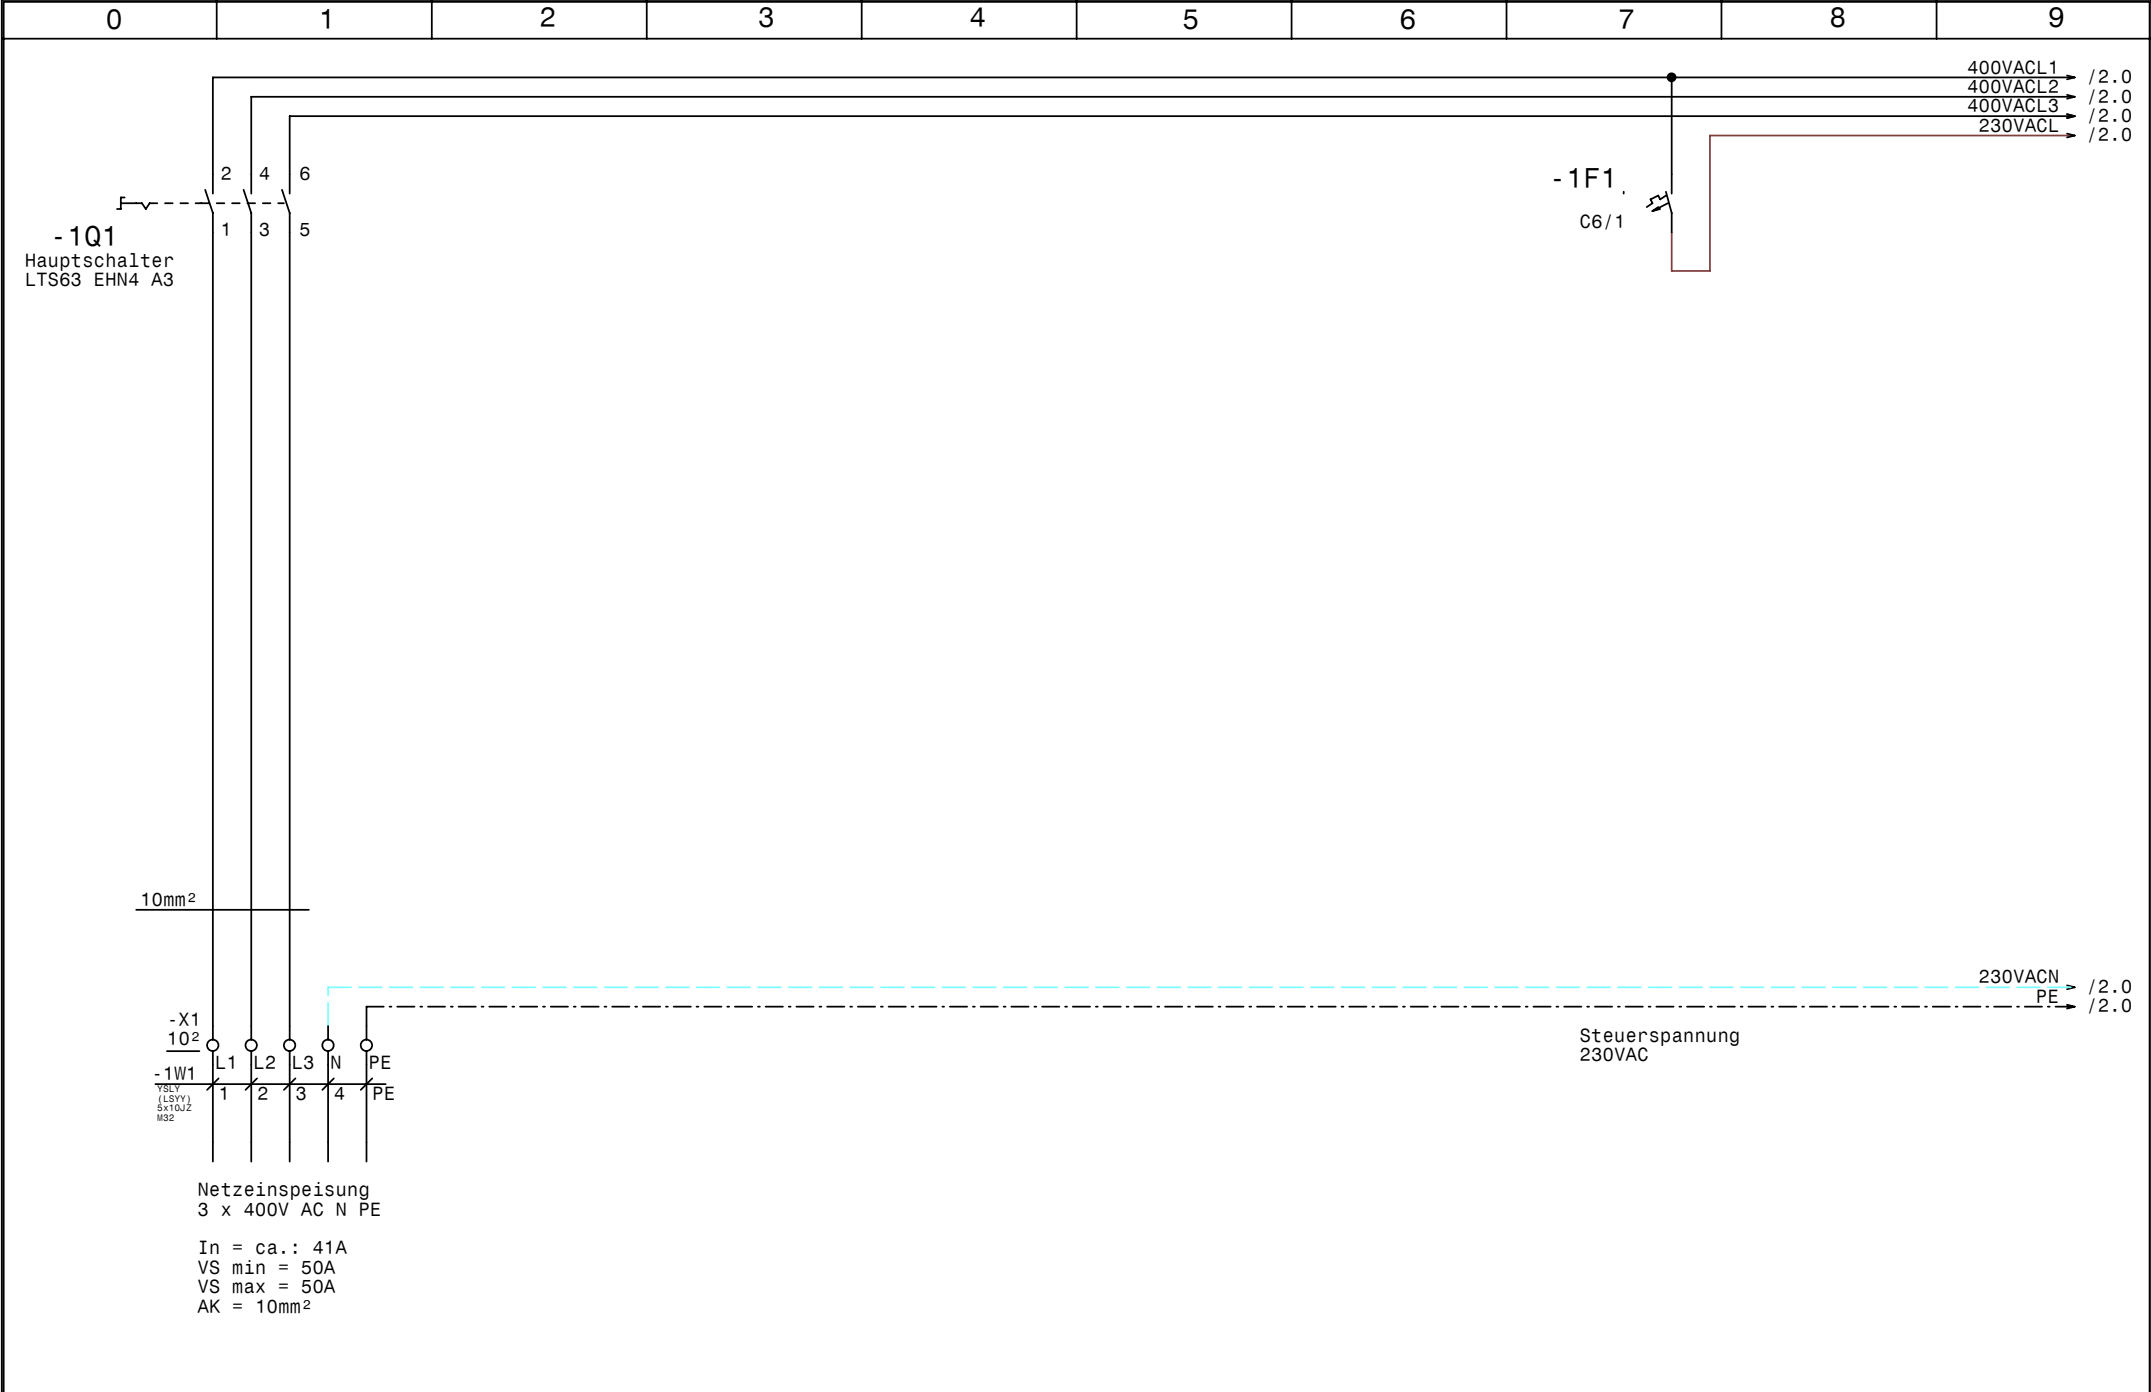

				Datum	18.03.11	 Schiessl Kälte- und Klimaanlagebedarf	NK-Raum Riepl Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				035/11
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4 B1.

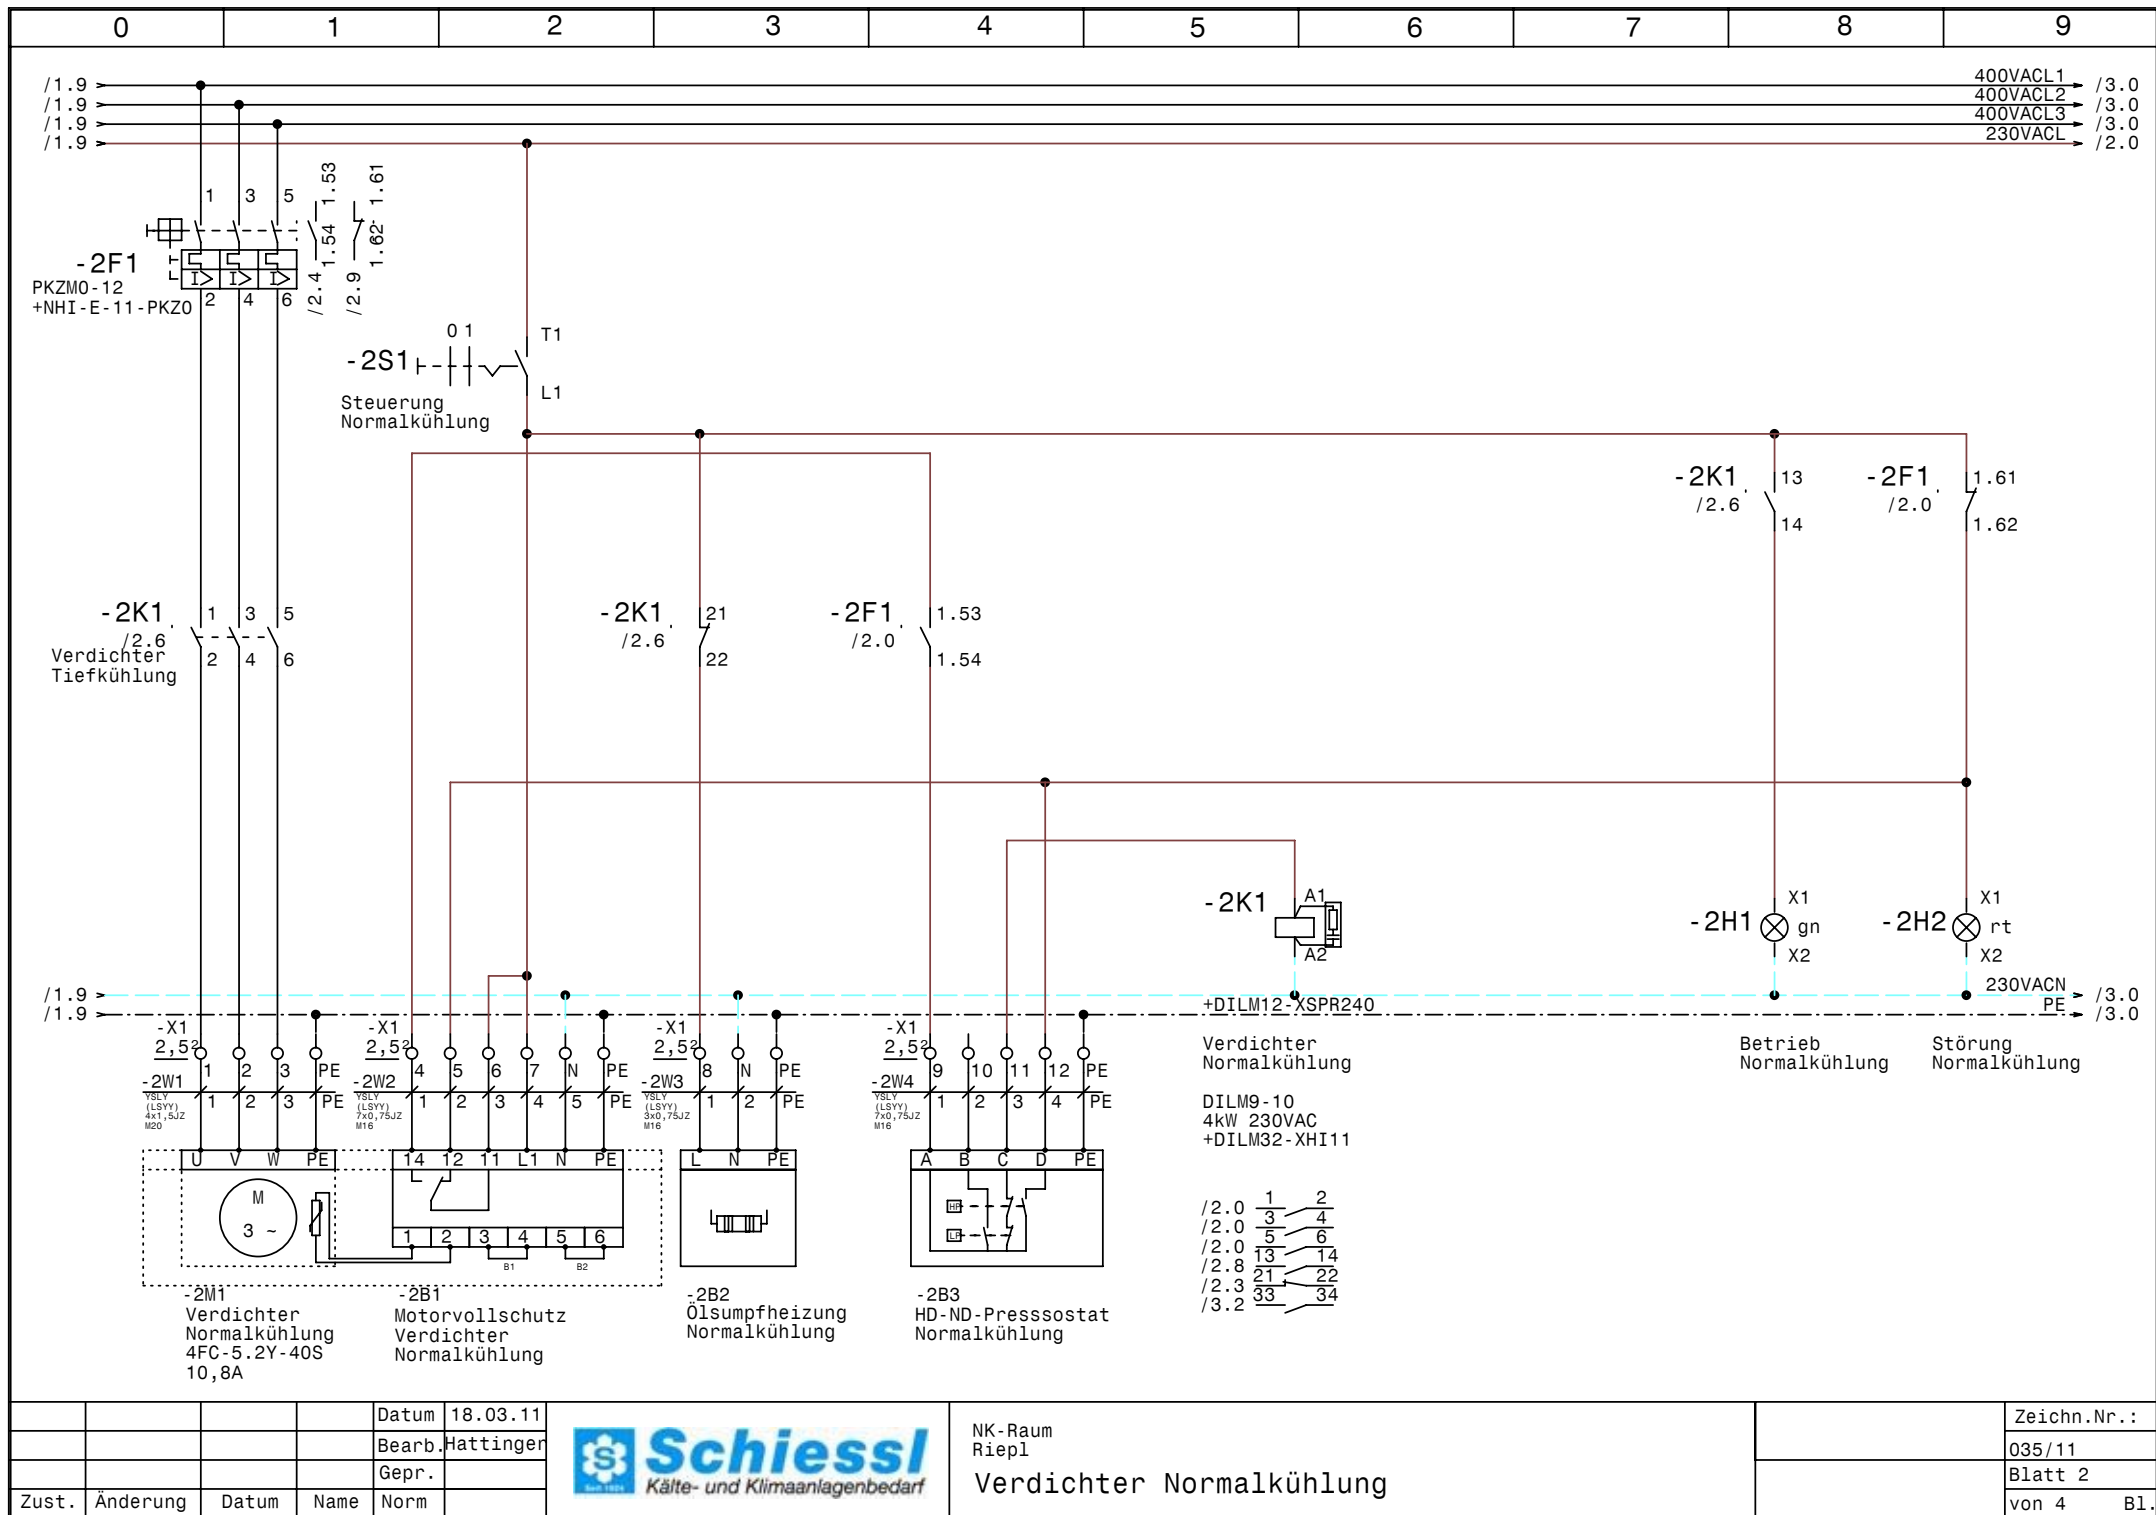

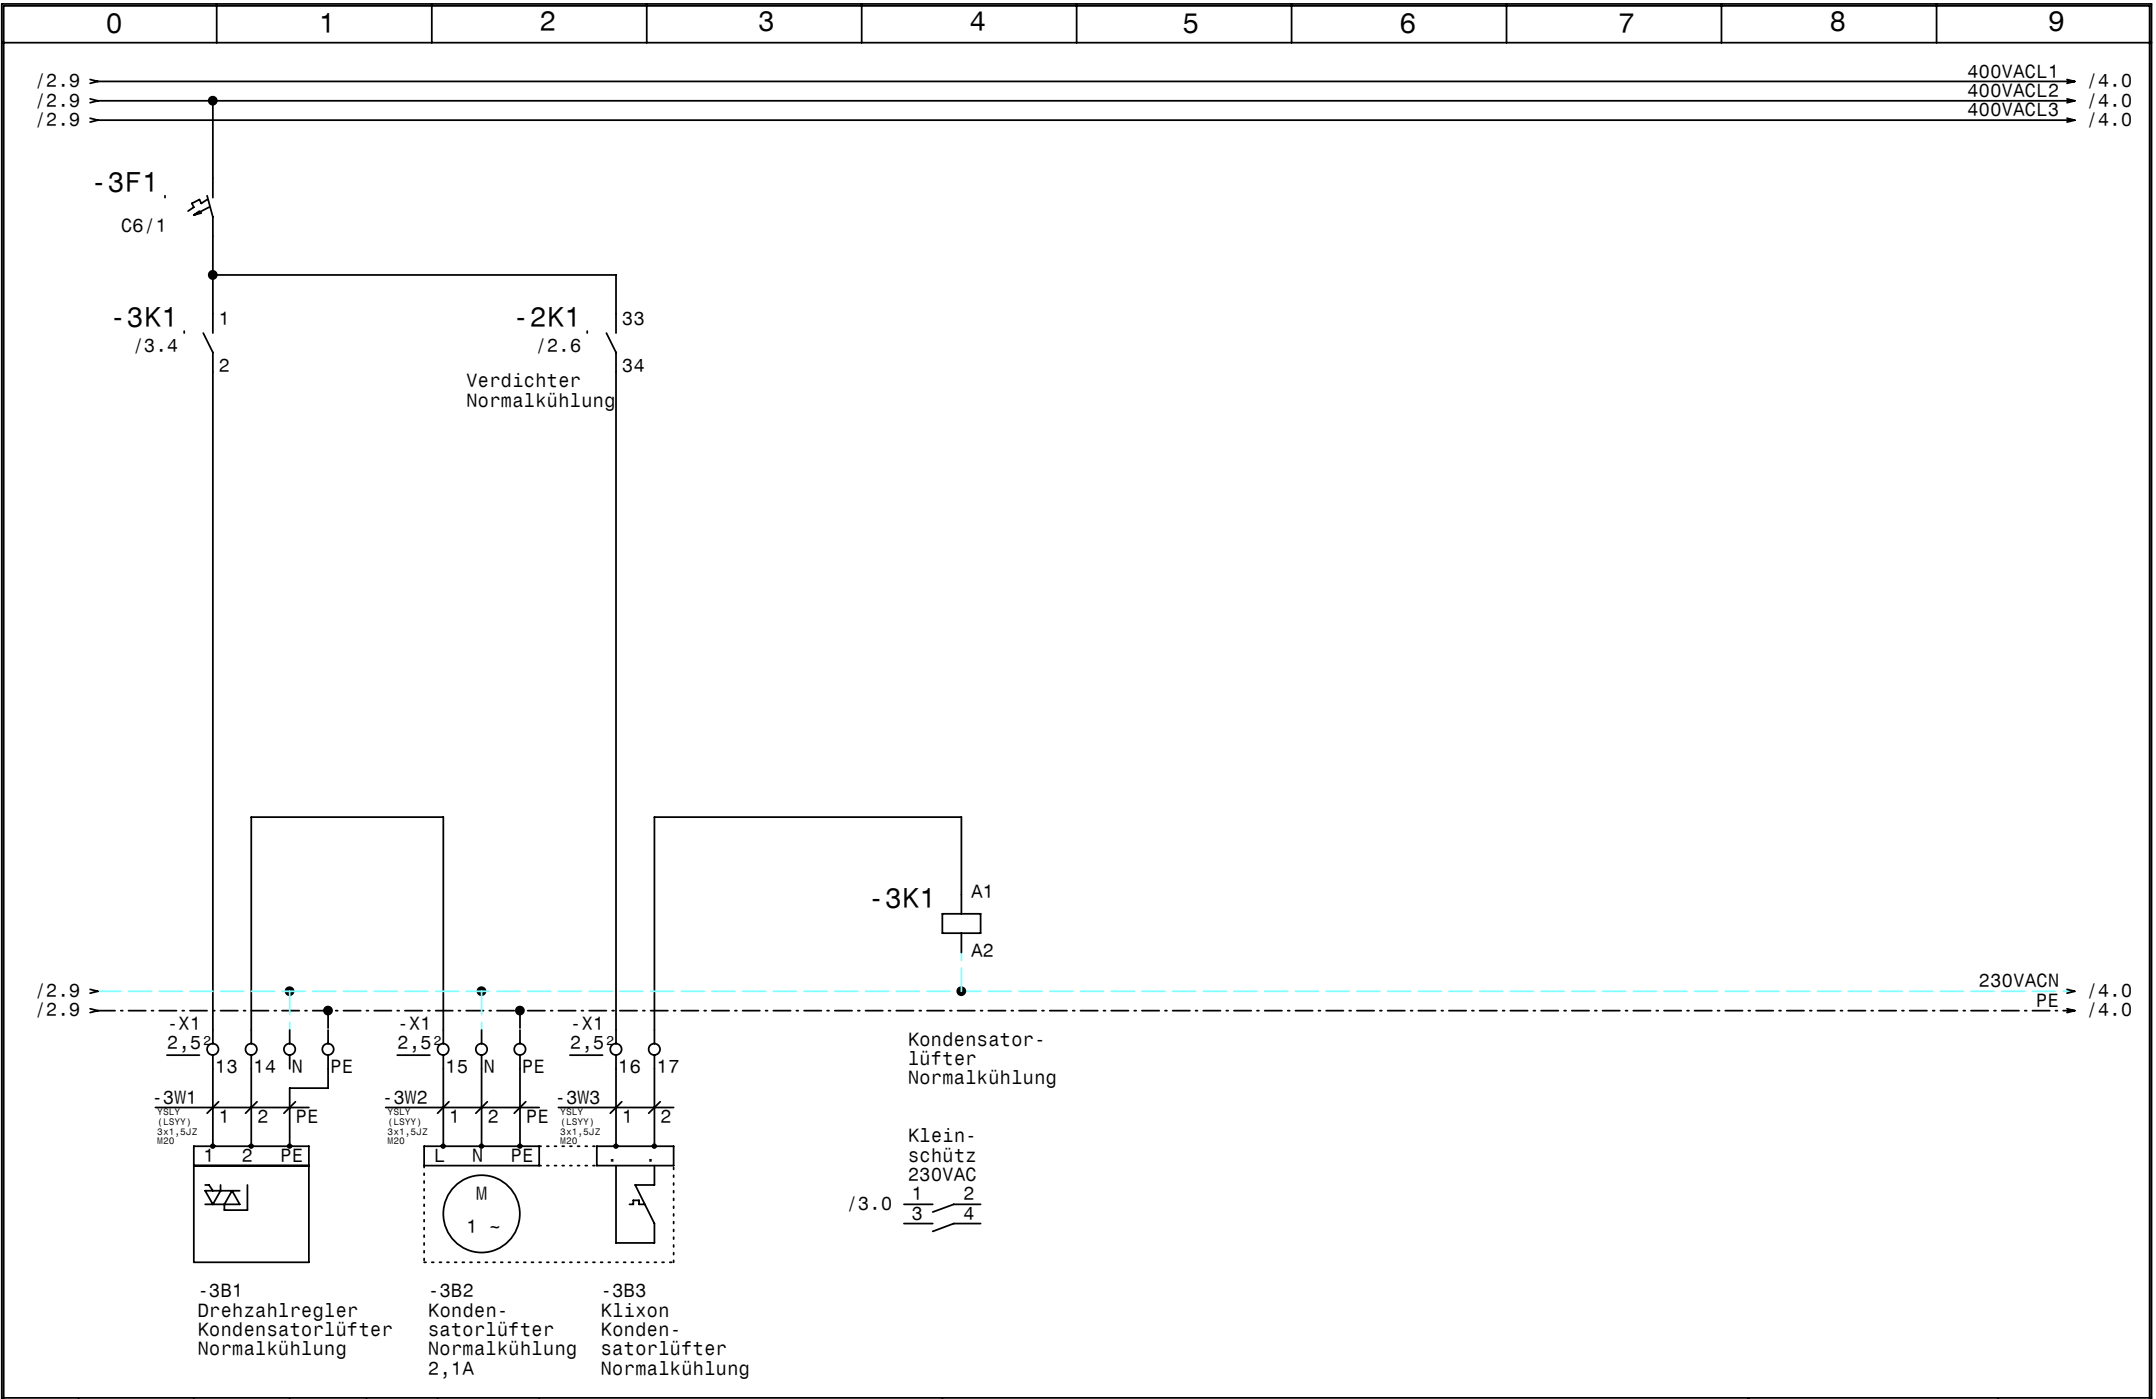

				Datum	18.03.11	 Schuessli Kälte- und Klimaanlagebedarf	NK-Raum Riepl Kondensatorlüfter Normalkühlung		Zeichn.Nr. :
				Bearb.	Hattinger				035/11
				Gepr.					Blatt 3
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4	B1.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge								
1	PKZM0-12					Motorschutzschalter					-2F1								
1	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter													
2	C6/1					Sicherungsautomaten					-3F1, -1F1								
1	C10/1N					Sicherungsautomaten					-4F1								
1	C16/3N					Sicherungsautomaten					-4F2								
1	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-2H1								
1	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-2H2								
1	DILM9-10(230V50HZ)					Schütz					-2K1								
1	DILM32-XHI11					Hilfsschalterbaustein													
2	BZ 326 437 /230VAC /2S					Kleinschütz für Wärmespeicher					-3K1, -4K1								
1	BZ 326 384 /230VAC /1HS 1S					Kleinschütz für Wärmespeicher					-4K2								
1	WS 6625 B=600 H=600 T=250					Wandschrank IP 55					-0N1								
1	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-2N1								
1						Dixell XR170C /12Vac/dc					-4N1								
1	LTS63 EHN4 A3					Hauptschalter					-1Q1								
2	M10HEA1					Ausschalter 1pol. 0-1					-4S1, -2S1								
1						Dixell Trafo /230Vac /12Vac					-4T1								
1	M32					Kabelverschraubung					-1W1								
6	M16					Kabelverschraubung					-2W4, -2W2, -4W5, -4W4, -2W3, -4W3								
7	M20					Kabelverschraubung					-4W2, -4W6, -3W3, -3W1, -2W1, -3W2								
											-4W1								
3	Klemme 10 grau					Klemme L					-X1								
1	Klemme 10 blau					Klemme N					-X1								
1	EK 10 ge/gr					Erdungsklemme					-X1								
8	Klemme 2,5 blau					Klemme N					-X1, -X1								
12	EK 2,5 ge/gr					Erdungsklemme					-X1, -X1, -X2								
27	Klemme 2,5 grau					Klemme L					-X2, -X1, -X1								
						</													