



Anlage:		Normalkühlung		!! ACHTUNG !! Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!	
Firma:		Schwabl			
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN			
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x800x300	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	—	schwarz
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:	—	hellblau
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER:	—	gelb/grün
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:		
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
KABELEINFÜHRUNG:	unten		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	rechts		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
			GND, DDC:		blau-weiß
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
			FREMDSPANNUNG:		orange

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	002 Verdichter	004 Normalkühlung
001 Netzanschluß	003 Kondensatorlüfter	

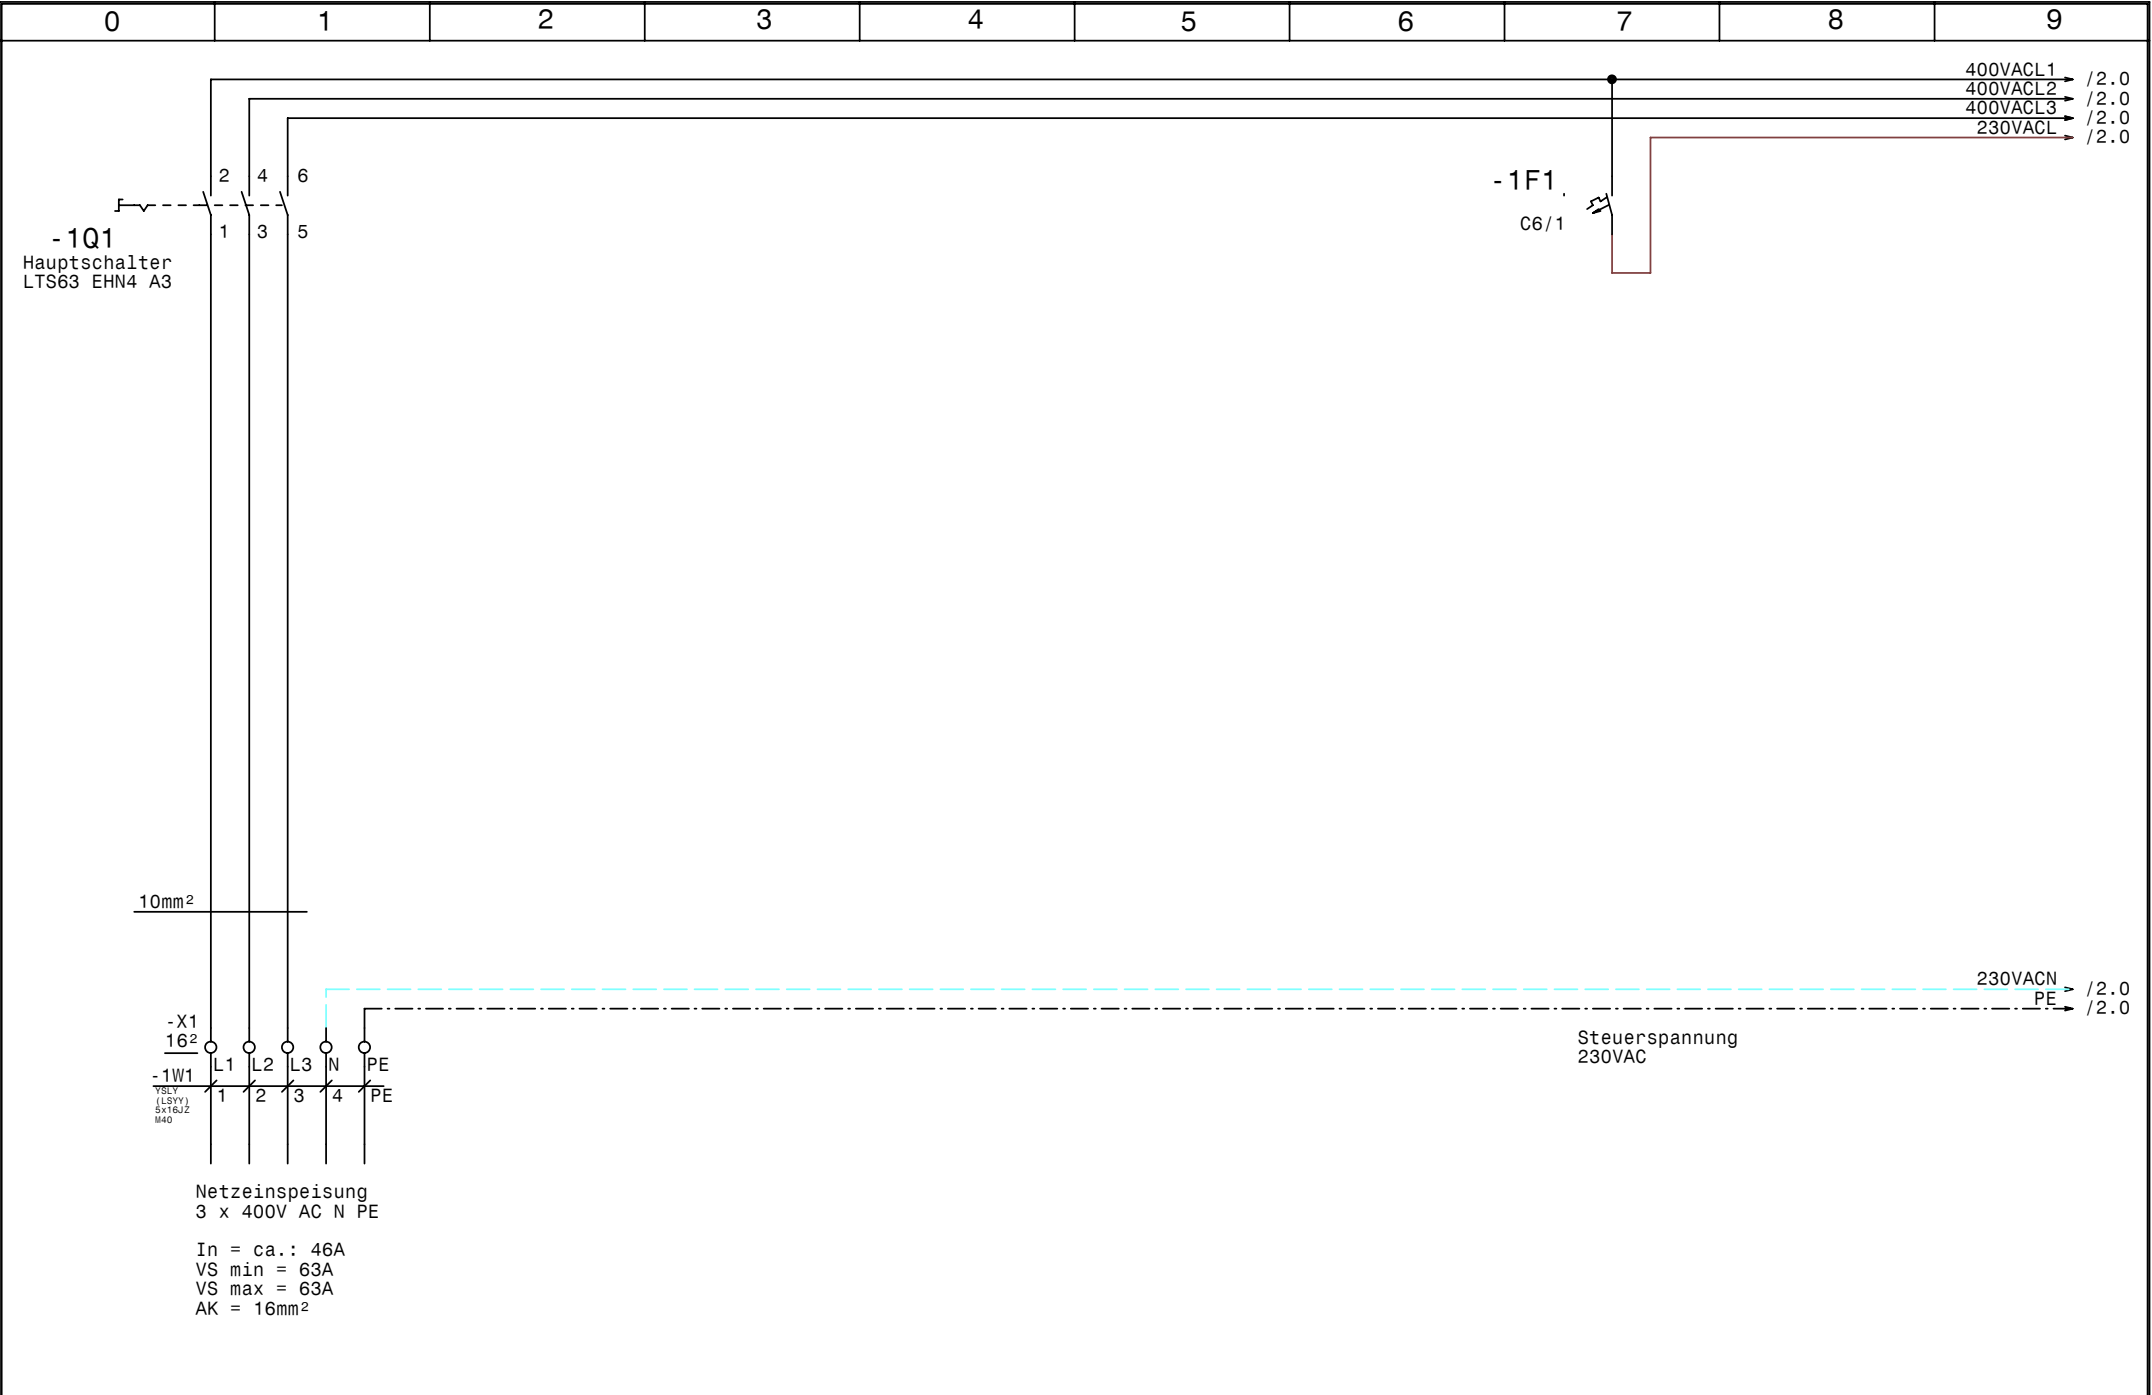

				Datum	05.04.11	 Schiessl Kälte- und Klimaanlagebedarf	Normalkühlung Fischer Erdäpfellager Netzanschluß	Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			072/11	
				Gepr.				Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4	B1.

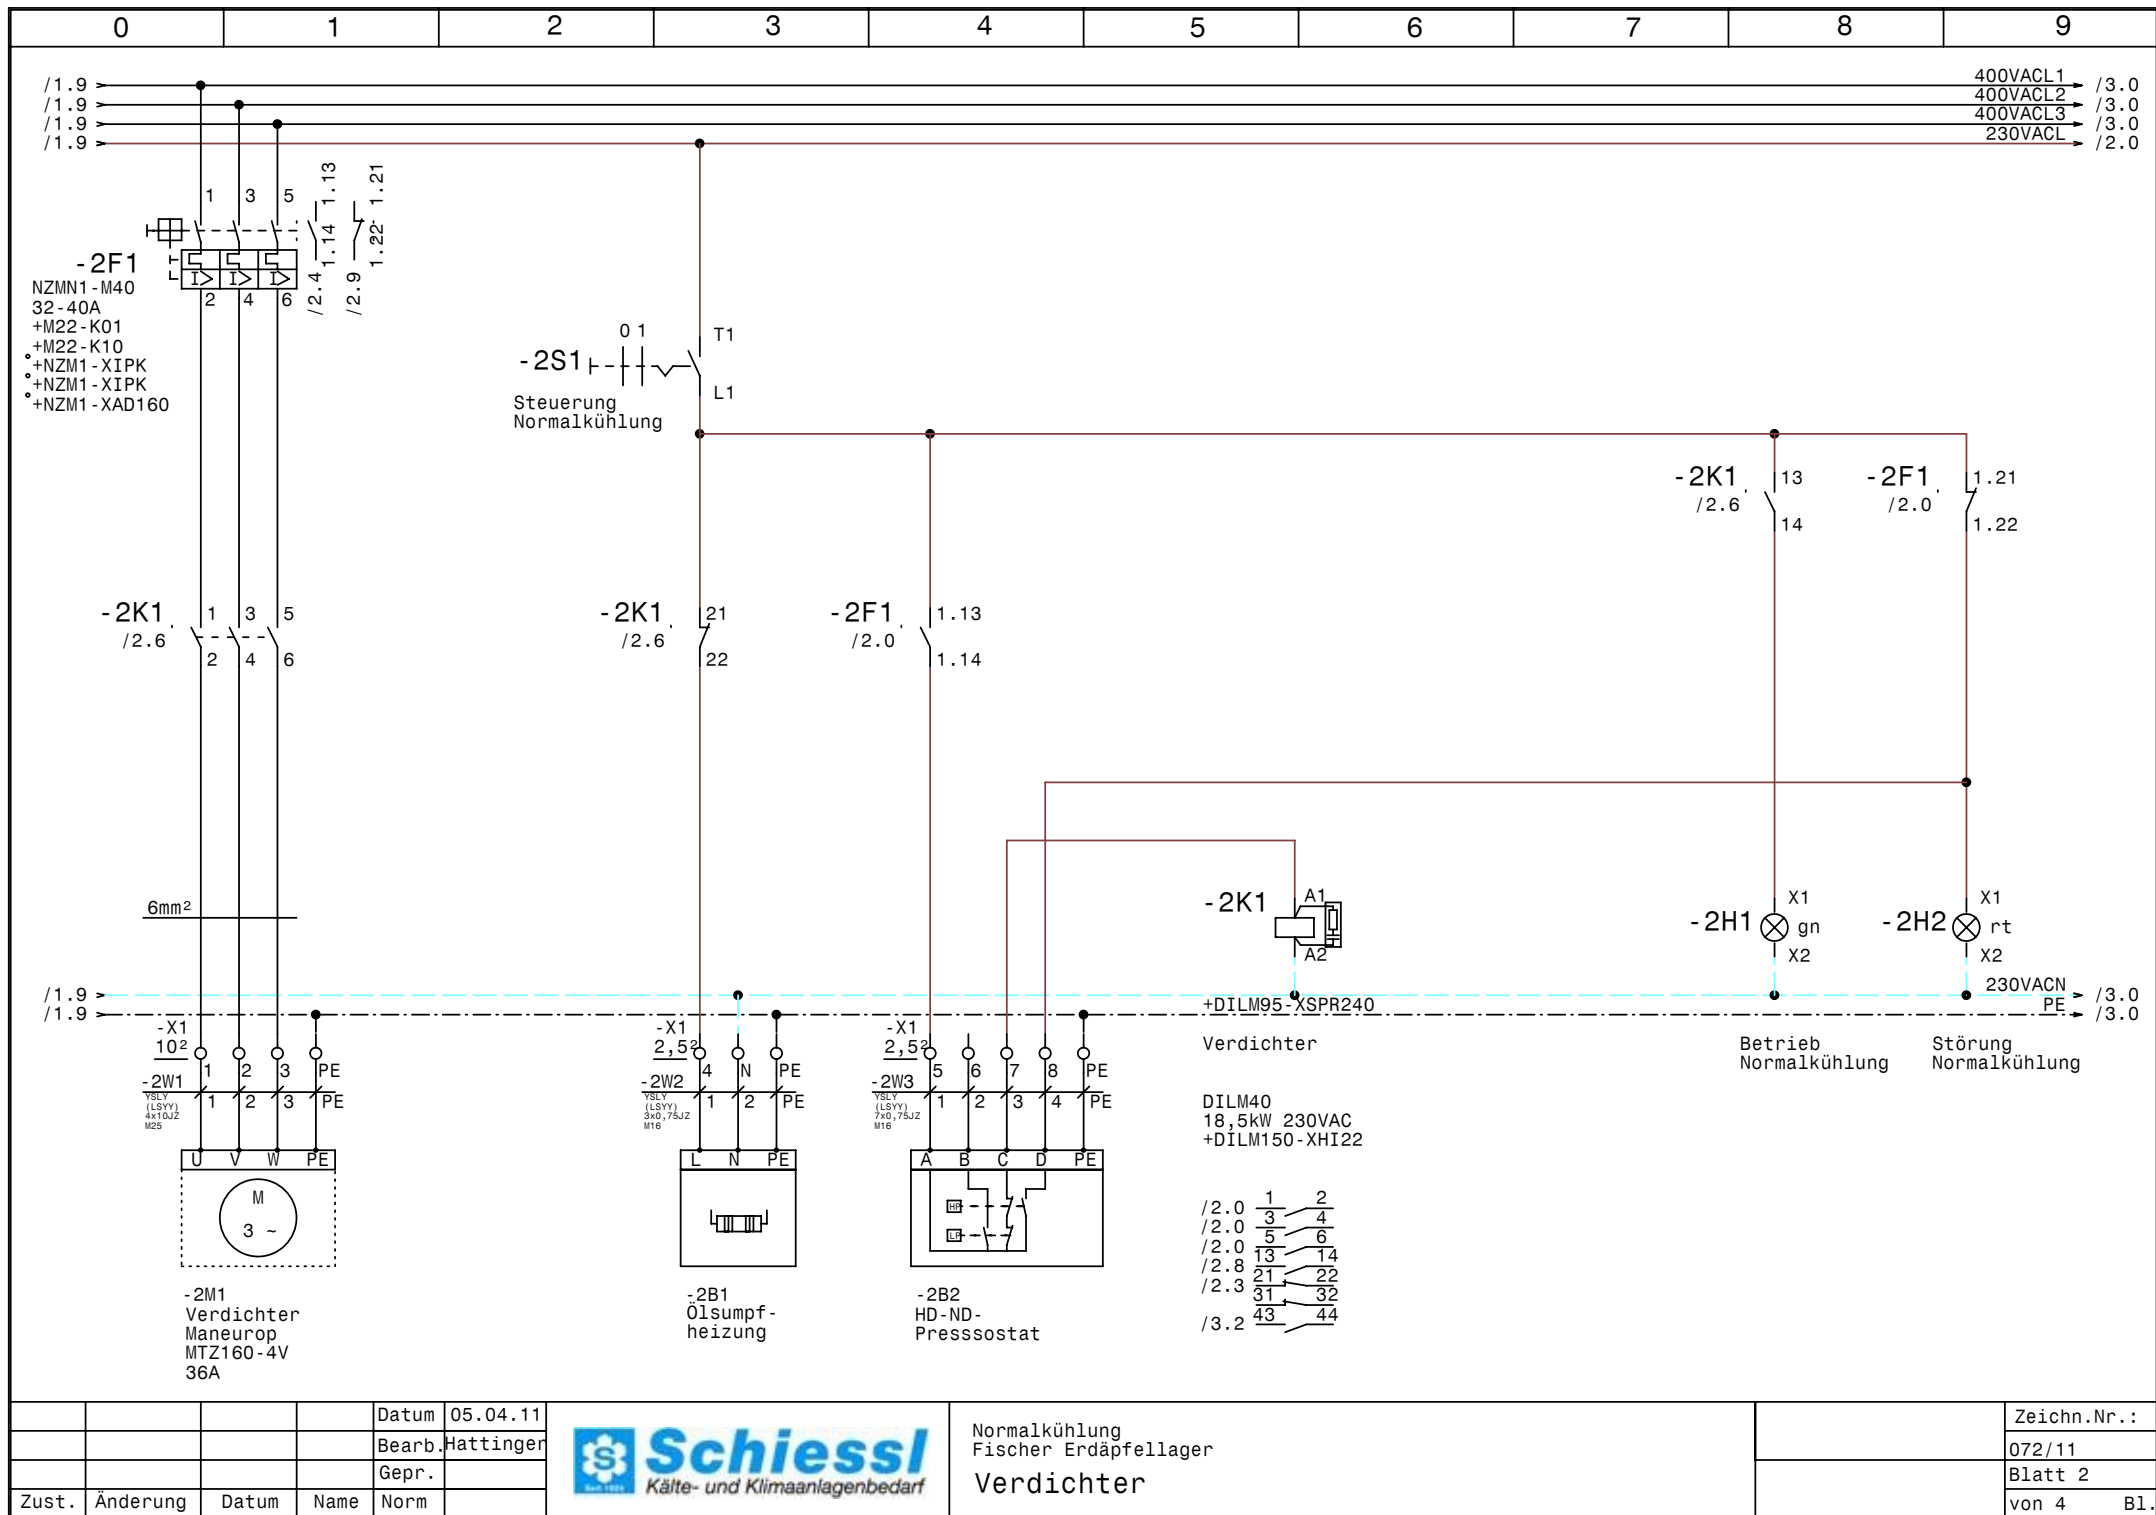

				Datum	05.04.11
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Normalkühlung
Fischer Erdäpfellager
Verdichter

Zeichn.Nr.:
072/11
Blatt 2
von 4 B1.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge								
1	C6/1					Sicherungsautomaten					-1F1								
1	NZMN1-M40					Leistungsschalter Motorschutz					-2F1								
1	M22-K10					Leistungsschalter Normalhilfskonta													
1	M22-K01					Leistungsschalter Normalhilfskonta													
1	C13/1					Sicherungsautomaten					-3F1								
1	C6/1N					Sicherungsautomaten					-4F1								
1	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-2H1								
1	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-2H2								
1	DILM40(230V50HZ)					Schütz					-2K1								
1	DILM150-XHI22					Hilfsschalterbaustein													
3	BZ 326 437 /230VAC /2S					Kleinschütz für Wärmespeicher					-3K1, -4K2, -4K1								
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300					Wandschrank IP 55					-0N1								
1	DILM95-XSPR240					RC-Löschglied					-2N1								
1						Dixell XR60CX 230Vac					-4N1								
1	LTS63 EHN4 A3					Hauptschalter					-1Q1								
2	M10HEA1					Ausschalter 1pol. 0-1					-4S1, -2S1								
1	M40					Kabelverschraubung					-1W1								
1	M25					Kabelverschraubung					-2W1								
4	M16					Kabelverschraubung					-2W2, -4W7, -2W3, -4W6								
8	M20					Kabelverschraubung					-4W1, -4W5, -4W4, -3W2, -3W3, -4W3								
											-4W2, -3W1								
3	Klemme 16 grau					Klemme L					-X1								
8	Klemme 2,5 blau					Klemme N					-X1								
1	Klemme 16 blau					Klemme N					-X1								
1	EK 16 ge/gr					Erdungsklemme					-X1								
1	EK 10 ge/gr					Erdungsklemme					-X1								
11	EK 2,5 ge/gr					Erdungsklemme					-X1, -X2								
3	Klemme 10 grau					Klemme L					-X1								
19	Klemme 2,5 grau					Klemme L					-X2, -X1								
2	+NZM1-XIPK					Fingerschutz für NZMN1					-2Z1, -2Z2								
1	+NZM1-XAD160					Adapter für NZM1					-2Z3								
				Datum	05.04.11	 Schiessl Kälte- und Klimaanlagebedarf					Normalkühlung Fischer Erdäpfellager Materialliste					Zeichn.Nr.: 072/11 Blatt 1 von 1 Bl.			
			Bearb.	Hattinger F.															
			Gepr.																
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm															