

Anlage:

Kühlung

Falba Stuba

Firma:

Dorfinstallateur

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

400x600x250

(BxHxT)

(H)

SOCKEL:

-

RAL 7035

SCHUTZART:

IP54

SCHUTZMASSNAHME:

lt. EVU

BLINDSCHALTBILD:

nein

KABELEINFÜHRUNG:

unten

TÜRANSCHLAG:

rechts

(BxH)

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

schwarz

NEUTRALLEITER:

hellblau

SCHUTZLEITER:

gelb/grün

STEUERSPANNUNG 230VAC:

ohne Trafo:

L/N

mit Trafo:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

+/-

GND, DDC:

braun/hellblau

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

rot/rot-weiß

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

blau/blau-weiß

FREMDSPANNUNG:

blau/blau-weiß

blau-weiß

grün

orange

orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	002	Aggregat	004	XWeb300
001	Netzanschluß	003	Kühlstellenabgänge		

Datum

01.07.11

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Zust.

Änderung

Datum

Name

Norm

Schiessl

Kälte- und Klimaanlagebedarf

Kühlung

Falba Stuba

Deckblatt


Zeichn.Nr.:

200/11

Blatt 0

von 4


B1.

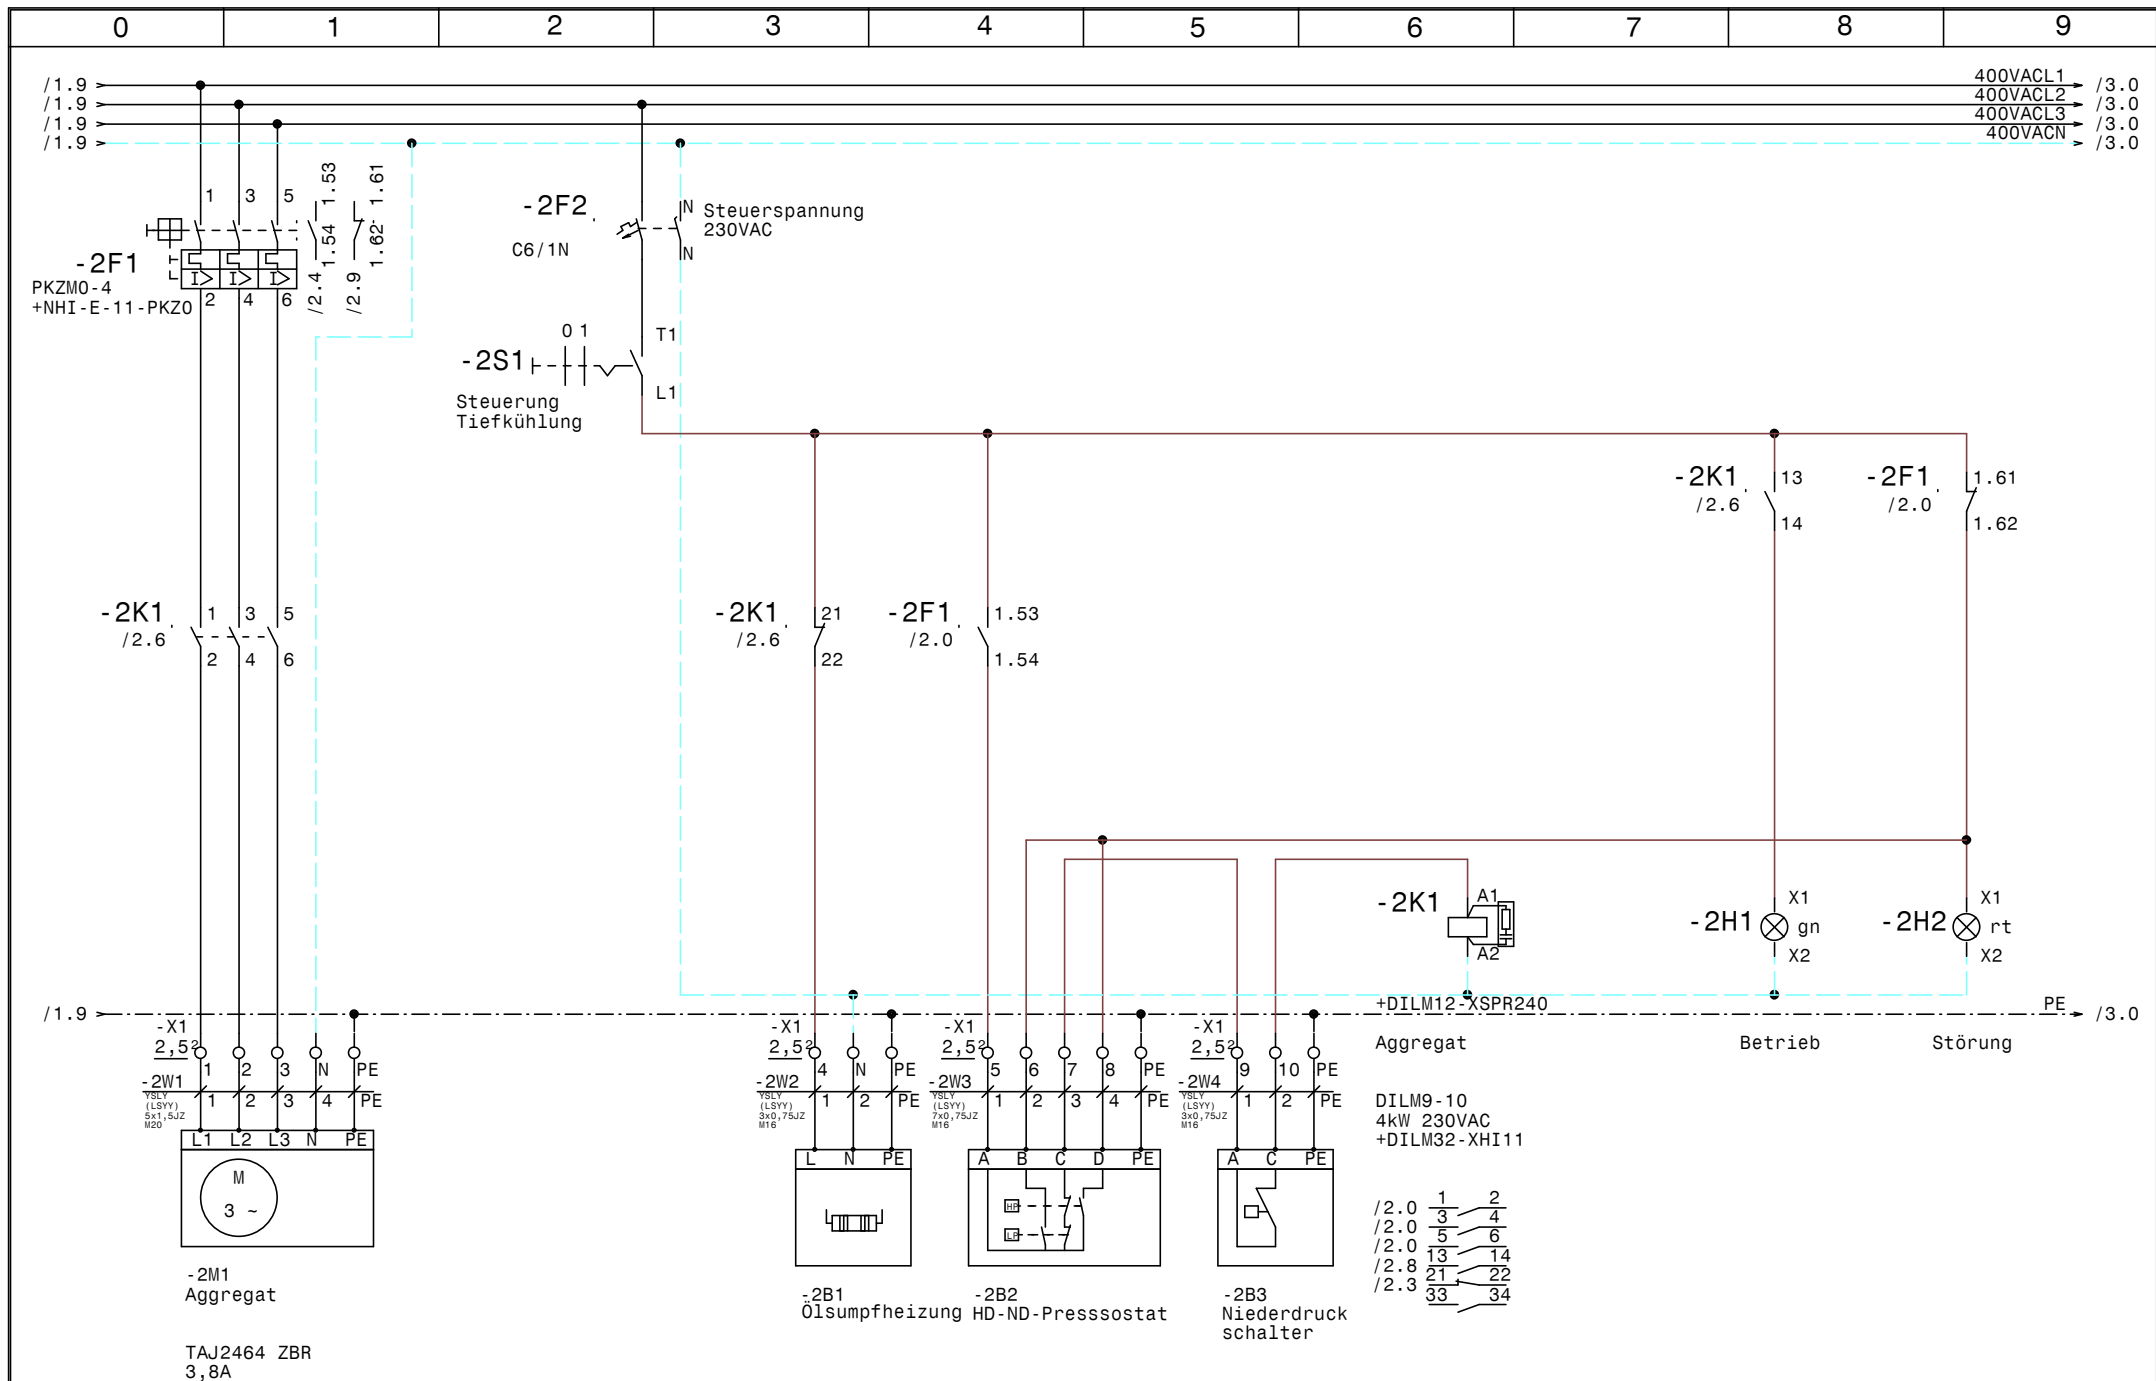

				Datum	01.07.11				Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				200/11
				Gepr.					Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4 Bl.



Kühlung
Falba Stuba
Aggregat

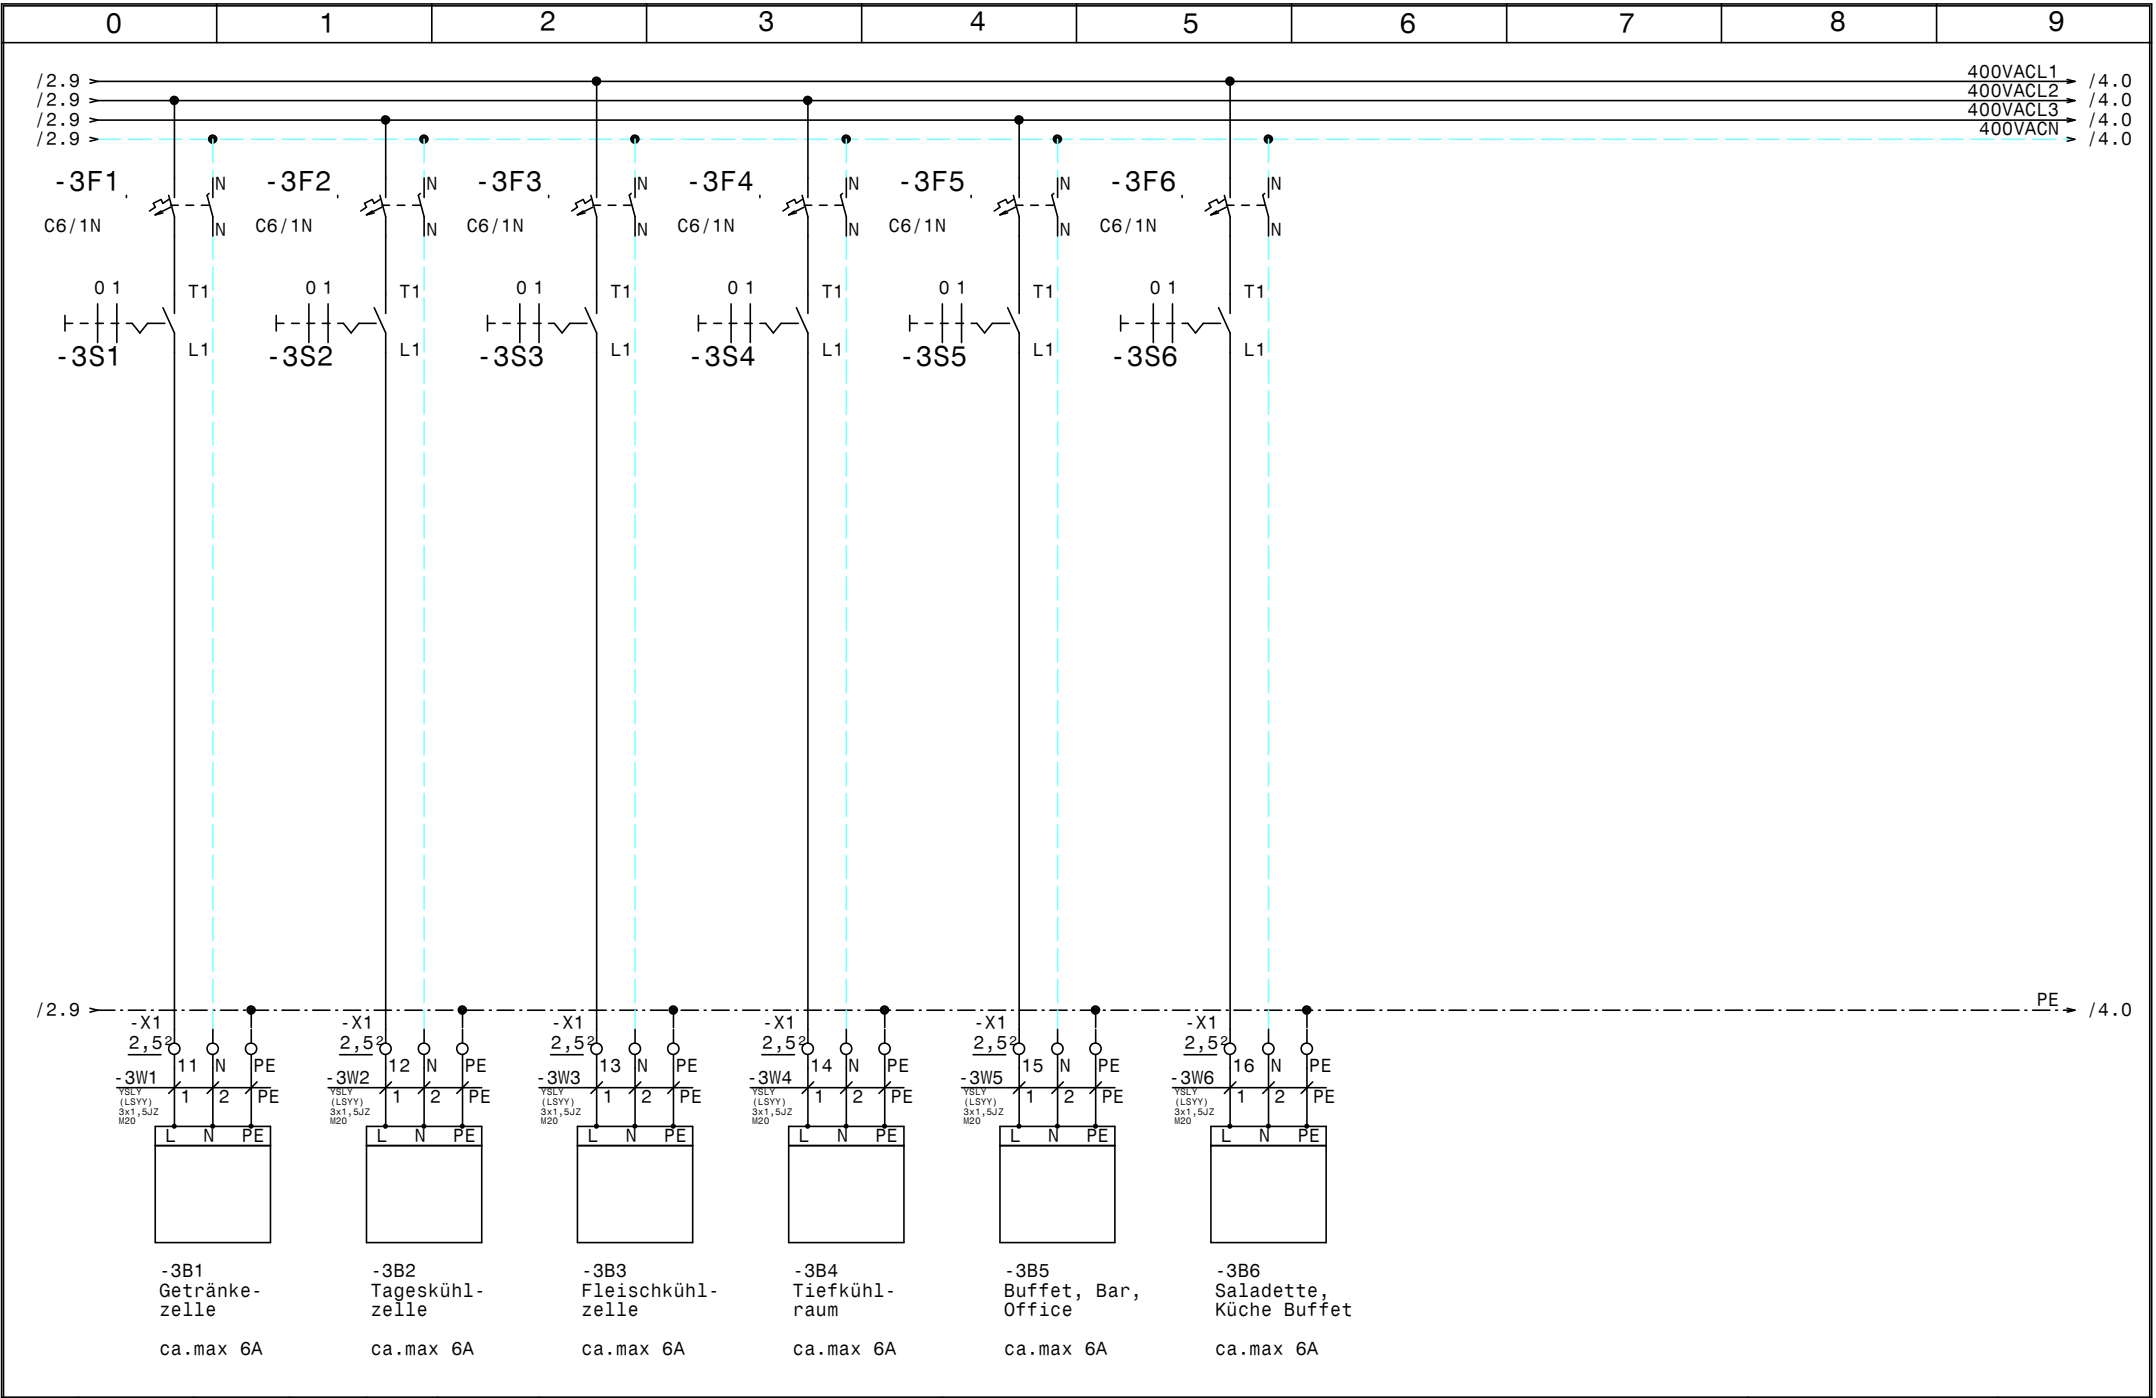

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät			Leitungs- bezeichnung			Leitungs- typ			Anzahl Adern		Zielbezeichnung							
1	-1We1			-1W1			YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20			5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE							
2	-2M1			-2W1			YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20			5		Aggregat							
3	-2B1			-2W2			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Ölsumpfheizung							
4	-2B2			-2W3			YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16			5		HD-ND-Presssostat							
5	-2B3			-2W4			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Niederdruck schalter							
6	-3B1			-3W1			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Getränkezelle							
7	-3B2			-3W2			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Tageskühlzelle							
8	-3B3			-3W3			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Fleischkühlzelle							
9	-3B4			-3W4			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Tiefkühlraum							
10	-3B5			-3W5			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Buffet, Bar, Office							
11	-3B6			-3W6			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Saladette, Küche Buffet							
12	-4B1			-4W1			YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16			2		RS485 Busverbindung							

[illegible]