

Anlage:

Miniverbund

CupCino

Firma:

Gastrosystemtechnik

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

VERDRAHTUNGSFARBEN

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x500x200	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

HAUPTSTROMKREIS	400/230V:	—	schwarz
NEUTRALLEITER:		- - -	hellblau
SCHUTZLEITER:		- - -	gelb/grün
STEUERSpannung	230VAC:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung	0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung	0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:			blau-weiß
MESSELEITUNGEN, FÜHLER:			grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:			orange
FREMDSPANNUNG:			orange

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen

Aufnahmestrom der Motoren einstellen!
Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche
Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen
Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!


Blattverzeichnis

000	Deckblatt
-----	-----------


001	Netzanschluß
-----	--------------

002 Miniverbund

				Datum	16.08.11	 SchieSSL Kälte- und Klimaanlagebedarf	Miniverbund CupCino Deckblatt		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				228/11
				Gepr.					Blatt 0
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

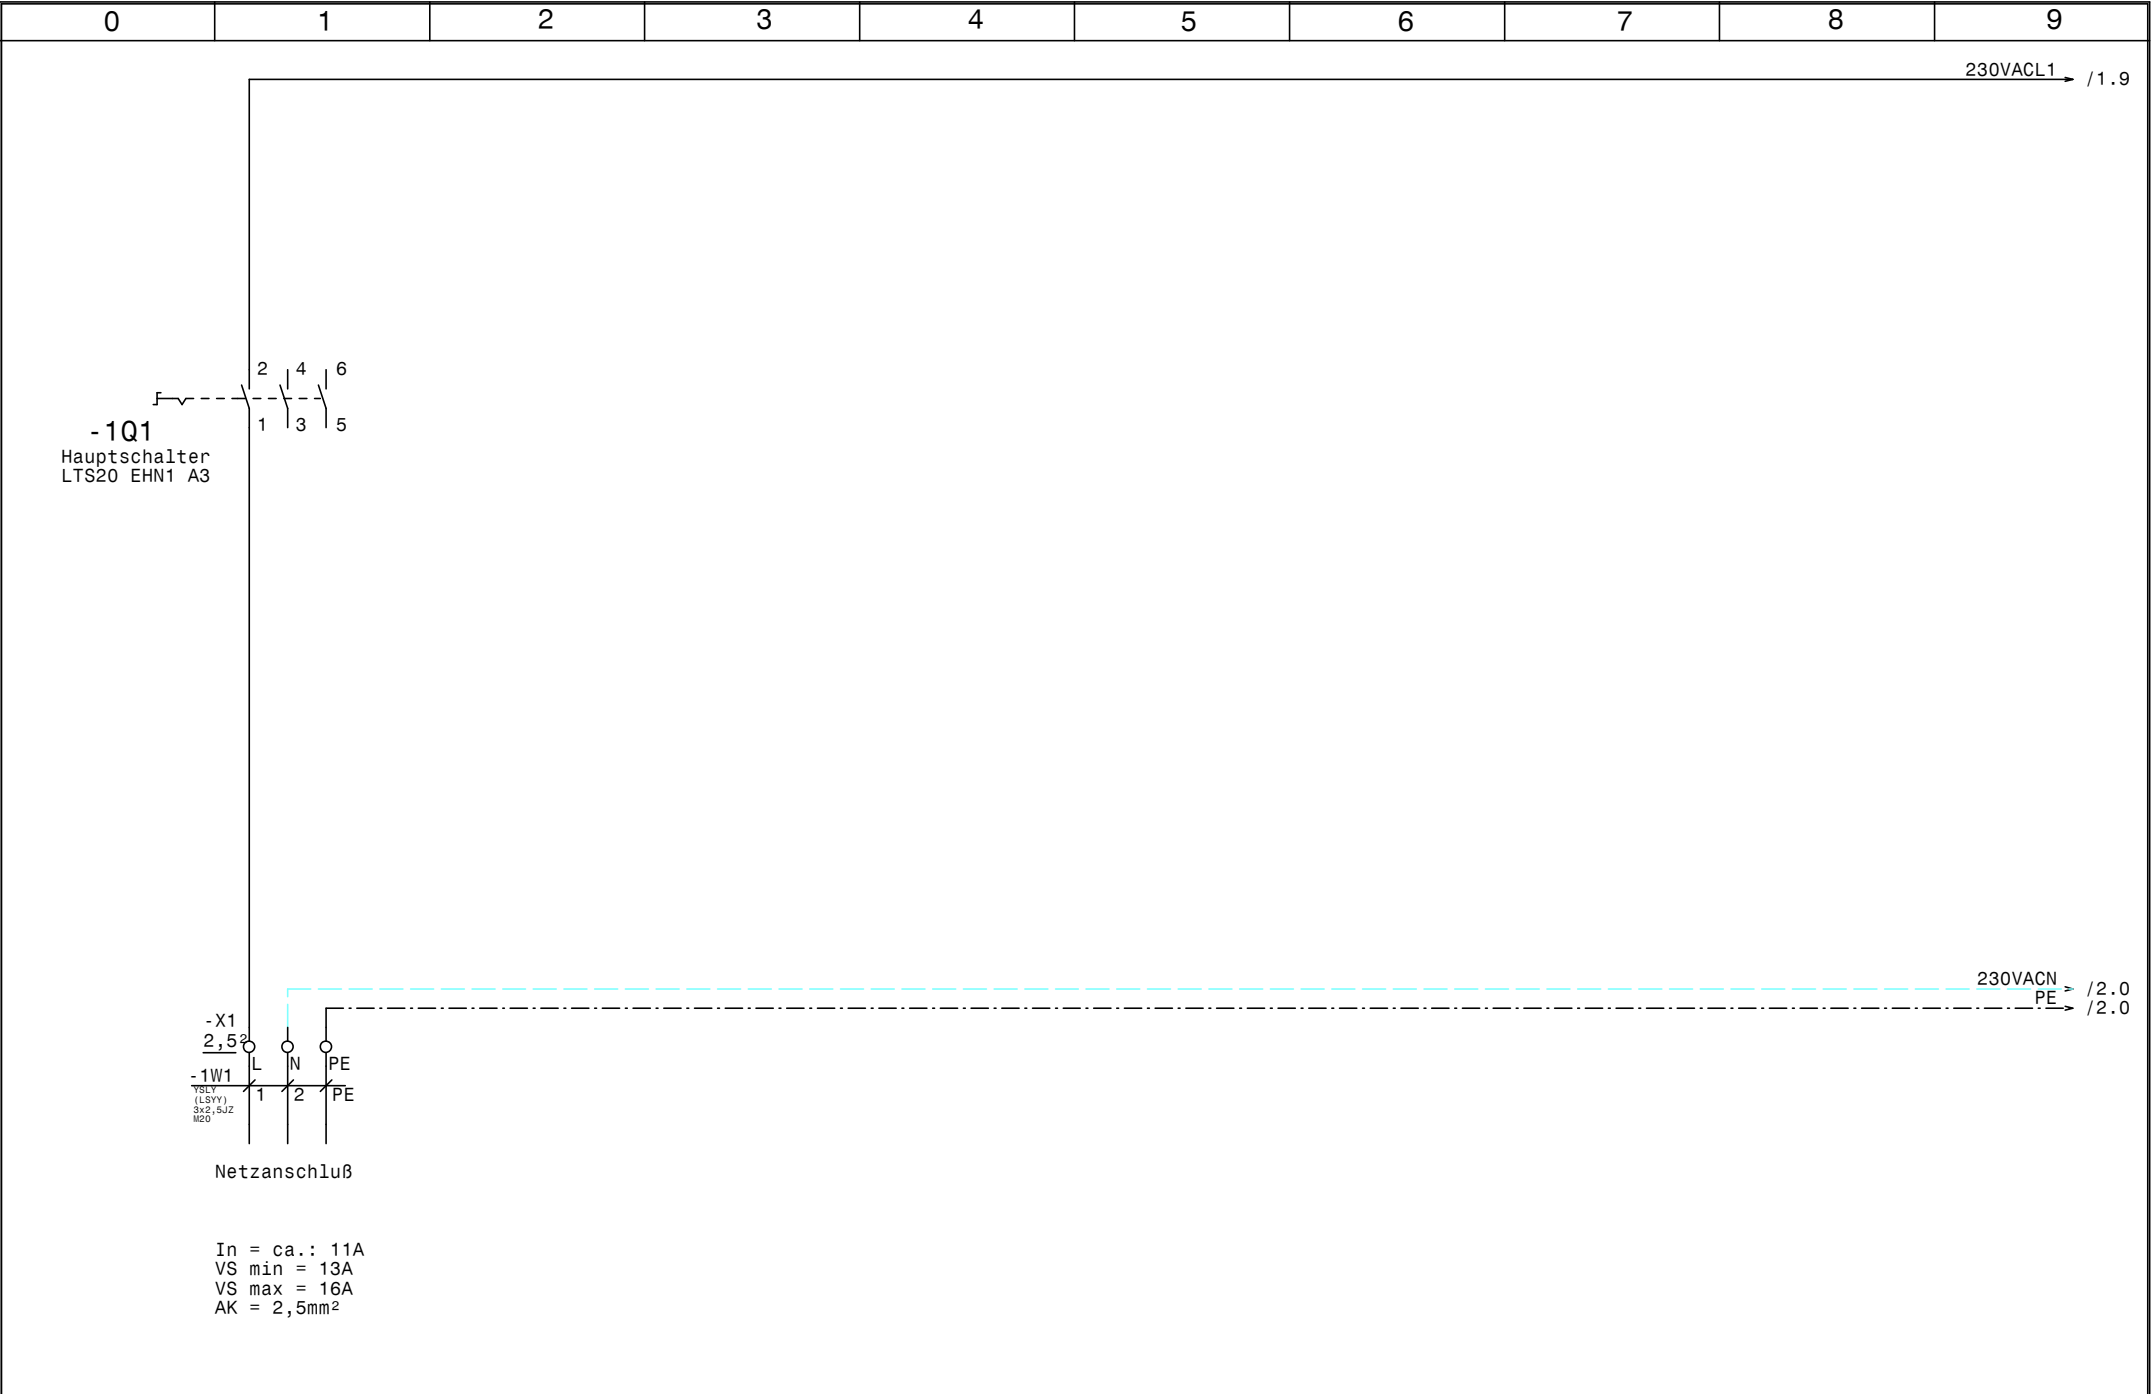

				Datum	16.08.11	Schiessl <i>Kälte- und Klimaanlagebedarf</i>	Miniverbund CupCino Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				228/11
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

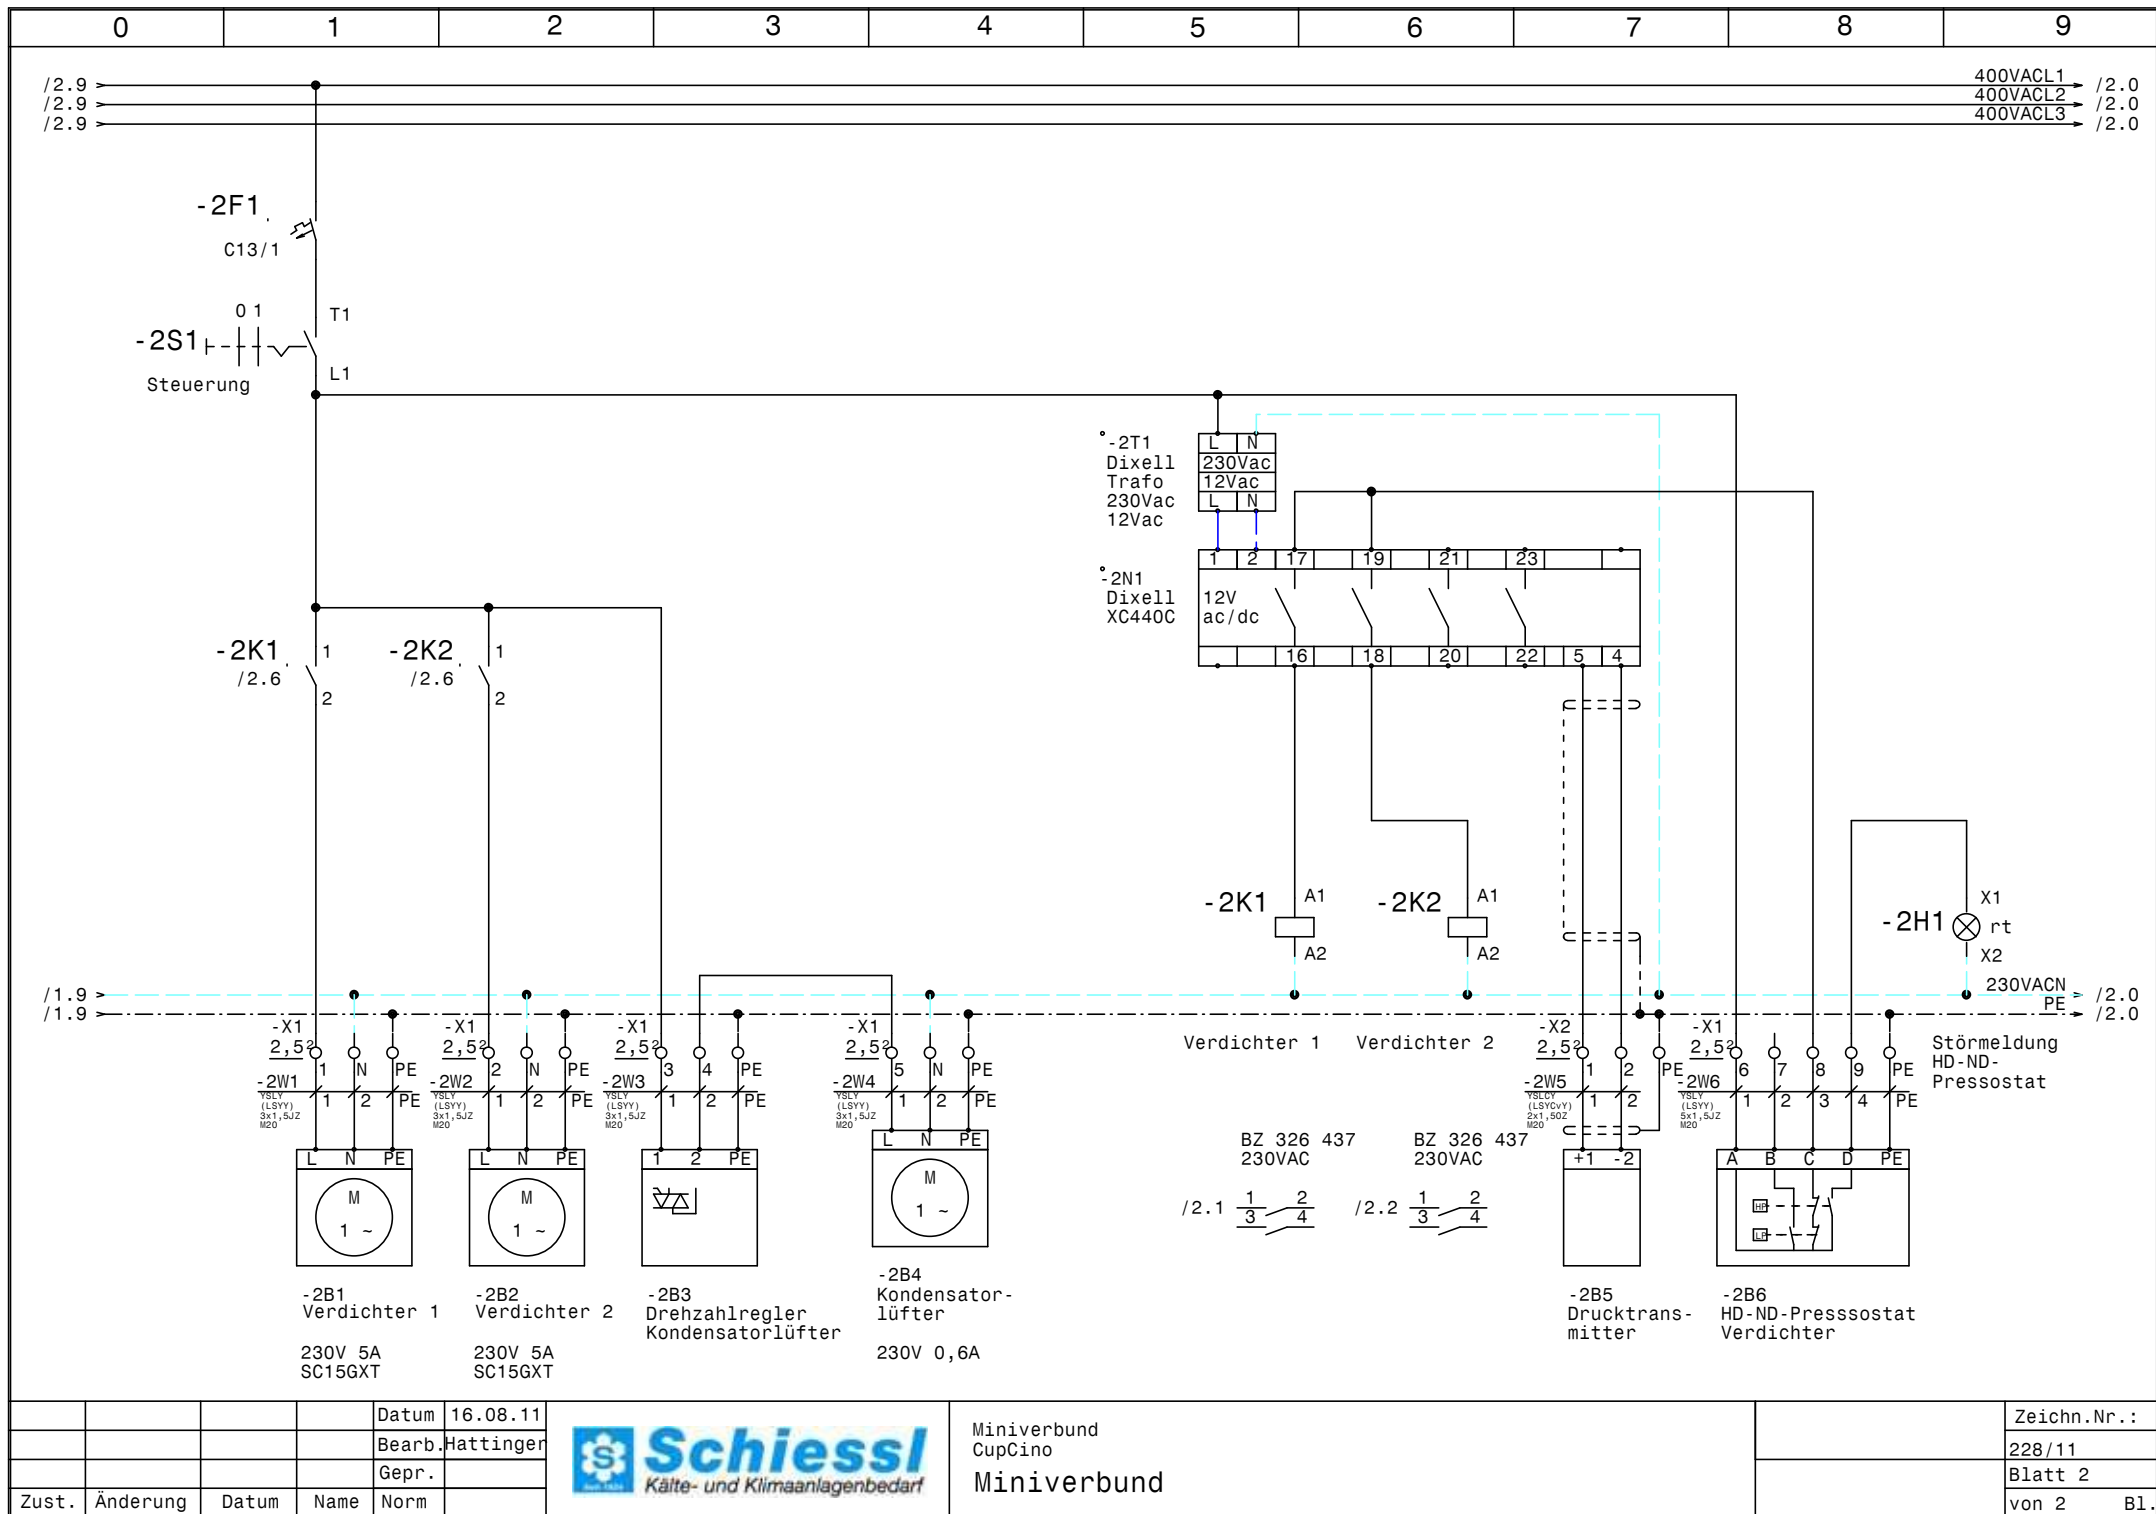

[illegible]

[illegible]