

Anlage:

Klimakammer

Nievelt

Nieveit

Firma:	Kinzl
--------	-------

Kinzl

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	• 280x560x130	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

280x560x130
-
RAL 7035
IP54
lt. EVU
nein
unten
rechts

(BxH)

————— schwarz
 ————— hellblau
 - - - - - gelb/grün
 ————— rot/rot-weiß
 ————— blau/blau-weiß
 ————— blau/blau-weiß
 - - - - - blau-weiß
 ————— grün
 ————— orange
 ————— orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!


Blattverzeichnis

002 XH260V



Klimakammer
Nievelt
Deckblatt

Zeichn.Nr.:	234/11
Blatt 0	von 2

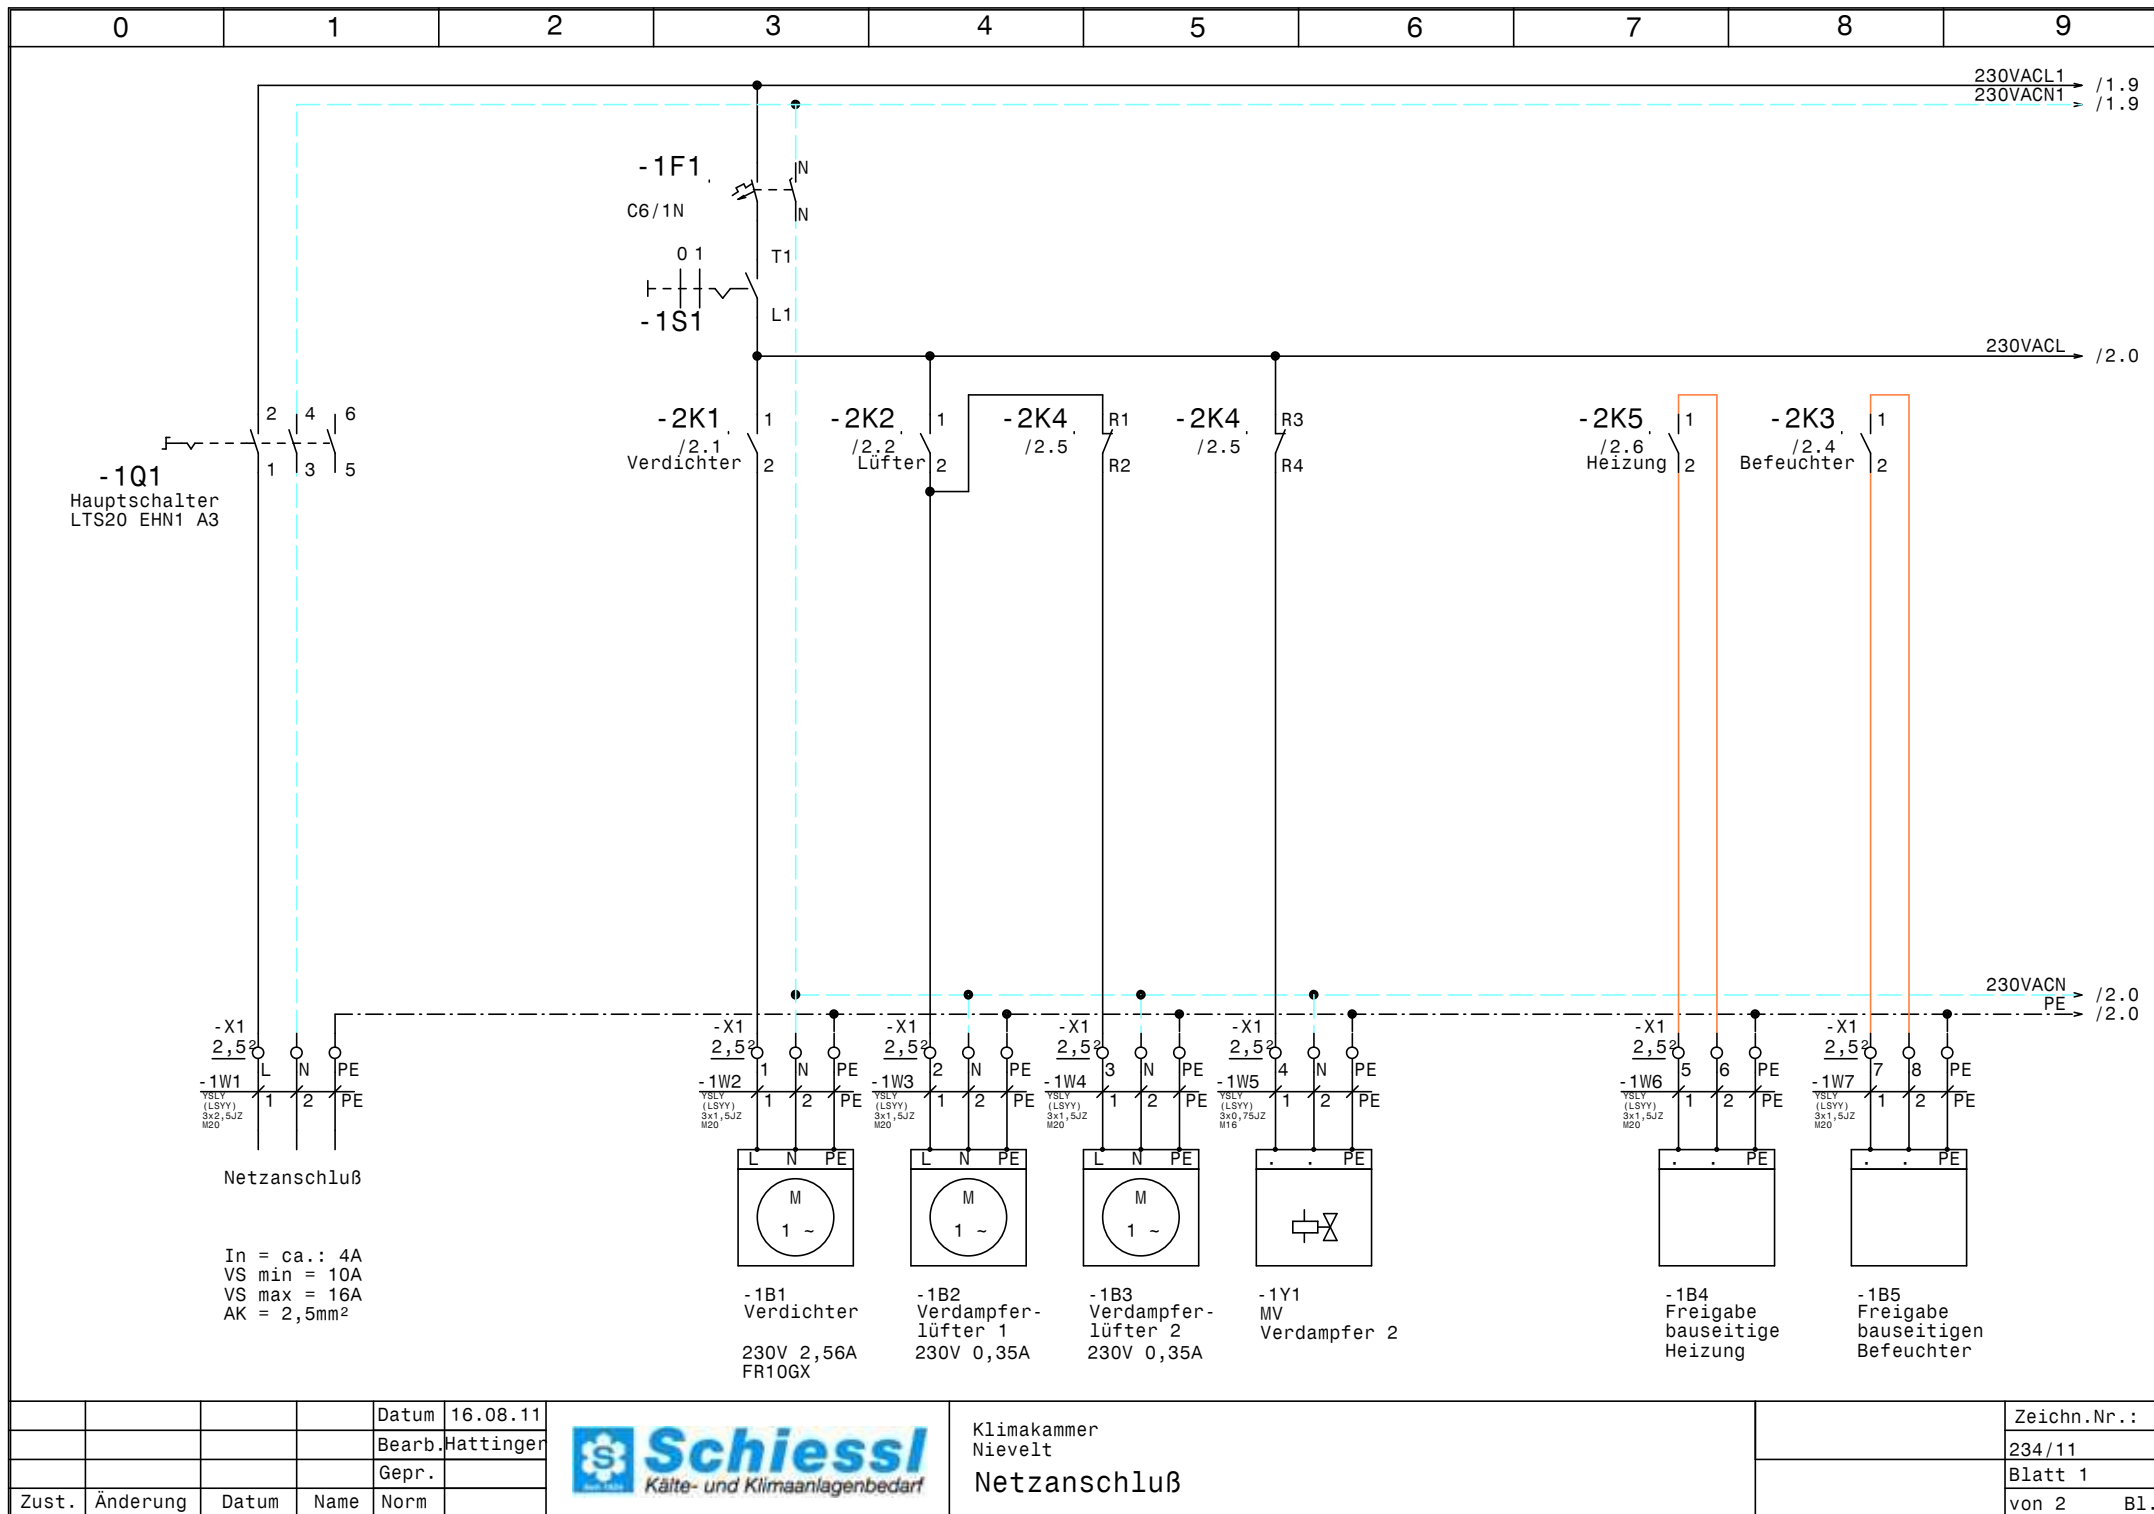

				Datum	16.08.11
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Klimakammer
Nievelt
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	234/11
Blatt 1	von 2
	B1.



[illegible]

[illegible]