

Anlage:

TKR

Rolenturm-gasse

Firma:

Walter Meier

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten!

Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen
Aufnahmestrom der Motoren einstellen!

Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche
Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen
Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x400x200	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN


HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:		
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	_____	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	_____	orange
FREMDSPANNUNG:	_____	orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß

002	Verdichter
003	TKR

				Datum	25.10.11	 Schliessl Kälte- und Klimaanlagenbedarf	TKR Rolenturmgtasse Deckblatt			Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger					296/11/1
				Gepr.						Blatt 0
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 3 Bl.

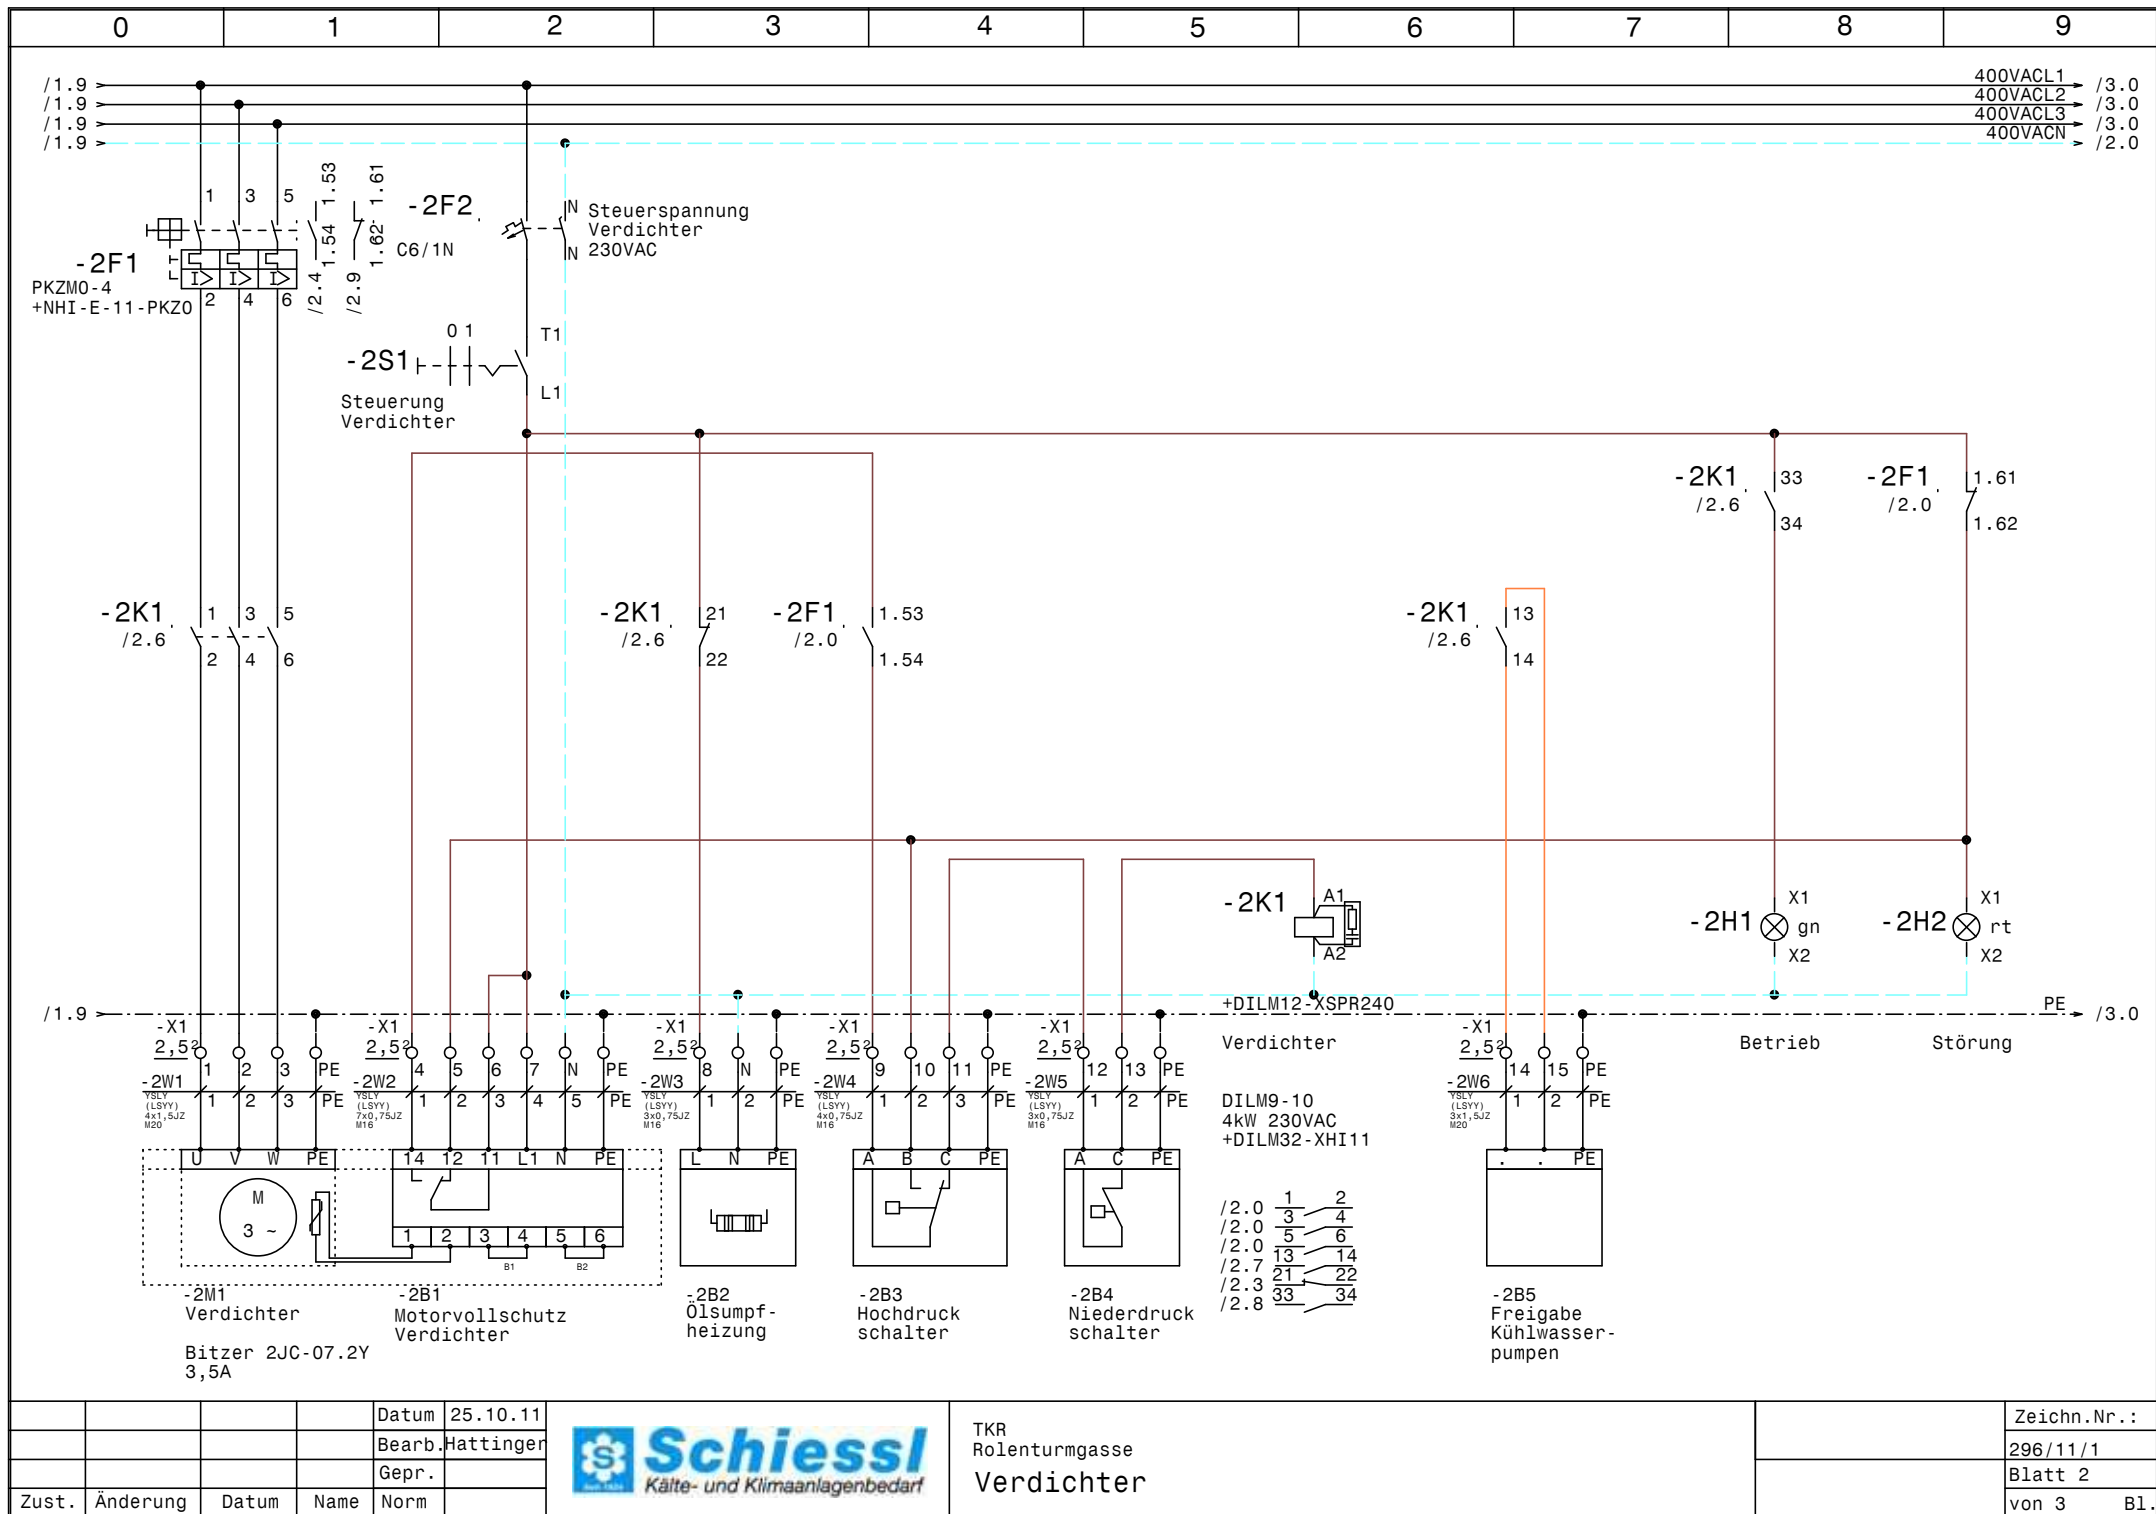


				Datum	25.10.11
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



TKR
Rolenturm-gasse
Verdichter

Zeichn.Nr.:	296/11/1
Blatt 2	von 3
	B1.

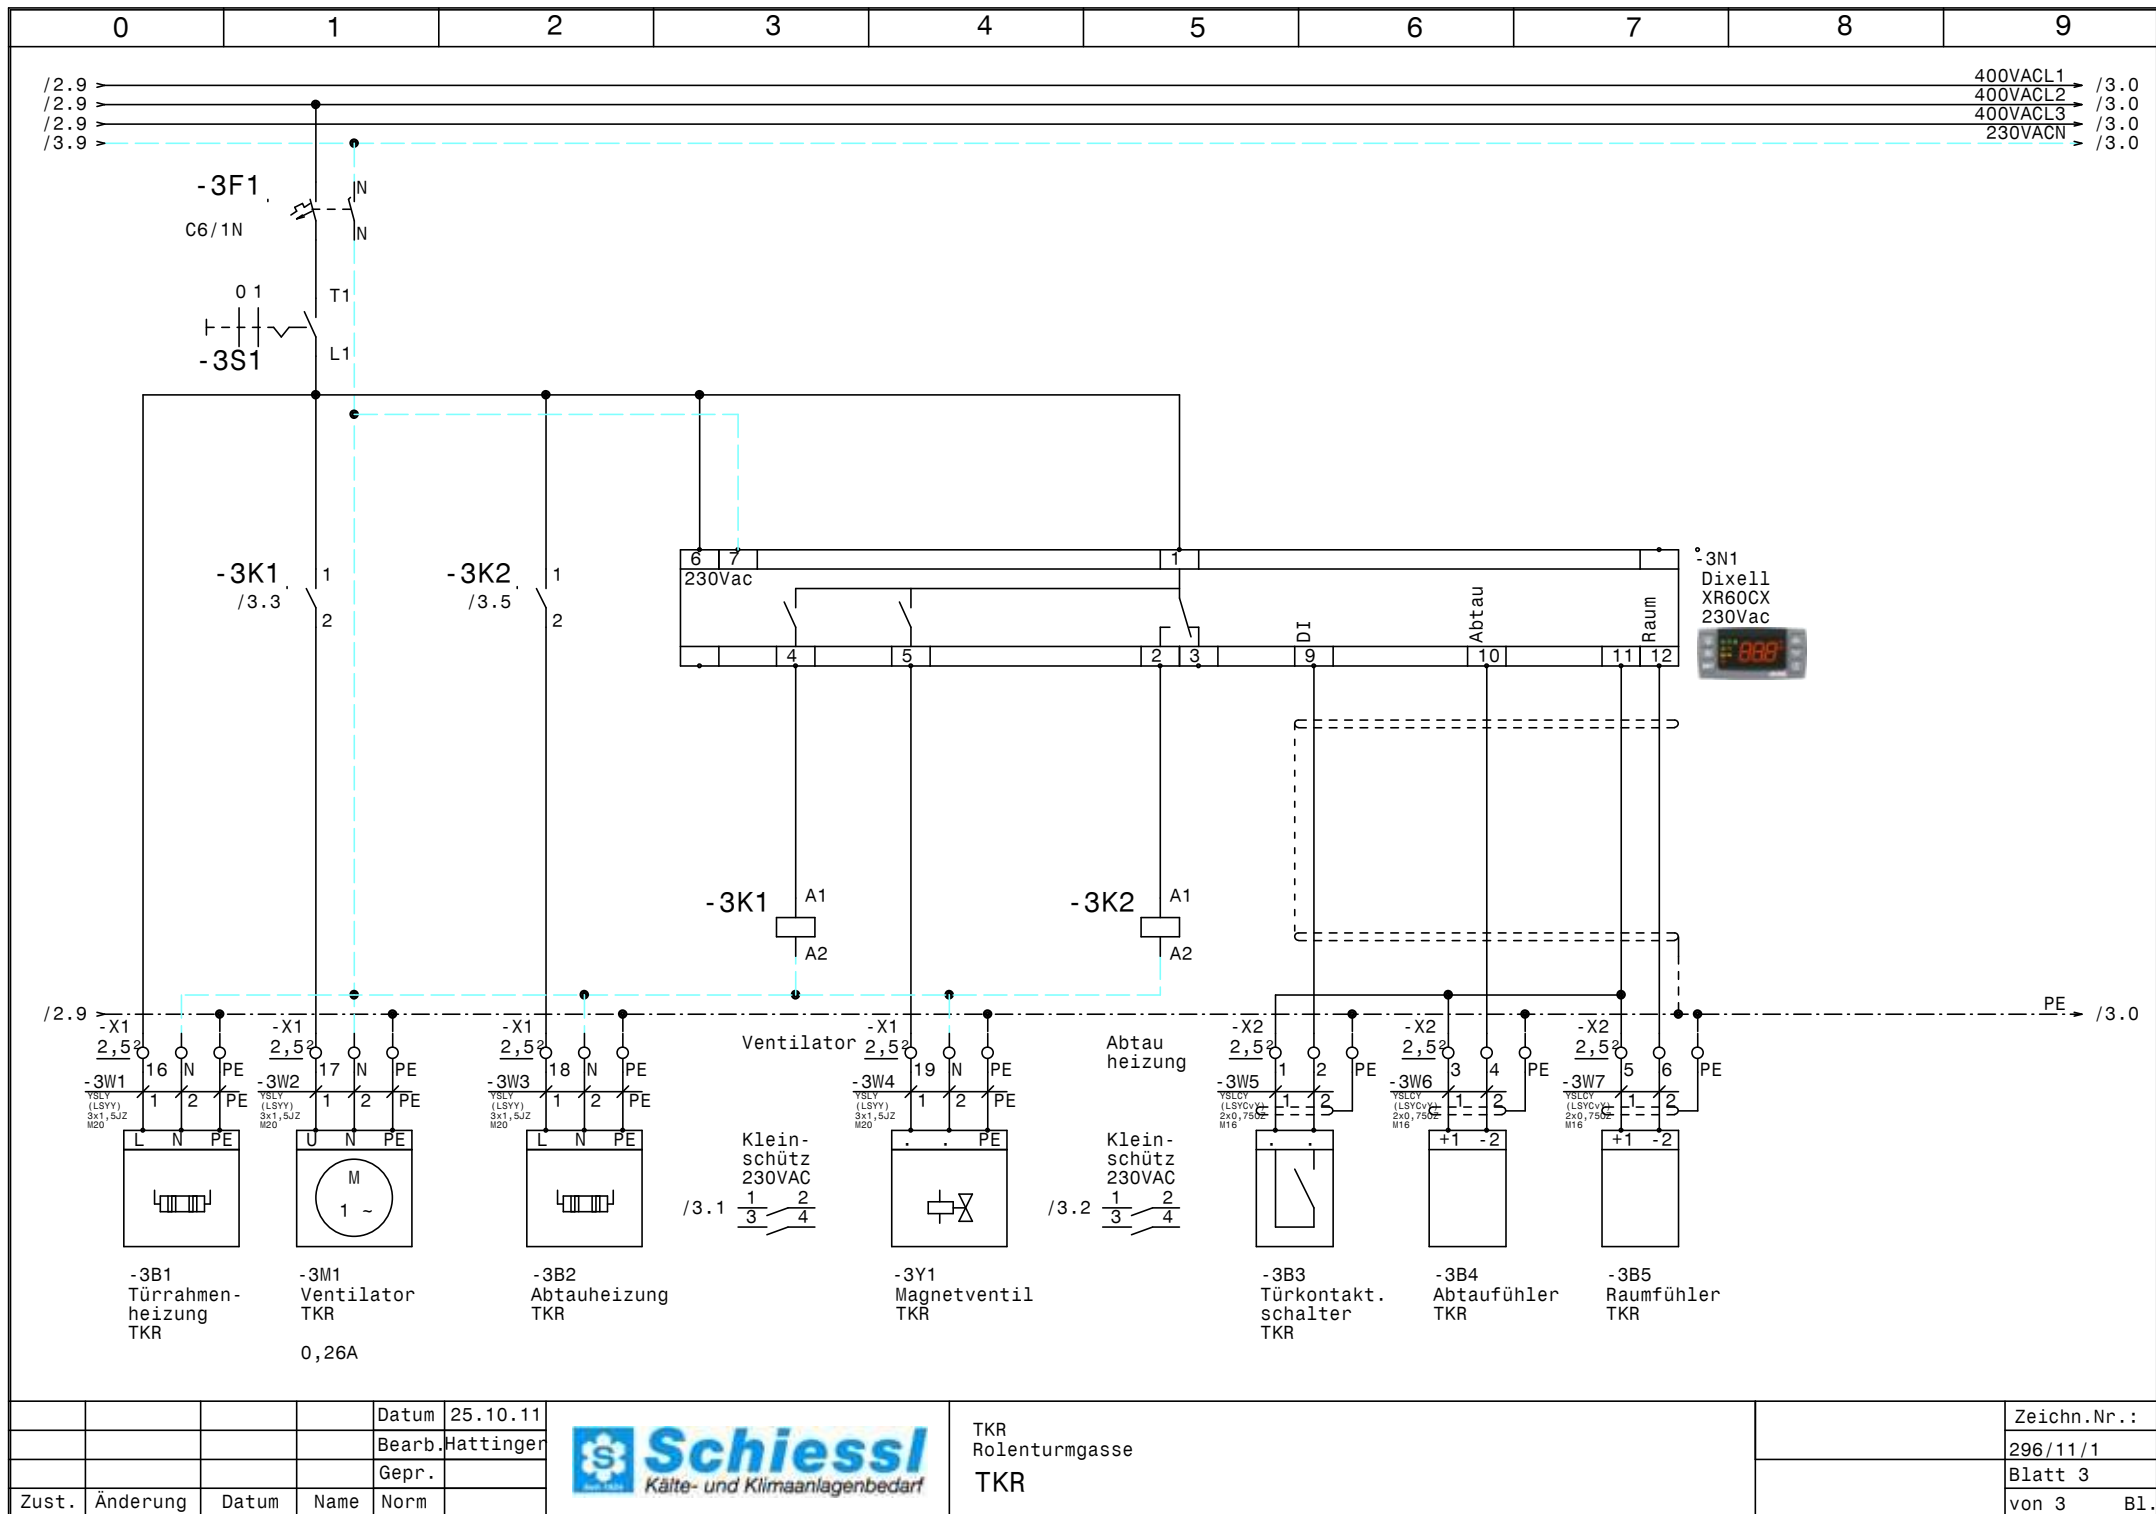

			Datum	25.10.11
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



TKR
Rolenturm-gasse
TKR

Zeichn.Nr.:
296/11/1
Blatt 3
von 3 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Nr.		Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1		-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2		-2M1				-2W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Verdichter					
3		-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				6		Motorvollschutz Verdichter					
4		-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung					
5		-2B3				-2W4				YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16				4		Hochdruck schalter					
6		-2B4				-2W5				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Niederdruck schalter					
7		-2B5				-2W6				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Freigabe Kühlwasserpumpen					
8		-3B1				-3W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Türrahmenheizung TKR					
9		-3M1				-3W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator TKR					
10		-3B2				-3W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abtauheizung TKR					
11		-3Y1				-3W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Magnetventil TKR					
12		-3B3				-3W5				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Türkontakt. schalter TKR					
13		-3B4				-3W6				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler TKR					
14		-3B5				-3W7				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler TKR					

[illegible]