

Anlage:

Jennerwein

Firma:

Gastrotec

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

VERDRAHTUNGSFARBEN

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:
SOCKEL:
LACKIERUNG:
SCHUTZART:
SCHUTZMASSNAHME:
BLINDSCHALTBILD:
KABELEINFÜHRUNG:
TÜRANSCHLAG:

600x600x300
-
RAL 7035
IP54
lt. EVU
nein
unten
rechts

(BxHxT)
(H)

(BxH)

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:
NEUTRALLEITER:
SCHUTZLEITER:
STEUERSPANNUNG 230VAC:
ohne Trafo:
mit Trafo:
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:
GND, DDC:
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:
FREMDSPANNUNG:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

schwarz
hellblau
gelb/grün

braun/hellblau
rot/rot-weiß
blau/blau-weiß
blau/blau-weiß
blau-weiß
grün
orange
orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	002	Verdichter	004	Steuerung Verdichter
001	Netzanschluß	003	Steuerung FU	005	Kondensatorlüfter

Datum

31.10.11

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Zust.

Änderung

Datum

Name

Norm

Schiessl

Kälte- und Klimaanlagebedarf

Jennerwein

Deckblatt


Zeichn.Nr.:

309/11

Blatt 0

von 5

B1.

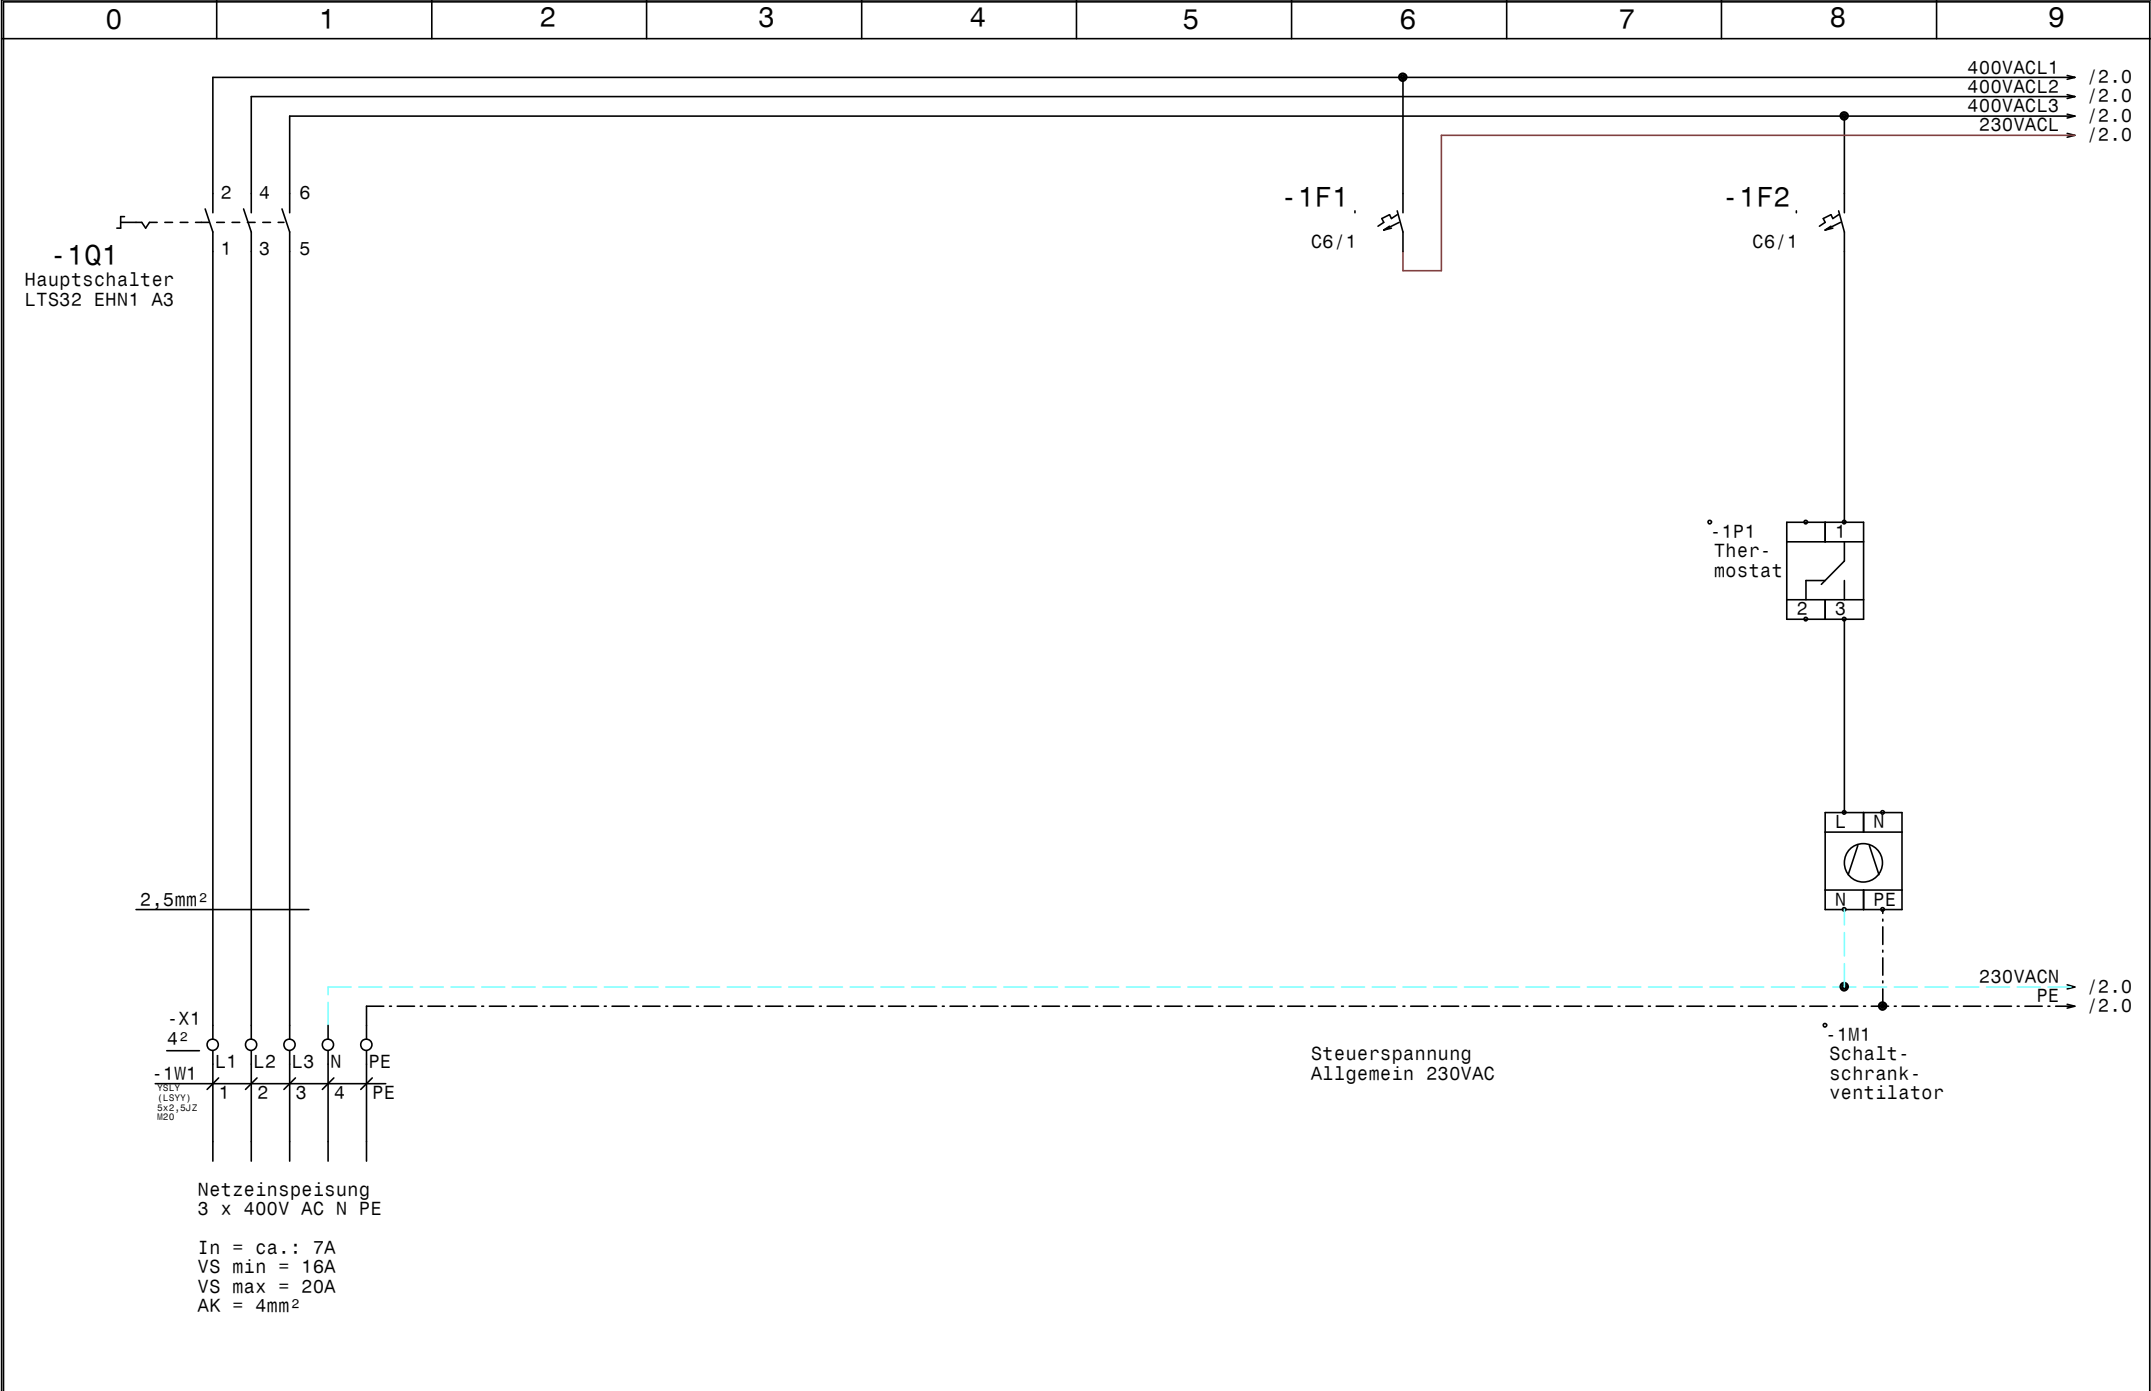


				Datum	31.10.11
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Jennerwein
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	
309/11	
Blatt 1	
von 5	B1.

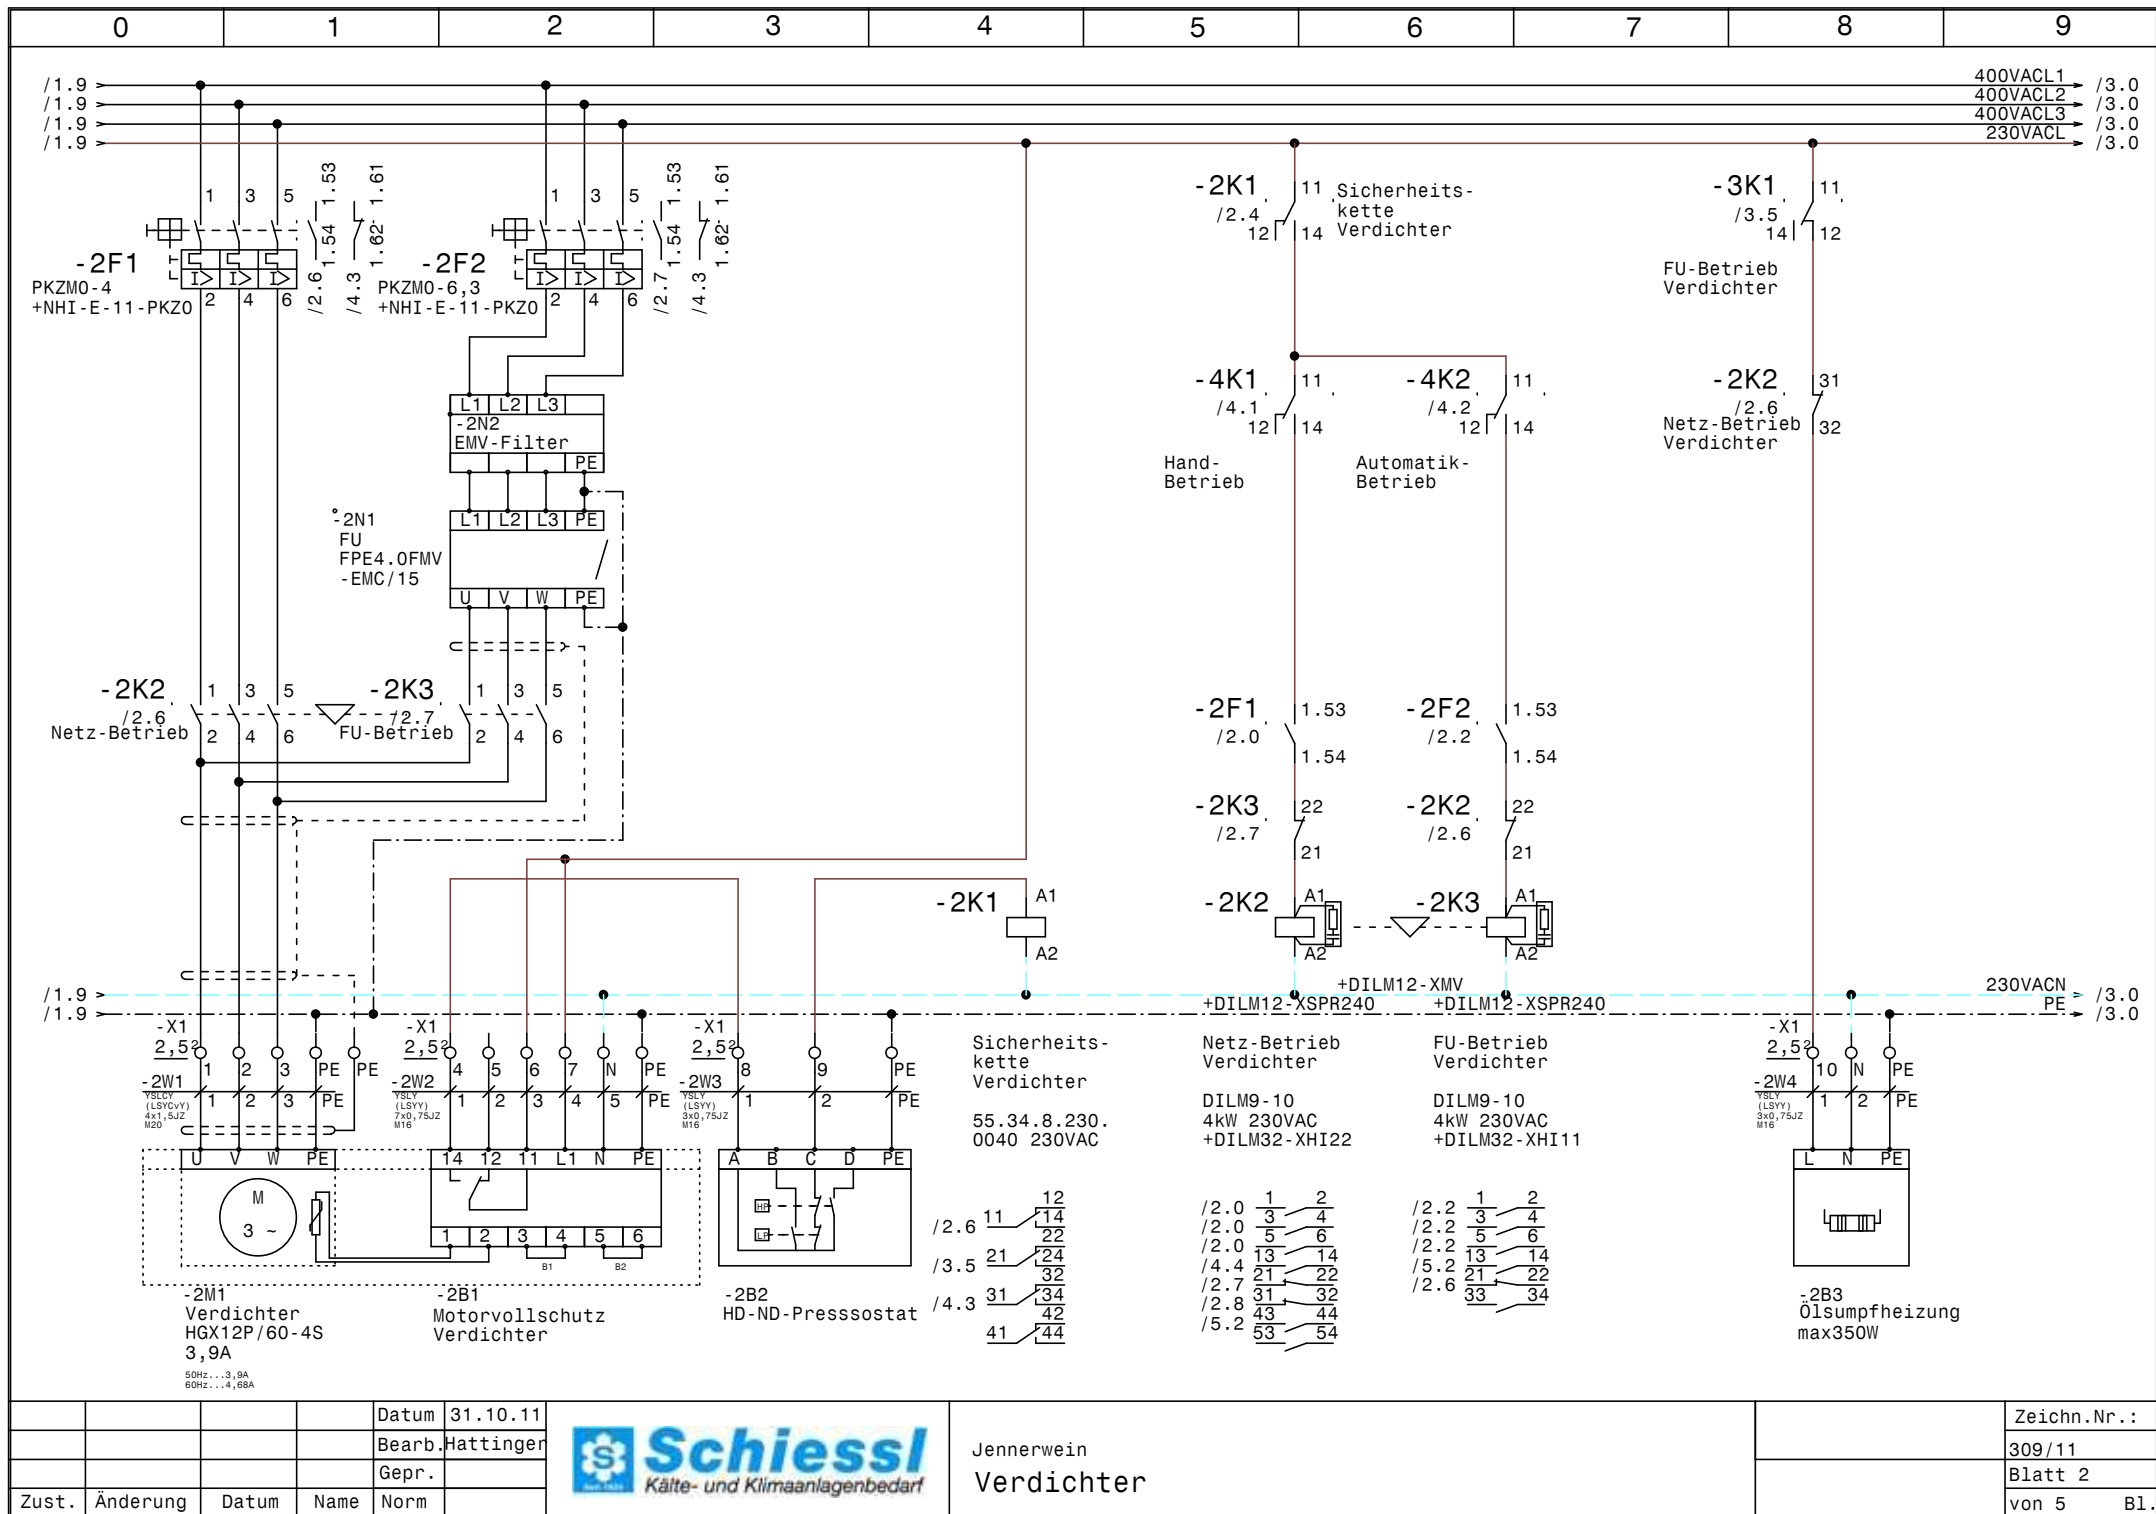

				Datum	31.10.11
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	




Jennerwein
Verdichter

Zeichn.Nr.:	309/11
Blatt	2
von 5	B1.





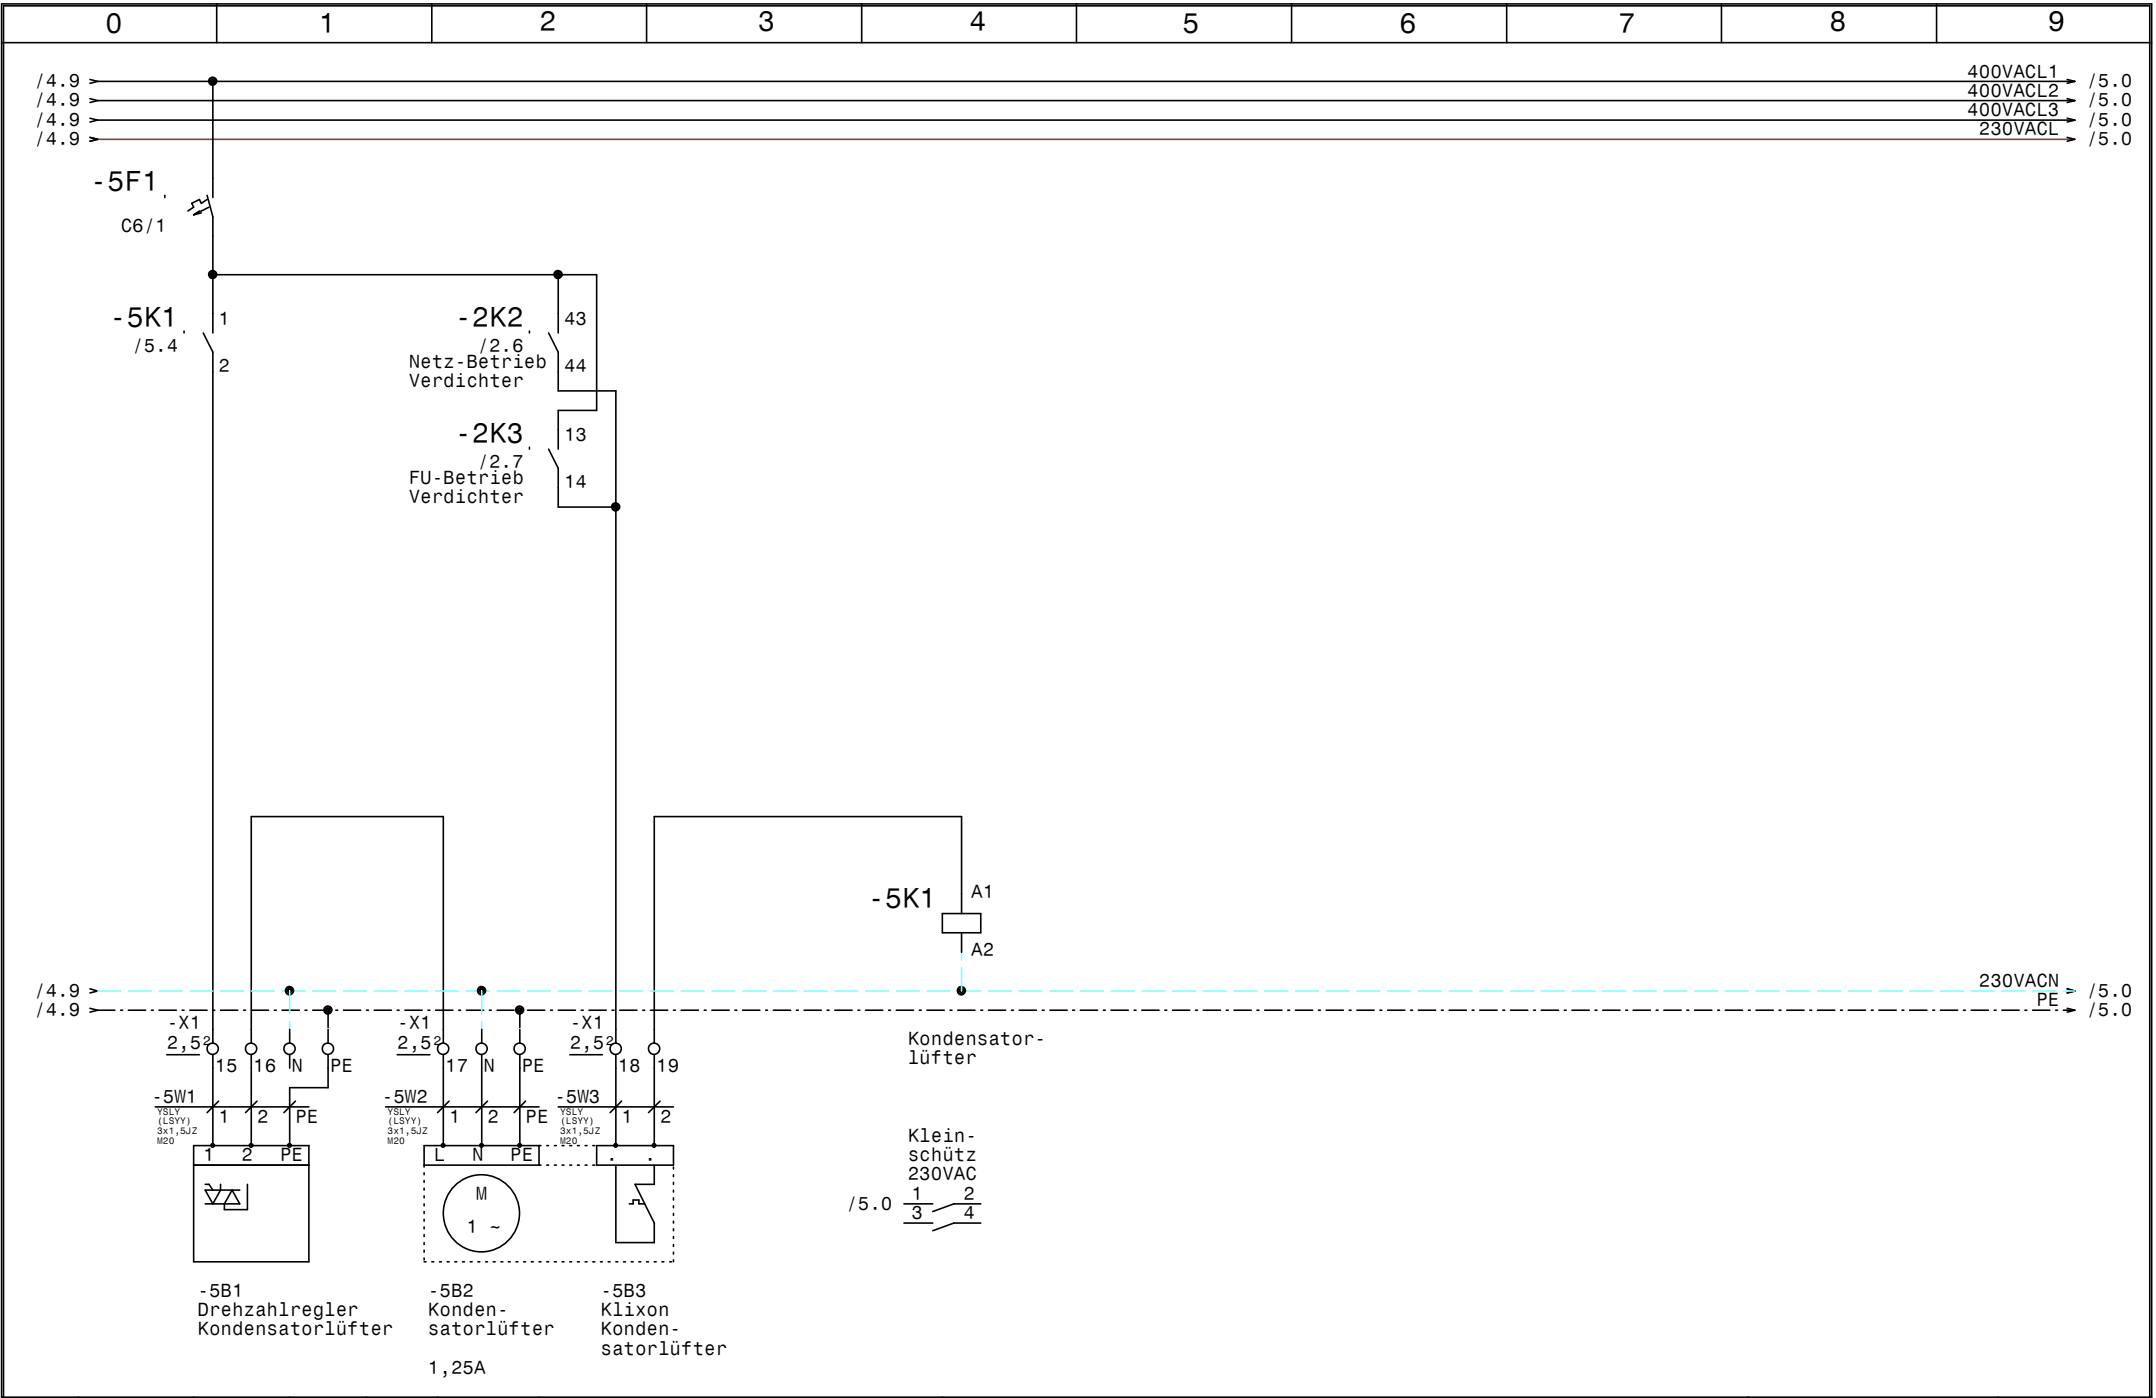

				Datum	31.10.11	Schiessl Kälte- und Klimaanlagebedarf	Jennerwein Kondensatorlüfter			Zeichn.Nr. :
				Bearb.	Hattinger					309/11
				Gepr.						Blatt 5
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 5 Bl.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge								
3	C6/1					Sicherungsautomaten					-1F1, -1F2, -5F1								
1	PKZMO-4					Motorschutzschalter					-2F1								
2	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter													
1	PKZMO-6,3					Motorschutzschalter					-2F2								
1	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-4H1								
2	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-4H2, -4H4								
1	Signalleuchte gelb					Signalglimmlampe gelb					-4H3								
2	DILM9-10(230V50HZ)					Schütz					-2K2, -2K3								
1	DILM32-XHI22					Hilfsschalterbaustein													
1	DILM32-XHI11					Hilfsschalterbaustein													
6	55.34.8.230.0040					Finder - Relais Type 55 4polig					-4K2, -2K1, -4K1, -3K1, -3K2, -4K3								
6	94.04					Fassung für Finder Relais 4polig													
1	BZ 326 437 /230VAC /2S					Kleinschutz für Wärmespeicher					-5K1								
1						Schaltschrankventilator					-1M1								
1	WS600x600x300					Wandschrank IP 55					-0N1								
1						FU					-2N1								
1						EMV-Filter					-2N2								
2	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-2N3, -2N5								
1	DILM12-XMV					Mechanische Verrigelung					-2N4								
1						Thermostat					-1P1								
1	LTS32 EHN1 A3					Hauptschalter					-1Q1								
1	M10HEU1					Umschalter 1pol. 1-0-2					-4S1								
5	M20					Kabelverschraubung					-2W1, -1W1, -5W1, -5W2, -5W3								
6	M16					Kabelverschraubung					-2W3, -2W2, -2W4, -3W1, -3W2, -4W1								
1	EK 4 ge/gr					Erdungsklemme					-X1								
1	Klemme 4 blau					Klemme N					-X1								
3	Klemme 4 grau					Klemme L					-X1								
23	Klemme 2,5 grau					Klemme L					-X1, -X2								
4	Klemme 2,5 blau					Klemme N					-X1								
11	EK 2,5 ge/gr					Erdungsklemme					-X2, -X1								

				Datum	31.10.11	 SchieSSL Kälte- und Klimaanlagebedarf	Jennerwein Materialliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				309/11
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.