

Anlage:

Kühlstellen

Steirebratl

Firma:

Fa. SMGE Spiegl

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

VERDRAHTUNGSFARBEN

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:
SOCKEL:
LACKIERUNG:
SCHUTZART:
SCHUTZMASSNAHME:
BLINDSCHALTBILD:
KABELEINFÜHRUNG:
TÜRANSCHLAG:

600x600x200
-
RAL 7035
IP54
lt. EVU
nein
unten
rechts

(BxHxT)
(H)

(BxH)

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:
NEUTRALLEITER:
SCHUTZLEITER:
STEUERSPANNUNG 230VAC:
ohne Trafo:
mit Trafo:
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:
GND, DDC:
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:
FREMDSPANNUNG:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

schwarz
hellblau
gelb/grün
braun/hellblau
rot/rot-weiß
blau/blau-weiß
blau/blau-weiß
blau-weiß
grün
orange
orange

L/N
L/N
L/N
+/-

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	002	Rinderkühlraum	004	Wurstkühlraum
001	Netzanschluß	003	Schweinekühlraum		

Datum

17.11.11

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Zust.

Änderung

Datum

Name

Norm

Schiessl

Kälte- und Klimaanlagebedarf

Kühlstellen

Steirebratl

Deckblatt


Zeichn.Nr.:

326/11


Blatt 0

von 4

B1.

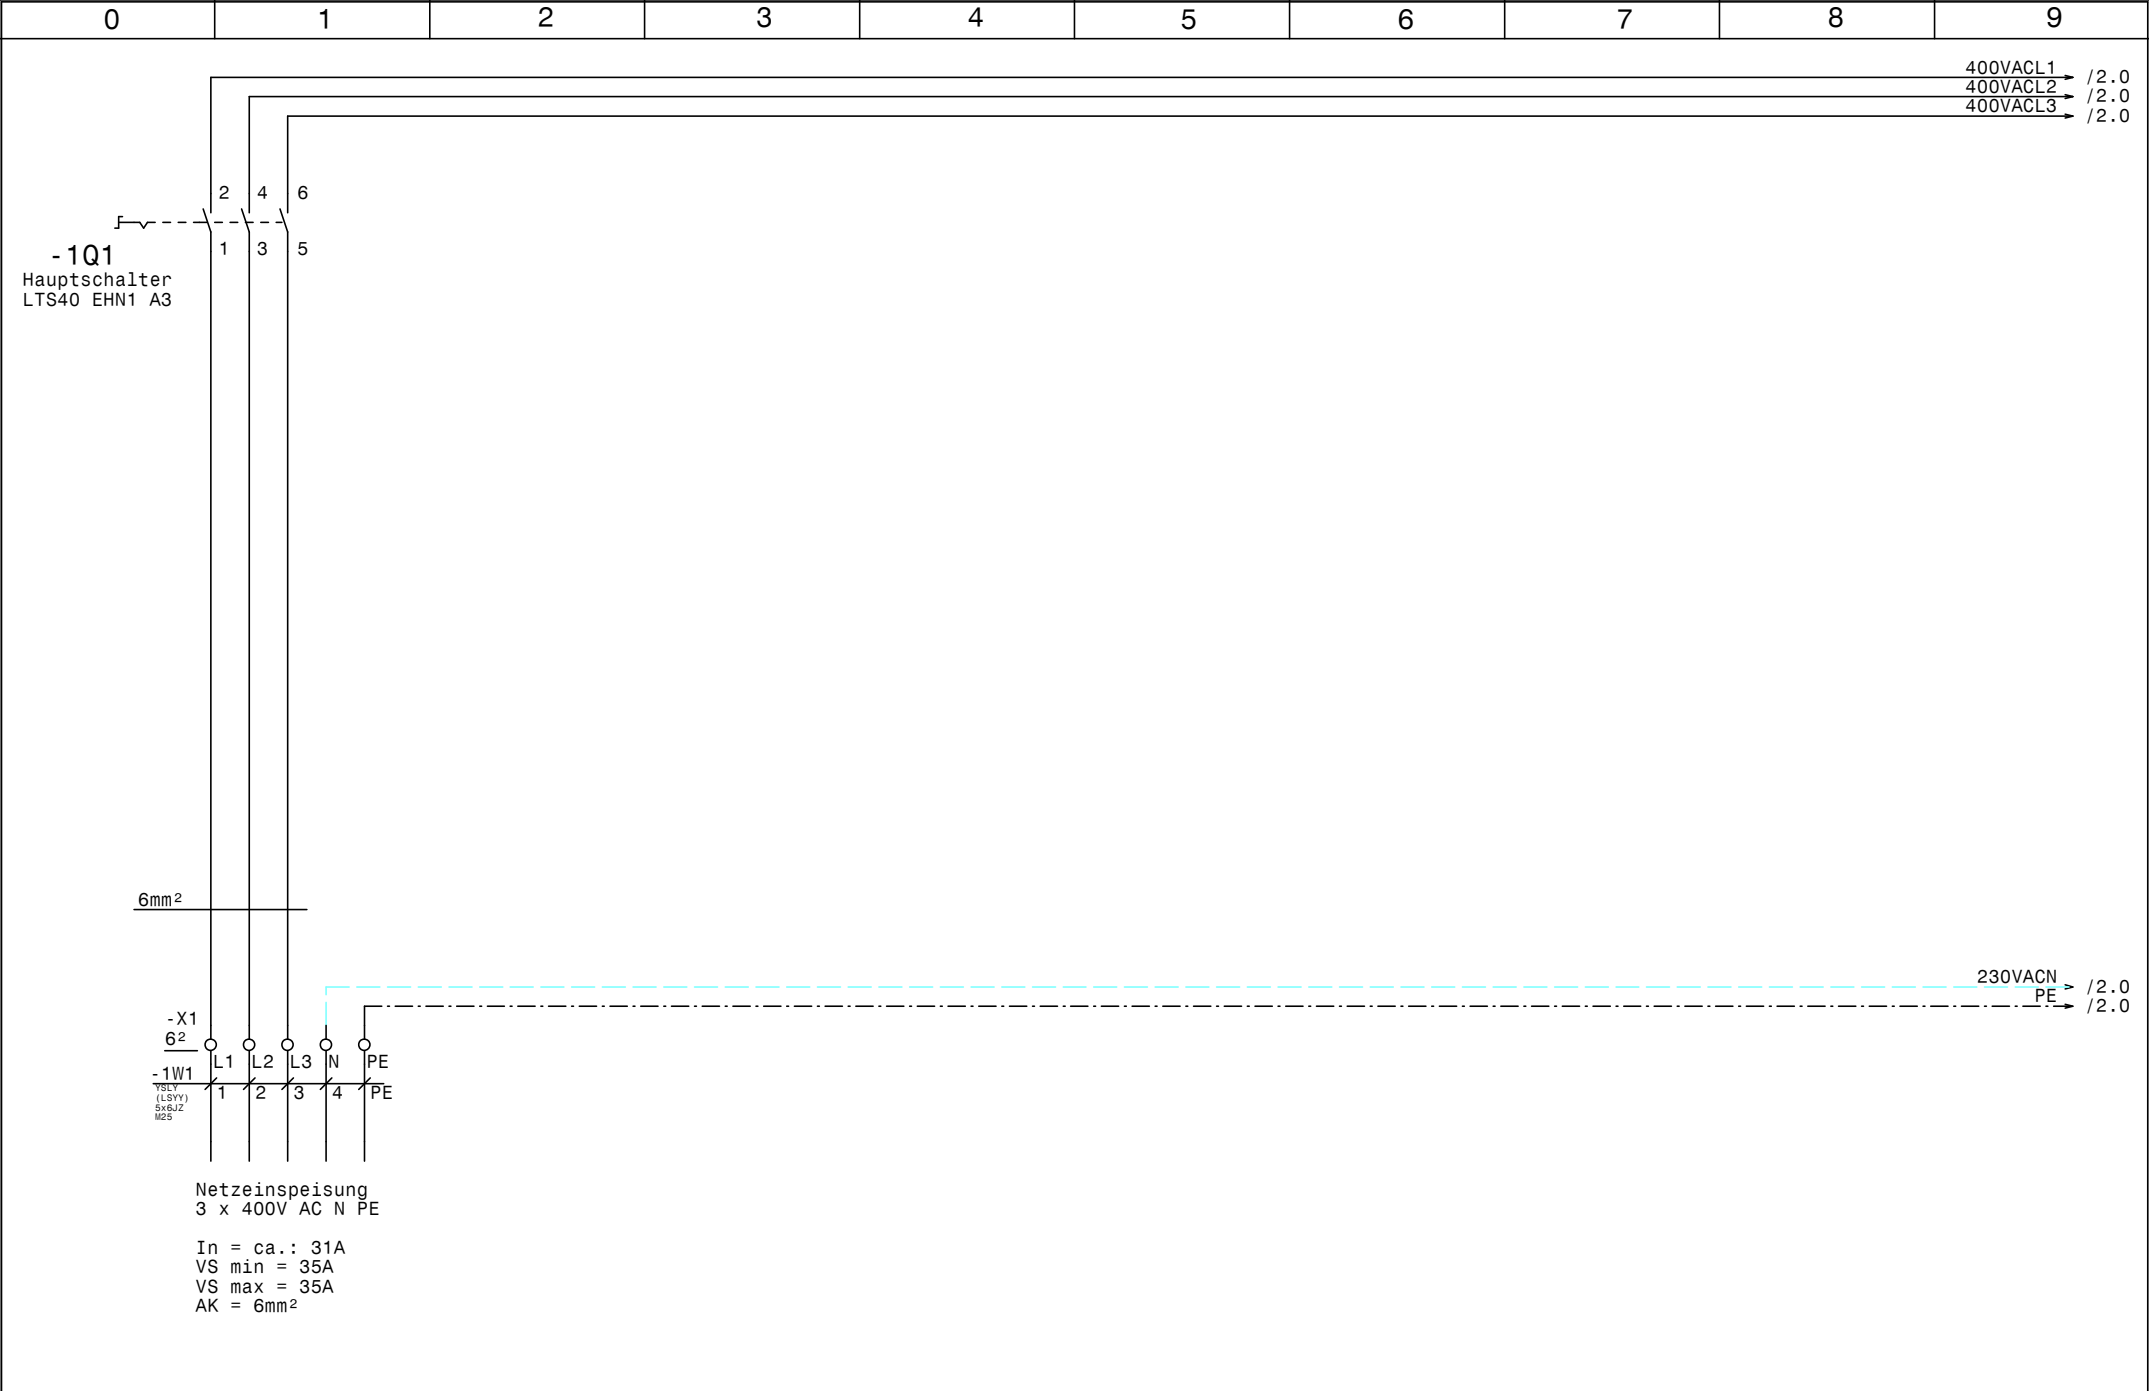

				Datum	17.11.11	 Kälte- und Klimaanlagebedarf	Kühlstellen Steirebratl Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				326/11
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4 Bl.

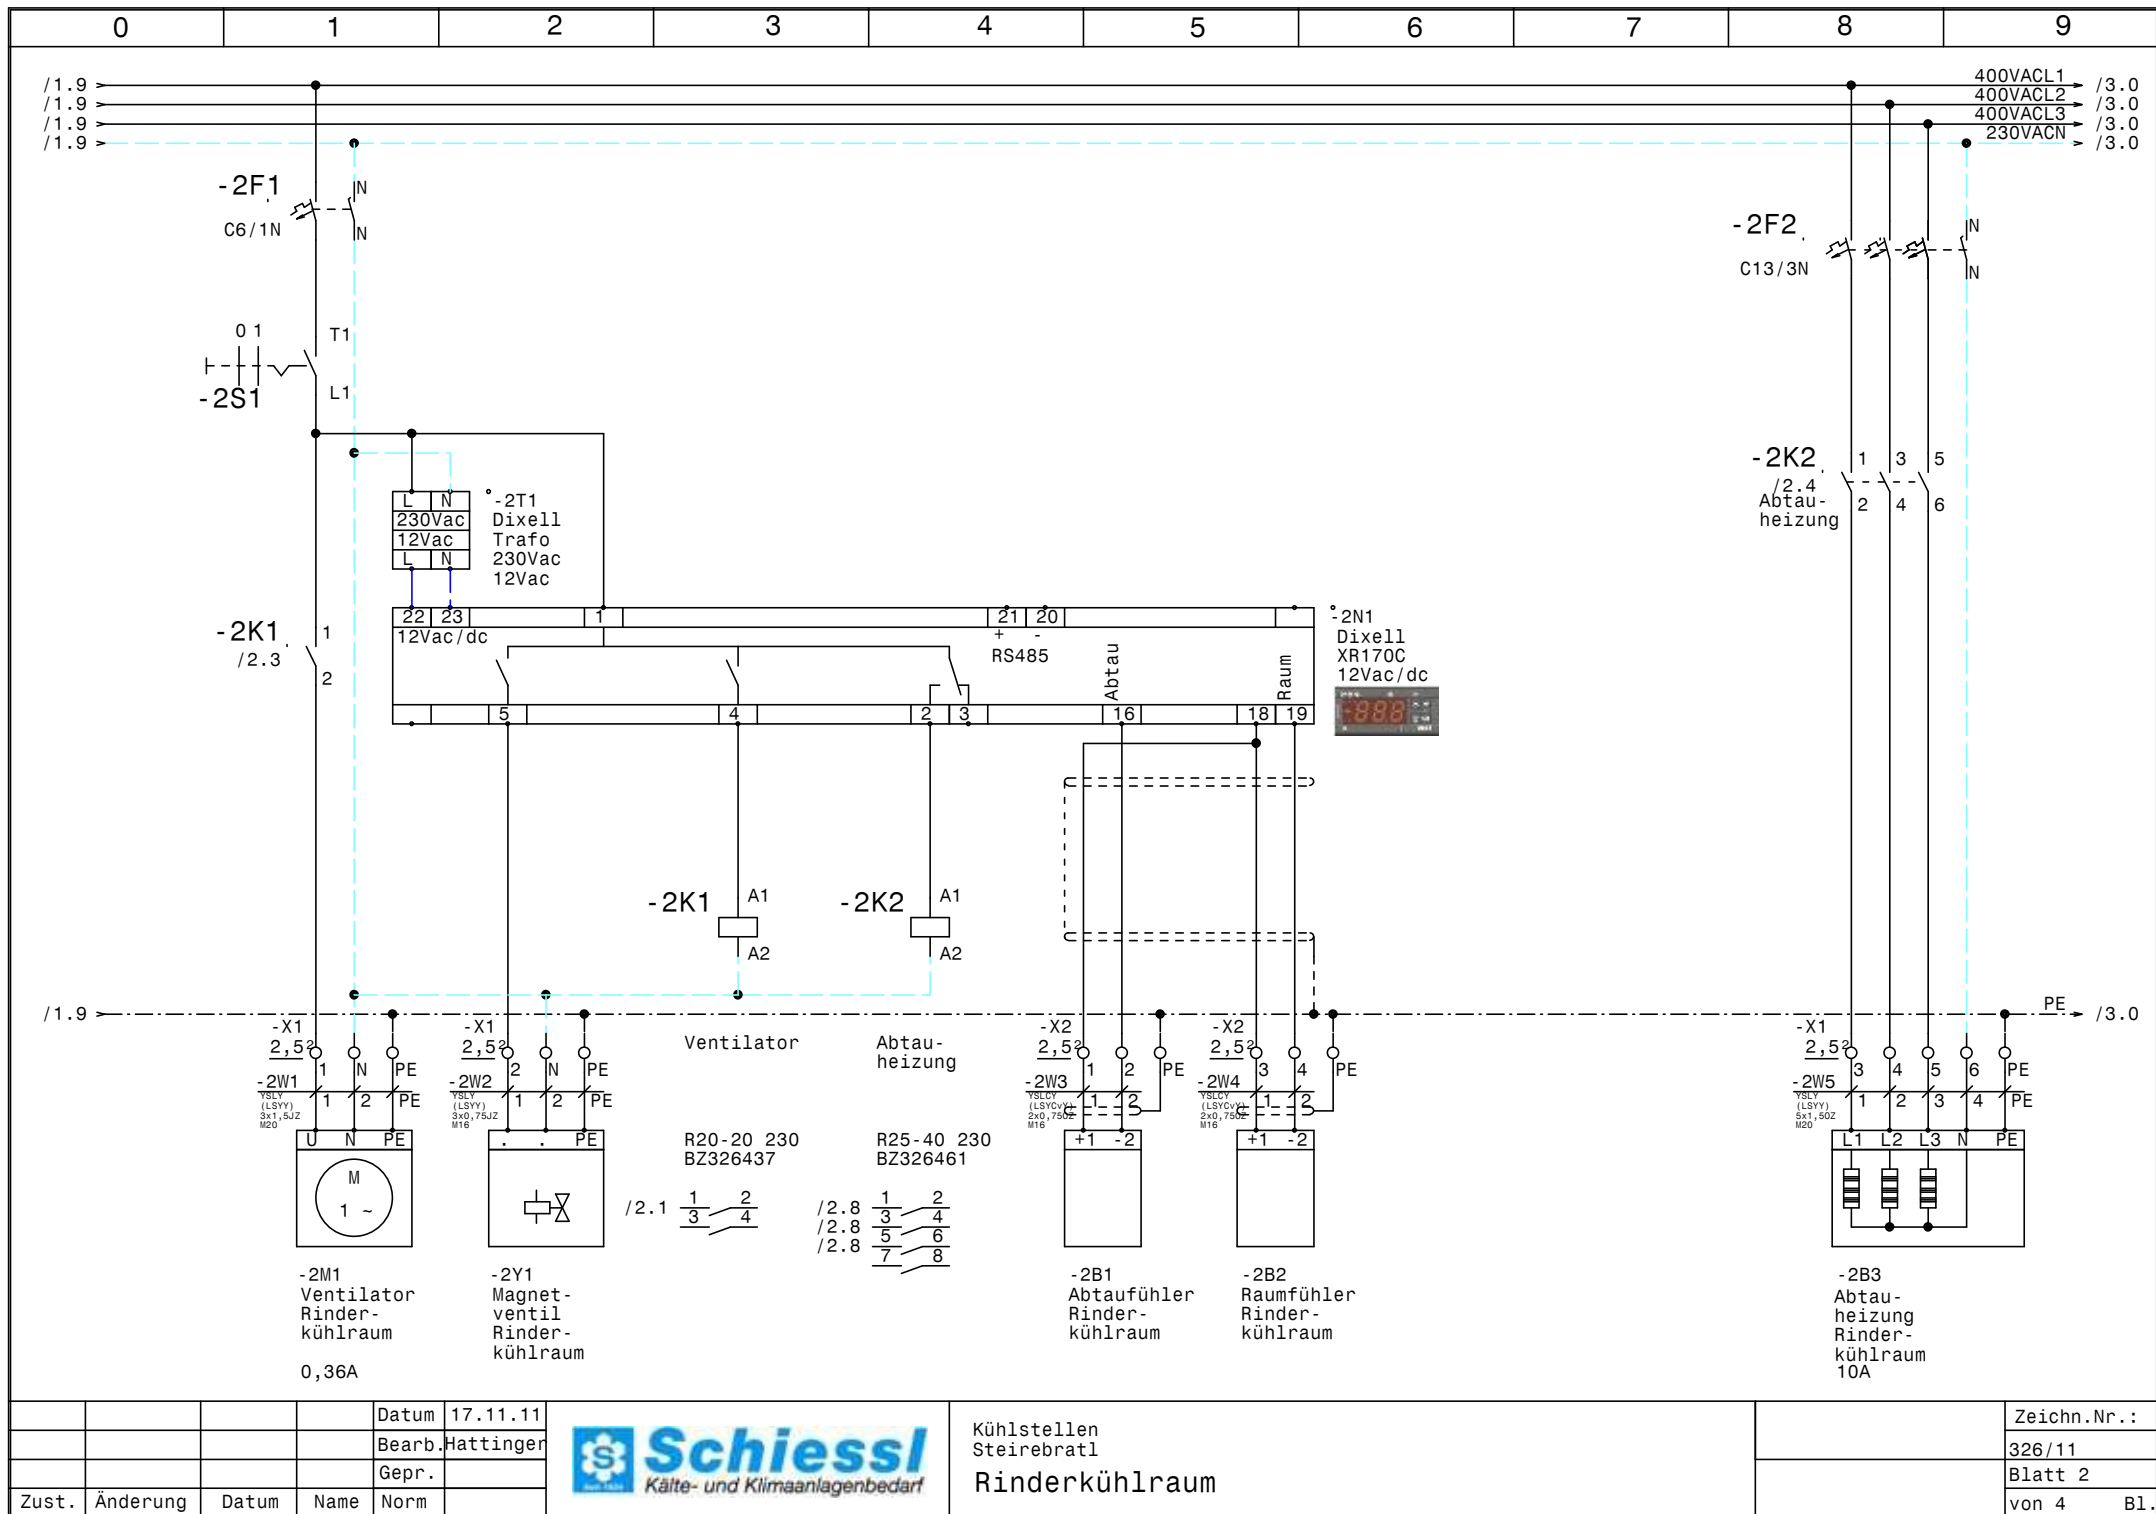


			Datum	17.11.11
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Kühlstellen
Steirebratl
Rinderkühlraum

Zeichn.Nr.:	326/11
Blatt 2	von 4
	B1.

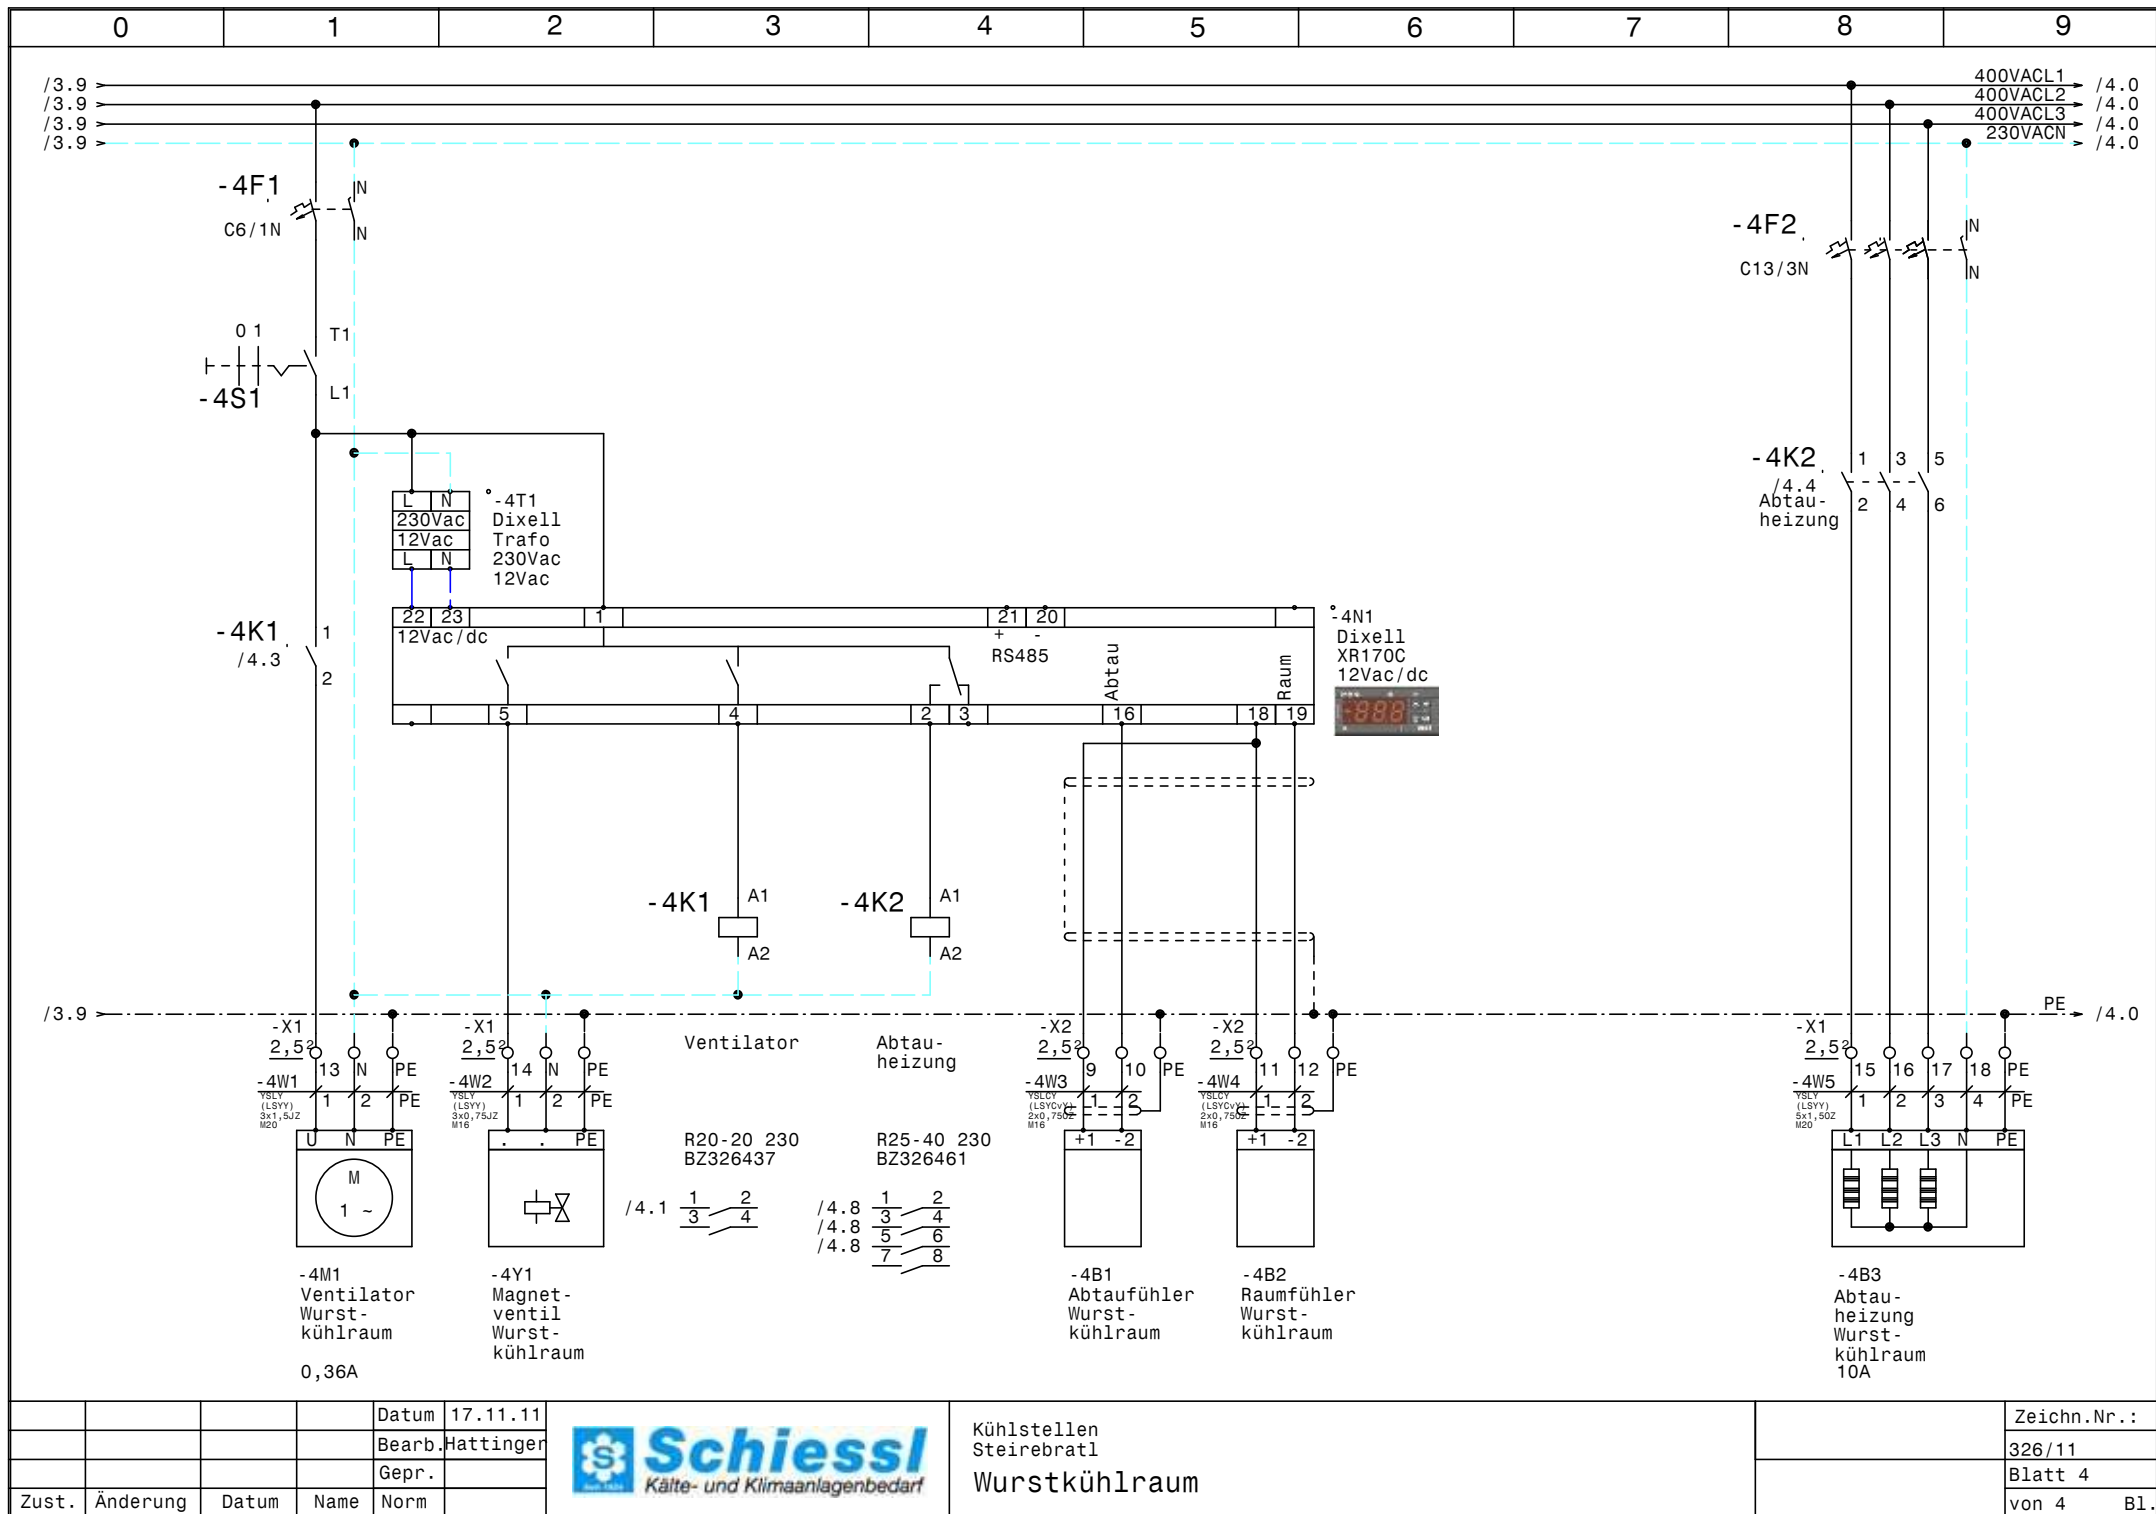

			Datum	17.11.11
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Kühlstellen
Steirebratl
Würstkühlraum

Zeichn.Nr.:	326/11
Blatt 4	von 4
	B1.

0					1					2					3					4					5					6					7					8					9				
Nr.		Feldgerät					Leitungs- bezeichnung					Leitungs- typ					Anzahl Adern					Zielbezeichnung																											
1		-1We1					-1W1					YSLY (LSYY) 5x6JZ M25					5					Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE																											
2		-2M1					-2W1					YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20					3					Ventilator Rinderkühlraum																											
3		-2Y1					-2W2					YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16					3					Magnetventil Rinderkühlraum																											
4		-2B1					-2W3					YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16					2					Abtaufühler Rinderkühlraum																											
5		-2B2					-2W4					YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16					2					Raumfühler Rinderkühlraum																											
6		-2B3					-2W5					YSLY (LSYY) 5x1,50Z M20					5					Abtauheizung Rinderkühlraum																											
7		-3M1					-3W1					YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20					3					Ventilator Schweinekühlraum																											
8		-3Y1					-3W2					YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16					3					Magnetventil Schweinekühlraum																											
9		-3B1					-3W3					YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16					2					Abtaufühler Schweinekühlraum																											
10		-3B2					-3W4					YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16					2					Raumfühler Schweinekühlraum																											
11		-3B3					-3W5					YSLY (LSYY) 5x1,50Z M20					5					Abtauheizung Schweinekühlraum																											
12		-4M1					-4W1					YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20					3					Ventilator Wurstkühlraum																											
13		-4Y1					-4W2					YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16					3					Magnetventil Wurstkühlraum																											
14		-4B1					-4W3					YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16					2					Abtaufühler Wurstkühlraum																											
15		-4B2					-4W4					YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16					2					Raumfühler Wurstkühlraum																											
16		-4B3					-4W5					YSLY (LSYY) 5x1,50Z M20					5					Abtauheizung Wurstkühlraum																											

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
3		C13/3N				Sicherungsautomaten						-2F2, -3F2, -4F2							
3		C6/1N				Sicherungsautomaten						-3F1, -2F1, -4F1							
3		R20-20_230				Kleinschütz für Wärmespeicher						-2K1, -3K1, -4K1							
3		R25-40_230				Kleinschütz für Wärmespeicher						-2K2, -3K2, -4K2							
1		WS 6625 B=600 H=600 T=200				Wandschrank IP 55						-0N1							
3						Dixell XR170C 12Vac/dc						-3N1, -2N1, -4N1							
1		LTS40 EHN1 A3				Hauptschalter						-1Q1							
3		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1						-2S1, -4S1, -3S1							
3						Dixell Trafo 230Vac 12Vac						-3T1, -4T1, -2T1							
1		M25				Kabelverschraubung						-1W1							
6		M20				Kabelverschraubung						-2W1, -3W1, -3W5, -4W1, -4W5, -2W5							
9		M16				Kabelverschraubung						-2W2, -3W3, -2W3, -2W4, -3W4, -3W2							
												-4W2, -4W3, -4W4							
3		Klemme 6 grau				Klemme L						-X1							
1		Klemme 6 blau				Klemme N						-X1							
1		EK 6 ge/gr				Erdungsklemme						-X1							
15		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X1, -X2							
6		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1							
30		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X2, -X1							