

Anlage:

Vorfilteranlage

Firma:

ECO-SIL

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE: 285x375x140 (BxHxT)
 SOCKEL: - (H)
 LACKIERUNG: grau
 SCHUTZART: IP54
 SCHUTZMASSNAHME: lt. EVU
 BLINDSCHALTBILD: nein (BxH)
 KABELINFÜHRUNG: unten
 TÜRANSCHLAG: -

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V: — schwarz
 NEUTRALLEITER: — hellblau
 SCHUTZLEITER: — gelb/grün
 STEUERSPANNUNG 230VAC: L/N — rot/rot-weiß
 STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N — blau/blau-weiß
 STEUERSPANNUNG 0-24VDC: +/- — blau/blau-weiß
 GND, DDC: — blau-weiß
 MESSLEITUNGEN, FÜHLER: — grün
 POTENTIALFREIE LEITUNGEN: — orange
 FREMDSPANNUNG: — orange

_ !! A C H T U N G !! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis


| | |
|---------------|-----------------------------|
| 000 Deckblatt | 001 Netzanschluß u. Abgänge |
|---------------|-----------------------------|

| | |
|--------|-----------|
| Datum | 15.02.12 |
| Bearb. | Hattinger |
| Gepr. | |
| Zust. | Änderung |
| Datum | Name |
| Norm | |



Vorfilteranlage
Deckblatt

| | |
|-------------|--------|
| Zeichn.Nr.: | 037/12 |
| Blatt | 0 |
| von | 1 Bl. |

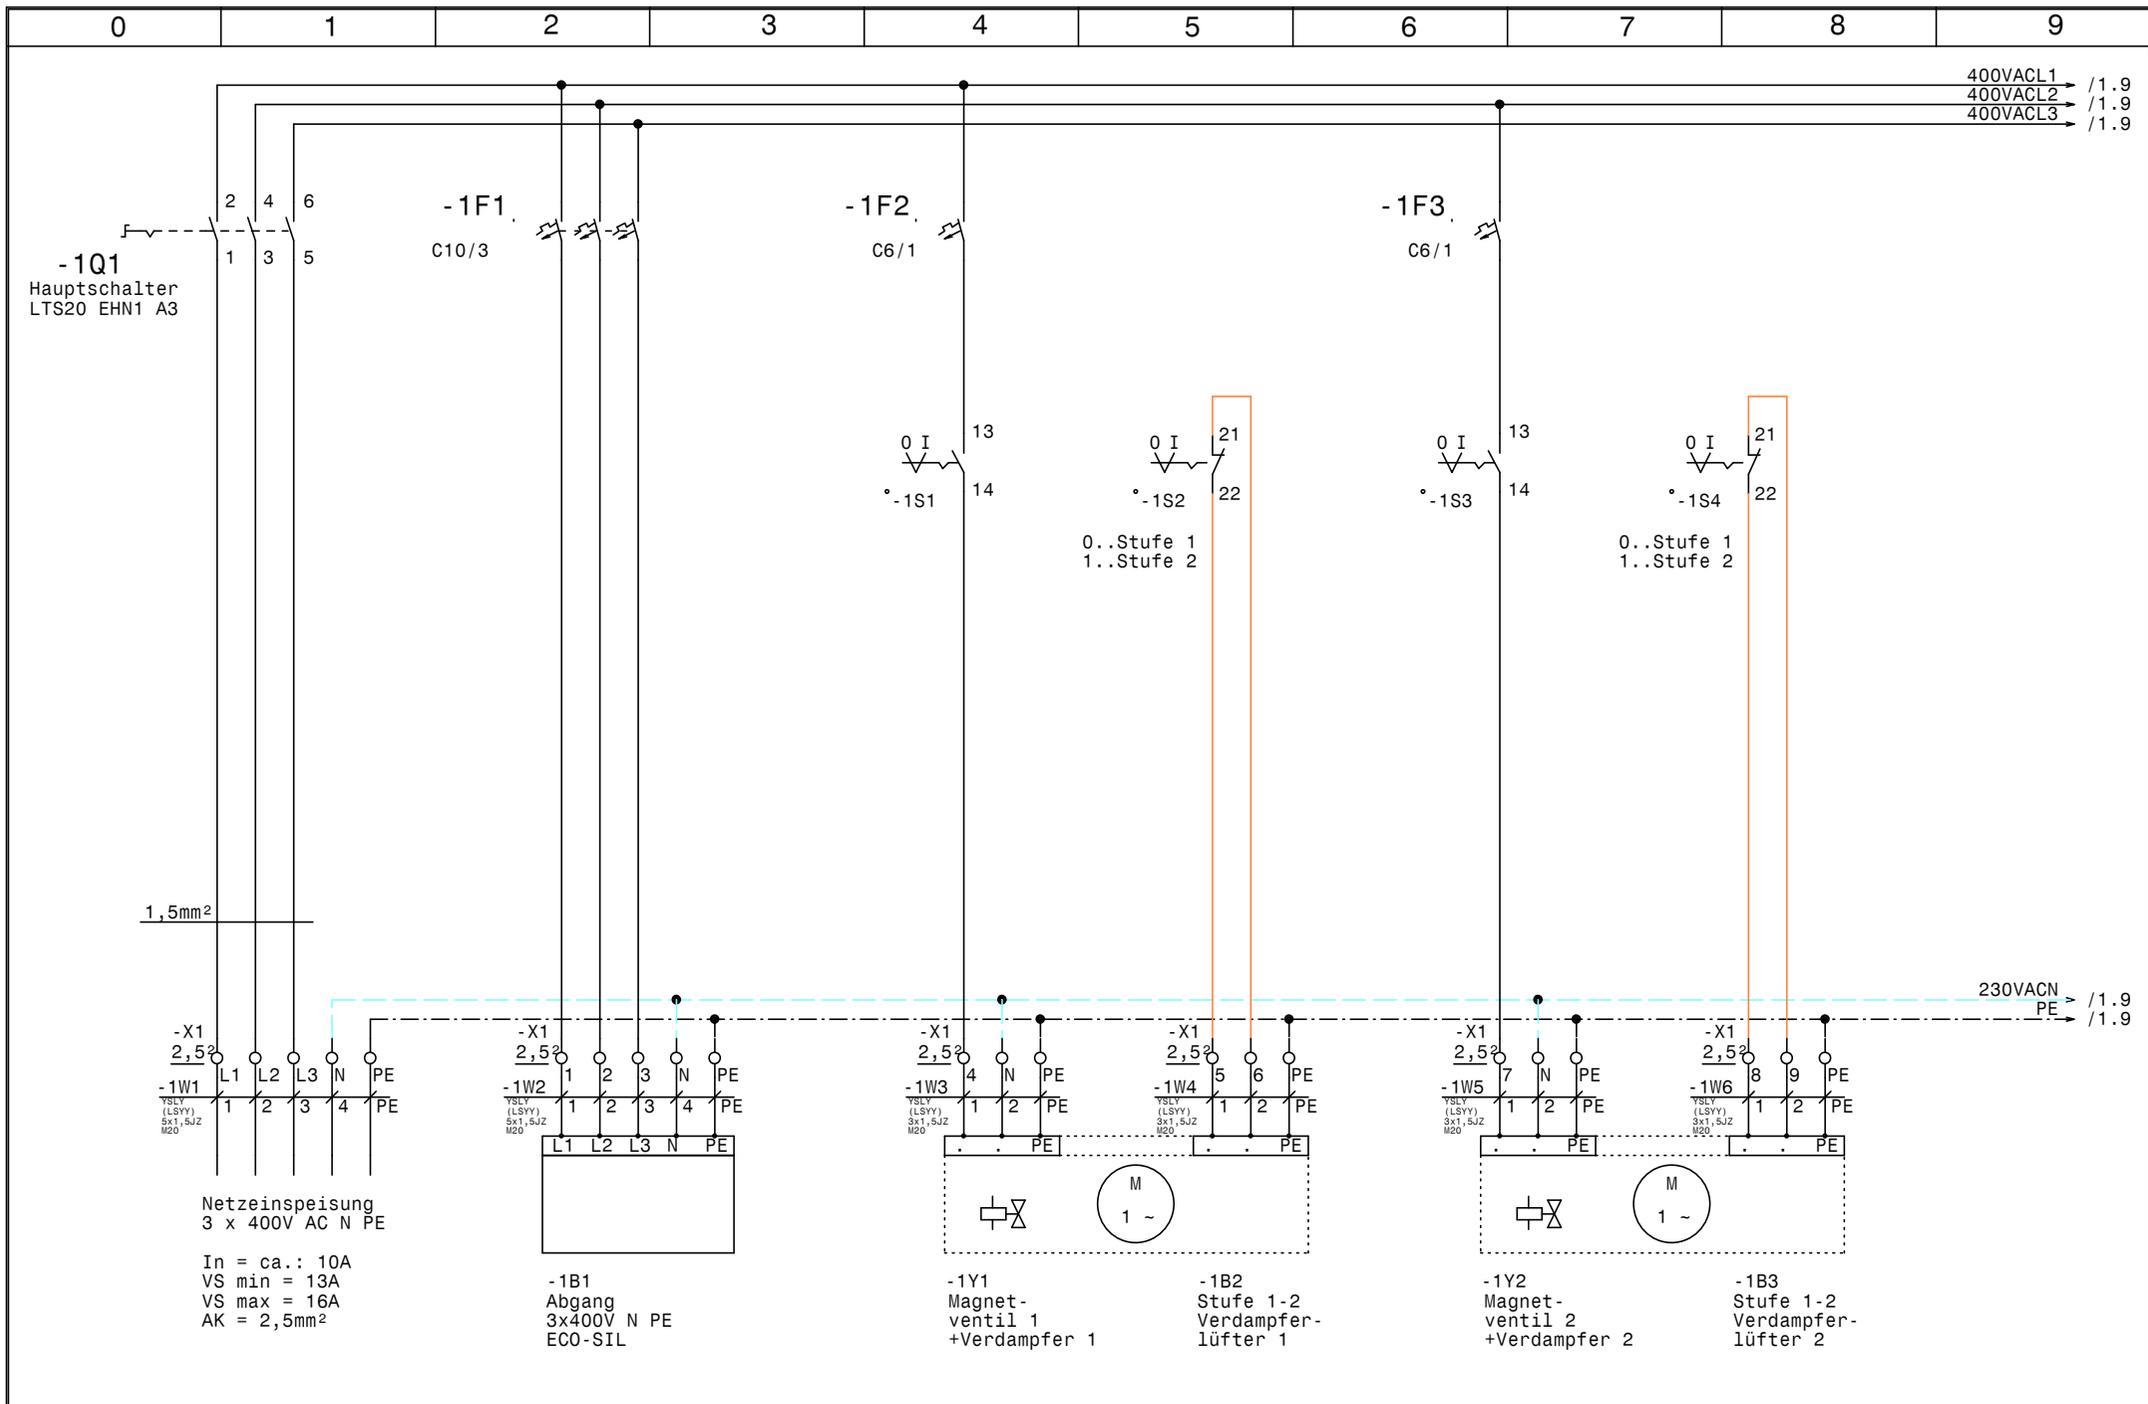

| | | | | |
|-------|----------|-------|--------|-----------|
| | | | Datum | 15.02.12 |
| | | | Bearb. | Hattinger |
| | | | Gepr. | |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm |



Vorfilteranlage
Netzanschluß u. Abgänge

| | |
|-------------|-----------|
| Zeichn.Nr.: | |
| | 037/12 |
| | Blatt 1 |
| | von 1 Bl. |

