

Anlage:
 Plus-Kühlraum
 Rolenturm-gasse

Firma:
 Walter Meier

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN	
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x400x200 (BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	— schwarz
SOCKEL:	- (H)	NEUTRALLEITER:	— hellblau
LACKIERUNG:	RAL 7035	SCHUTZLEITER:	— gelb/grün
SCHUTZART:	IP54	STEUERSPANNUNG 230VAC:	
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU	ohne Trafo:	L/N — braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	nein (BxH)	mit Trafo:	L/N — rot/rot-weiß
KABELEINFÜHRUNG:	unten	STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N — blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	links	STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/- — blau/blau-weiß
		GND, DDC:	— blau-weiß
		MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	— grün
		POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	— orange
		FREMDSPANNUNG:	— orange

Blattverzeichnis


000 Deckblatt	002 Verdichter
001 Netzanschluß	003 Plus-Kühlraum

Datum	20.02.12
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Zust.	Änderung
Datum	Name
Norm	



Plus-Kühlraum
 Rolenturm-gasse
 Deckblatt

Zeichn.Nr.:	043/12
Blatt 0	
von 3	Bl.

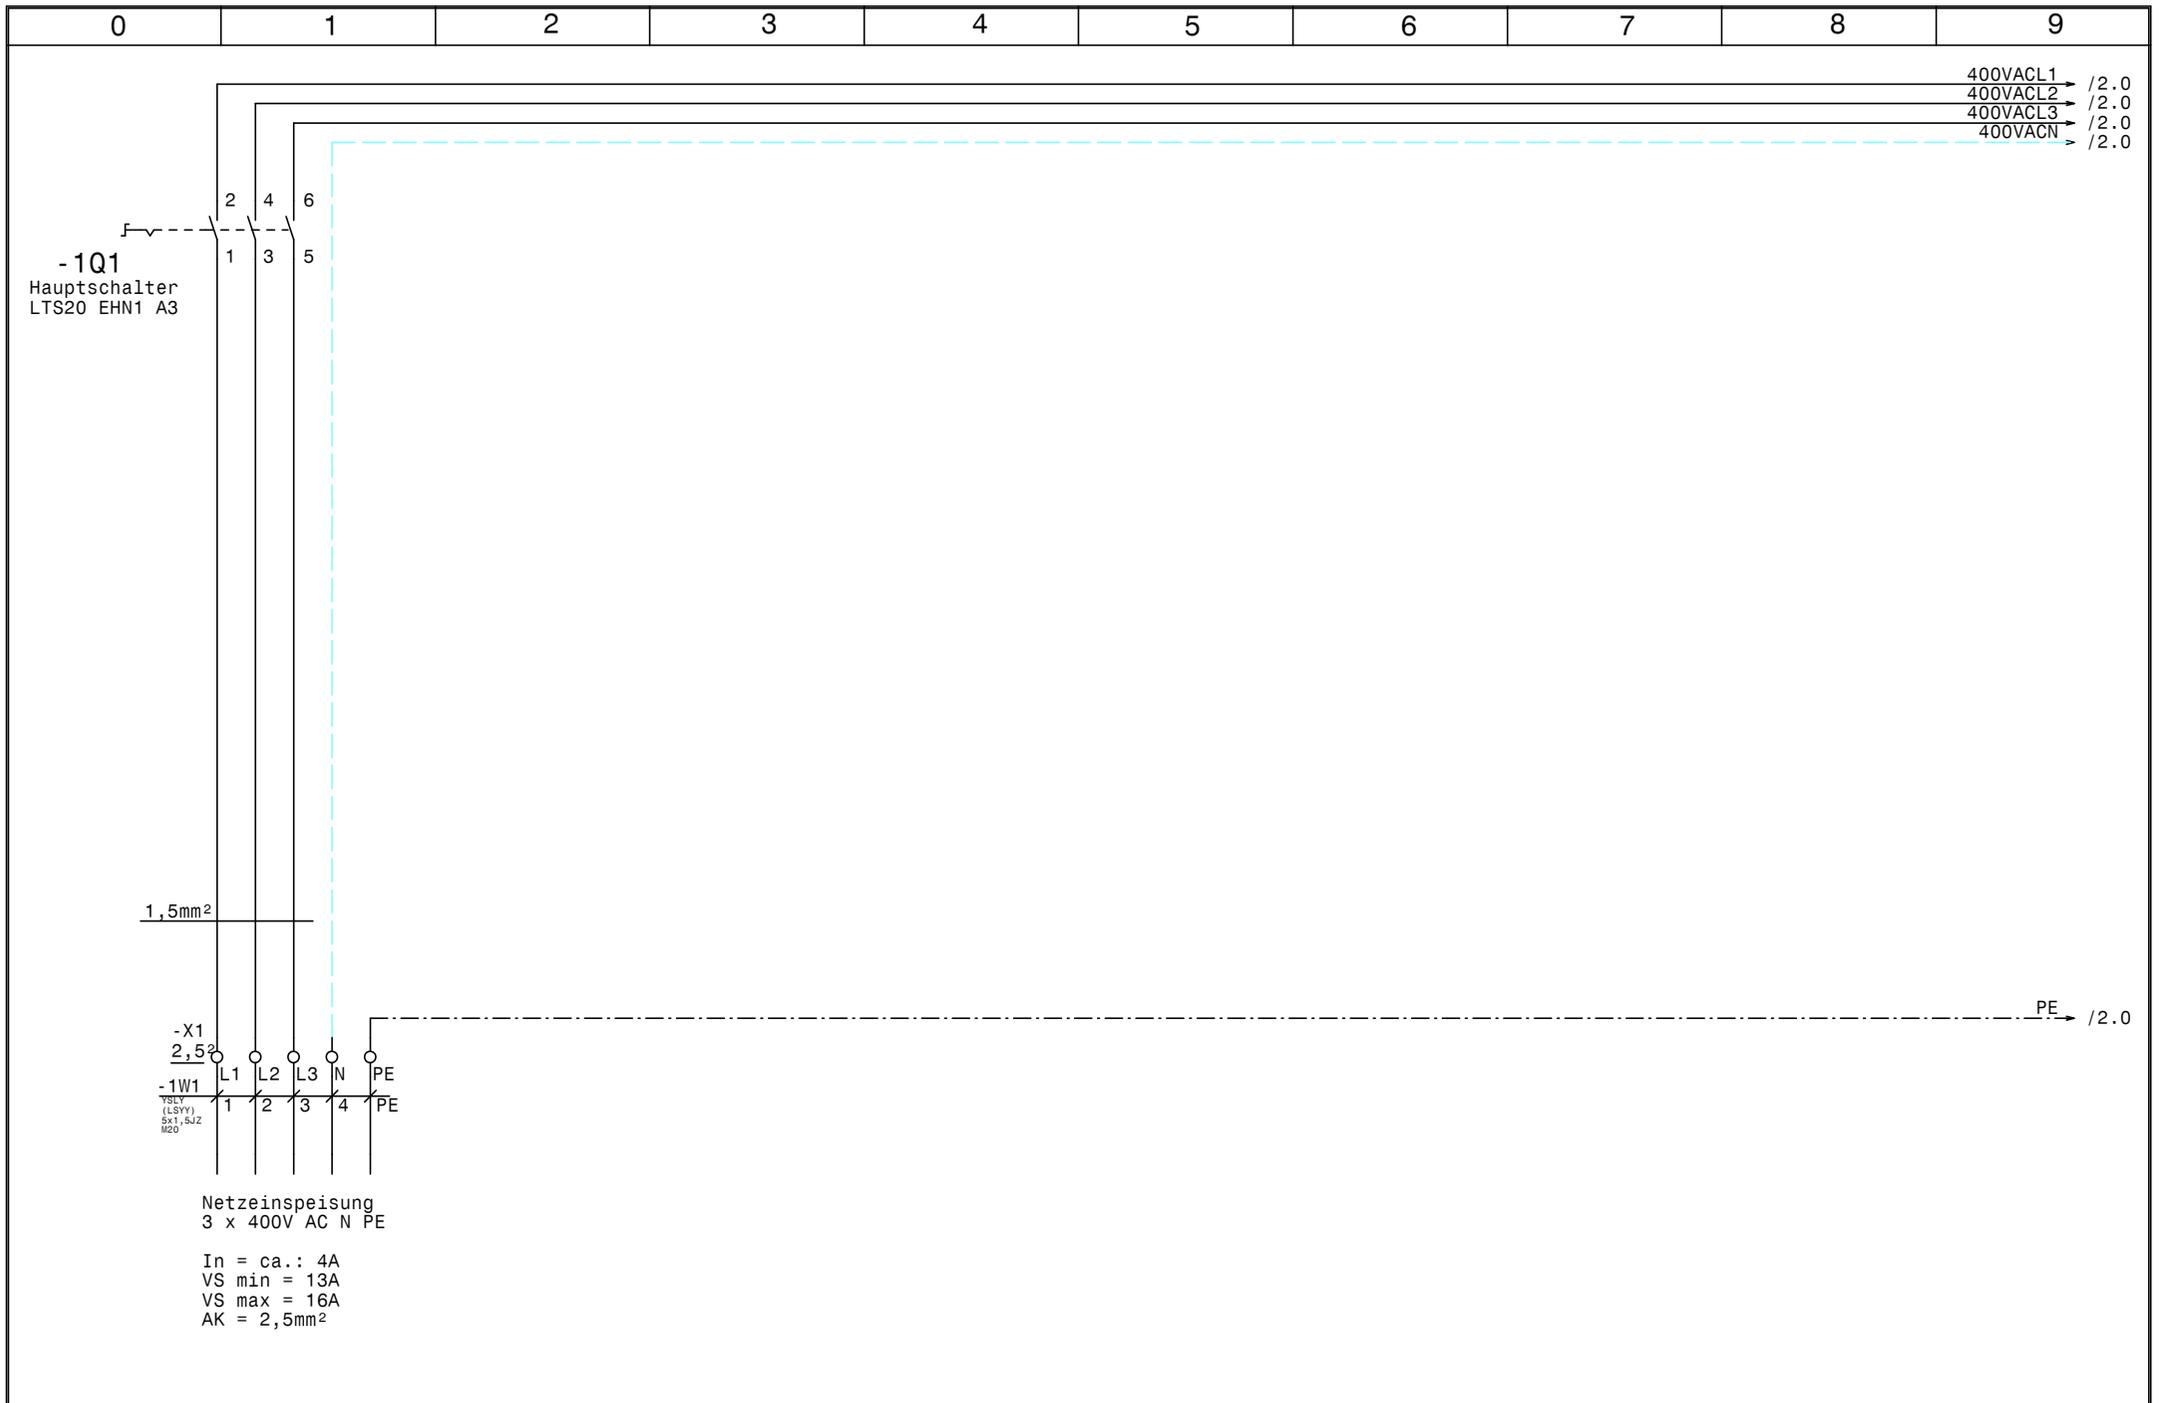


			Datum	20.02.12
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Plus-Kühlraum
Rolenturm-gasse
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	043/12
Blatt 1	
von 3	B1.

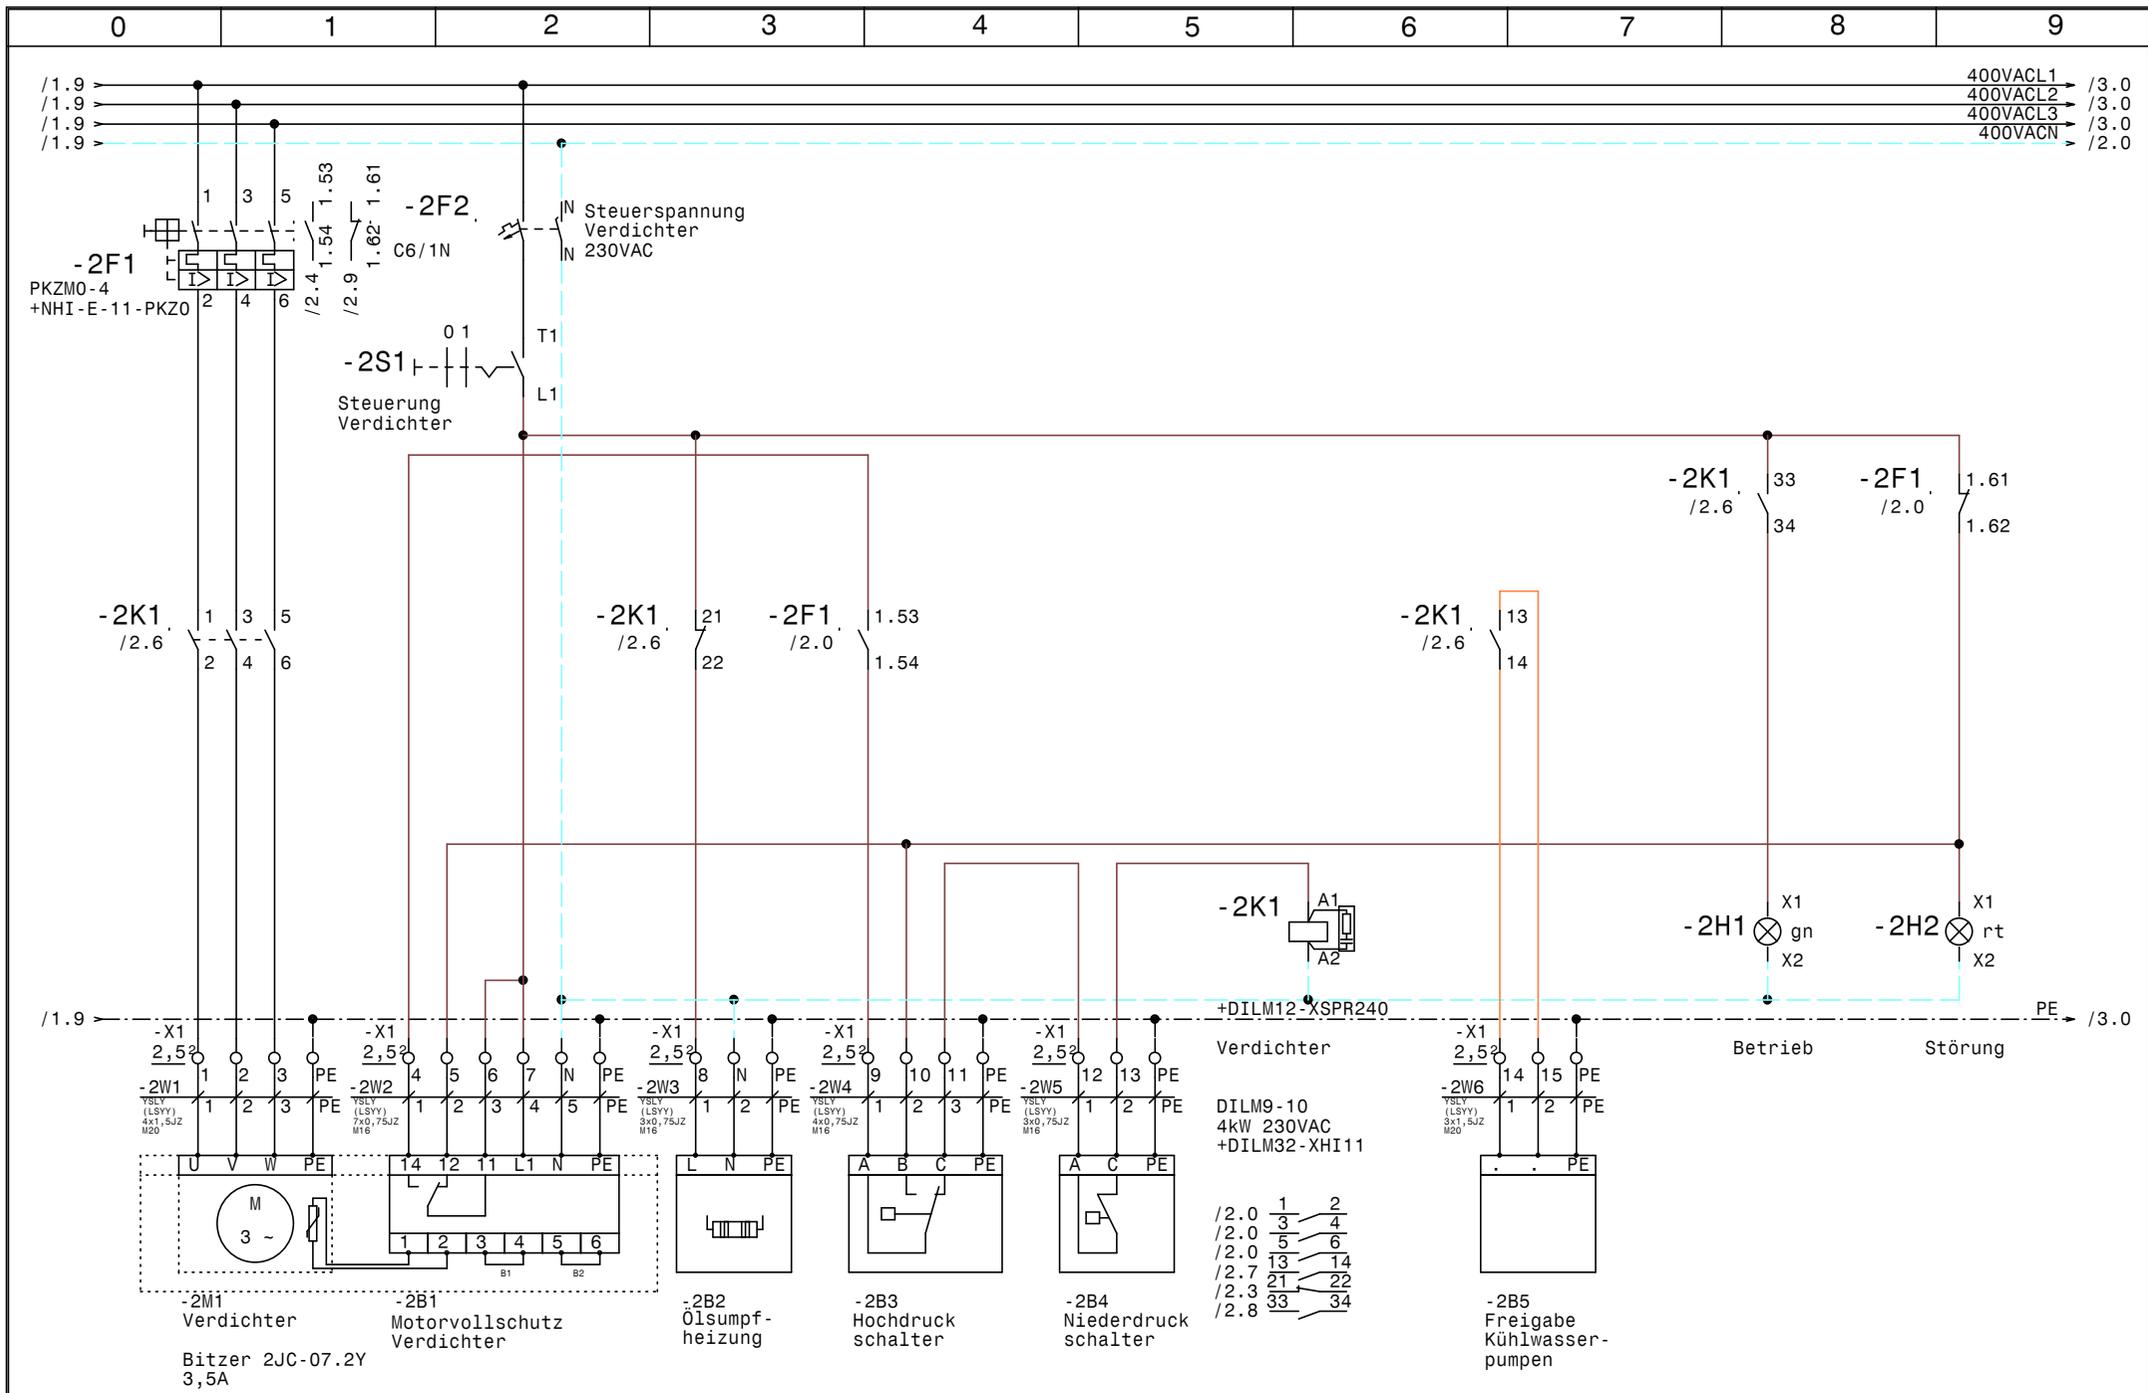


				Datum	20.02.12
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Plus-Kühlraum
 Rolenturm-gasse
Verdichter

Zeichn.Nr.:	
	043/12
	Blatt 2
	von 3 Bl.

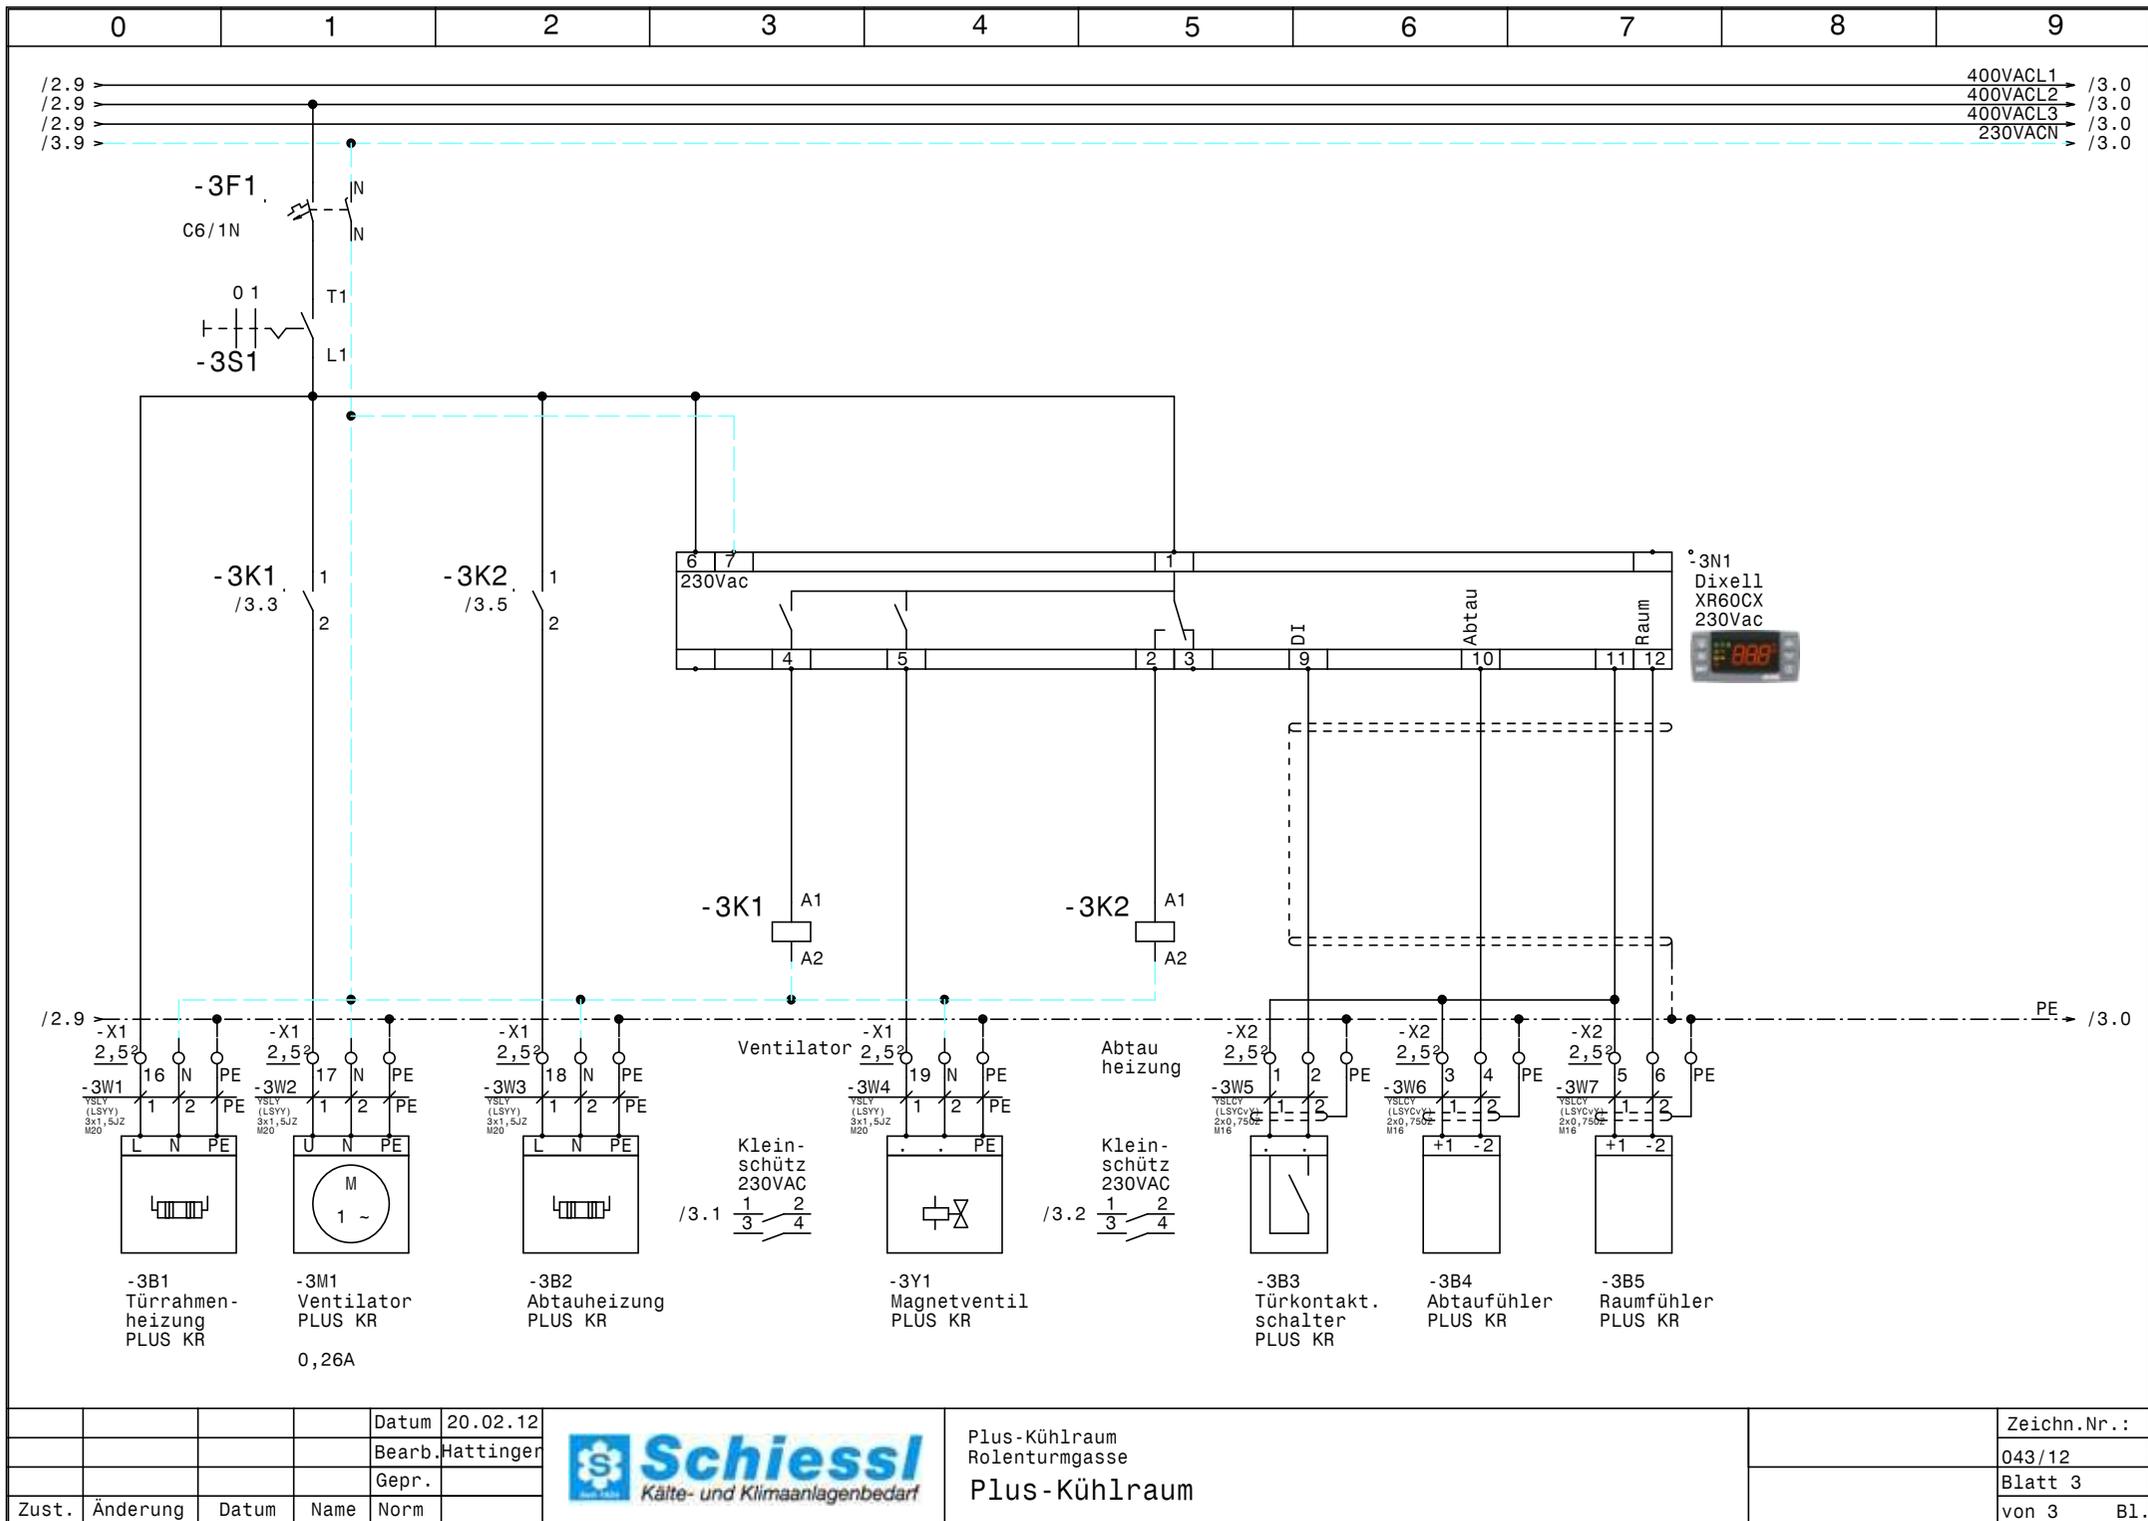

			Datum	20.02.12
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Plus-Kühlraum
 Rolenturm-gasse
 Plus-Kühlraum

	Zeichn.Nr. :
	043/12
	Blatt 3
	von 3 Bl.

