



Anlage:			!!ACHTUNG!! Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!		
Klimaraum					
Firma:					
Far					
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN		
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	600x800x300 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein unten rechts	(BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:		
			— schwarz — hellblau — gelb/grün — braun/hellblau — rot/rot-weiß — blau/blau-weiß — blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange		

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	002 Verdichter 1	004 Kühlzelle 1
001 Netzanschluß	003 Kondensatorlüfter Verdichter 1	

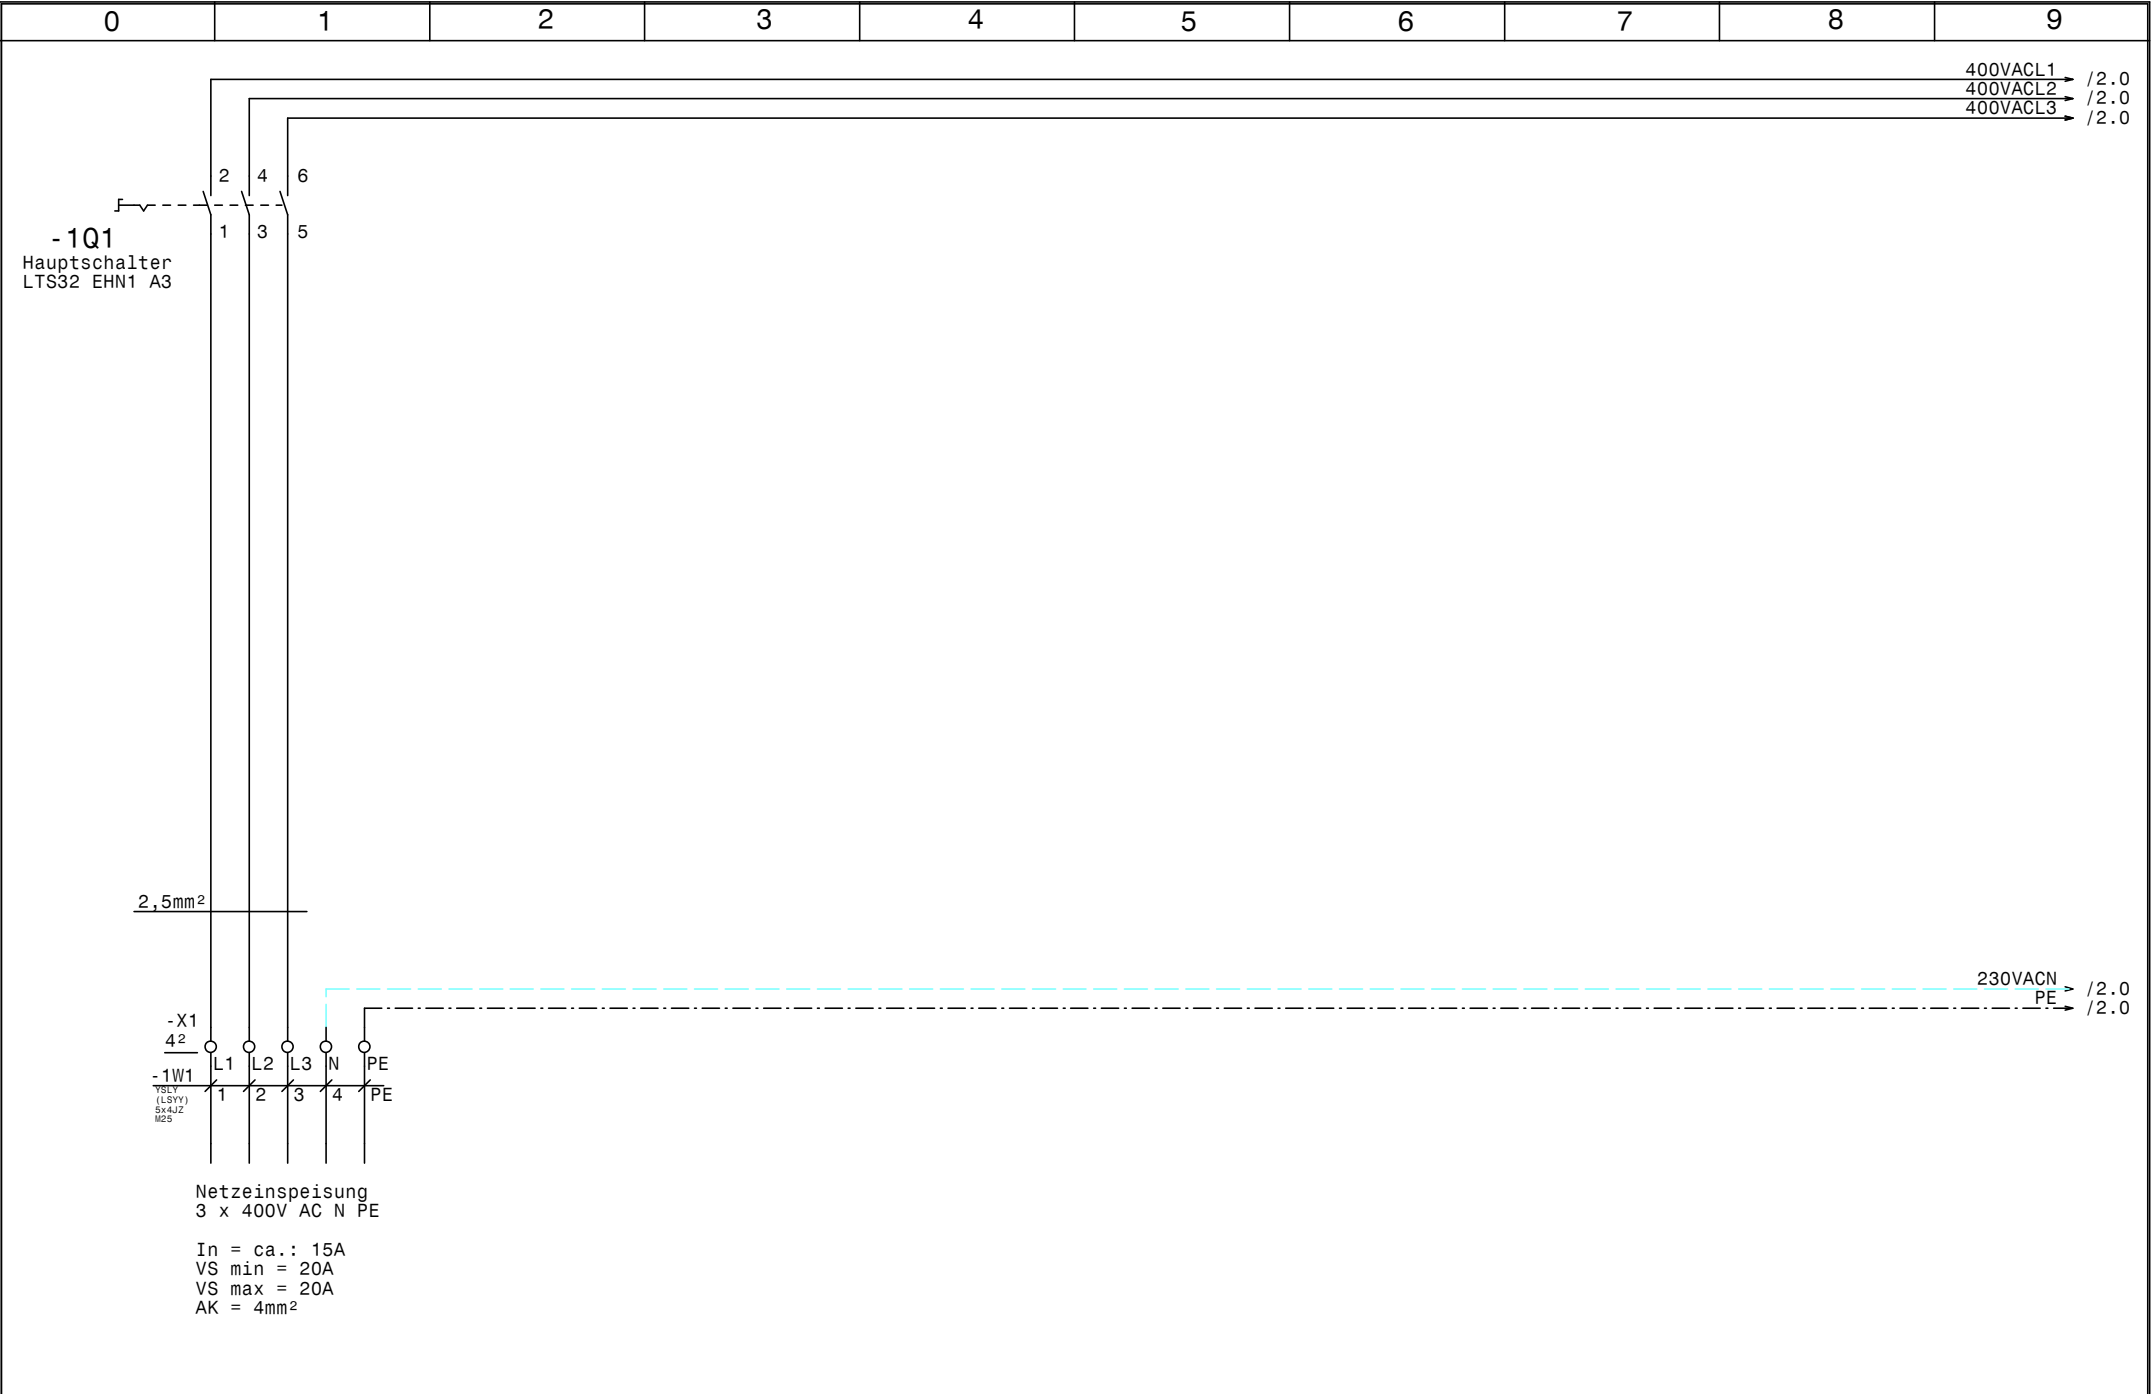

				Datum	01.03.12	 Schuessl Kälte- und Klimaanlagebedarf	Klimaraum Netzanschluß		Zeichn.Nr. :
				Bearb.	Hattinger				051/12
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4 Bl.

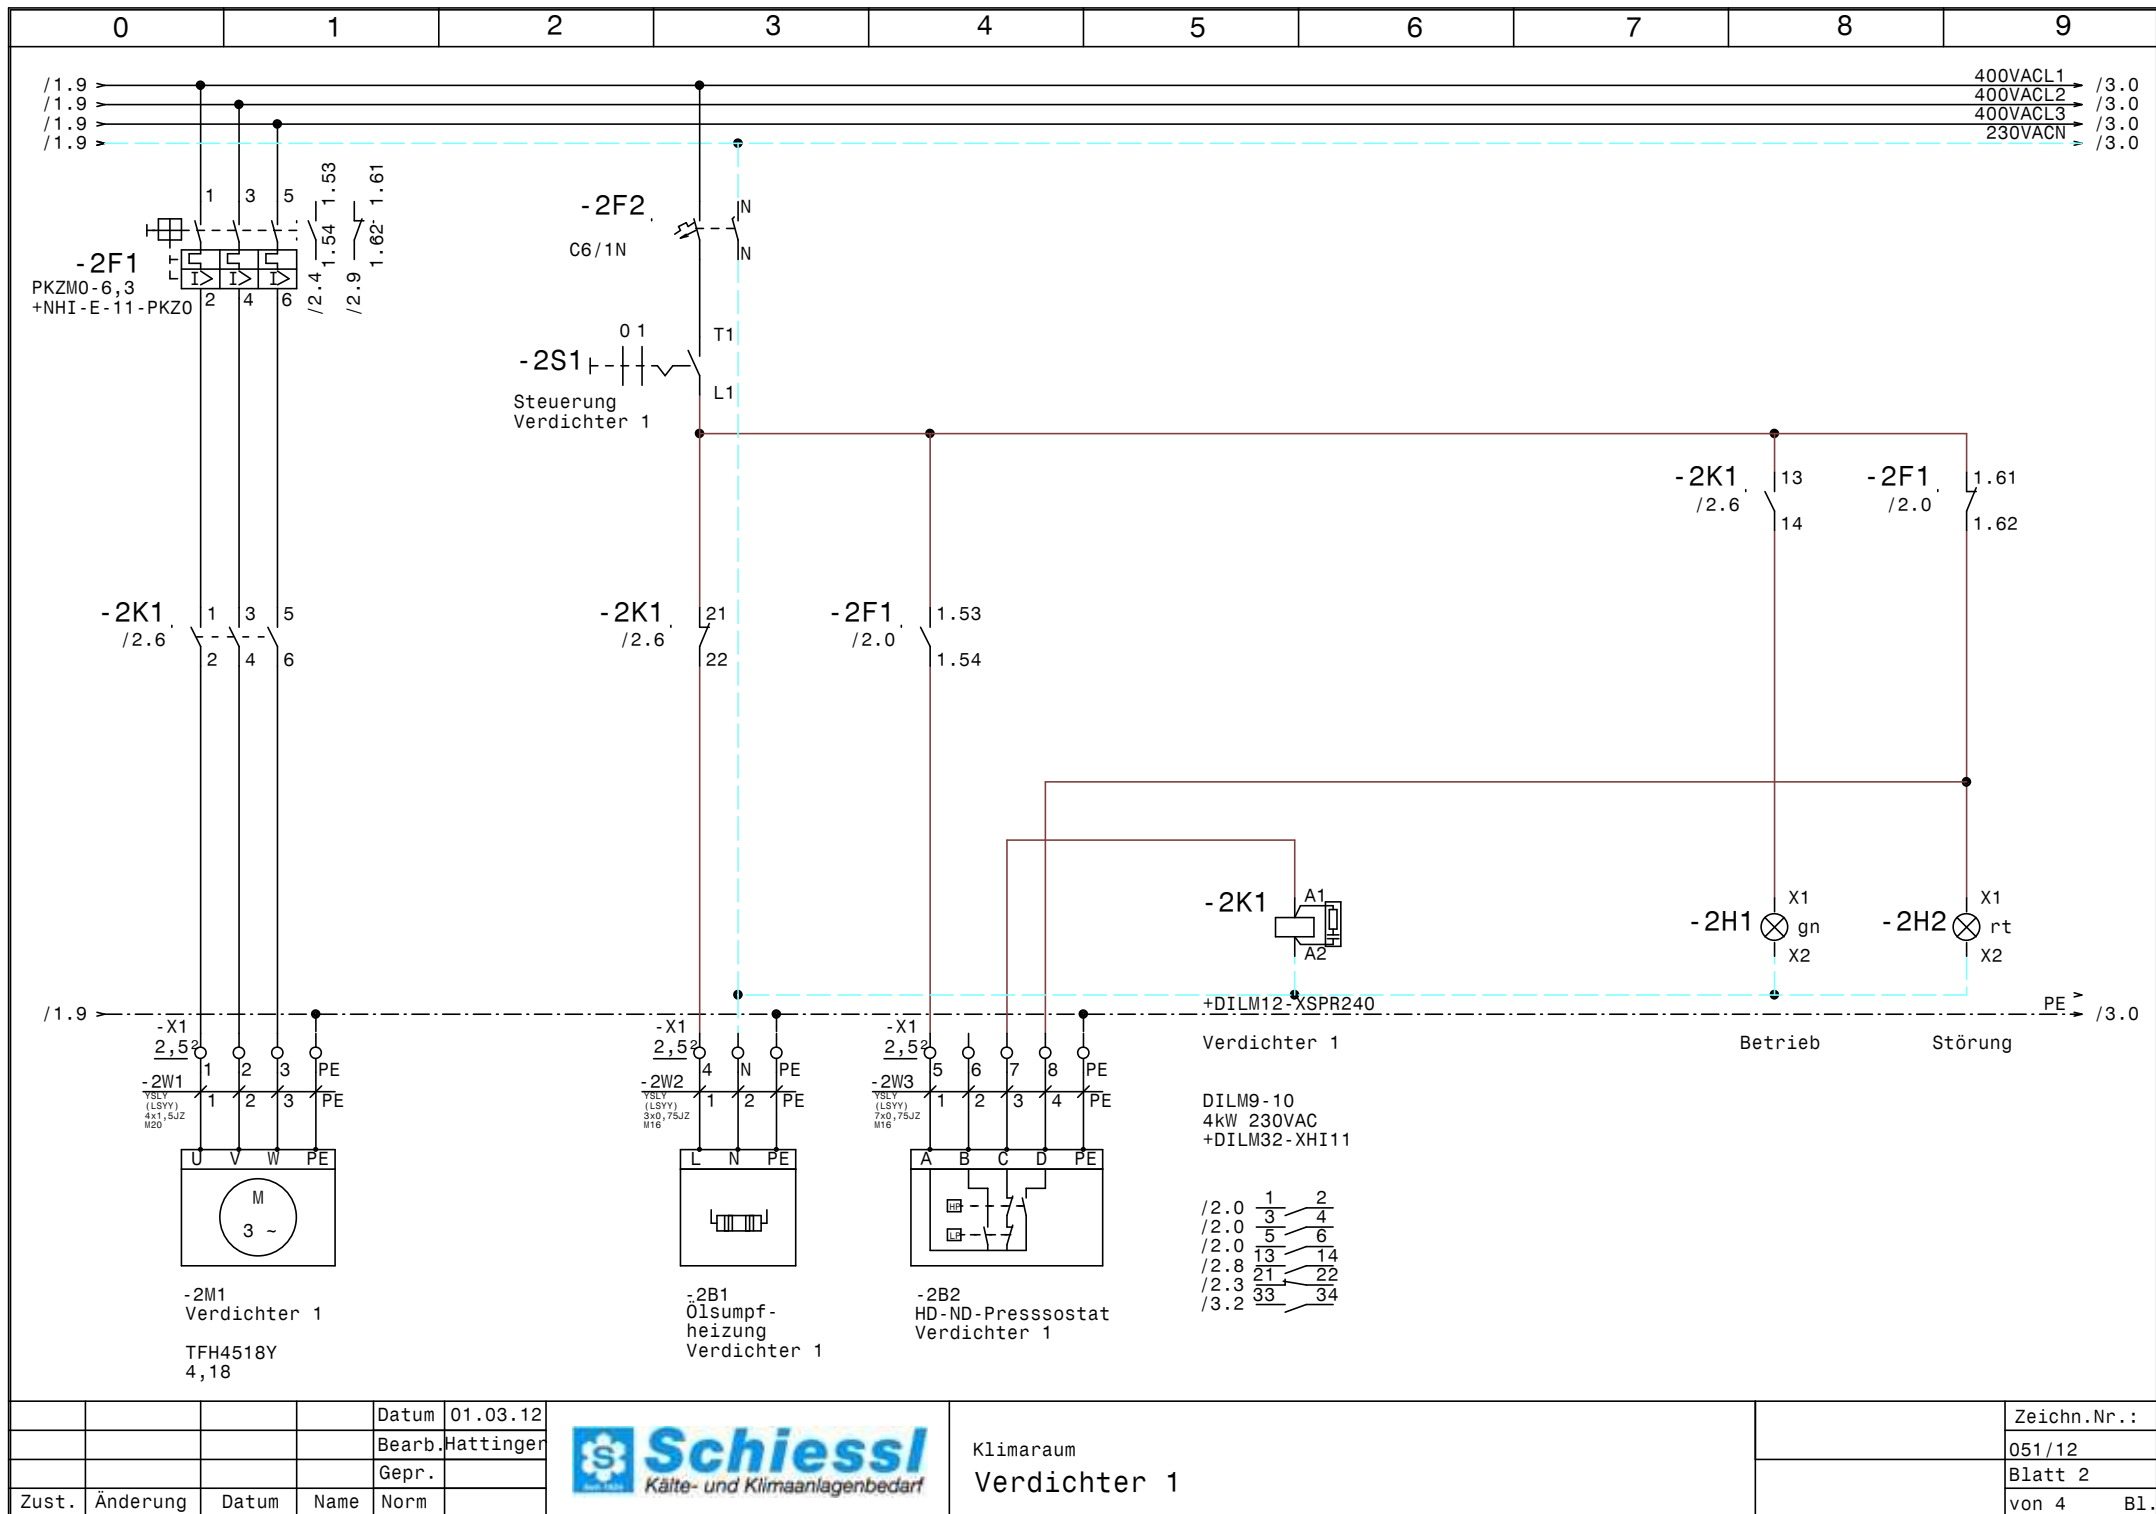

				Datum	01.03.12
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Klimaraum
Verdichter 1

Zeichn.Nr.:	051/12
Blatt 2	von 4
	B1.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.		Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung			
1		-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x4JZ M25				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE			
2		-2M1				-2W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Verdichter 1			
3		-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung Verdichter 1			
4		-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				5		HD-ND-Presssostat Verdichter 1			
5		-3B1				-3W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Drehzahlregler Kondensatorlüfter Verdichter 1			
6		-3B2				-3W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Kondensatorlüfter Verdichter 1			
7		-3B3				-3W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				2		Kondensatorlüfter Verdichter 1			
8		-4B1				-4W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler			
9		-4B2				-4W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler			
10		-4B3				-4W3				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Feuchte fühler			
11		-4Y1				-4W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil Verdichter 1			
12		-4M1				-4W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Verdampferlüfter 1			
13		-4M2				-4W6				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Verdampferlüfter 2			
14		-4B4				-4W7				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Freigabe Betfeuchter			
15		-4B5				-4W8				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Netzanschluß Befeuchter			
16		-4B6				-4W9				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Klimaheizung Verdampfer 1			
17		-4B7				-4W10				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Klimaheizung Verdampfer 2			

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1		PKZM0-6,3				Motorschutzschalter						-2F1							
1		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter													
1		C13/1N				Sicherungsautomaten						-4F2							
5		C6/1N				Sicherungsautomaten						-4F4, -4F1, -4F3, -2F2, -3F1							
1		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün						-2H1							
1		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot						-2H2							
1		DILM9-10(230V50HZ)				Schütz						-2K1							
1		DILM32-XHI11				Hilfsschalterbaustein													
1		BZ 326 437 /230VAC /2S				Kleinschütz für Wärmespeicher						-3K1							
1		R20-20_230				Kleinschütz für Wärmespeicher						-4K1							
1		WS 6830 B=600 H=800 T=300				Wandschrank IP 55						-0N1							
1		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied						-2N1							
1						Dixell XH260V						-4N1							
1		LTS32 EHN1 A3				Hauptschalter						-1Q1							
2		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1						-2S1, -4S1							
1		M25				Kabelverschraubung						-1W1							
6		M16				Kabelverschraubung						-2W2, -2W3, -4W4, -4W2, -4W3, -4W1							
10		M20				Kabelverschraubung						-3W1, -3W2, -3W3, -4W5, -4W10, -4W6							
												-2W1, -4W7, -4W8, -4W9							
3		Klemme 4 grau				Klemme L						-X1							
9		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1, -X1							
1		Klemme 4 blau				Klemme N						-X1							
1		EK 4 ge/gr				Erdungsklemme						-X1							
15		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X1, -X1, -X2							
27		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X1, -X1, -X2							