


Anlage: Kaltwassertank Hotel Schiestl Fügen		__ !! A C H T U N G !! __ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!																																																			
Firma: Lunglmayr																																																					
<table><thead><tr><th colspan="2">SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG</th><th colspan="2">VERDRAHTUNGSFARBEN</th></tr></thead><tbody><tr><td>SCHALTSCHRANKGRÖSSE:</td><td>1000x1200x300 (BxHxT)</td><td>HAUPTSTROMKREIS 400/230V:</td><td>schwarz</td></tr><tr><td>SOCKEL:</td><td>-</td><td>NEUTRALLEITER:</td><td>hellblau</td></tr><tr><td>LACKIERUNG:</td><td>RAL 7035</td><td>SCHUTZLEITER:</td><td>gelb/grün</td></tr><tr><td>SCHUTZART:</td><td>IP54</td><td>STEUERSPANNUNG 230VAC:</td><td></td></tr><tr><td>SCHUTZMASSNAHME:</td><td>lt. EVU</td><td>ohne Trafo:</td><td>L/N braun/hellblau</td></tr><tr><td>BLINDSCHALTBILD:</td><td>nein (BxH)</td><td>mit Trafo:</td><td>L/N rot/rot-weiß</td></tr><tr><td>KABELEINFÜHRUNG:</td><td>unten</td><td>STEUERSPANNUNG 0-24VAC:</td><td>L/N blau/blau-weiß</td></tr><tr><td>TÜRANSCHLAG:</td><td>rechts</td><td>STEUERSPANNUNG 0-24VDC:</td><td>+/- blau/blau-weiß</td></tr><tr><td></td><td></td><td>GND, DDC:</td><td>blau-weiß</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MESSLEITUNGEN, FÜHLER:</td><td>grün</td></tr><tr><td></td><td></td><td>POTENTIALFREIE LEITUNGEN:</td><td>orange</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FREMDSPANNUNG:</td><td>orange</td></tr></tbody></table>			SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN		SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	1000x1200x300 (BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	schwarz	SOCKEL:	-	NEUTRALLEITER:	hellblau	LACKIERUNG:	RAL 7035	SCHUTZLEITER:	gelb/grün	SCHUTZART:	IP54	STEUERSPANNUNG 230VAC:		SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU	ohne Trafo:	L/N braun/hellblau	BLINDSCHALTBILD:	nein (BxH)	mit Trafo:	L/N rot/rot-weiß	KABELEINFÜHRUNG:	unten	STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N blau/blau-weiß	TÜRANSCHLAG:	rechts	STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/- blau/blau-weiß			GND, DDC:	blau-weiß			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	grün			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	orange			FREMDSPANNUNG:
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN																																																			
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	1000x1200x300 (BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	schwarz																																																		
SOCKEL:	-	NEUTRALLEITER:	hellblau																																																		
LACKIERUNG:	RAL 7035	SCHUTZLEITER:	gelb/grün																																																		
SCHUTZART:	IP54	STEUERSPANNUNG 230VAC:																																																			
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU	ohne Trafo:	L/N braun/hellblau																																																		
BLINDSCHALTBILD:	nein (BxH)	mit Trafo:	L/N rot/rot-weiß																																																		
KABELEINFÜHRUNG:	unten	STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N blau/blau-weiß																																																		
TÜRANSCHLAG:	rechts	STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/- blau/blau-weiß																																																		
		GND, DDC:	blau-weiß																																																		
		MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	grün																																																		
		POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	orange																																																		
		FREMDSPANNUNG:	orange																																																		

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	003 Steuerung FU	006 Kaltwassertank
001 Netzanschluß	004 Steuerung Verdichter	
002 Verdichter	005 Kondensatorlüfter	




				Datum	06.06.12
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

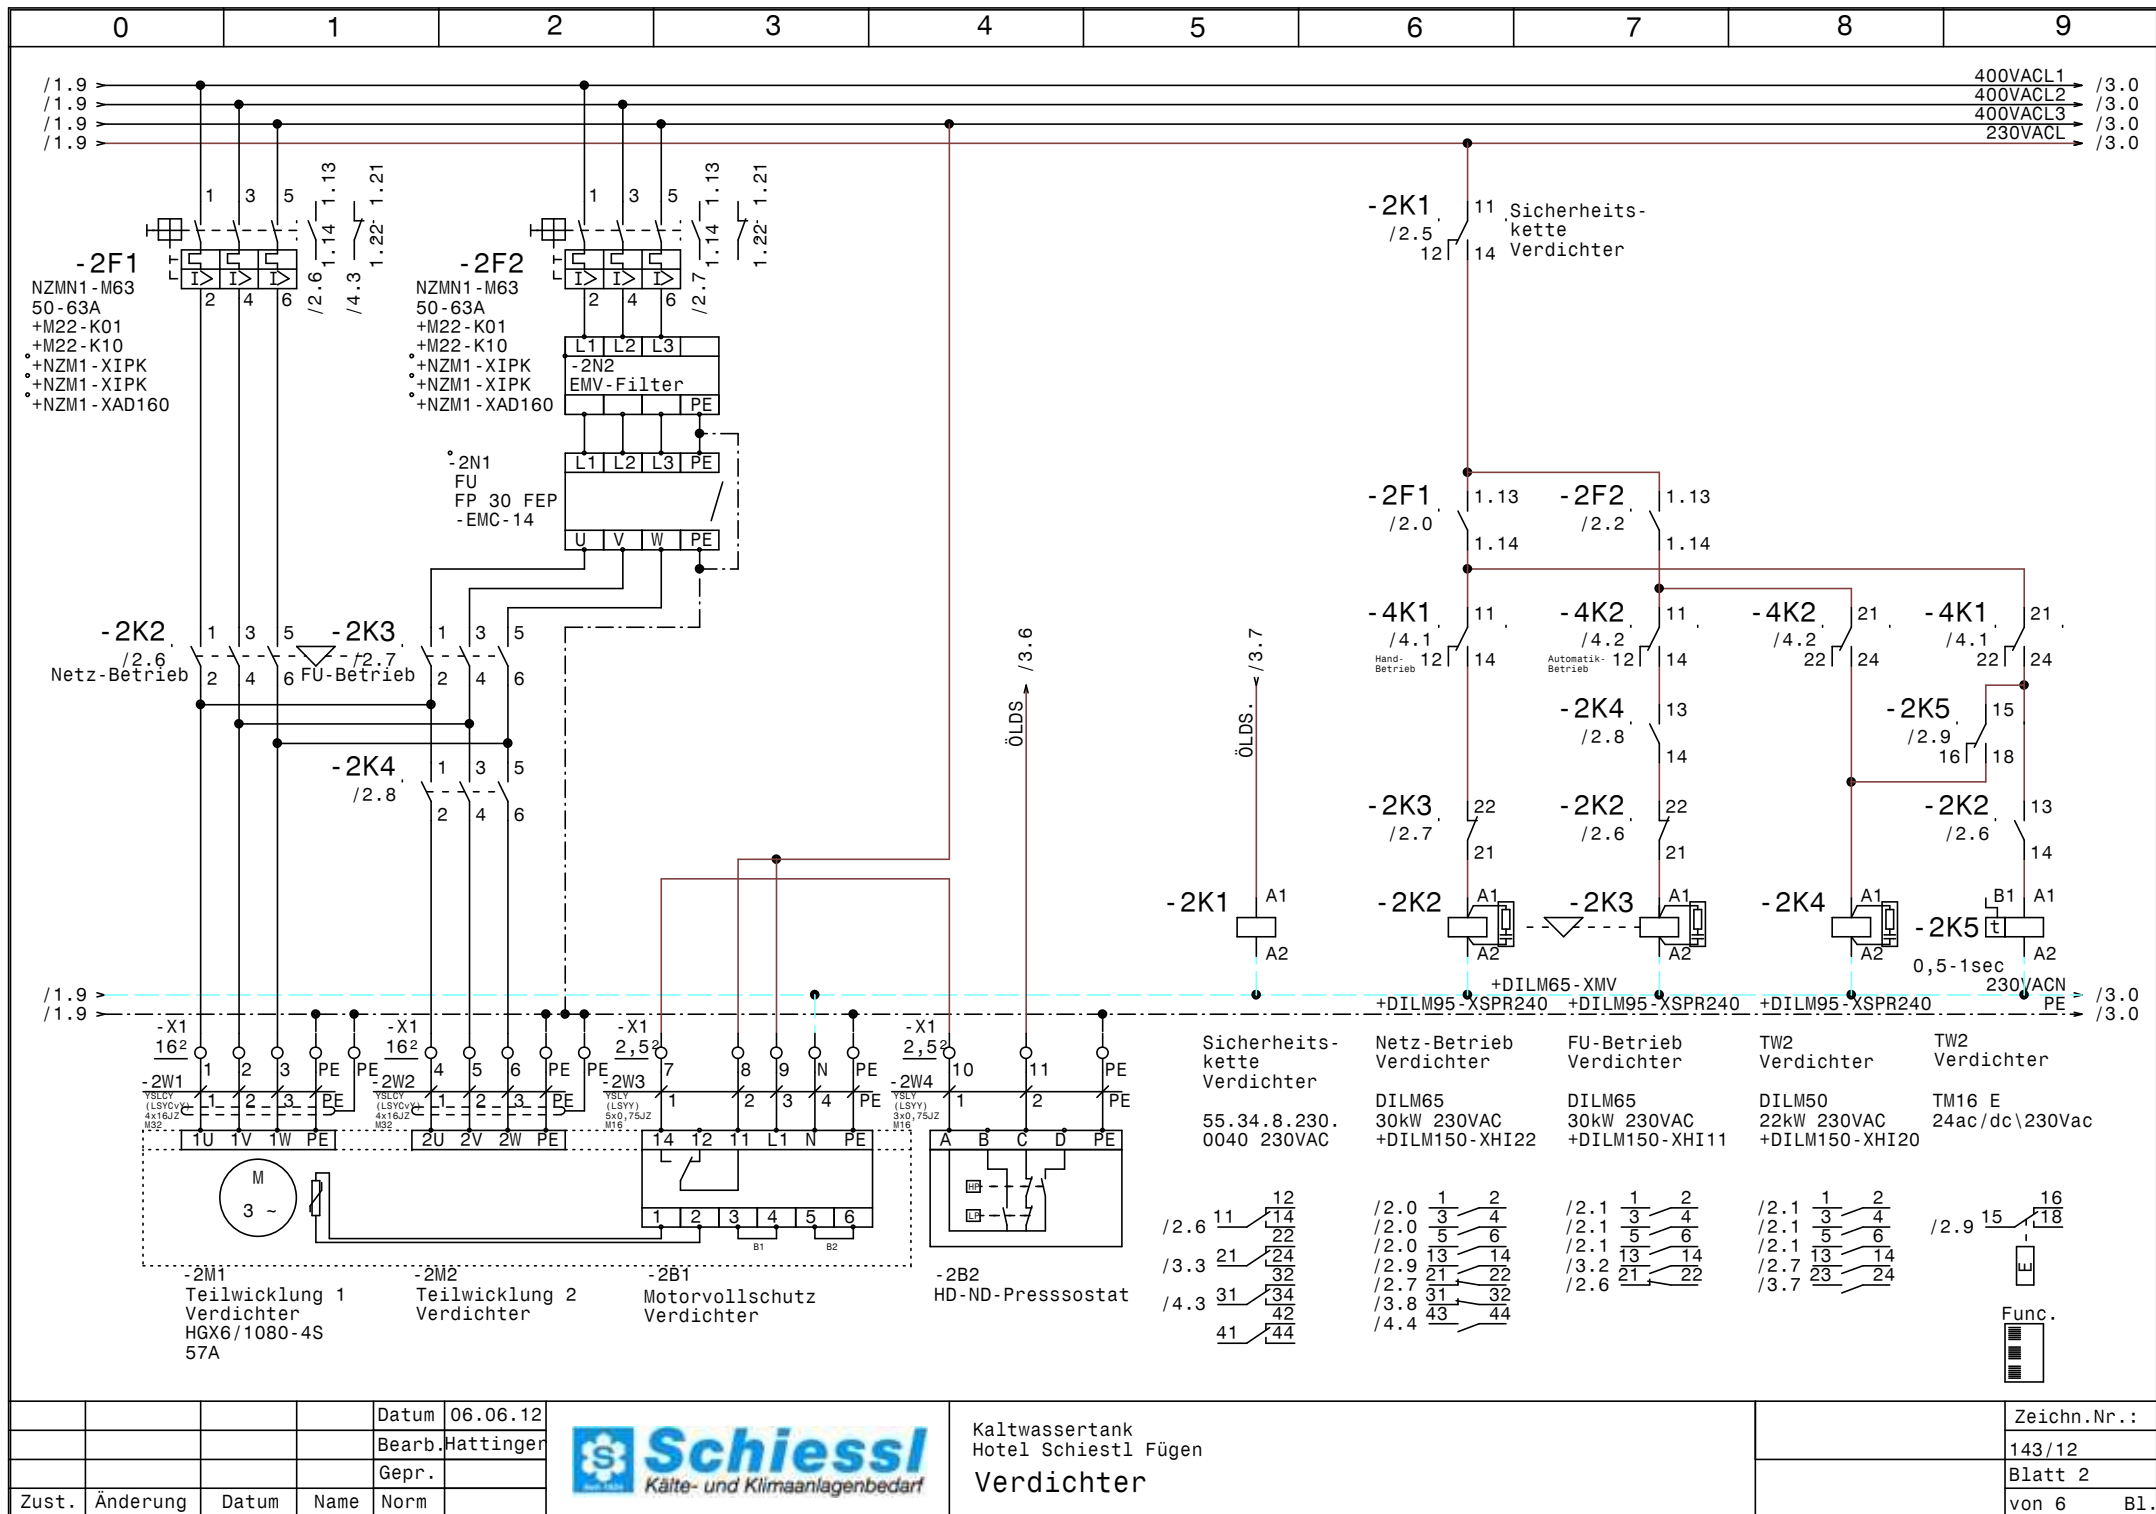

Kaltwassertank
Hotel Schiestl Fügen
Verdichter

Zeichn.Nr.:	143/12
Blatt 2	
von 6	B1.

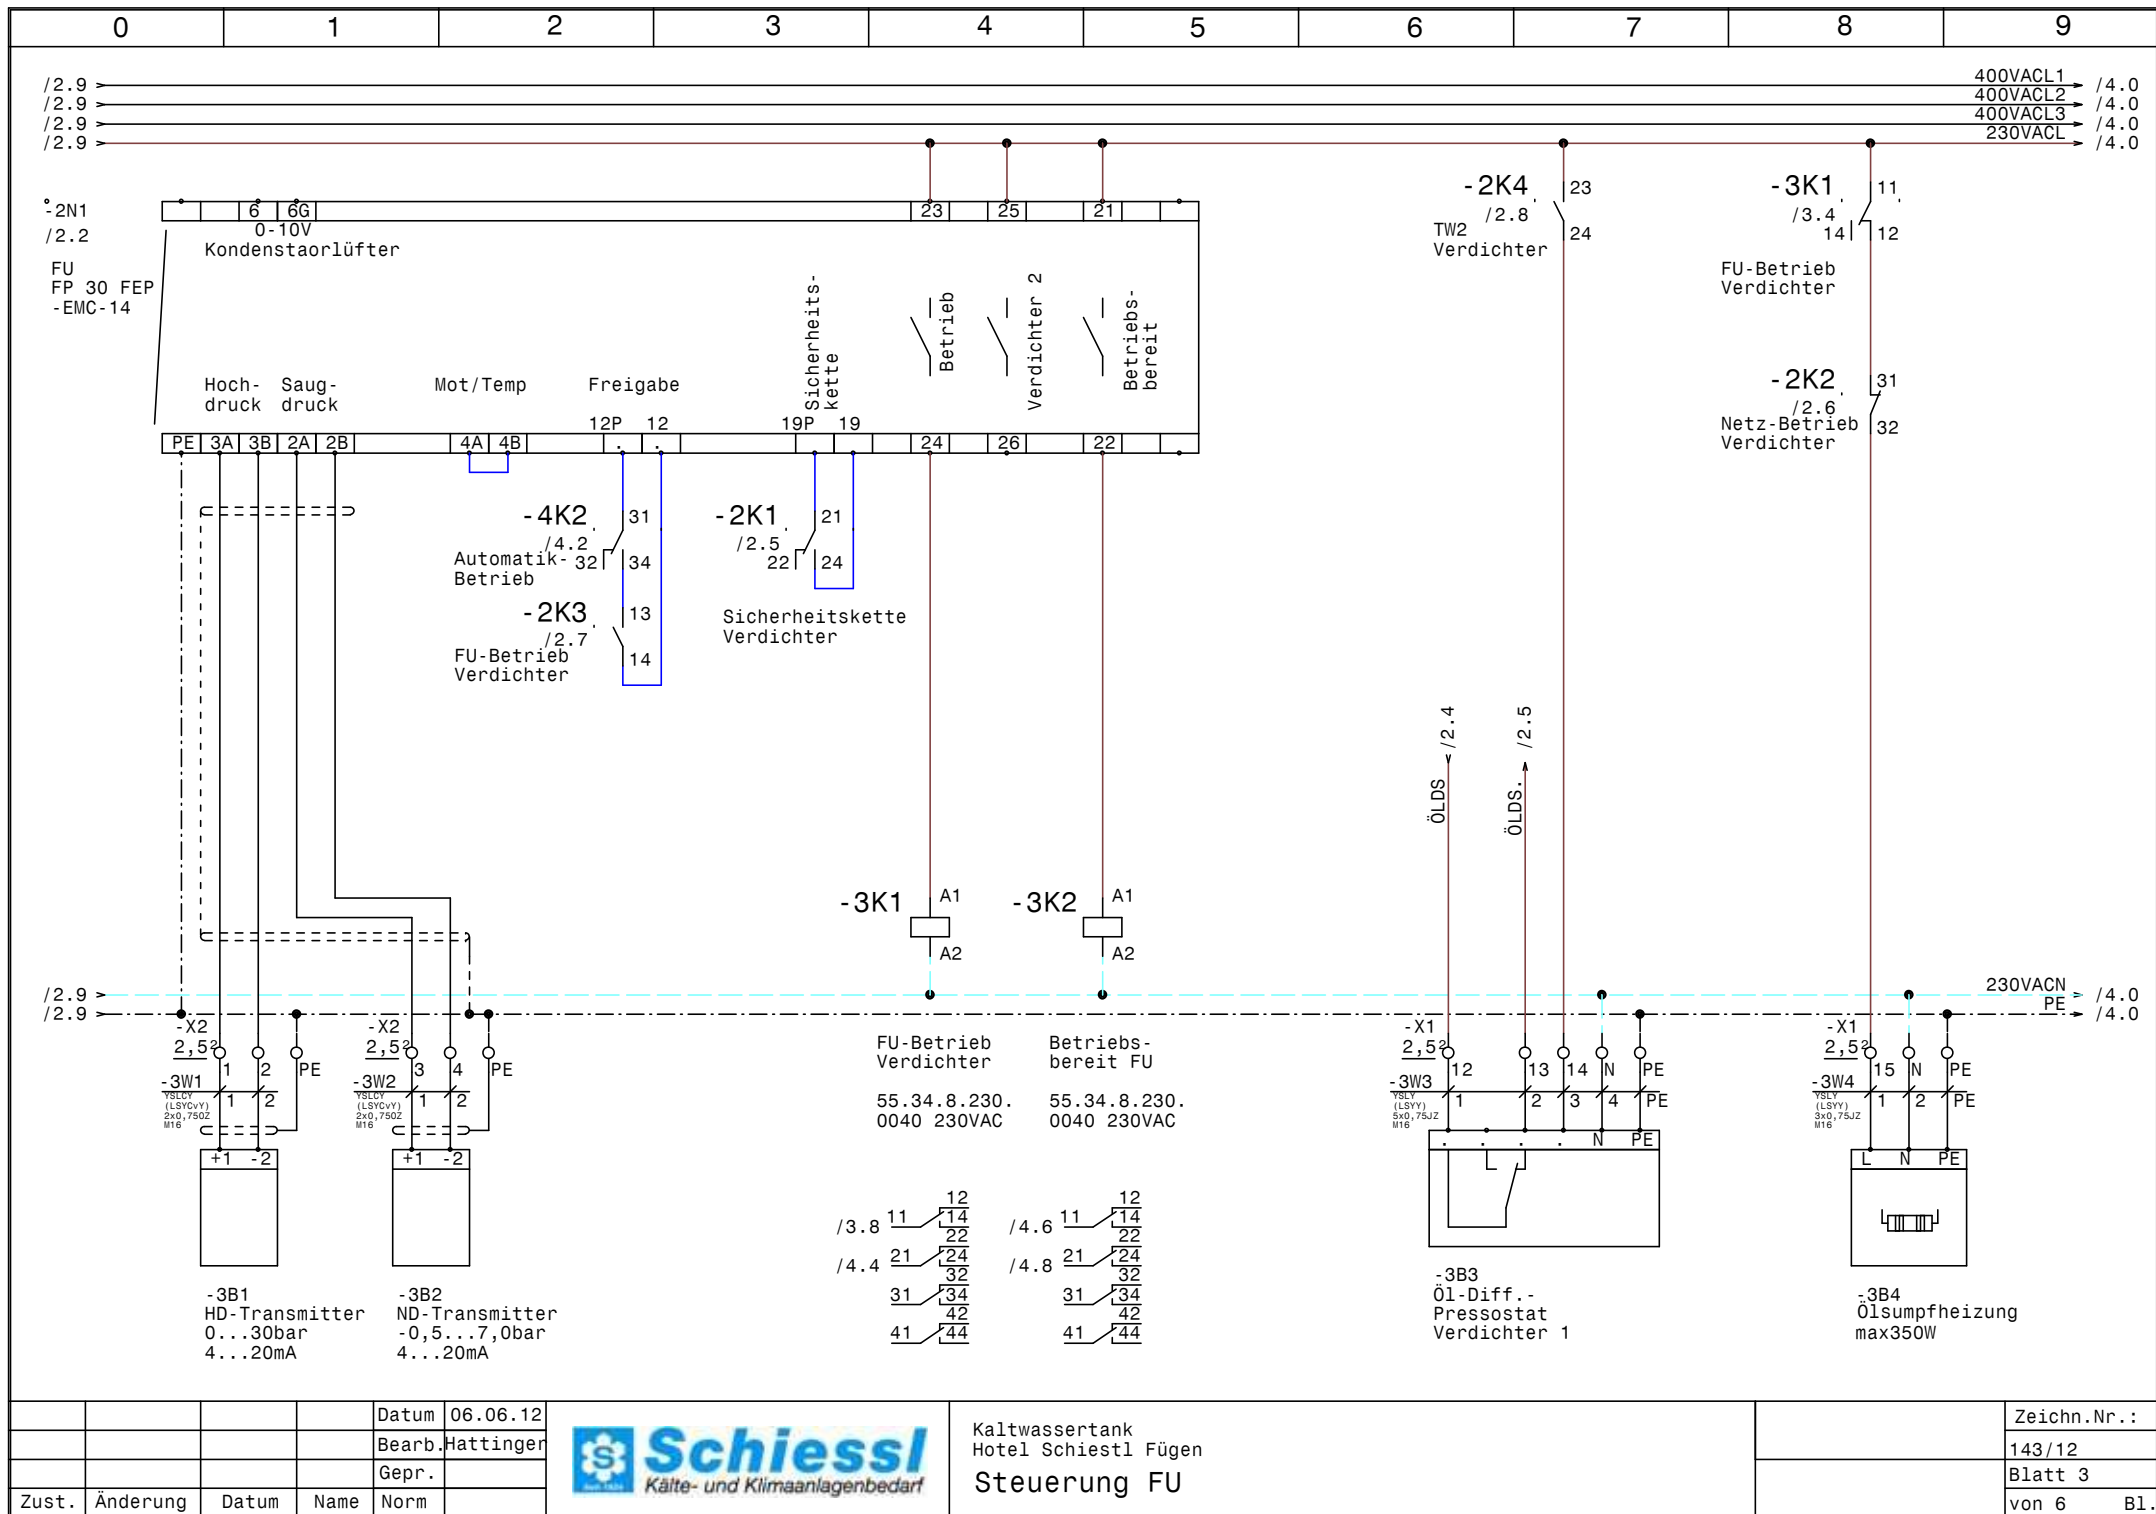


				Datum	06.06.12
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Kaltwassertank
Hotel Schiestl Fügen
Steuerung FU

Zeichn.Nr.:	
	143/12
Blatt 3	
von 6	B1.



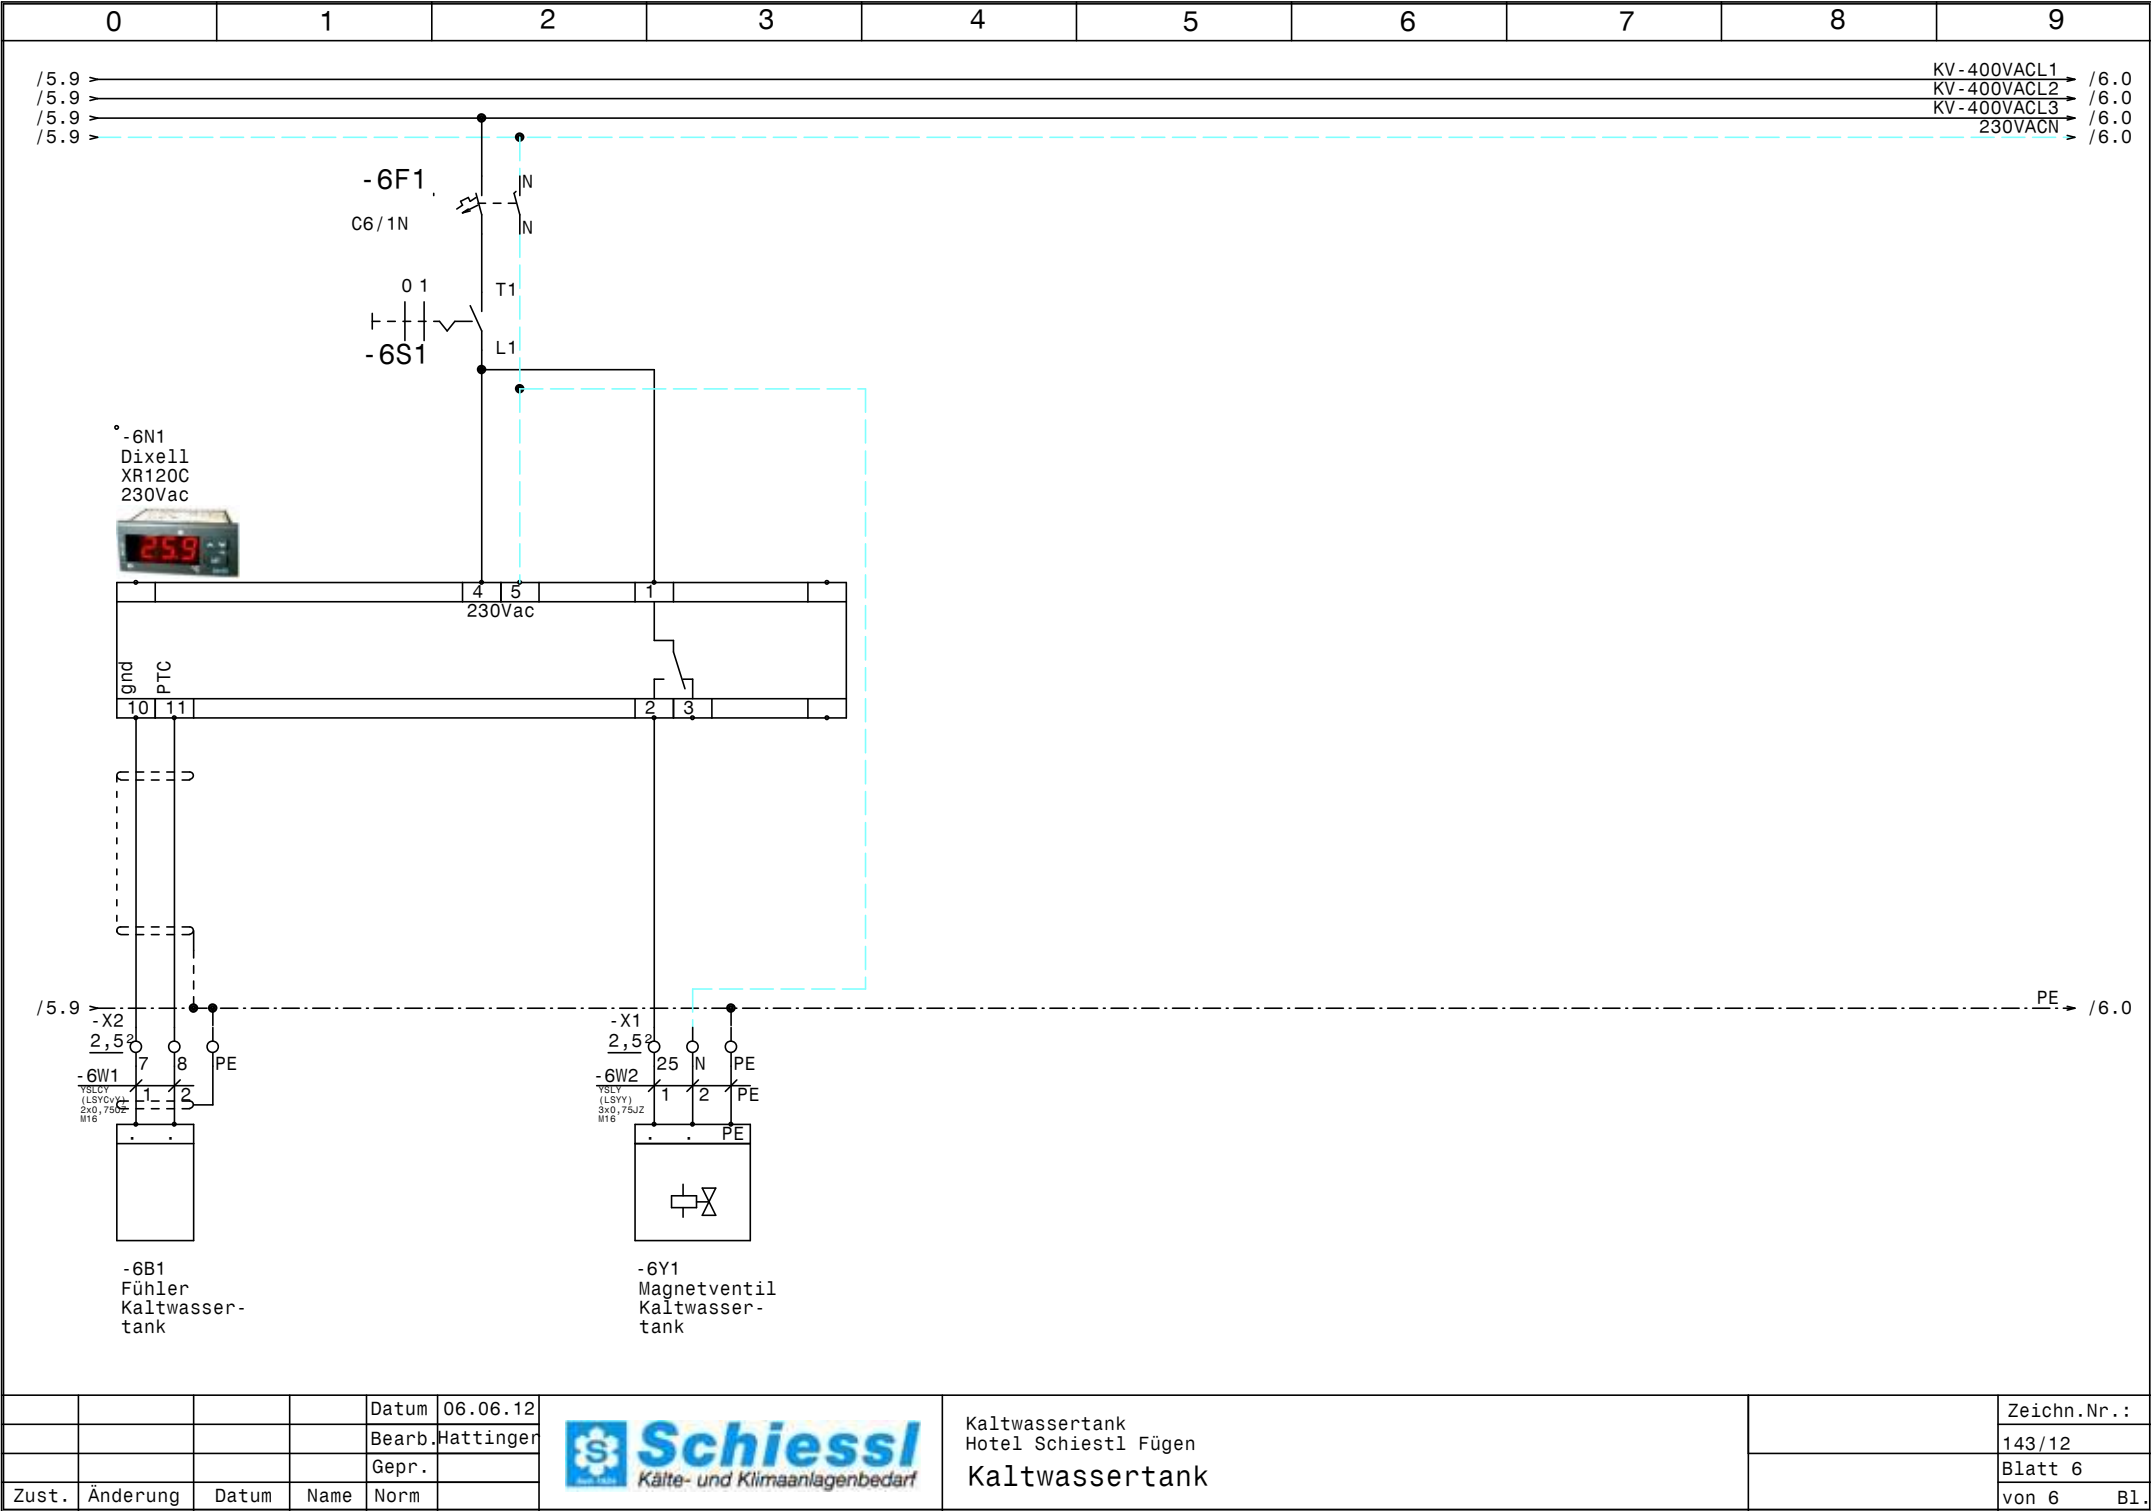

				Datum	06.06.12
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Kaltwassertank
Hotel Schiestl Fügen
Kaltwassertank

	Zeichn.Nr. :
	143/12
	Blatt 6
	von 6 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9				
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge											
1						LCD Display ADR80/230					-5B2											
1						ADR80/230					-5B4											
1	Neozed 3x25A					Neozed 3x25A					-1F1											
2	C6/1					Sicherungsautomaten					-1F3, -1F2											
2	NZMN1-M63					Leistungsschalter Motorschutz					-2F2, -2F1											
2	M22-K10					Leistungsschalter Normalhilfskonta																
2	M22-K01					Leistungsschalter Normalhilfskonta																
1	C6/3N					Sicherungsautomaten					-5F1											
1	C6/1N					Sicherungsautomaten					-6F1											
1	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-4H1											
3	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-4H2, -4H4, -5H1											
1	Signalleuchte gelb					Signalglimmlampe gelb					-4H3											
1	DILM150-XHI22					Hilfsschalterbaustein																
2	DILM65(230V50HZ)					Schütz					-2K3, -2K2											
1	DILM150-XHI11					Hilfsschalterbaustein																
1	DILM50(230V50HZ)					Schütz					-2K4											
1	DILM150-XHI20					Hilfsschalterbaustein																
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac					Multifunktion Zeitrelais					-2K5											
6	94.04					Fassung für Finder Relais 4polig																
6	55.34.8.230.0040					Finder - Relais Type 55 4polig					-3K2, -3K1, -4K1, -4K2, -4K3, -2K1											
1	DILM9-10(230V50HZ)					Schütz					-5K1											
1	DILM32-XHI02					Hilfsschalterbaustein																
1						Schaltschrankventilator					-1M1											
1	WS 1000/1200/300/B/H/T					Wandschrank IP 55					-0N1											
1						FU					-2N1											
1						EMV-Filter					-2N2											
3	DILM95-XSPR240					RC-Löschglied					-2N3, -2N6, -2N5											
1	DILM65-XMV					Mechanische Verrigelung					-2N4											
1	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-5N1											
1						Dixell XR120C 230Vac					-6N1											
1						Thermostat					-1P1											
1	PN1-100					Hauptschalter					-1Q1											
1	M10HEU1					Umschalter 1pol. 1-0-2					-4S1											
				Datum	06.06.12	 Schiessl Kälte- und Klimaanlagebedarf					Kaltwassertank Hotel Schiestl Fügen Materialliste										Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger F.																143/12	
				Gepr.																	Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm												von 2 Bl.						

