

Anlage:

Antoniushaus Kühlung Küche

Firma:

Dorfinstallateur

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

VERDRAHTUNGSFARBEN

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:
SOCKEL:
LACKIERUNG:
SCHUTZART:
SCHUTZMASSNAHME:
BLINDSCHALTBILD:
KABELEINFÜHRUNG:
TÜRANSCHLAG:

400x600x250
-
RAL 7035
IP54
lt. EVU
nein
unten
rechts

(BxHxT)
(H)

(BxH)

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:
NEUTRALLEITER:
SCHUTZLEITER:
STEUERSPANNUNG 230VAC:
ohne Trafo:
mit Trafo:
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:
GND, DDC:
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:
FREMDSPANNUNG:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

schwarz

hellblau

gelb/grün

braun/hellblau

rot/rot-weiß

blau/blau-weiß

blau/blau-weiß

blau-weiß

grün

orange

orange

L/N

L/N


L/N

+/-


Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	002	Aggregat	004	XWeb300
001	Netzanschluß	003	Kühlstellenabgänge		

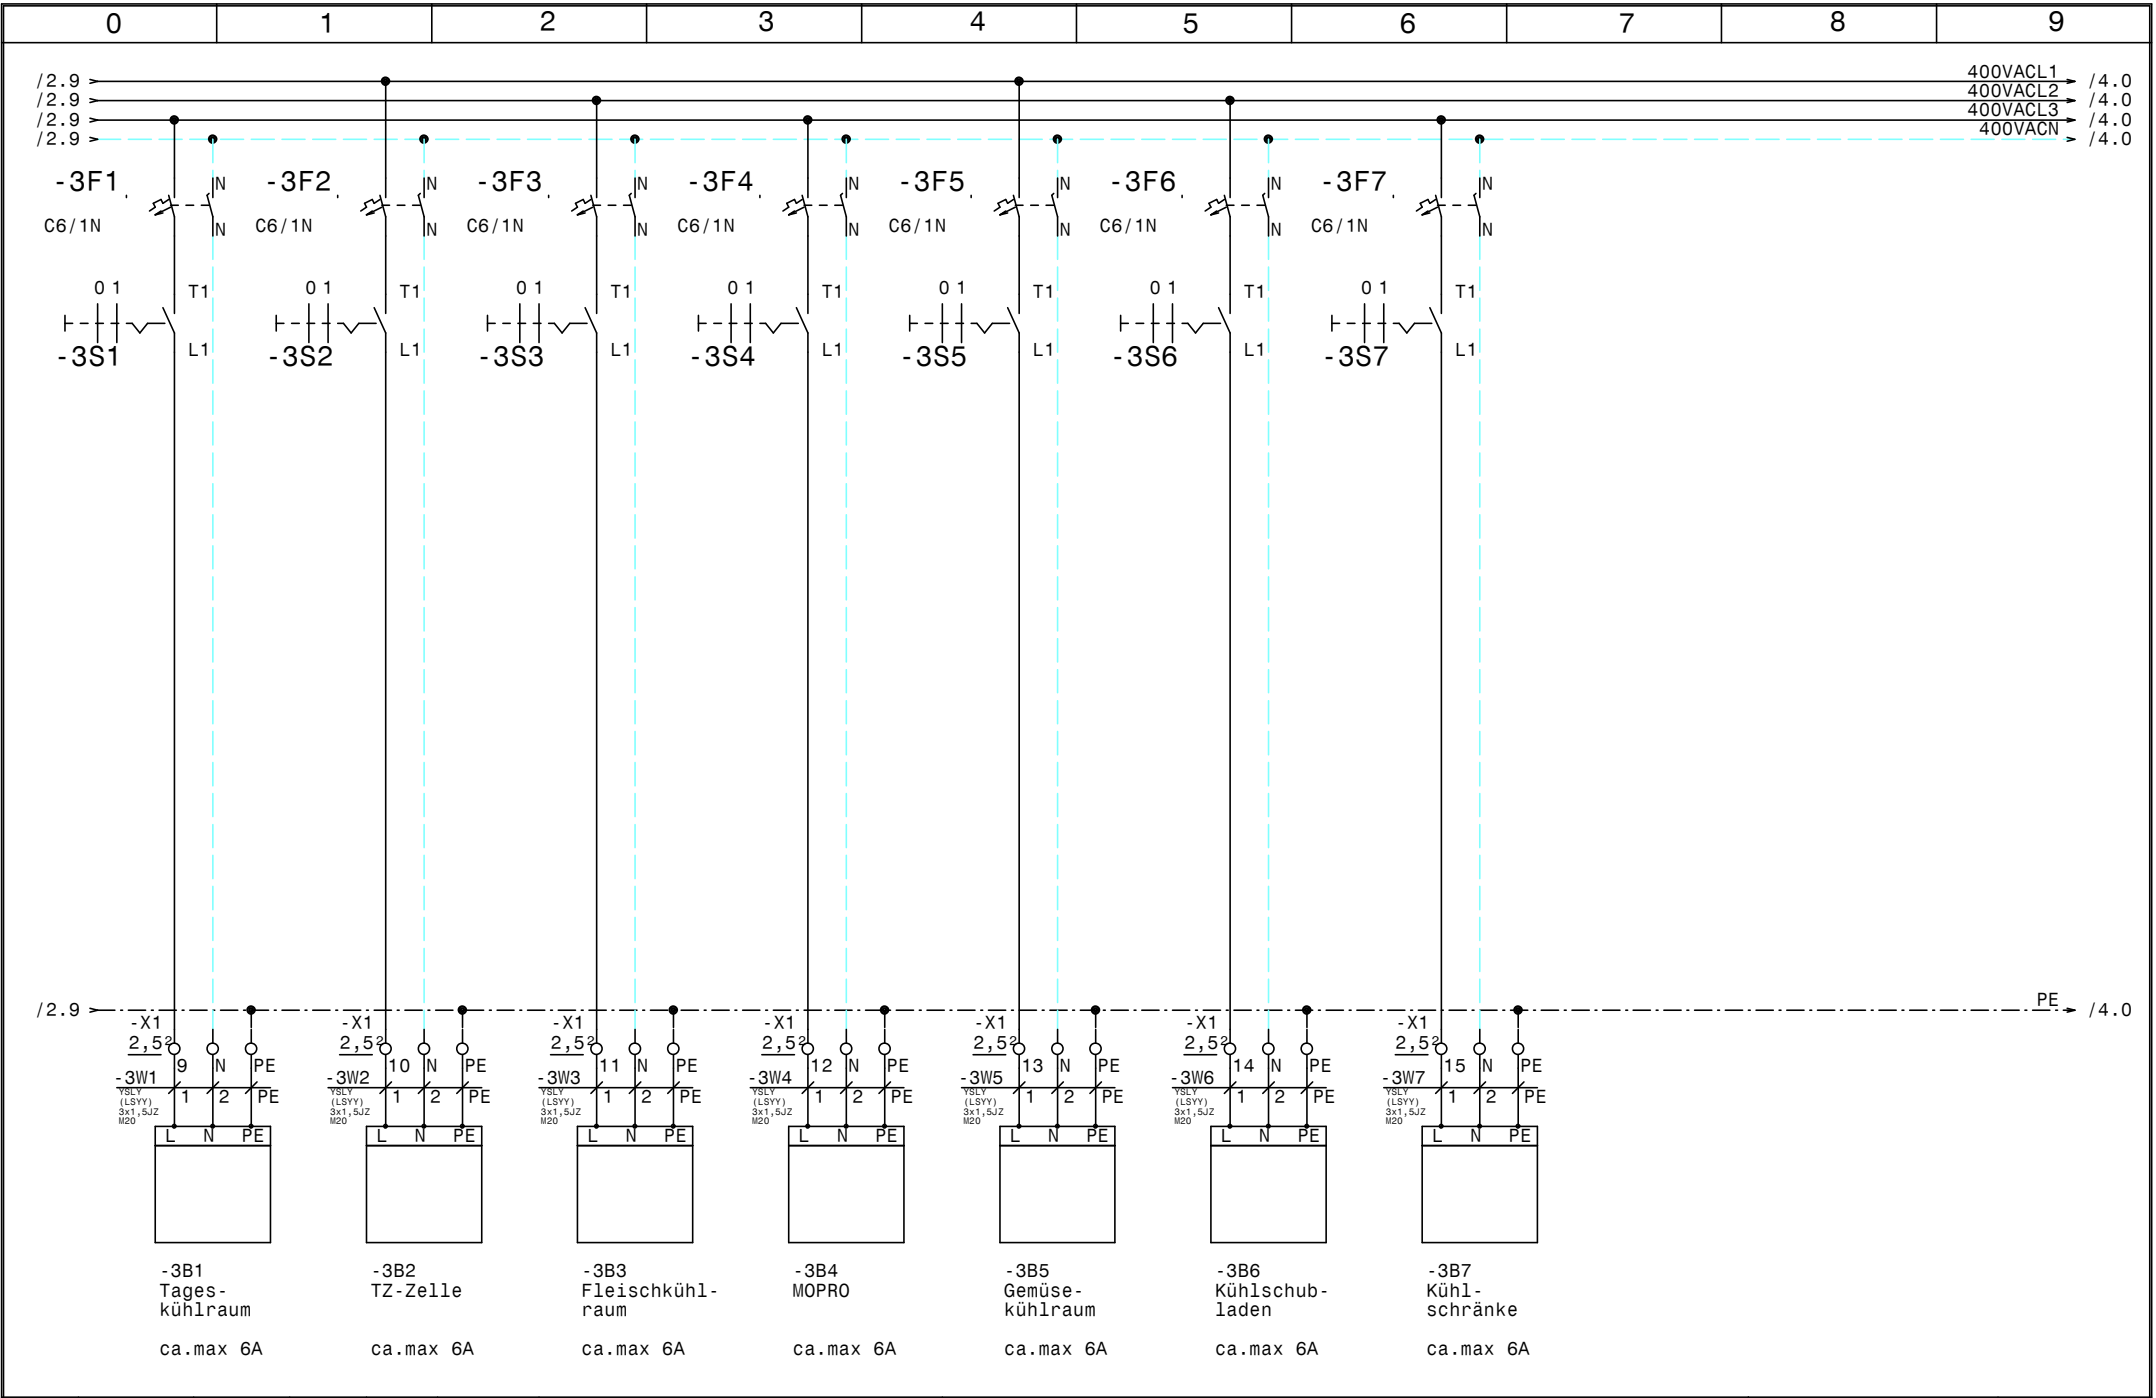

				Datum	31.05.12		Antoniushaus Kühlung Küche Kühlstellenabgänge		Zeichn.Nr. : 149/12	
				Bearb.	Hattinger				Blatt 3	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gepr.					von 4 B1.	

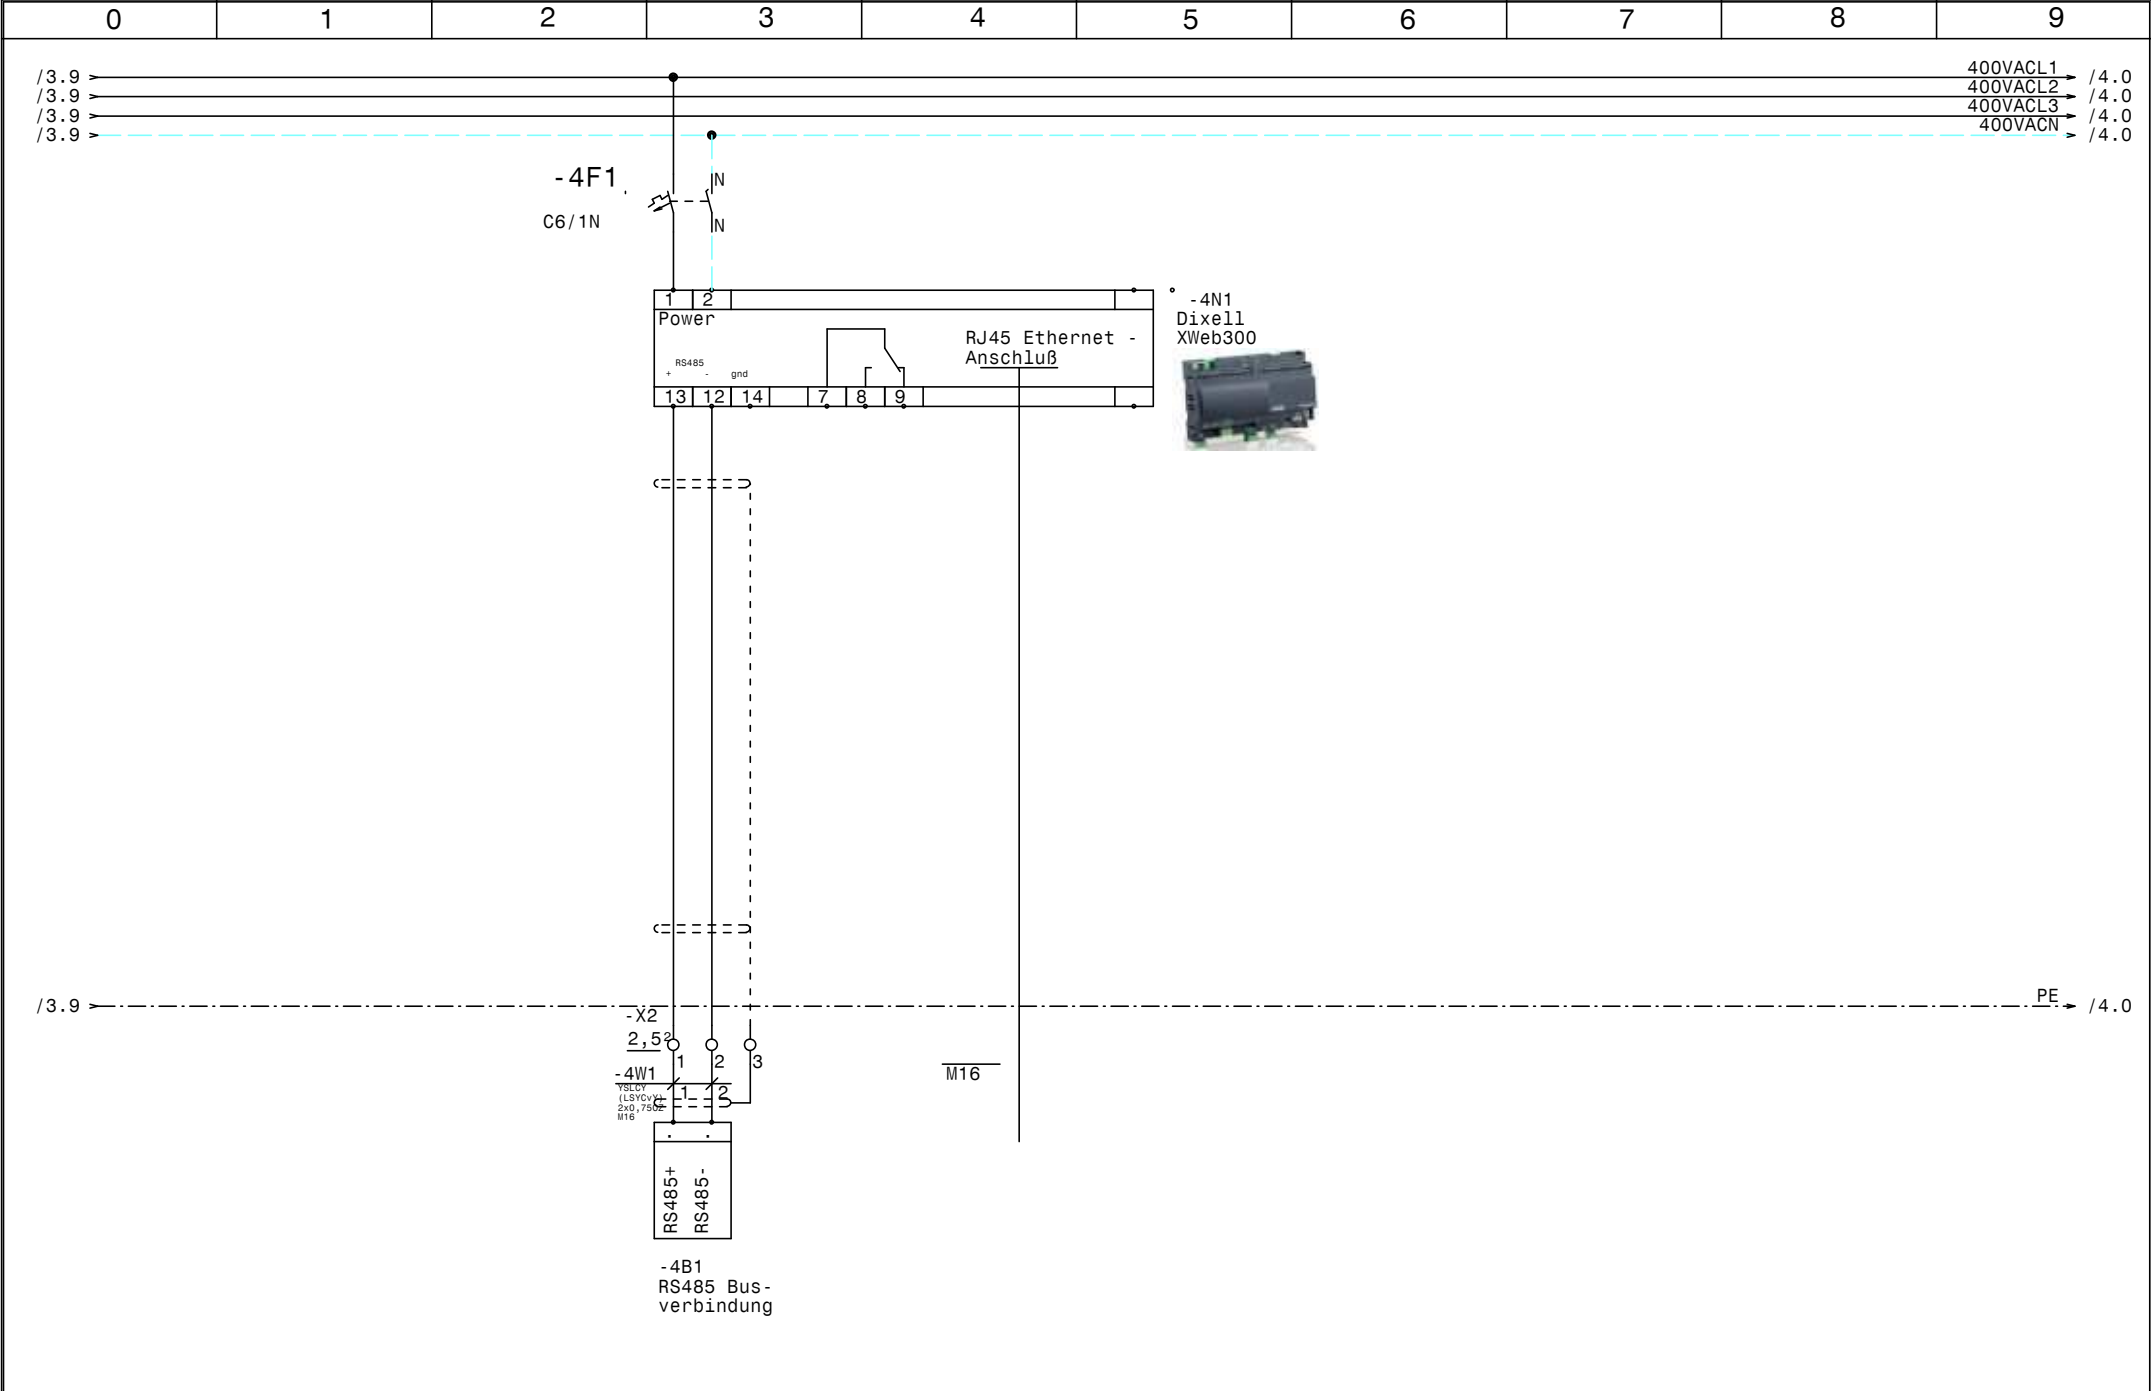

				Datum	31.05.12		Antoniushaus Kühlung Küche XWeb300		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				149/12
				Gepr.					Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-2M1				-2W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Aggregat					
3	-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung					
4	-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				5		HD-ND-Presssostat					
5	-2B3				-2W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Niederdruck schalter					
6	-3B1				-3W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Tageskühlraum					
7	-3B2				-3W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		TZ-Zelle					
8	-3B3				-3W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Fleischkühlraum					
9	-3B4				-3W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		MOPRO					
10	-3B5				-3W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Gemüse Kühlraum					
11	-3B6				-3W6				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Kühlschubladen					
12	-3B7				-3W7				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Kühlschränke					
13	-4B1				-4W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		RS485 Busverbindung					

[illegible]