

Anlage:

Flatz Stefan

Firma:

Coolmärk

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

VERDRAHTUNGSFARBEN

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:
SOCKEL:
LACKIERUNG:
SCHUTZART:
SCHUTZMASSNAHME:
BLINDSCHALTBILD:
KABELEINFÜHRUNG:
TÜRANSCHLAG:

600x600x250
-
RAL 7035
IP54
lt. EVU
nein
unten
rechts

(BxHxT)
(H)

(BxH)

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:
NEUTRALLEITER:
SCHUTZLEITER:
STEUERSPANNUNG 230VAC:
ohne Trafo:
mit Trafo:
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:
GND, DDC:
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:
FREMDSPANNUNG:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

schwarz
hellblau
gelb/grün

braun/hellblau
rot/rot-weiß
blau/blau-weiß
blau/blau-weiß
blau-weiß
grün
orange
orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	002	Verdichter Klima	004	Verflüssigerpumpen; HD-Störungen
001	Netzanschluß	003	Verdichter Kühlraum		

Datum

23.10.12

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Zust.

Änderung

Datum

Name

Norm

COOLMÄRK

KÄLTETECHNIK

Flatz Stefan

Deckblatt


Zeichn.Nr.:

320/12


Blatt 0


von 4

B1.

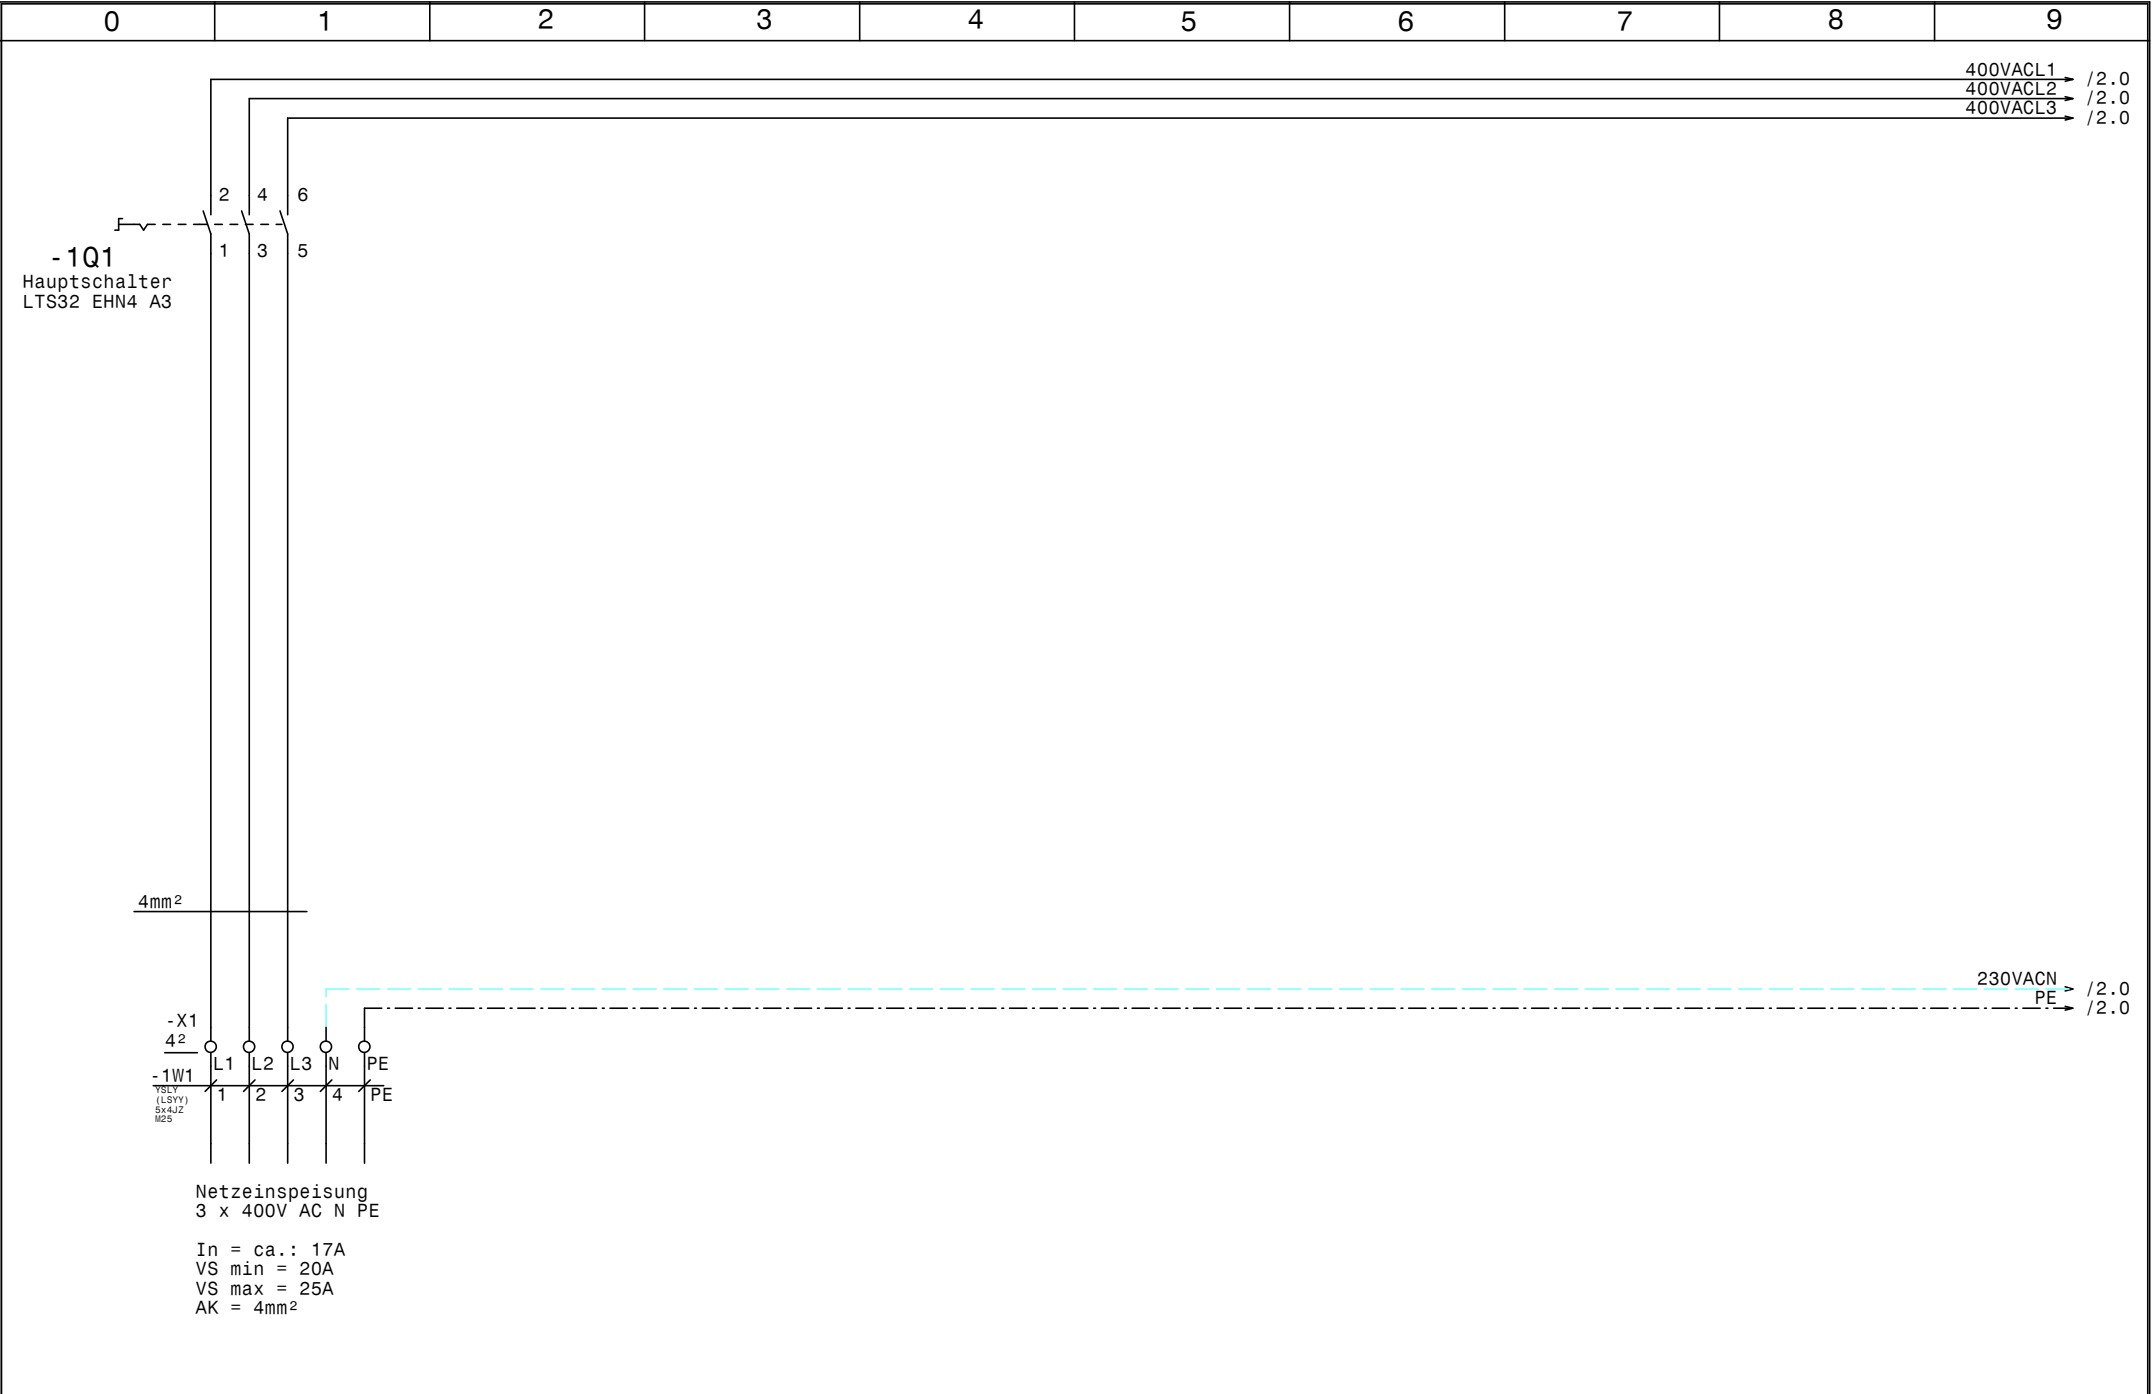

				Datum	23.10.12	COOLMÄRK KÄLTETECHNIK	Flatz Stefan Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				320/12
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4 Bl.

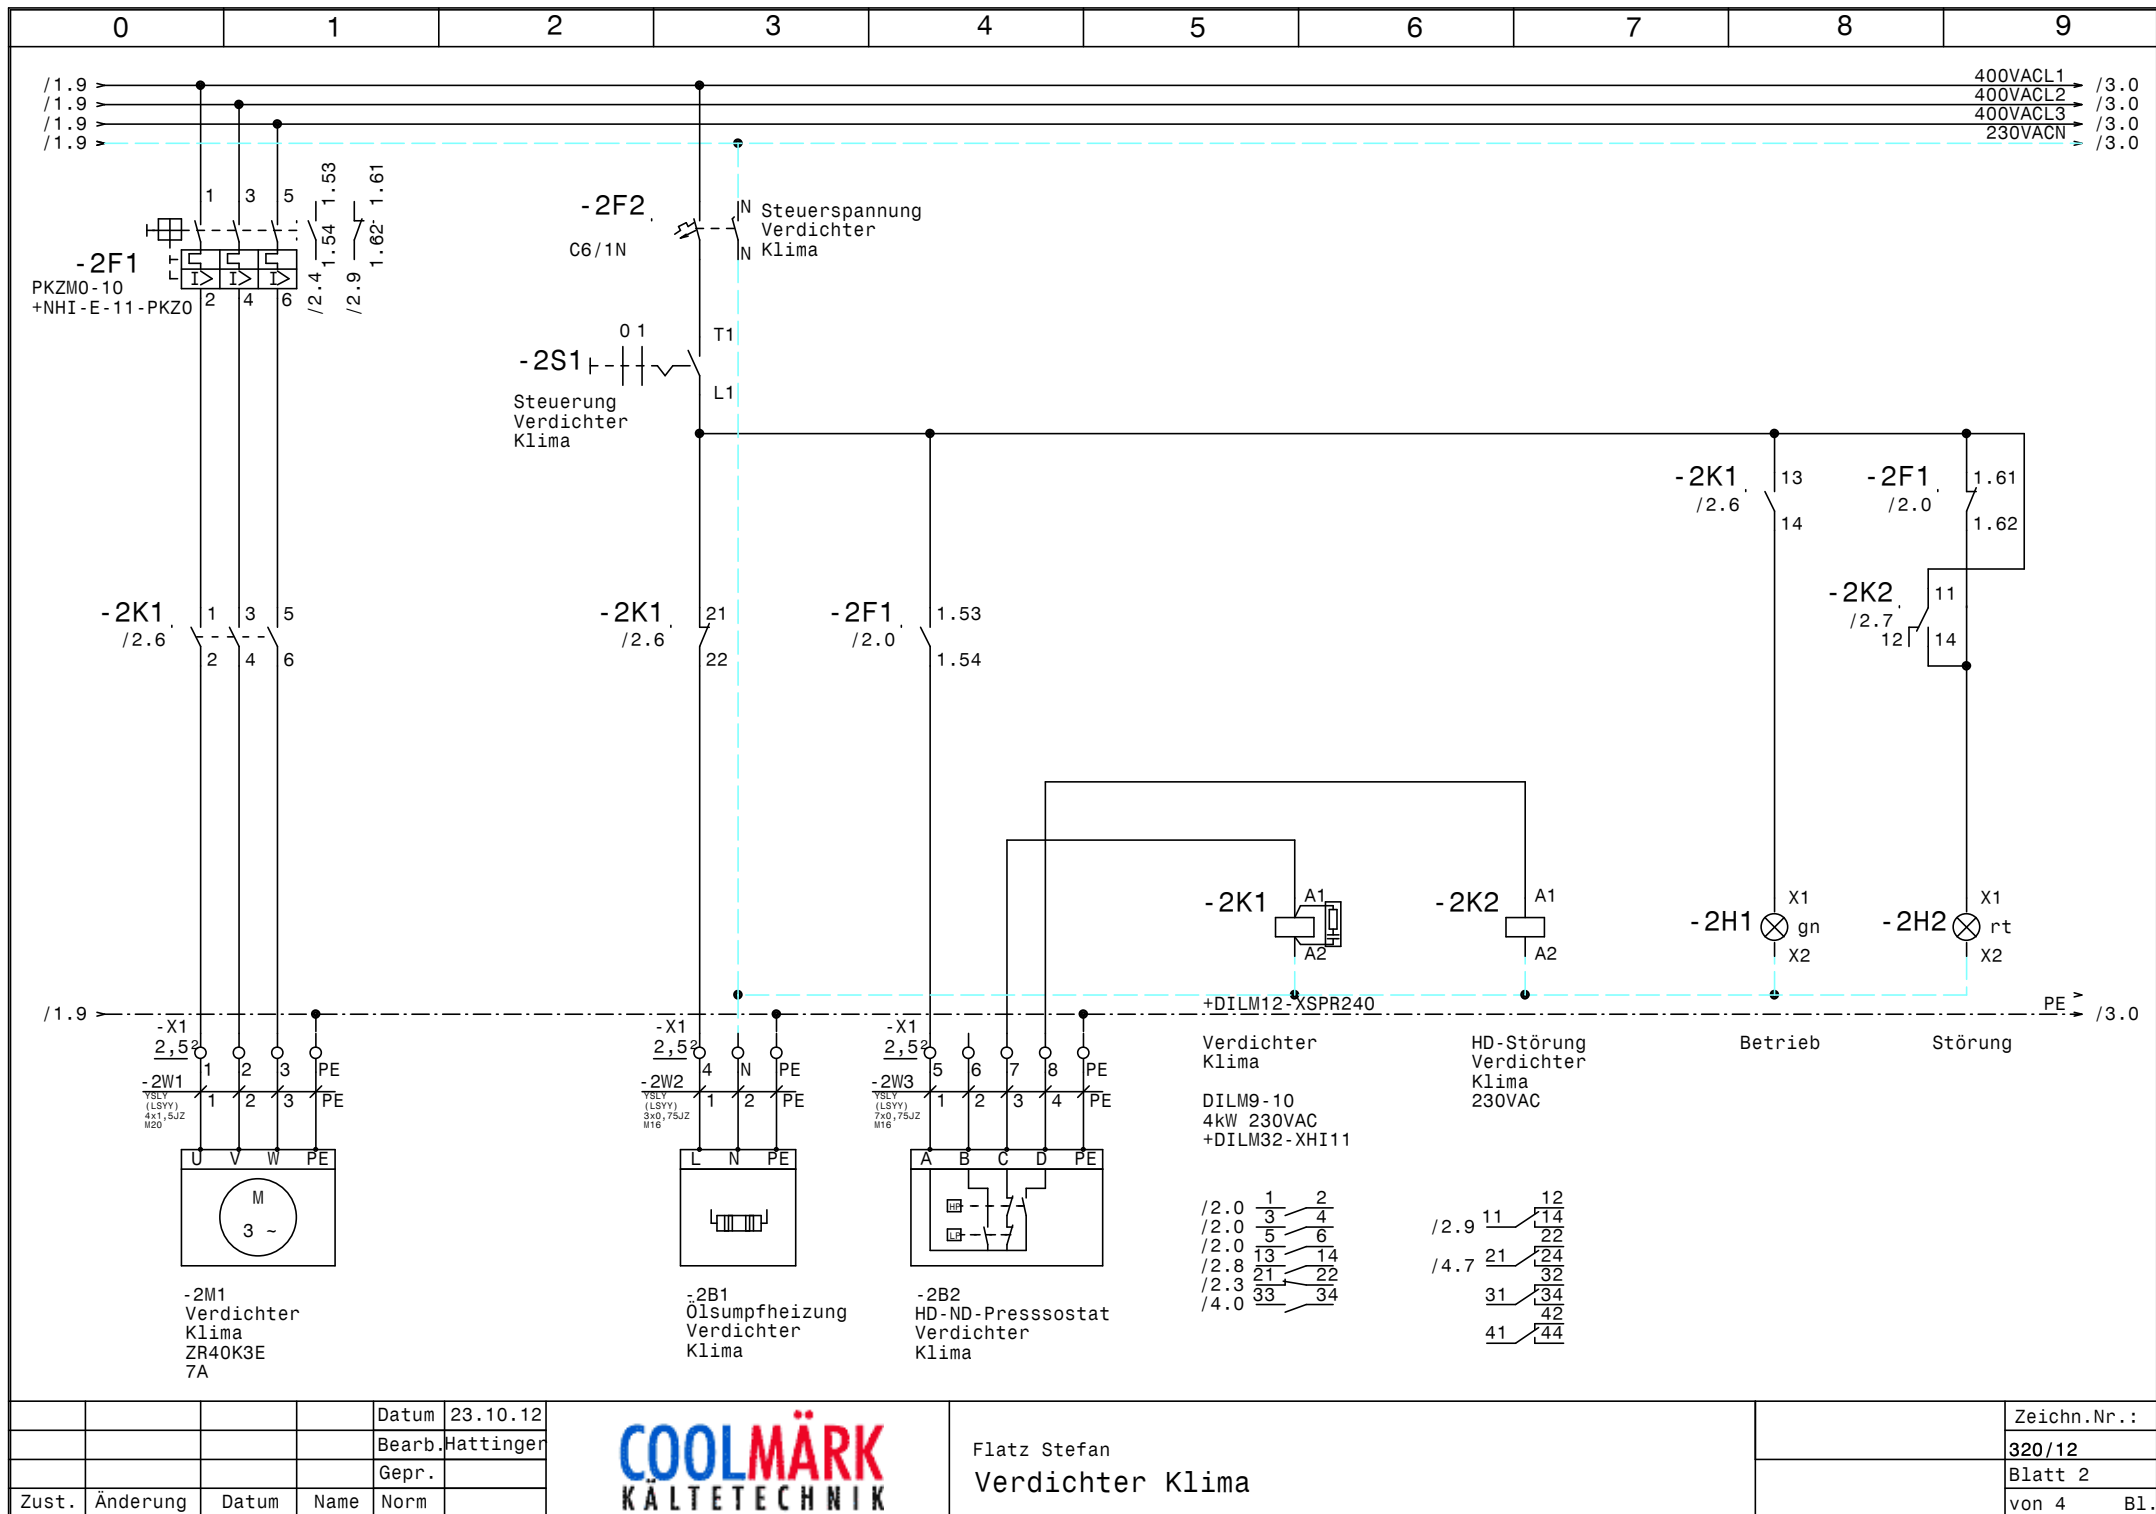

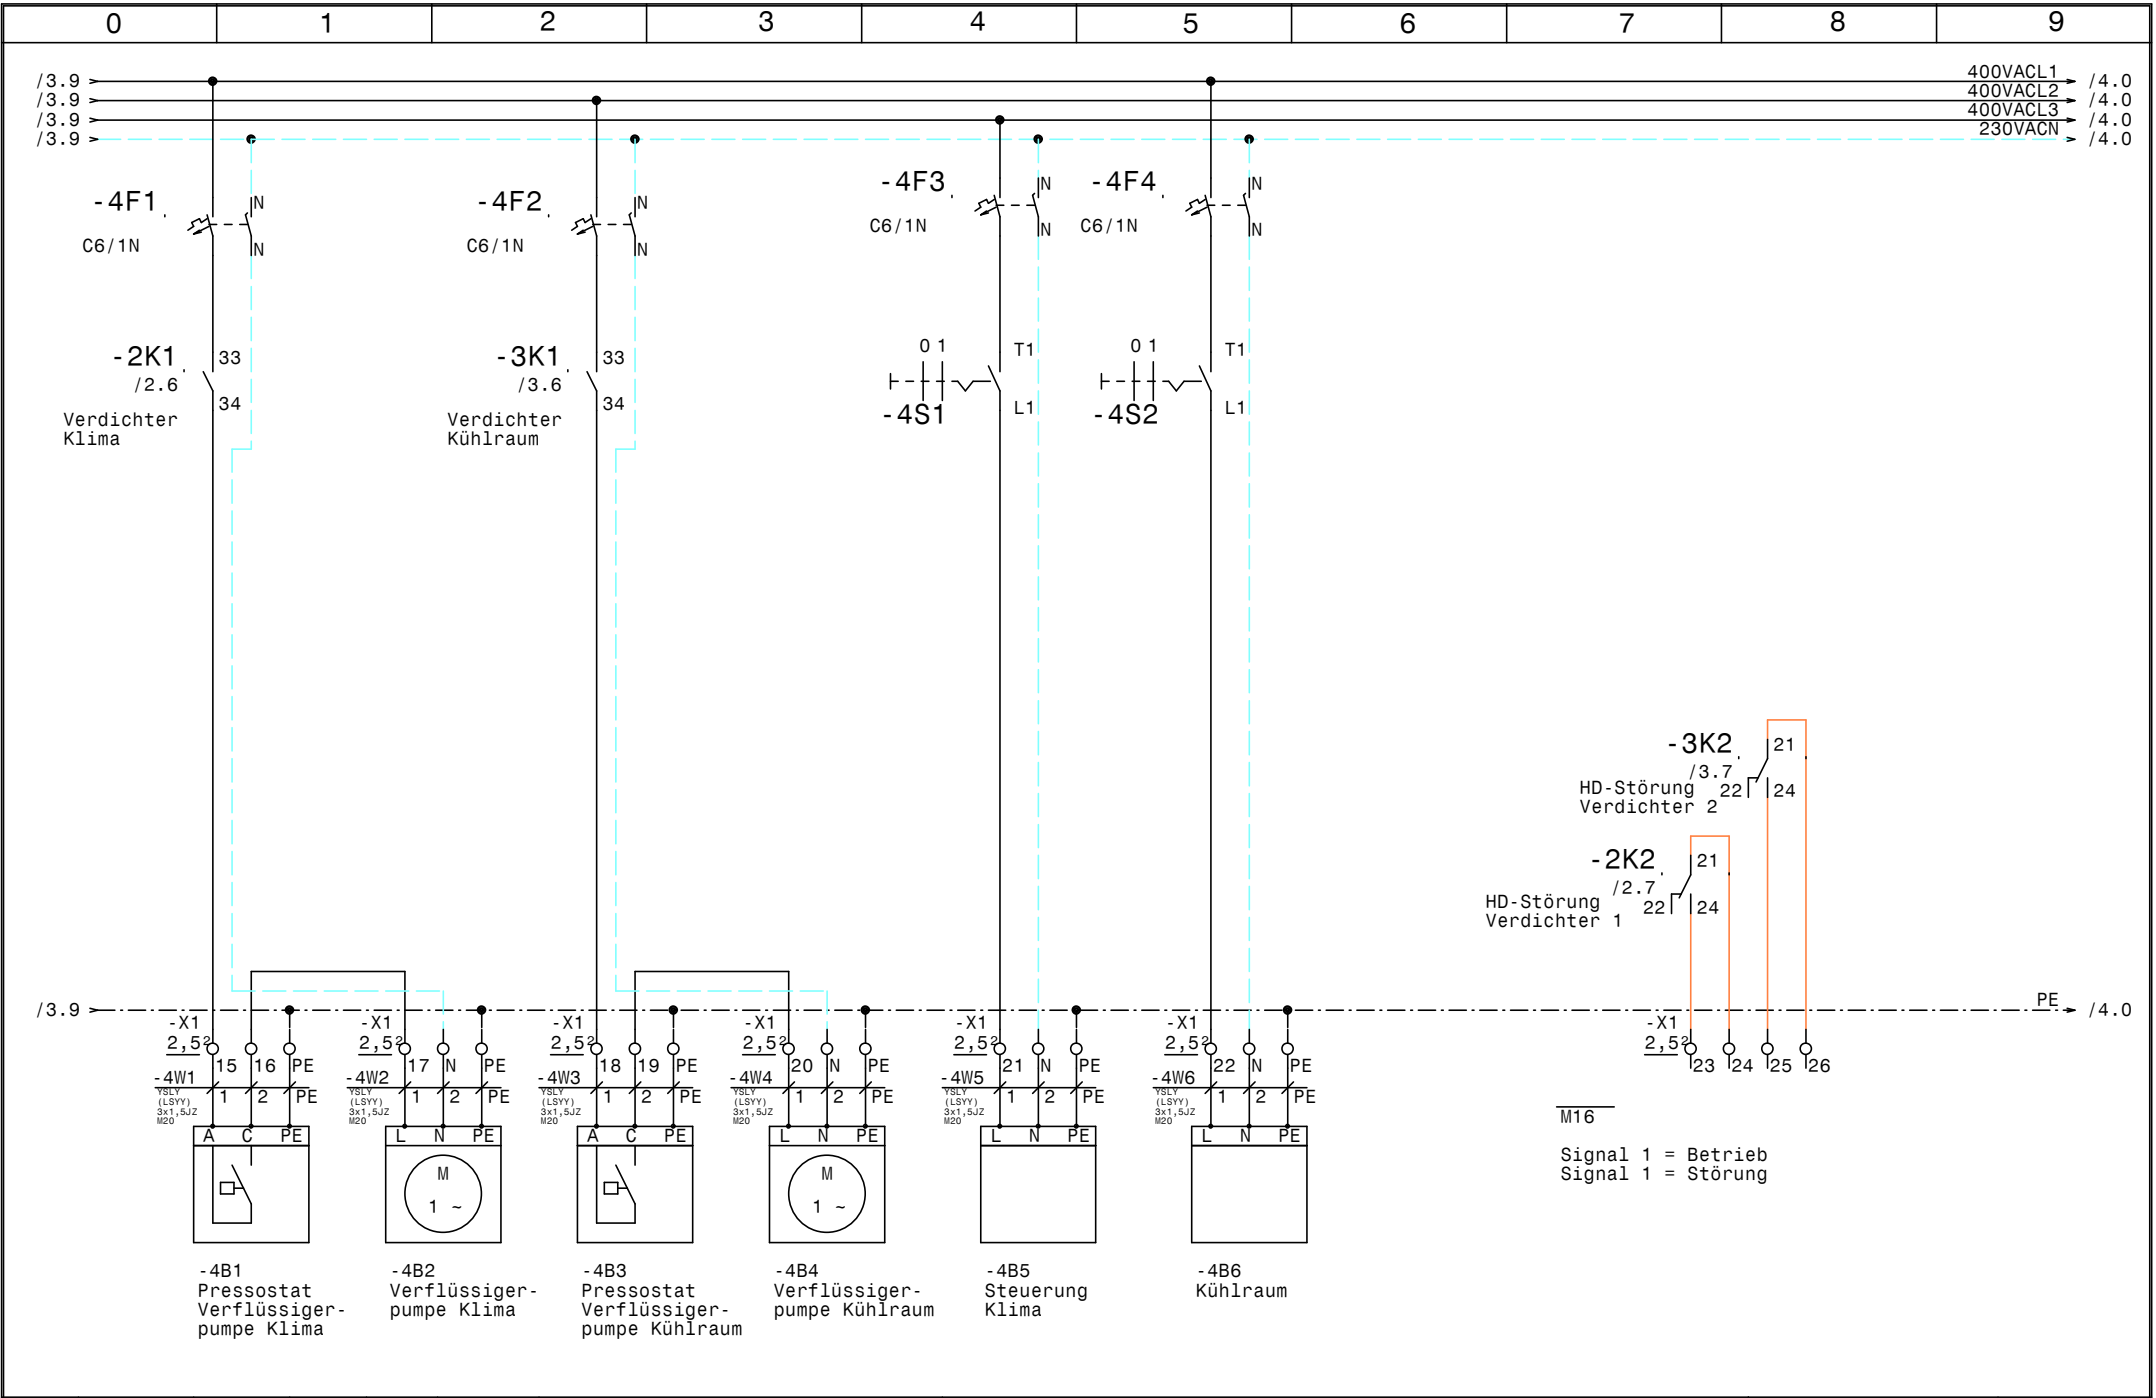

				Datum	23.10.12
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Flatz Stefan
Verflüssigerpumpen; HD-Störungen

Zeichn.Nr.:	320/12
Blatt 4	von 4
	B1.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9					
Nr.		Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung							
1		-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x4JZ M25				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE							
2		-2M1				-2W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Verdichter Klima							
3		-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung Verdichter Klima							
4		-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				5		HD-ND-Pressostat Verdichter Klima							
5		-3M1				-3W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Verdichter Kühlraum							
6		-3B1				-3W2				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung Verdichter Kühlraum							
7		-3B2				-3W3				YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				5		HD-ND-Pressostat Verdichter Kühlraum							
8		-4B1				-4W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Pressostat Verflüssigerpumpe Klima							
9		-4B2				-4W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Verflüssigerpumpe Klima							
10		-4B3				-4W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Pressostat Verflüssigerpumpe Kühlraum							
11		-4B4				-4W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Verflüssigerpumpe Kühlraum							
12		-4B5				-4W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Steuerung Klima							
13		-4B6				-4W6				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Kühlraum							

[illegible]