

Anlage:  
 Heizen-Kühlen Befeuchten-Entfeuchten  
 Klimasteuerung

Firma:  
 Witzmann

**\_ !! A C H T U N G !! \_**

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

| SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG   |  | VERDRÄHTUNGSFARBEN   |   |
|---|--|--|---|
| SCHALTSCHRANKGRÖSSE:<br>SOCKEL:<br>LACKIERUNG:<br>SCHUTZART:<br>SCHUTZMASSNAHME:<br>BLINDSCHALTBILD:<br>KABELINFÜHRUNG:<br>TÜRANSCHLAG: | 380x280x130<br>-<br>RAL 7035<br>IP54<br>lt. EVU<br>nein<br>unten<br>links<br><br>(BxHxT)<br>(H)<br><br><br><br><br><br><br>(BxH) | HAUPTSTROMKREIS 400/230V:<br>NEUTRALLEITER:<br>SCHUTZLEITER:<br>STEUERSPANNUNG 230VAC:<br>STEUERSPANNUNG 0-24VAC:<br>STEUERSPANNUNG 0-24VDC:<br>GND, DDC:<br>MESSLEITUNGEN, FÜHLER:<br>POTENTIALFREIE LEITUNGEN:<br>FREMDSPANNUNG: | ————— schwarz<br>————— hellblau<br>————— gelb/grün<br>- - - - - rot/rot-weiß<br>————— blau/blau-weiß<br>————— blau/blau-weiß<br>- - - - - blau-weiß<br>————— grün<br>————— orange<br>————— orange |

## Blattverzeichnis


|               |                  |
|---------------|------------------|
| 000 Deckblatt | 001 Netzanschluß |
|---------------|------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Datum  | 25.04.13  |
| Bearb. | Hattinger |
| Gepr.  |           |
| Zust.  | Änderung  |
| Datum  | Name      |
| Norm   |           |



Heizen-Kühlen Befeuchten-Entfeuchten  
 Klimasteuerung  
**Deckblatt**

|             |        |
|-------------|--------|
| Zeichn.Nr.: | 116/13 |
| Blatt       | 0      |
| von         | 1 Bl.  |

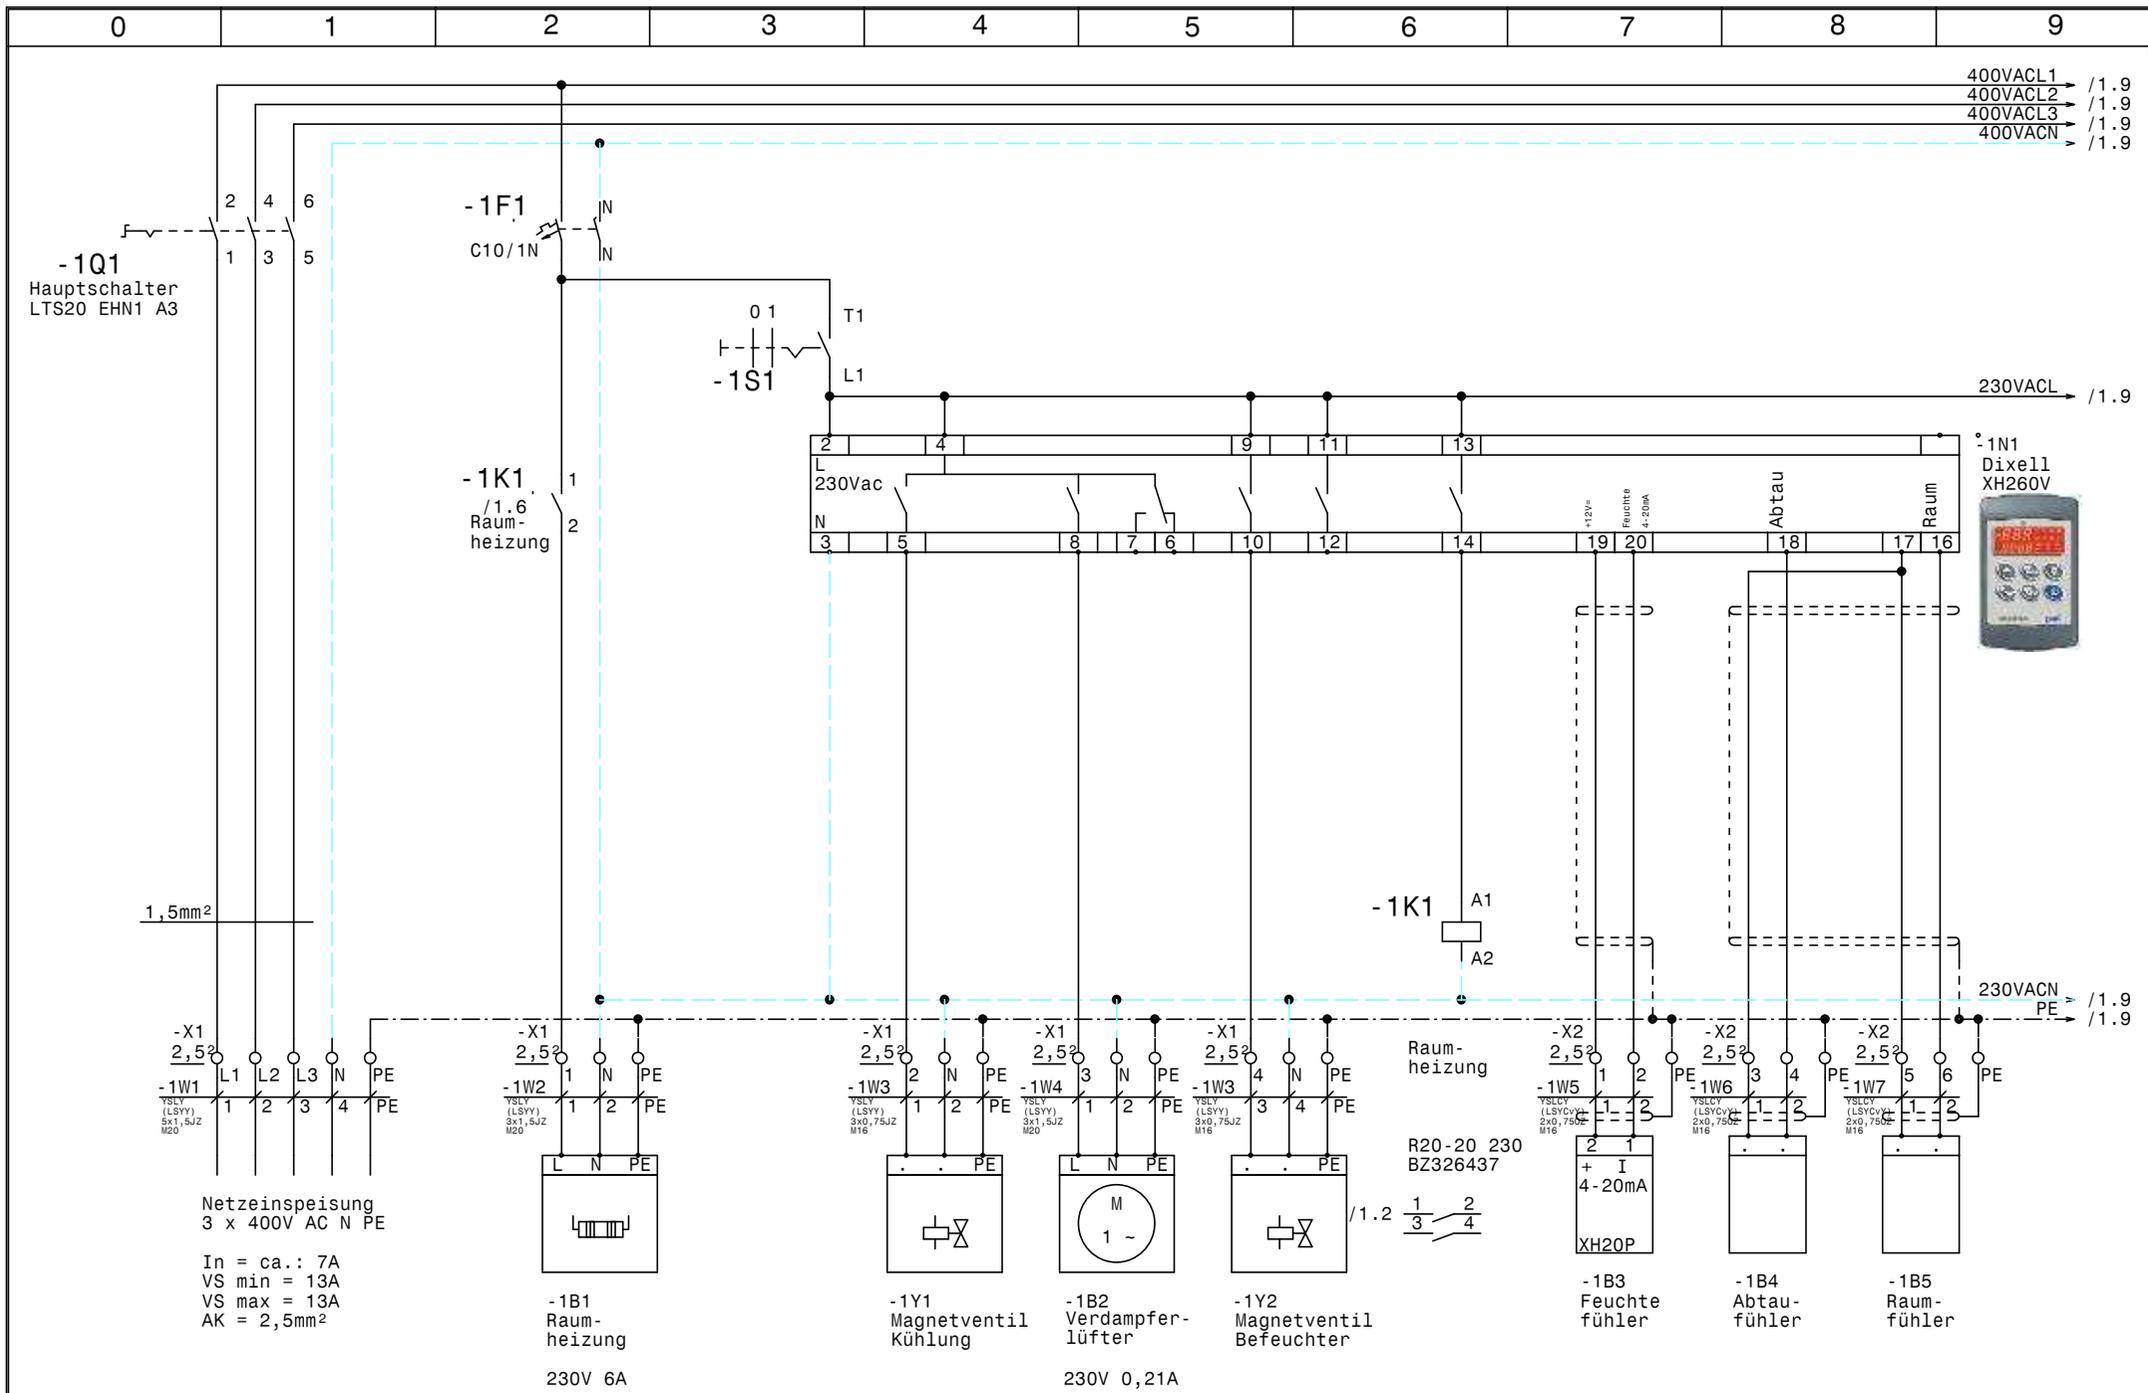

|       |          |       |      |        |           |
|-------|----------|-------|------|--------|-----------|
|       |          |       |      | Datum  | 25.04.13  |
|       |          |       |      | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       |      | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm   |           |



|  |  |             |
|--|--|-------------|
| Heizen-Kühlen Befeuchten-Entfeuchten<br>Klimasteuerung |  | Zeichn.Nr.: |
| Netzanschluß   |  | 116/13      |
|  |  | Blatt 1     |
|  |  | von 1 Bl.   |



