





				Datum	11.06.13	 Bitzer Duo-Satz AB 366574 Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger			147/13
				Gepr.				Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4 Bl.

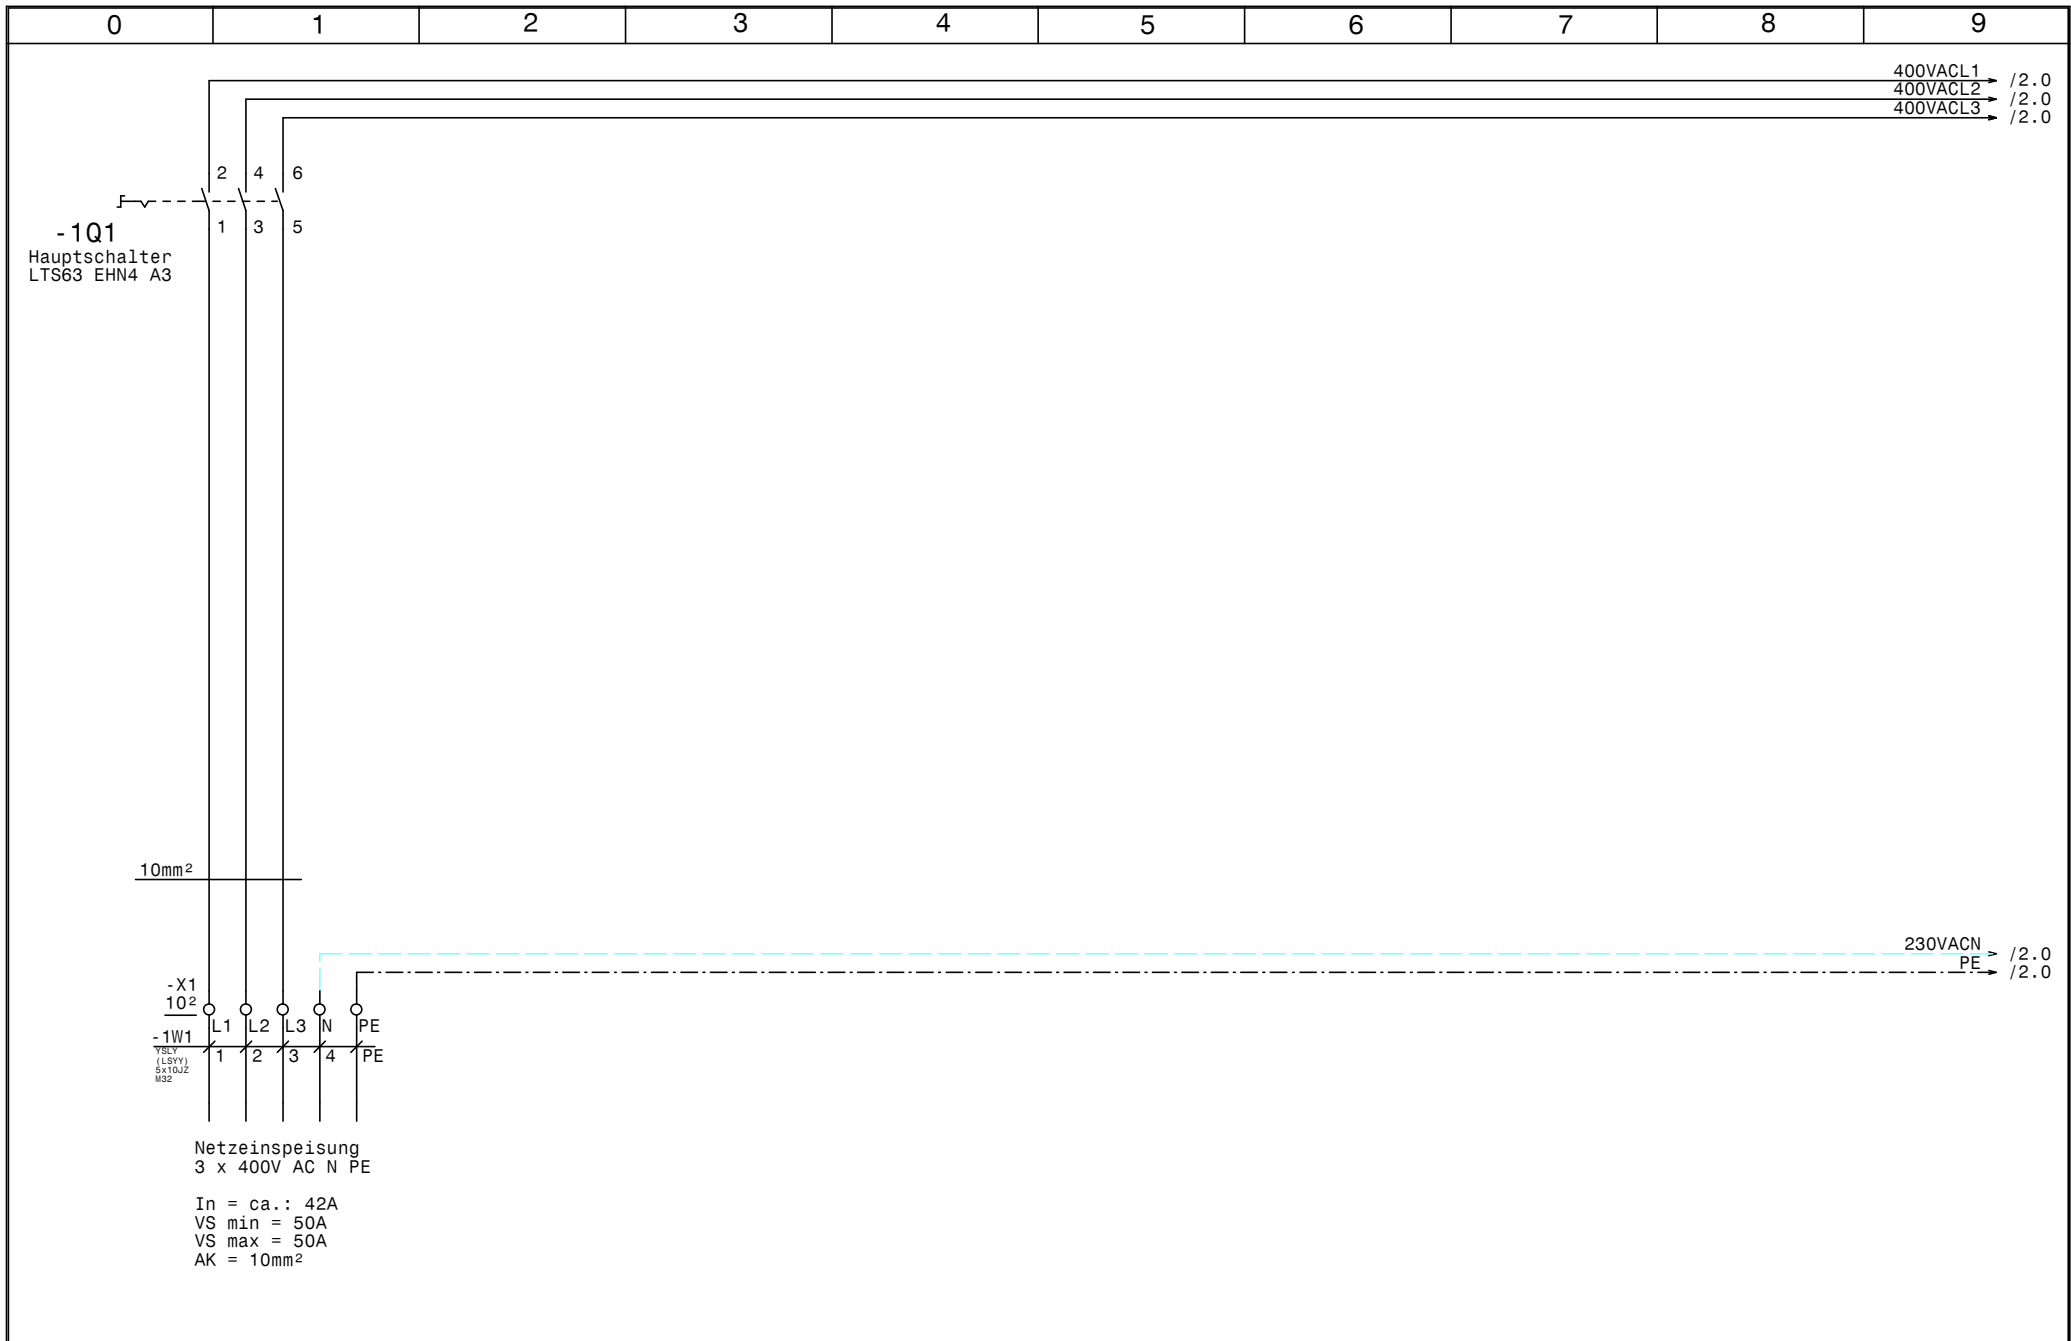


				Datum	11.06.13
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

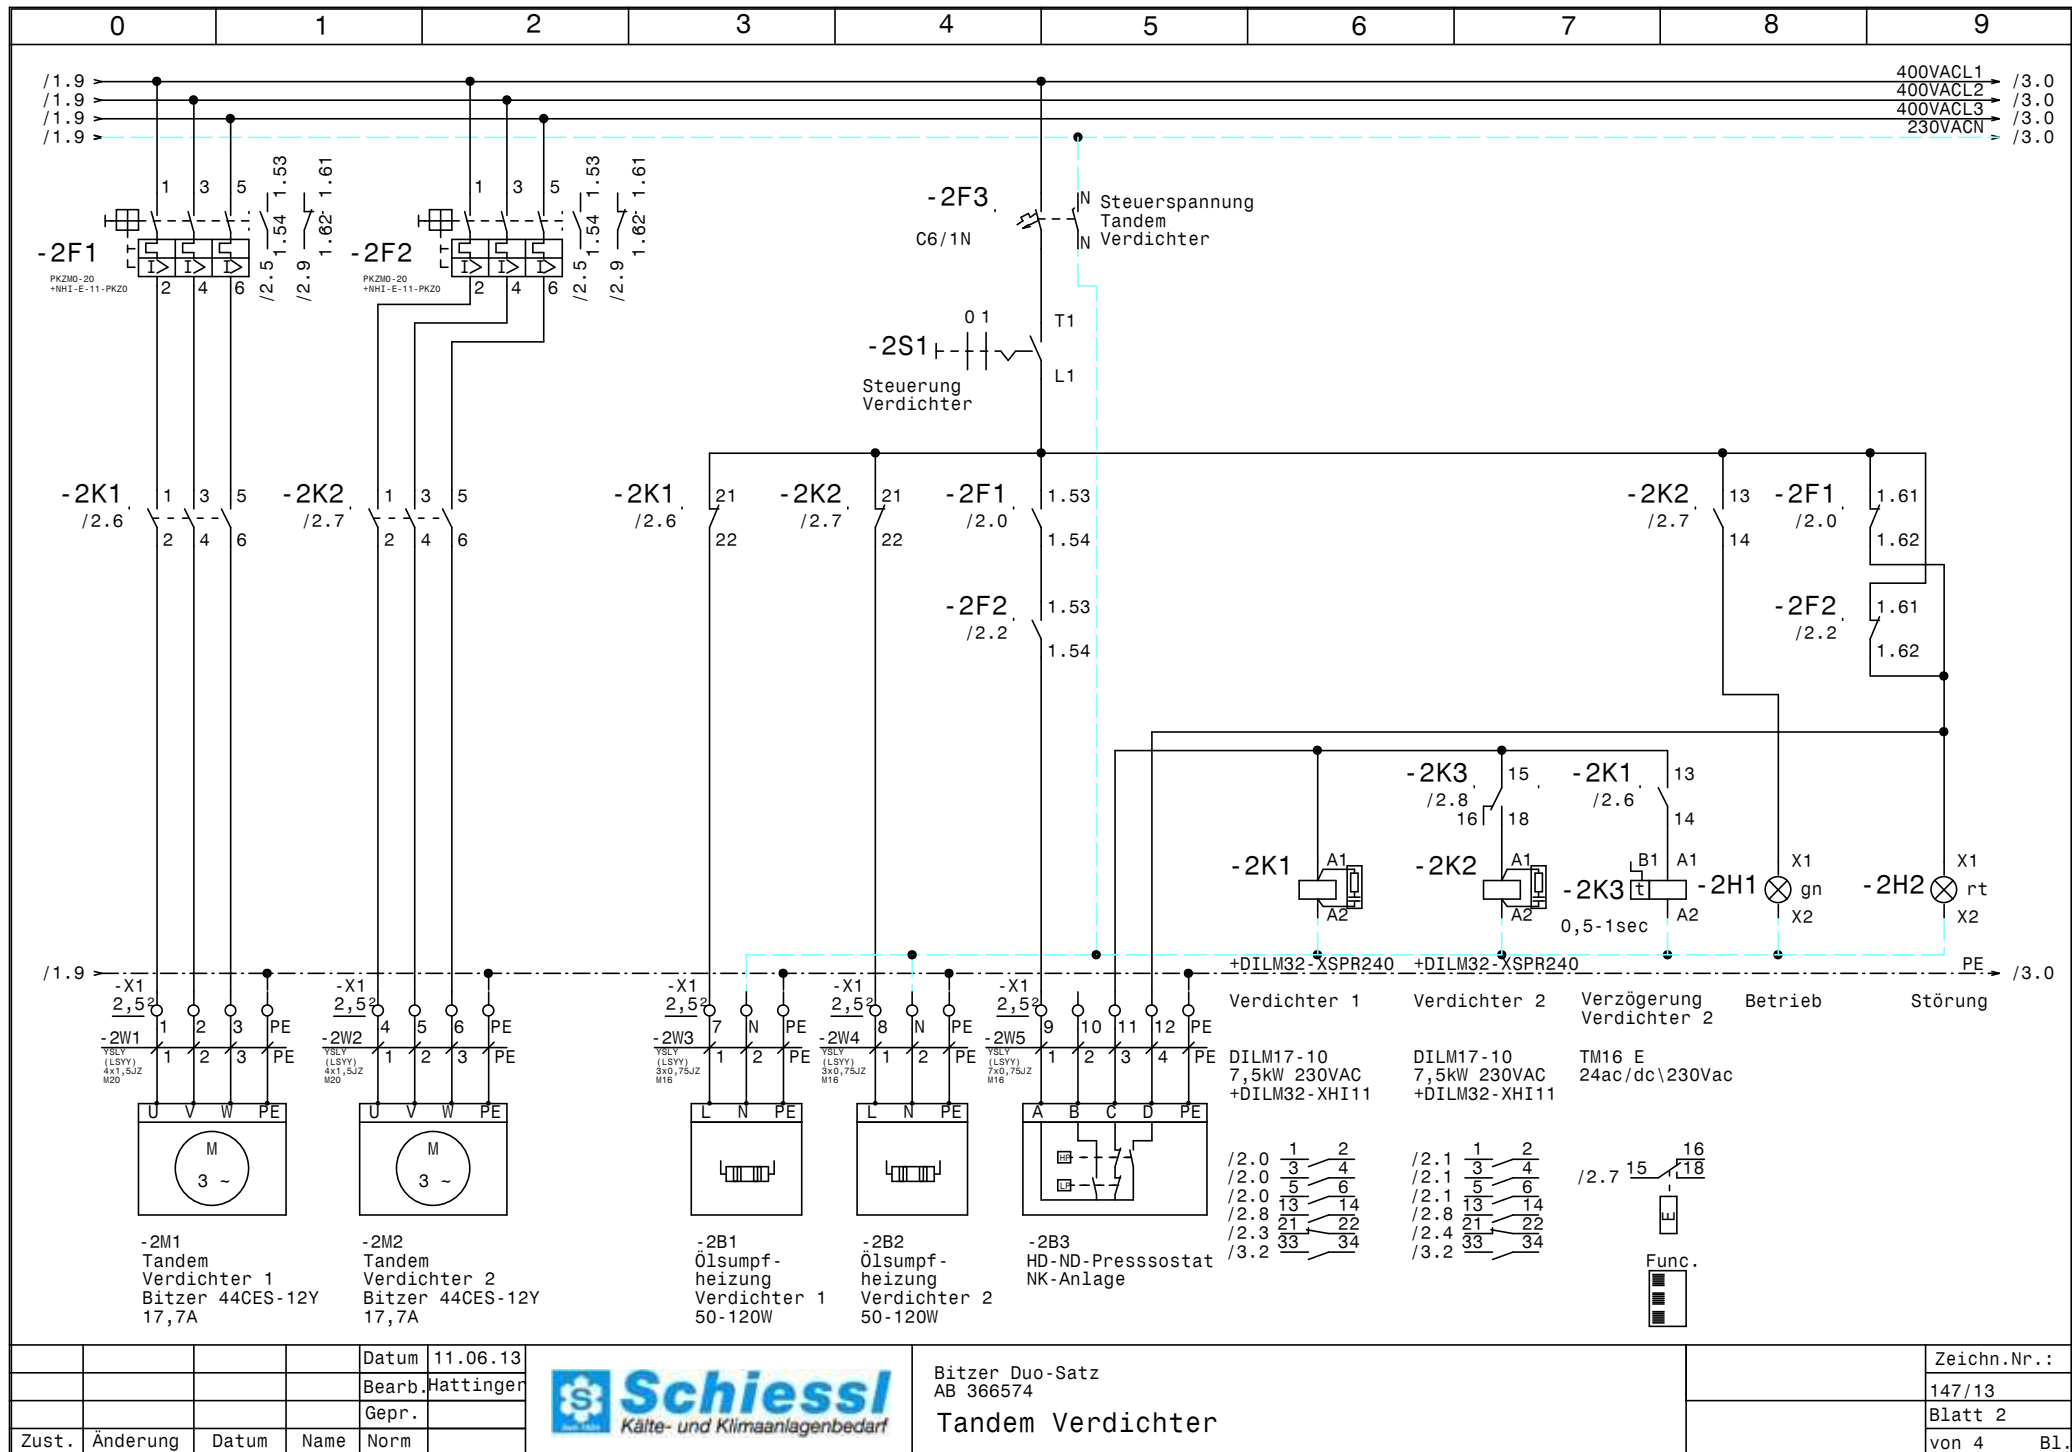

Bitzer Duo-Satz
AB 366574
Tandem Verdichter

Zeichn.Nr.:	
147/13	
Blatt 2	
von 4	Bl.

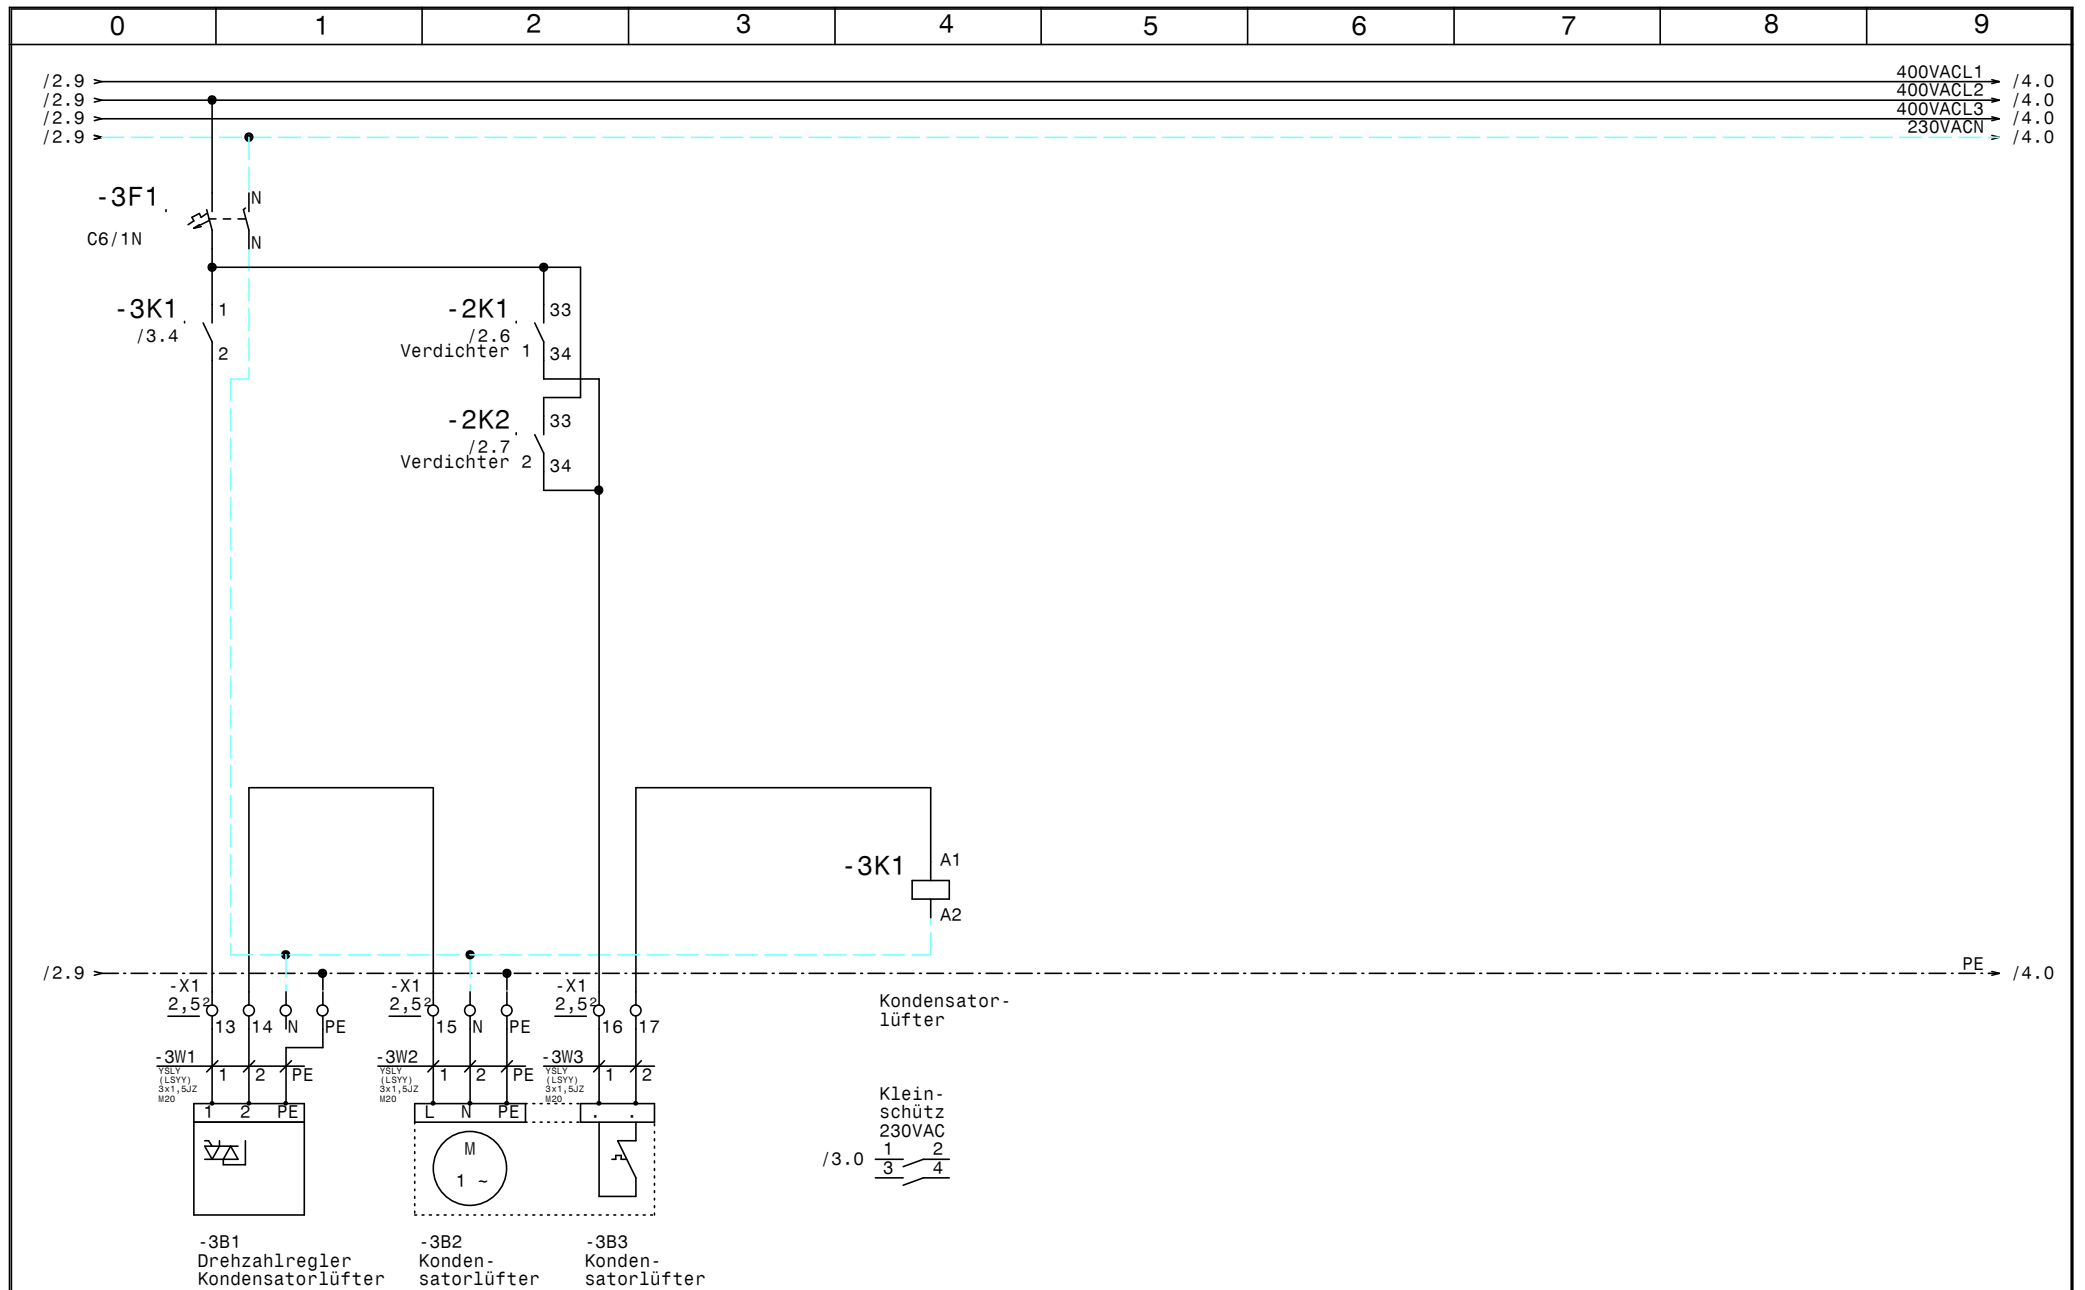

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät			Leitungs- bezeichnung			Leitungs- typ			Anzahl Adern		Zielbezeichnung							
1	-1We1			-1W1			YSLY (LSYY) 5x10JZ M32			5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE							
2	-4B1			-1W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Abtaufühler Kühlstelle							
3	-2M1			-2W1			YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20			4		Tandem Verdichter 1							
4	-2M2			-2W2			YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20			4		Tandem Verdichter 2							
5	-2B1			-2W3			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Ölsumpfheizung Verdichter 1							
6	-2B2			-2W4			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Ölsumpfheizung Verdichter 2							
7	-2B3			-2W5			YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16			5		HD-ND-Presssostat NK-Anlage							
8	-3B1			-3W1			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Drehzahlregler Kondensatorlüfter							
9	-3B2			-3W2			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Kondensatorlüfter							
10	-3B3			-3W3			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			2		Kondensatorlüfter							
11	-4B2			-4W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Raumfühler Kühlstelle							
12	-4Y1			-4W2			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Magnetventil Kühlstelle							
13	-4M1			-4W3			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Ventilator 1 Kühlstelle							
14	-4M2			-4W4			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Ventilator 2 Kühlstelle							
15	-4M3			-4W5			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Ventilator 3 Kühlstelle							
16	-4M4			-4W6			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Ventilator 4 Kühlstelle							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
2	PKZM0-20			Motorschutzschalter		-2F1, -2F2			
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
5	C6/1N			Sicherungsautomaten		-4F3, -4F2, -2F3, -3F1, -4F1			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-2H1			
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-2H2			
2	DILM17-10(230V50HZ)			Schütz		-2K2, -2K1			
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-2K3			
1	BZ 326 437 /230VAC /2S			Kleinschütz für Wärmespeicher		-3K1			
2	R20-20_230			Kleinschütz		-4K1, -4K2			
1	WS 6830 B=600 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
2	DILM32-XSPR240			RC-Löschglied		-2N2, -2N1			
1				Dixell XR570C 12Vac/dc		-4N1			
1	LTS63 EHN4 A3			Hauptschalter		-1Q1			
2	M10HEA1			Ausschalter 1pol. 0-1		-4S1, -2S1			
1				Dixell Trafo 230Vac 12Vac		-4T1			
1	M32			Kabelverschraubung		-1W1			
6	M16			Kabelverschraubung		-1W1, -4W1, -4W2, -2W5, -2W3, -2W4			
9	M20			Kabelverschraubung		-2W1, -2W2, -3W3, -4W6, -4W5, -3W1			
						-3W2, -4W4, -4W3			
14	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2			
1	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 10 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1			
9	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
26	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1			