

Anlage:		Normalkühlung Rebenkühlraum		_ ! ! A C H T U N G ! ! _ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!
Firma:		Kinzl		
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN		
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	• 400x400x200 (BxHxT) - (H) RAL 7035 IP54 lt. EVU nein (BxH) unten links	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: L/N STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N STEUERSPANNUNG 0-24VDC: +/- GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:	_____ schwarz _____ hellblau _____ gelb/grün _____ rot/rot-weiß _____ blau/blau-weiß _____ blau/blau-weiß _____ blau-weiß _____ grün _____ orange _____ orange	


Blattverzeichnis


000	Deckblatt
-----	-----------

001 Netzanschluß; Aggregat

002 XH260V

				Datum	07.01.14		Normalkühlung Rebenkühlraum Deckblatt		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				359/13
				Gepr.					Blatt 0
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

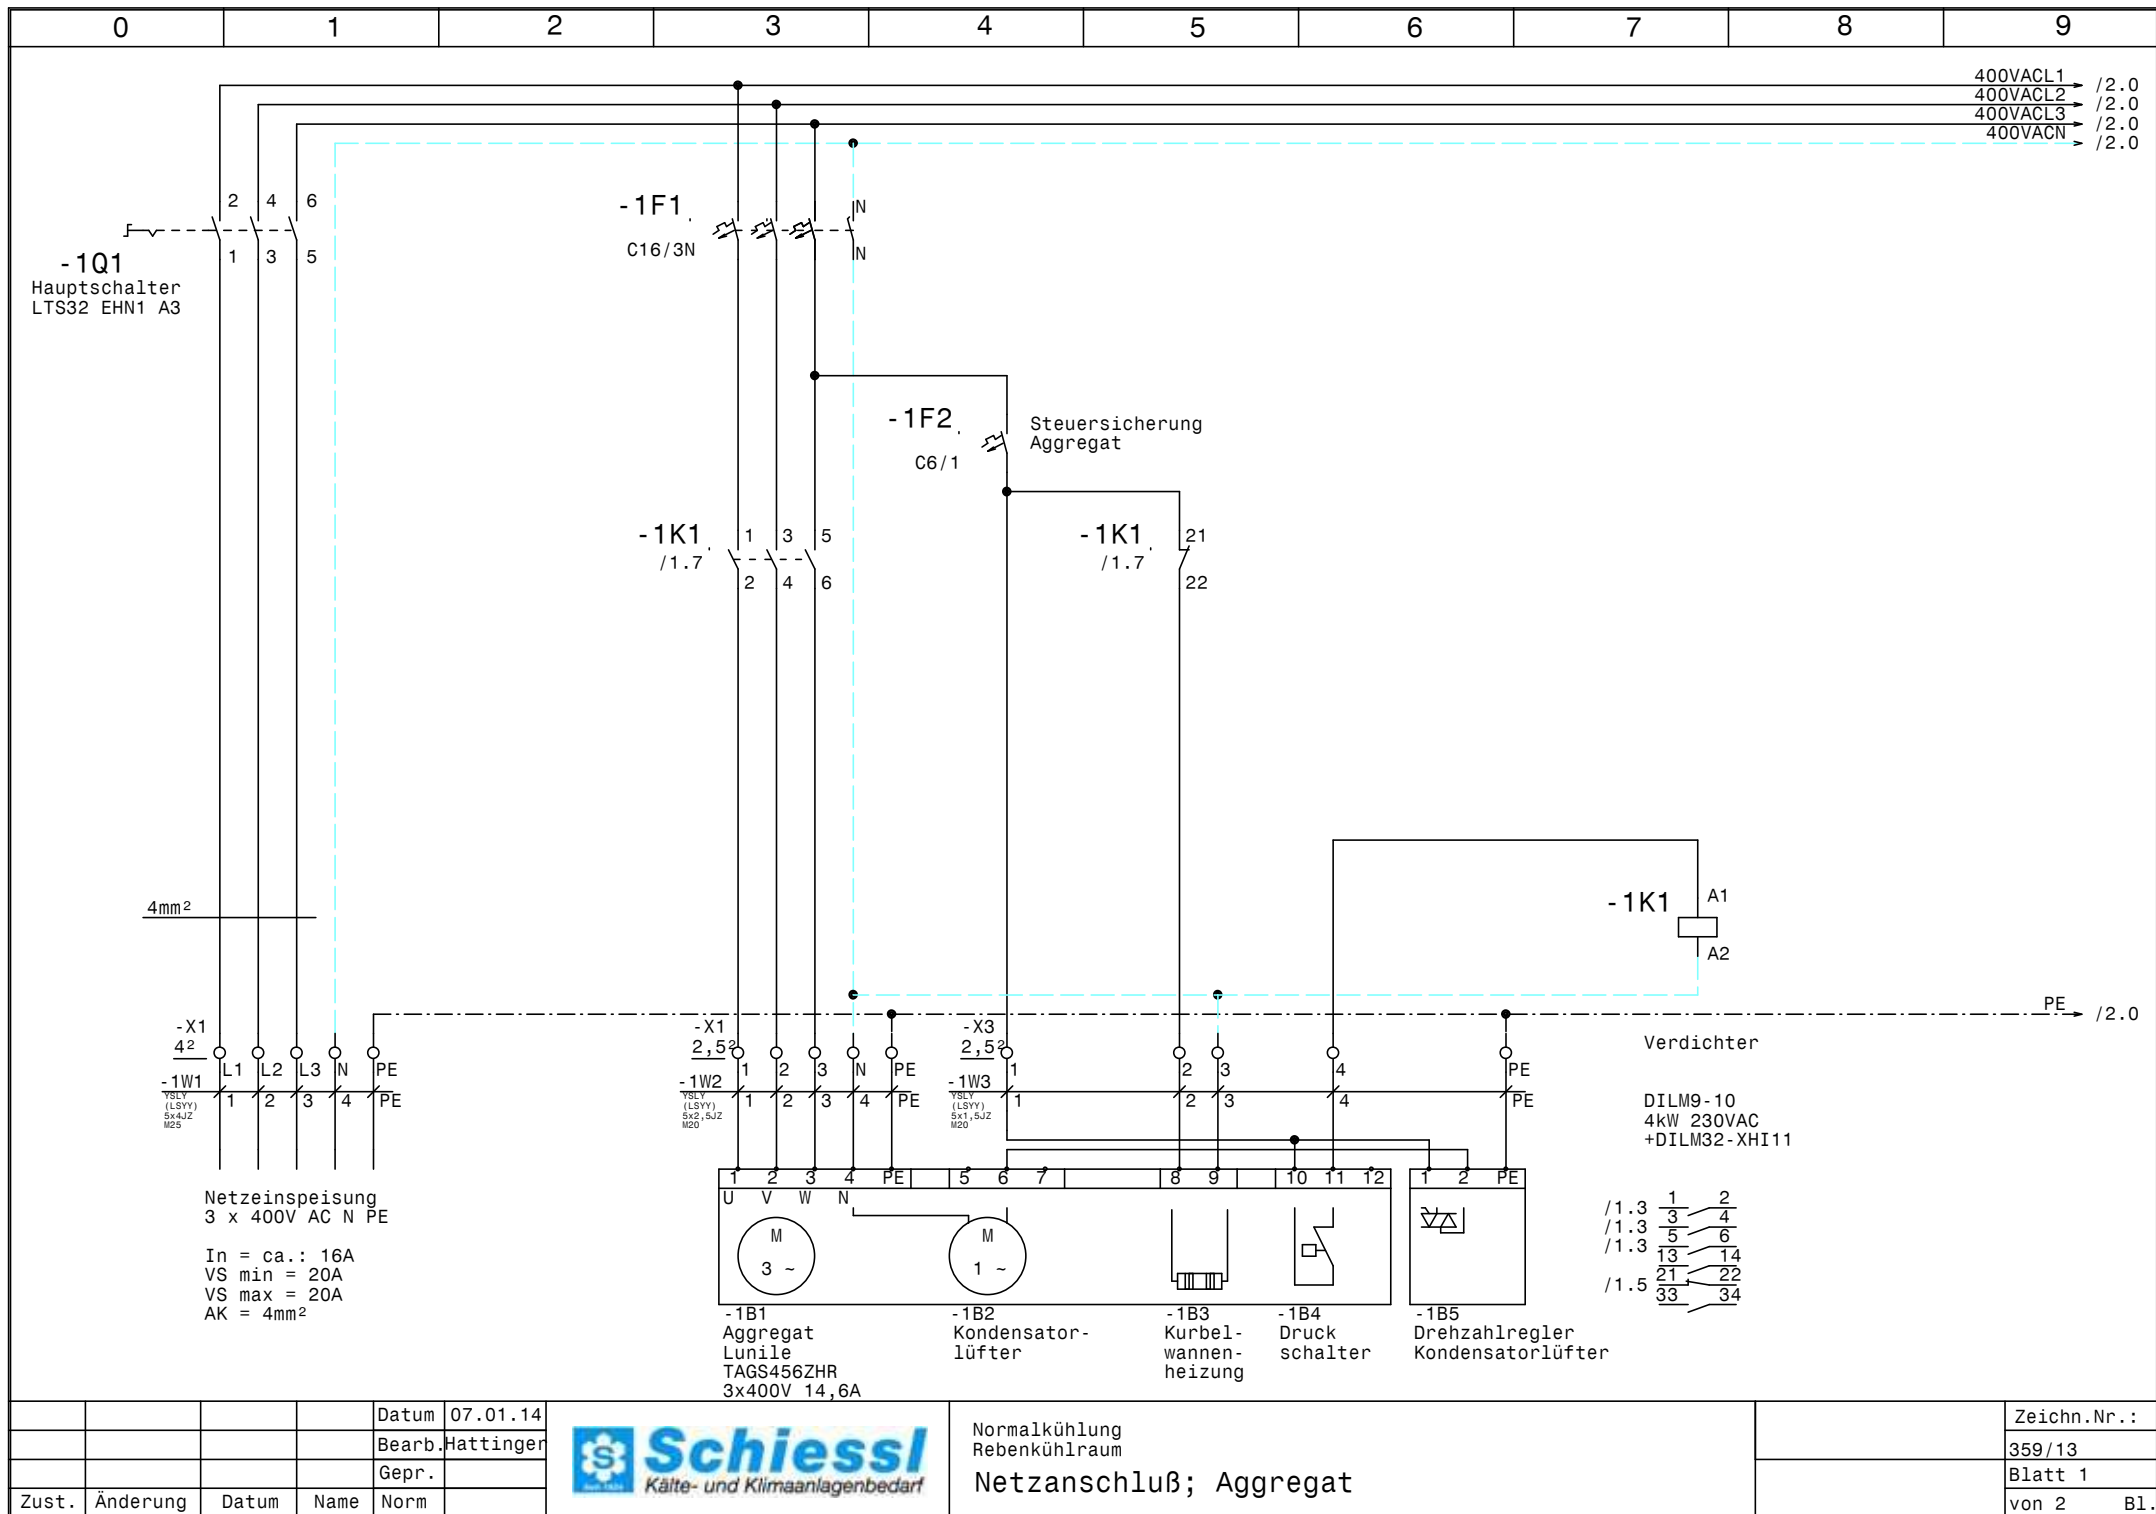

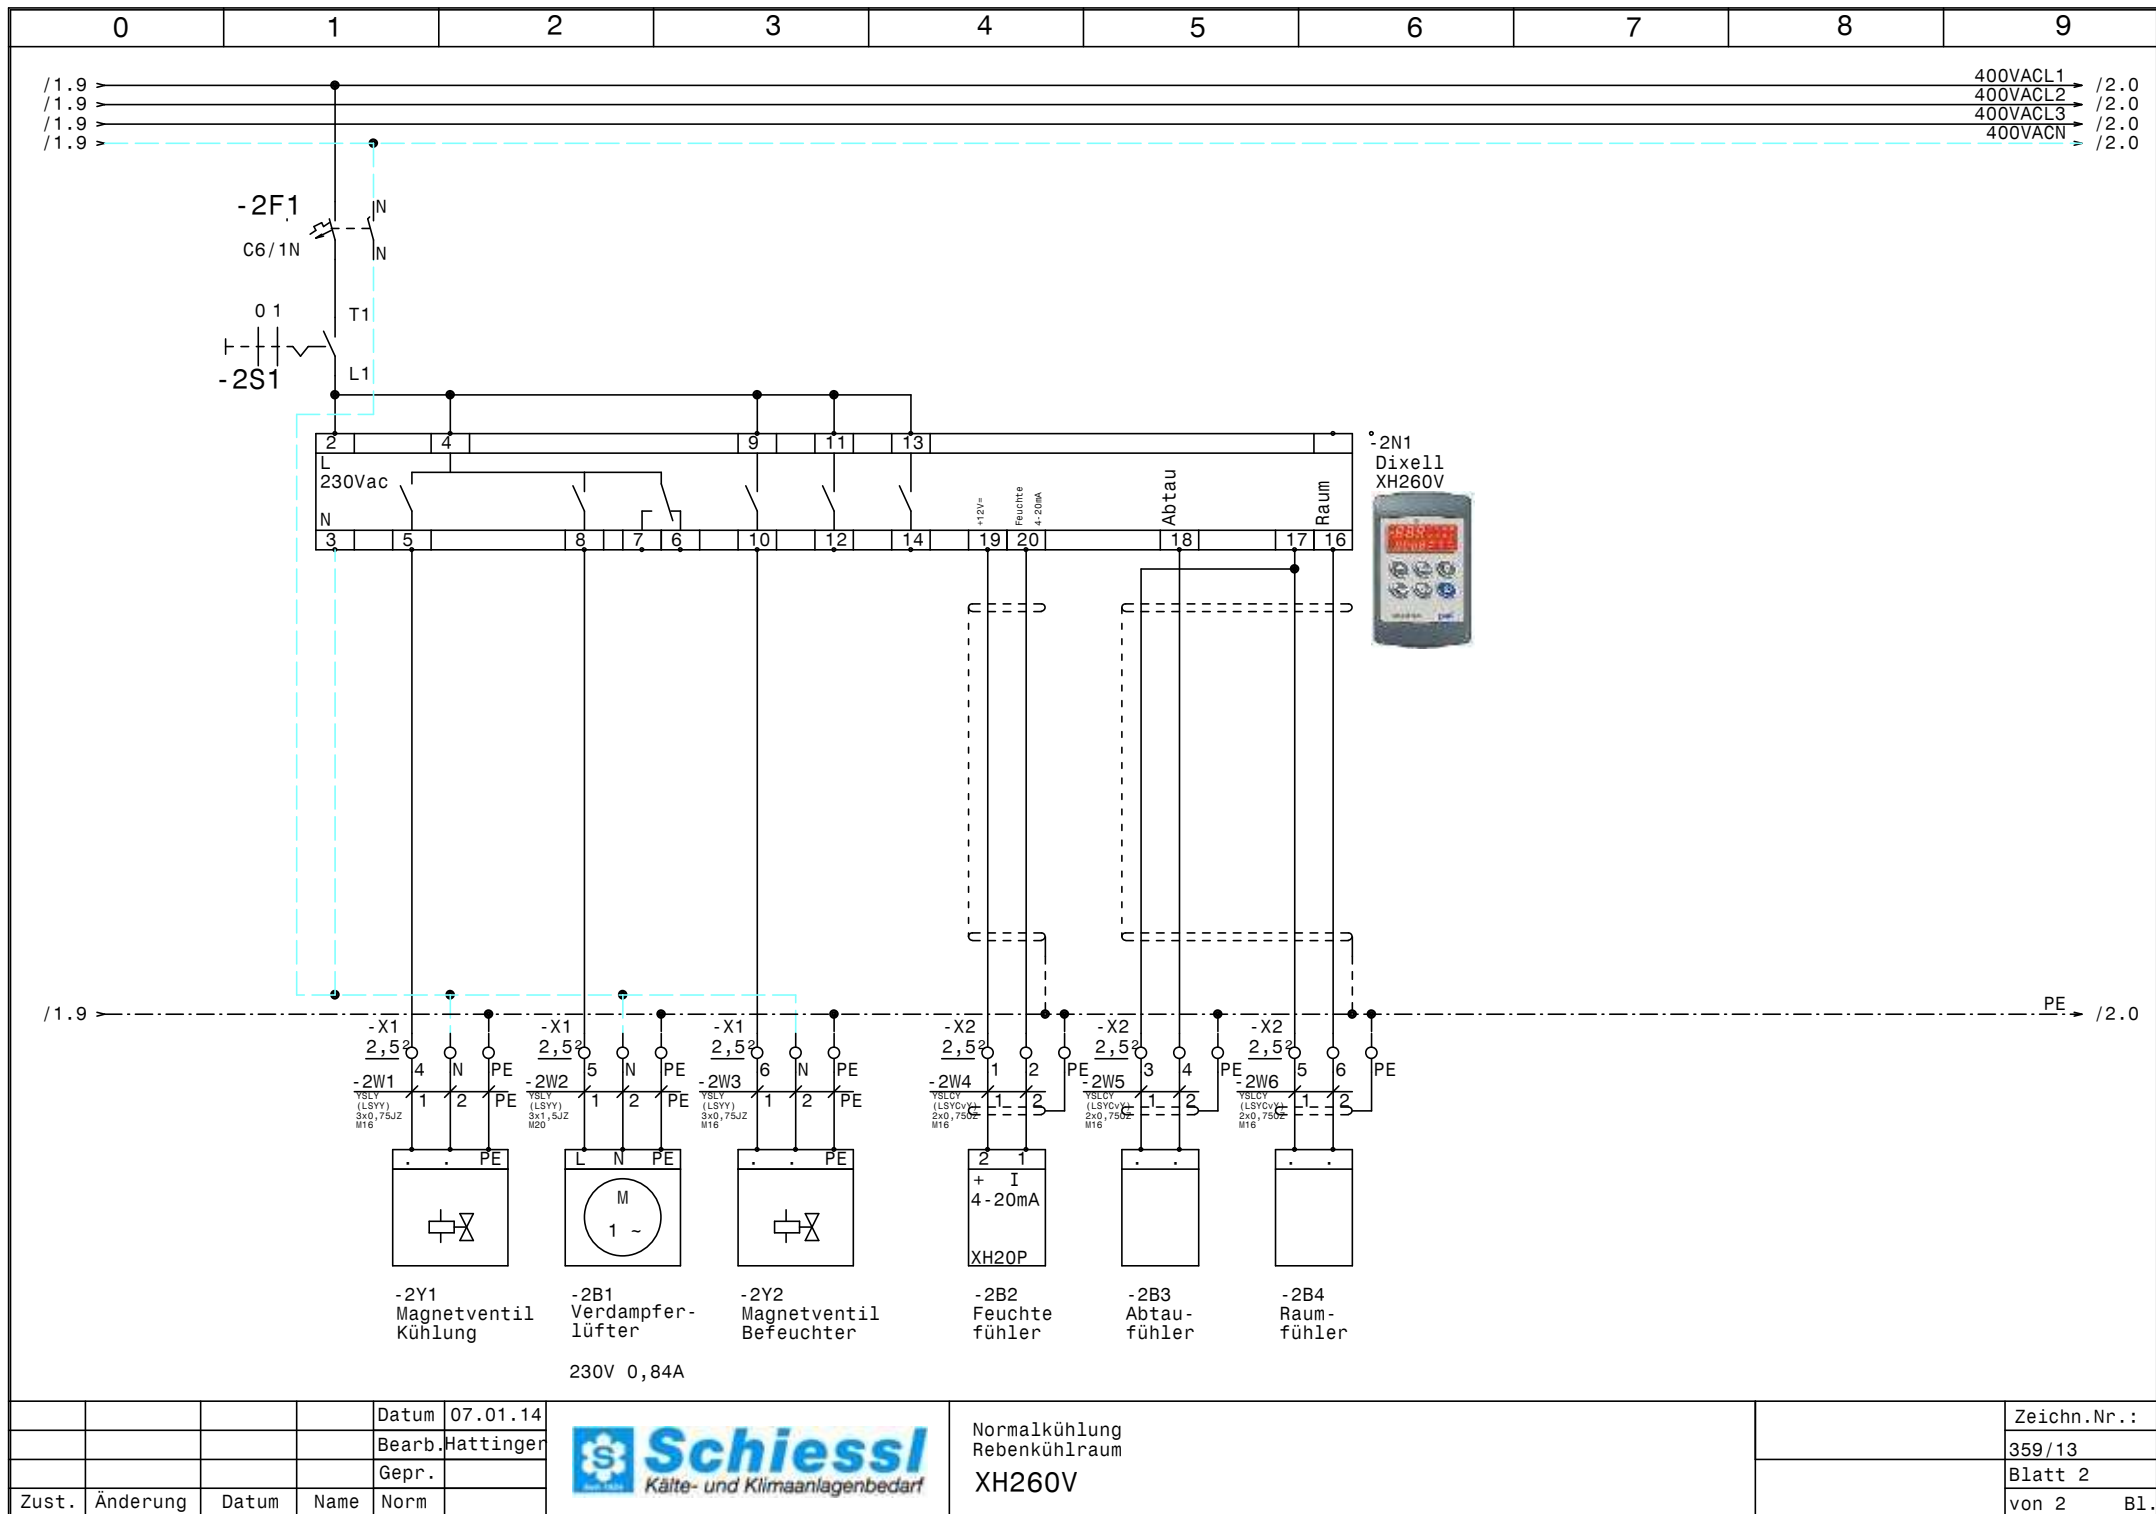

				Datum	07.01.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Normalkühlung
Rebenkühlraum
XH260V

Zeichn.Nr.:
359/13
Blatt 2
von 2 B1.

