




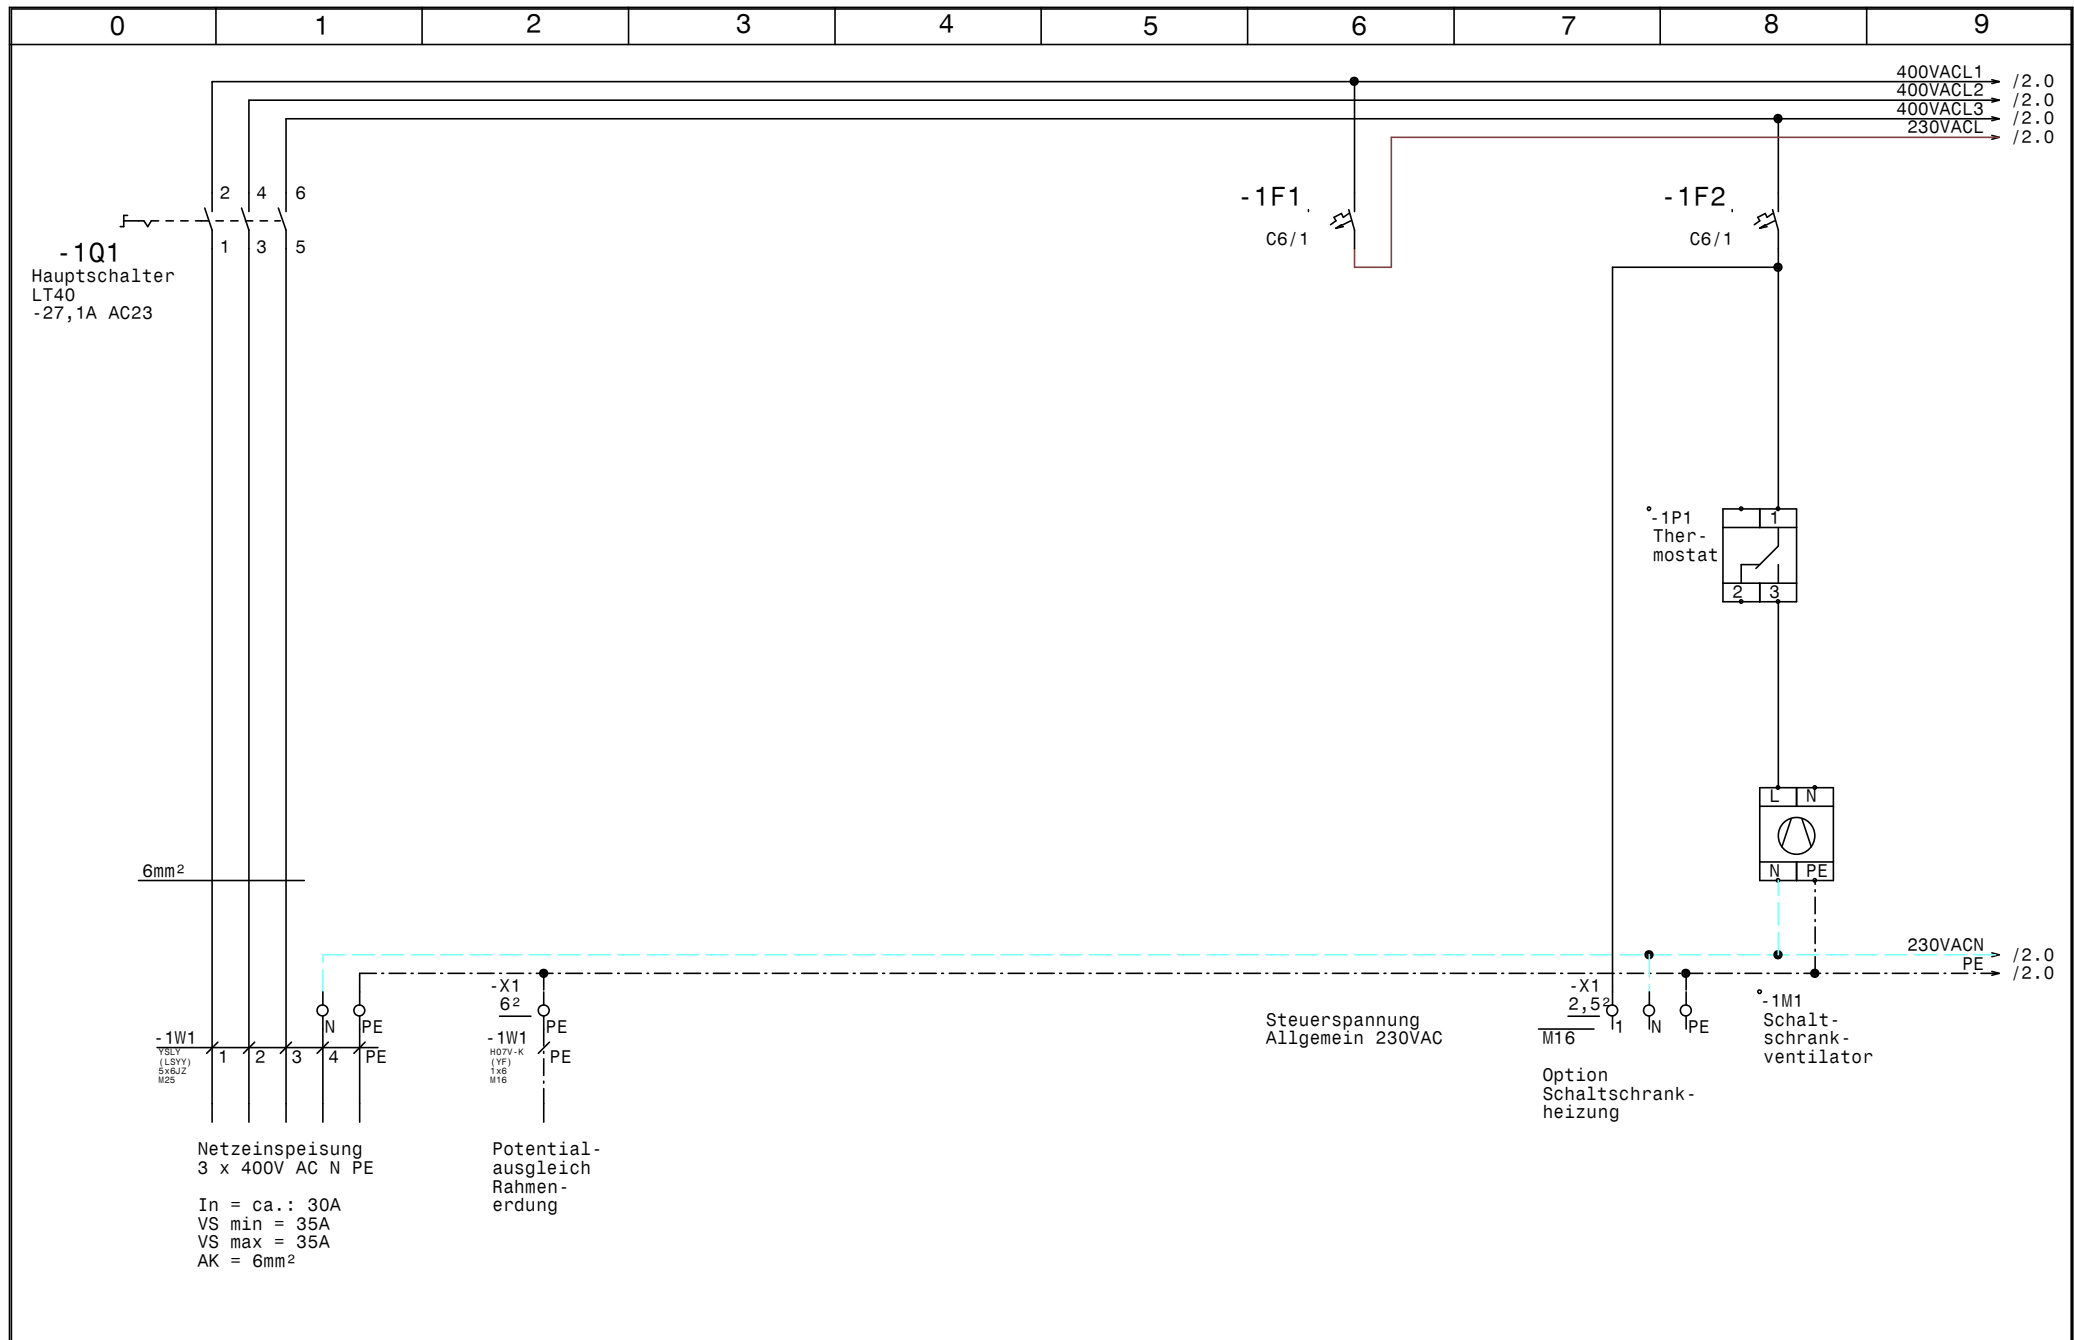

				Datum	29.07.14		drehzahlgeregelte Anlage Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				134/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 5 Bl.

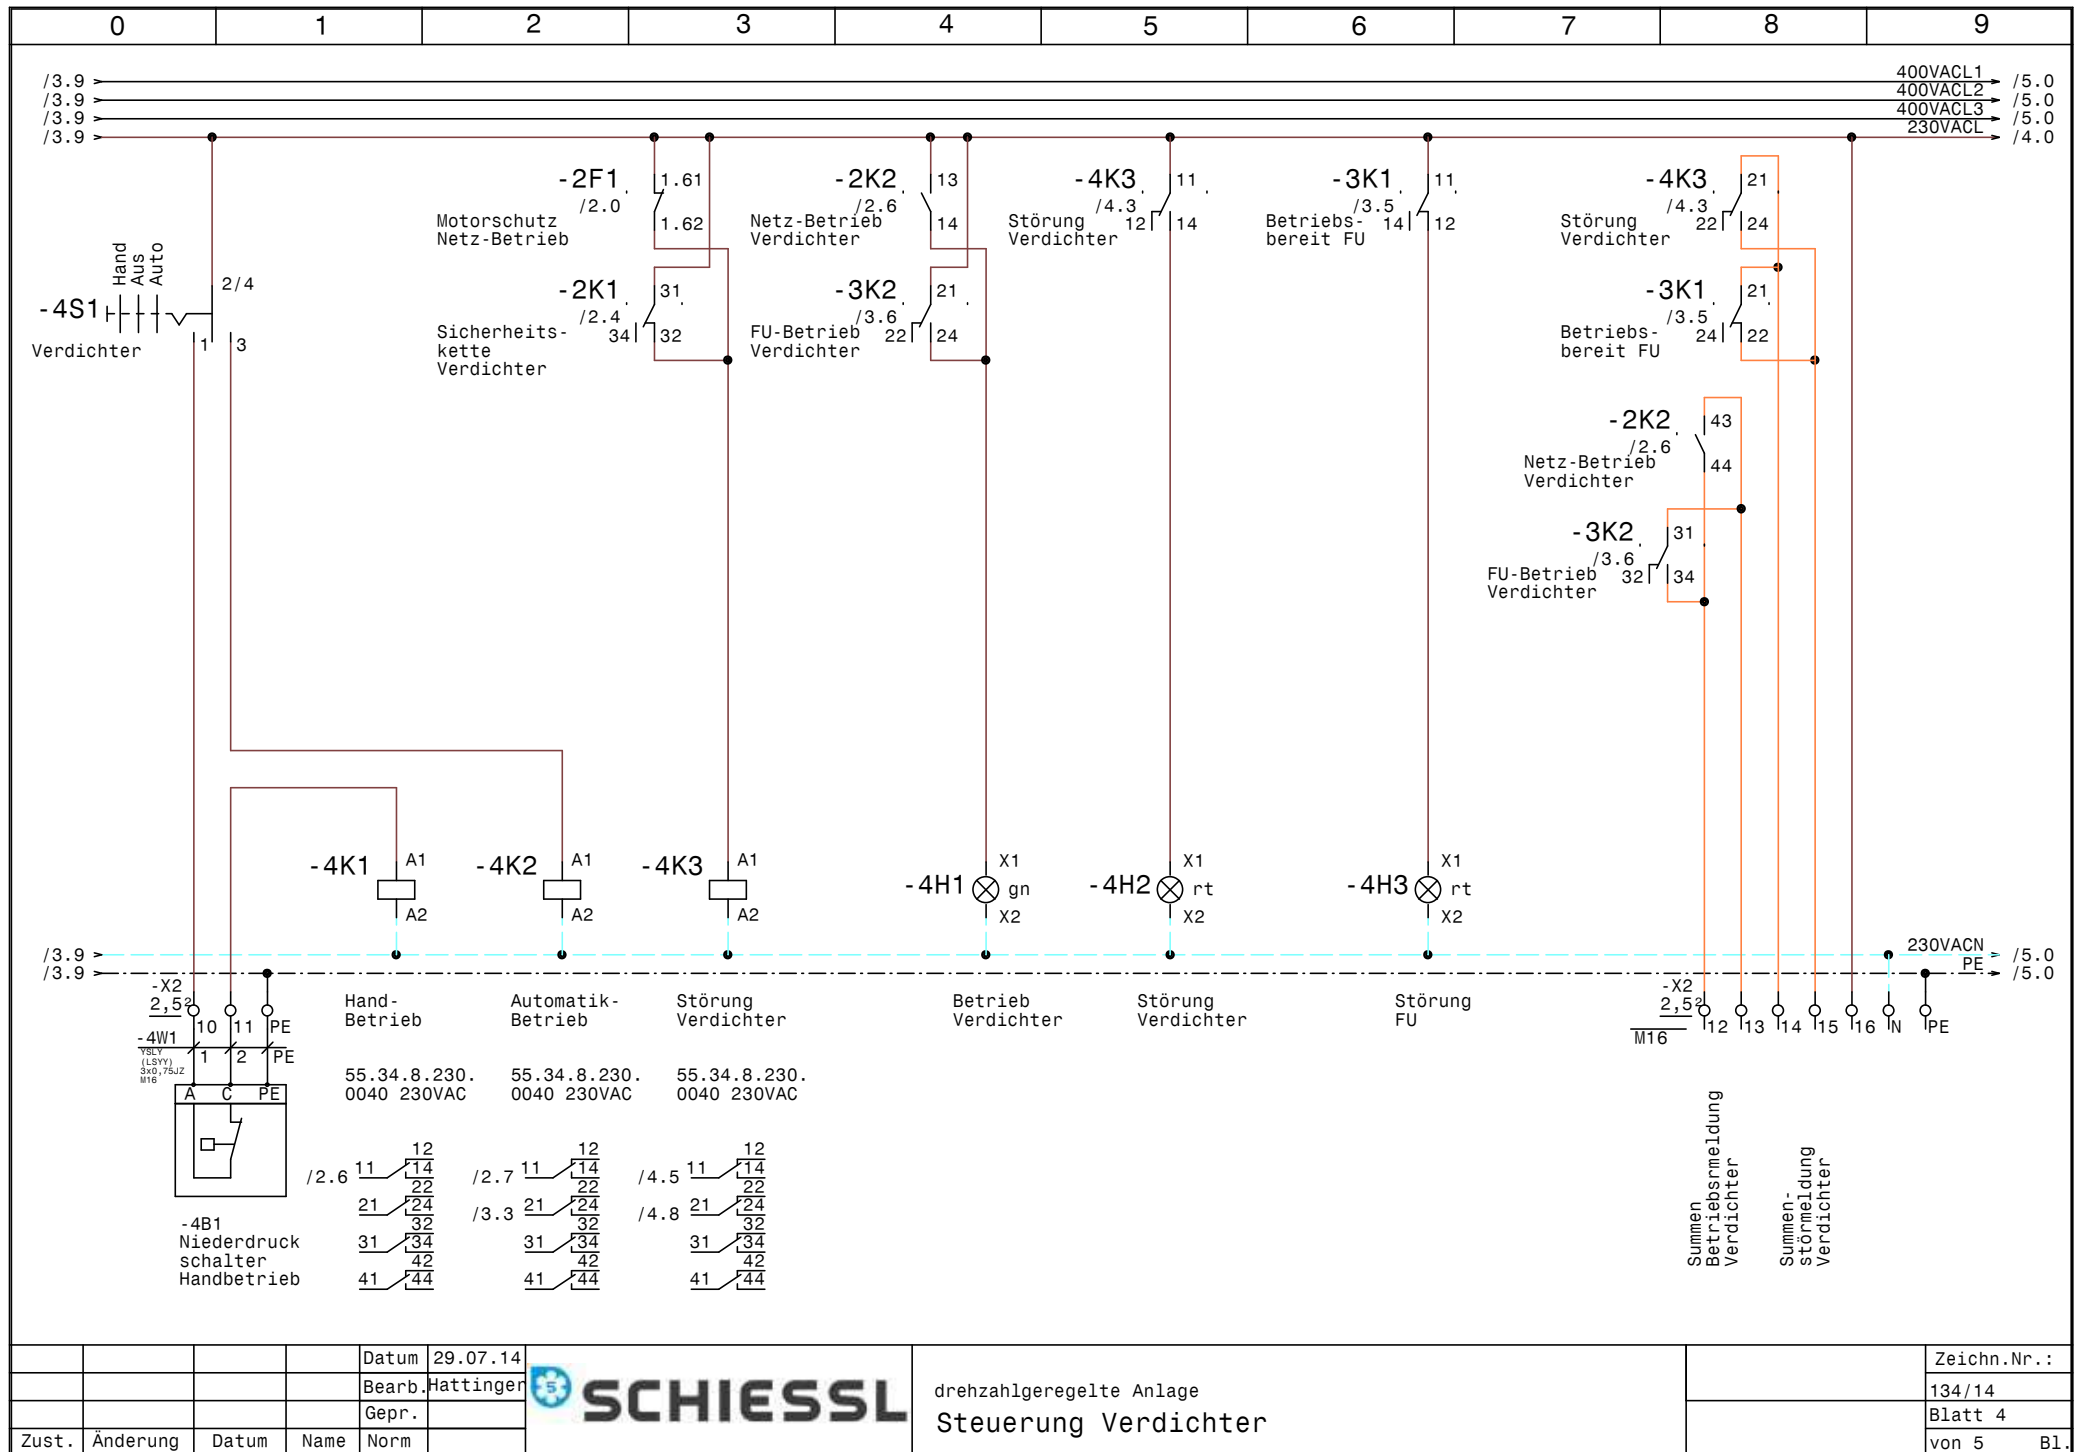

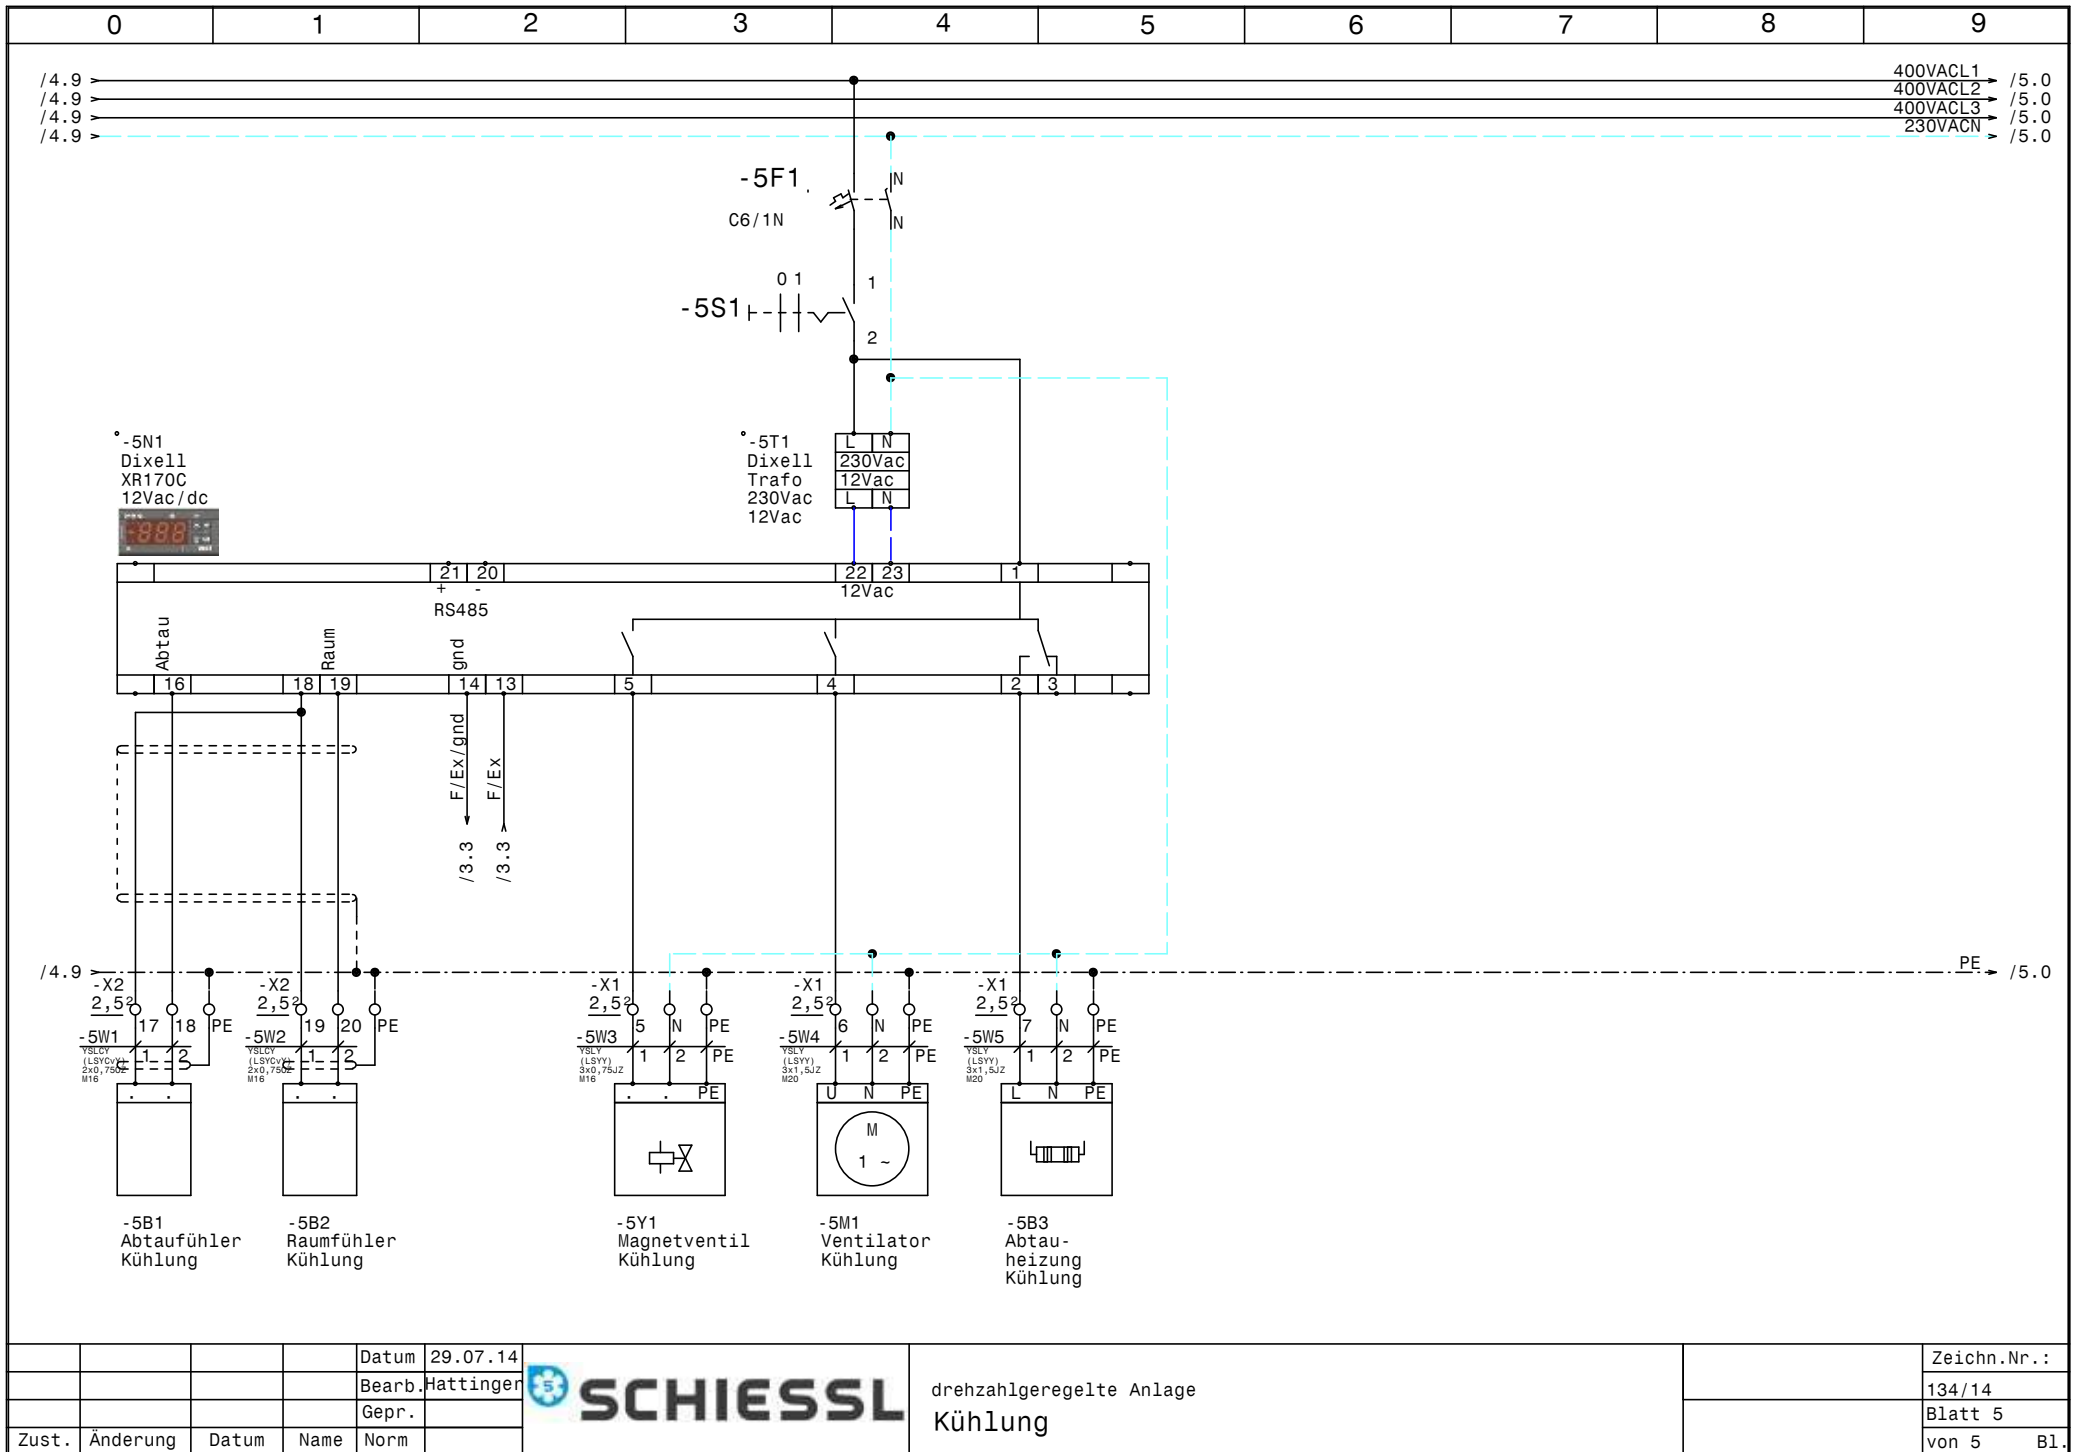

				Datum	29.07.14		drehzahlgeregelte Anlage		Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger		Kühlung		134/14	
				Gepr.					Blatt 5	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 5	Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x6JZ M25				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-1We2				-1W1				H07V-K (YF) 1x6 M16				1		Potentialausgleich Rahmenerdung					
3	-2M1				-2W1				YSLCY (LSYCVY) 4x2,5JZ M25				4		Verdichter					
4	-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16				5		Motorvollschutz Verdichter					
5	-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		HD-ND-Pressostat					
6	-2B3				-2W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung					
7	-2B4				-2W5				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölabscheiderheizung					
8	-3B1				-3W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		HD-Transmitter					
9	-3B2				-3W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		ND-Transmitter					
10	-3B3				-3W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		externe Freigabe Kältemaschine					
11	-4B1				-4W1				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Niederdruck schalter Handbetrieb					
12	-5B1				-5W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler Kühlung					
13	-5B2				-5W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler Kühlung					
14	-5Y1				-5W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil Kühlung					
15	-5M1				-5W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator Kühlung					
16	-5B3				-5W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abtauheizung Kühlung					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge						
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F2, -1F1						
1	PKZMO-16			Motorschutzschalter		-2F1						
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter								
1	C20/3			Sicherungsautomaten		-2F2						
1	C6/1N			Sicherungsautomaten		-5F1						
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1						
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H2, -4H3						
1	DILM17-10(230V50HZ)			Schütz		-2K2						
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein								
1	DILM25-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3						
1	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein								
6	94.04			Fassung für Finder Relais 4polig								
6	55.34.8.230.0040			Finder - Relais Type 55 4polig		-4K3, -2K1, -3K1, -3K2, -4K1, -4K2						
1				Schaltschrankventilator		-1M1						
1	WS600x600x300			Wandschrank IP 55		-0N1						
1				FU		-2N1						
1				EMV-Filter		-2N2						
1	DILM32-XSPR240			RC-Löschglied		-2N3						
1	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N4						
1	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N5						
1				Dixell XR170C 12Vac/dc		-5N1						
1				Thermostat		-1P1						
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1						
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-4S1						
1				Ausschalter 1pol. 0-1		-5S1						
1				Dixell Trafo 230Vac 12Vac		-5T1						
13	M16			Kabelverschraubung		-1V1, -1W1, -4W1, -2W3, -2W4, -5W3						
						-5W2, -2W5, -5W1, -3W2, -4V1, -2W2						
						-3W1						
2	M25			Kabelverschraubung		-2W1, -1W1						
3	M20			Kabelverschraubung		-5W4, -3W3, -5W5						
1				Linientrenner senkrecht		-1We2						
2	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1						
				Datum	29.07.14	drehzahlgeregelte Anlage Materialliste				Zeichn.Nr.:		
				Bearb.	Hattinger F.					134/14		
				Gepr.						Blatt 1		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 2 Bl.		
												

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1		Klemme 6 blau				Klemme N				-X1									
31		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X3, -X2, -X1									
16		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X2, -X1, -X3, -X1									
8		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X2, -X1, -X1									