





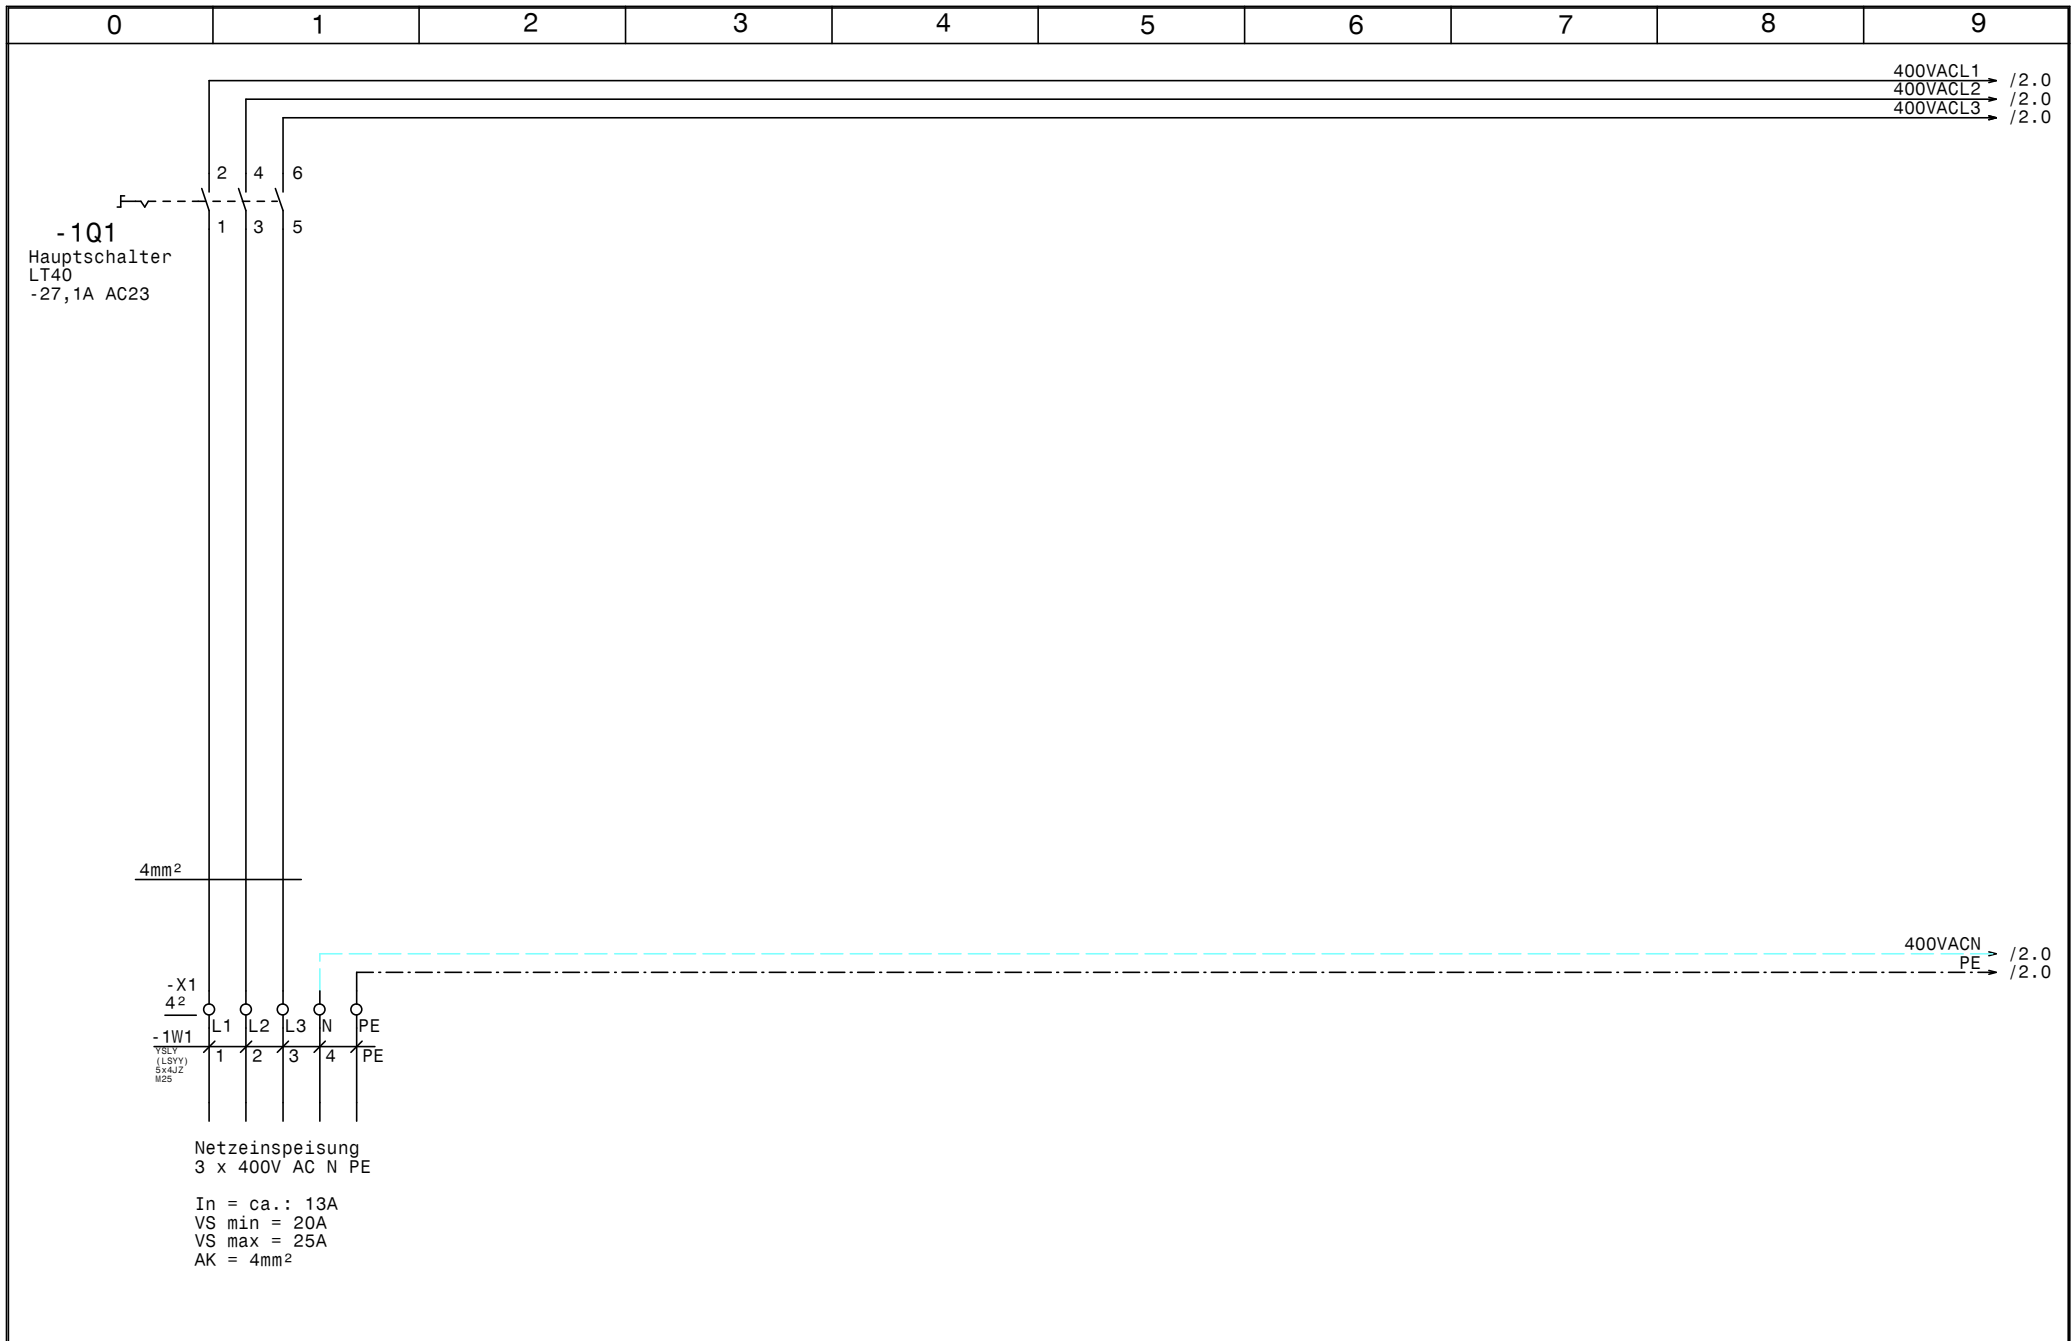

				Datum	13.10.14	 Verkauf MOPRO- Fleisch Bioladen EHRNE Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger			162/14/01
				Gepr.				Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 6 Bl.

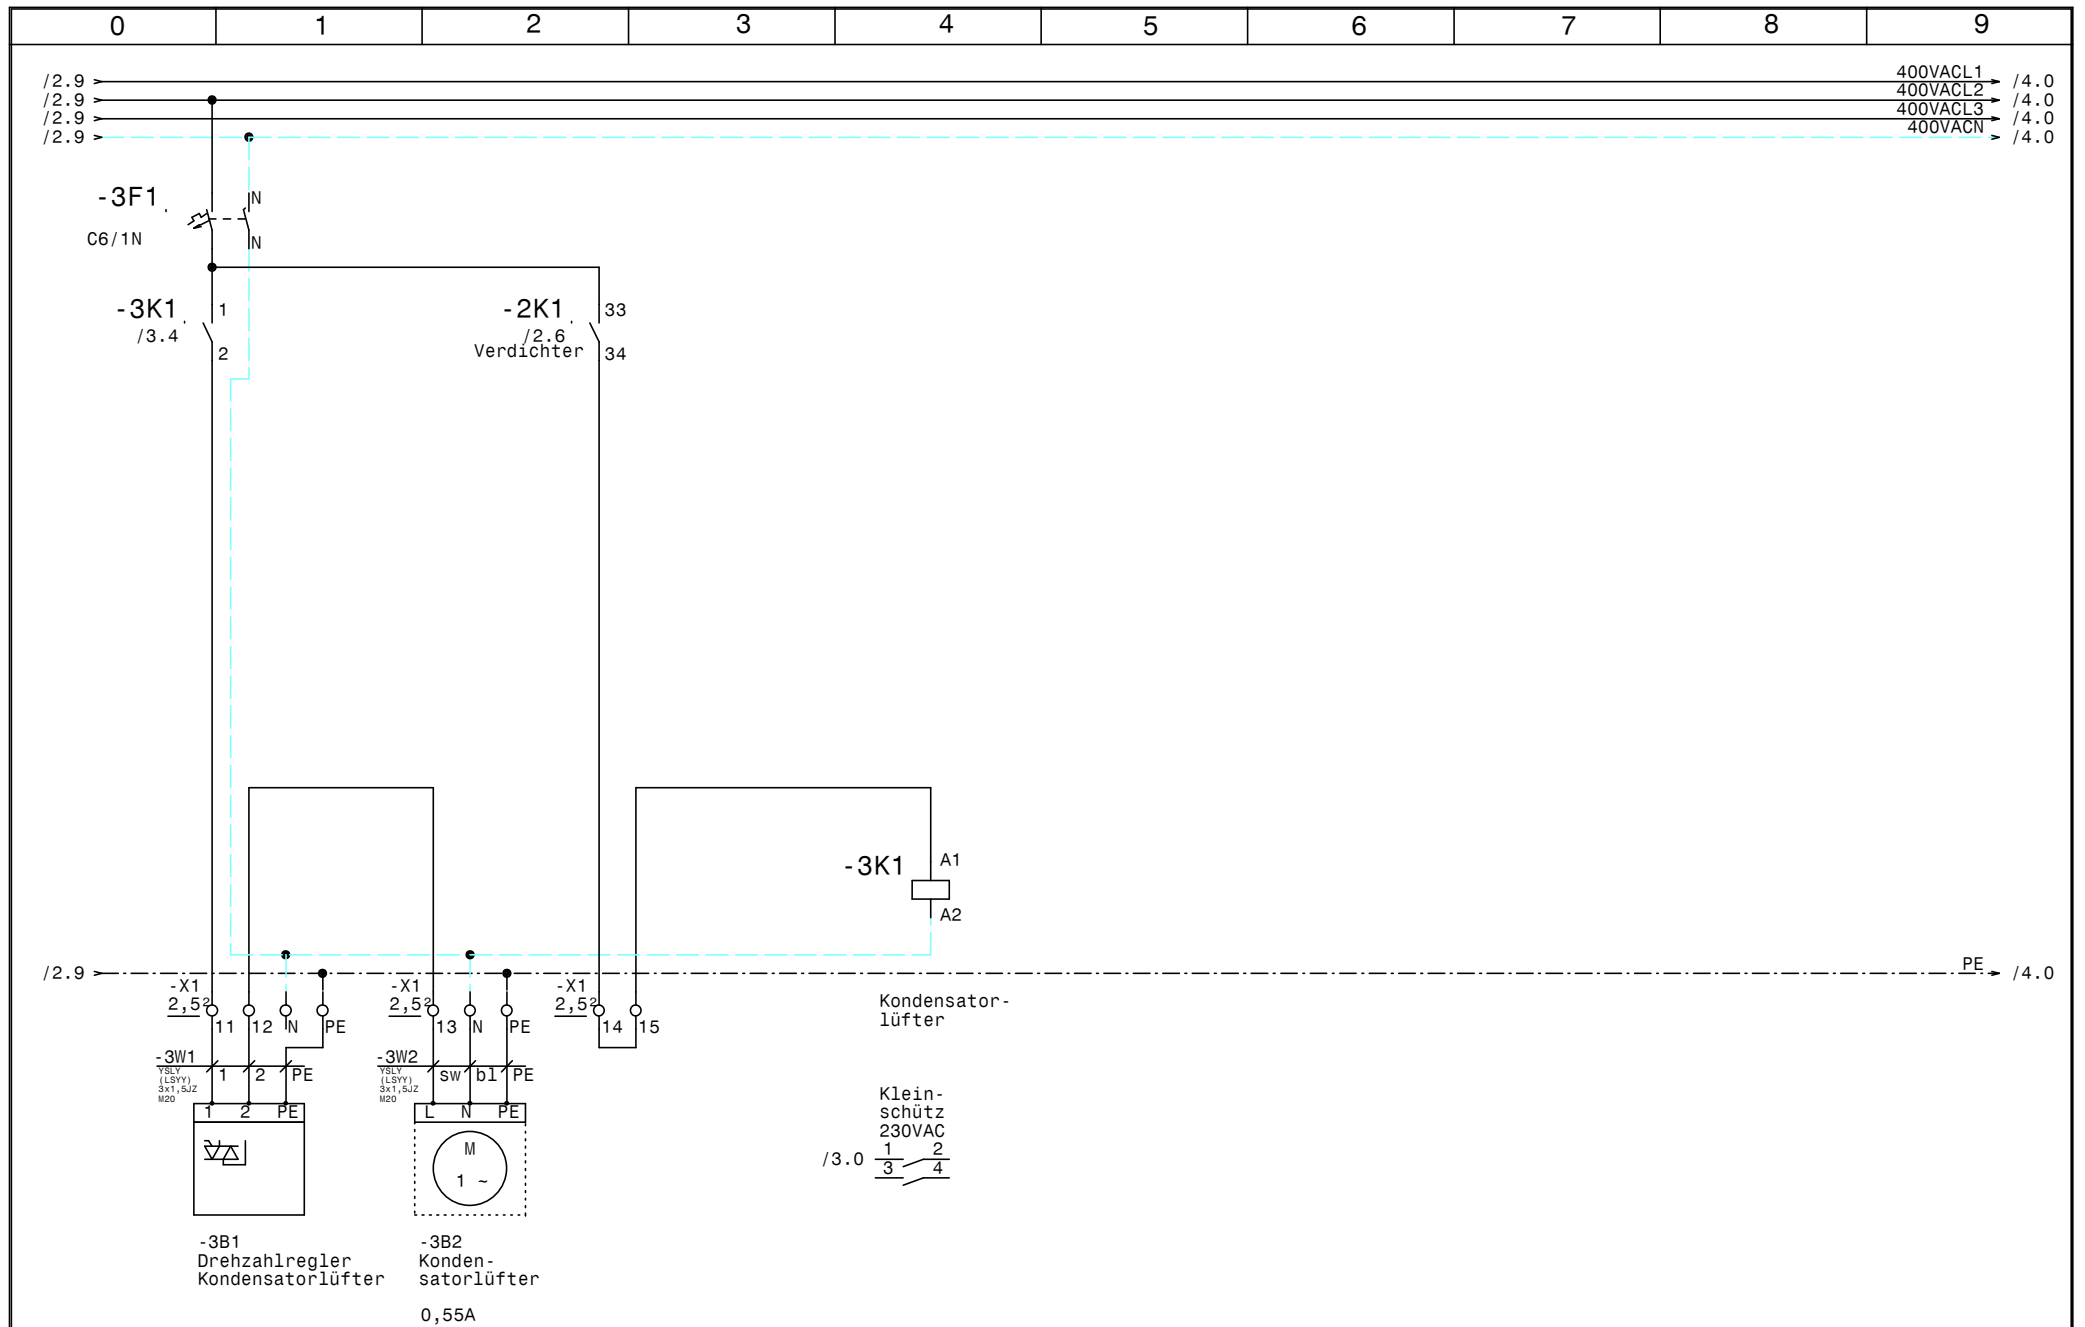

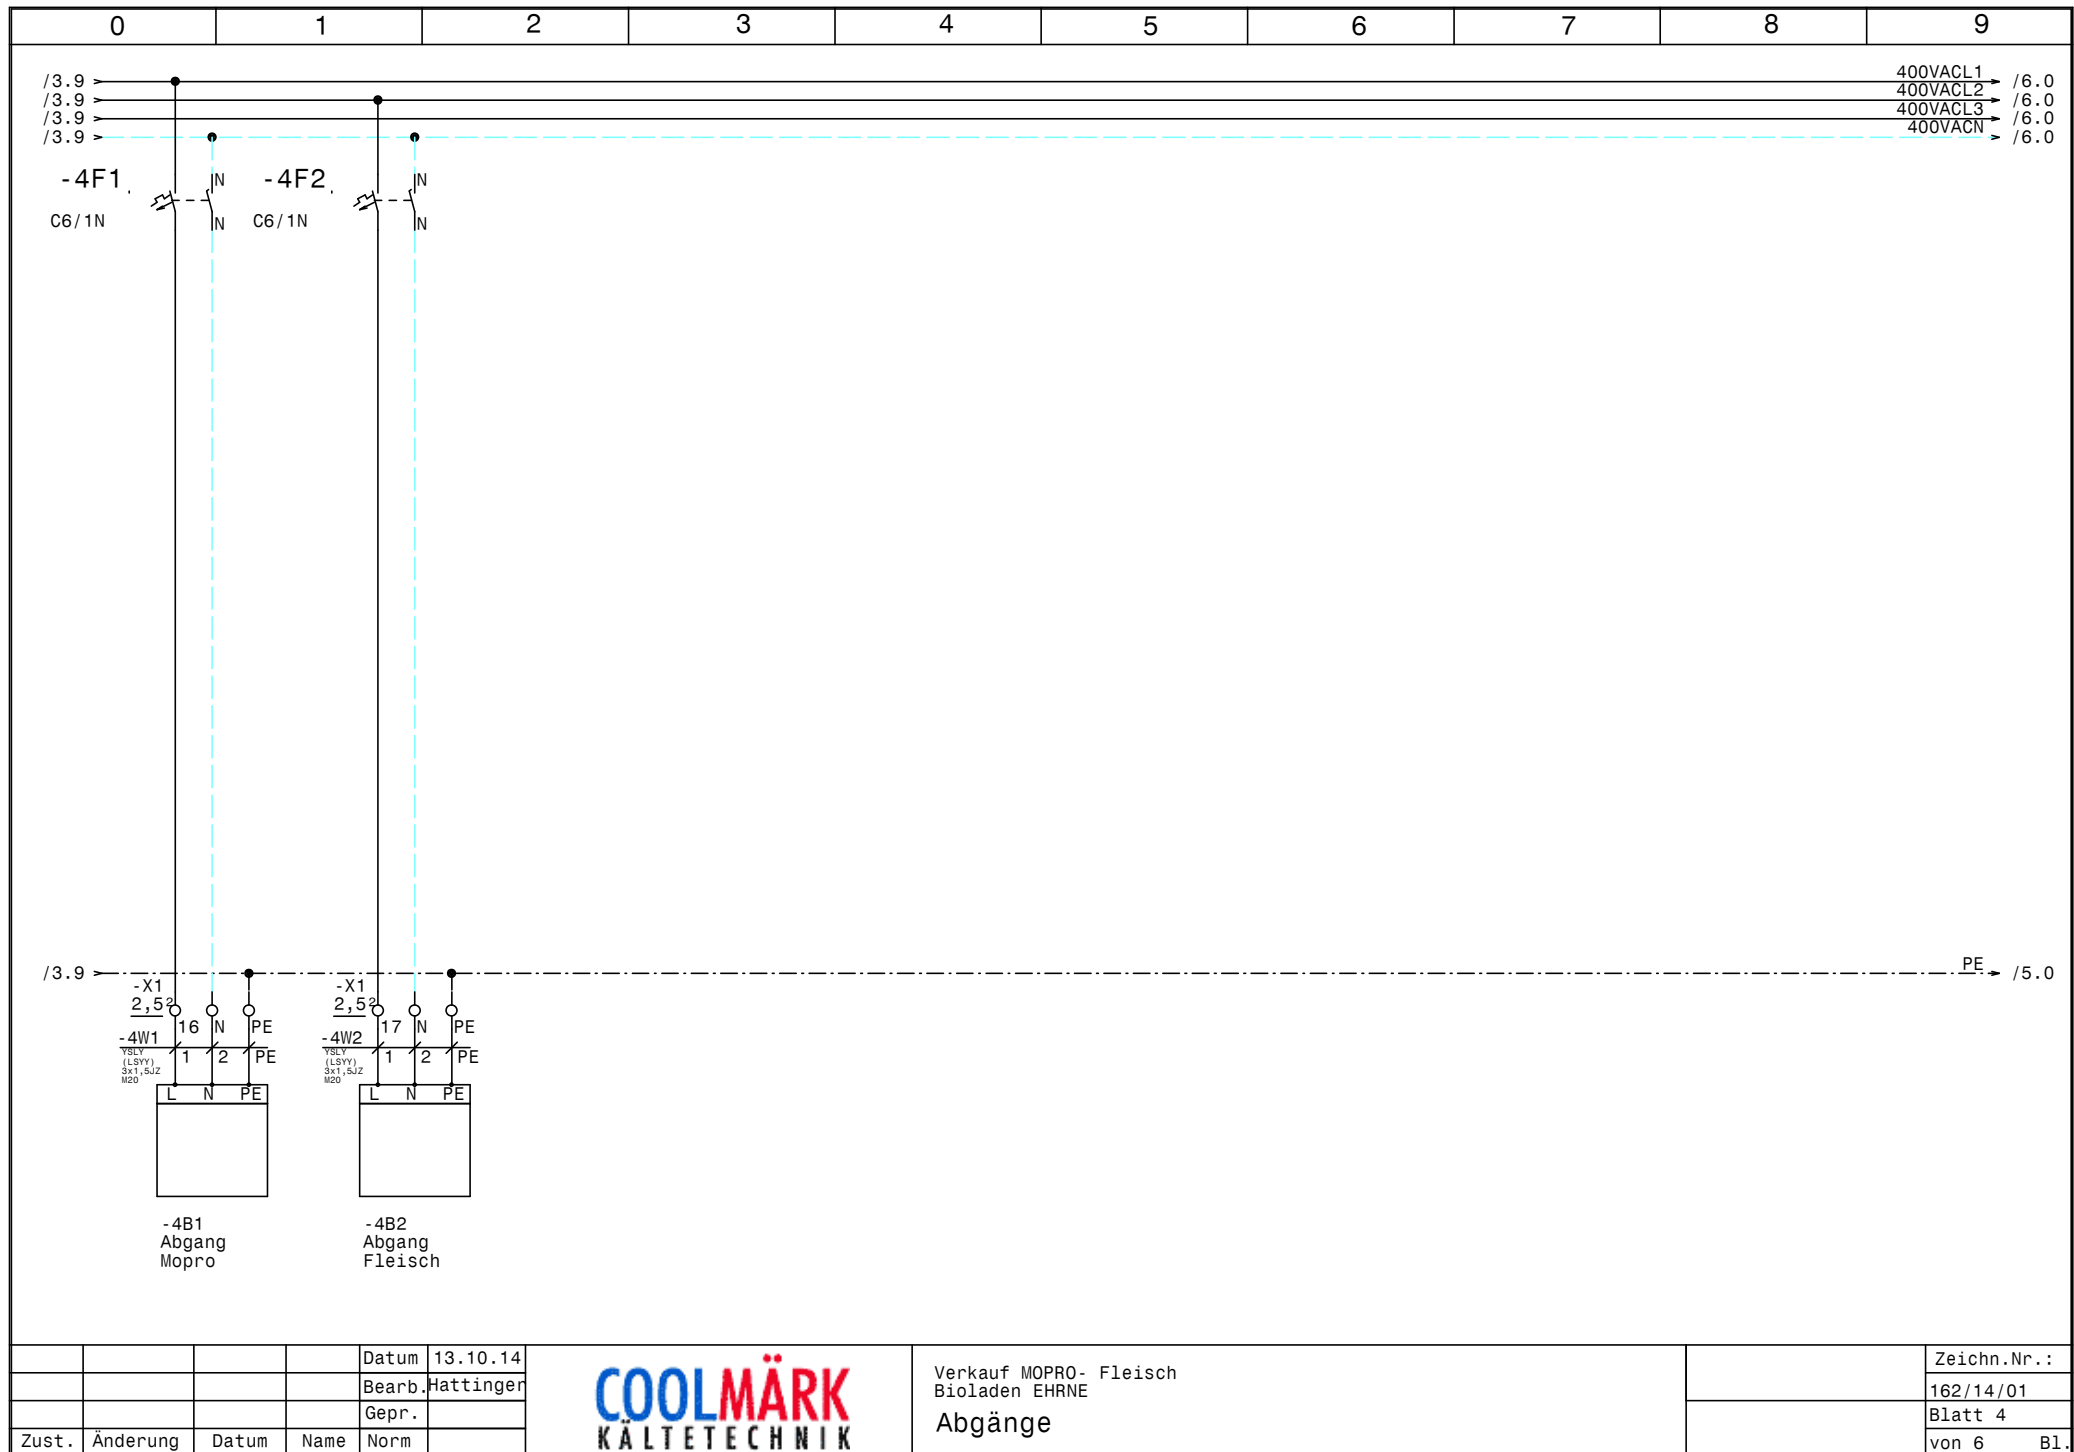

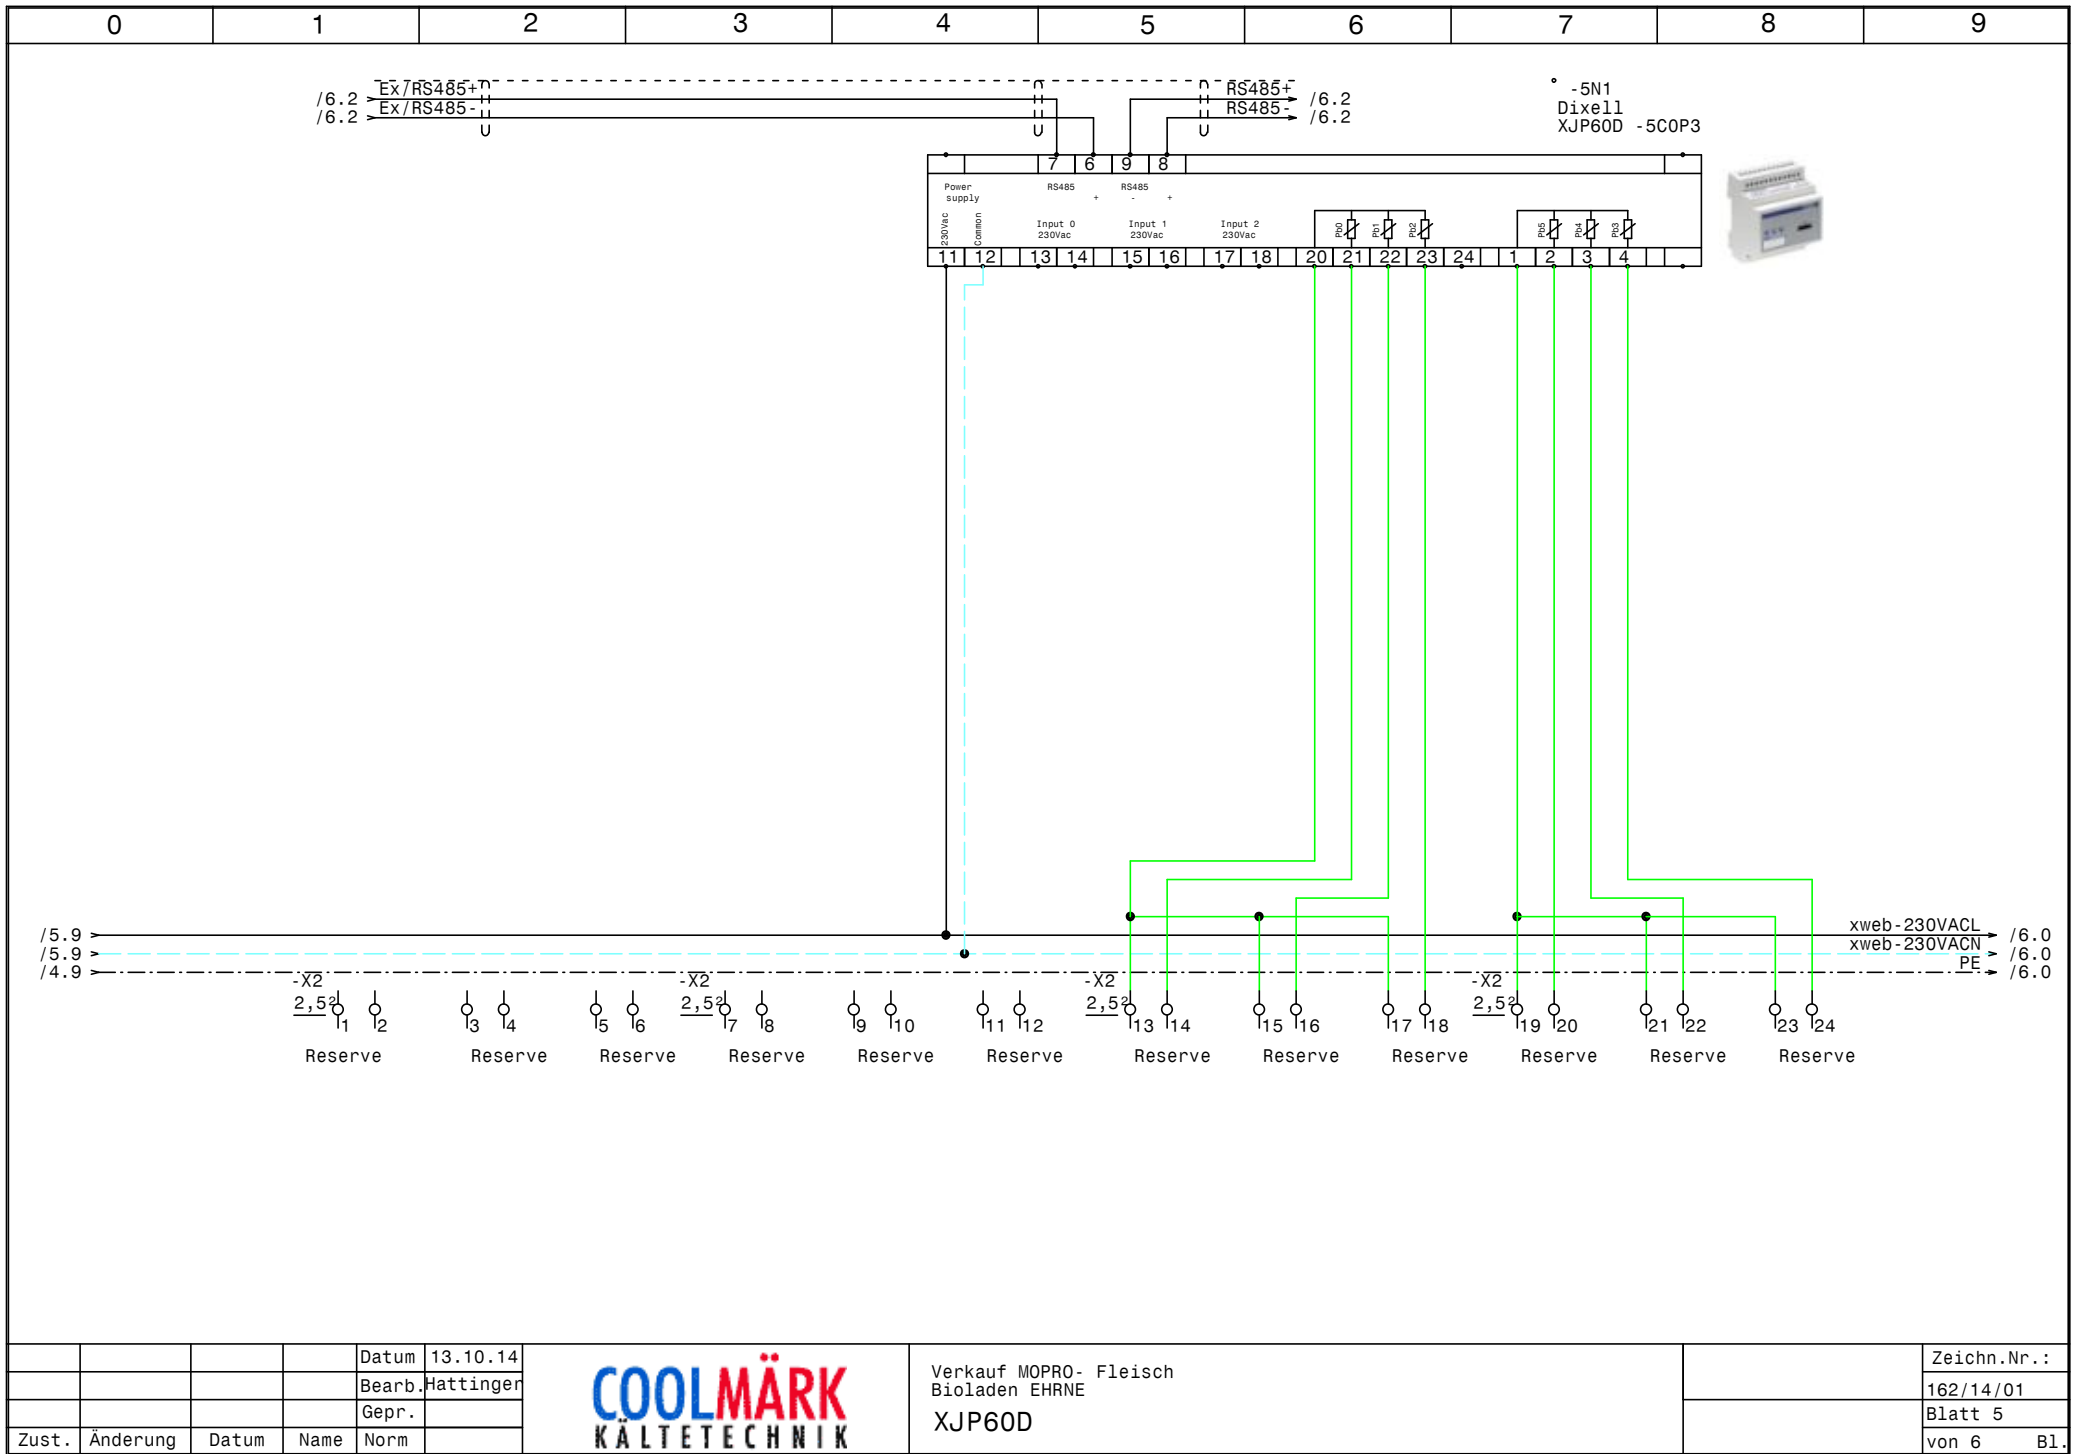


			Datum	13.10.14
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Verkauf MOPRO- Fleisch
 Bioladen EHRNE
 XJP60D

	Zeichn.Nr.:
	162/14/01
	Blatt 5
	von 6 Bl.

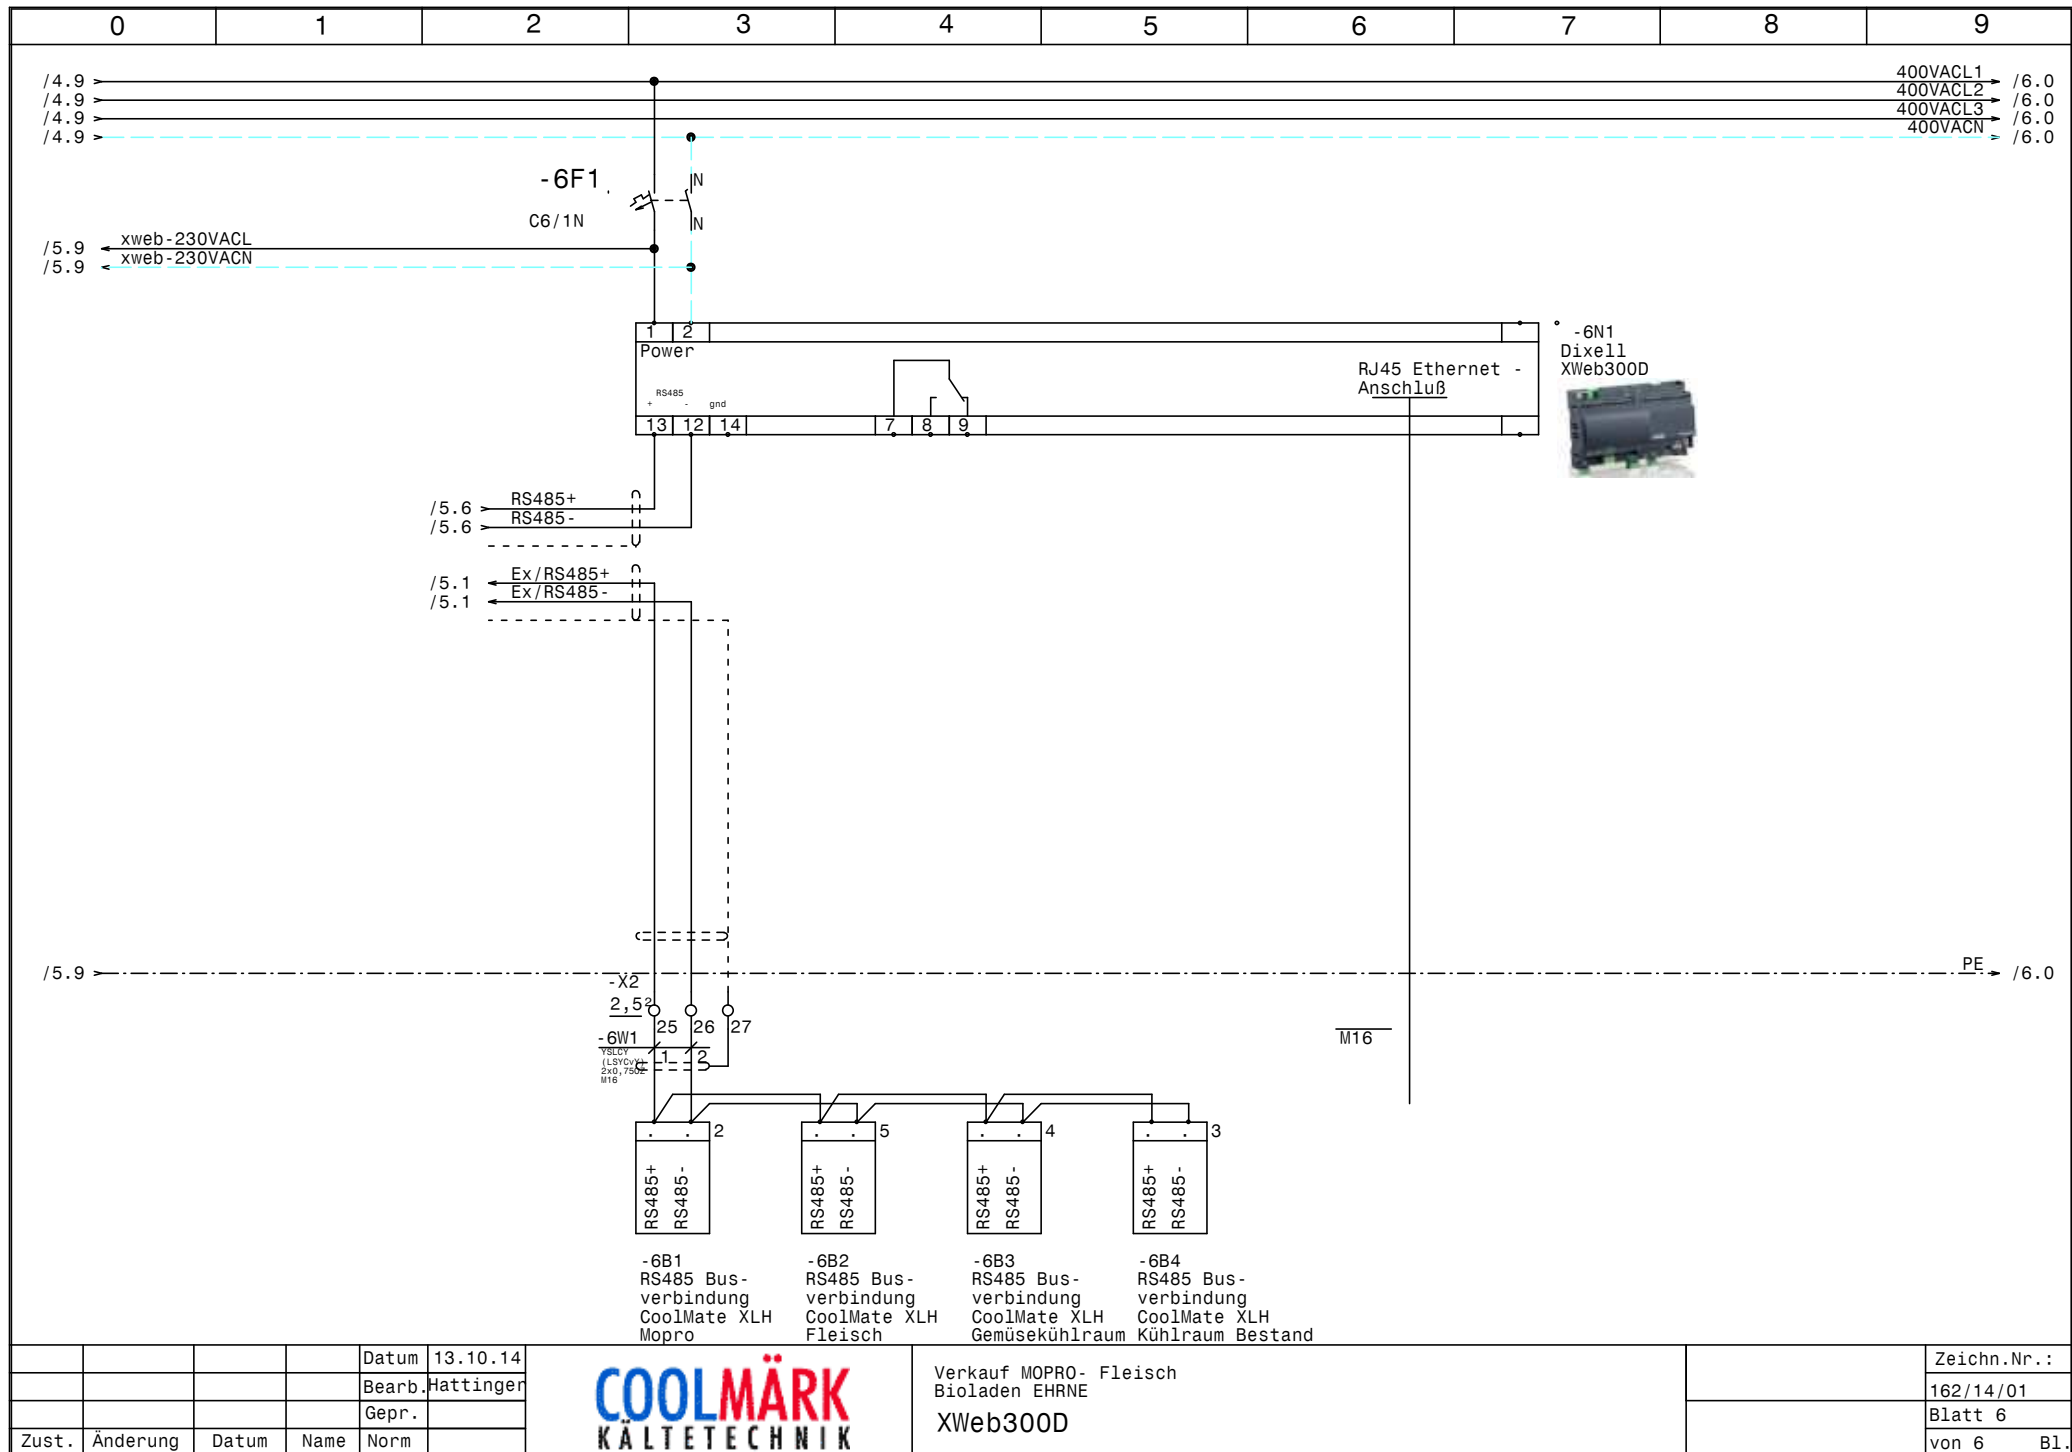

				Datum	13.10.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Verkauf MOPRO- Fleisch
 Bioladen EHRNE
 XWeb300D

	Zeichn.Nr.:
	162/14/01
	Blatt 6
	von 6 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x4JZ M25				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-2M1				-2W1				YSLY (LSYY) 4x2,5JZ M20				4		Verdichter					
3	-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16				5		Motorvollschutz Verdichter					
4	-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung					
5	-2B3				-2W4				YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16				4		HD-ND-Presssostat					
6	-3B1				-3W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Drehzahlregler Kondensatorlüfter					
7	-3B2				-3W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Kondensatorlüfter					
8	-4B1				-4W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Mopro					
9	-4B2				-4W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Fleisch					
10	-6B3				-6W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		RS485 Busverbindung					

[illegible]