






			Datum	07.08.14
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

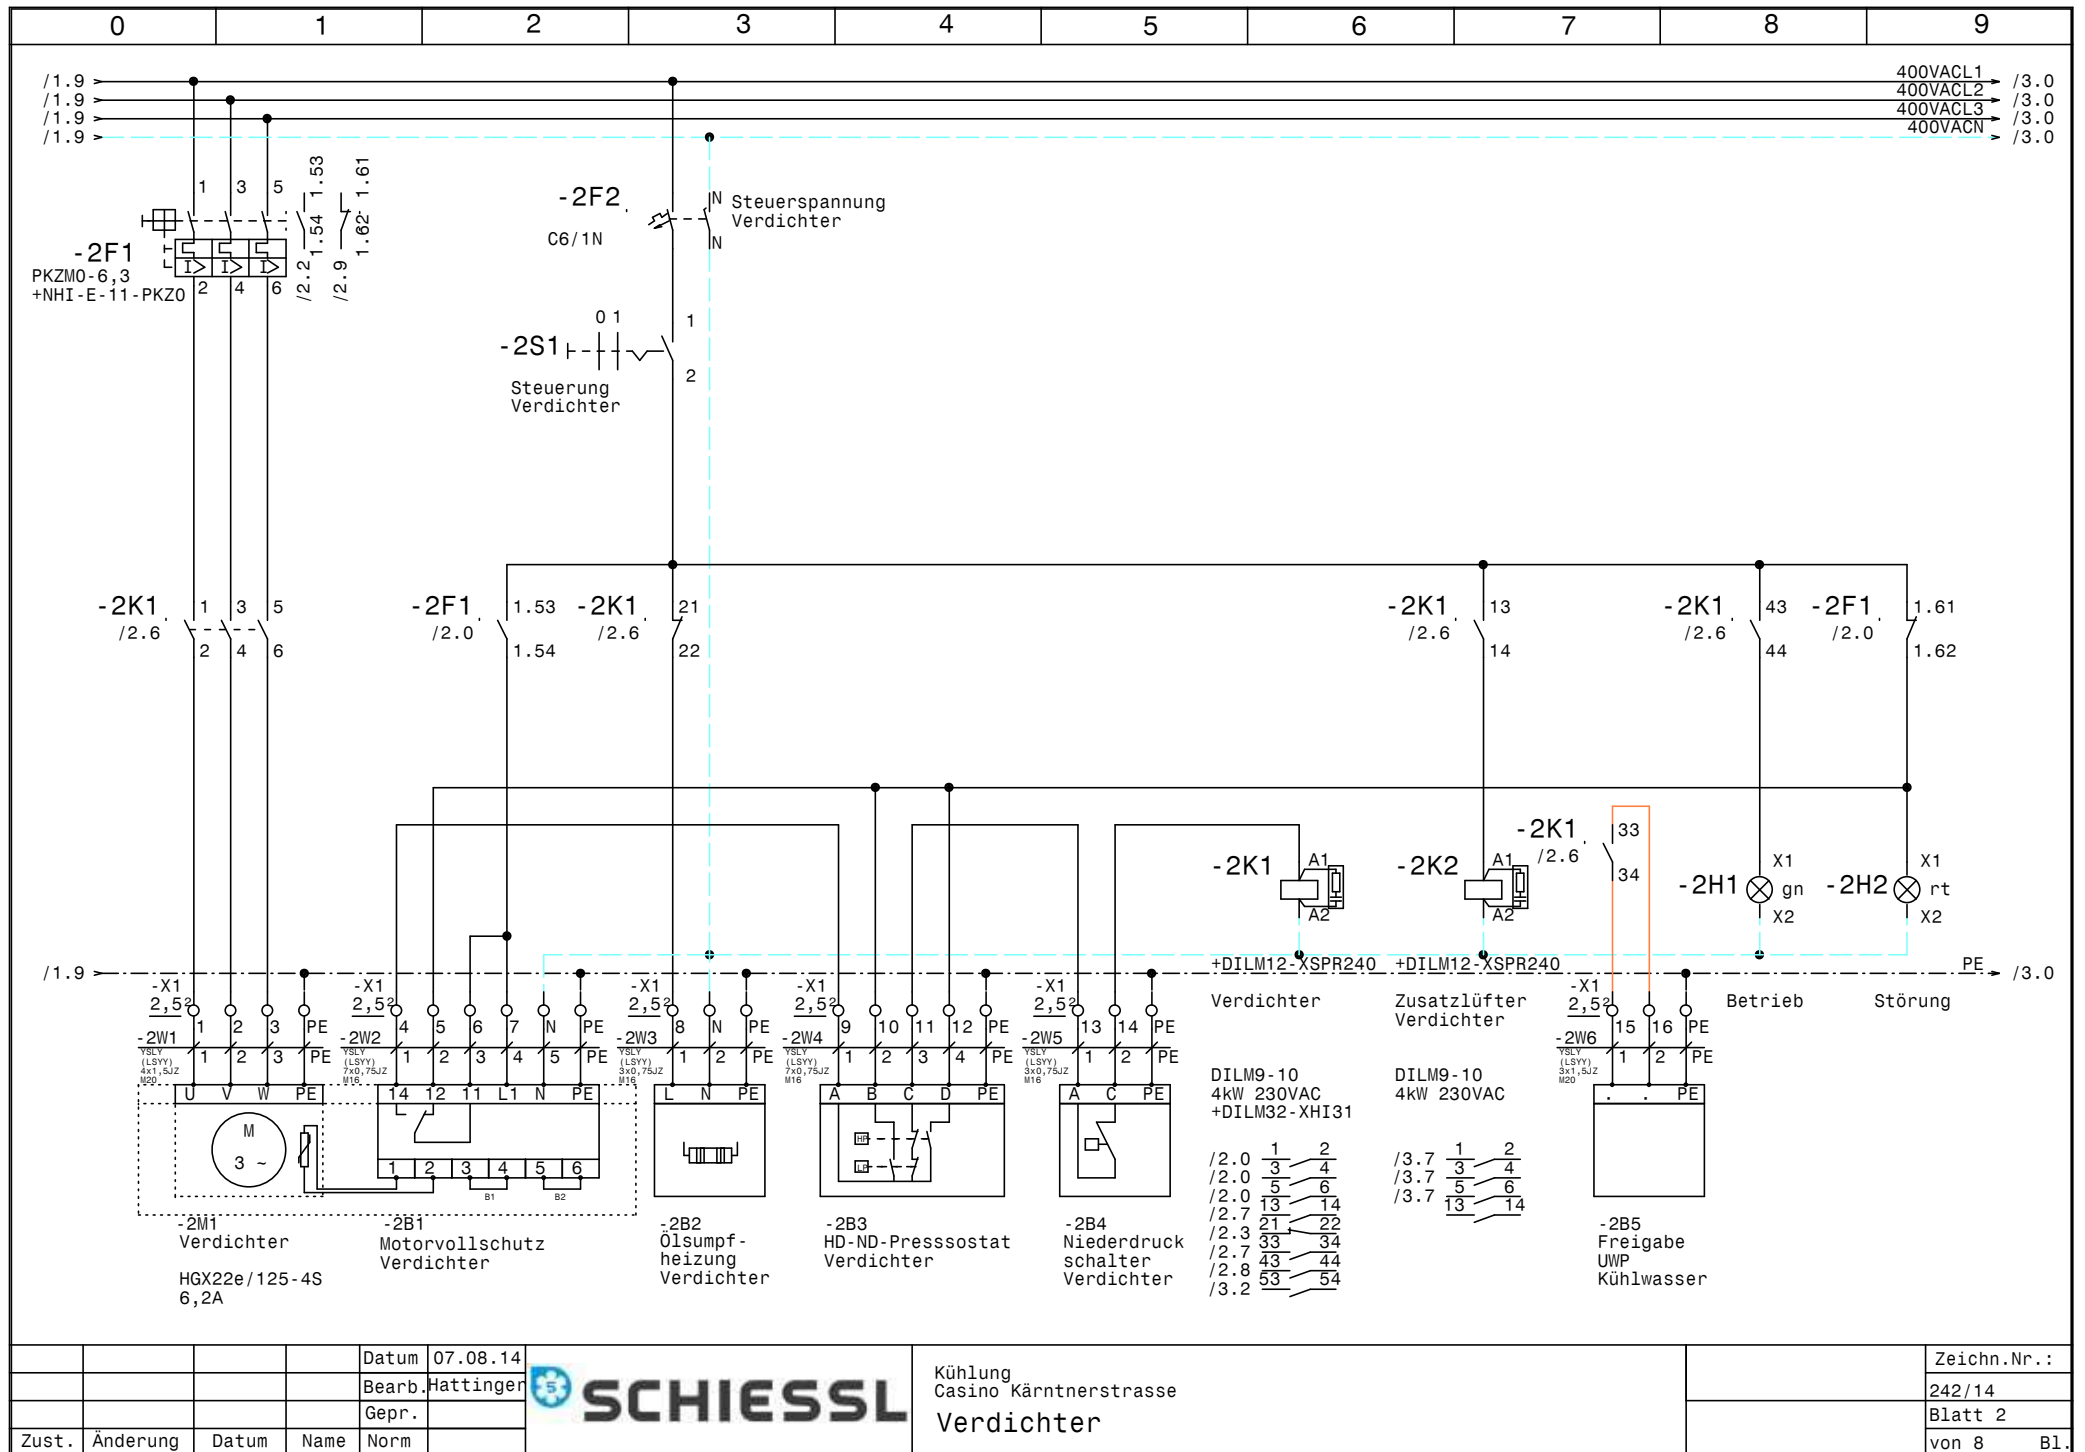


Kühlung
Casino Kärntnerstrasse
Verdichter

Zeichn.Nr.:
242/14
Blatt 2
von 8 Bl.

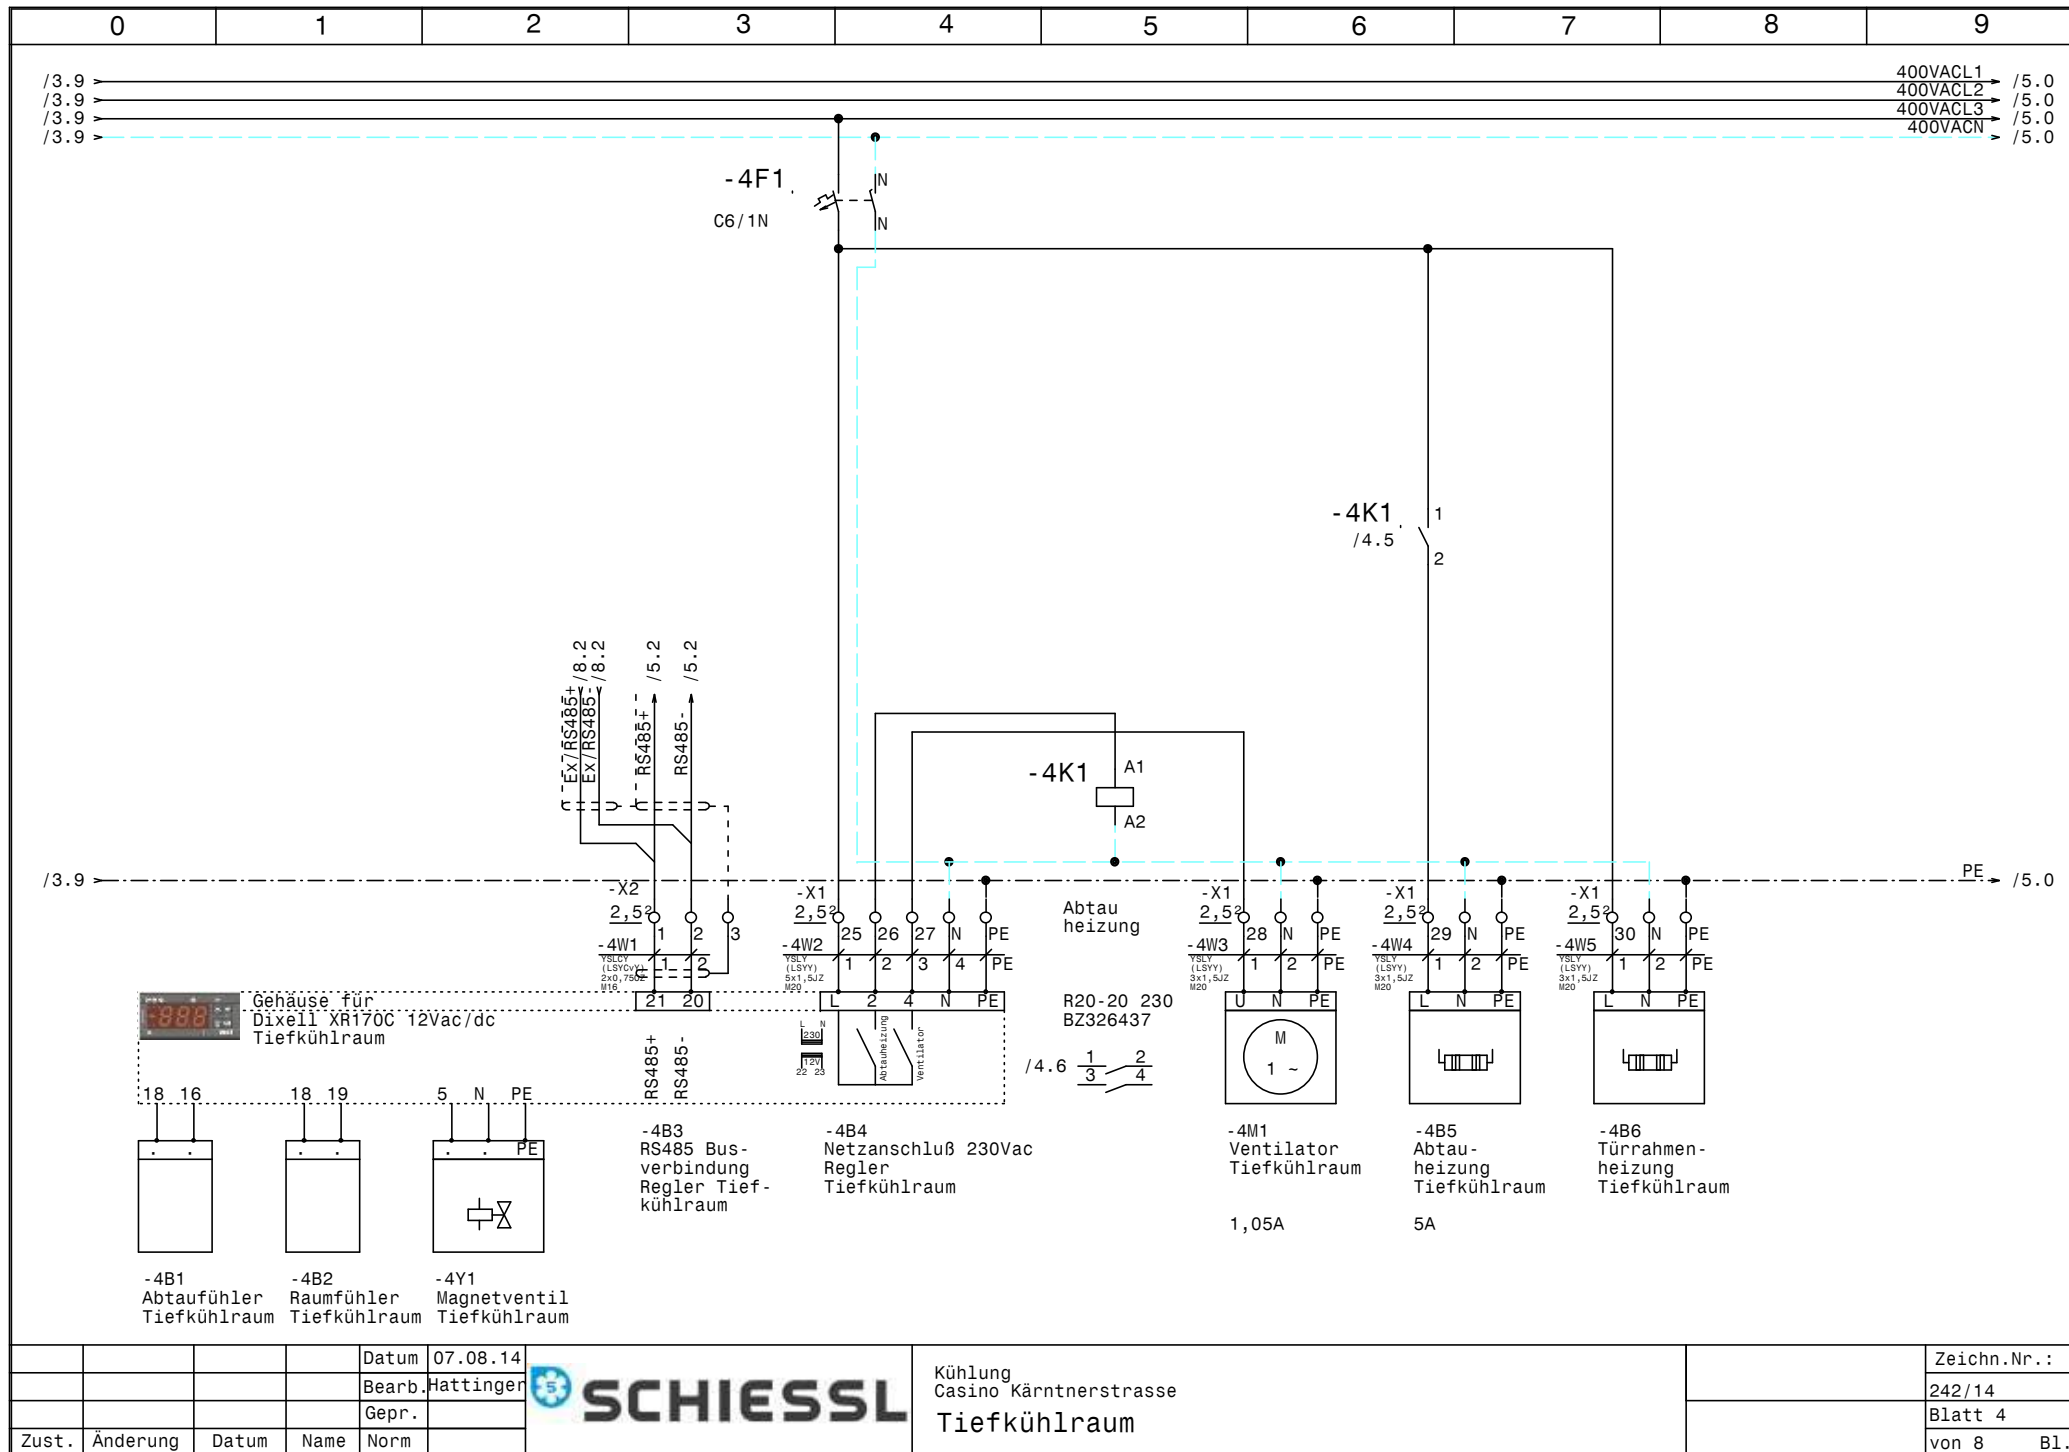

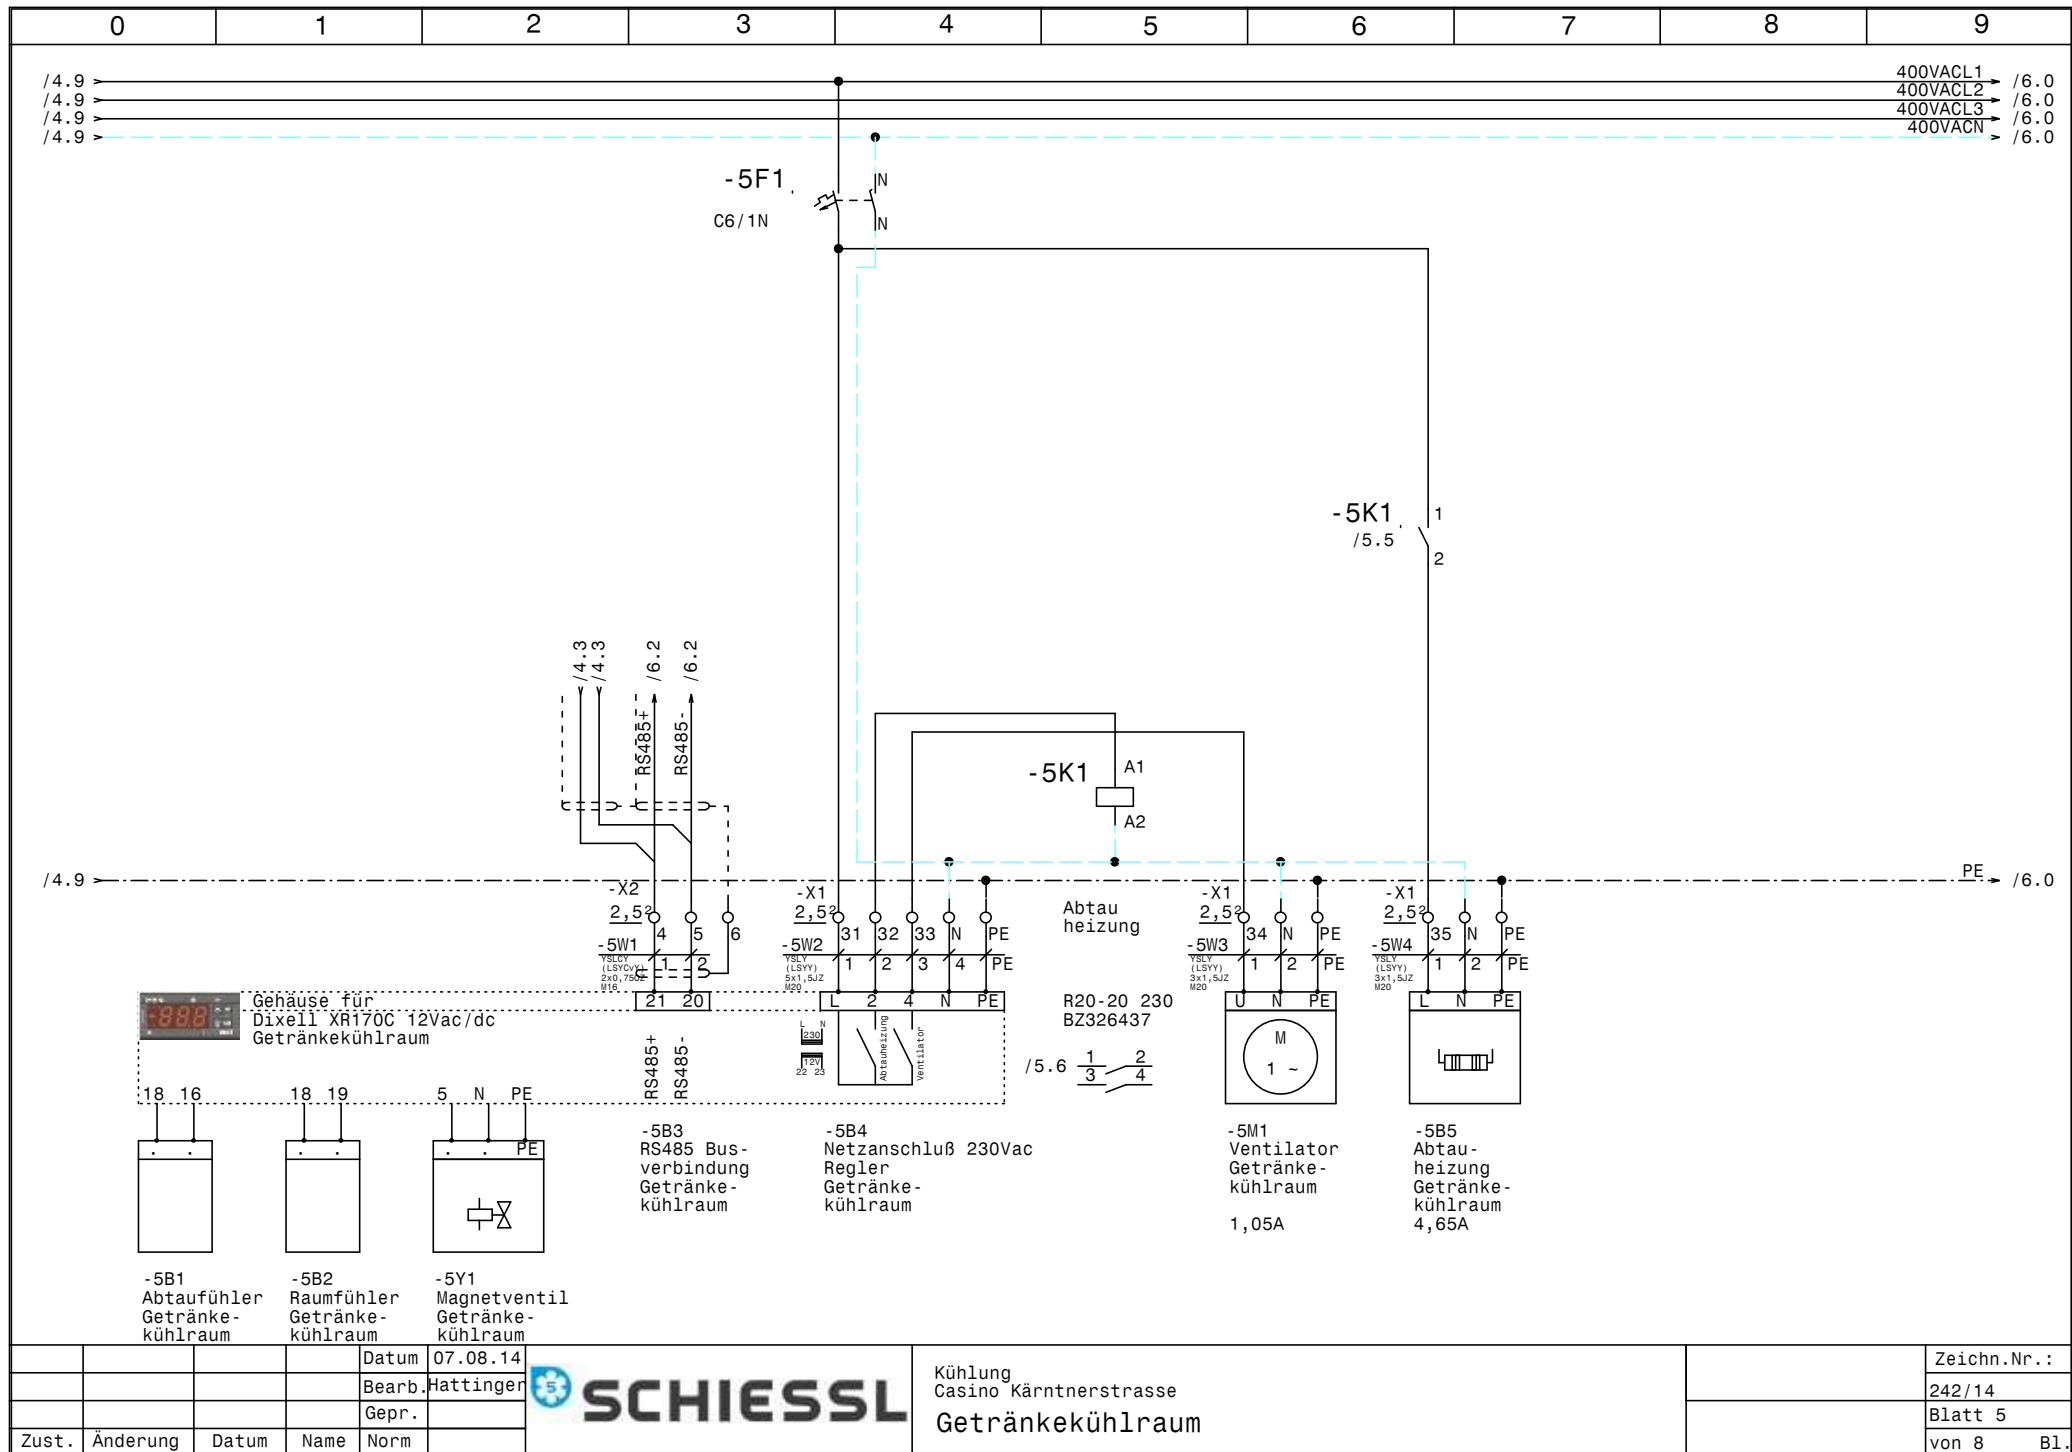

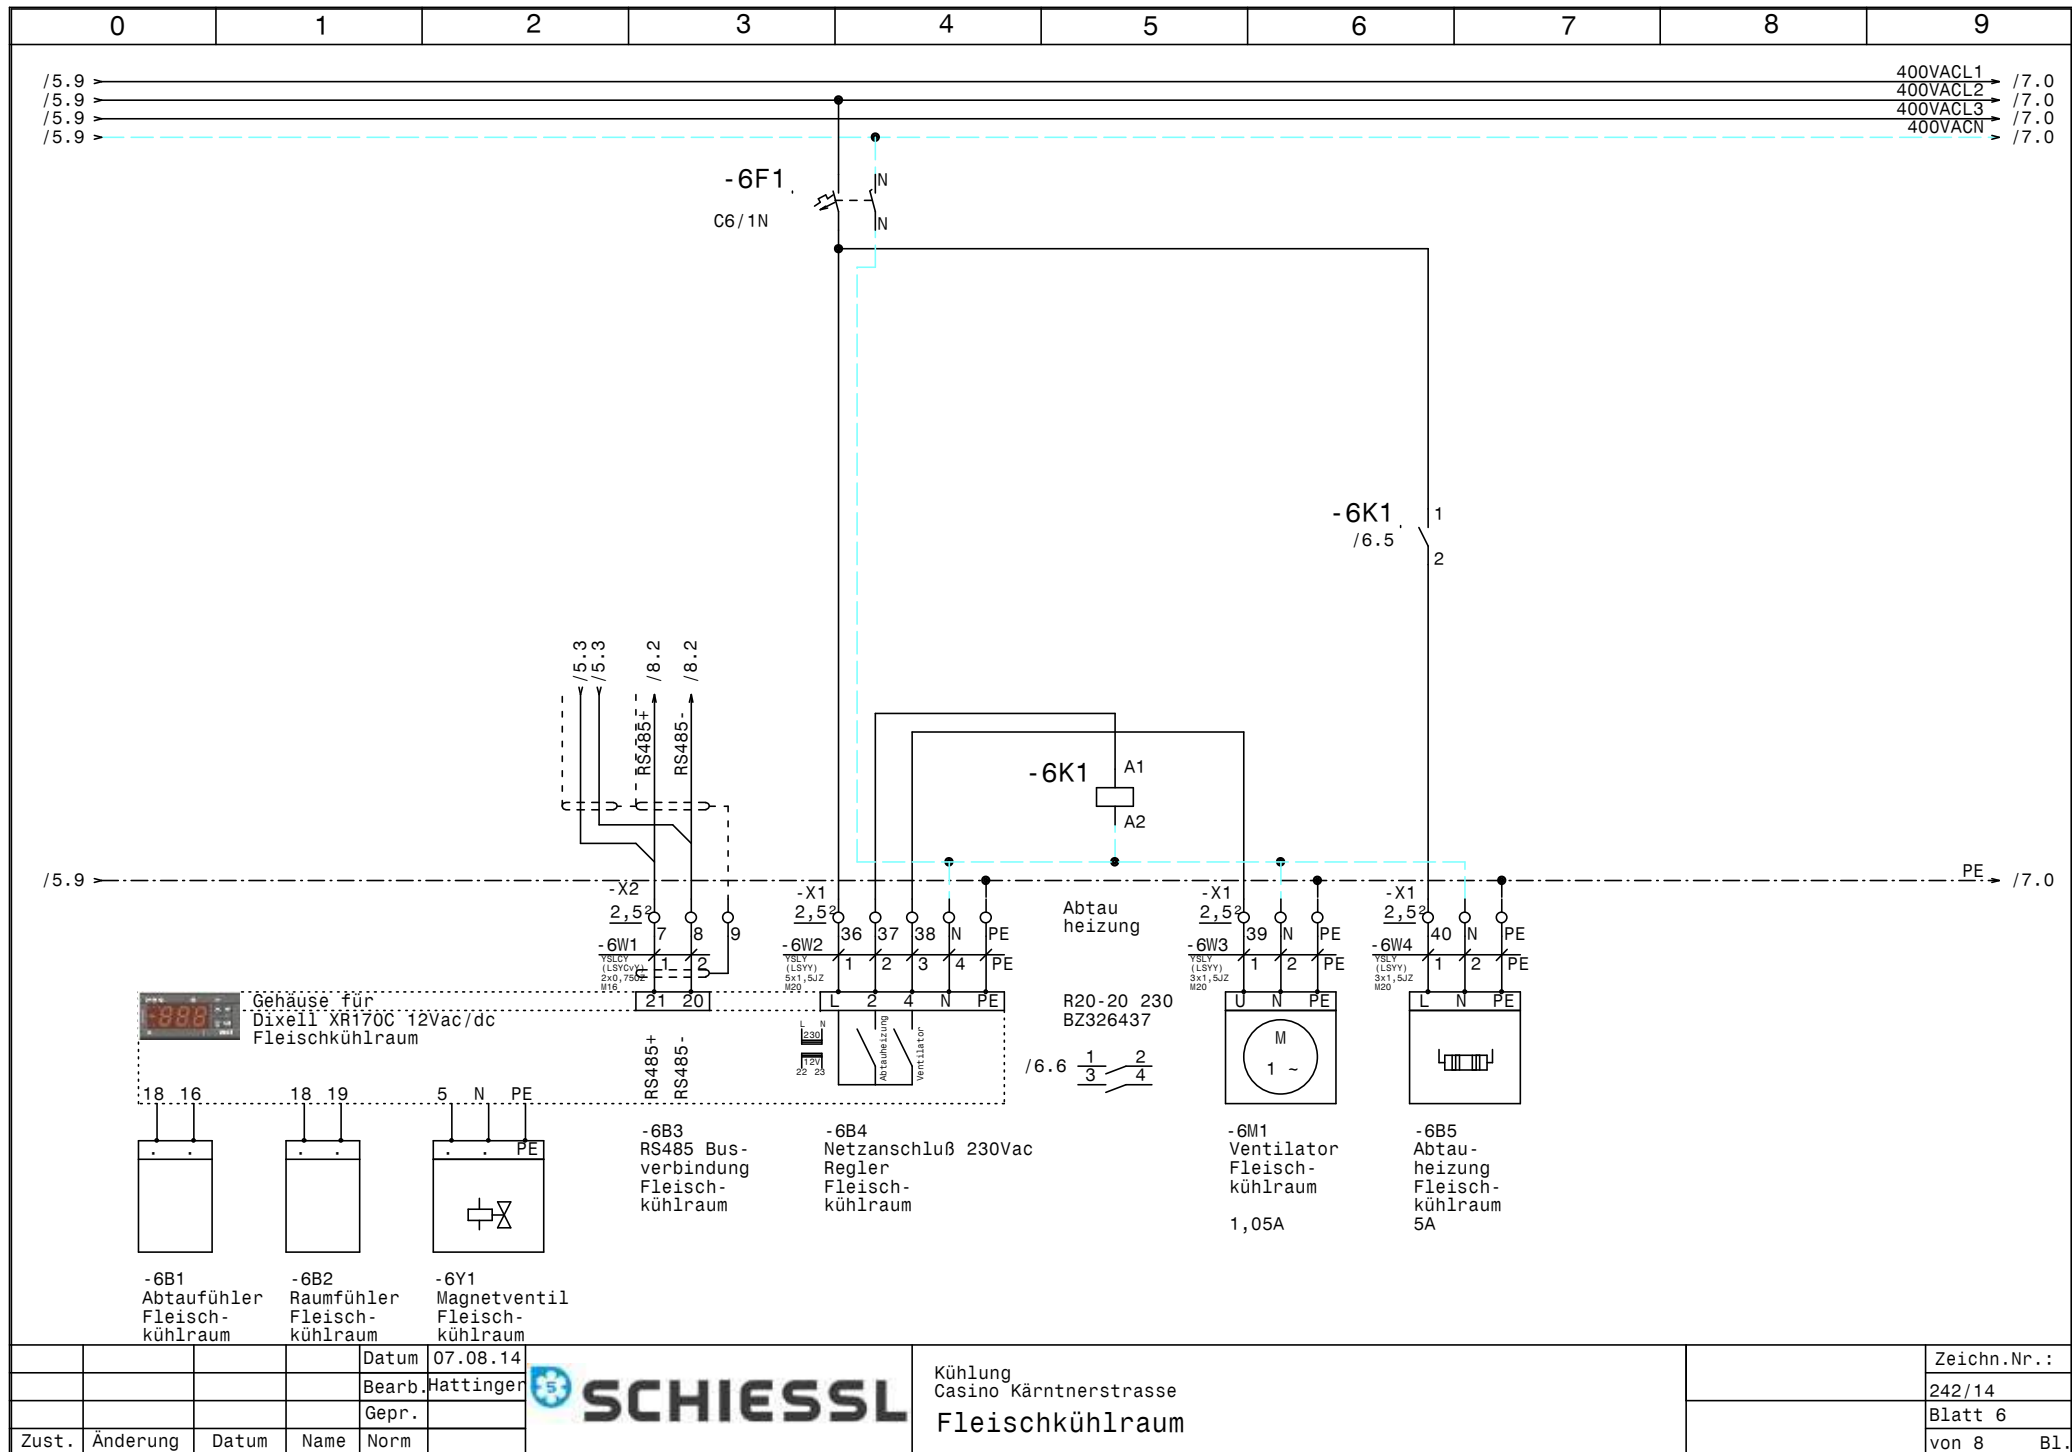


				Datum	07.08.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Kühlung
Casino Kärntnerstrasse
Fleischkühlraum

Zeichn.Nr.:	
242/14	
Blatt 6	
von 8 Bl.	

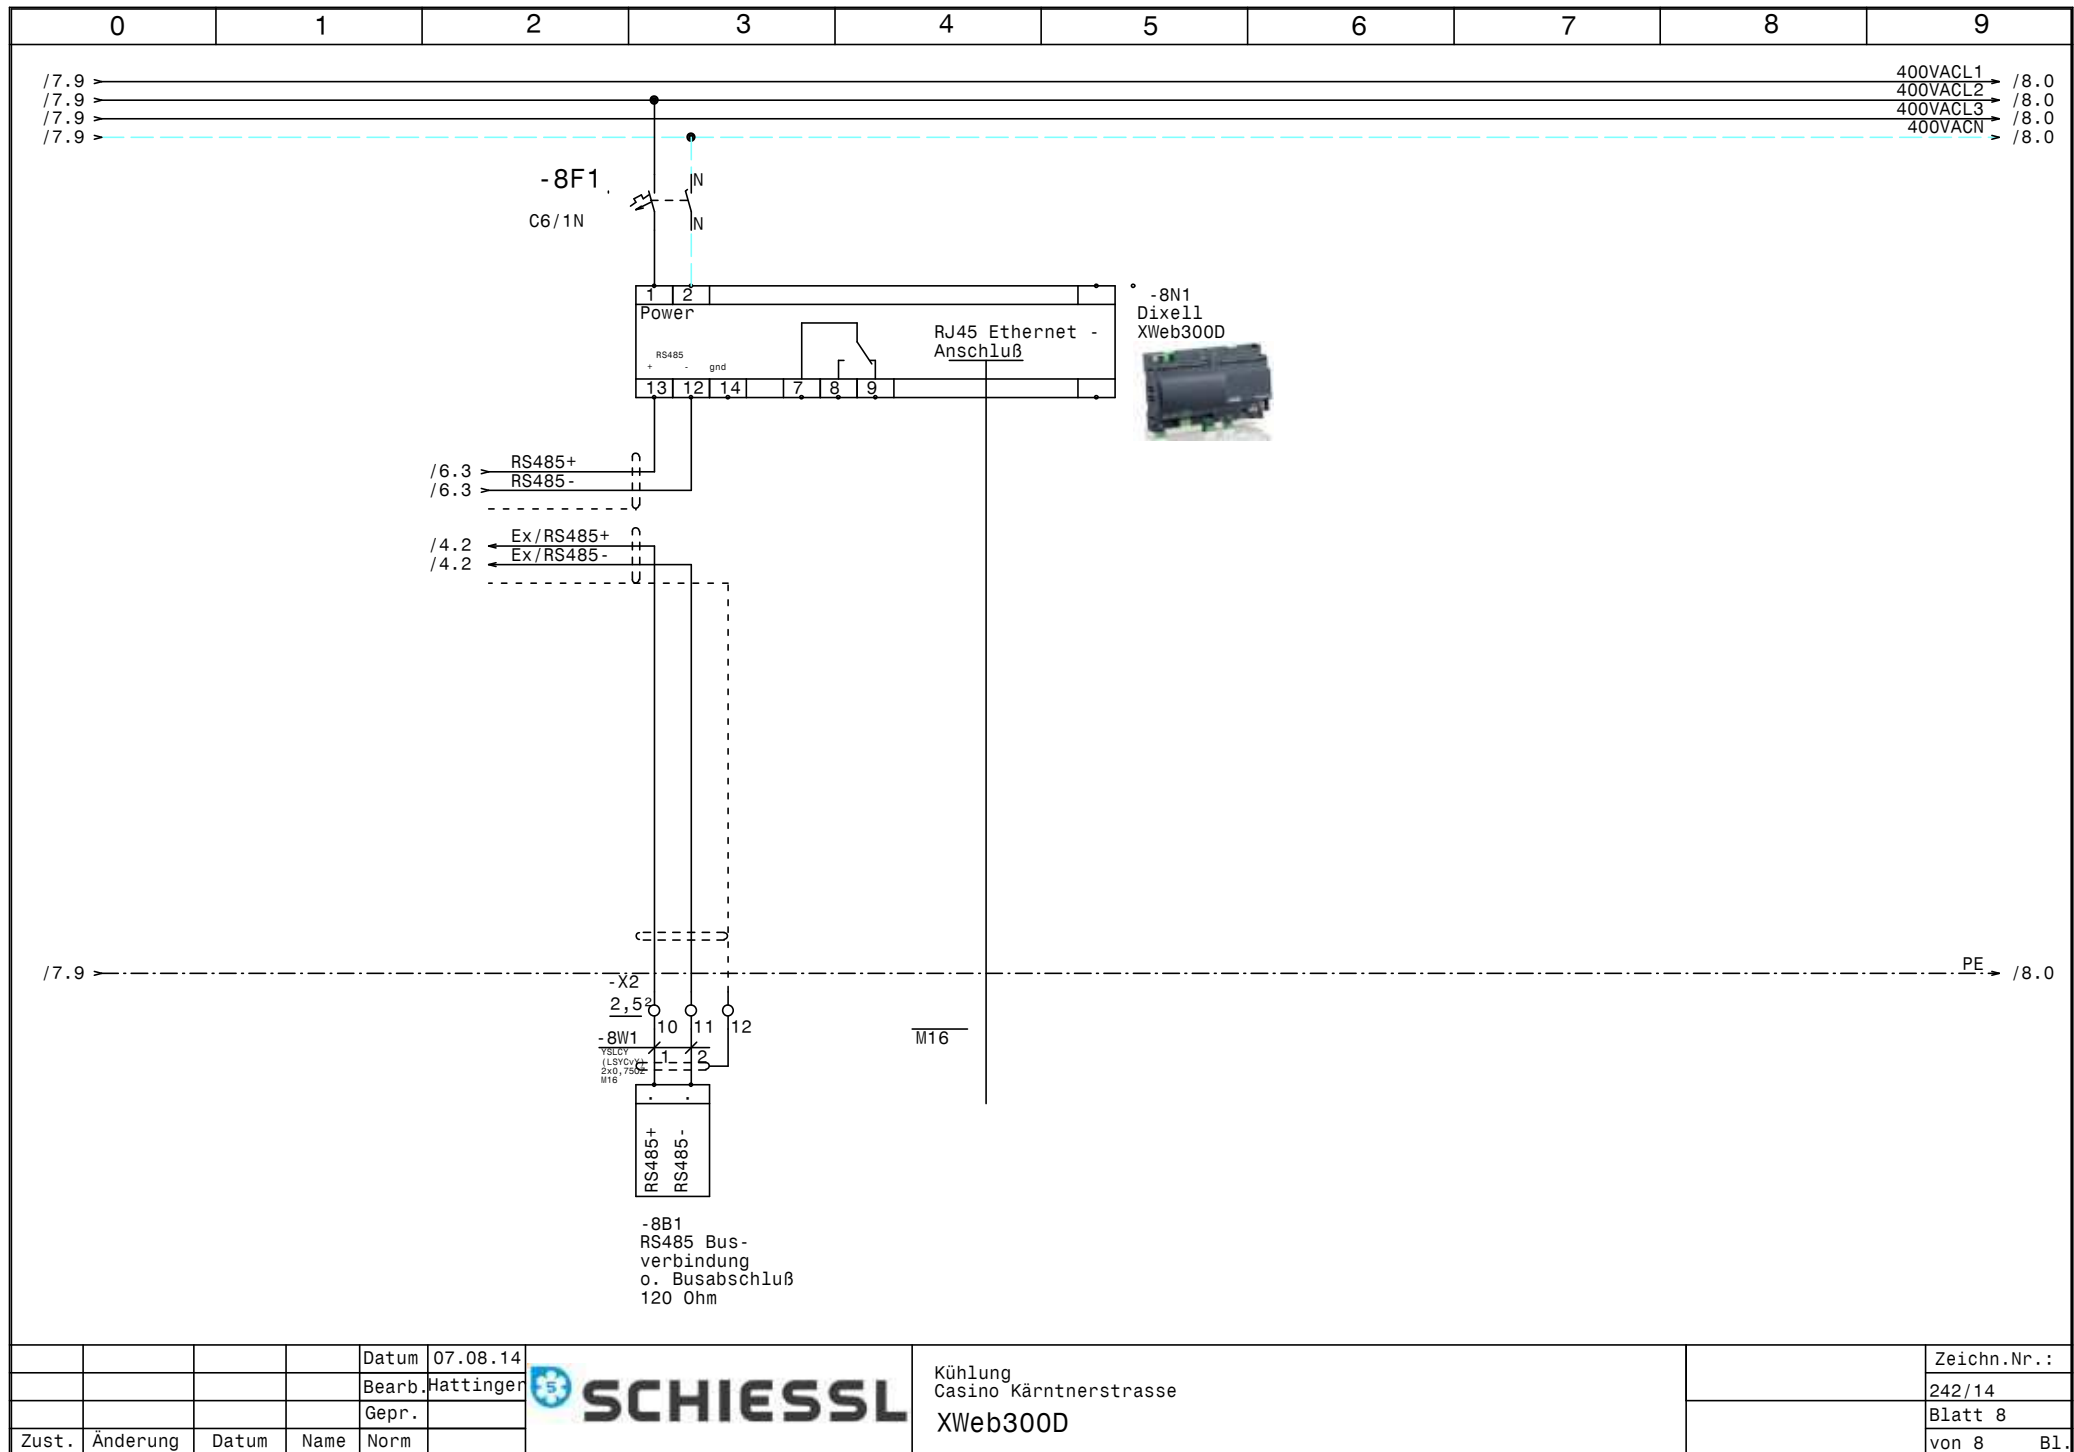

				Datum	07.08.14		Kühlung Casino Kärntnerstrasse XWeb300D		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				242/14
				Gepr.					Blatt 8
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 8 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.		Feldgerät		Leitungs- bezeichnung		Leitungs- typ		Anzahl Adern		Zielbezeichnung									
1		-1We1		-1W1		YSLY (LSYY) 5x6JZ M25		5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE									
2		-2M1		-2W1		YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20		4		Verdichter									
3		-2B1		-2W2		YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16		6		Motorvollschutz Verdichter									
4		-2B2		-2W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Ölsumpfheizung Verdichter									
5		-2B3		-2W4		YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16		5		HD-ND-Presssostat Verdichter									
6		-2B4		-2W5		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Niederdruck schalter Verdichter									
7		-2B5		-2W6		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Freigabe UWP Kühlwasser									
8		-3M1		-3W1		YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20		4		Zusatzlüfter Verdichter									
9		-3B1		-3W2		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Drehzahlregler Kondensatorlüfter Verdichter									
10		-3B2		-3W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Kondensatorlüfter Verdichter									
11		-3B3		-3W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		2		Kondensatorlüfter Verdichter									
12		-4B3		-4W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,75OZ M16		2		RS485 Busverbindung Regler Tiefkühlraum									
13		-4B4		-4W2		YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20		5		Netzanschluß 230Vac Regler Tiefkühlraum									
14		-4M1		-4W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Ventilator Tiefkühlraum									
15		-4B5		-4W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abtauheizung Tiefkühlraum									
16		-4B6		-4W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Türrahmenheizung Tiefkühlraum									
17		-5B3		-5W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,75OZ M16		2		RS485 Busverbindung Getränkekühlraum									
18		-5B4		-5W2		YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20		5		Netzanschluß 230Vac Regler Getränkekühlraum									
19		-5M1		-5W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Ventilator Getränkekühlraum									
20		-5B5		-5W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abtauheizung Getränkekühlraum									
21		-6B3		-6W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,75OZ M16		2		RS485 Busverbindung Fleischkühlraum									
22		-6B4		-6W2		YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20		5		Netzanschluß 230Vac Regler Fleischkühlraum									
23		-6M1		-6W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Ventilator Fleischkühlraum									
24		-6B5		-6W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abtauheizung Fleischkühlraum									
25		-7B1		-7W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abgang Kühlpult 1									
26		-7B2		-7W2		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abgang Kühlpult 2									
27		-7B3		-7W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abgang Kühlpult 3									
28		-7B4		-7W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abgang Kühlpult 4									
29		-7B5		-7W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Abgang Kühlpult 5									
30		-8B1		-8W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,75OZ M16		2		RS485 Busverbindung o. Busabschluß 120 Ohm									

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge								
1	PKZM0-6,3					Motorschutzschalter					-2F1								
1	PKZM0-0,4					Motorschutzschalter					-3F2								
2	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter													
11	C6/1N					Sicherungsautomaten					-5F1, -3F1, -4F1, -7F2, -6F1, -7F4								
											-7F1, -7F5, -8F1, -2F2, -7F3								
1	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-2H1								
1	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-2H2								
1	DILM32-XHI31					Hilfsschalterbaustein													
2	DILM9-10(230V50HZ)					Schütz					-2K2, -2K1								
1	BZ 326 437 /230VAC /2S					Kleinschütz für Wärmespeicher					-3K1								
3	R20-20_230					Kleinschütz					-4K1, -6K1, -5K1								
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300					Wandschrank IP 55					-ON1								
2	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-2N1, -2N2								
1						Dixell XWeb300D					-8N1								
1	LT63 -39,7A AC23					Hauptschalter					-1Q1								
6						Ausschalter 1pol. 0-1					-7S3, -7S5, -7S4, -7S1, -2S1, -7S2								
1	M25					Kabelverschraubung					-1W1								
9	M16					Kabelverschraubung					-2W2, -2W5, -2W4, -6W1, -2W3, -5W1								
											-4W1, -8W1, -8V1								
21	M20					Kabelverschraubung					-3W2, -7W3, -7W4, -7W5, -7W1, -4W2								
											-3W1, -7W2, -3W3, -4W4, -4W3, -2W1								
											-5W2, -2W6, -4W5, -5W3, -5W4, -6W2								
											-3W4, -6W3, -6W4								
57	Klemme 2,5 grau					Klemme L					-X1, -X2, -X1								
24	EK 2,5 ge/gr					Erdungsklemme					-X1, -X1								
1	EK 6 ge/gr					Erdungsklemme					-X1								
1	Klemme 6 blau					Klemme N					-X1								
3	Klemme 6 grau					Klemme L					-X1								
19	Klemme 2,5 blau					Klemme N					-X1, -X1								

				Datum	07.08.14		Kühlung Casino Kärntnerstrasse Materialliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				242/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl