



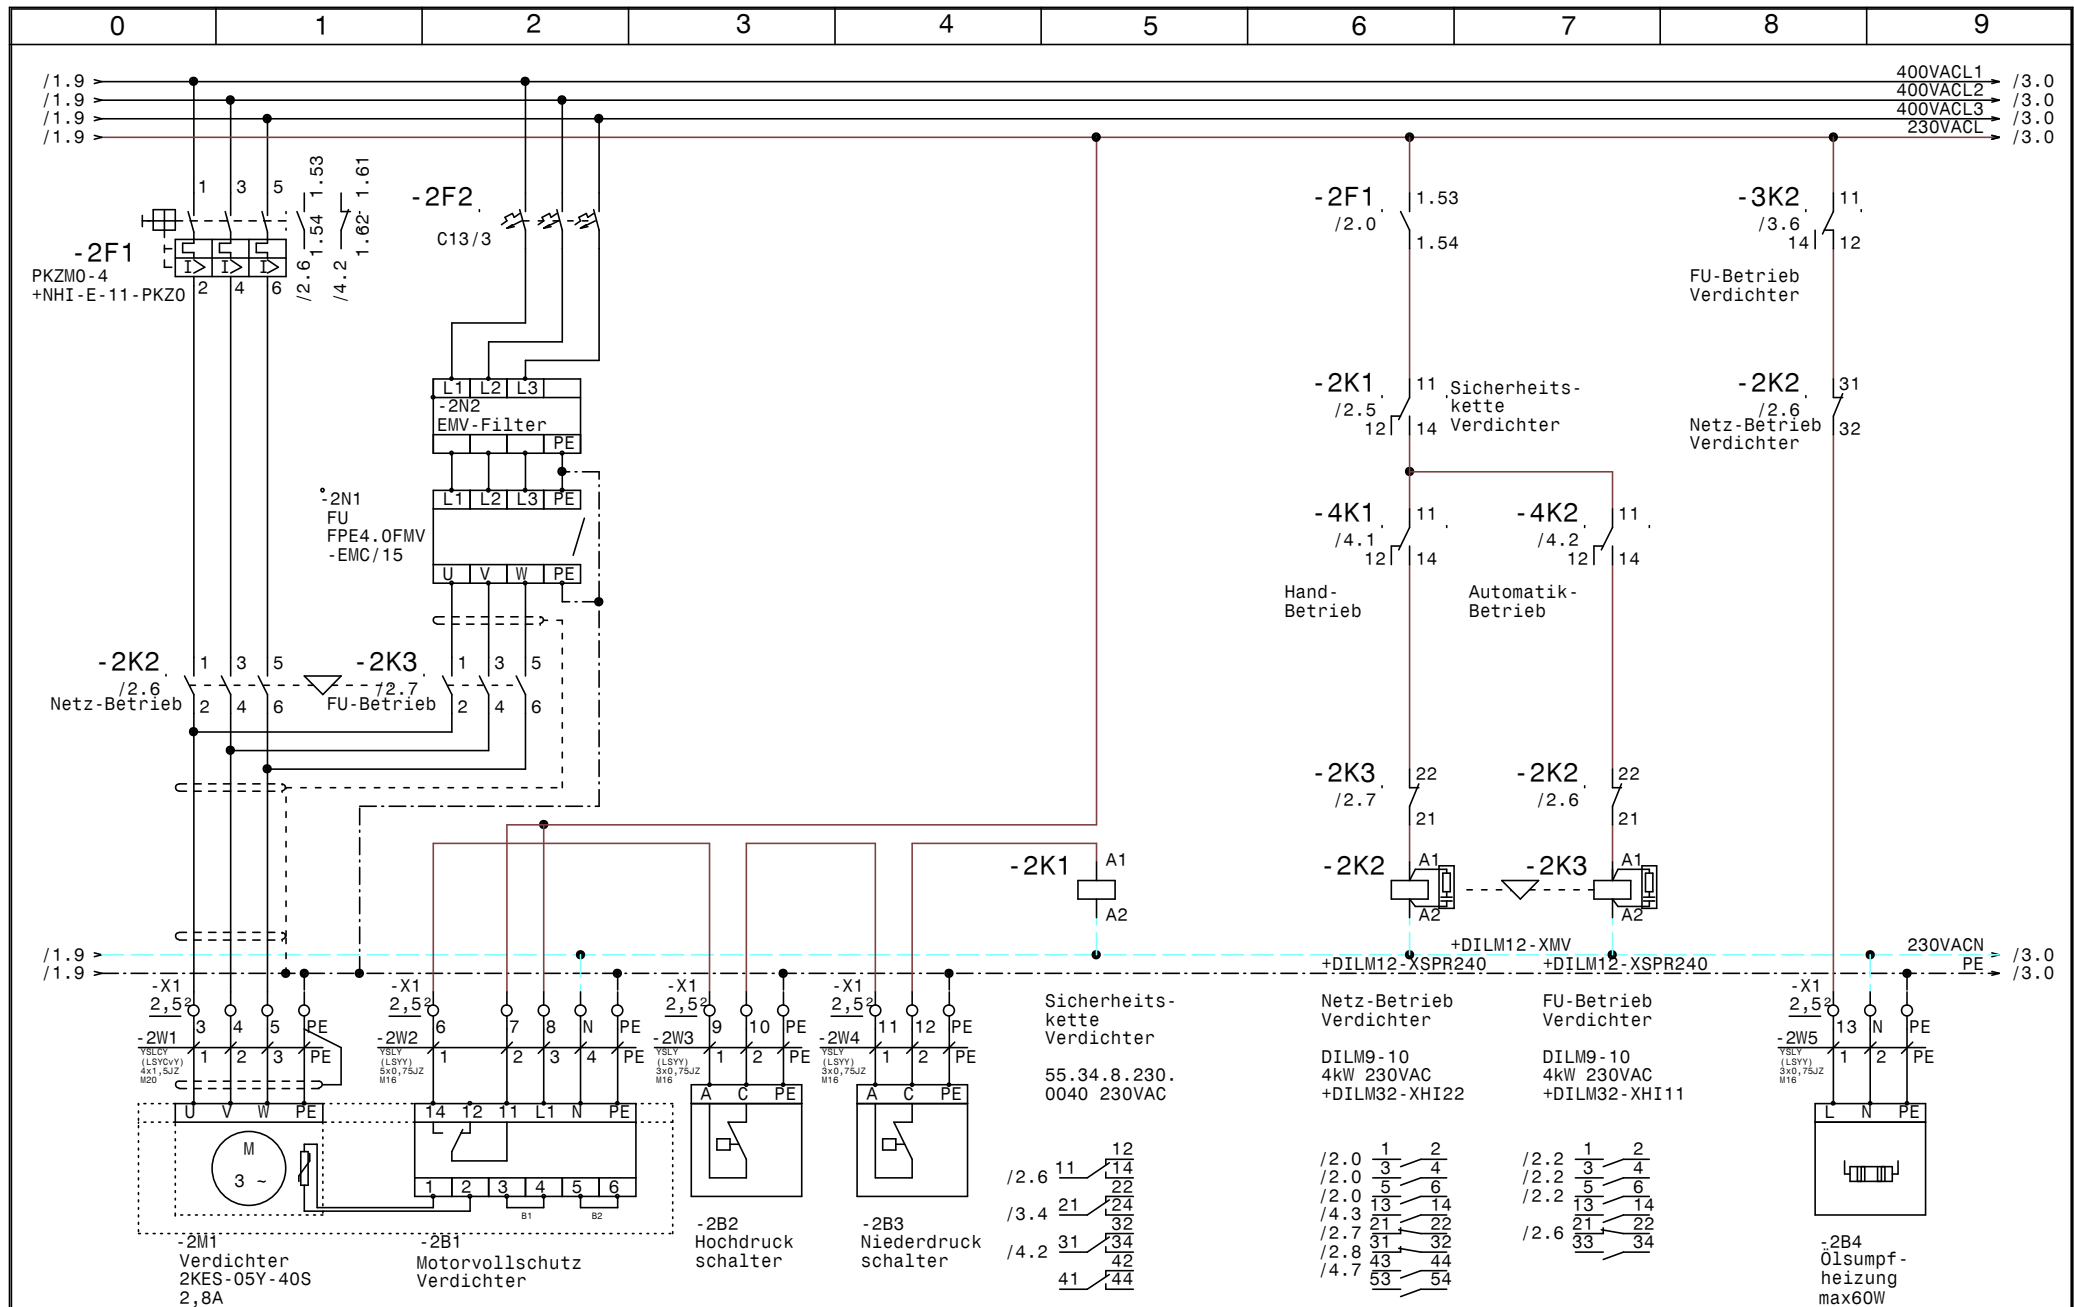



				Datum	17.11.14			Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			399/14	
				Gepr.				Blatt 2	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 5	Bl.

SCHIESSL

Karpulengalenik
Kühlbox +5°C Bau 511-20G
Verdichter

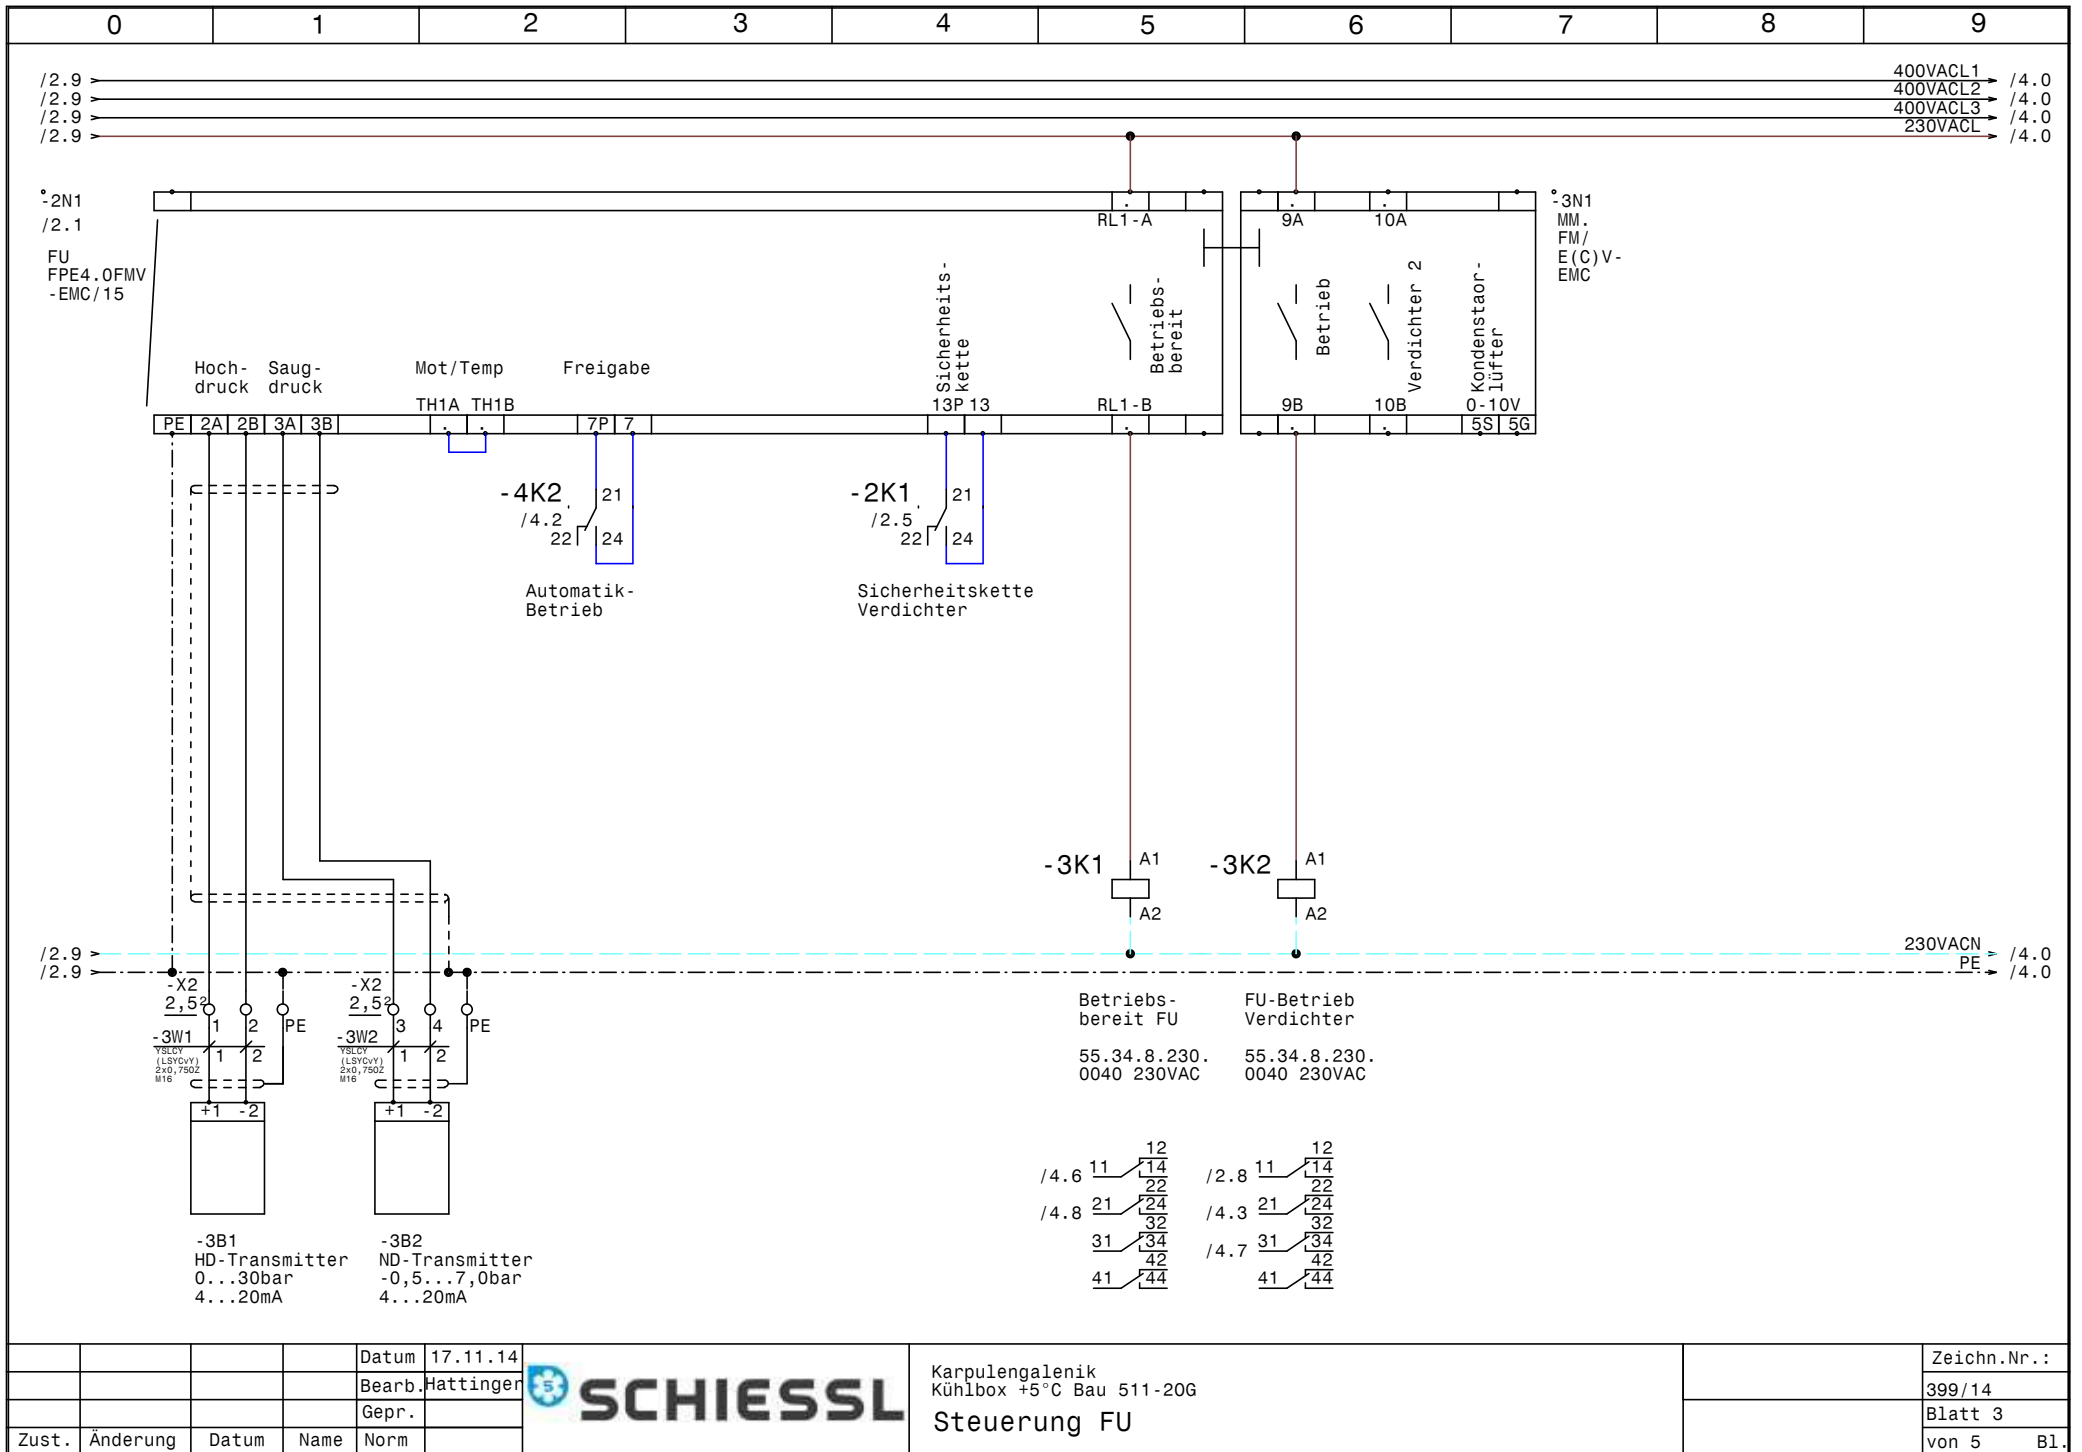

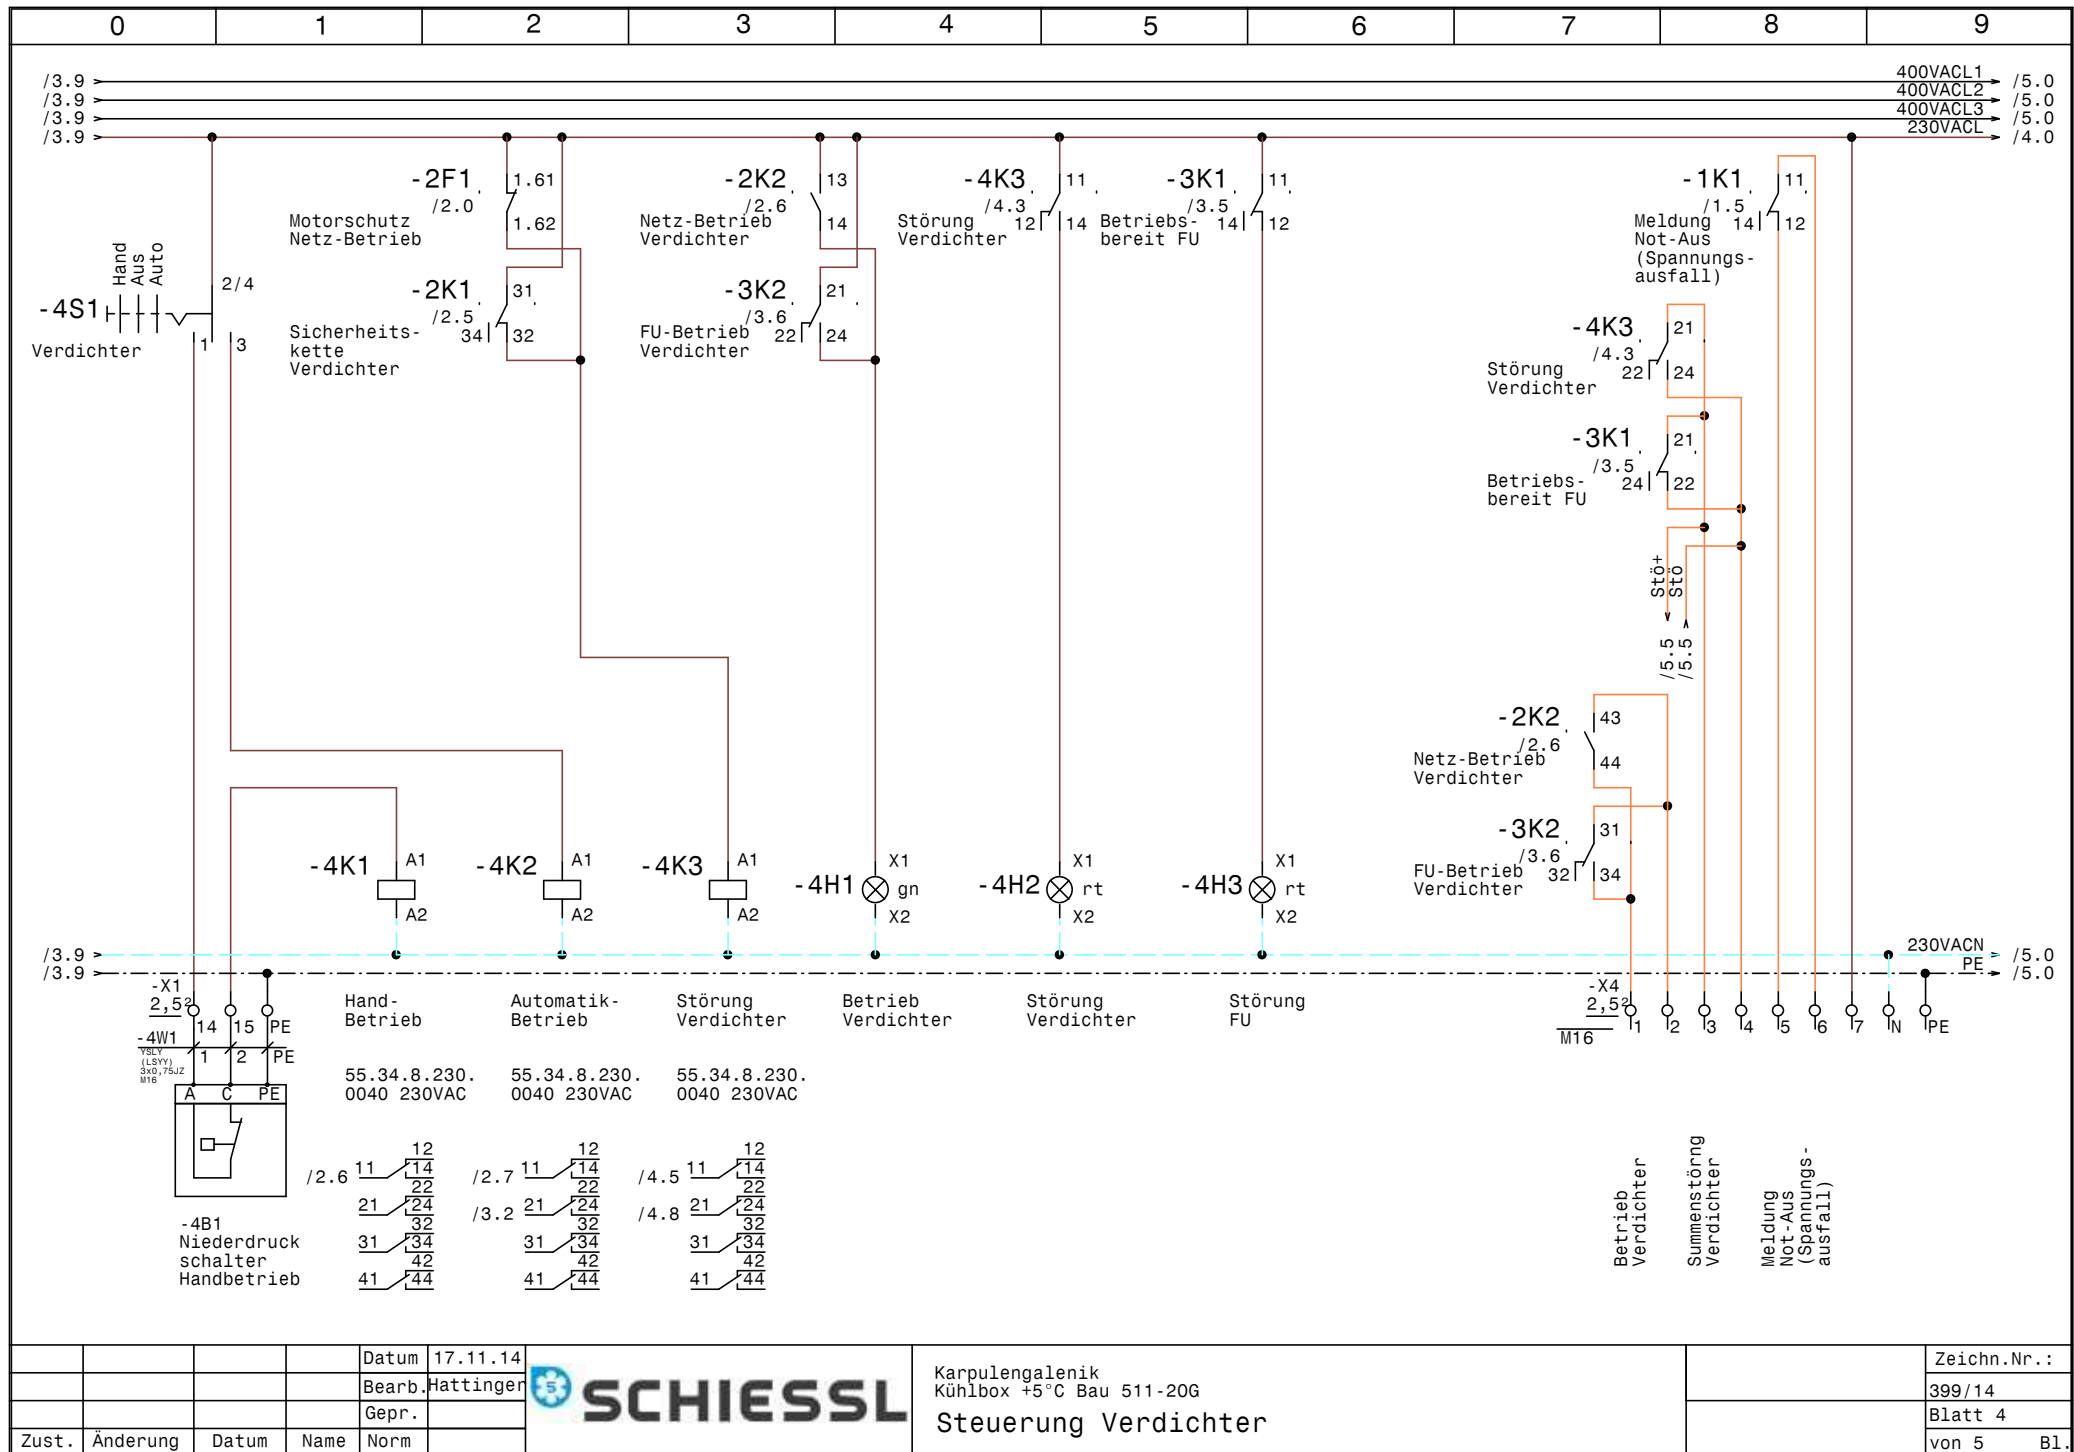

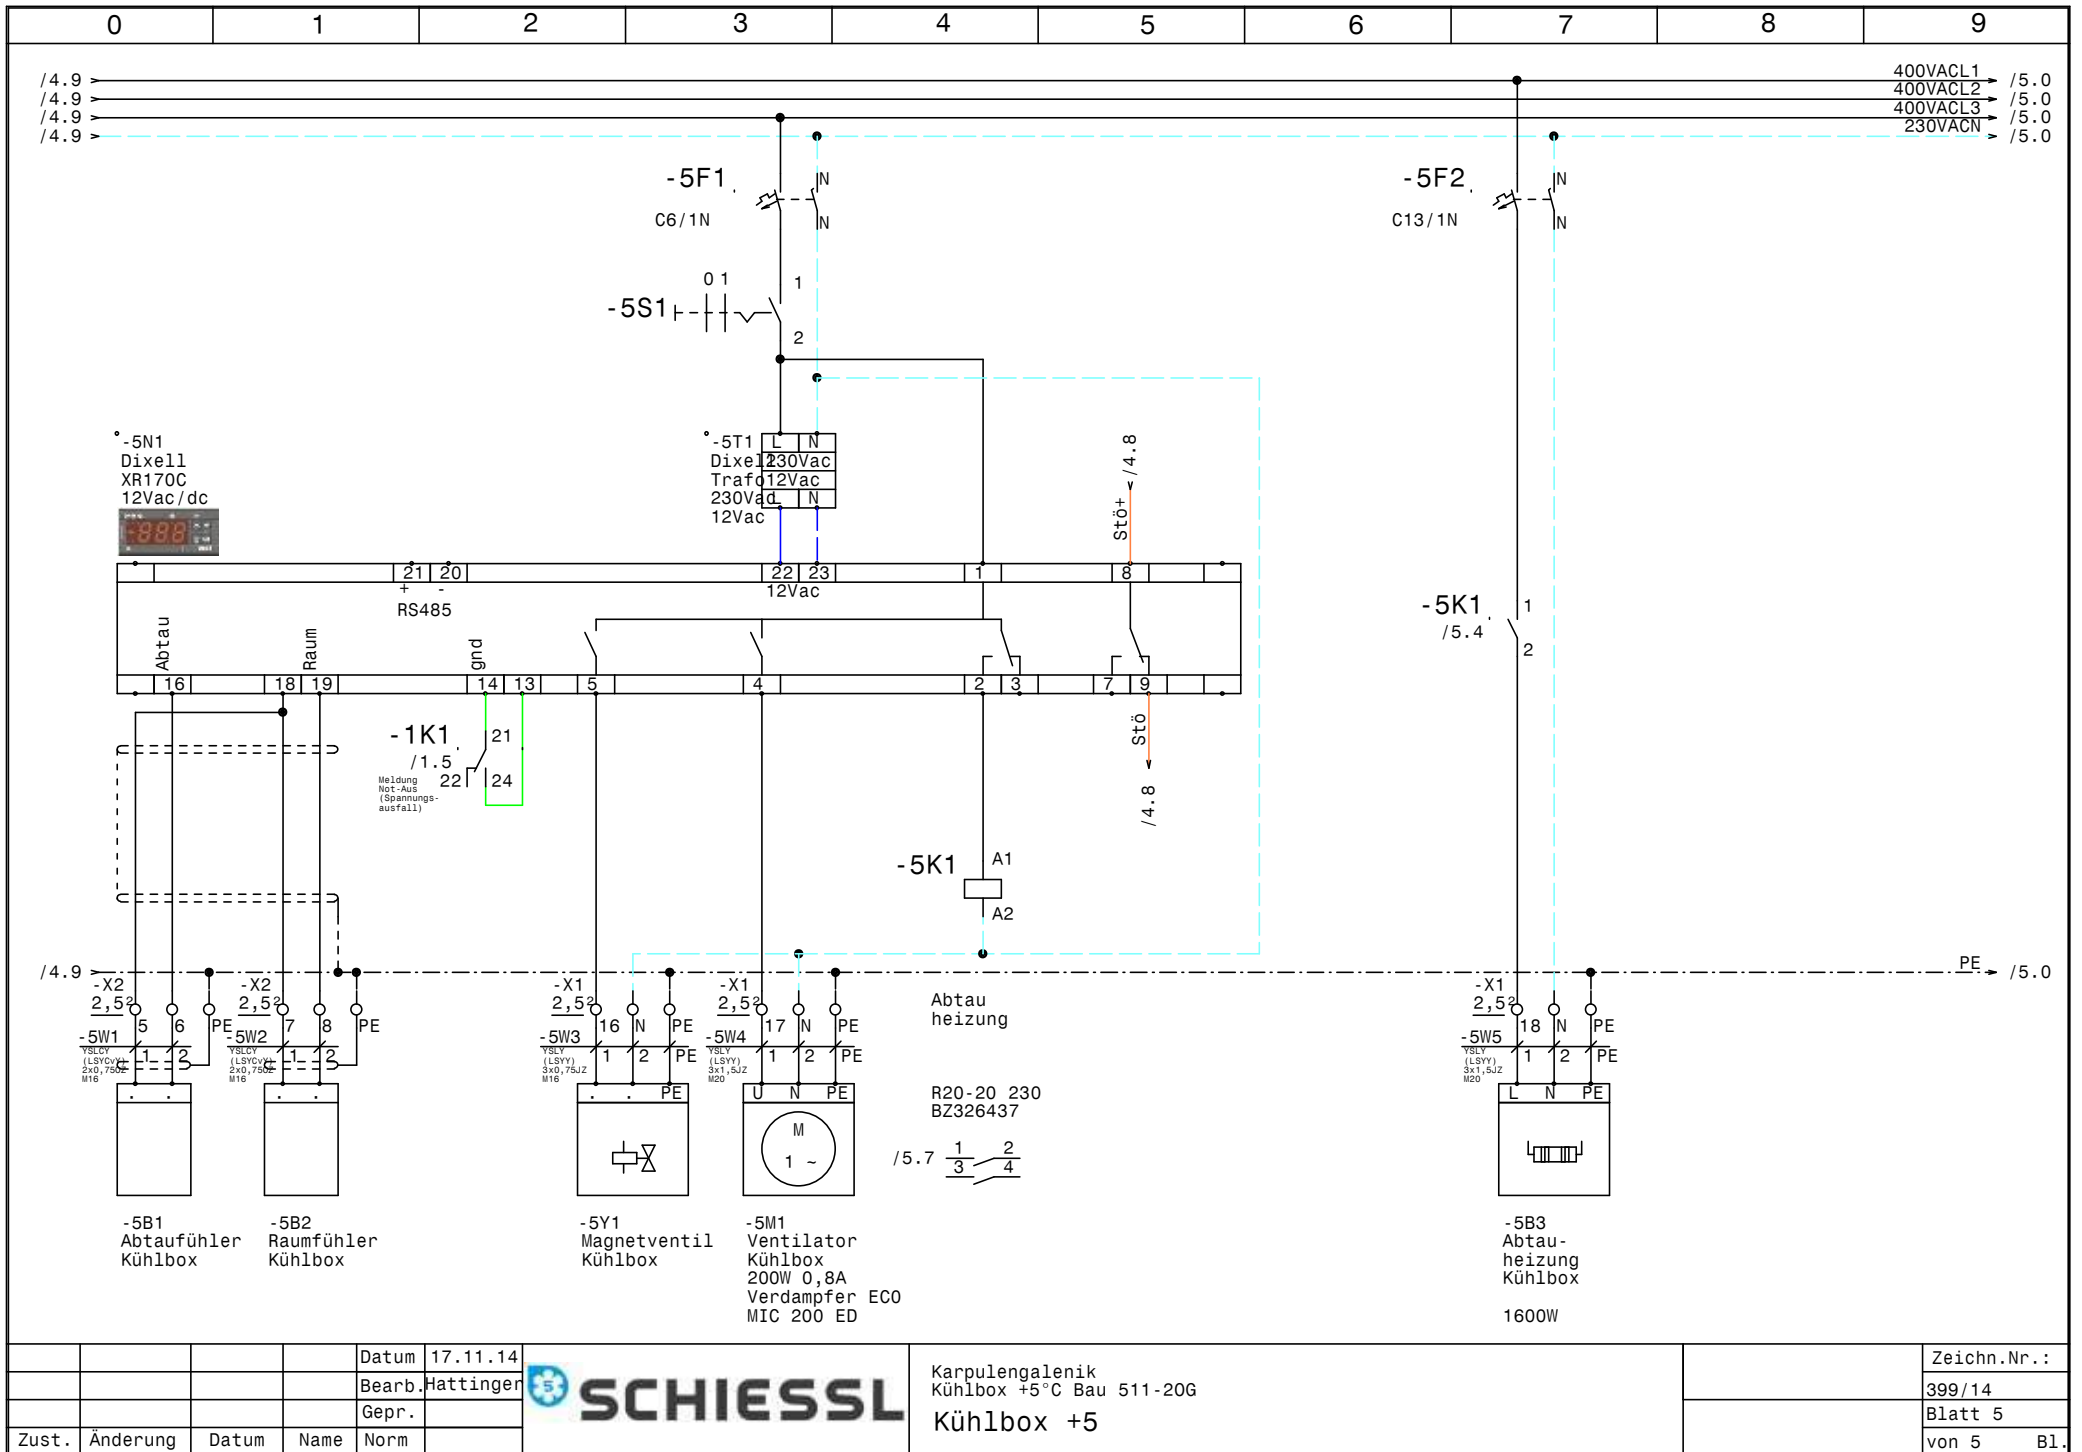

			Datum	17.11.14		Karpulengalenik Kühlbox +5°C Bau 511-20G Kühlbox +5		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger				399/14
			Gepr.					Blatt 5
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 5 Bl.

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F1, -1F2				
1	PKZMO-4			Motorschutzschalter		-2F1				
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter						
1	C13/3			Sicherungsautomaten		-2F2				
1	C6/1N			Sicherungsautomaten		-5F1				
1	C13/1N			Sicherungsautomaten		-5F2				
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1				
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H3, -4H2				
7	94.04			Fassung für Finder Relais 4polig						
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein						
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3, -2K2				
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein						
7	55.34.8.230.0040			Finder - Relais Type 55 4polig		-4K2, -3K1, -1K1, -2K1, -4K3, -4K1				
						-3K2				
1	R20-20_230			Kleinschütz		-5K1				
1				Schaltschrankventilator		-1M1				
1	WS 6830 B=600 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1				
1				FU		-2N1				
1				EMV-Filter		-2N2				
1	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N4				
2	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N5, -2N3				
1				Dixell XR170C 12Vac/dc		-5N1				
1				Thermostat		-1P1				
1	NLT80/3V/Z33			Hauptschalter		-1Q1				
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-4S1				
1				Ausschalter 1pol. 0-1		-5S1				
1				Dixell Trafo 230Vac 12Vac		-5T1				
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1				
12	M16			Kabelverschraubung		-1W1, -5W3, -5W2, -5W1, -4V1, -3W2				
						-2W2, -2W3, -2W4, -3W1, -4W1, -2W5				
4	M20			Kabelverschraubung		-2W1, -1W2, -5W4, -5W5				
1				Linientrenner senkrecht		-1We2				
15	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X1, -X4, -X2				
				Datum	17.11.14	SCHIESSL Karpulengalenik Kühlbox +5°C Bau 511-20G Materialliste				Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.					399/14
				Gepr.						Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 2 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1		Klemme 6 blau				Klemme N				-X1									
33		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X4, -X1, -X2									
2		EK 6 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
6		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X4, -X1, -X1									