





			Datum	24.11.14		Tiefkühlung Dunkin Donut Netzanschluß		Zeichn.Nr.:	
			Bearb.	Hattinger				420/14	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 7	Bl.

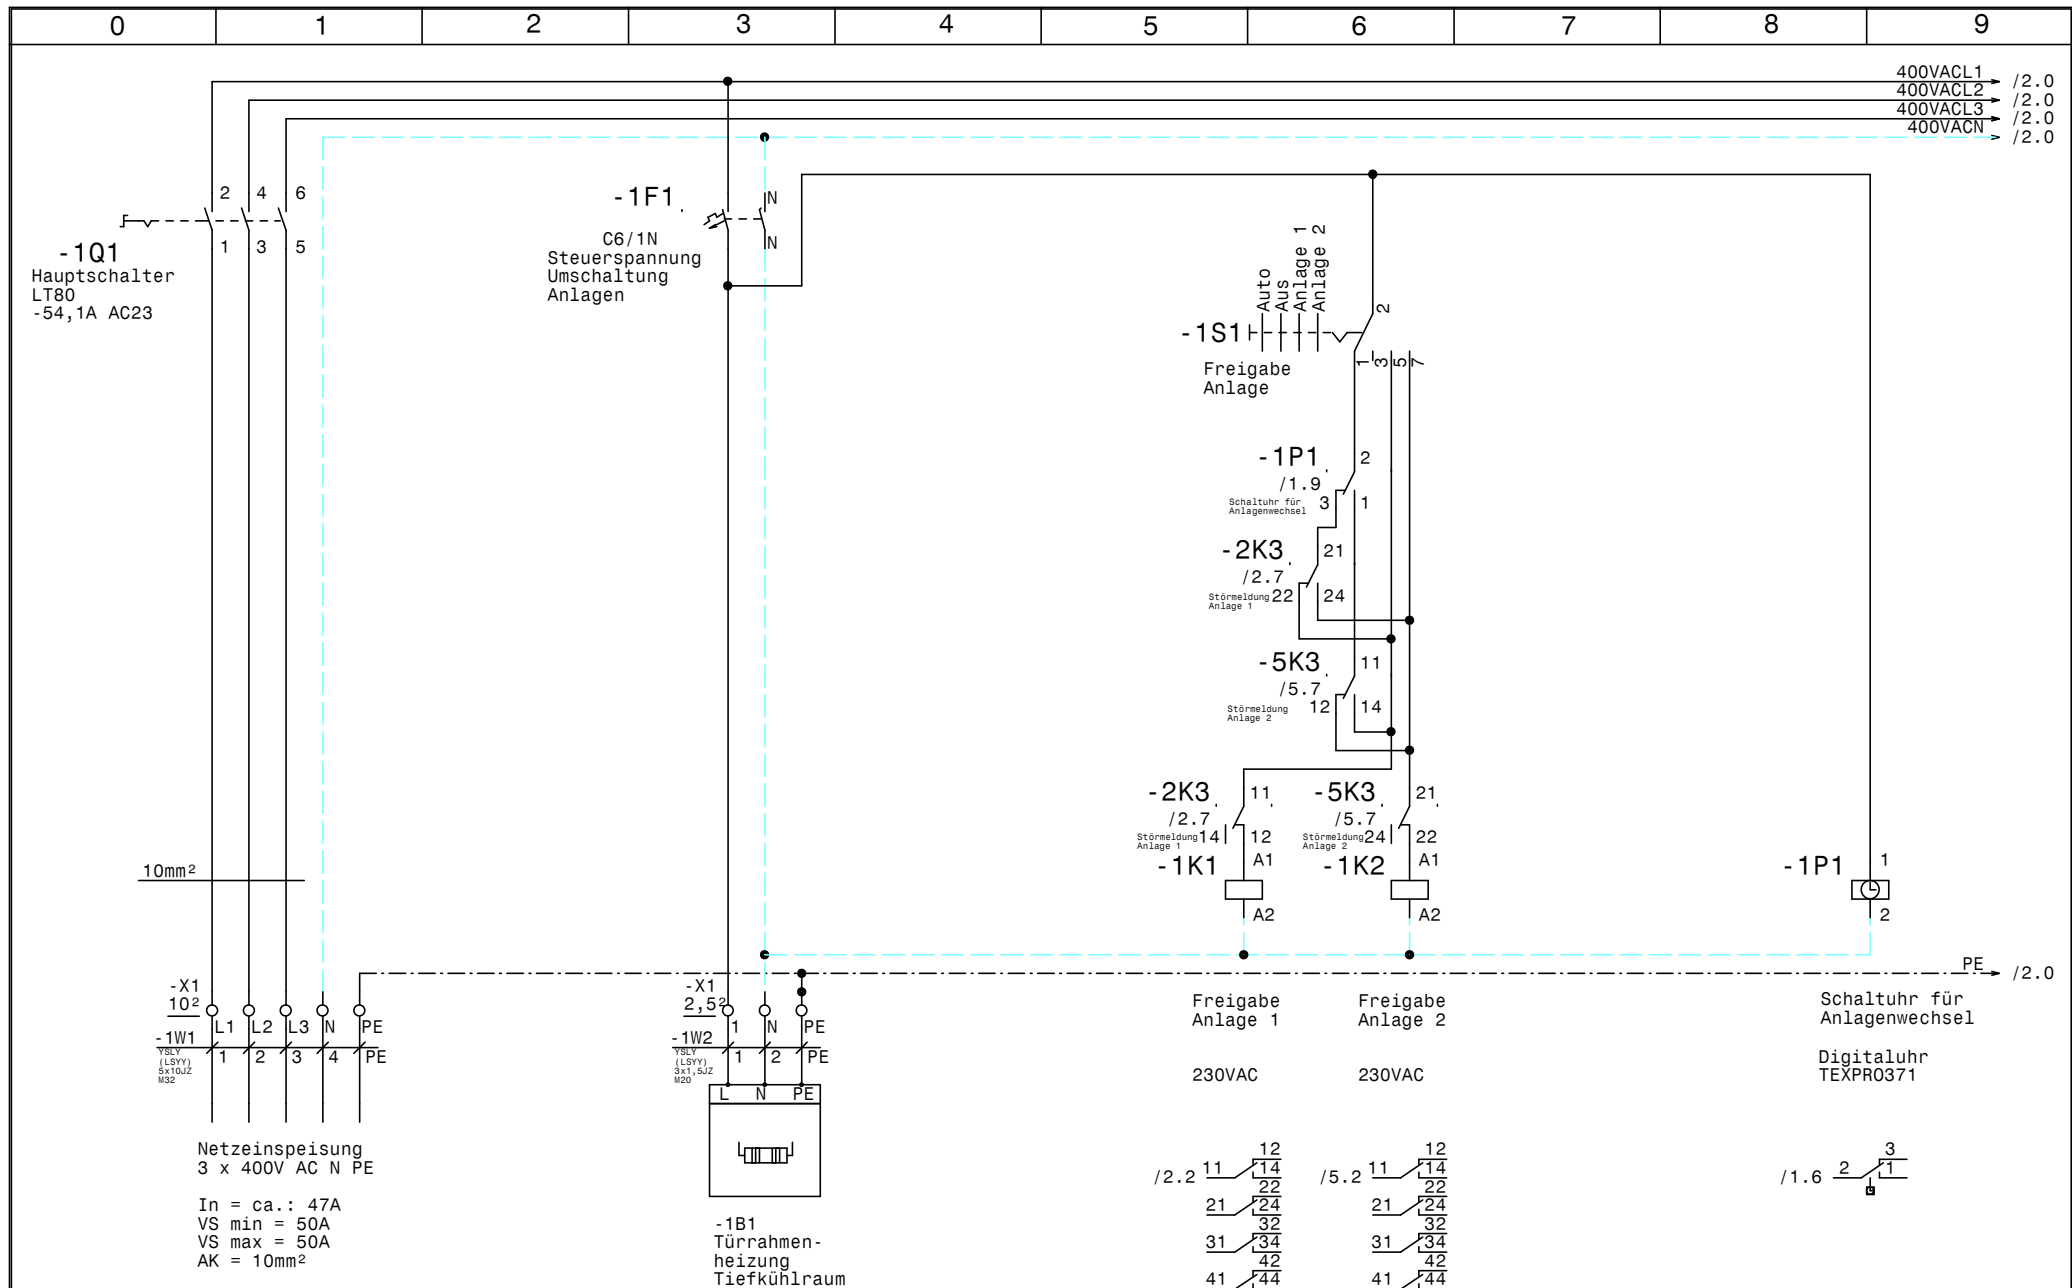


				Datum	24.11.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

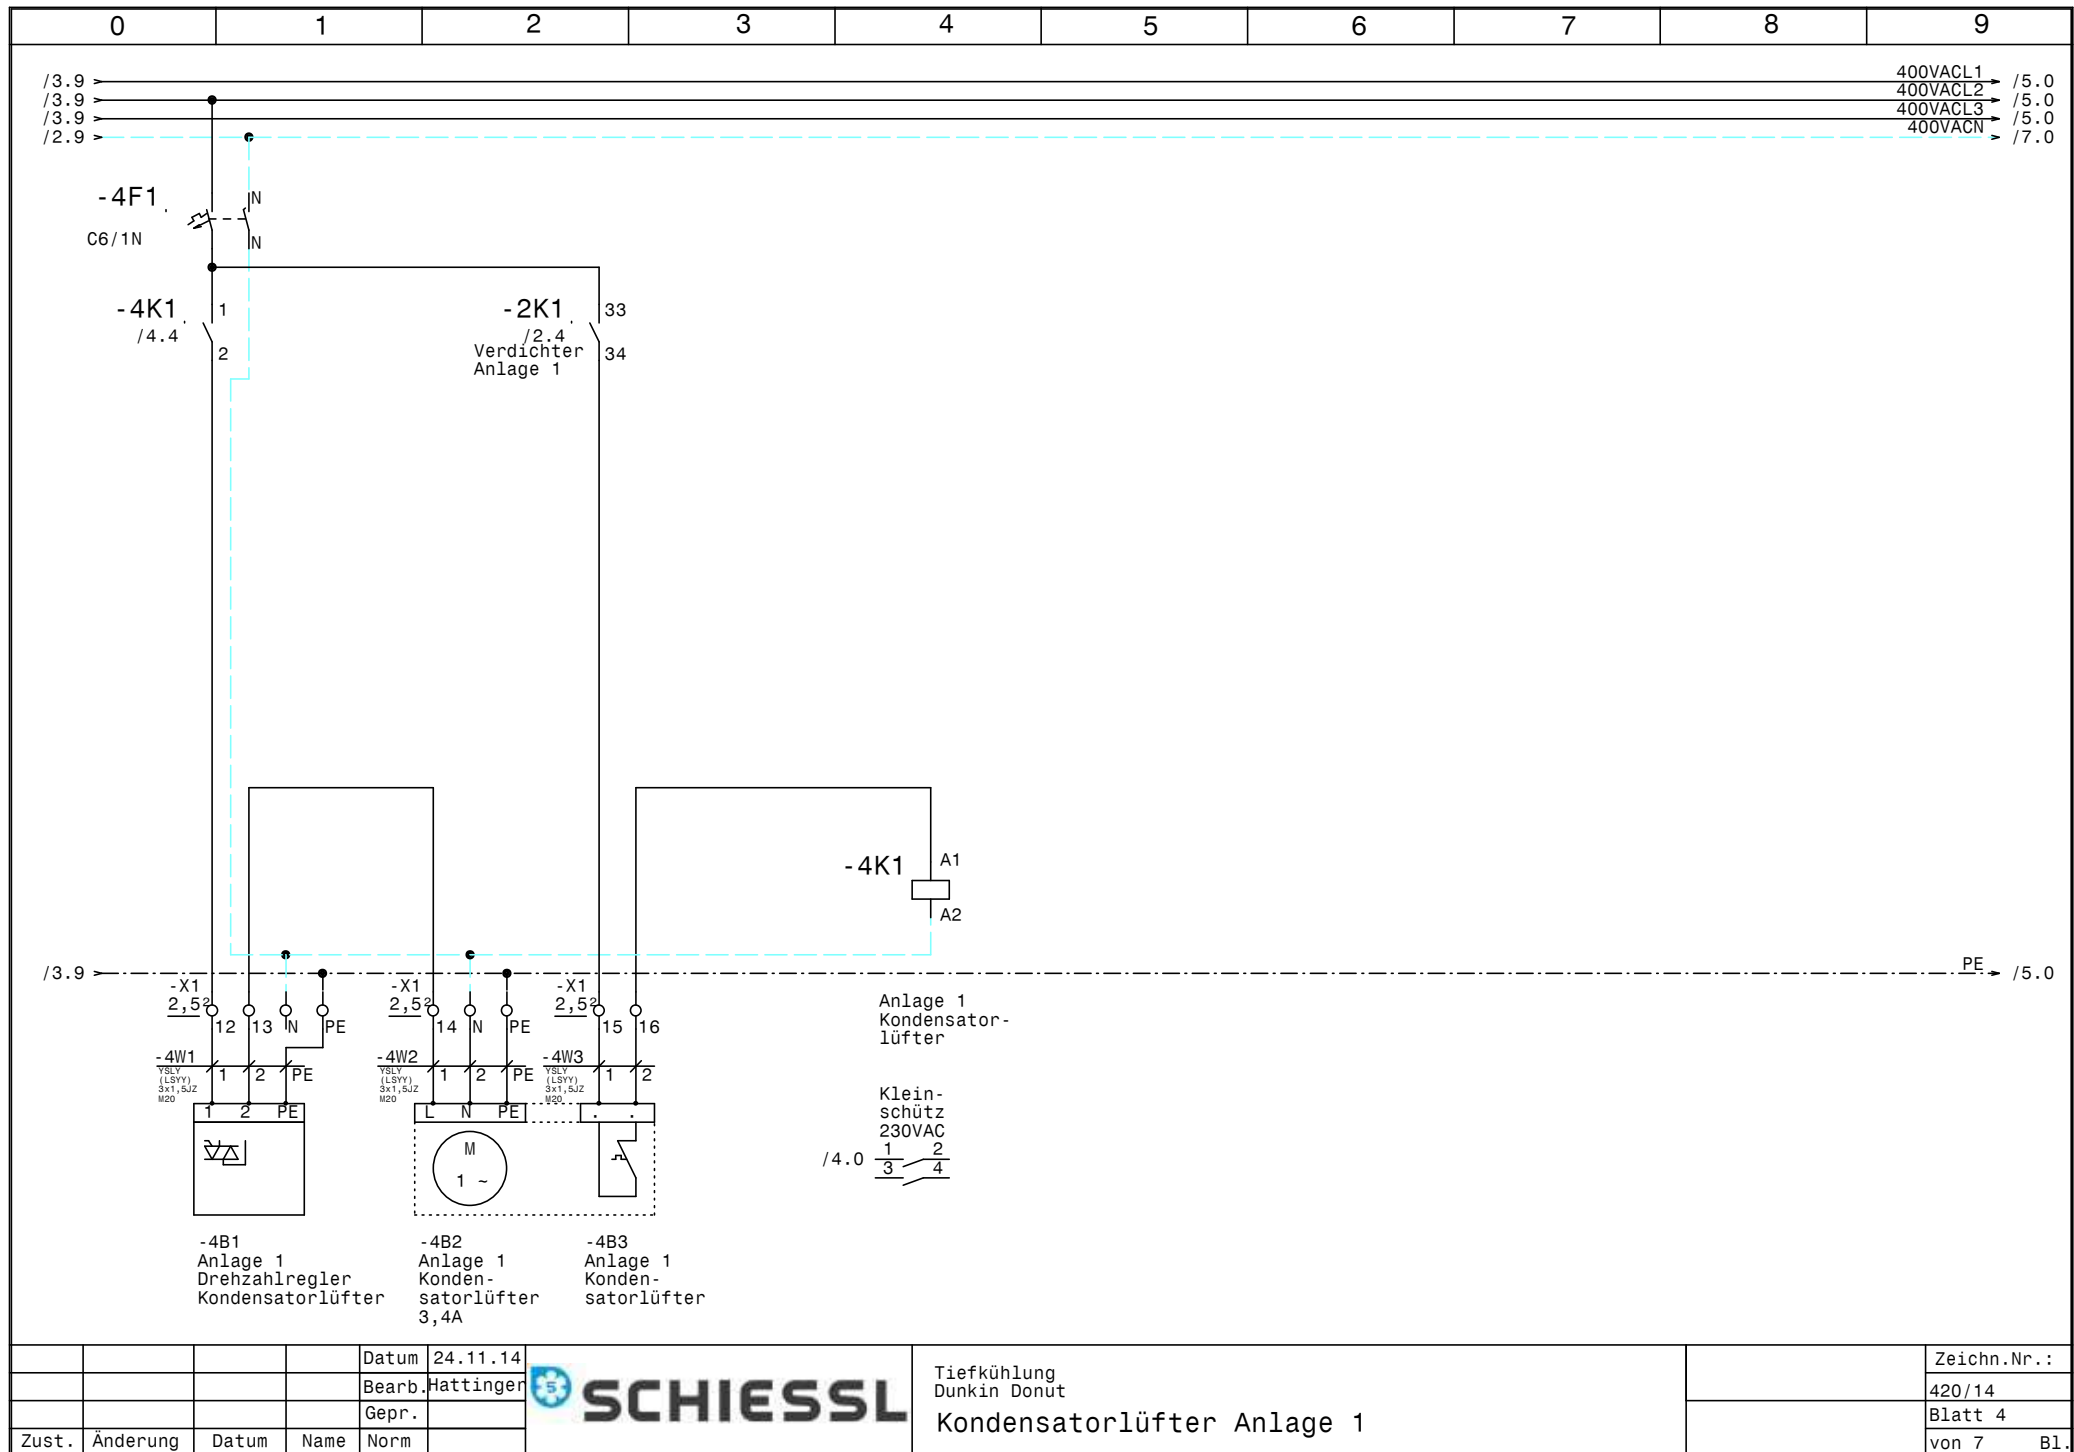


Tiefkühlung
Dunkin Donut
Kondensatorlüfter Anlage 1


Zeichn.Nr.:	
420/14	
Blatt 4	
von 7	Bl.

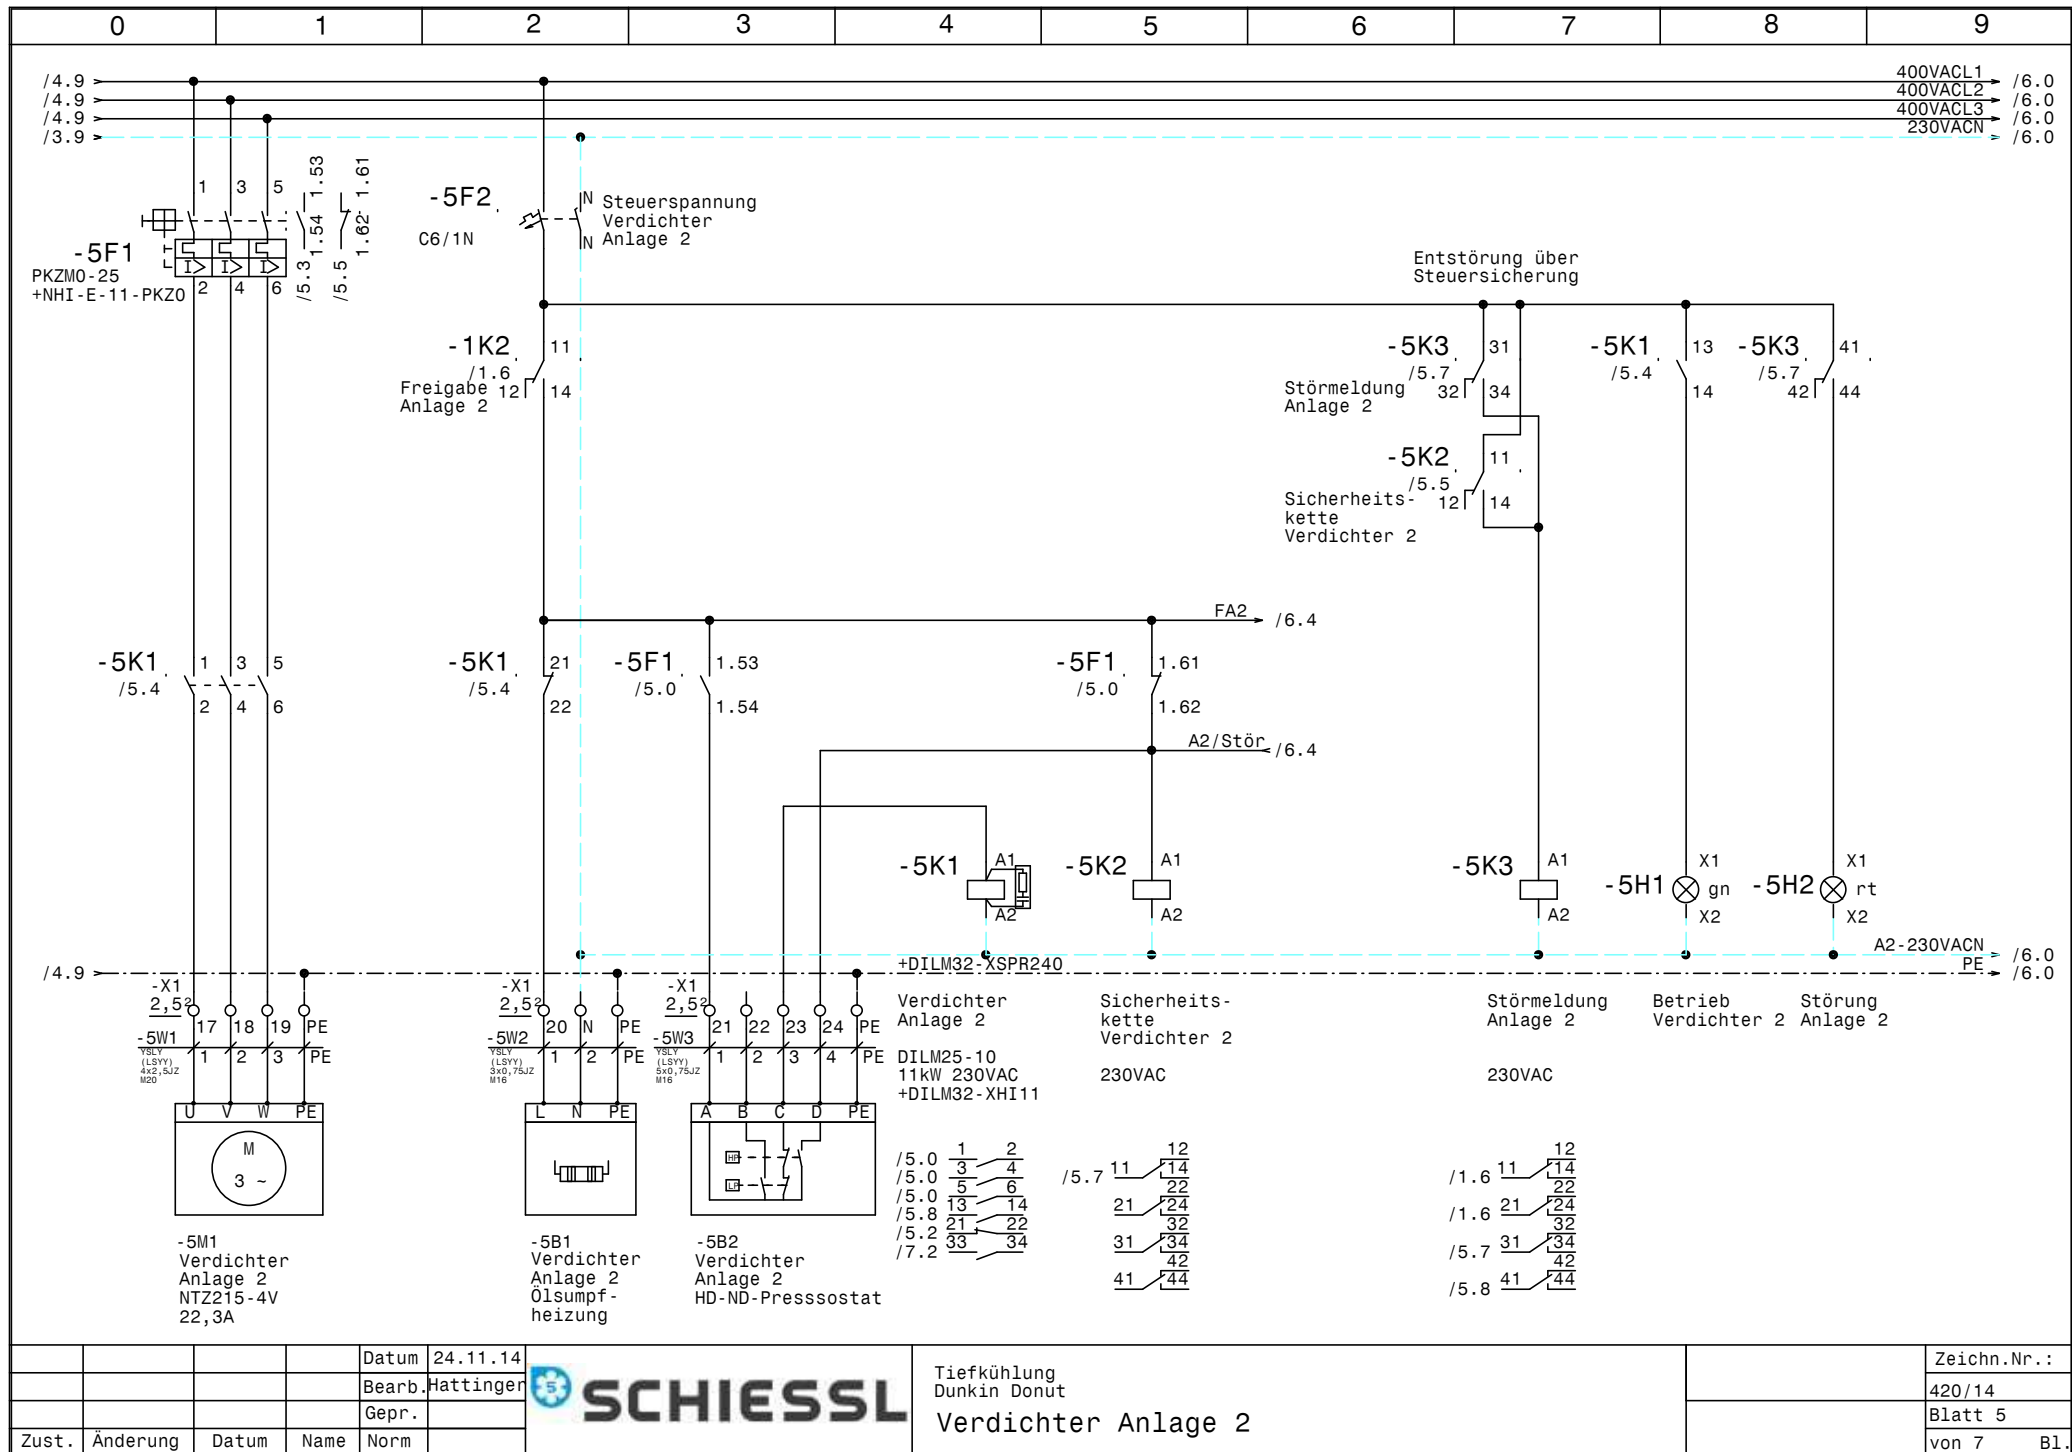

Datum 24.11.14				Tiefkühlung Dunkin Donut				Zeichn.Nr.:	
Bearb. Hattinger				Verdichter Anlage 2				420/14	
Gepr.								Blatt 5	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 7 Bl.

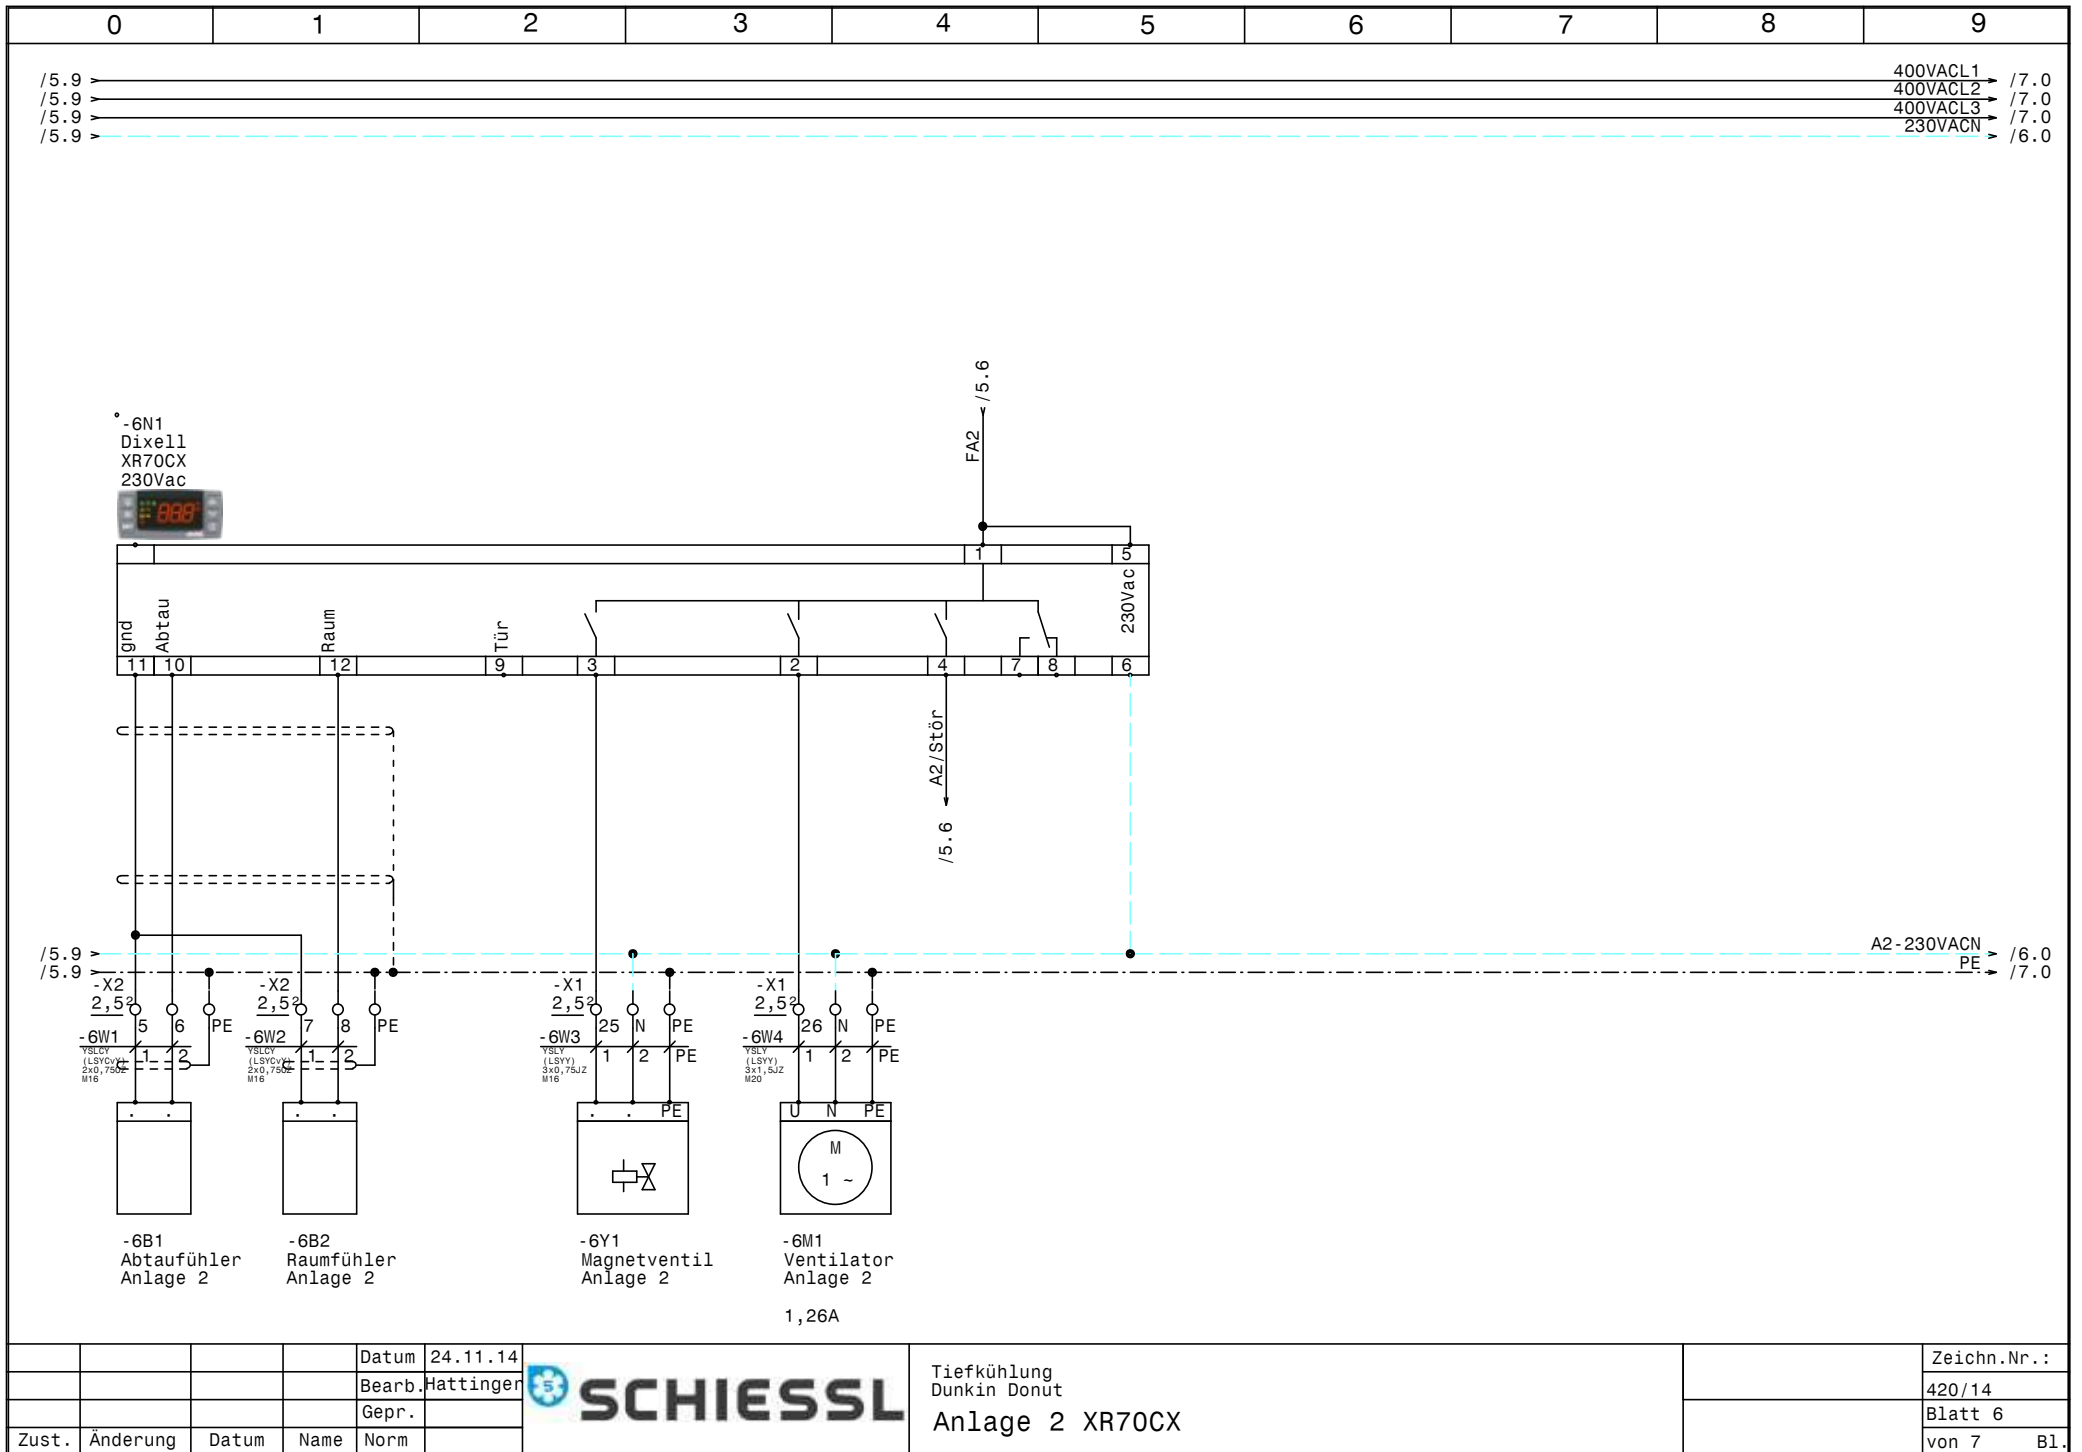

				Datum	24.11.14		Tiefkühlung Dunkin Donut Anlage 2 XR70CX		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				420/14
				Gepr.					Blatt 6
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 7	Bl.

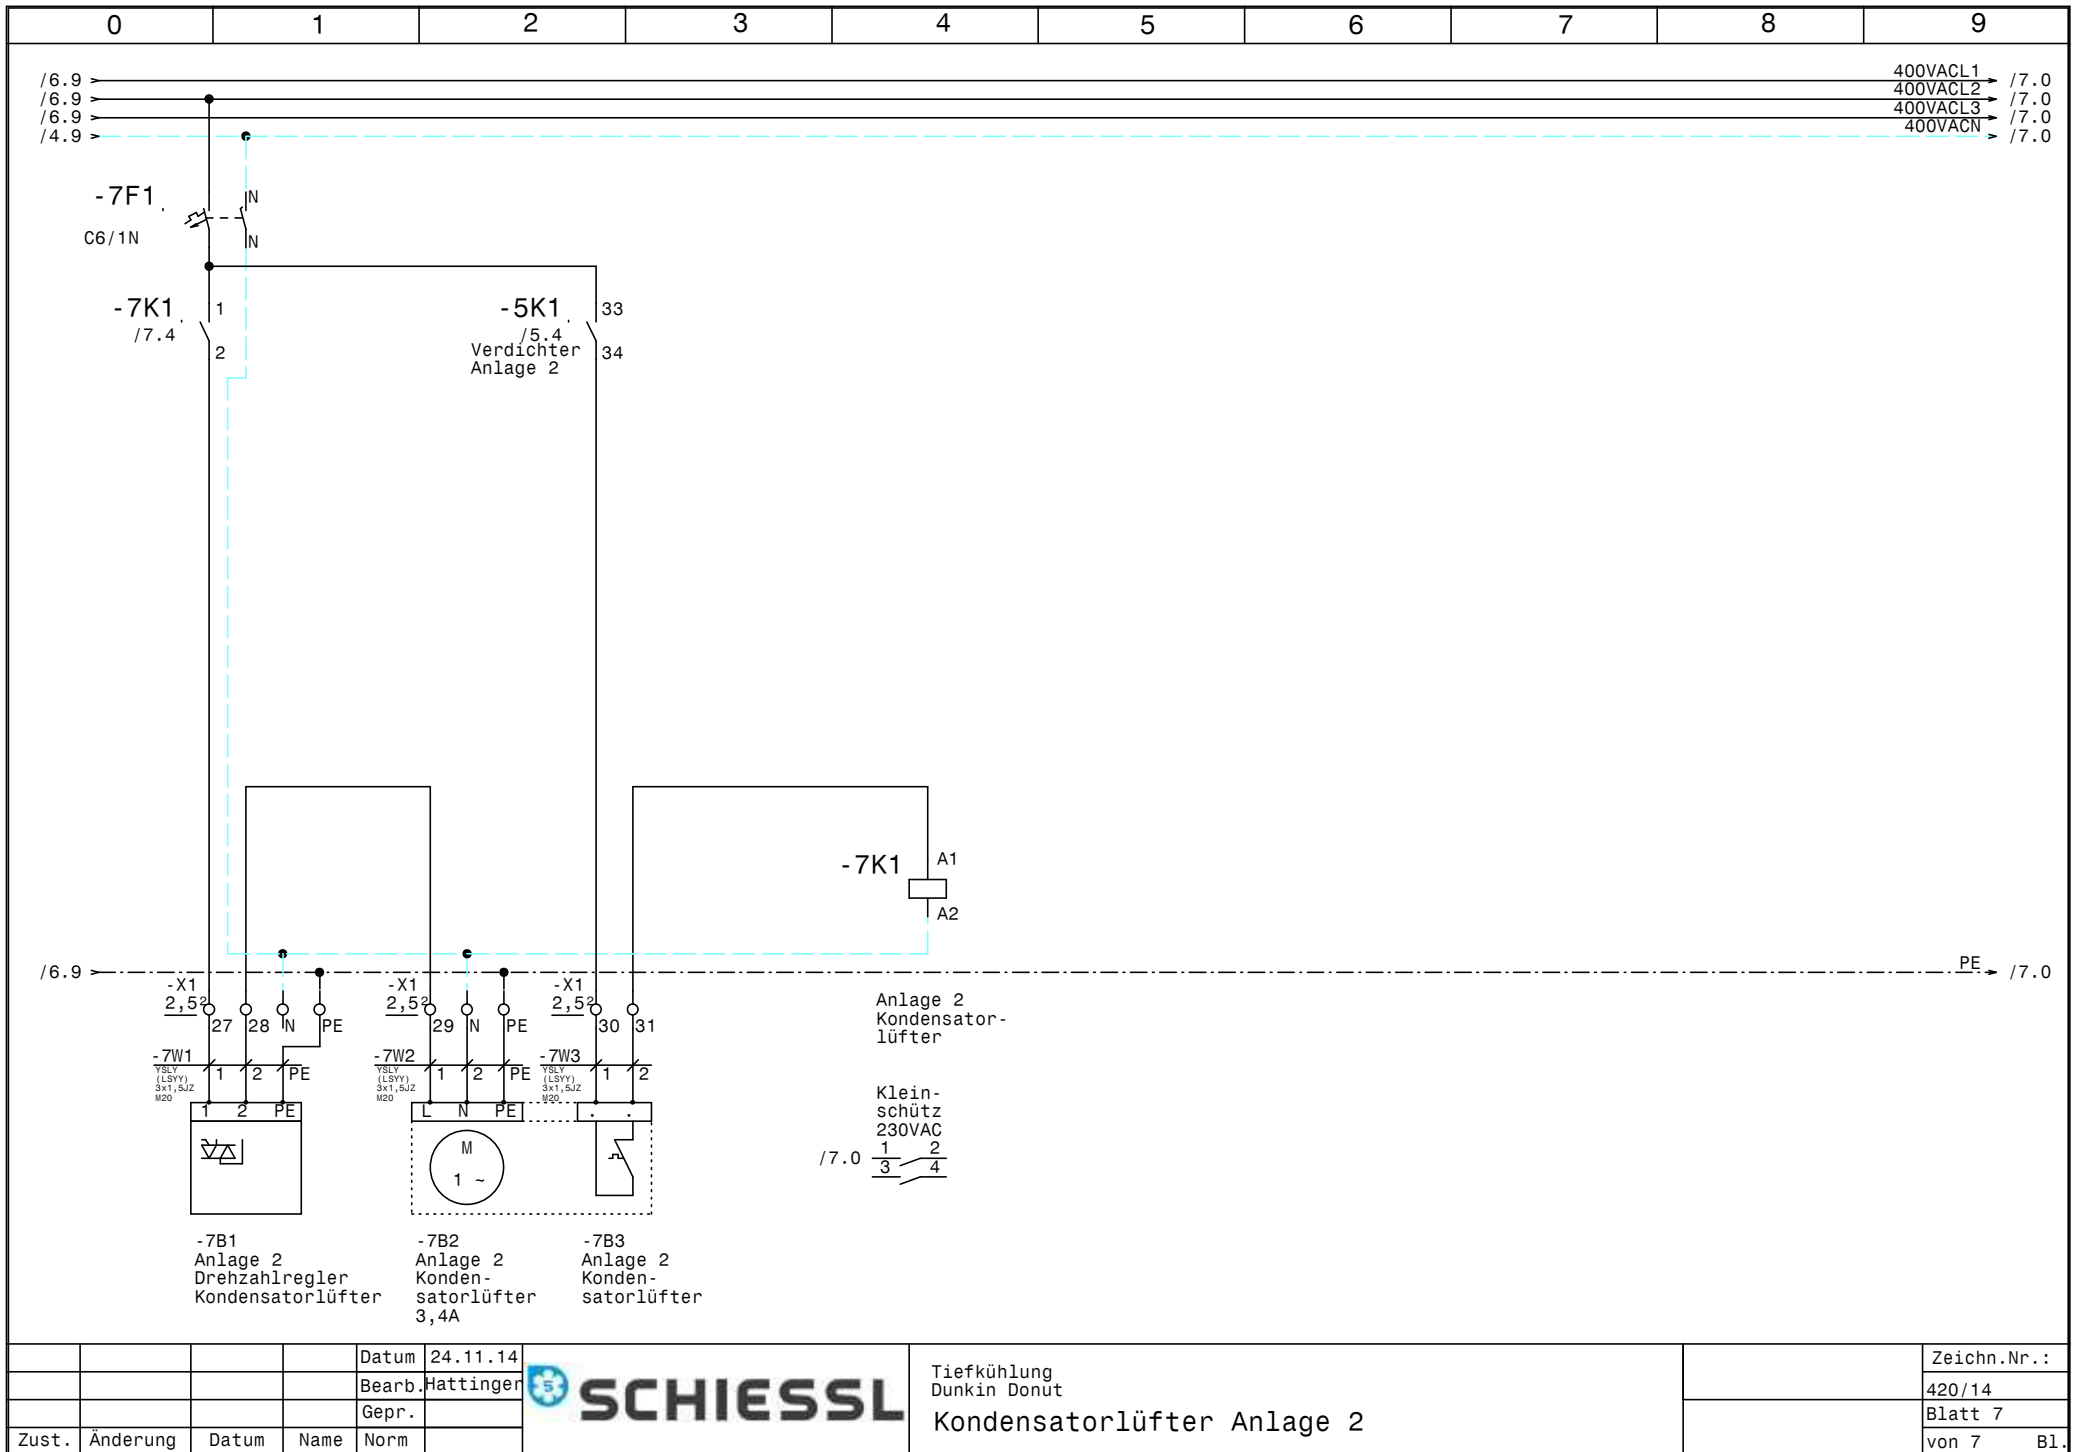

[illegible]

[illegible]