

Anlage:

TK-Raum Bau 105KG

Firma:

Herold

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

600x600x250

(BxHxT)

(H)

SOCKEL:

-

RAL 7035

IP54

SCHUTZART:

lt. EVU

nein

(BxH)

BLINDSCHALTBILD:

oben

TÜRANSCHLAG:

links

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

schwarz

hellblau

gelb/grün

NEUTRALLEITER:

braun/hellblau

rot/rot-weiß

SCHUTZLEITER:

blau/blau-weiß

blau/blau-weiß

STEUERSPANNUNG 230VAC:

blau-weiß

grün

ohne Trafo:

L/N

mit Trafo:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

+/-

GND, DDC:

orange

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

orange

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

FREMDSPANNUNG:

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	002	Verdichter	004	RS485 Busverbindung XWeb
001	Netzanschluß	003	Kühlraum		

Datum

23.01.15

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Zust.

Änderung

Datum

Name

Norm

5

SCHIESSL

TK-Raum Bau 105KG
Deckblatt


Zeichn.Nr.:


477/14


Blatt 0

von 4

B1.

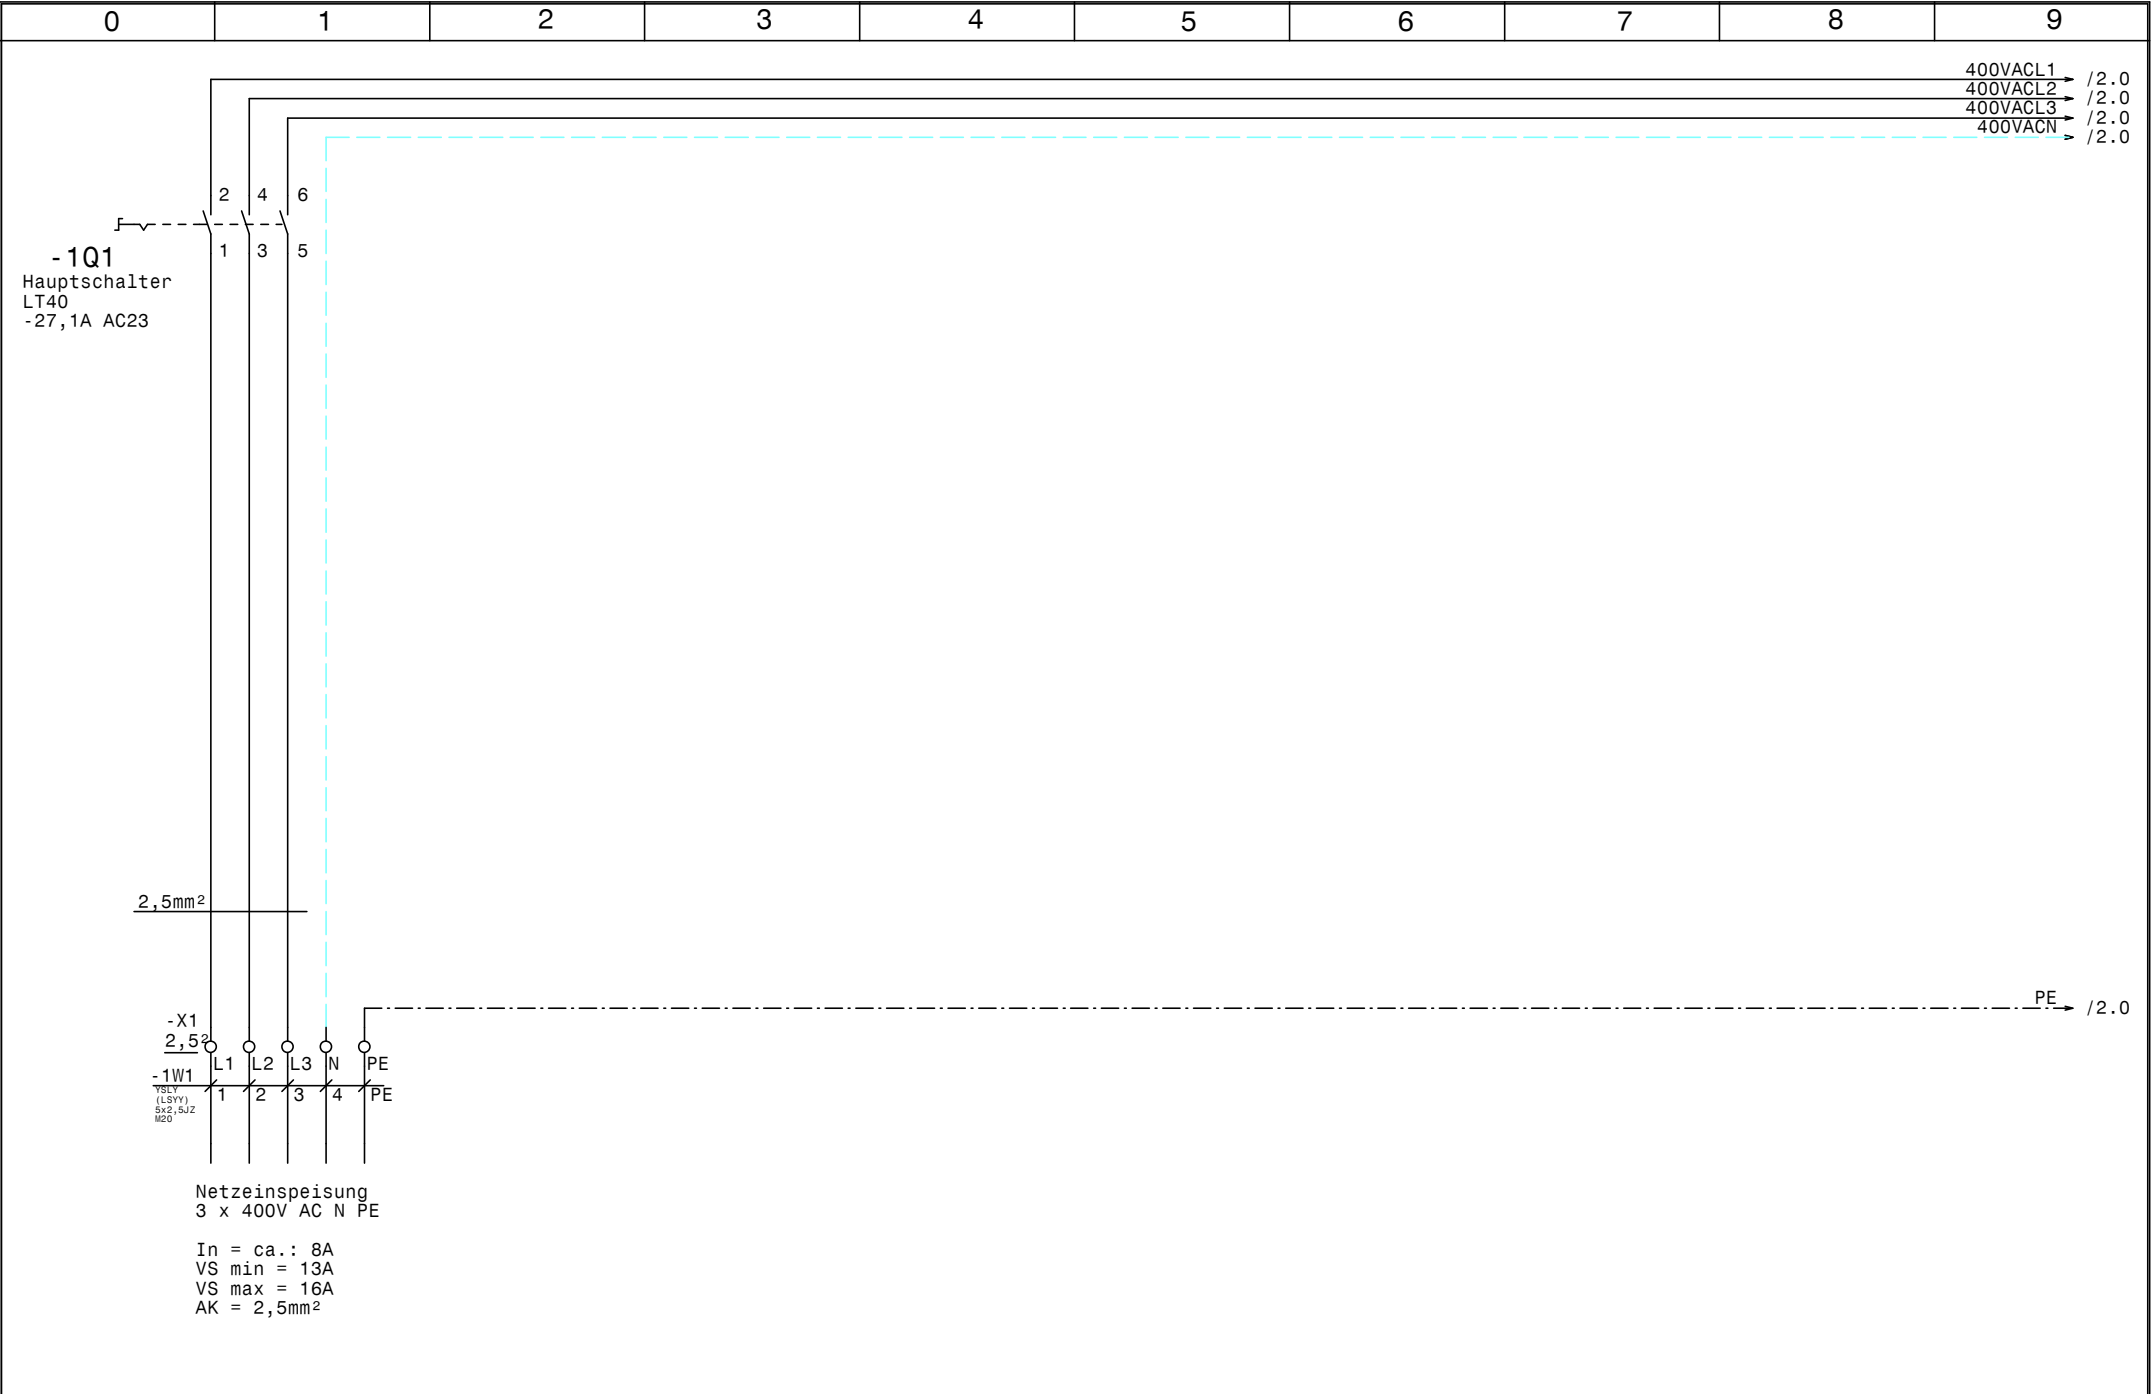

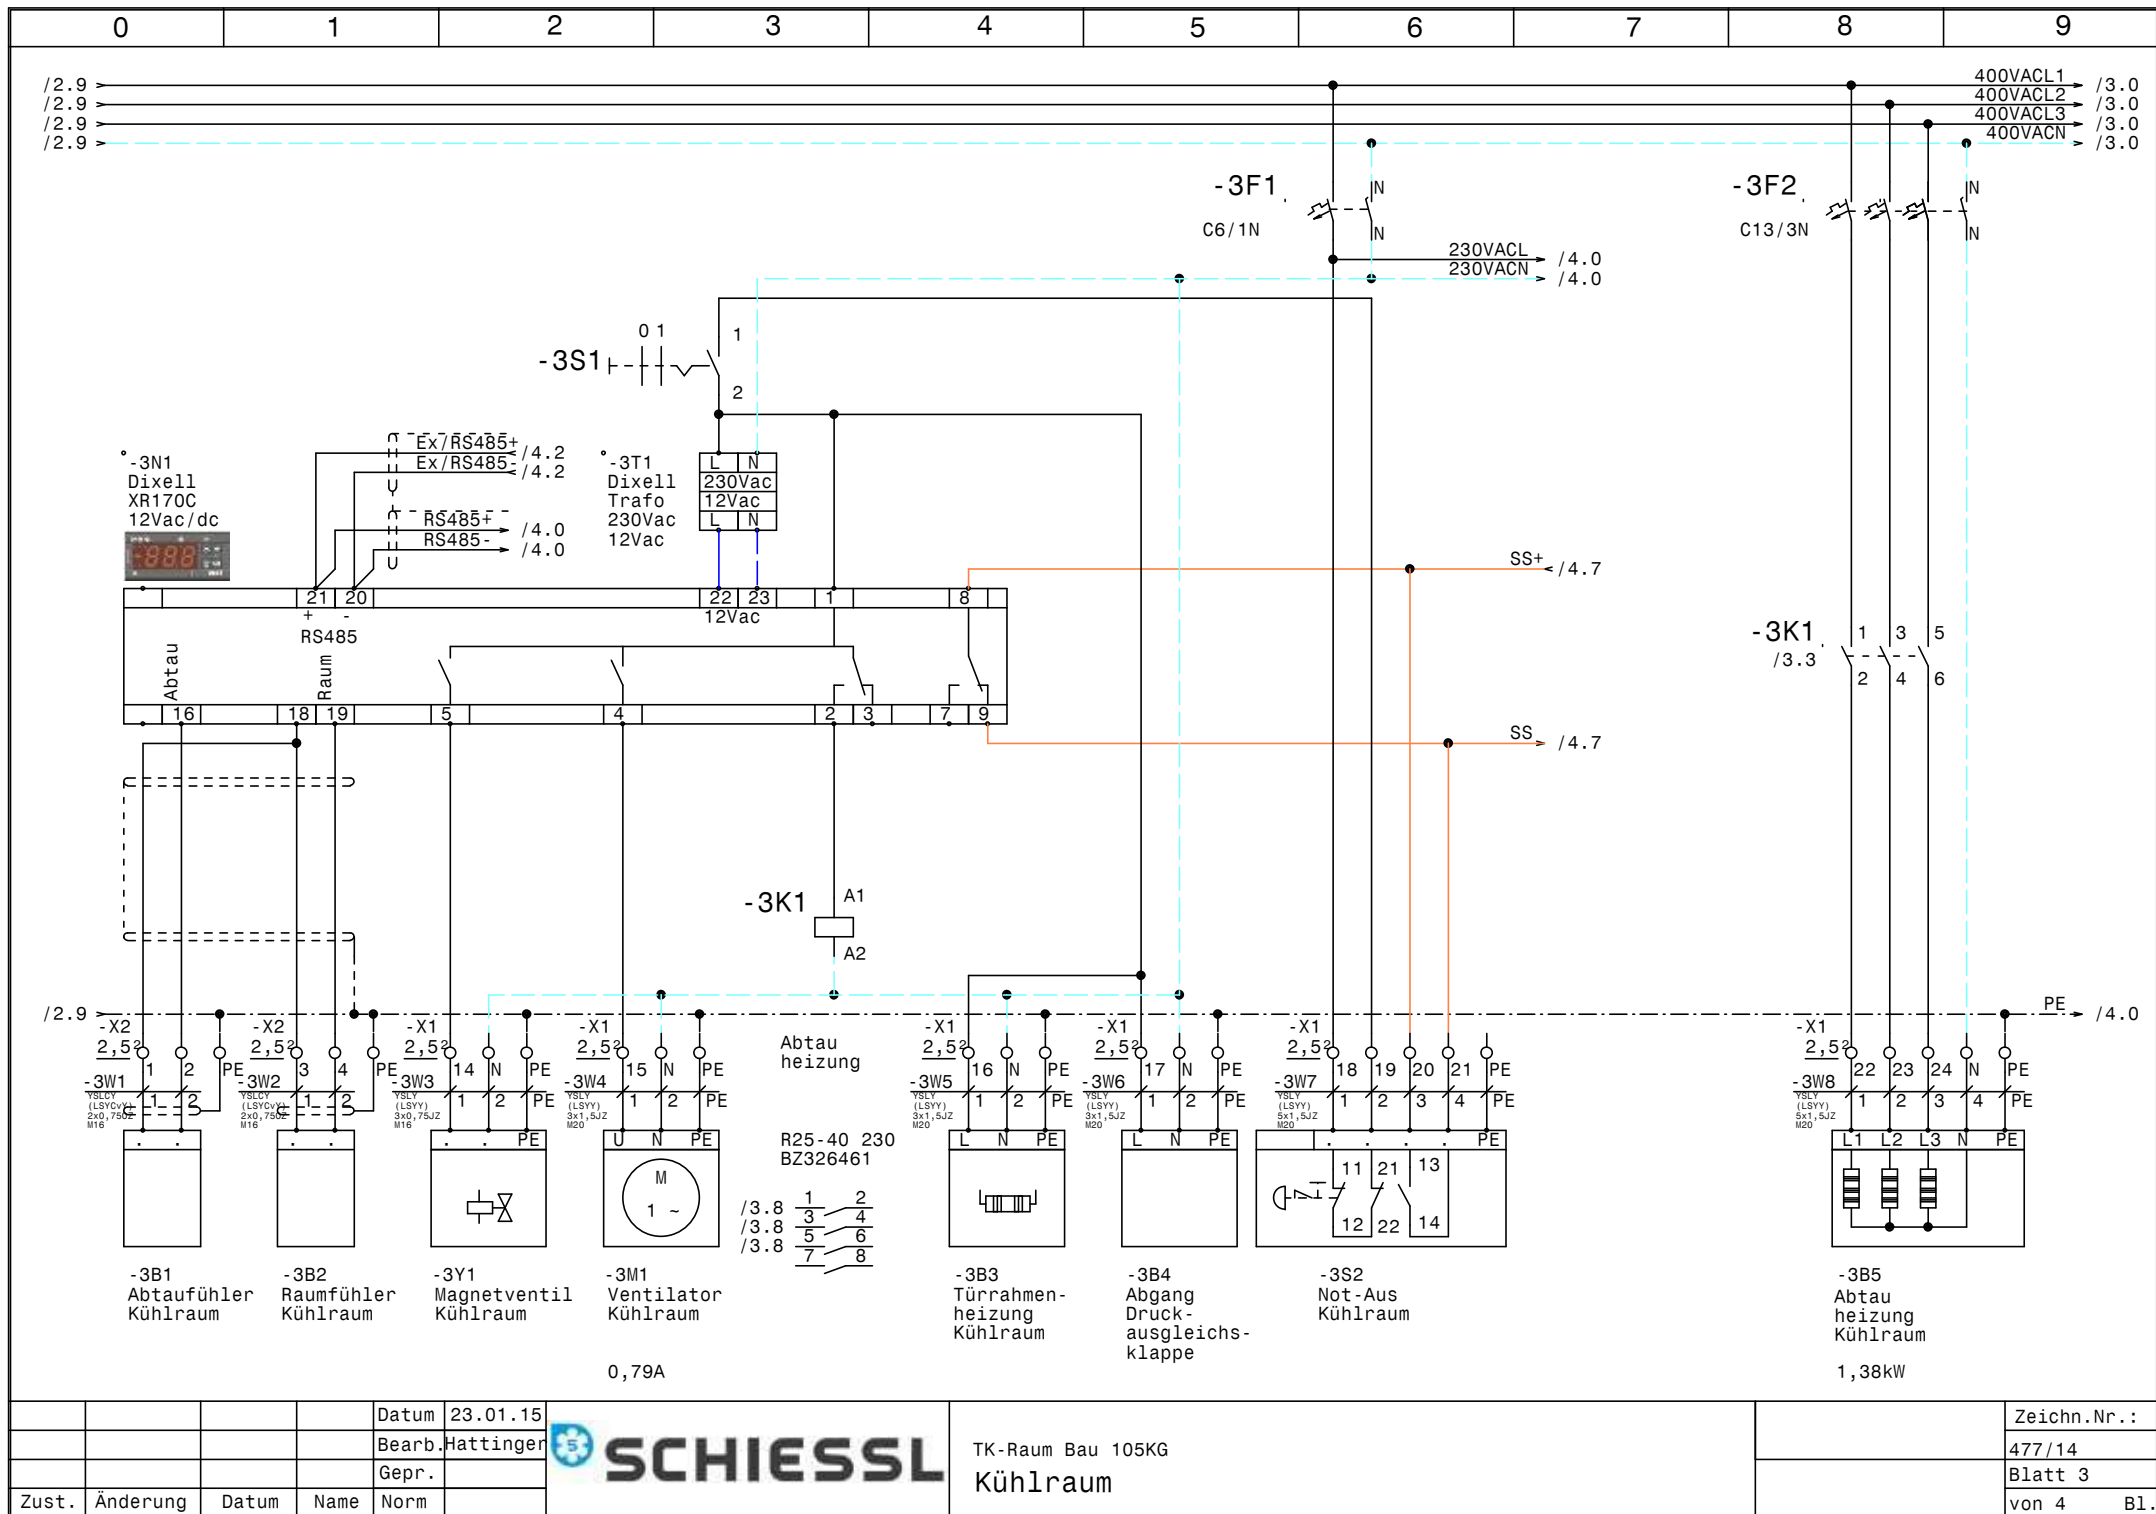

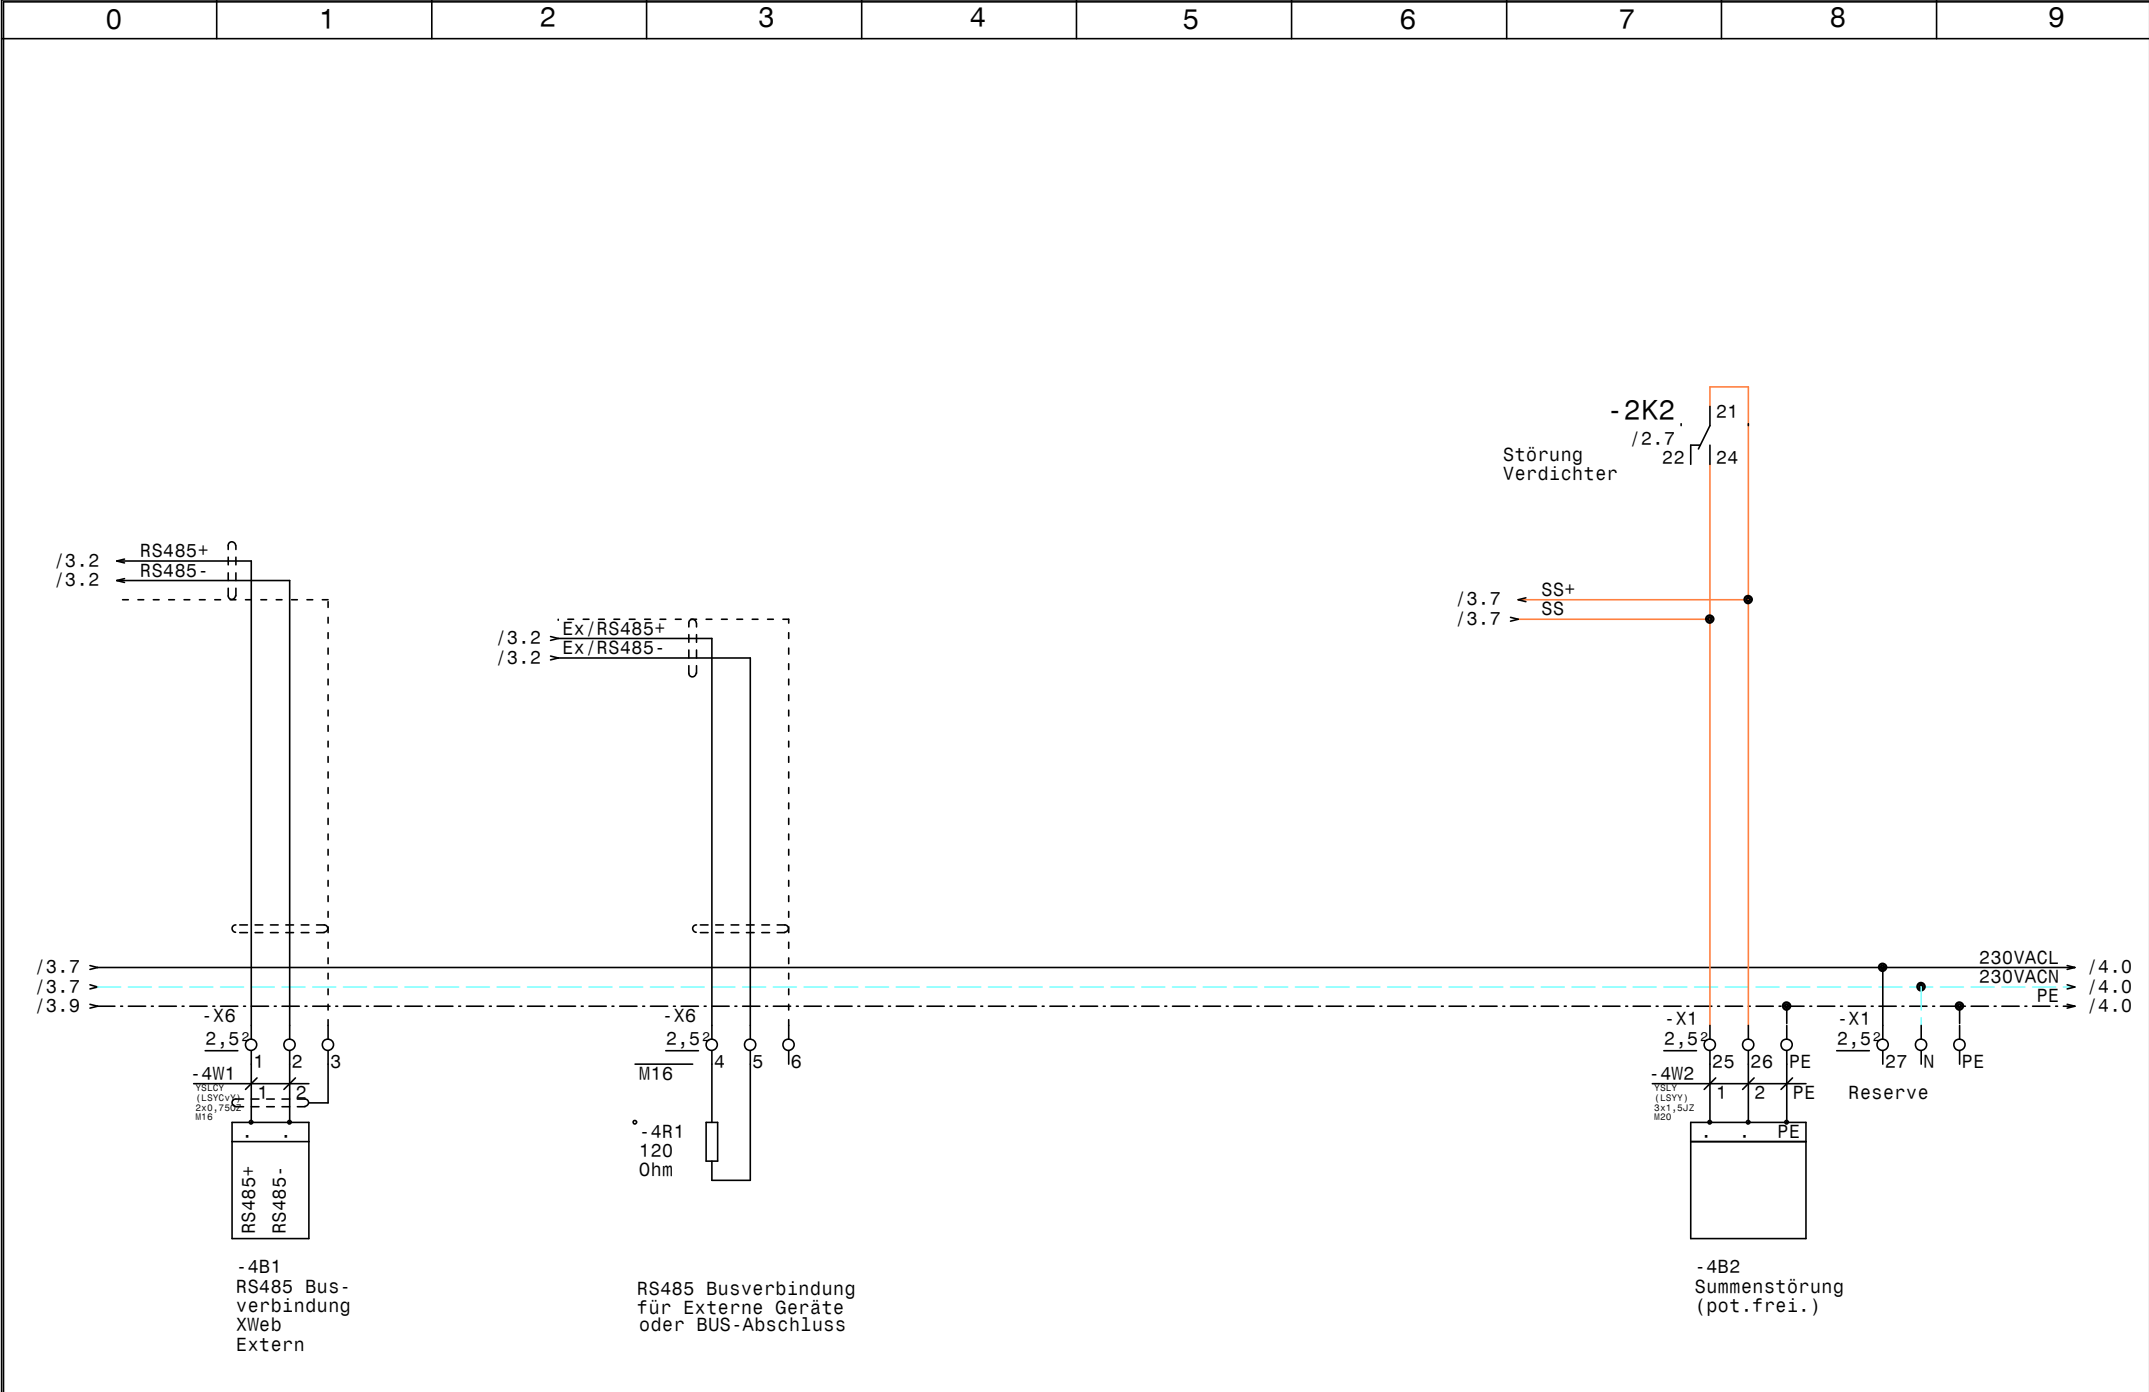

0					1					2					3					4					5					6					7					8					9				
Nr.		Feldgerät					Leitungs- bezeichnung					Leitungs- typ					Anzahl Adern					Zielbezeichnung																											
1		-1We1					-1W1					YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20					5					Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE																											
2		-2M1					-2W1					YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20					4					Verdichter																											
3		-2B1					-2W2					YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16					6					Motorvollschutz Verdichter																											
4		-2B2					-2W3					YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16					3					Ölsumpfheizung Verdichter																											
5		-2B3					-2W4					YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16					4					Hochdruck schalter Verdichter																											
6		-2B4					-2W5					YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16					3					Niederdruck schalter Verdichter																											
7		-3B1					-3W1					YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16					2					Abtaufühler Kühlraum																											
8		-3B2					-3W2					YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16					2					Raumfühler Kühlraum																											
9		-3Y1					-3W3					YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16					3					Magnetventil Kühlraum																											
10		-3M1					-3W4					YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20					3					Ventilator Kühlraum																											
11		-3B3					-3W5					YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20					3					Türrahmenheizung Kühlraum																											
12		-3B4					-3W6					YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20					3					Abgang Druckausgleichsklappe																											
13		-3S2					-3W7					YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20					5					Not-Aus Kühlraum																											
14		-3B5					-3W8					YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20					5					Abtau heizung Kühlraum																											
15		-4B1					-4W1					YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16					2					RS485 Busverbindung XWeb Extern																											
16		-4B2					-4W2					YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20					3					Summenstörung (pot.frei.)																											

[illegible]