





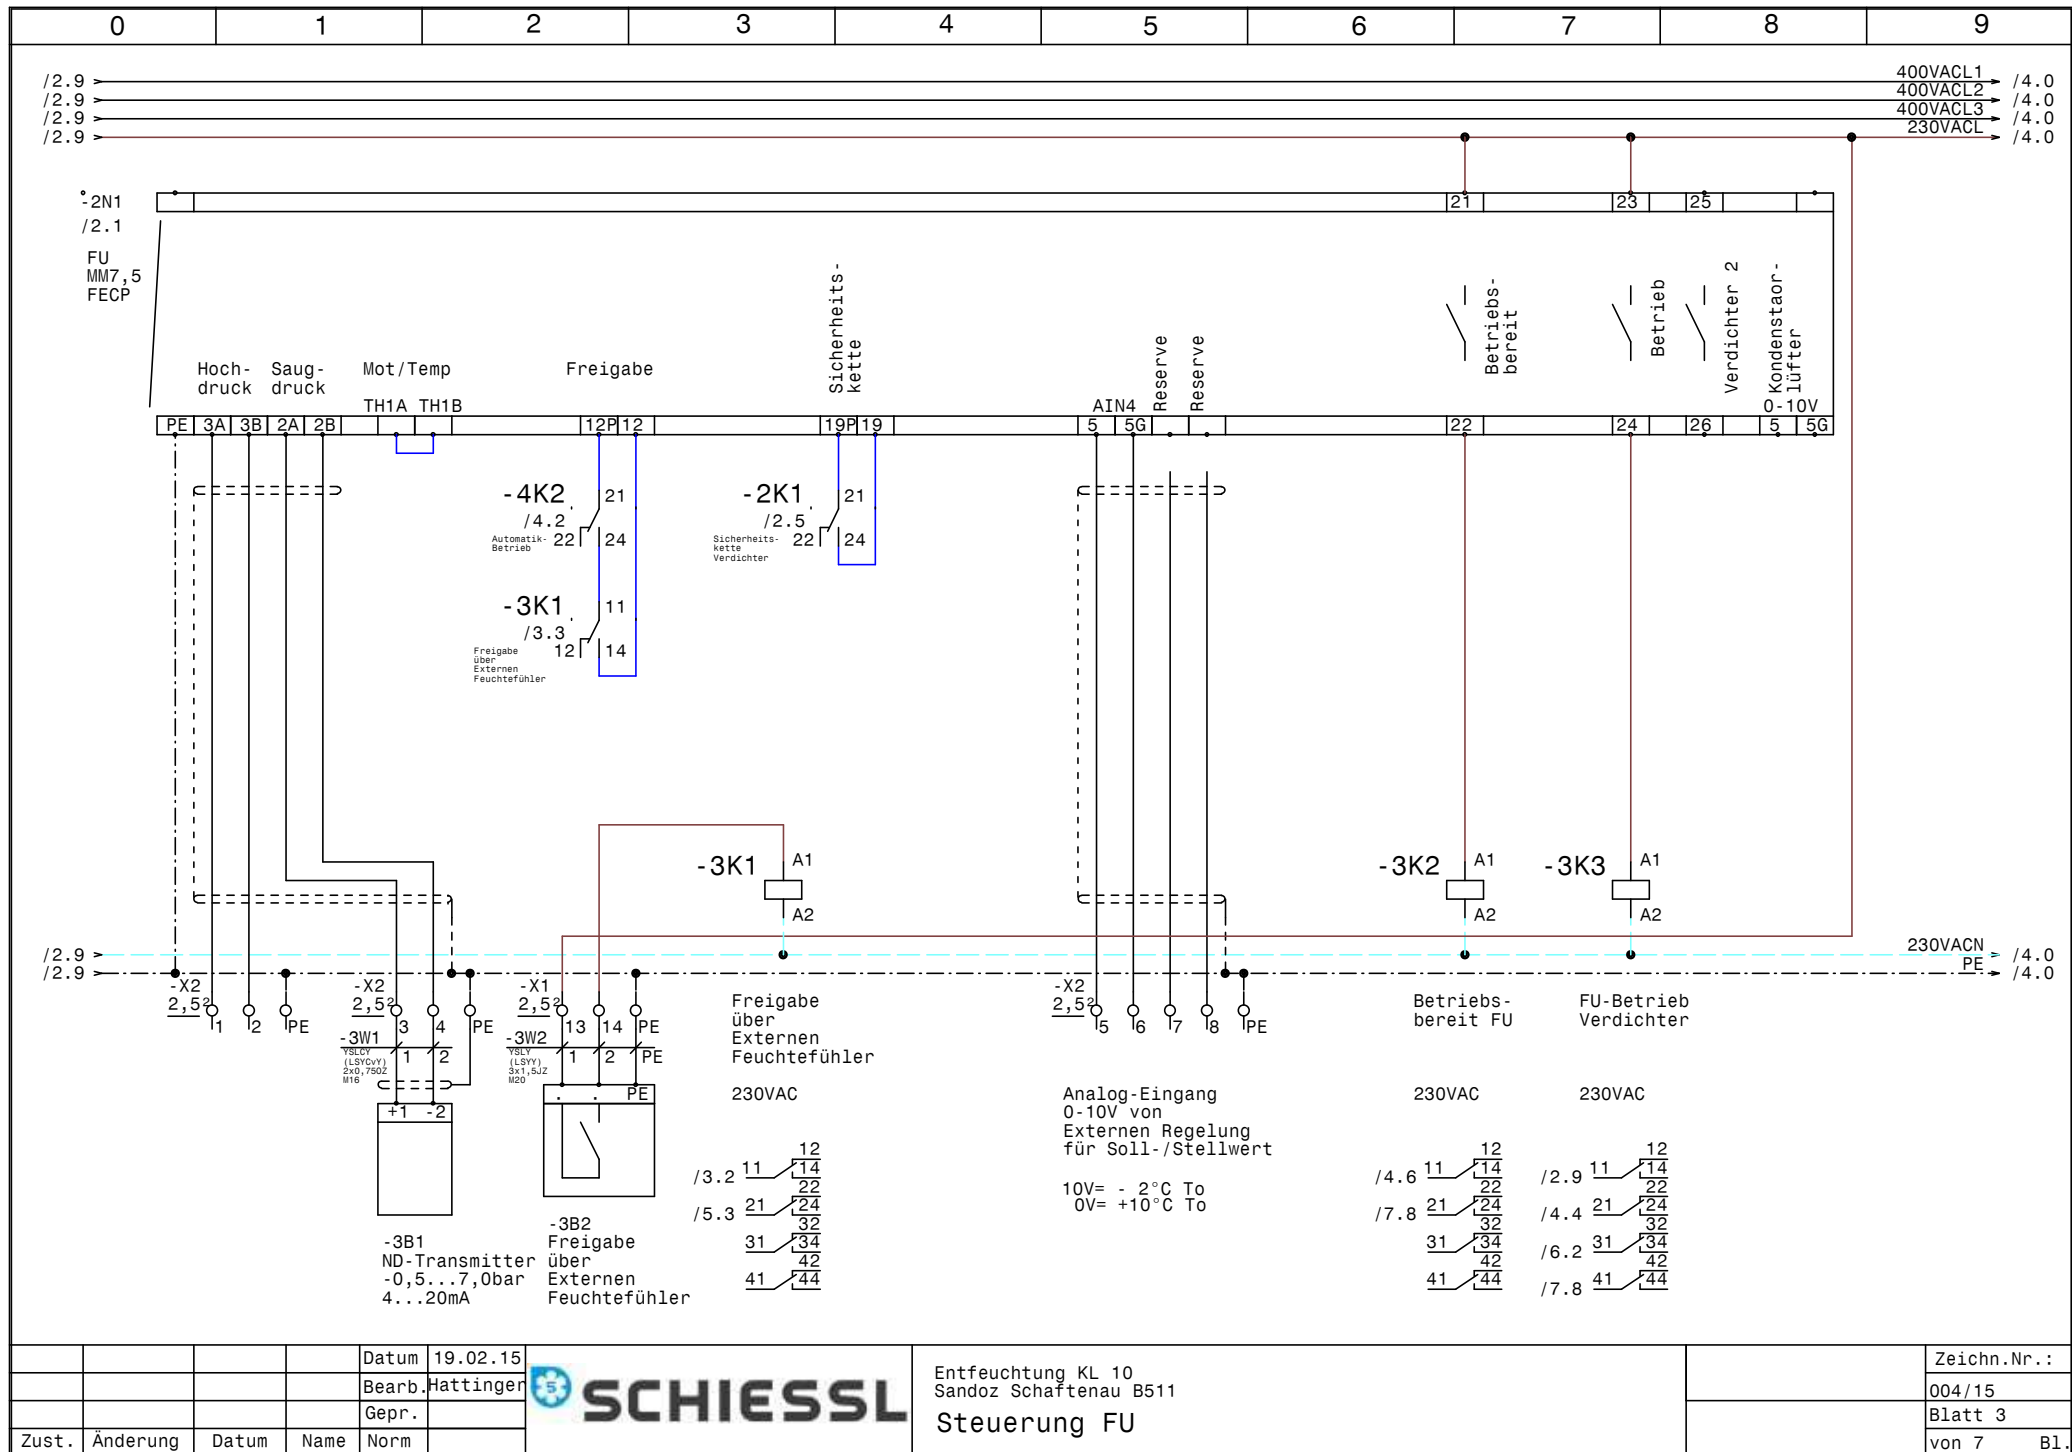

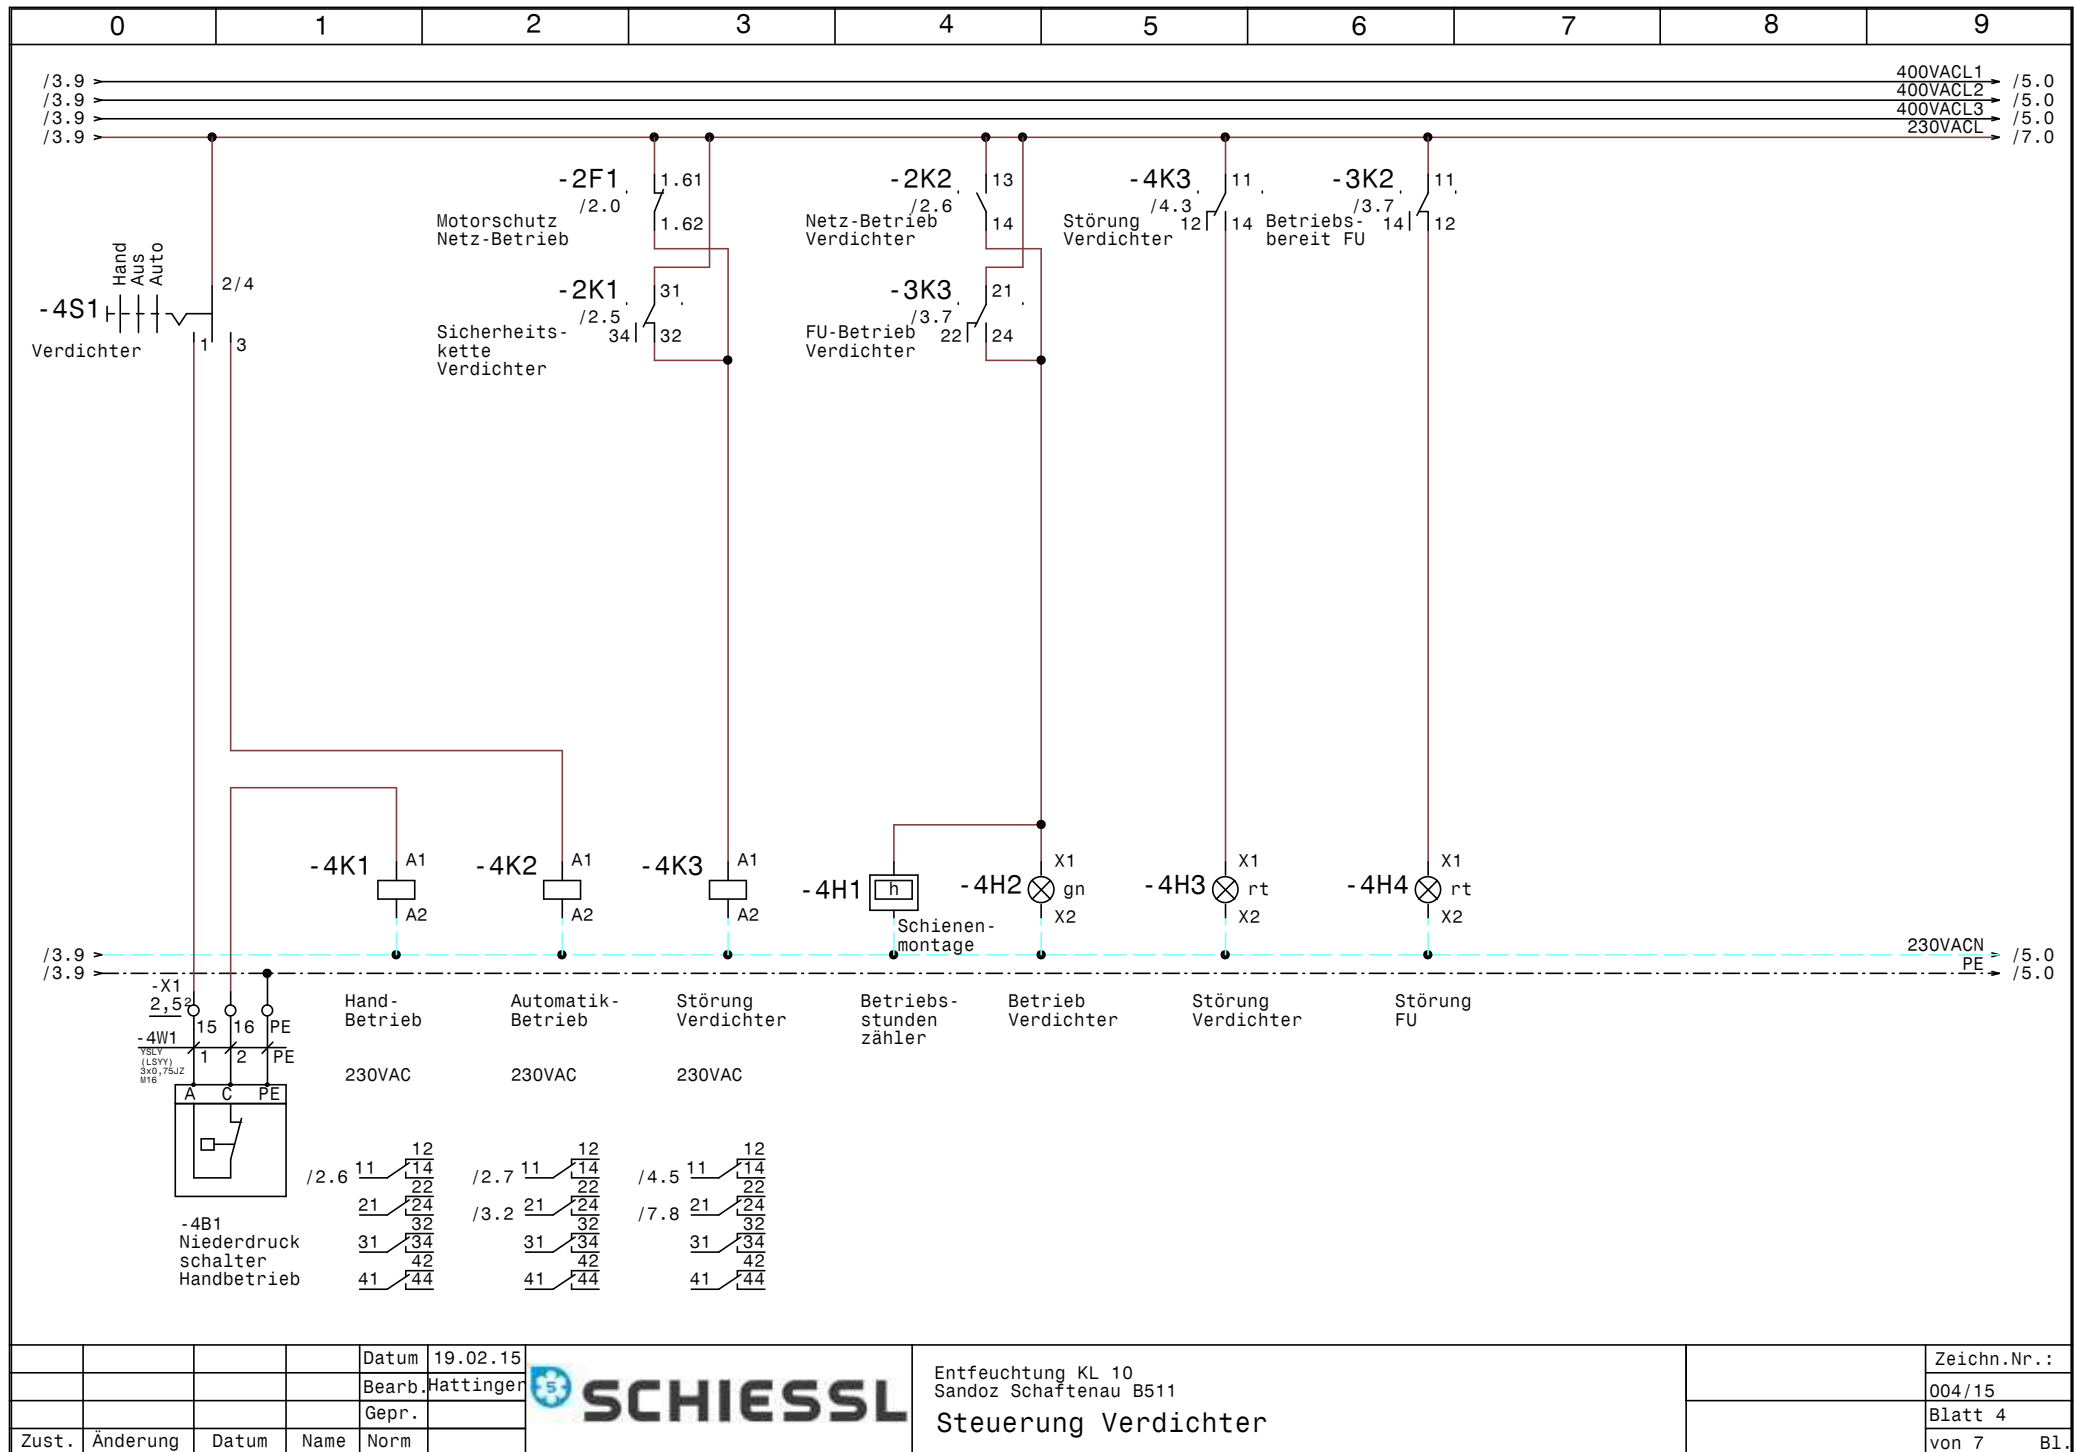


				Datum	19.02.15	SCHIESSL	Entfeuchtung KL 10		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger		Sandoz Schafftenau B511		004/15
				Gepr.					Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			Steuerung Verdichter		von 7 Bl.

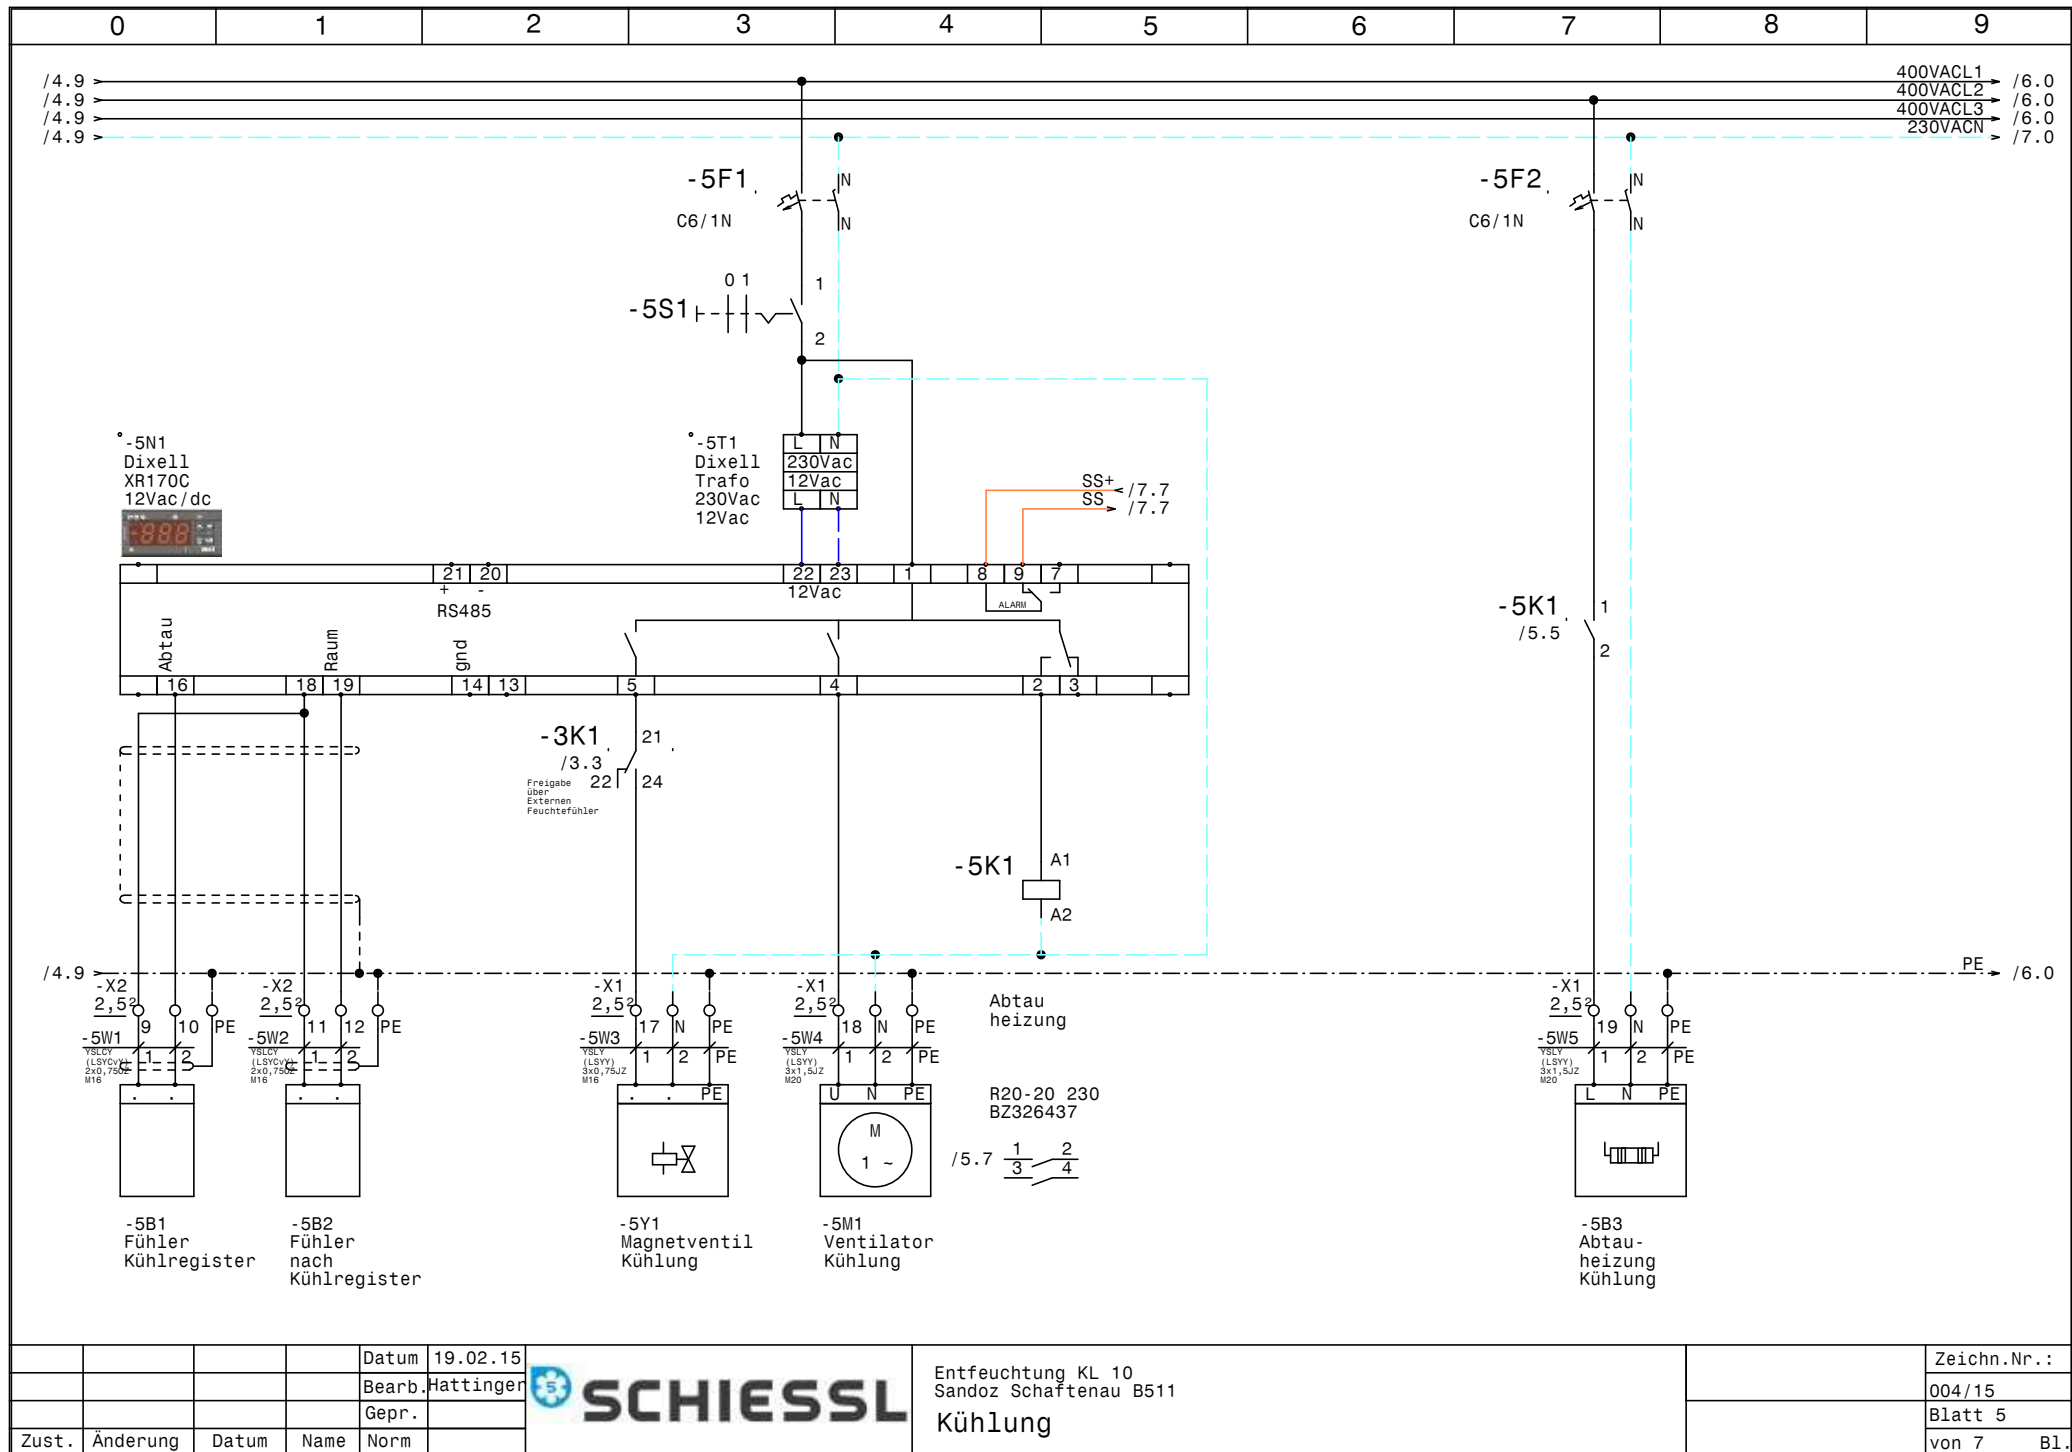

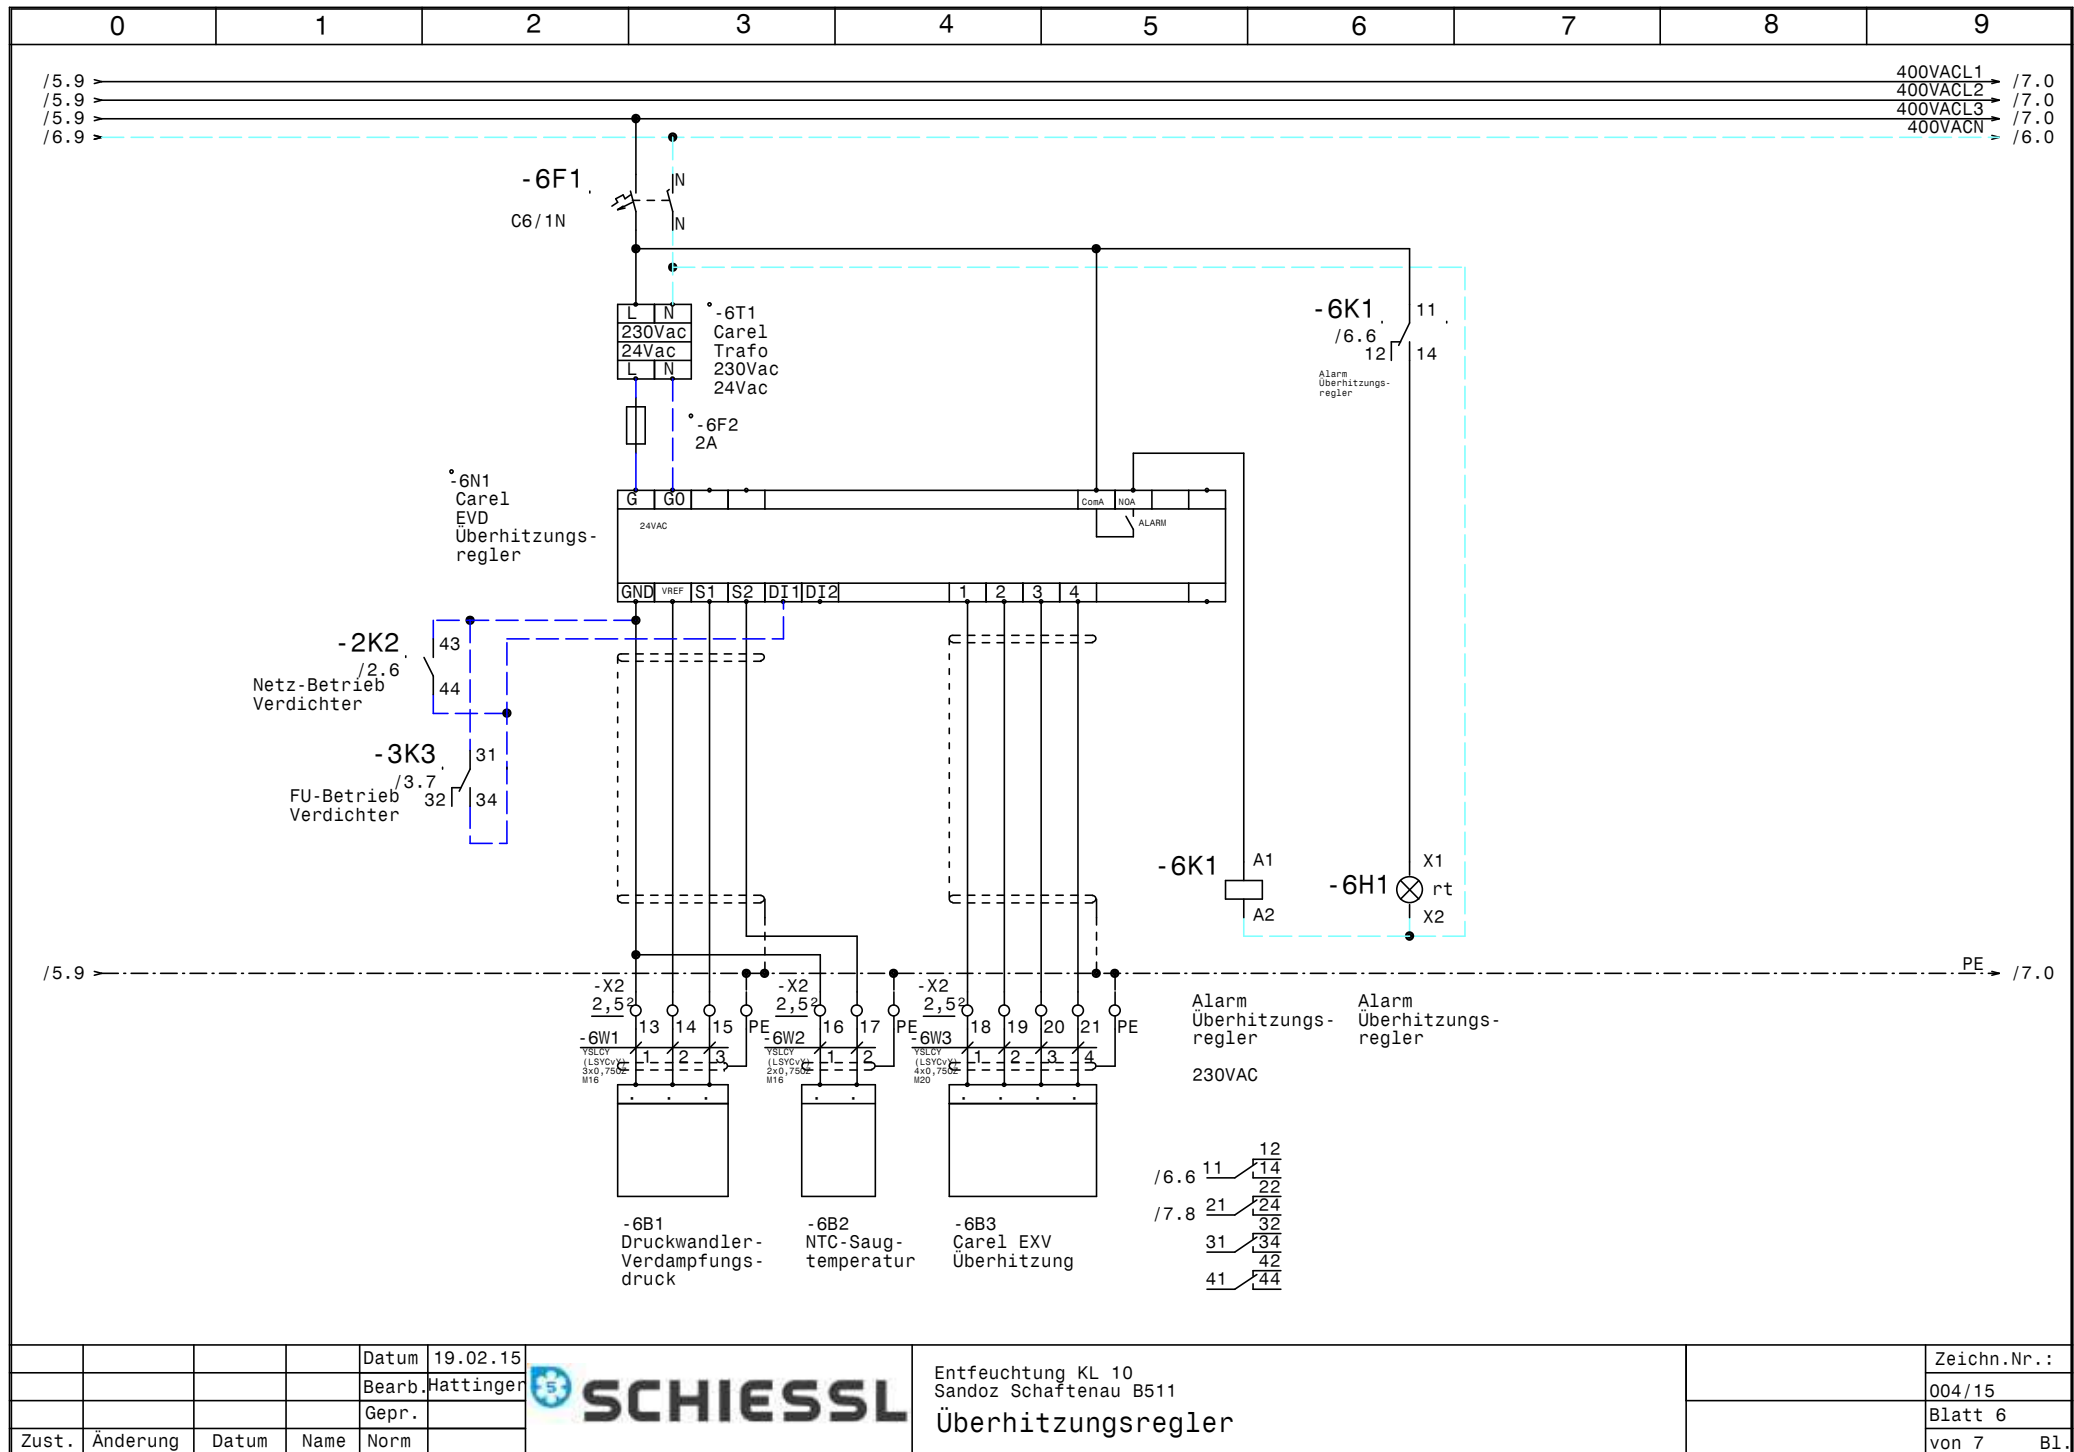

				Datum	19.02.15		Entfeuchtung KL 10		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger		Sandoz Schafftenau B511		004/15
				Gepr.					Blatt 6
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			Überhitzungsregler		von 7 Bl.

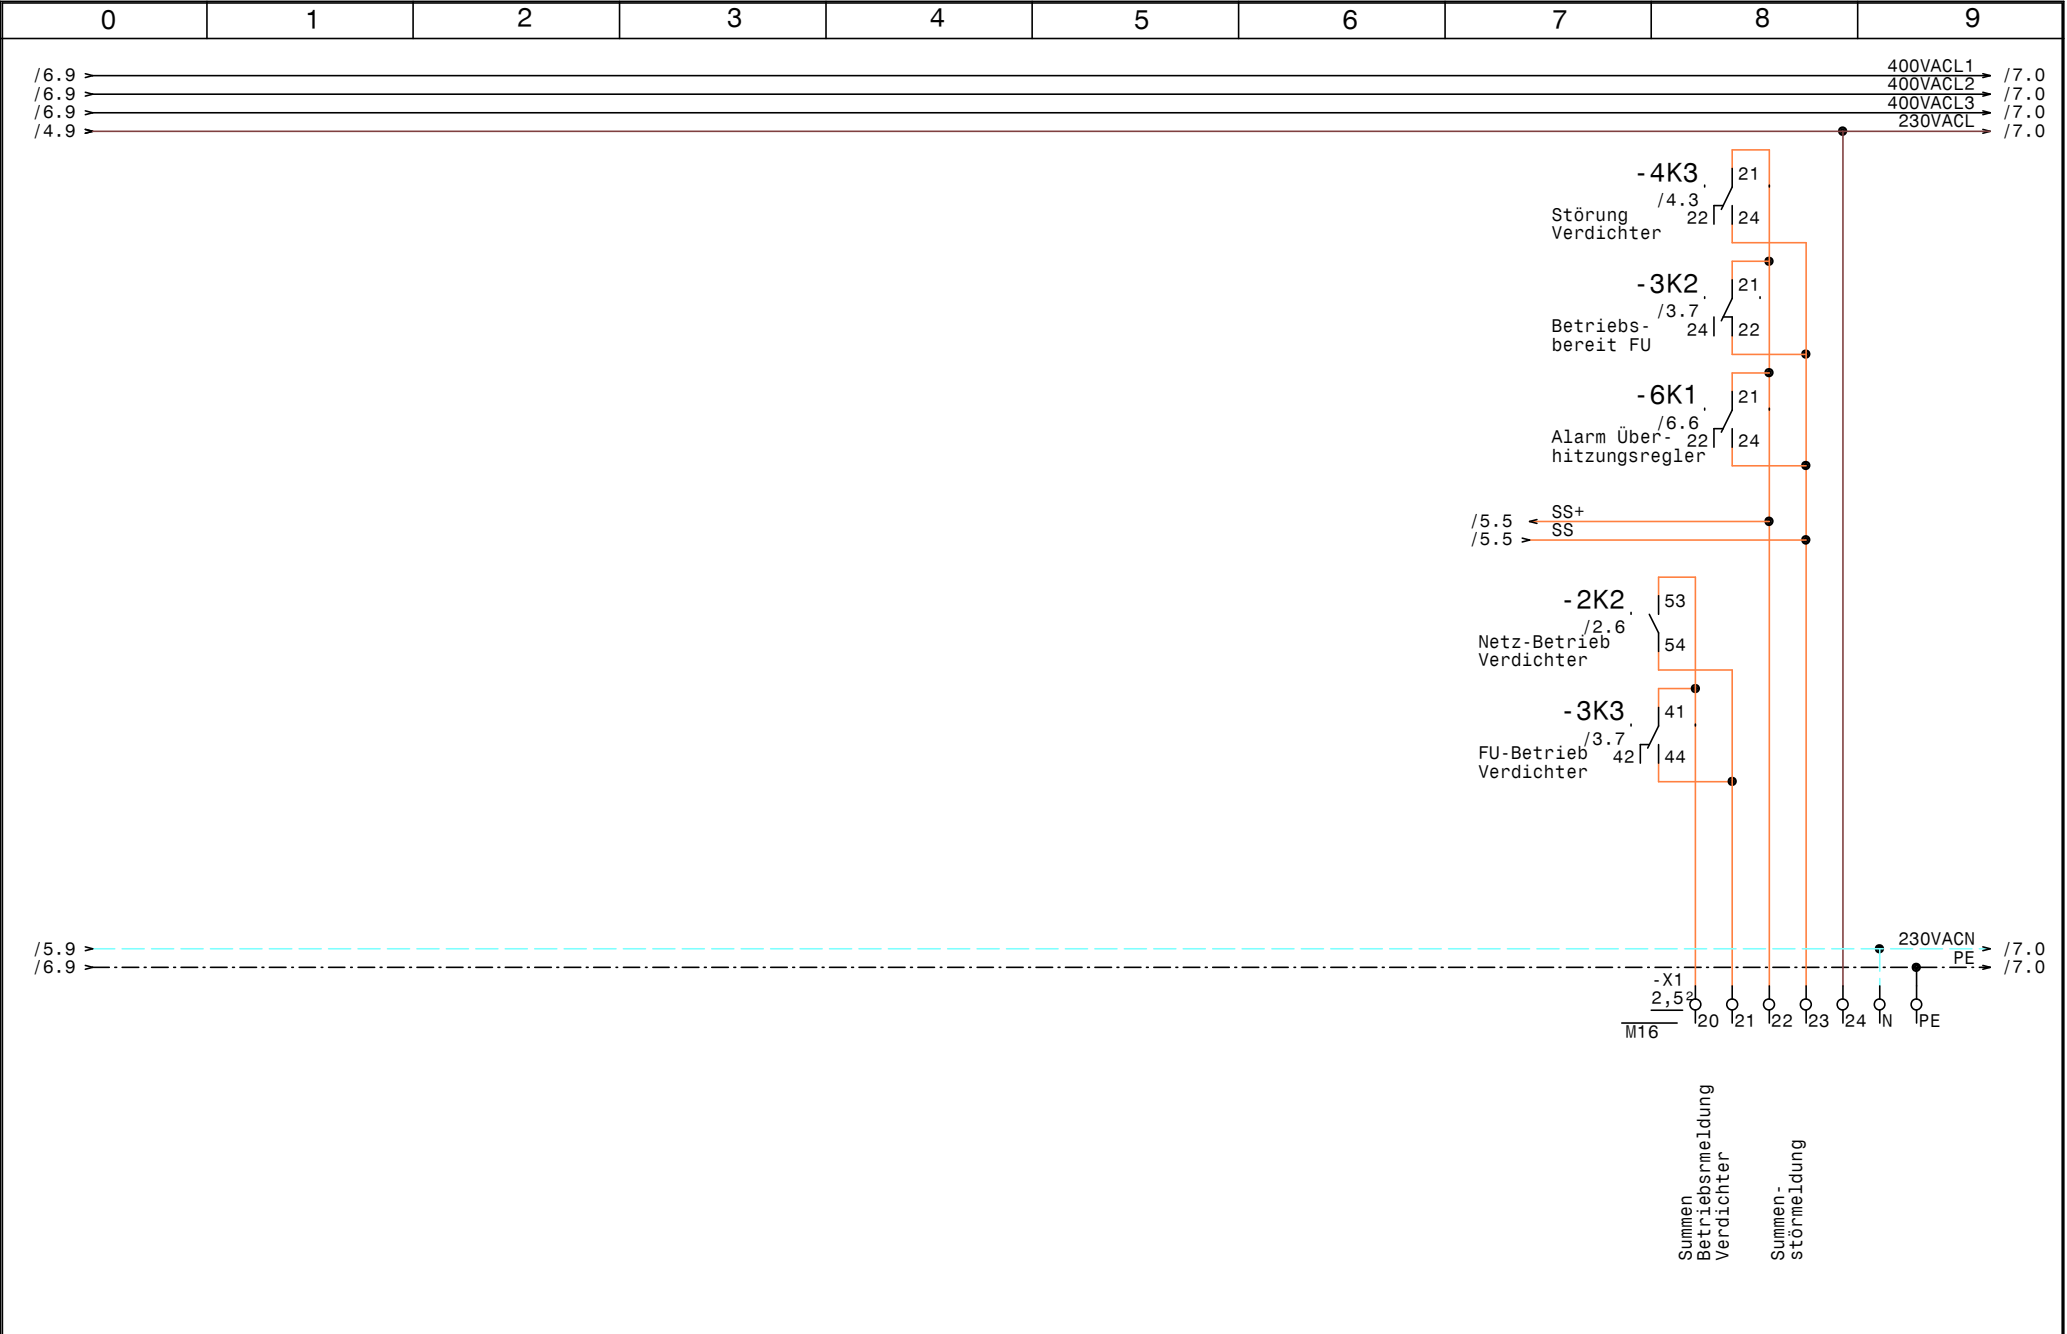

				Datum	19.02.15		Entfeuchtung KL 10 Sandoz Schafftenau B511 Summenstörung	Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			004/15	
				Gepr.				Blatt 7	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 7	Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x6JZ M25				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-1We2				-1W1				H07V-K (YF) 1x6 M16				1		Potentialausgleich Rahmenerdung					
3	-2M1				-2W1				YSLCY (LSYCVY) 4x2,5JZ M25				4		Verdichter					
4	-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16				5		Motorvollschutz Verdichter					
5	-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Hochdruck schalter					
6	-2B3				-2W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Niederdruck schalter					
7	-2B4				-2W5				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölsumpfheizung					
8	-3B1				-3W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		ND-Transmitter					
9	-3B2				-3W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Freigabe über Externen Feuchtefühler					
10	-4B1				-4W1				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Niederdruck schalter Handbetrieb					
11	-5B1				-5W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Fühler Kühlregister					
12	-5B2				-5W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Fühler nach Kühlregister					
13	-5Y1				-5W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil Kühlung					
14	-5M1				-5W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator Kühlung					
15	-5B3				-5W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abtauheizung Kühlung					
16	-6B1				-6W1				YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16				3		Druckwandler- Verdampfungsdruck					
17	-6B2				-6W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		NTC-Saugtemperatur					
18	-6B3				-6W3				YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20				4		Carel EXV Überhitzung					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-1F1			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F3, -1F2			
1	PKZMO-16			Motorschutzschalter		-2F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	C20/3			Sicherungsautomaten		-2F2			
3	C6/1N			Sicherungsautomaten		-5F1, -5F2, -6F1			
1				Glasrohrsicherung		-6F2			
1				Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1			
1				Betriebsstundenzähler		-4H1			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H2			
3	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H3, -6H1, -4H4			
1	DILM17-10(230V50HZ)			Schütz		-2K2			
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
1	DILM25-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3			
1	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
8	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
8	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K3, -6K1, -3K2, -2K1, -3K1, -4K1			
						-4K2, -4K3			
1	R20-20_230			Kleinschütz		-5K1			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				FU		-2N1			
1				EMV-Filter		-2N2			
1	DILM32-XSPR240			RC-Löschglied		-2N3			
1	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N4			
1	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N5			
1				Dixell XR170C 12Vac/dc		-5N1			
1				Carel EVD		-6N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-4S1			
1				Ausschalter 1pol. 0-1		-5S1			
1				Dixell Trafo 230Vac 12Vac		-5T1			
			Datum	19.02.15	 Entfeuchtung KL 10 Sandoz Schaftebau B511 Materialliste				Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.					004/15
			Gepr.						Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1						Carel Trafo 230Vac 24Vac				-6T1									
2		M25				Kabelverschraubung				-1W1, -2W1									
14		M16				Kabelverschraubung				-5W1, -2W3, -2W2, -5W2, -5W3, -2W5									
										-6W1, -2W4, -6W2, -1V1, -7V1, -1W1									
										-4W1, -3W1									
4		M20				Kabelverschraubung				-5W4, -3W2, -6W3, -5W5									
1						Linientrenner senkrecht				-1We2									
45		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X2, -X1									
2		EK 6 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
7		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1, -X1									
1		Klemme 6 blau				Klemme N				-X1									
20		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1, -X1, -X2									