



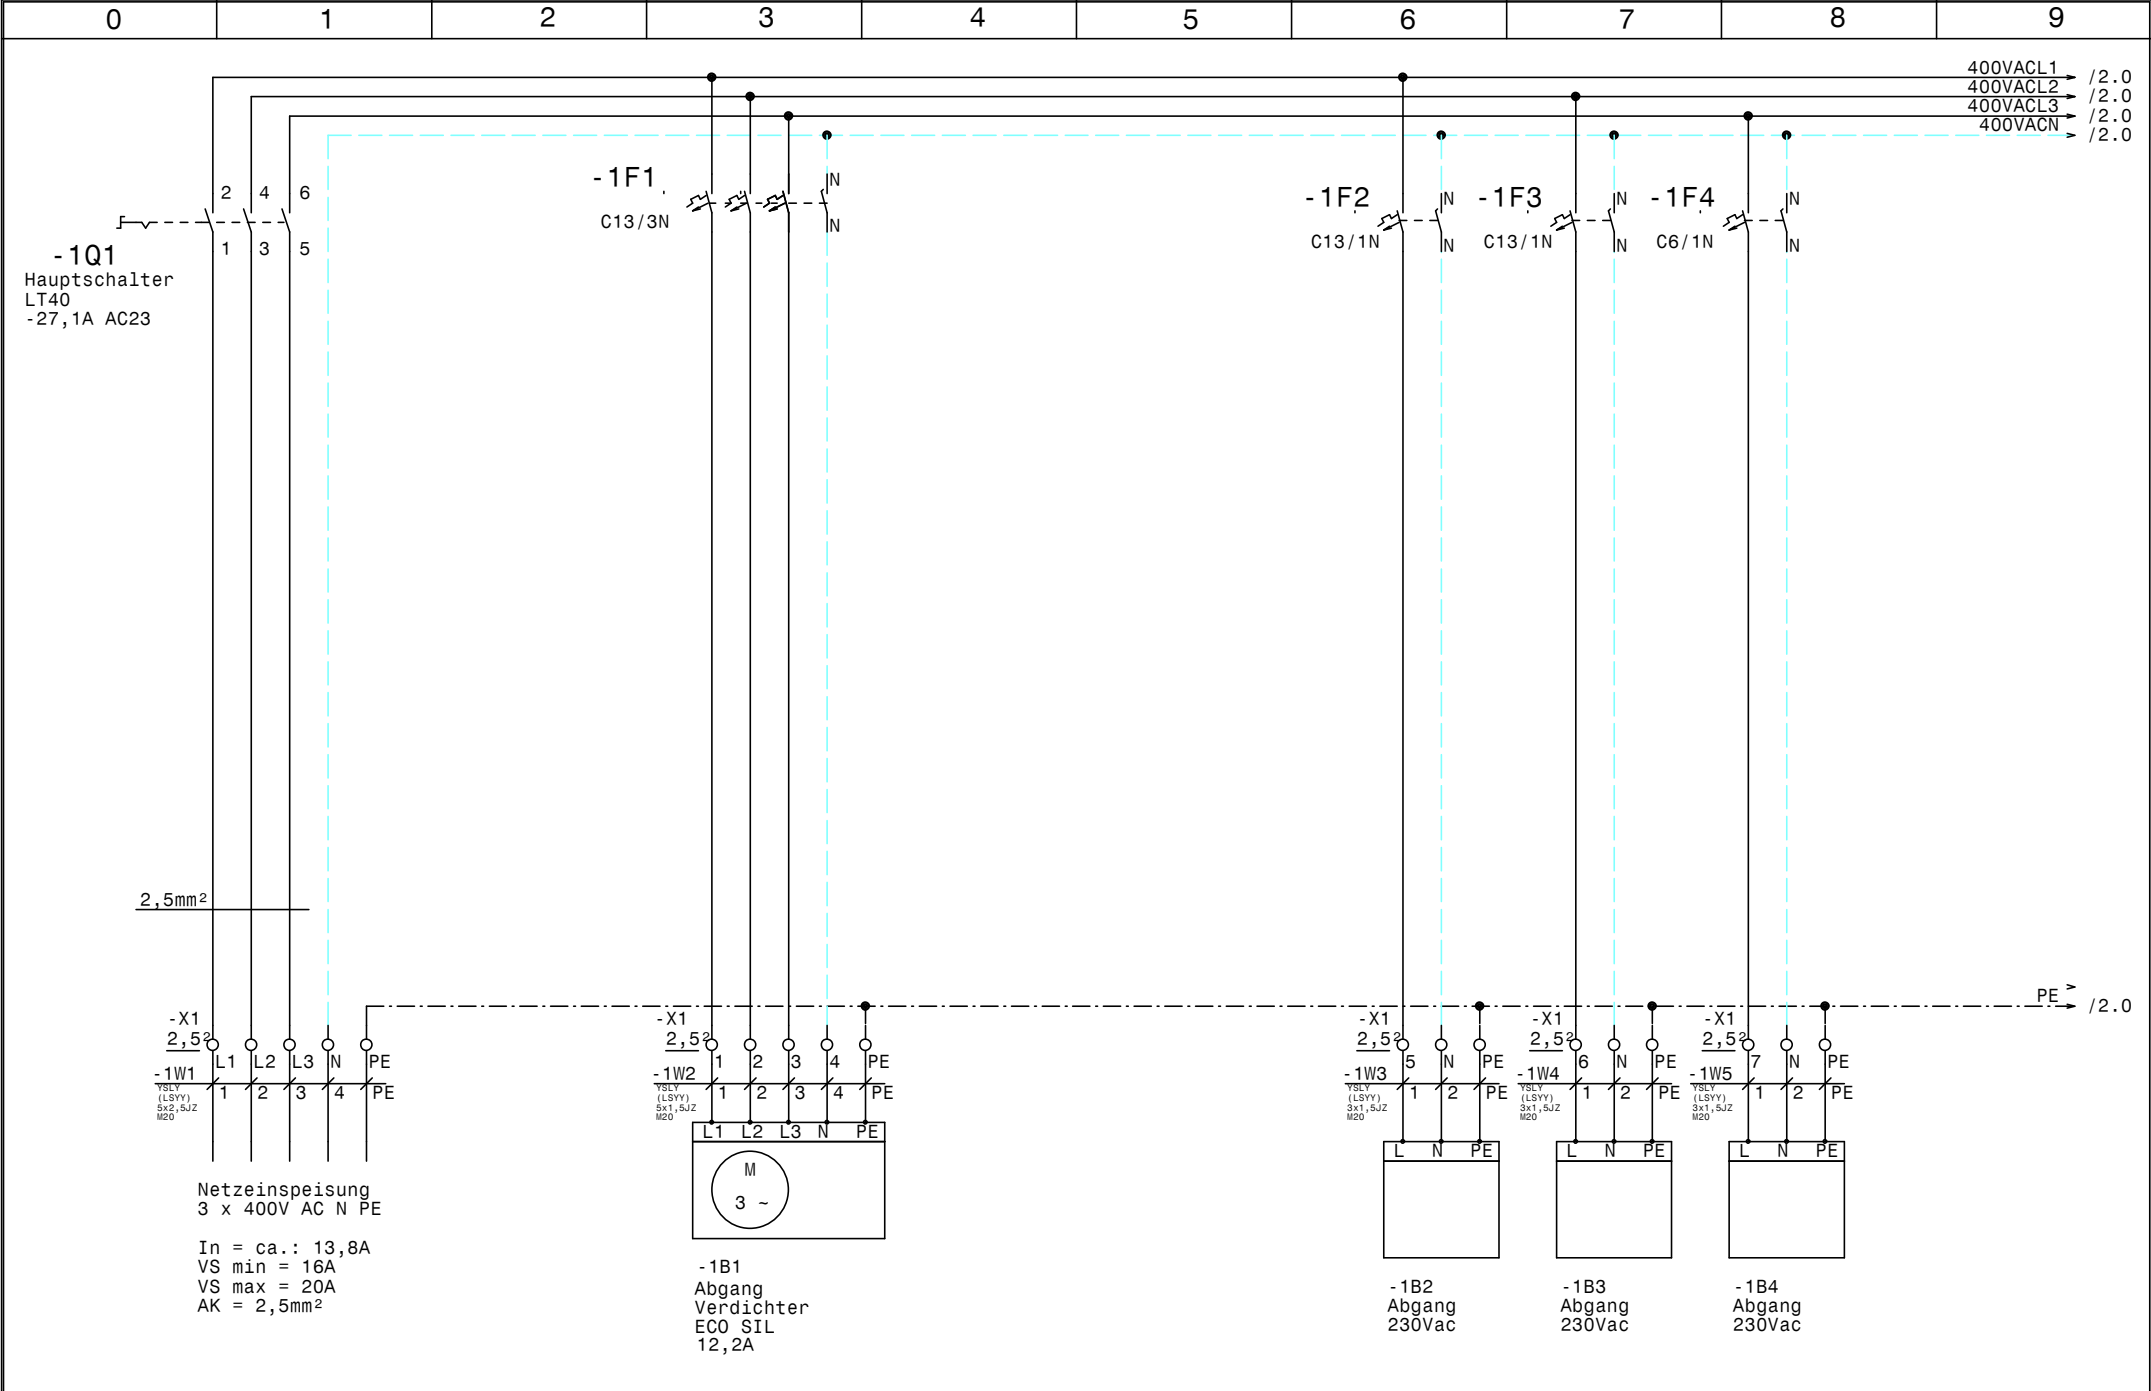

				Datum	07.04.14		Klimakammer		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				099 14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			Netzanschluß		von 2 Bl.

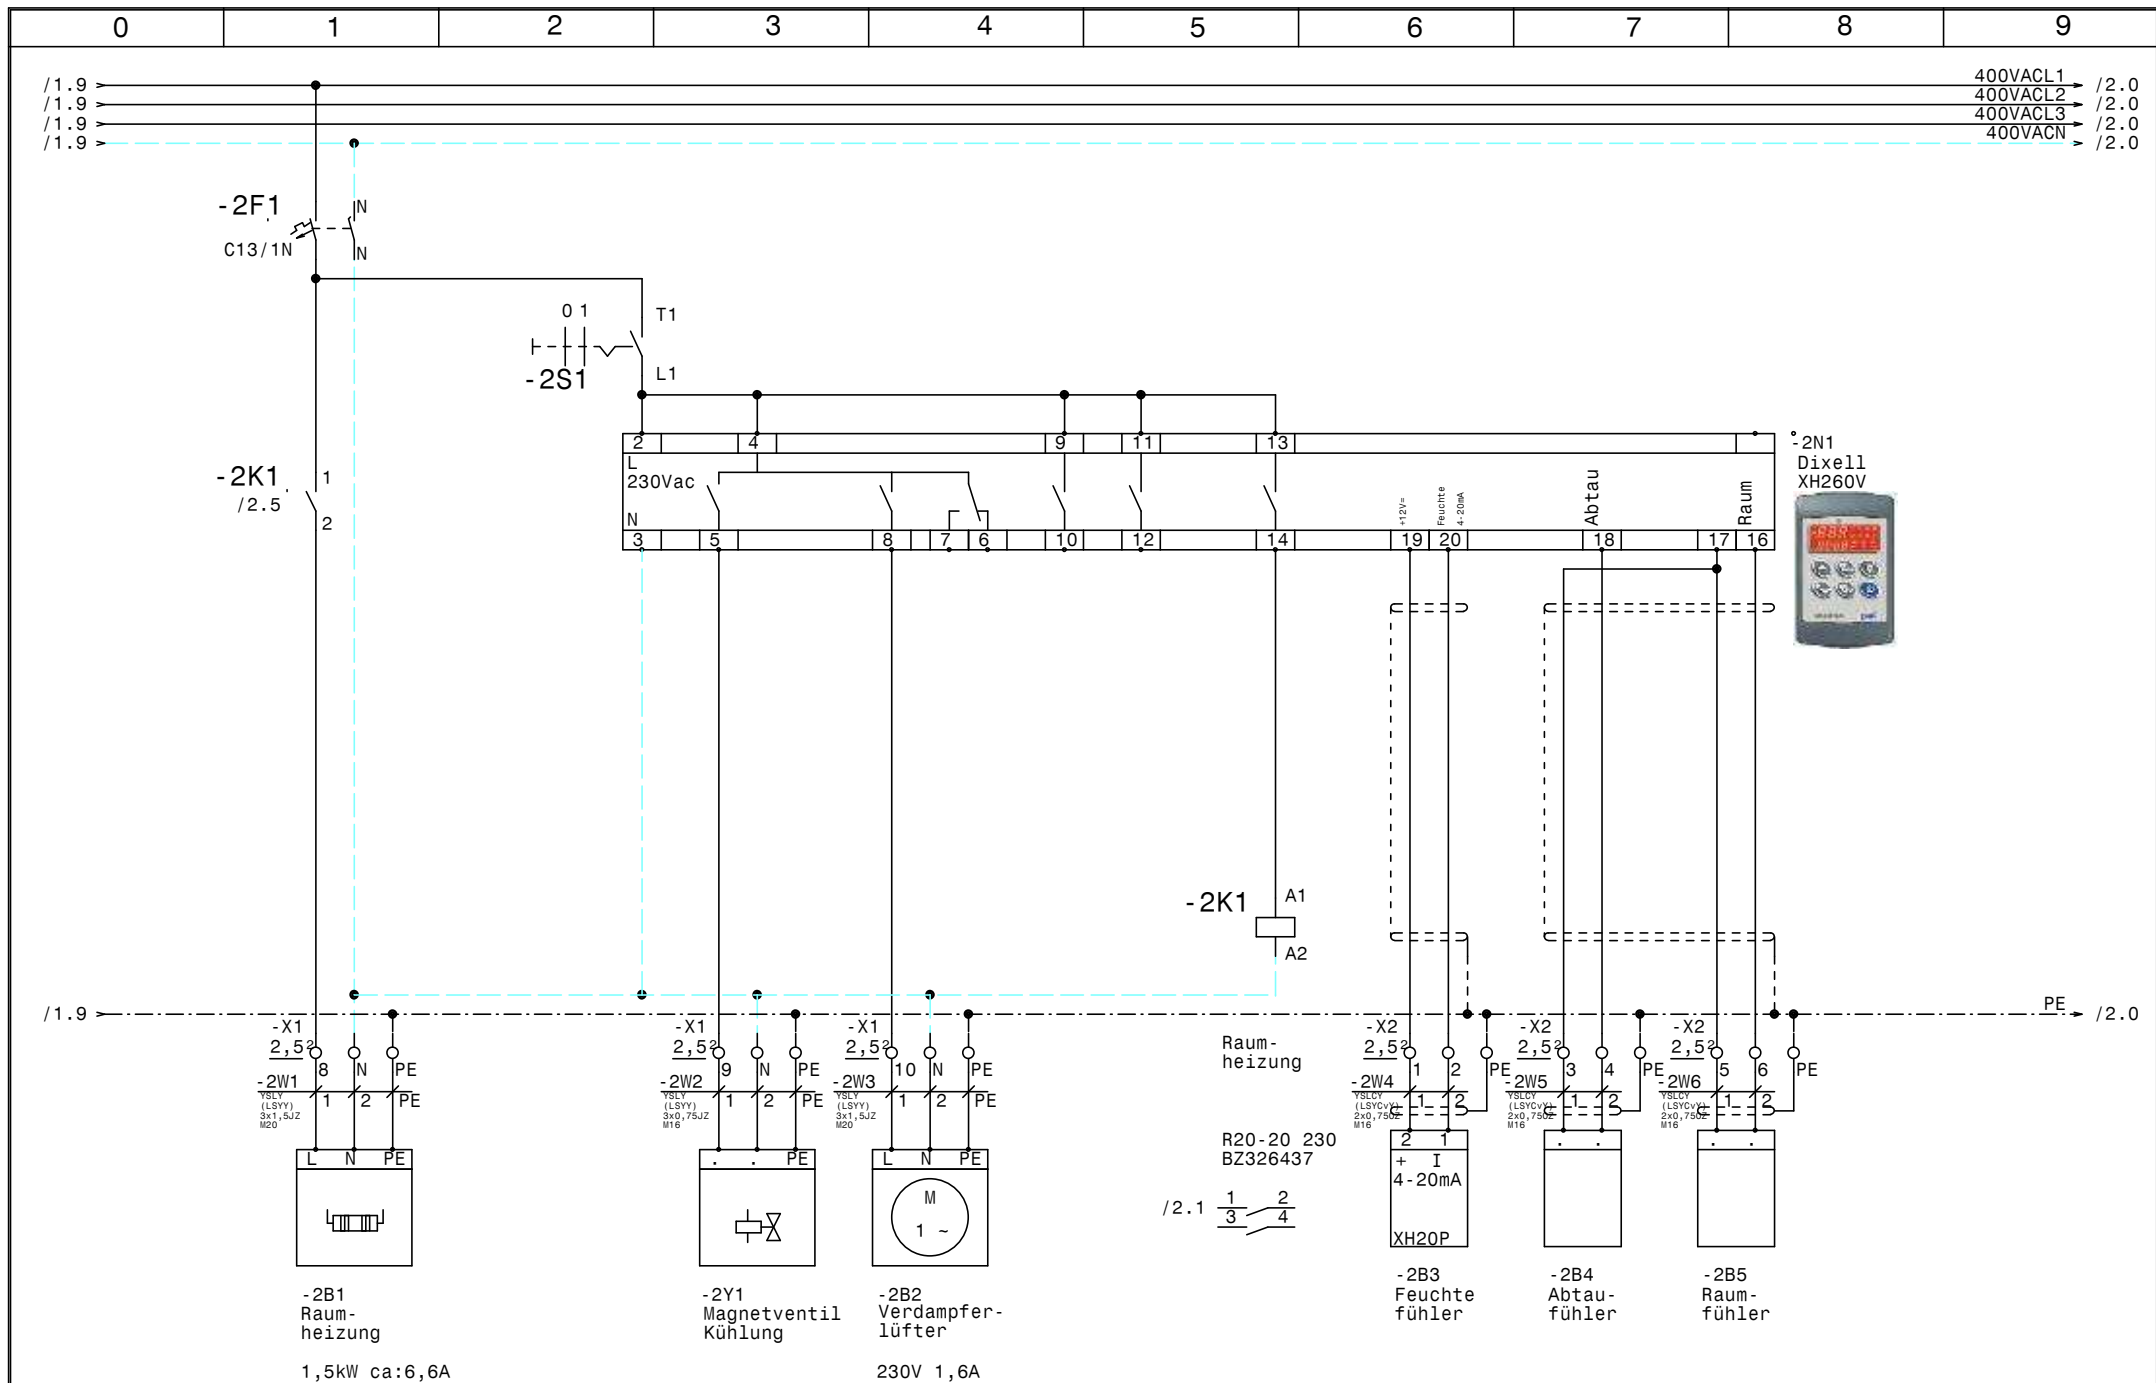

			Datum	07.04.14		Klimakammer	Feuchteregler XH260V		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger					099 14
			Gepr.						Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät			Leitungs- bezeichnung			Leitungs- typ			Anzahl Adern		Zielbezeichnung							
1	-1We1			-1W1			YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20			5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE							
2	-1B1			-1W2			YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20			5		Abgang Verdichter ECO SIL							
3	-1B2			-1W3			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Abgang 230Vac							
4	-1B3			-1W4			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Abgang 230Vac							
5	-1B4			-1W5			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Abgang 230Vac							
6	-2B1			-2W1			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Raumheizung							
7	-2Y1			-2W2			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Magnetventil Kühlung							
8	-2B2			-2W3			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Verdampferlüfter							
9	-2B3			-2W4			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Feuchte fühler							
10	-2B4			-2W5			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Abtaufühler							
11	-2B5			-2W6			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Raumfühler							

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1		C13/3N				Sicherungsautomaten				-1F1									
1		C6/1N				Sicherungsautomaten				-1F4									
3		C13/1N				Sicherungsautomaten				-2F1, -1F2, -1F3									
1		R20-20_230				Kleinschütz				-2K1									
1		WS 5625 B=500 H=600 T=250				Wandschrank IP 55				-0N1									
1						Dixell XH260V				-2N1									
1		LT40 -27,1A AC23				Hauptschalter				-1Q1									
1		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1				-2S1									
7		M20				Kabelverschraubung				-1W5, -1W1, -1W2, -1W4, -2W1, -2W3									
										-1W3									
4		M16				Kabelverschraubung				-2W4, -2W5, -2W6, -2W2									
7		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1, -X1									
11		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1, -X2, -X1									
19		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X2, -X1, -X1									