

Anlage:

Kühlraum

**\_ ! ! A C H T U N G ! ! \_**

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen.

Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten!

Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen

Aufnahmestrom der Motoren einstellen!

Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche

Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen

Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Firma:

Herold

**SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG**

**VERDRÄHTUNGSFARBEN**

SCHALTSCHRANKGRÖSSE: 400x600x200 (BxHxT)  
 SOCKEL: - (H)  
 LACKIERUNG: RAL 7035  
 SCHUTZART: IP54  
 SCHUTZMASSNAHME: lt. EVU  
 BLINDSCHALTBILD: nein (BxH)  
 KABELINFÜHRUNG: oben  
 TÜRANSCHLAG: links

HAUPTSTROMKREIS 400/230V: — schwarz  
 NEUTRALLEITER: — hellblau  
 SCHUTZLEITER: - - - - - gelb/grün  
 STEUERSPANNUNG 230VAC: — braun/hellblau  
 ohne Trafo: L/N — rot/rot-weiß  
 mit Trafo: L/N — blau/blau-weiß  
 STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N — blau/blau-weiß  
 STEUERSPANNUNG 0-24VDC: +/- — blau-weiß  
 GND, DDC: — blau-weiß  
 MESSLEITUNGEN, FÜHLER: — grün  
 POTENTIALFREIE LEITUNGEN: — orange  
 FREMDSPANNUNG: — orange

**Blattverzeichnis**

000 Deckblatt  
 001 Netzanschluß

002 Verdichter  
 003 Kühlraum


004 RS485 Busverbindung XWeb

			Datum	16.06.14
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm




Kühlraum  
 Deckblatt

Zeichn.Nr.:  
 164/14  
 Blatt 0  
 von 4 Bl.

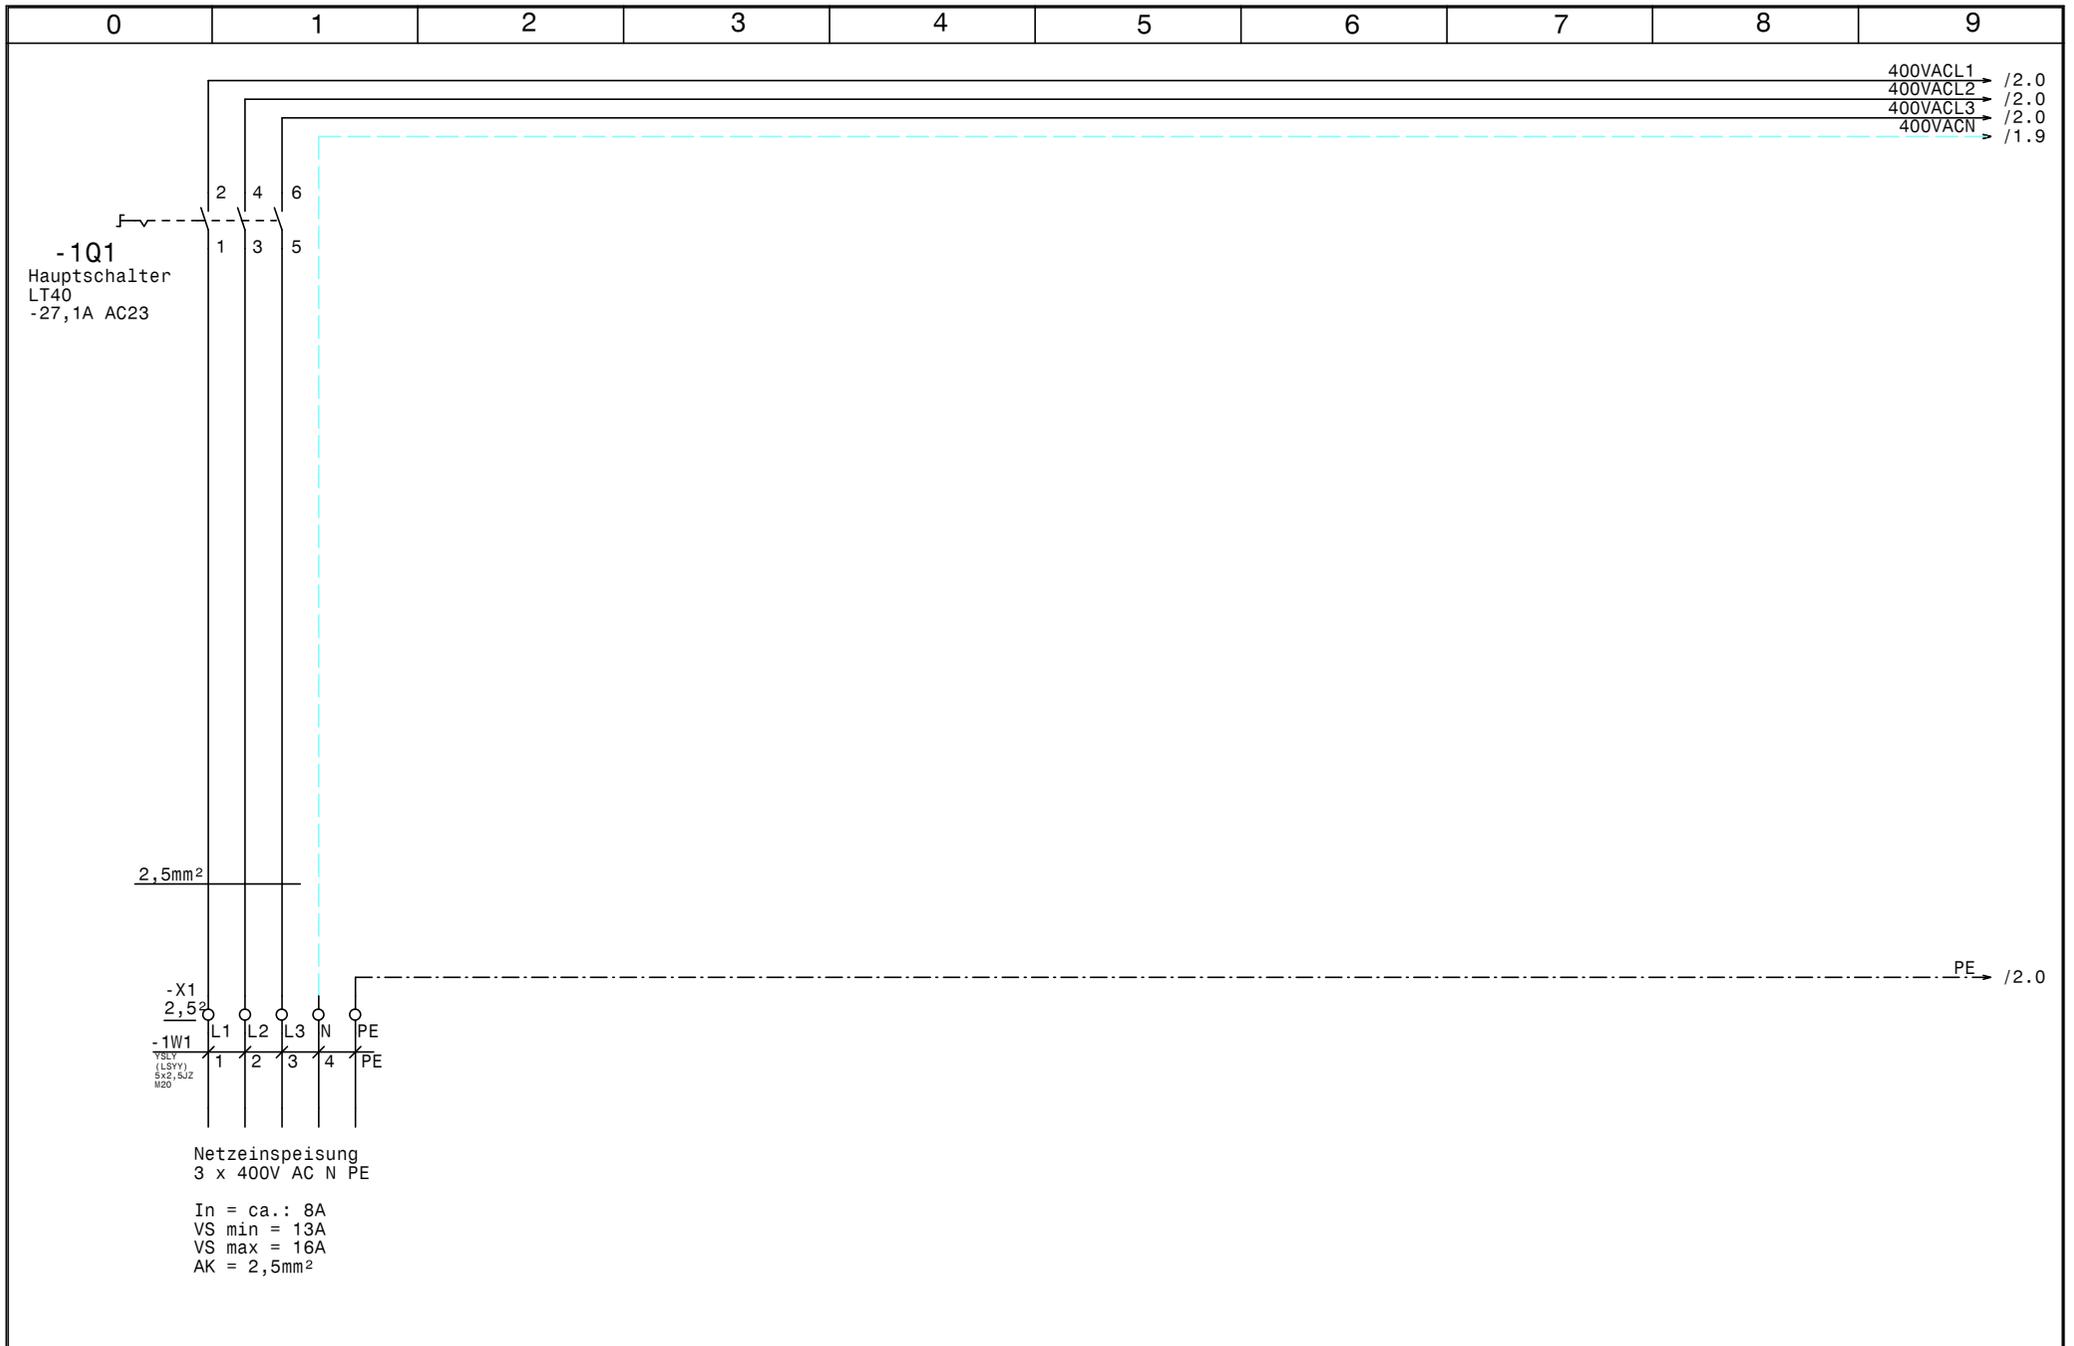

				Datum	16.06.14	 <b>SCHIESSL</b>	Kühlraum Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				164/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4	Bl.

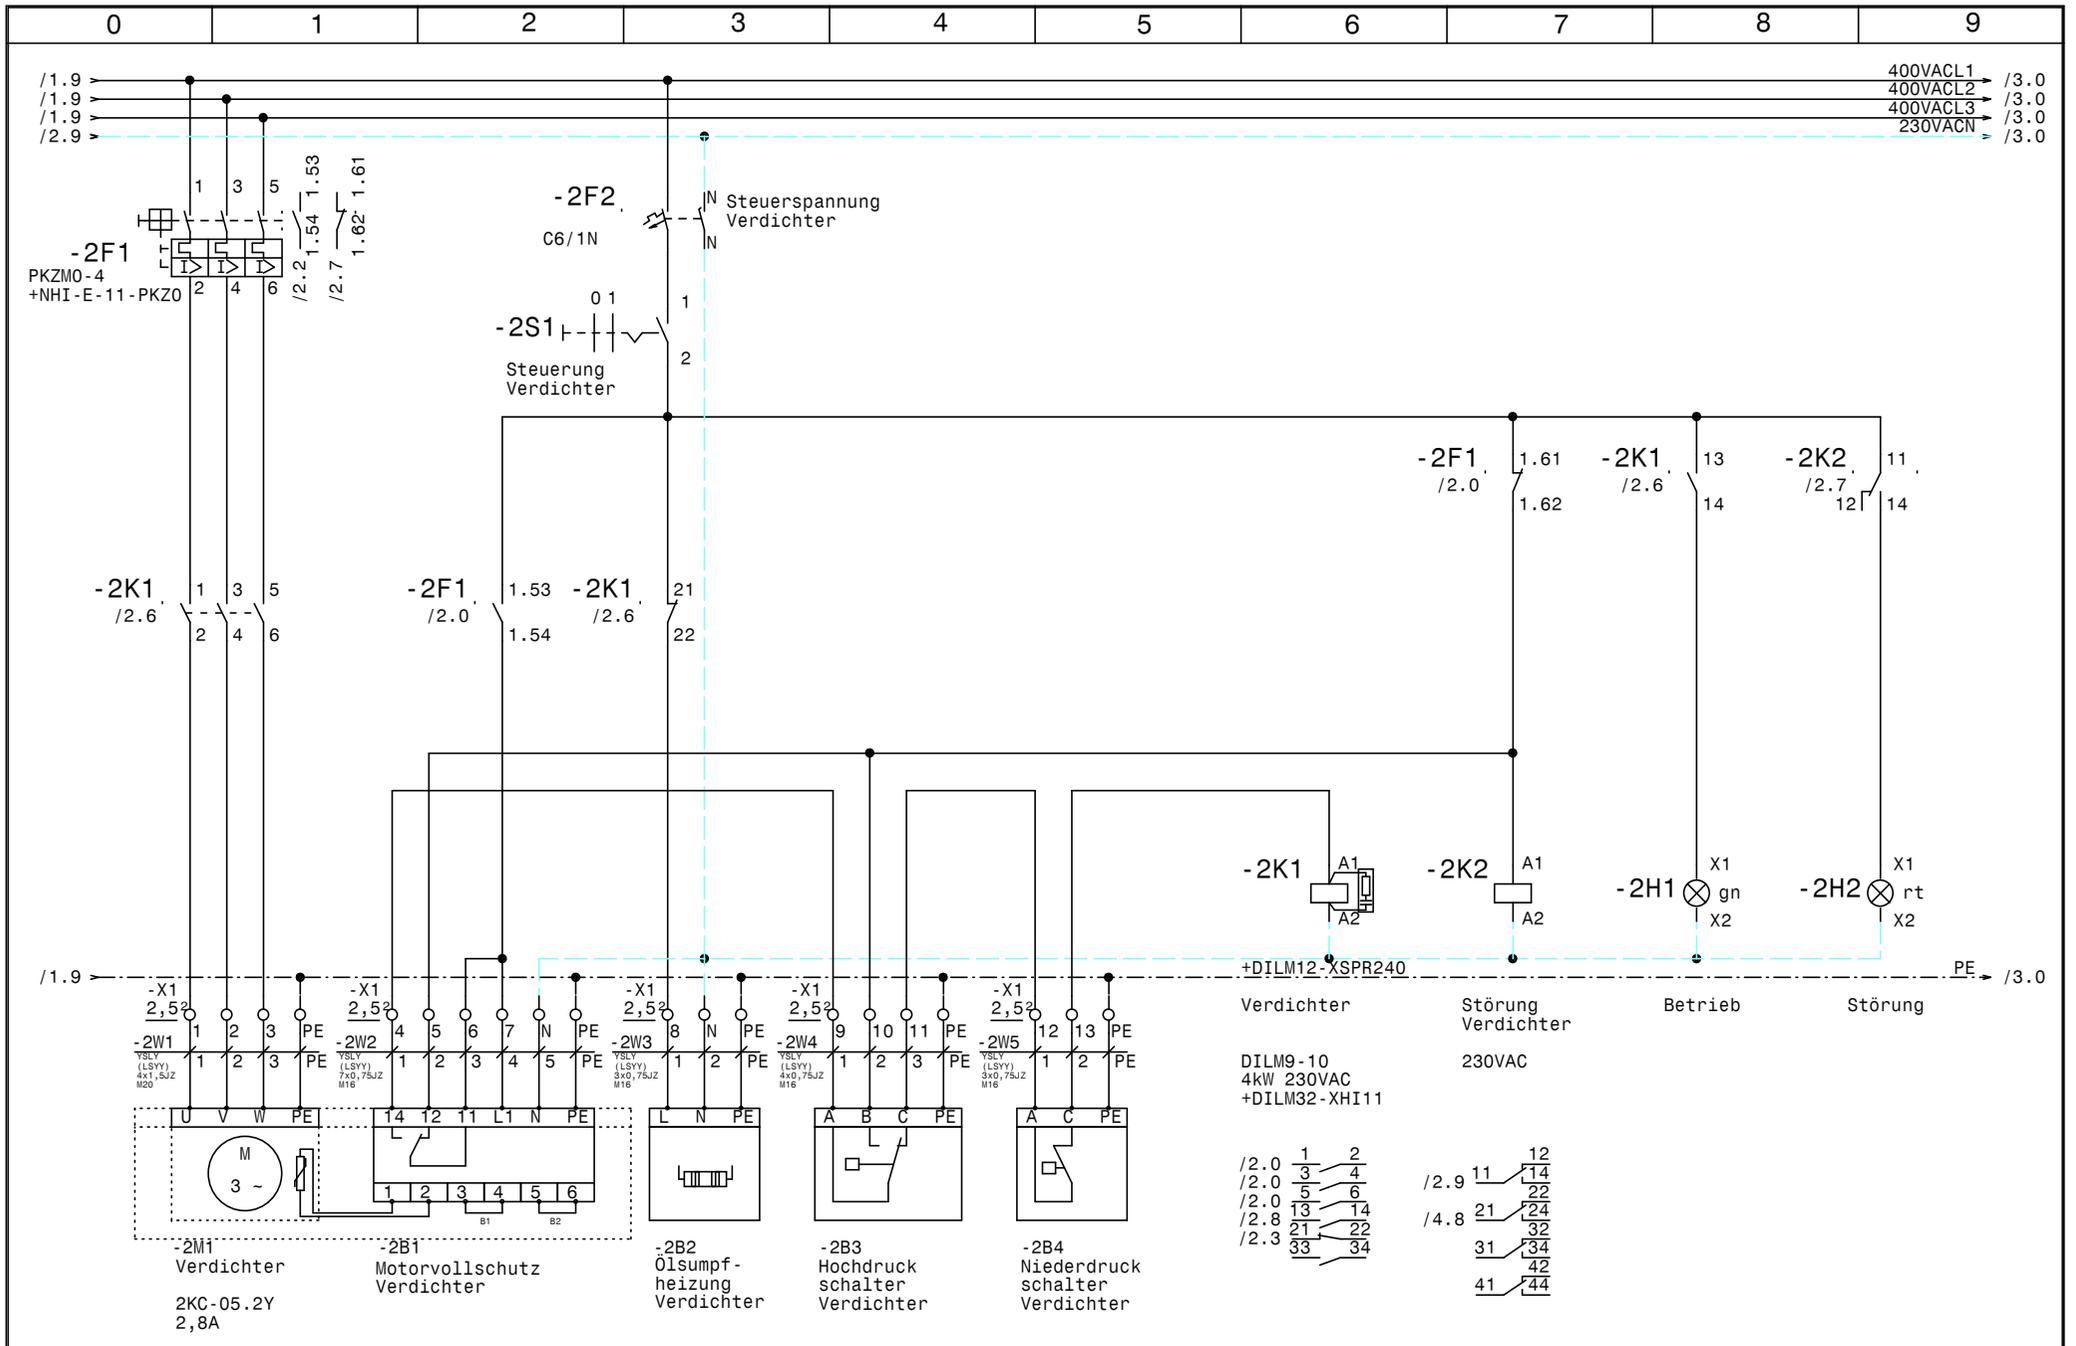


			Datum	16.06.14
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm




Kühlraum  
Verdichter

Zeichn.Nr.:	164/14
Blatt	2
von 4	Bl.

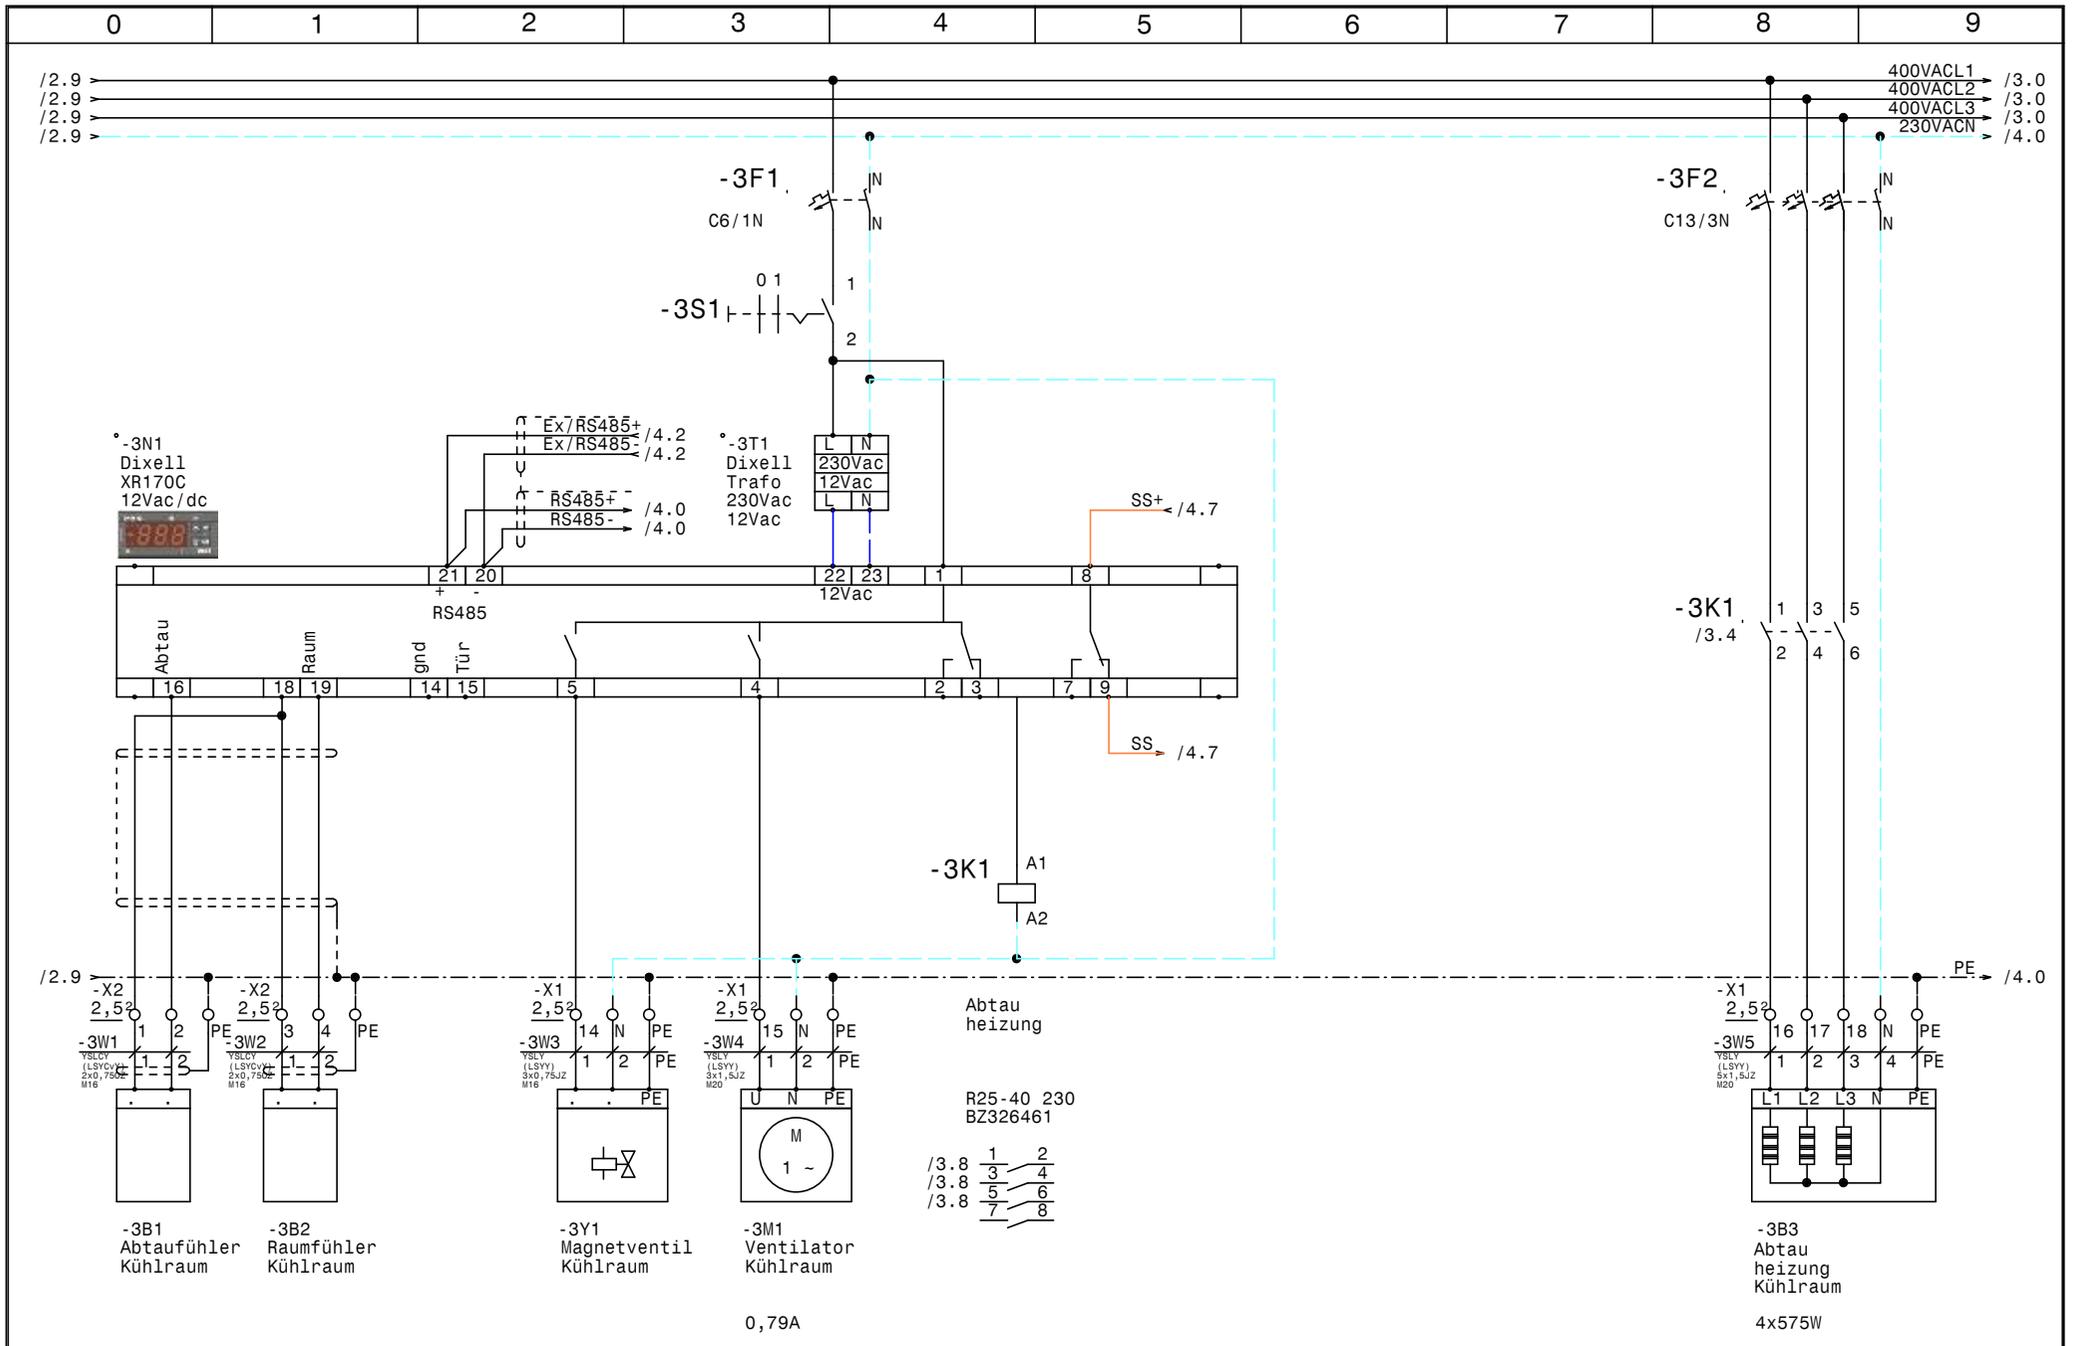

			Datum	16.06.14		Kühlraum Kühlraum	Zeichn.Nr.:	
		Bearb.	Hattinger				164/14	
		Gepr.					Blatt 3	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			von 4	Bl.

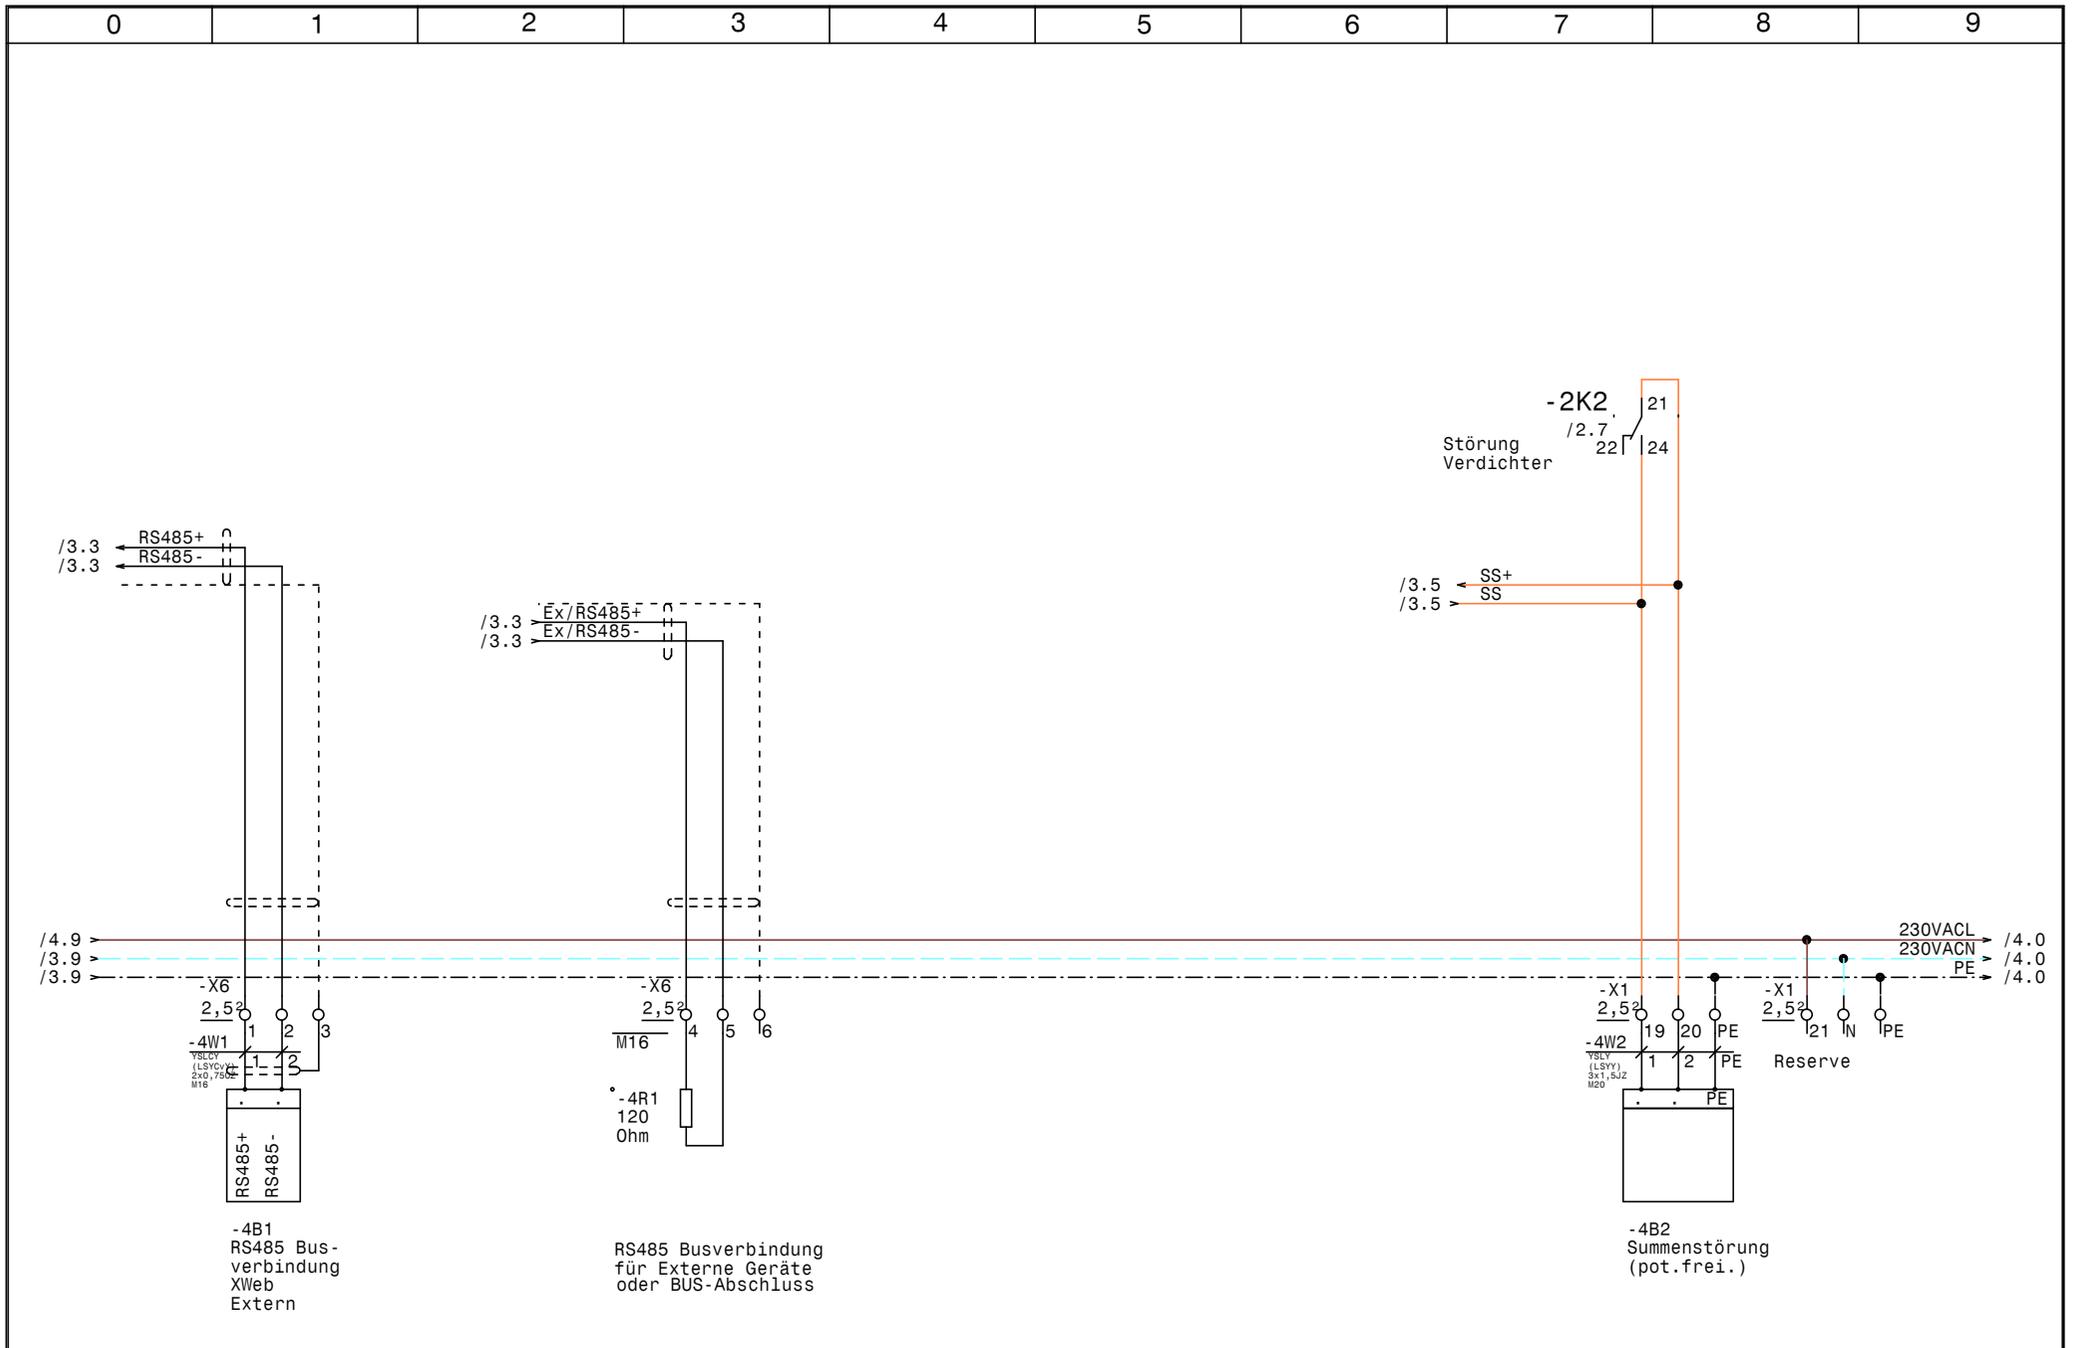

			Datum	16.06.14		Kühlraum	Zeichn.Nr.:	
			Bearb.	Hattinger			164/14	
			Gepr.				Blatt 4	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		RS485 Busverbindung XWeb	von 4	Bl.



