





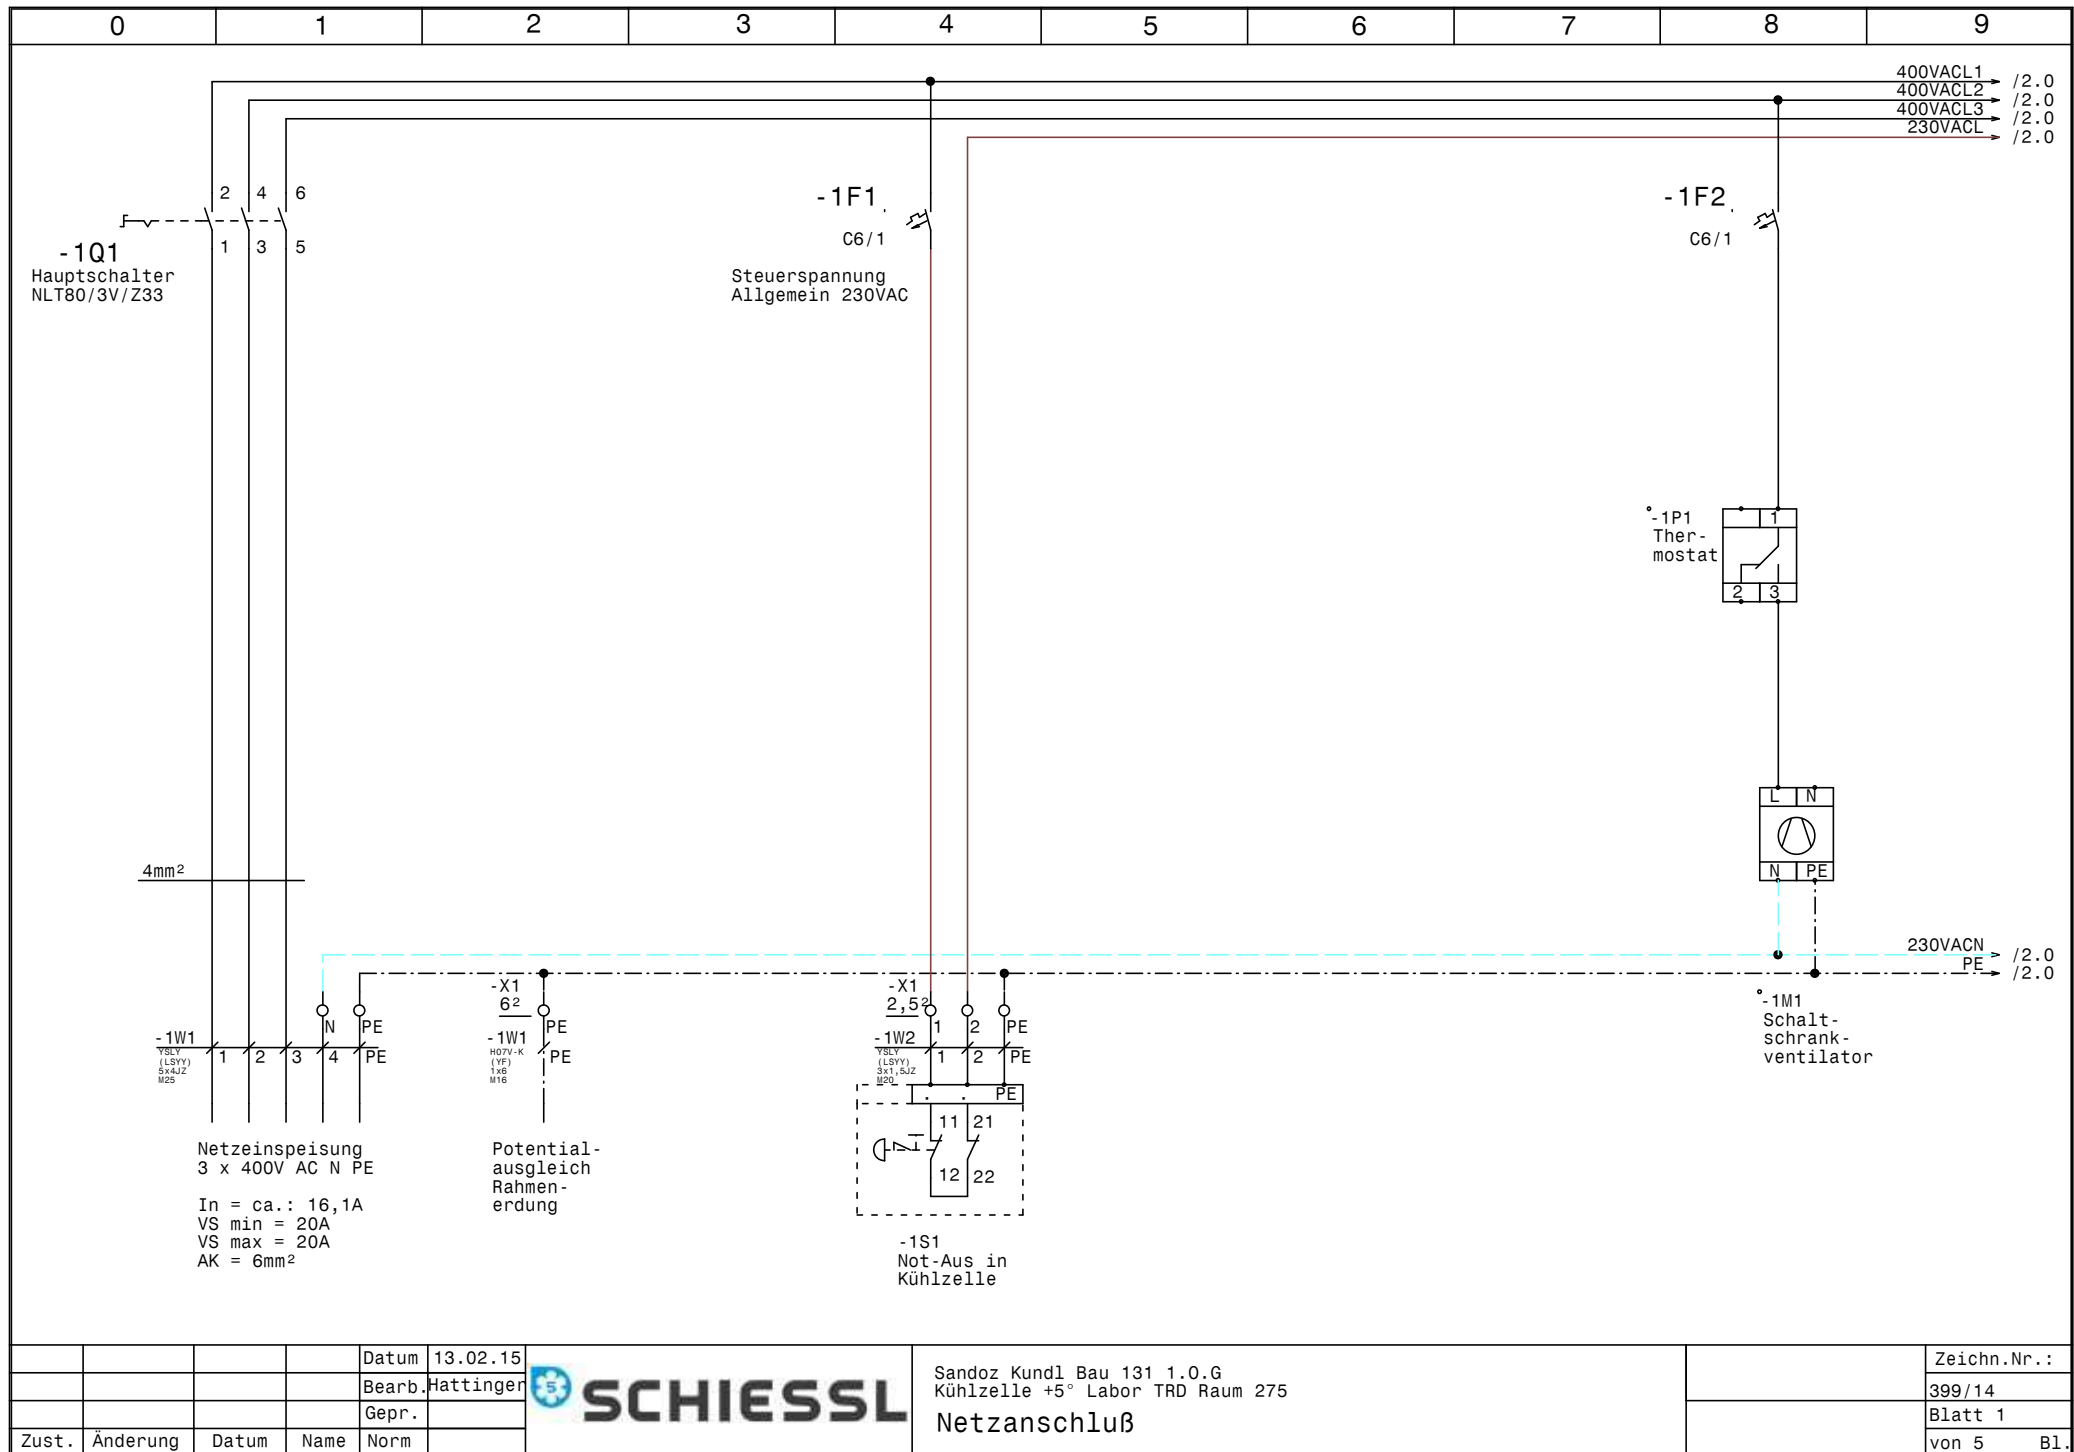

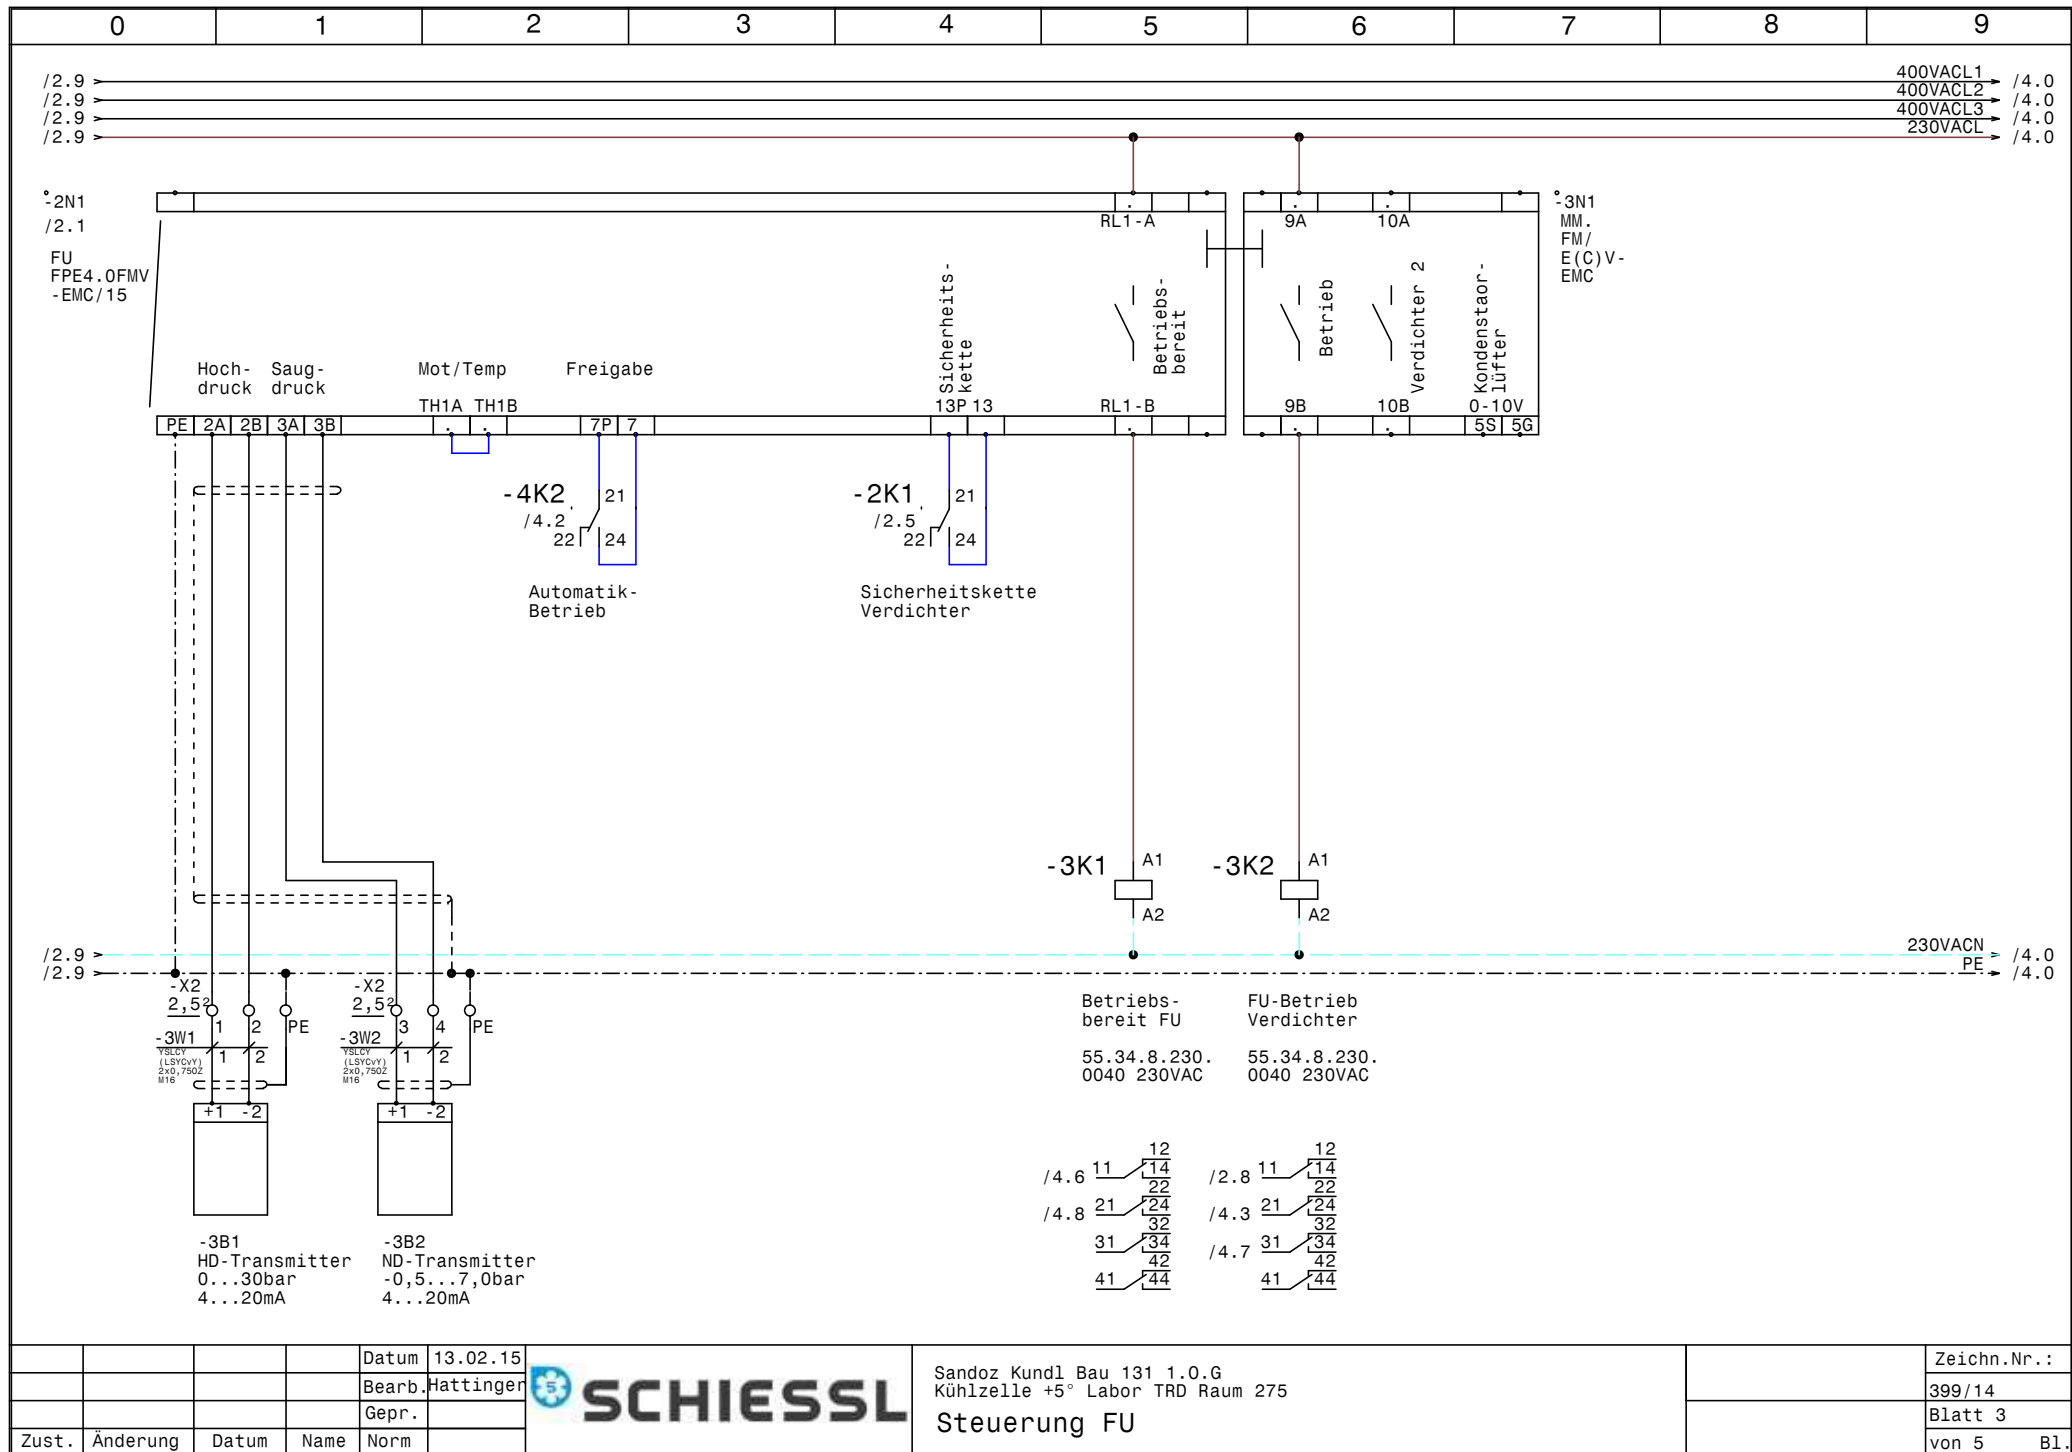

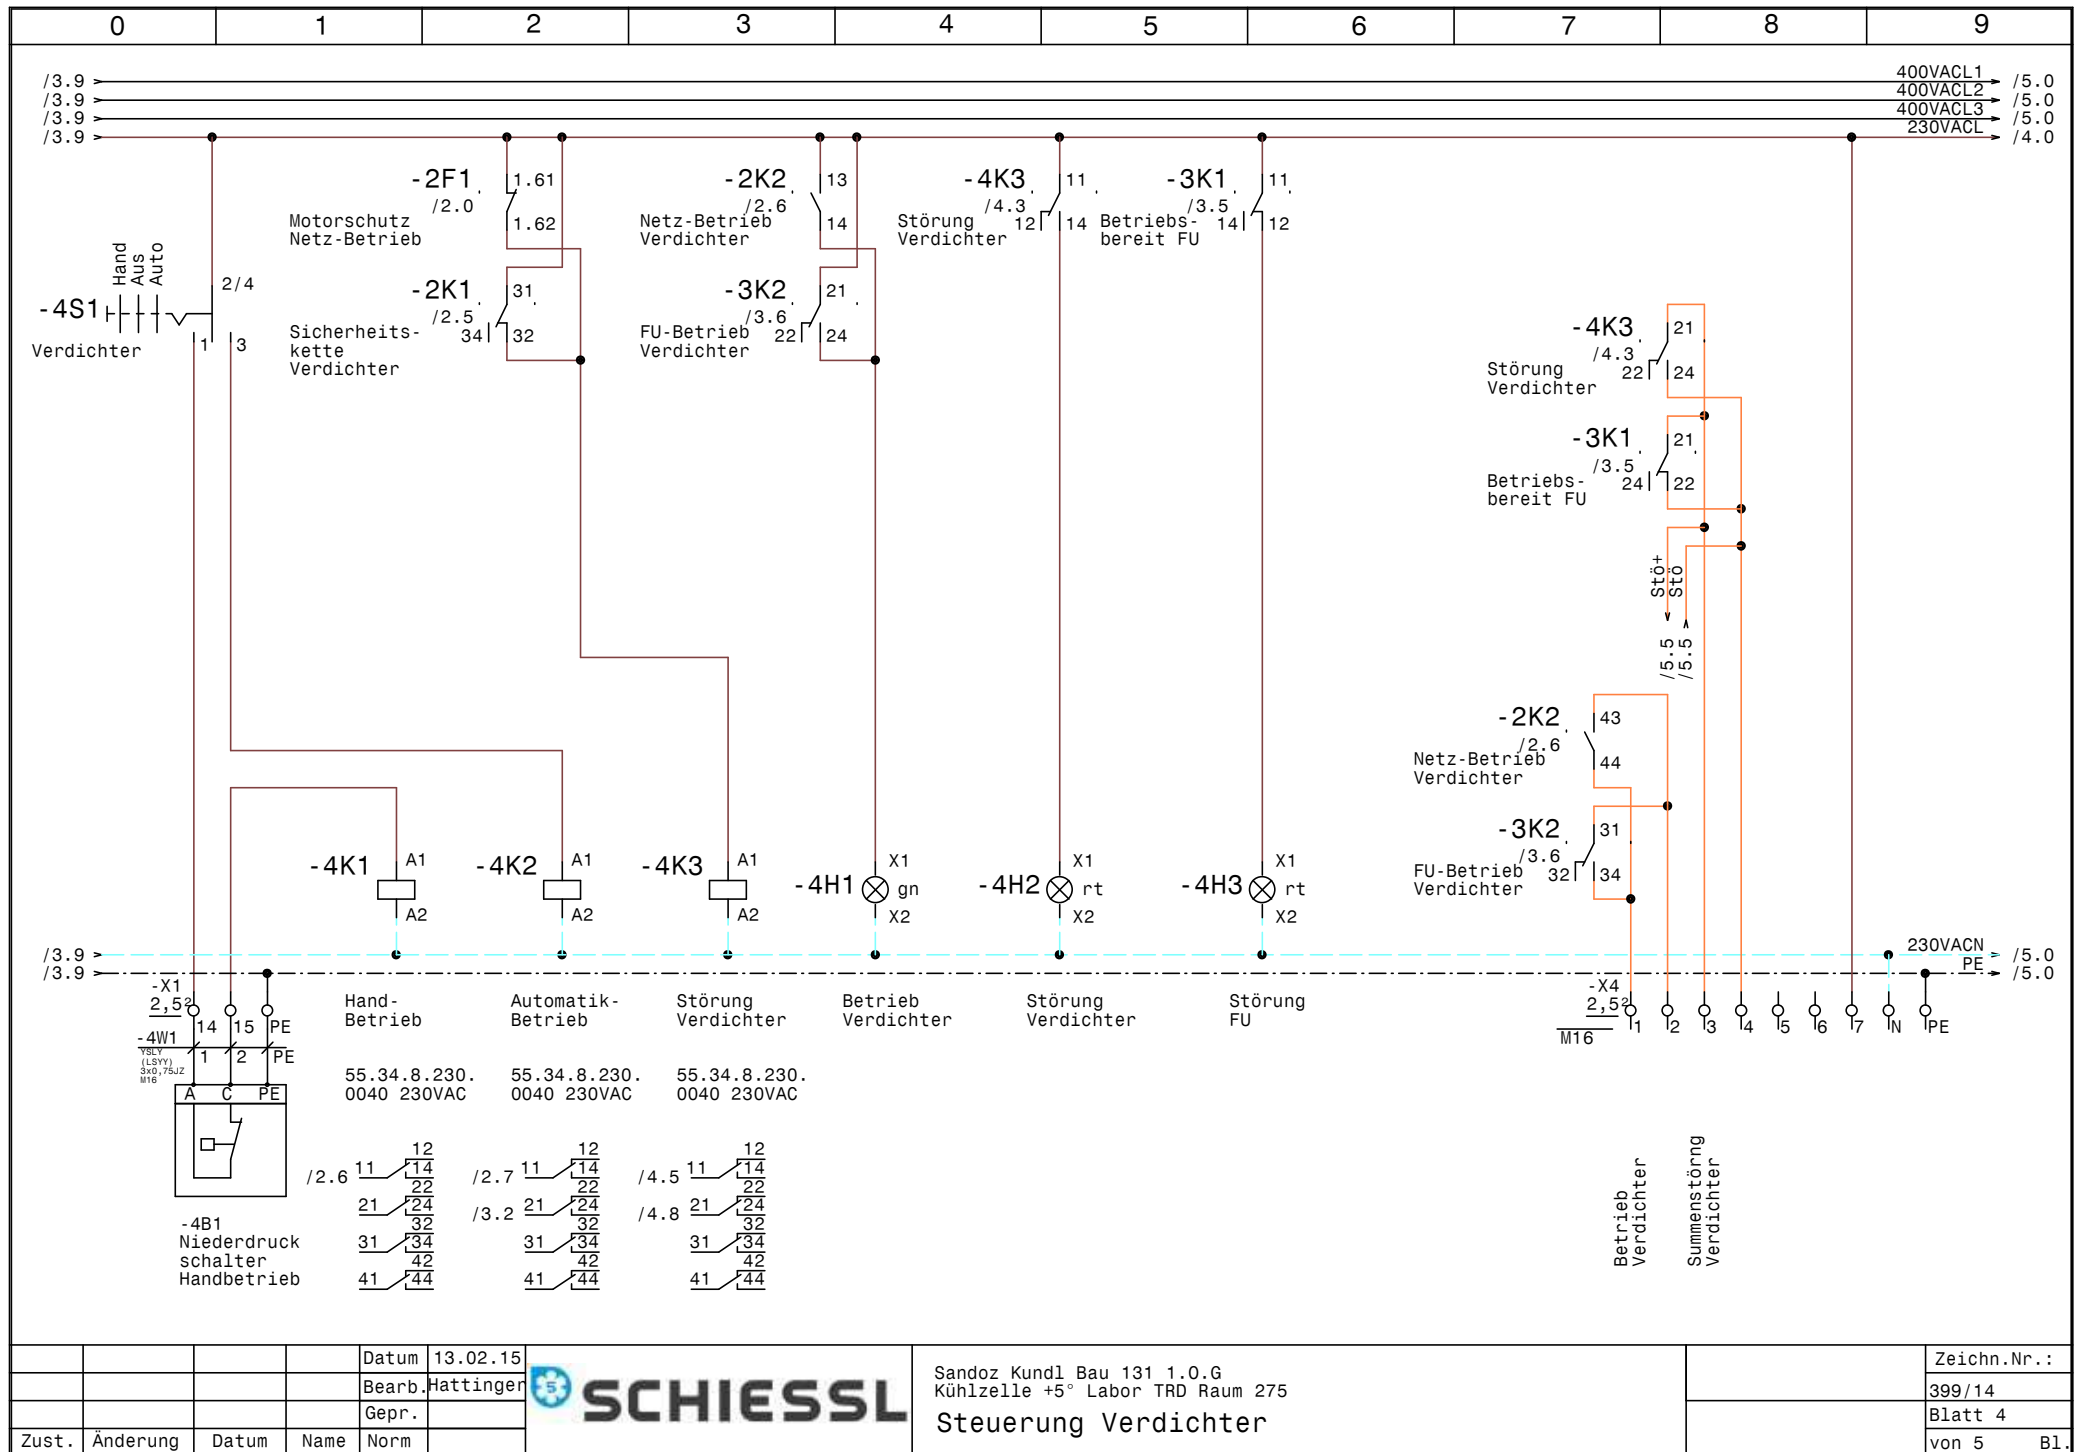

				Datum	13.02.15		Sandoz Kundl Bau 131 1.0.G		Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger		Kühlzelle +5° Labor TRD Raum 275		399/14	
				Gepr.			Steuerung Verdichter		Blatt 4	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 5 Bl.	

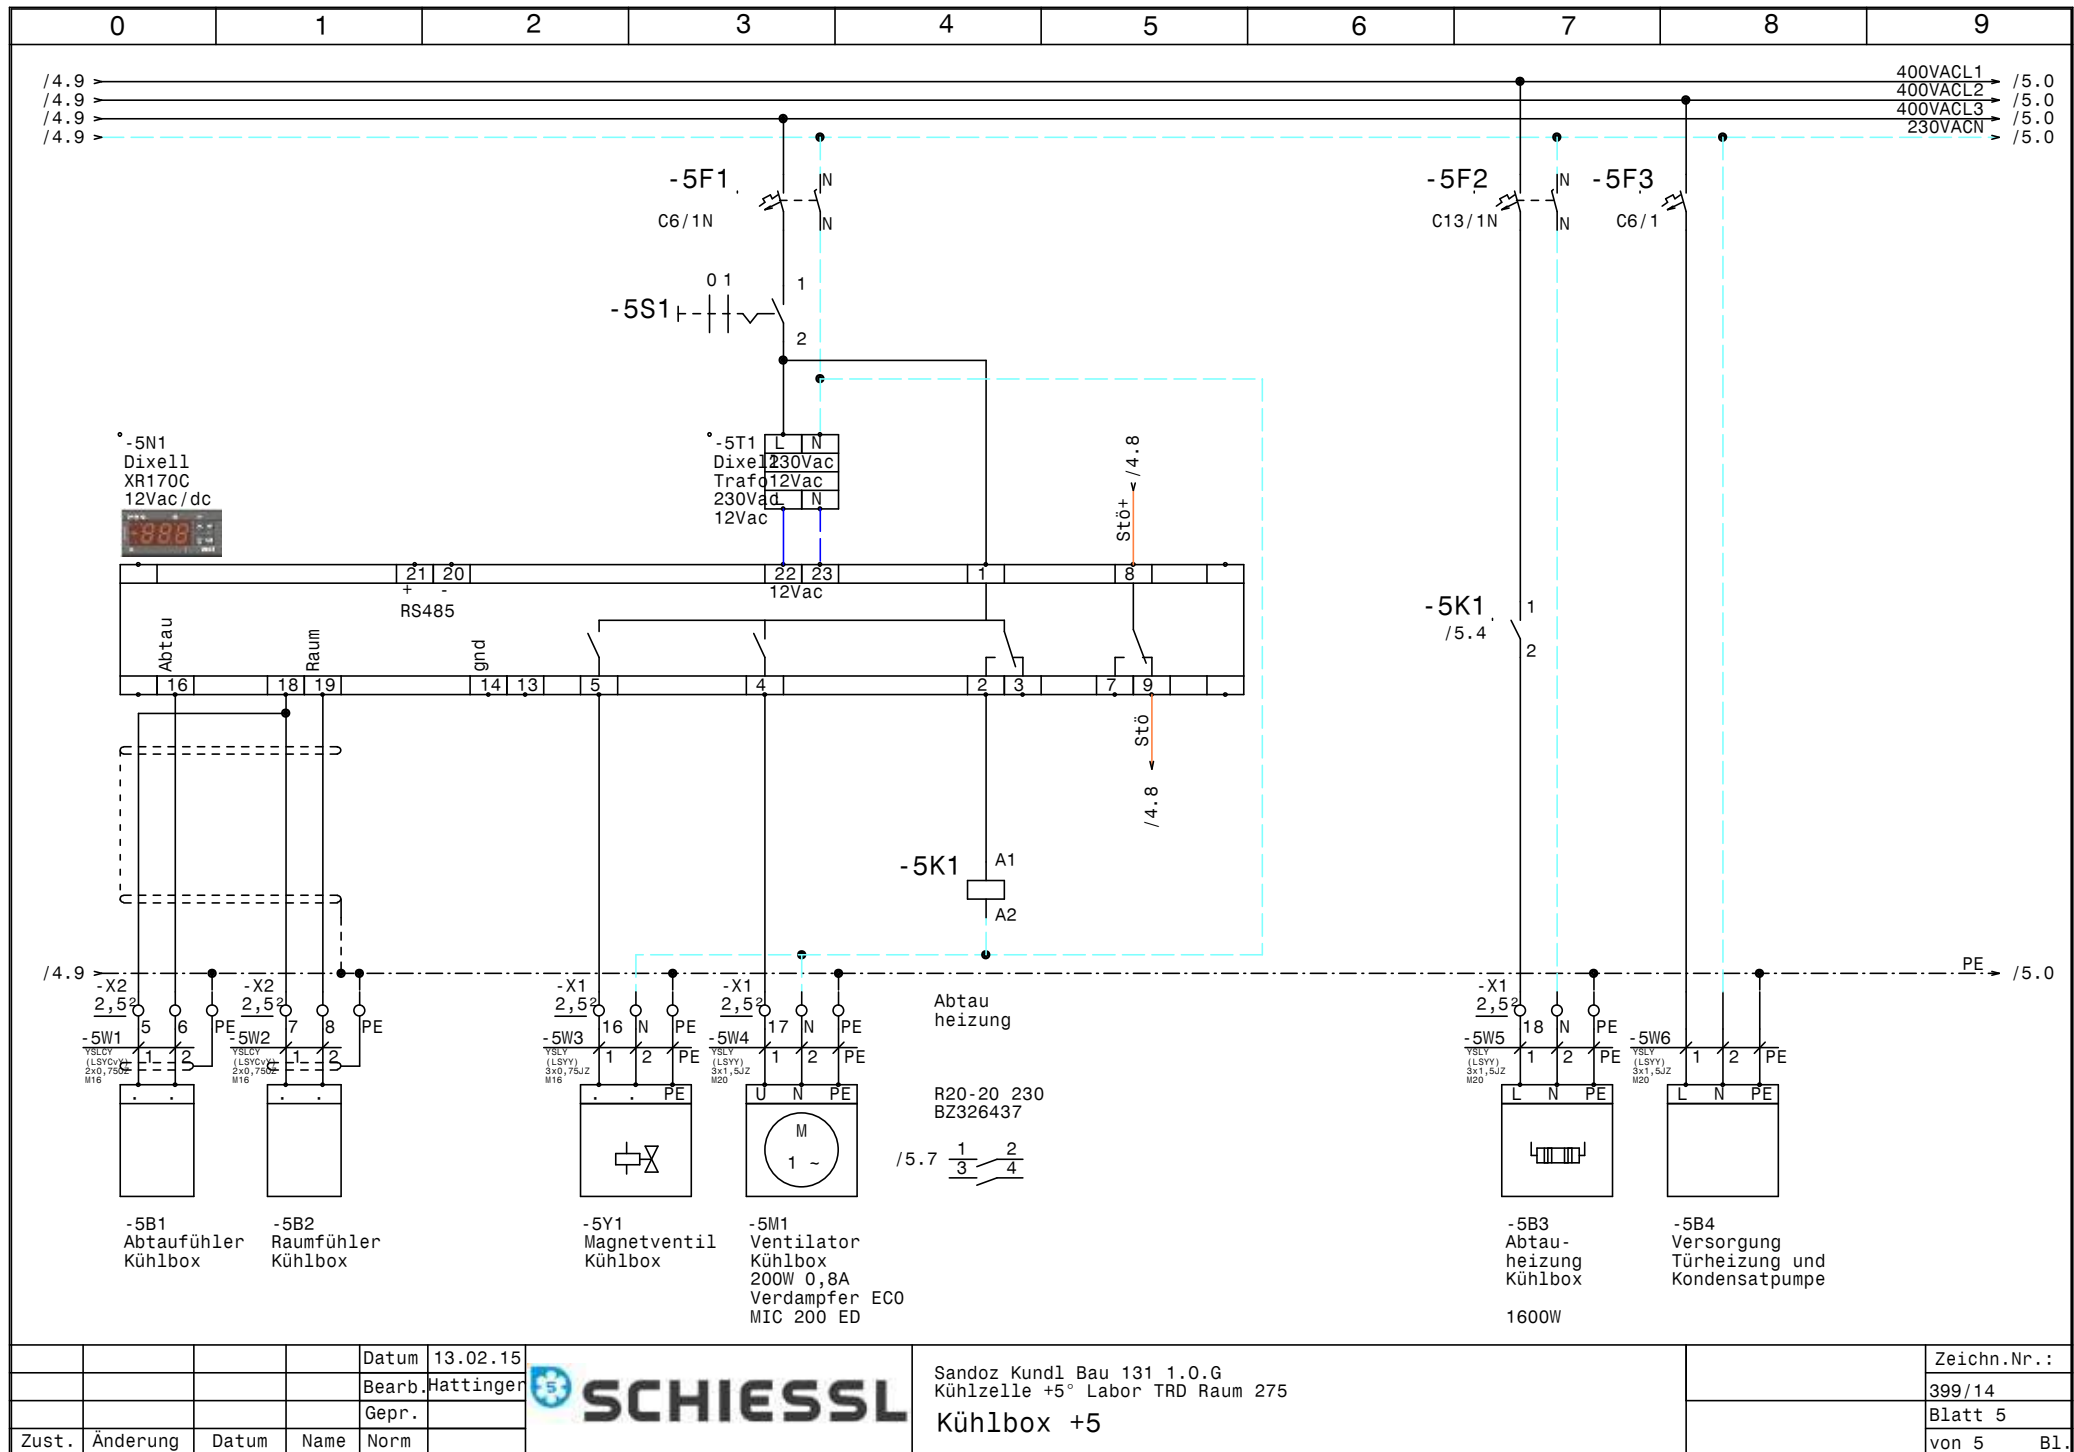

				Datum	13.02.15
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Sandoz Kundl Bau 131 1.0.G
Kühlzelle +5° Labor TRD Raum 275
Kühlbox +5

Zeichn.Nr.:
399/14
Blatt 5
von 5 Bl.

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
3	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F2, -1F1, -5F3			
1	PKZMO-4			Motorschutzschalter		-2F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	C13/3			Sicherungsautomaten		-2F2			
1	C6/1N			Sicherungsautomaten		-5F1			
1	C13/1N			Sicherungsautomaten		-5F2			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H3, -4H2			
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3, -2K2			
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
6	94.04			Fassung für Finder Relais 4polig					
6	55.34.8.230.0040			Finder - Relais Type 55 4polig		-4K1, -3K1, -3K2, -4K3, -4K2, -2K1			
1	R20-20_230			Kleinschütz		-5K1			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS 6830 B=600 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				FU		-2N1			
1				EMV-Filter		-2N2			
2	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N3, -2N5			
1	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N4			
1				Dixell XR170C 12Vac/dc		-5N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	NLT80/3V/Z33			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-4S1			
1				Ausschalter 1pol. 0-1		-5S1			
1				Dixell Trafo 230Vac 12Vac		-5T1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
12	M16			Kabelverschraubung		-1W1, -2W2, -5W3, -4V1, -5W2, -2W3 -2W4, -2W5, -3W1, -3W2, -4W1, -5W1			
5	M20			Kabelverschraubung		-2W1, -1W2, -5W6, -5W5, -5W4			
1				Linientrenner senkrecht		-1We2			
2	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
			Datum	13.02.15	 Sandoz Kundl Bau 131 1.0.G Kühlzelle +5° Labor TRD Raum 275 Materialliste				Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.					399/14
			Gepr.						Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
33		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X1, -X4, -X2									
6		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X4, -X1, -X1									
15		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X4, -X1, -X1, -X2									