





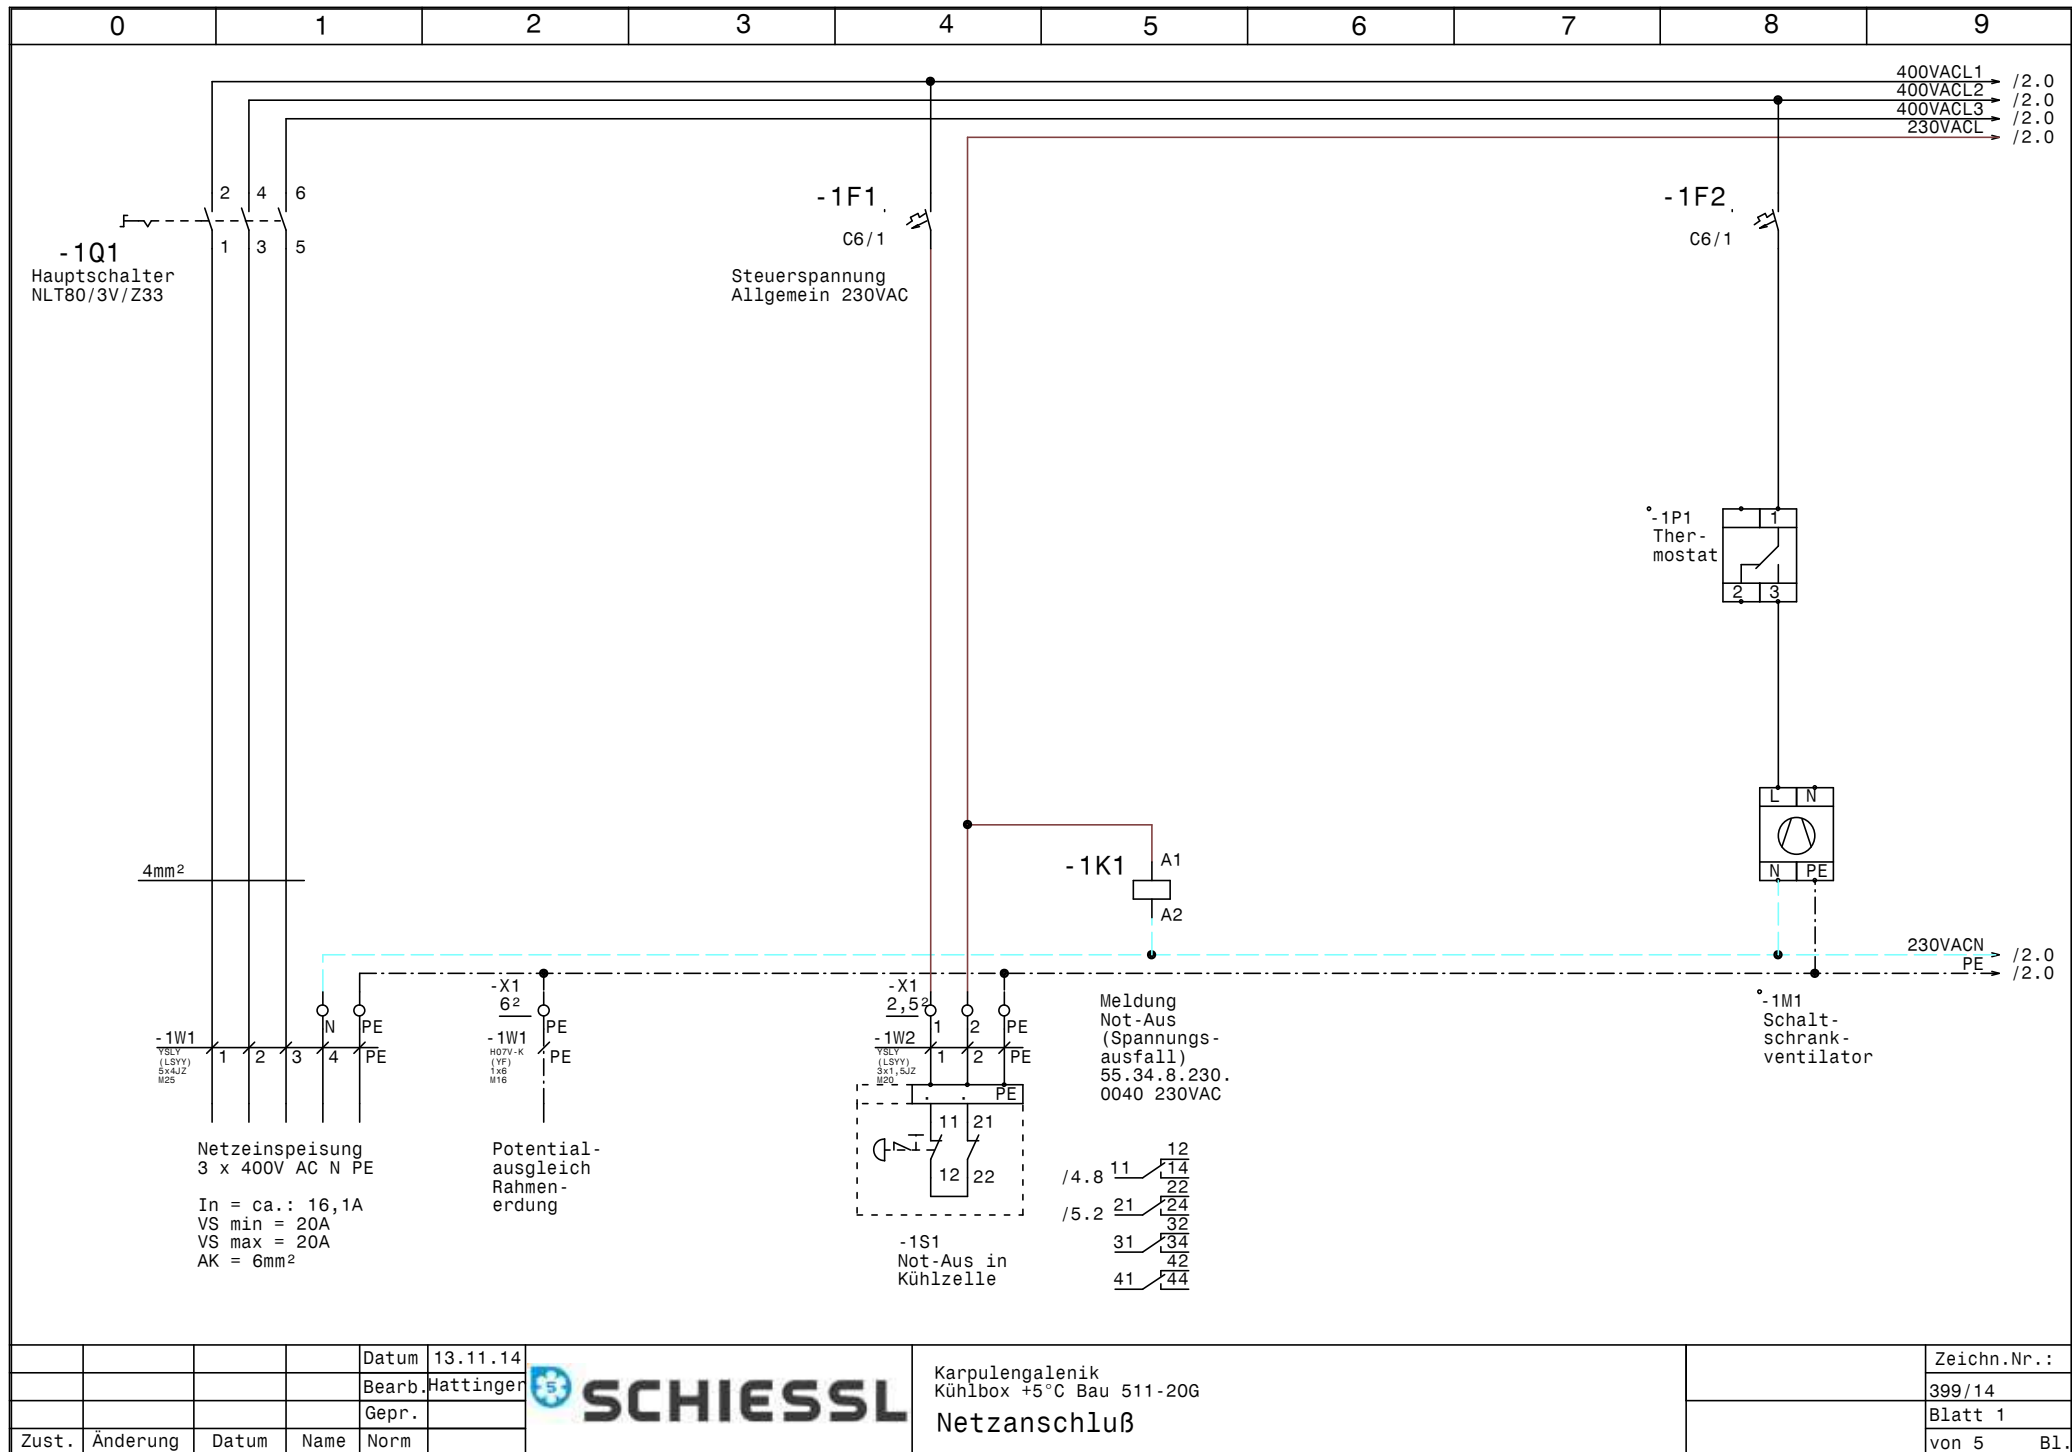



				Datum	13.11.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

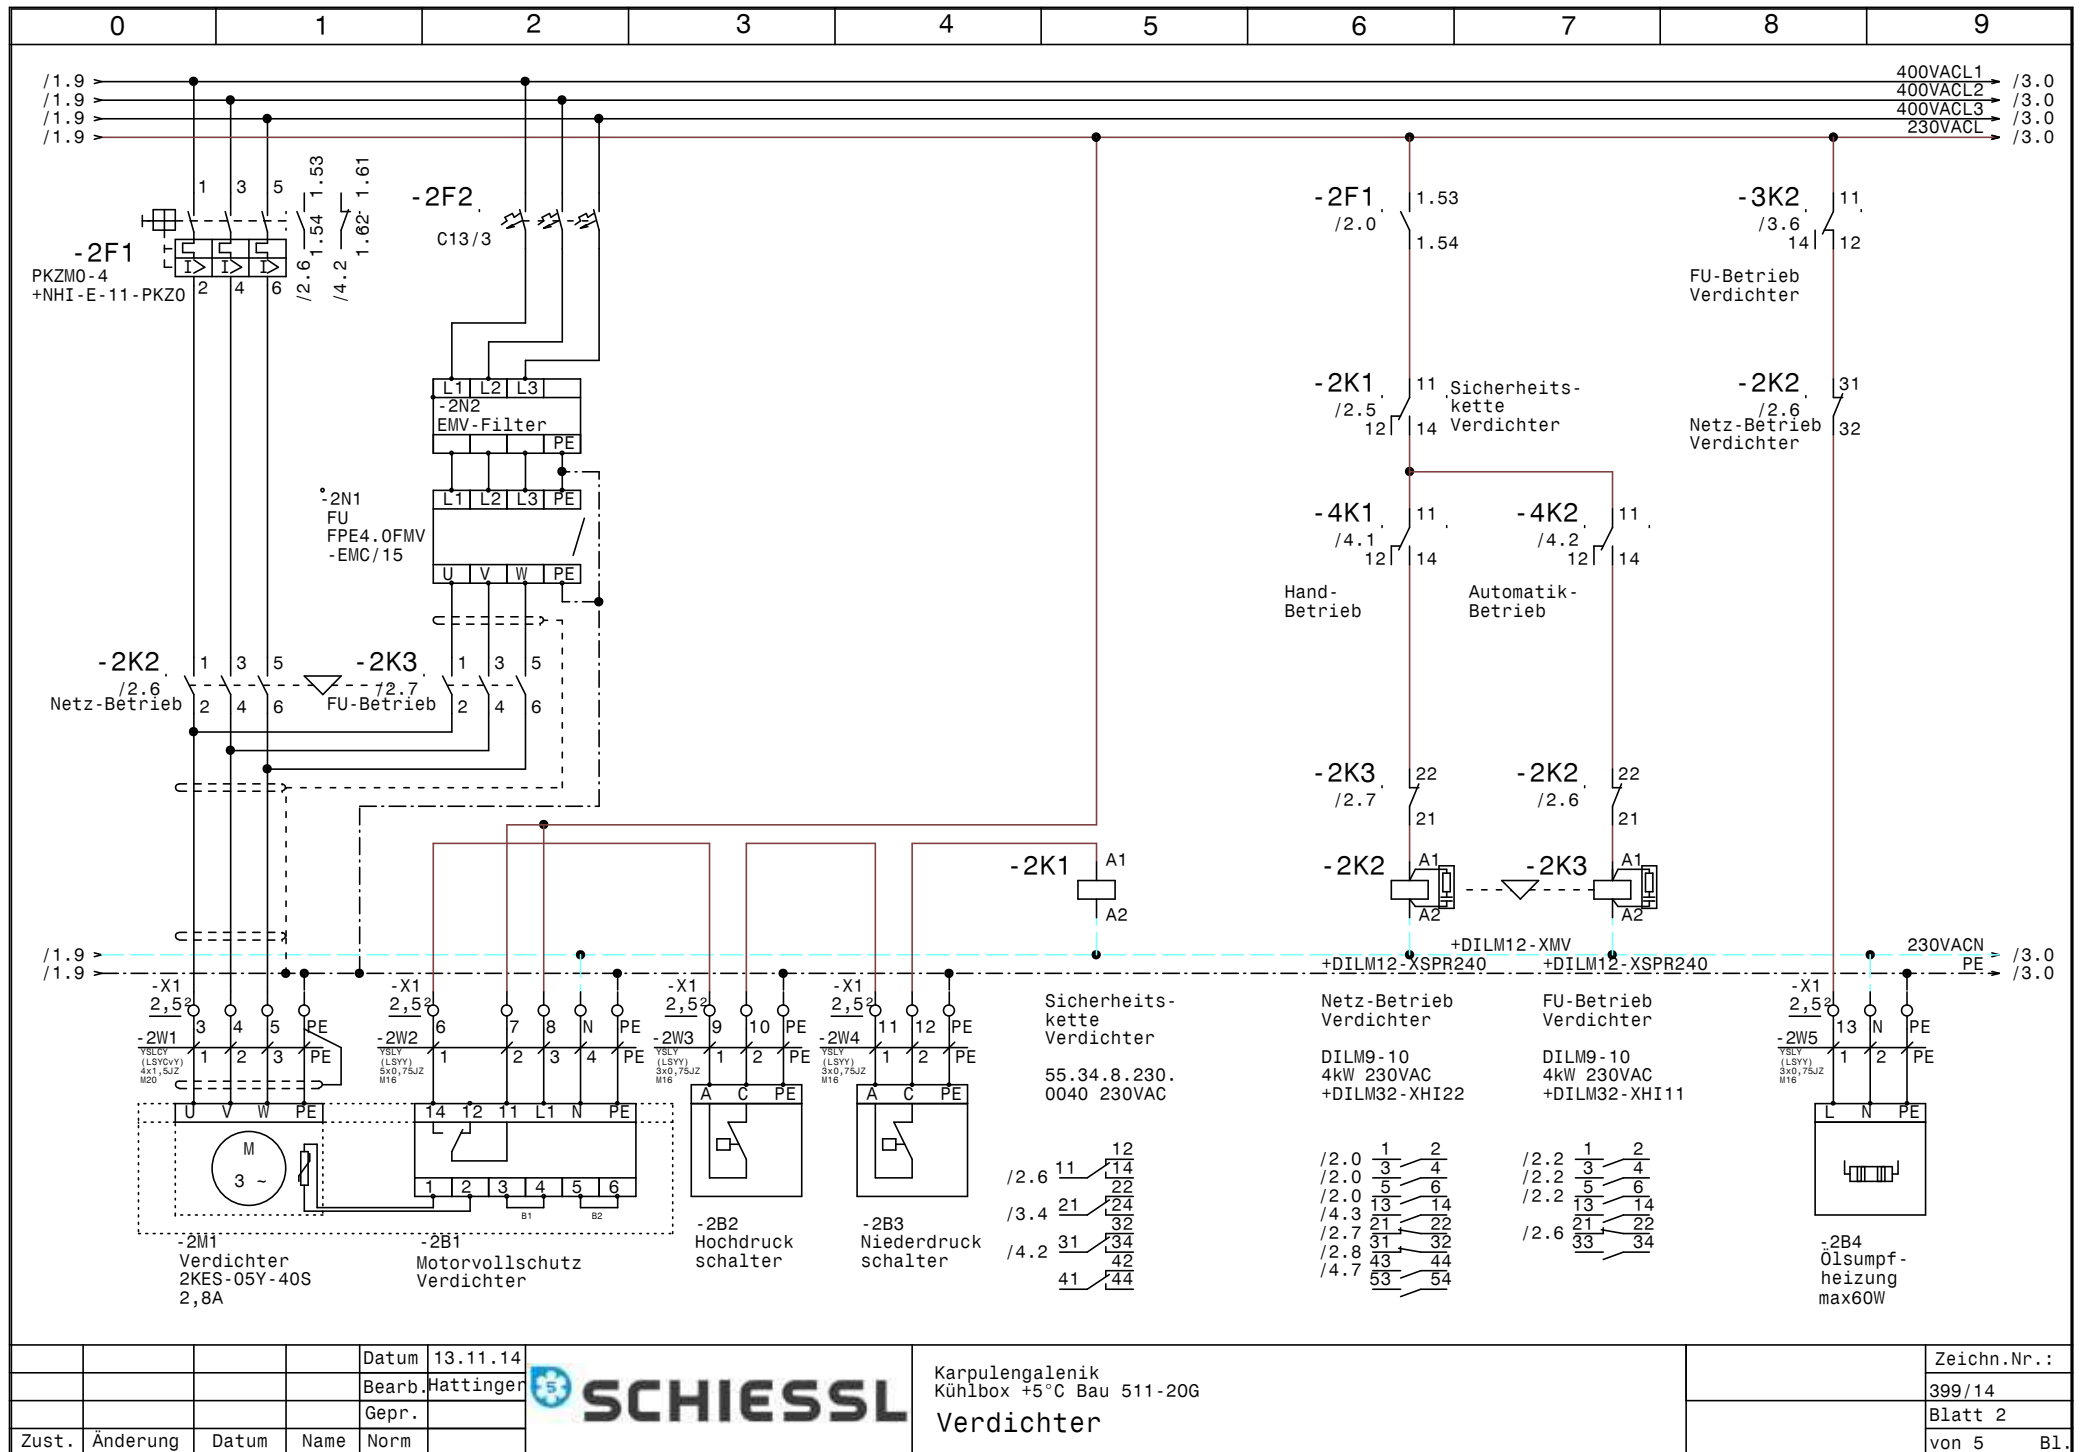


Karpulengalenik
Kühlbox +5°C Bau 511-20G
Verdichter

Zeichn.Nr.:
399/14
Blatt 2
von 5 Bl.

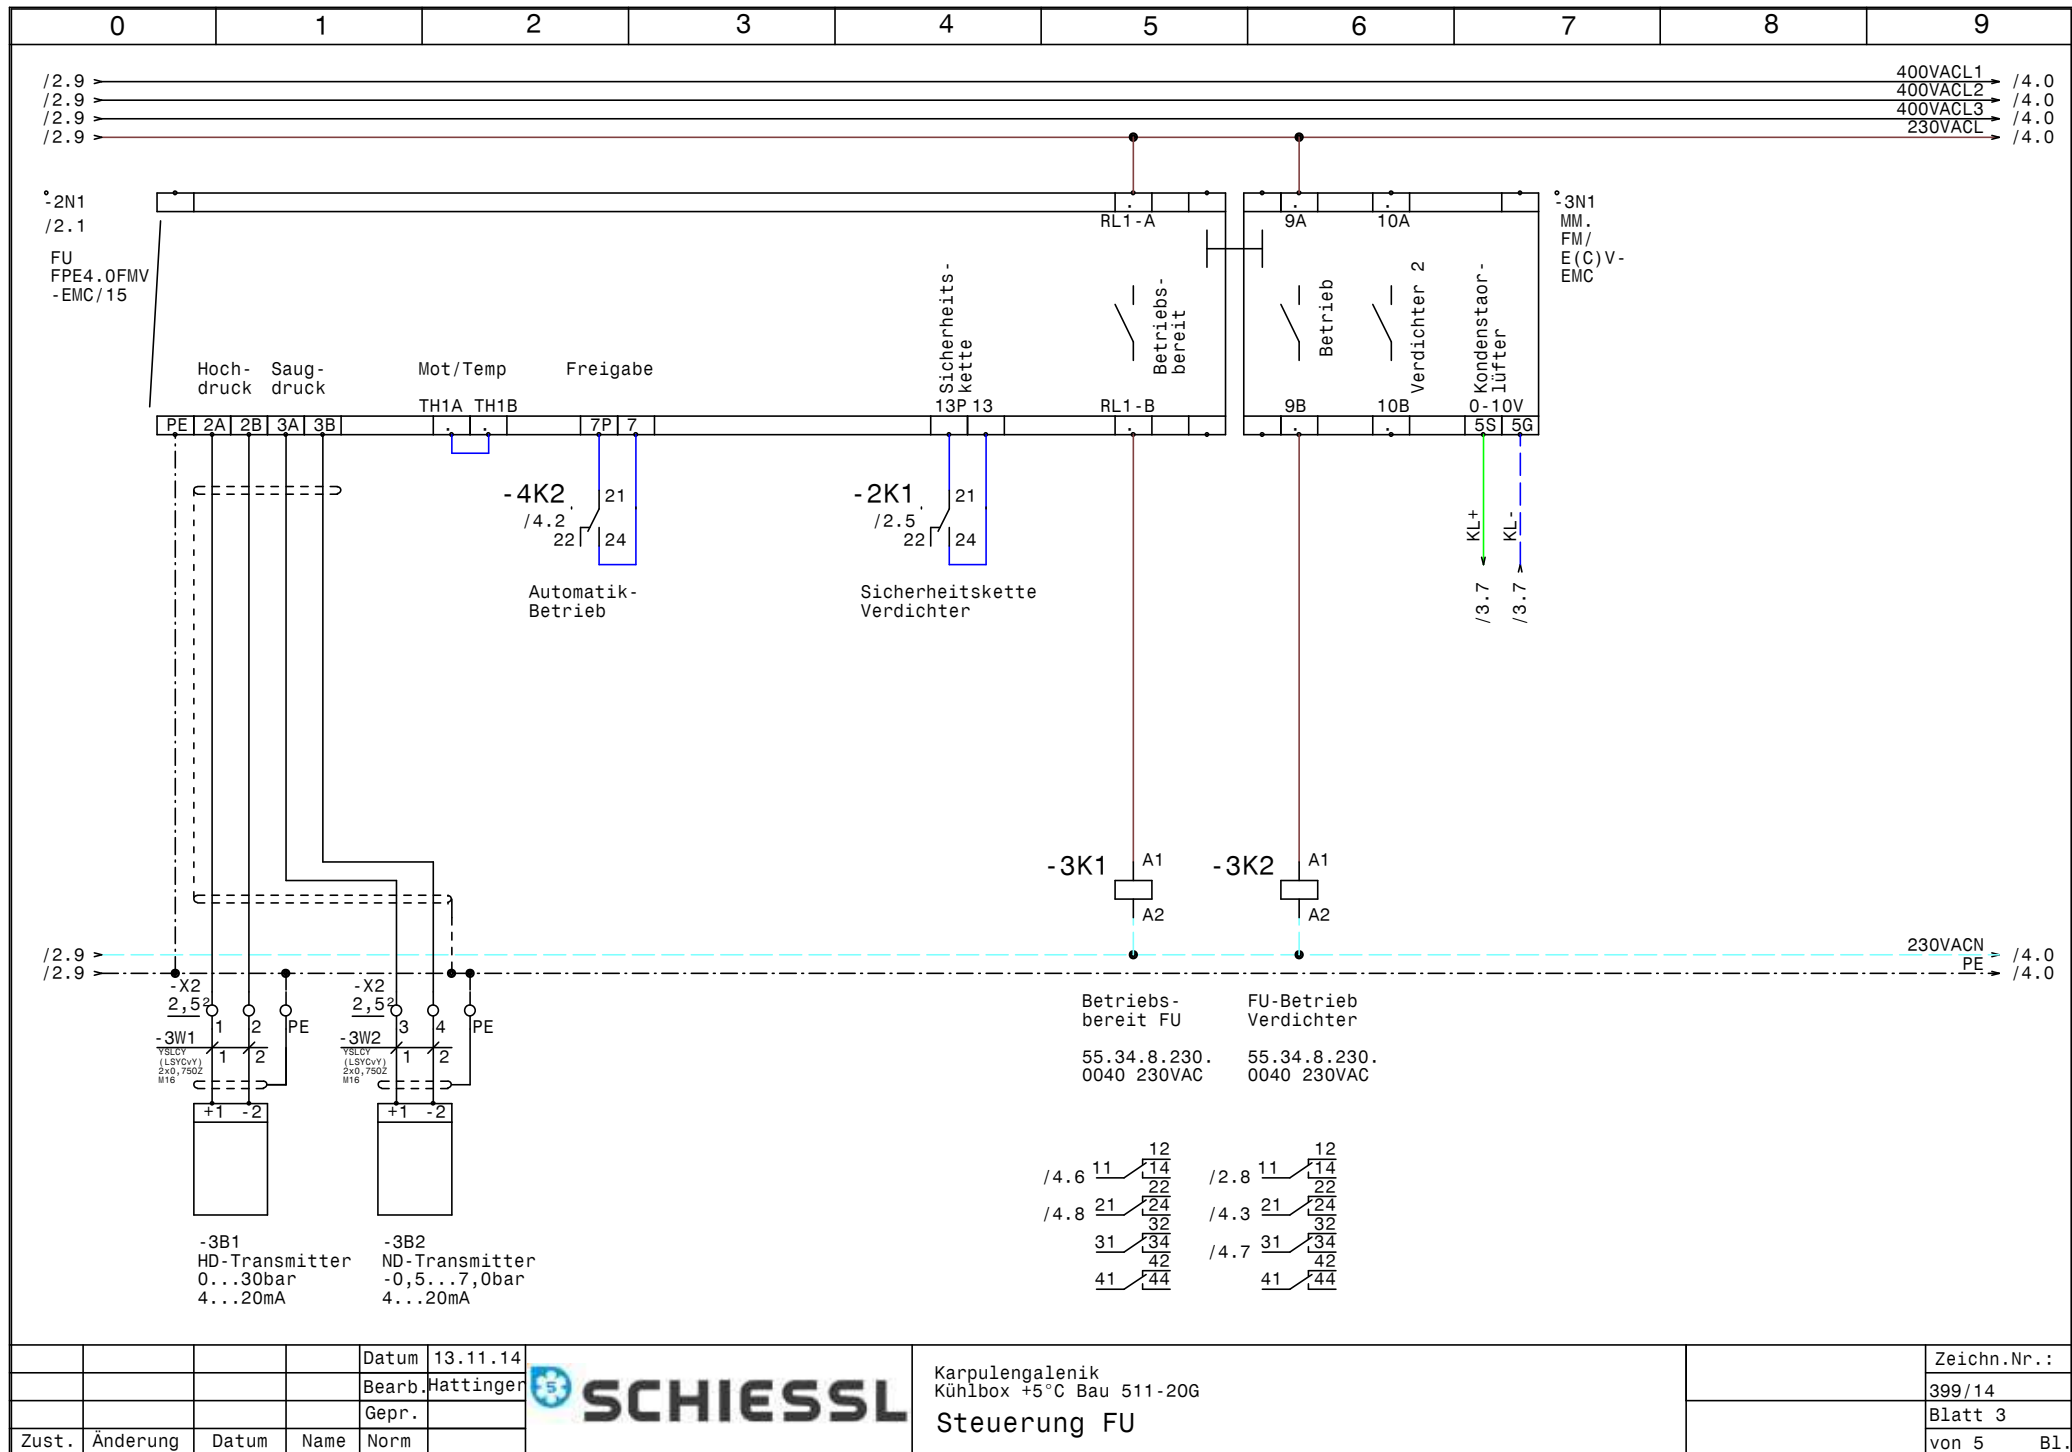

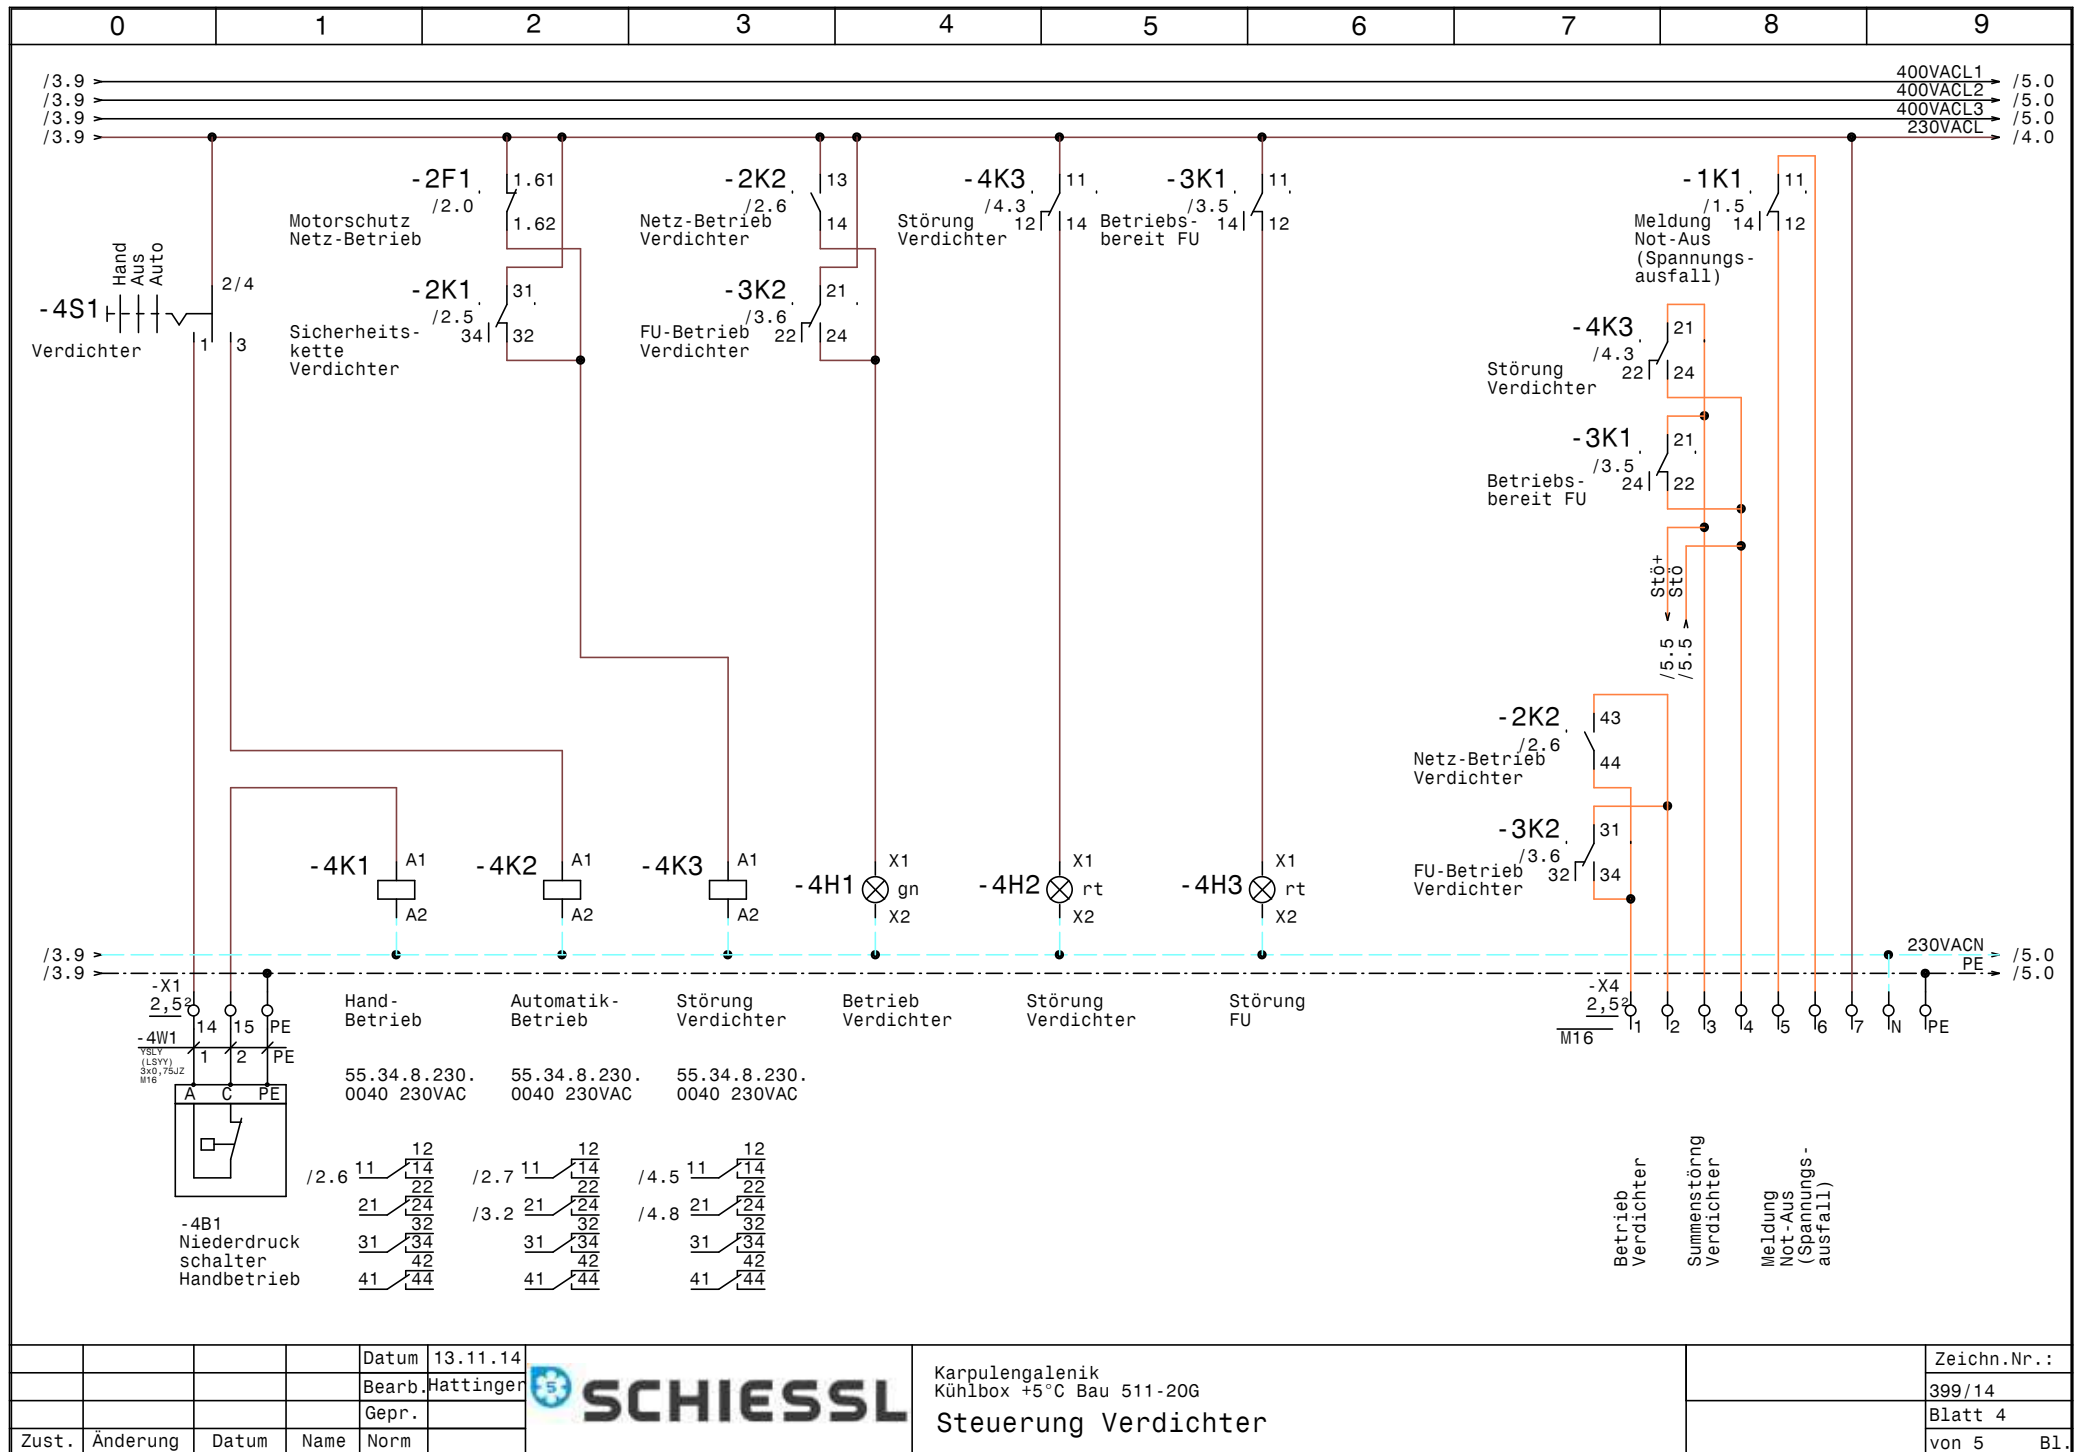

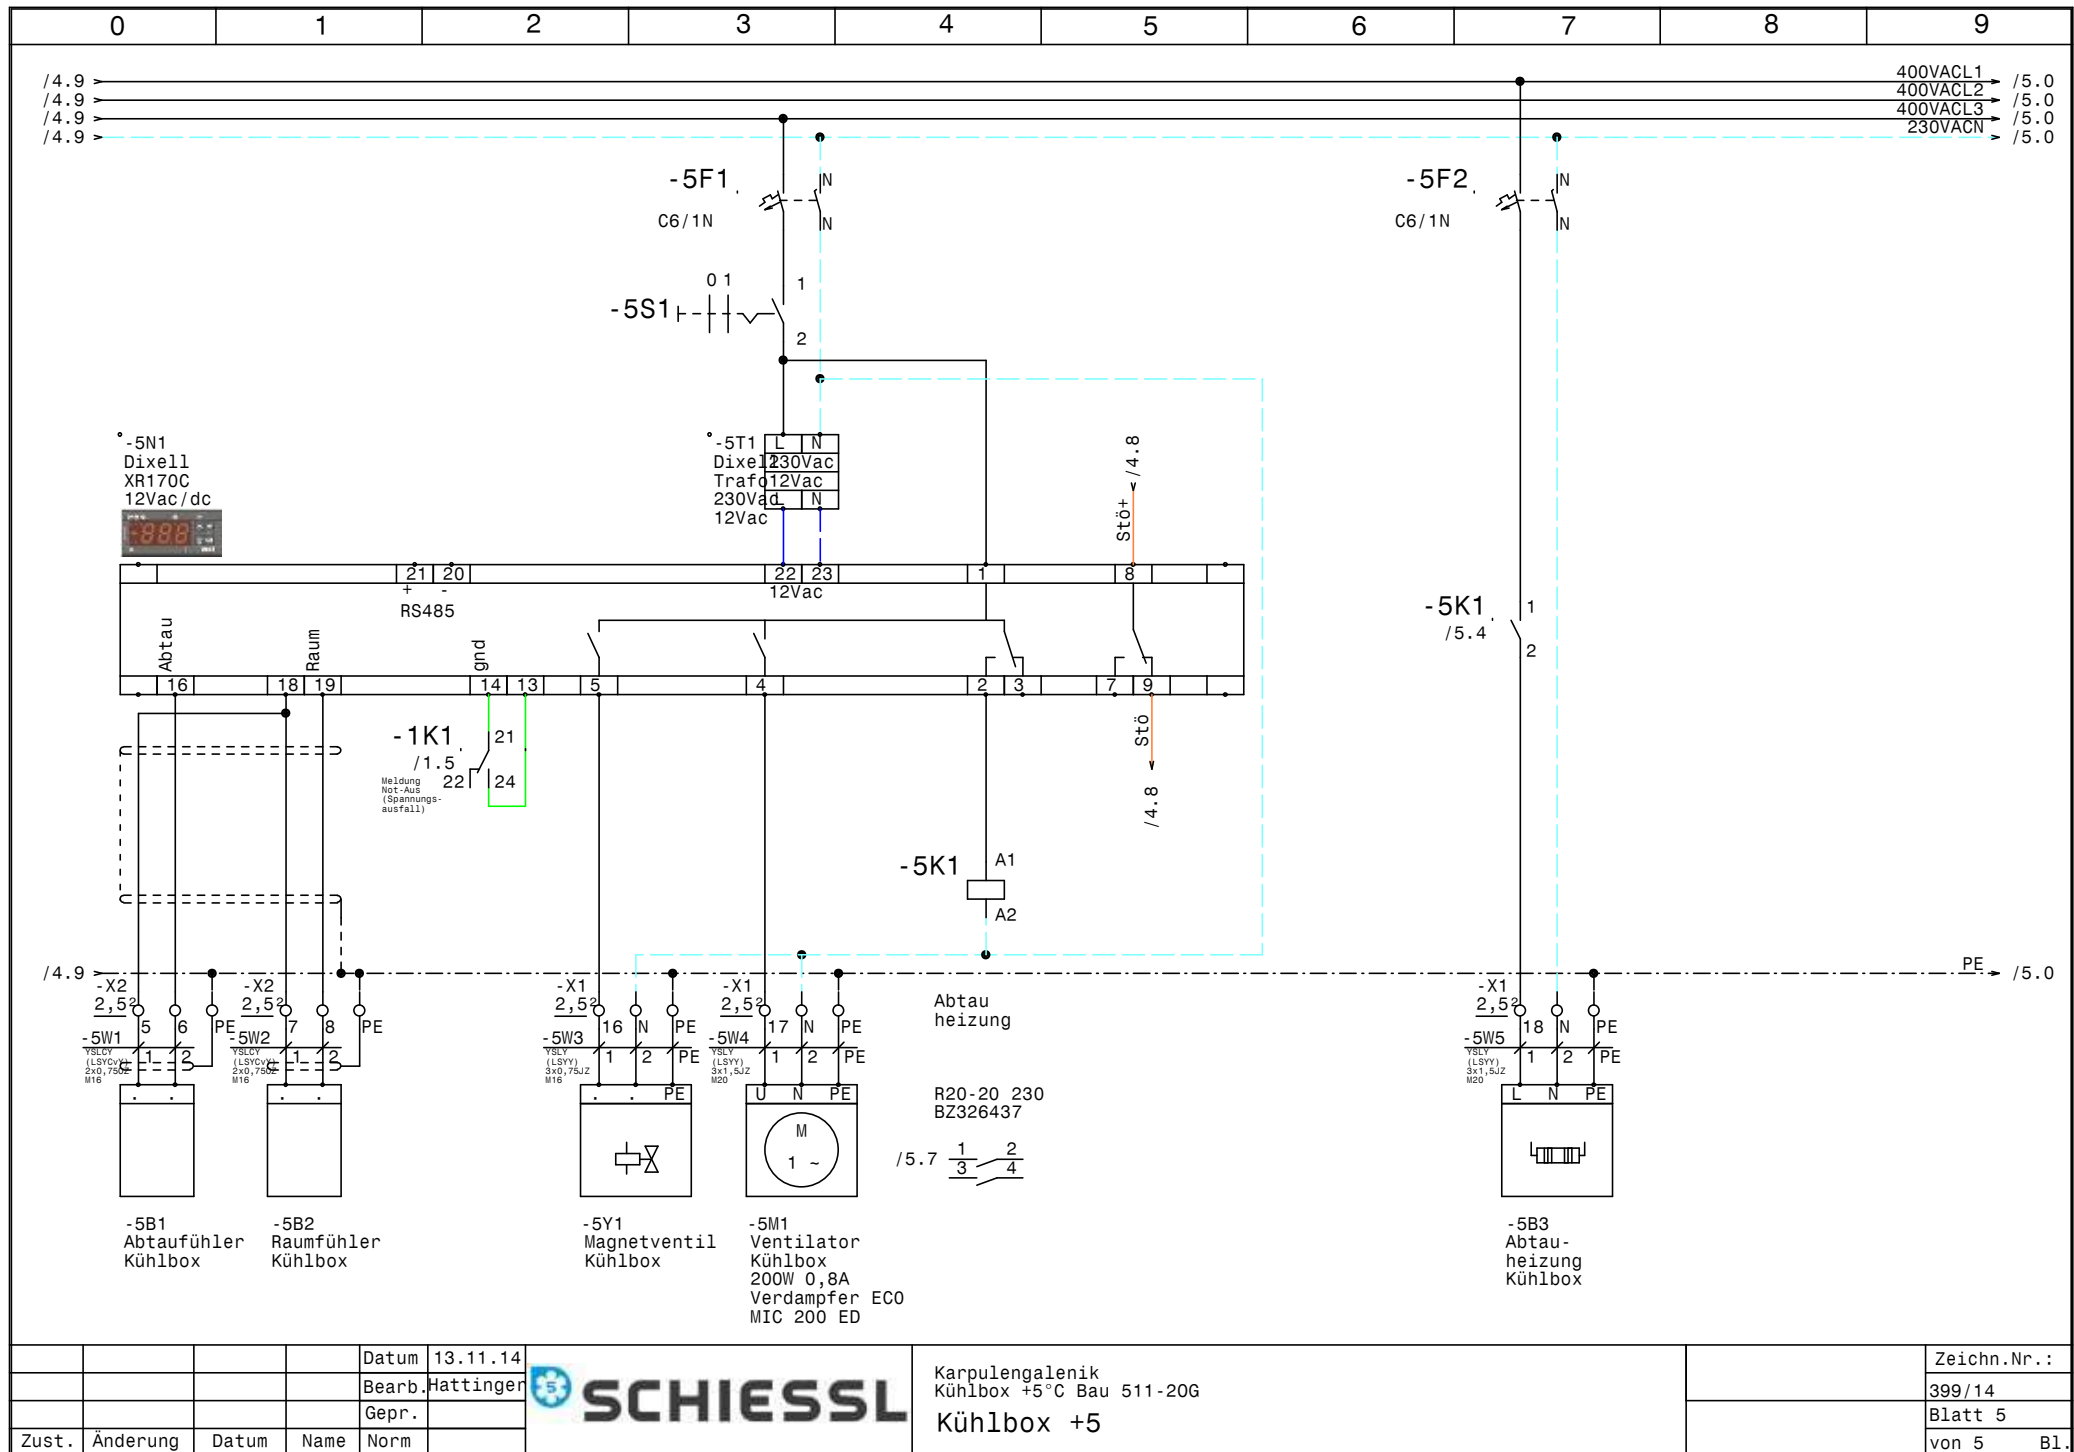

				Datum	13.11.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Karpulengalenik
Kühlbox +5°C Bau 511-20G
Kühlbox +5

Zeichn.Nr.:
399/14
Blatt 5
von 5 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x4JZ M25				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-1We2				-1W1				H07V-K (YF) 1x6 M16				1		Potentialausgleich Rahmenerdung					
3	-1S1				-1W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Not-Aus in Kühlzelle					
4	-2M1				-2W1				YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20				4		Verdichter					
5	-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16				5		Motorvollschutz Verdichter					
6	-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Hochdruck schalter					
7	-2B3				-2W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Niederdruck schalter					
8	-2B4				-2W5				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Ölumpfheizung					
9	-3B1				-3W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		HD-Transmitter					
10	-3B2				-3W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		ND-Transmitter					
11	-4B1				-4W1				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Niederdruck schalter Handbetrieb					
12	-5B1				-5W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler Kühlbox					
13	-5B2				-5W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler Kühlbox					
14	-5Y1				-5W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil Kühlbox					
15	-5M1				-5W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator Kühlbox					
16	-5B3				-5W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abtauheizung Kühlbox					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F1, -1F2			
1	PKZMO-4			Motorschutzschalter		-2F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	C13/3			Sicherungsautomaten		-2F2			
2	C6/1N			Sicherungsautomaten		-5F1, -5F2			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H3, -4H2			
7	94.04			Fassung für Finder Relais 4polig					
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3, -2K2			
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
7	55.34.8.230.0040			Finder - Relais Type 55 4polig		-4K2, -3K1, -1K1, -3K2, -4K3, -4K1			
						-2K1			
1	R20-20_230			Kleinschütz		-5K1			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS 6830 B=600 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				FU		-2N1			
1				EMV-Filter		-2N2			
1	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N4			
2	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N5, -2N3			
1				Dixell XR170C 12Vac/dc		-5N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	NLT80/3V/Z33			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-4S1			
1				Ausschalter 1pol. 0-1		-5S1			
1				Dixell Trafo 230Vac 12Vac		-5T1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
12	M16			Kabelverschraubung		-1W1, -5W3, -5W2, -5W1, -4V1, -3W2			
						-2W2, -2W3, -2W4, -3W1, -4W1, -2W5			
4	M20			Kabelverschraubung		-2W1, -1W2, -5W4, -5W5			
1				Linientrenner senkrecht		-1We2			
15	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X1, -X4, -X2			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
				Datum	13.11.14	<			

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
33		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X4, -X1, -X2									
2		EK 6 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
6		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X4, -X1, -X1									