

Anlage:

Entfeuchtung Stabilität Bau 133KG

Sandoz Kundl

Firma:

Herold

!! A C H T U N G !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen.

Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten!

Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen

Aufnahmestrom der Motoren einstellen!

Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche

Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen

Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	600x800x300	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange


Blattverzeichnis


000	Deckblatt
001	Netzanschluß


002	Verdichter
003	Steuerung FU


004	Steuerung Verdichter
005	Kühlung

				Datum	25.03.15	 Entfeuchtung Stabilität Bau 133KG Sandoz Kundl Deckblatt		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger			400/14
				Gepr.				Blatt 0
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 5 Bl.

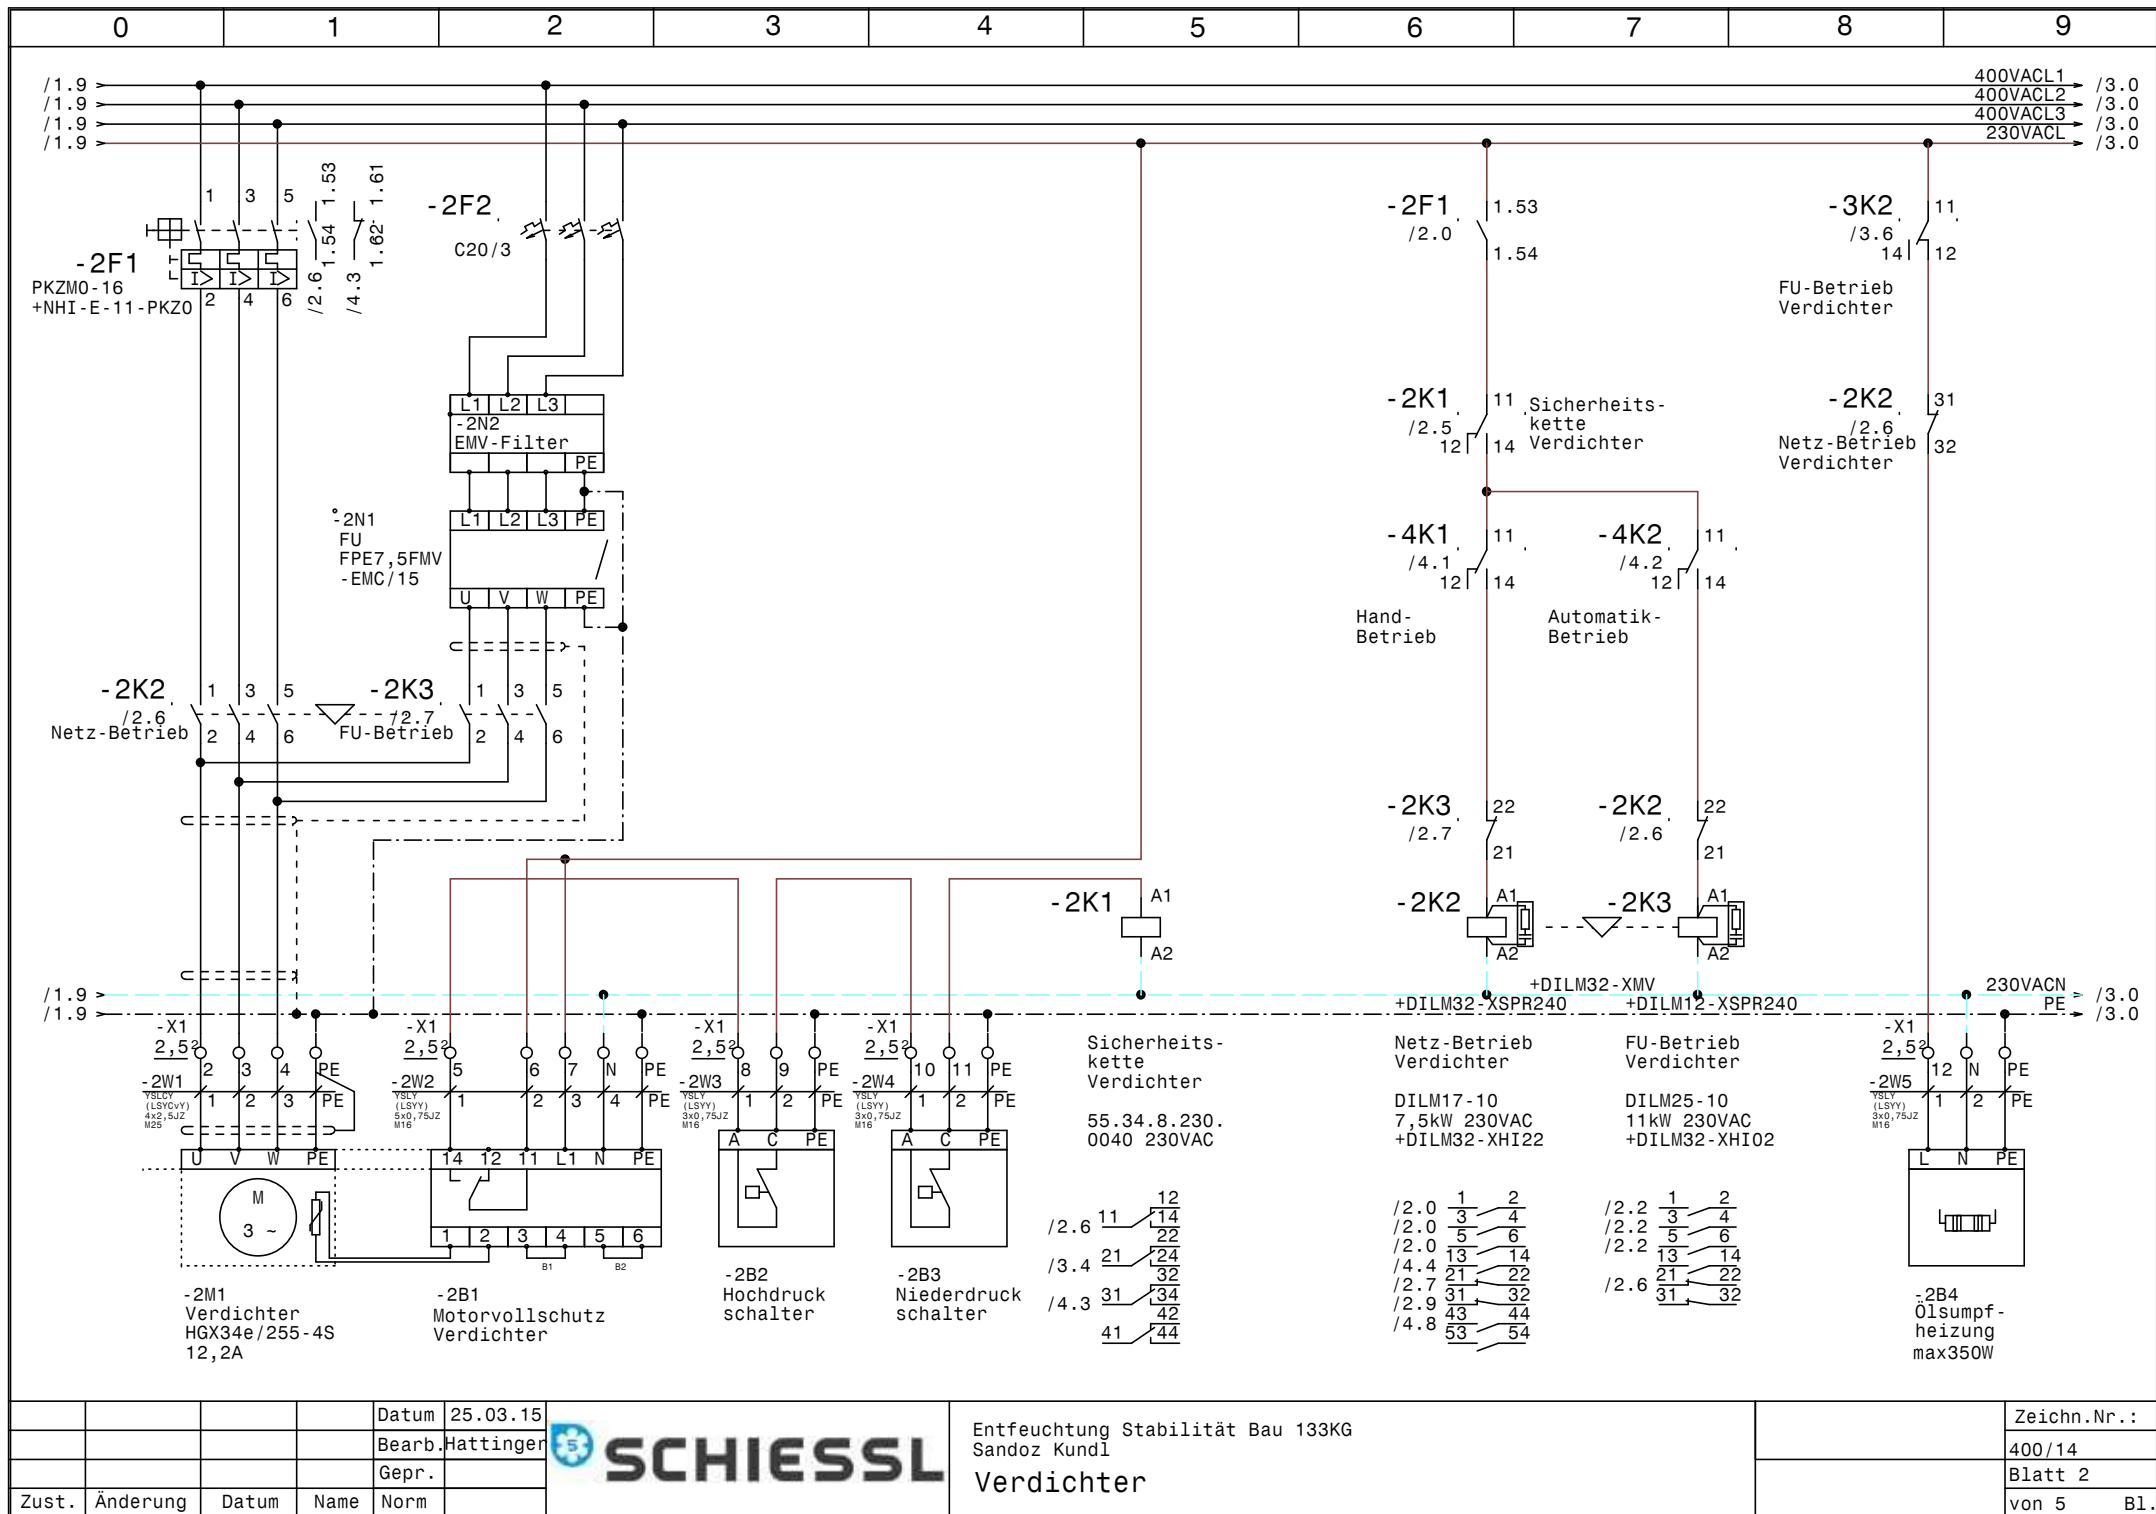

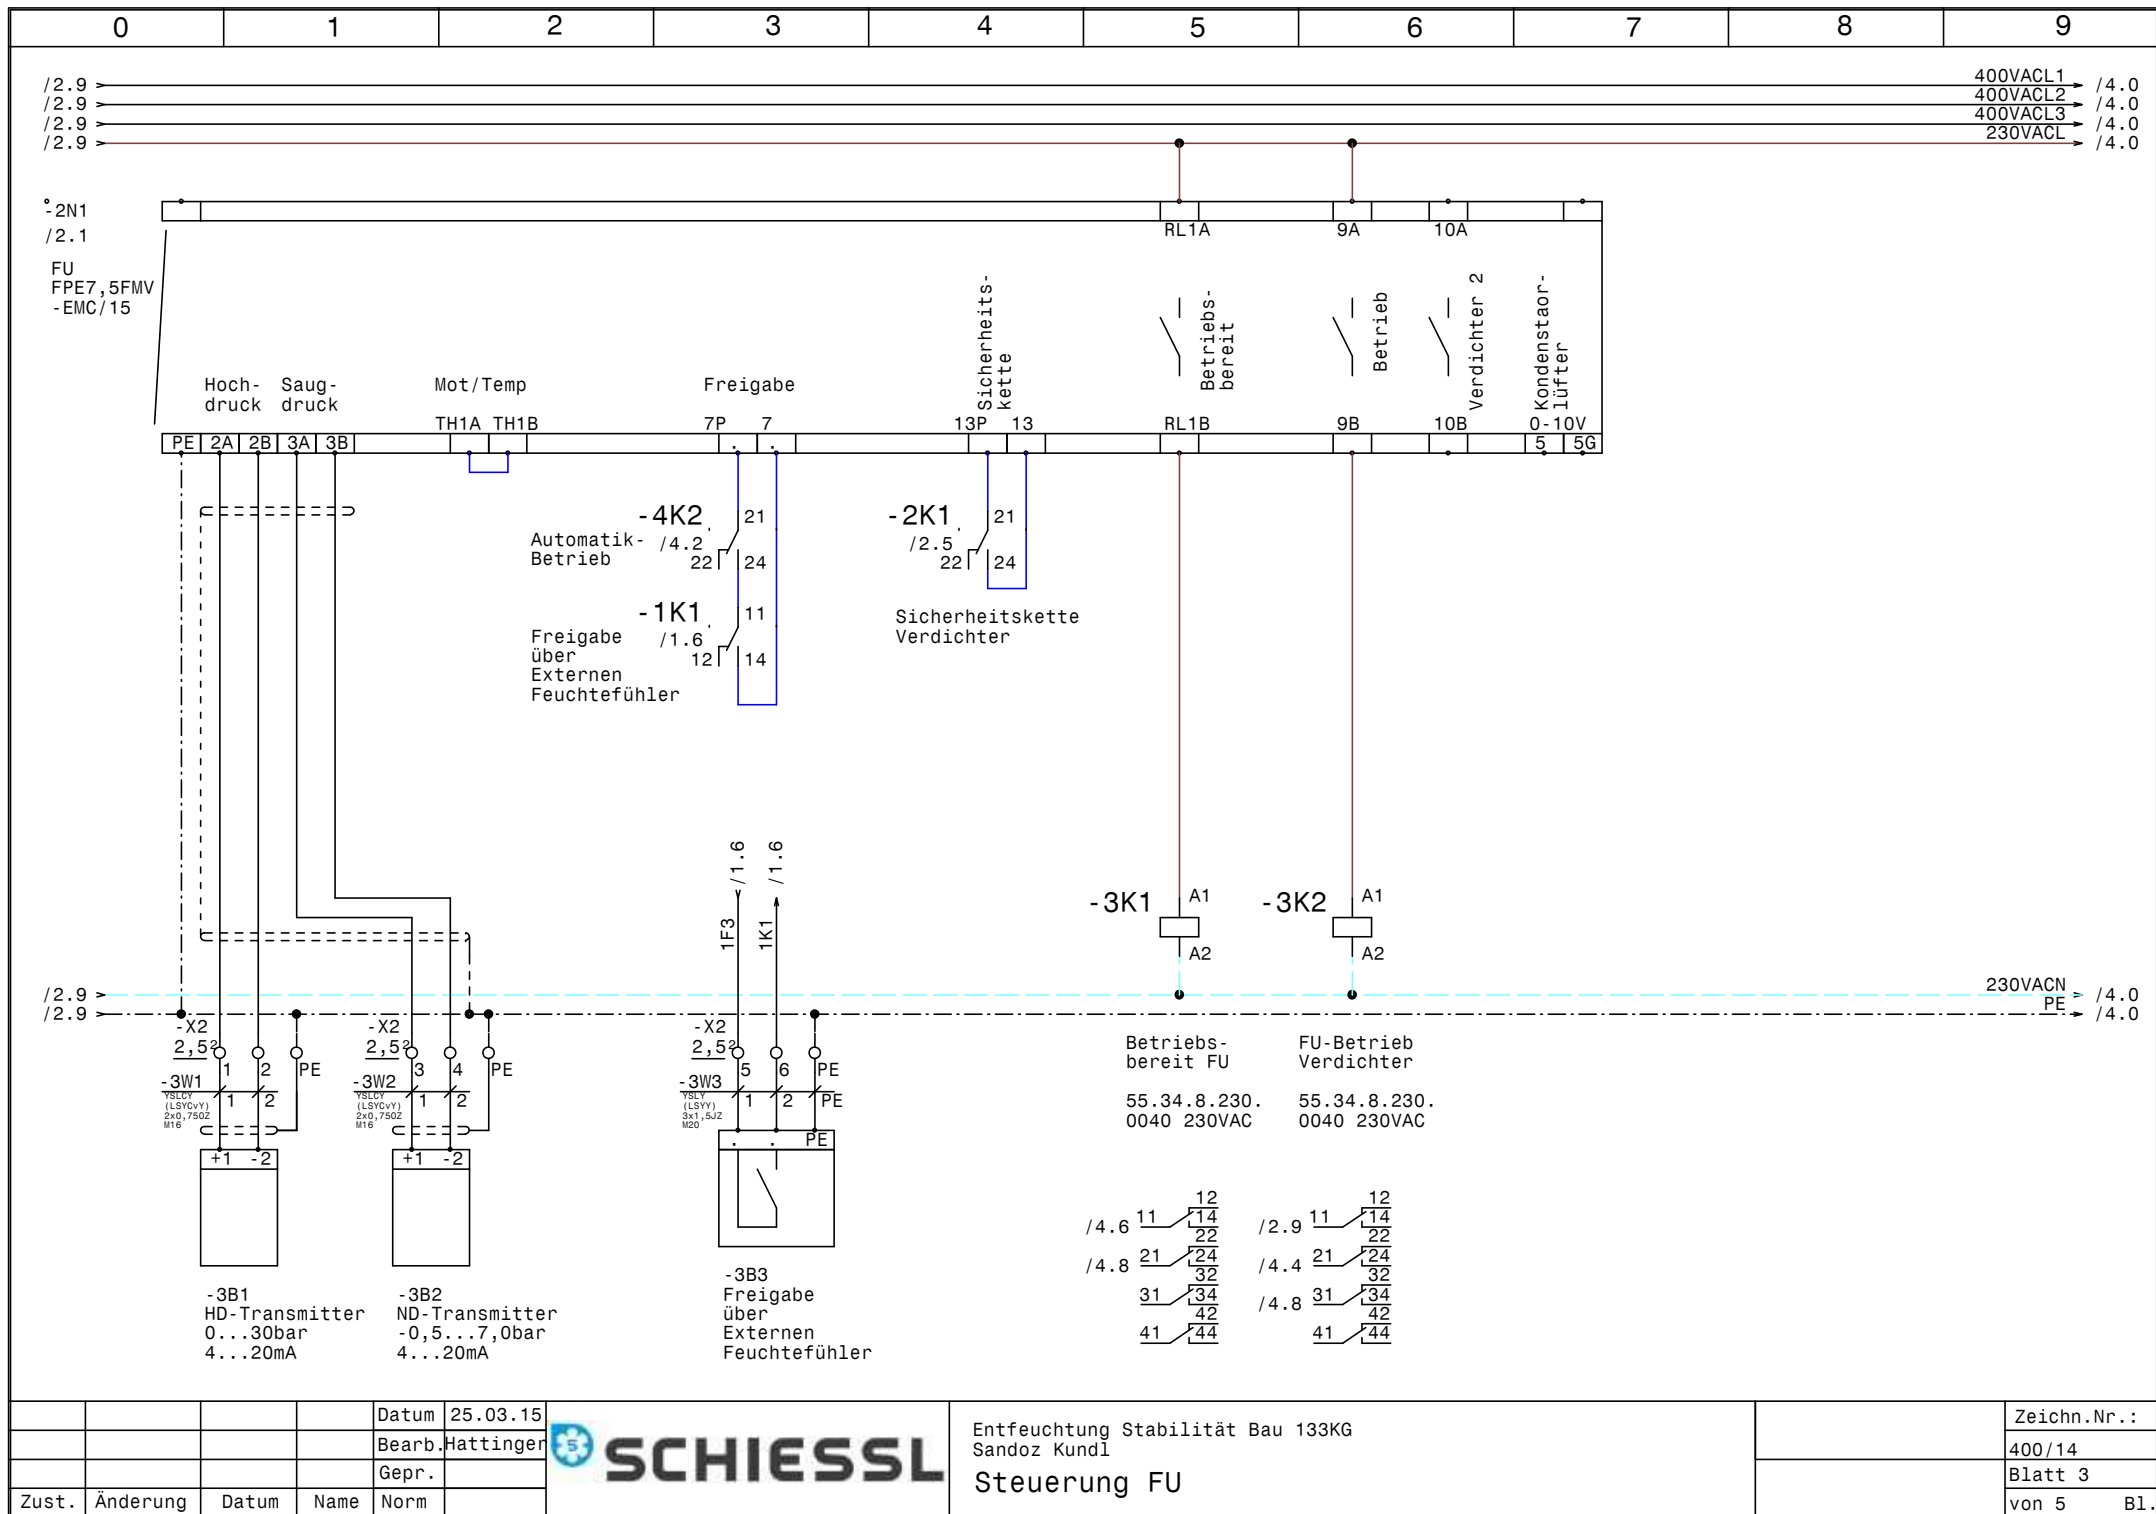

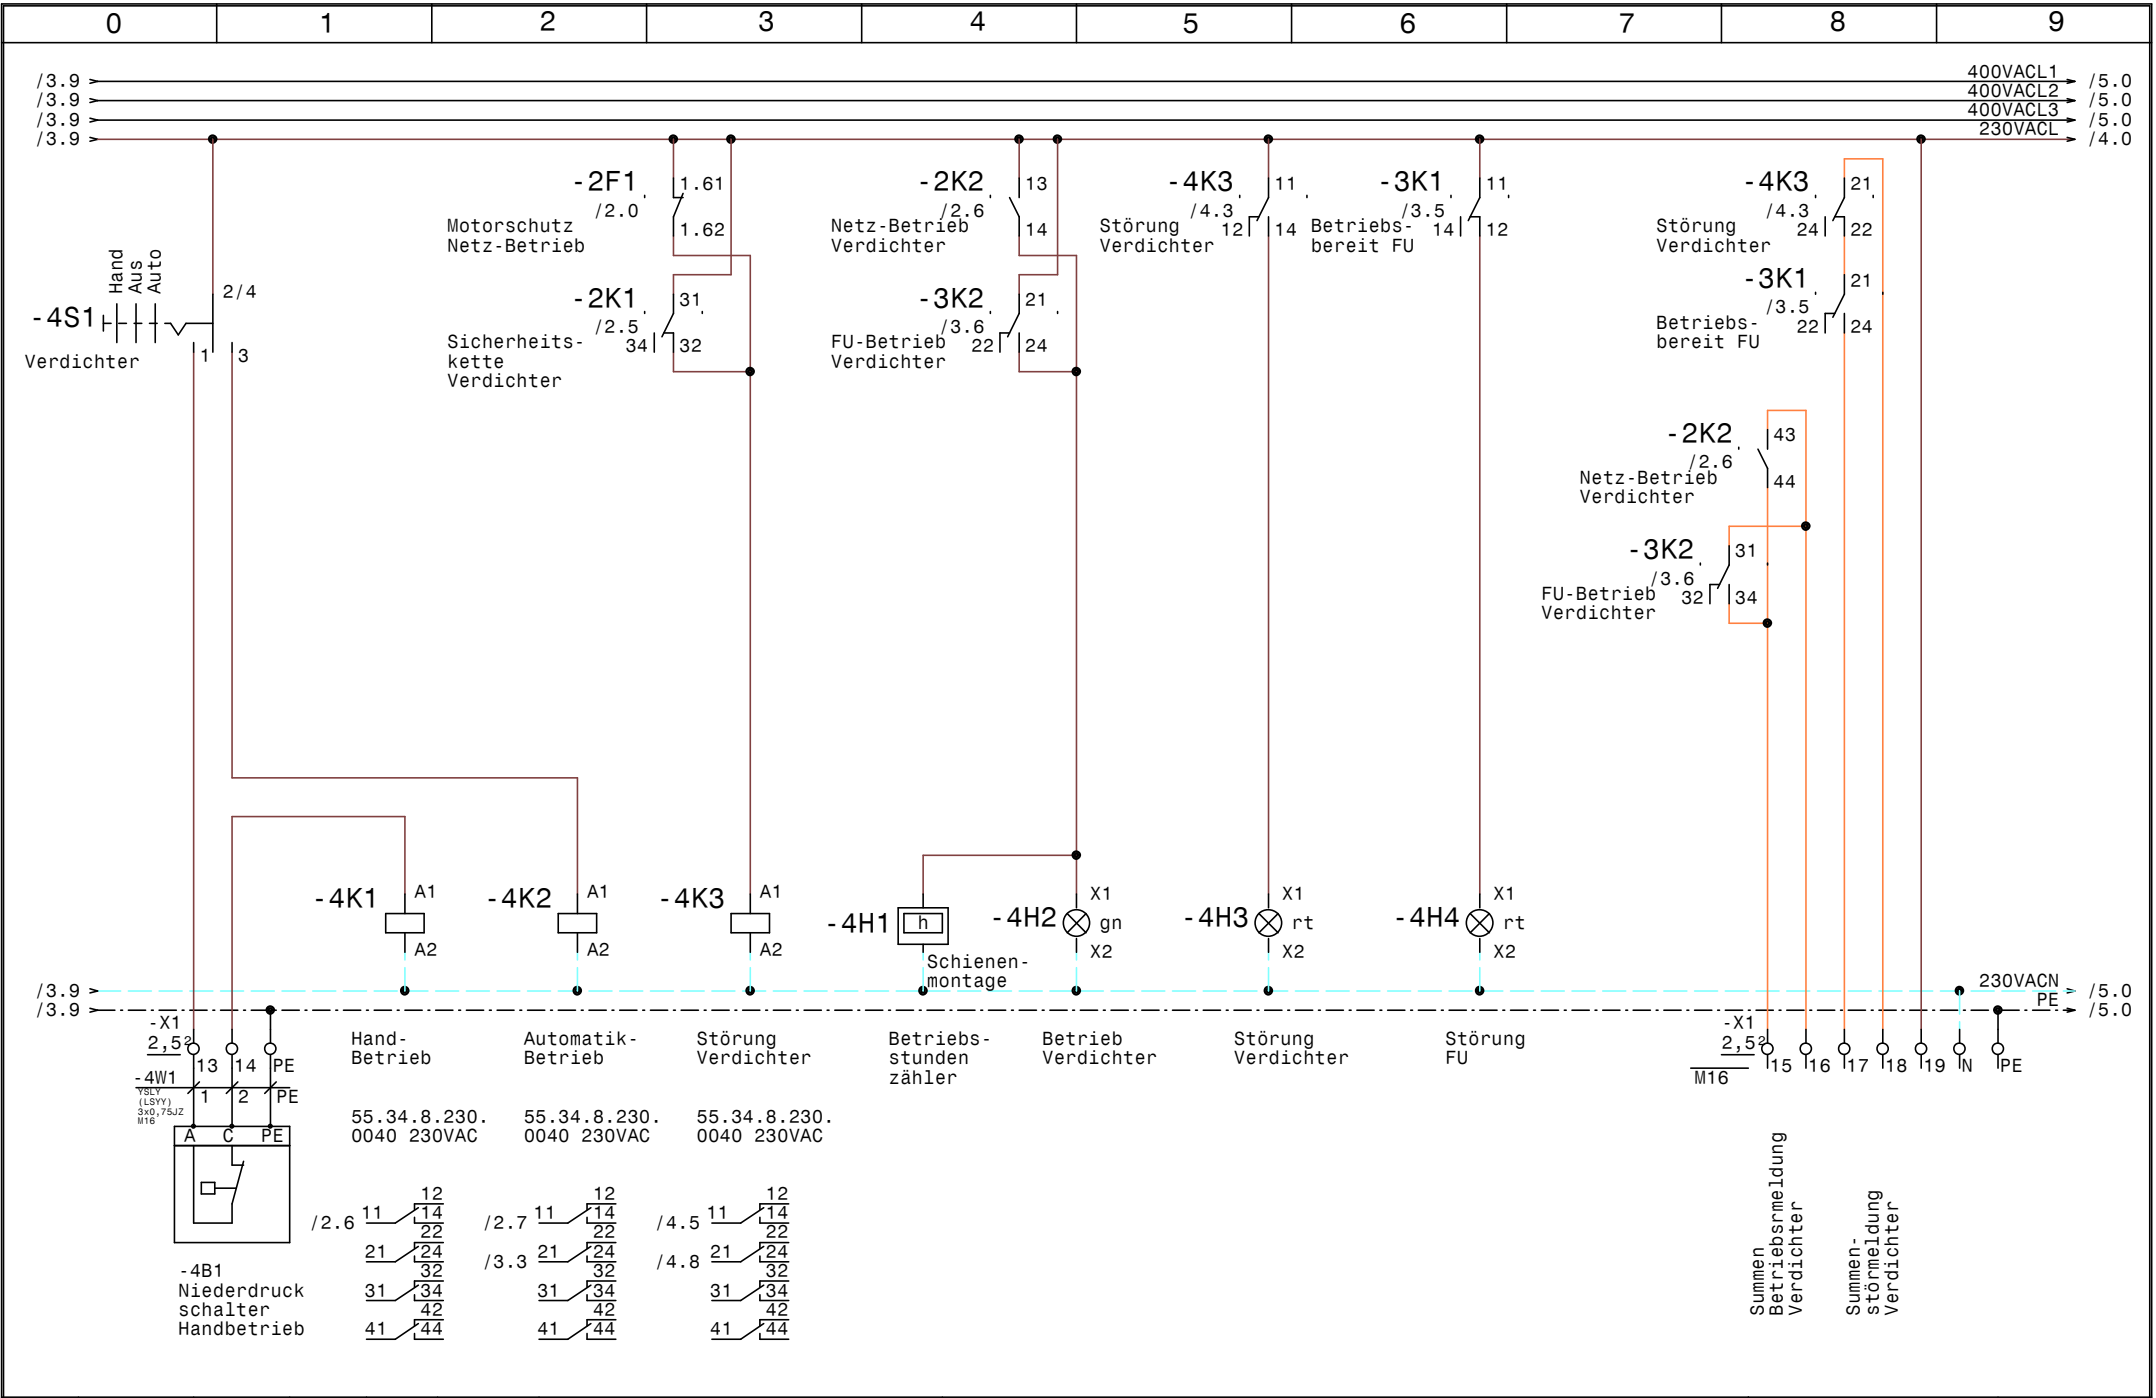

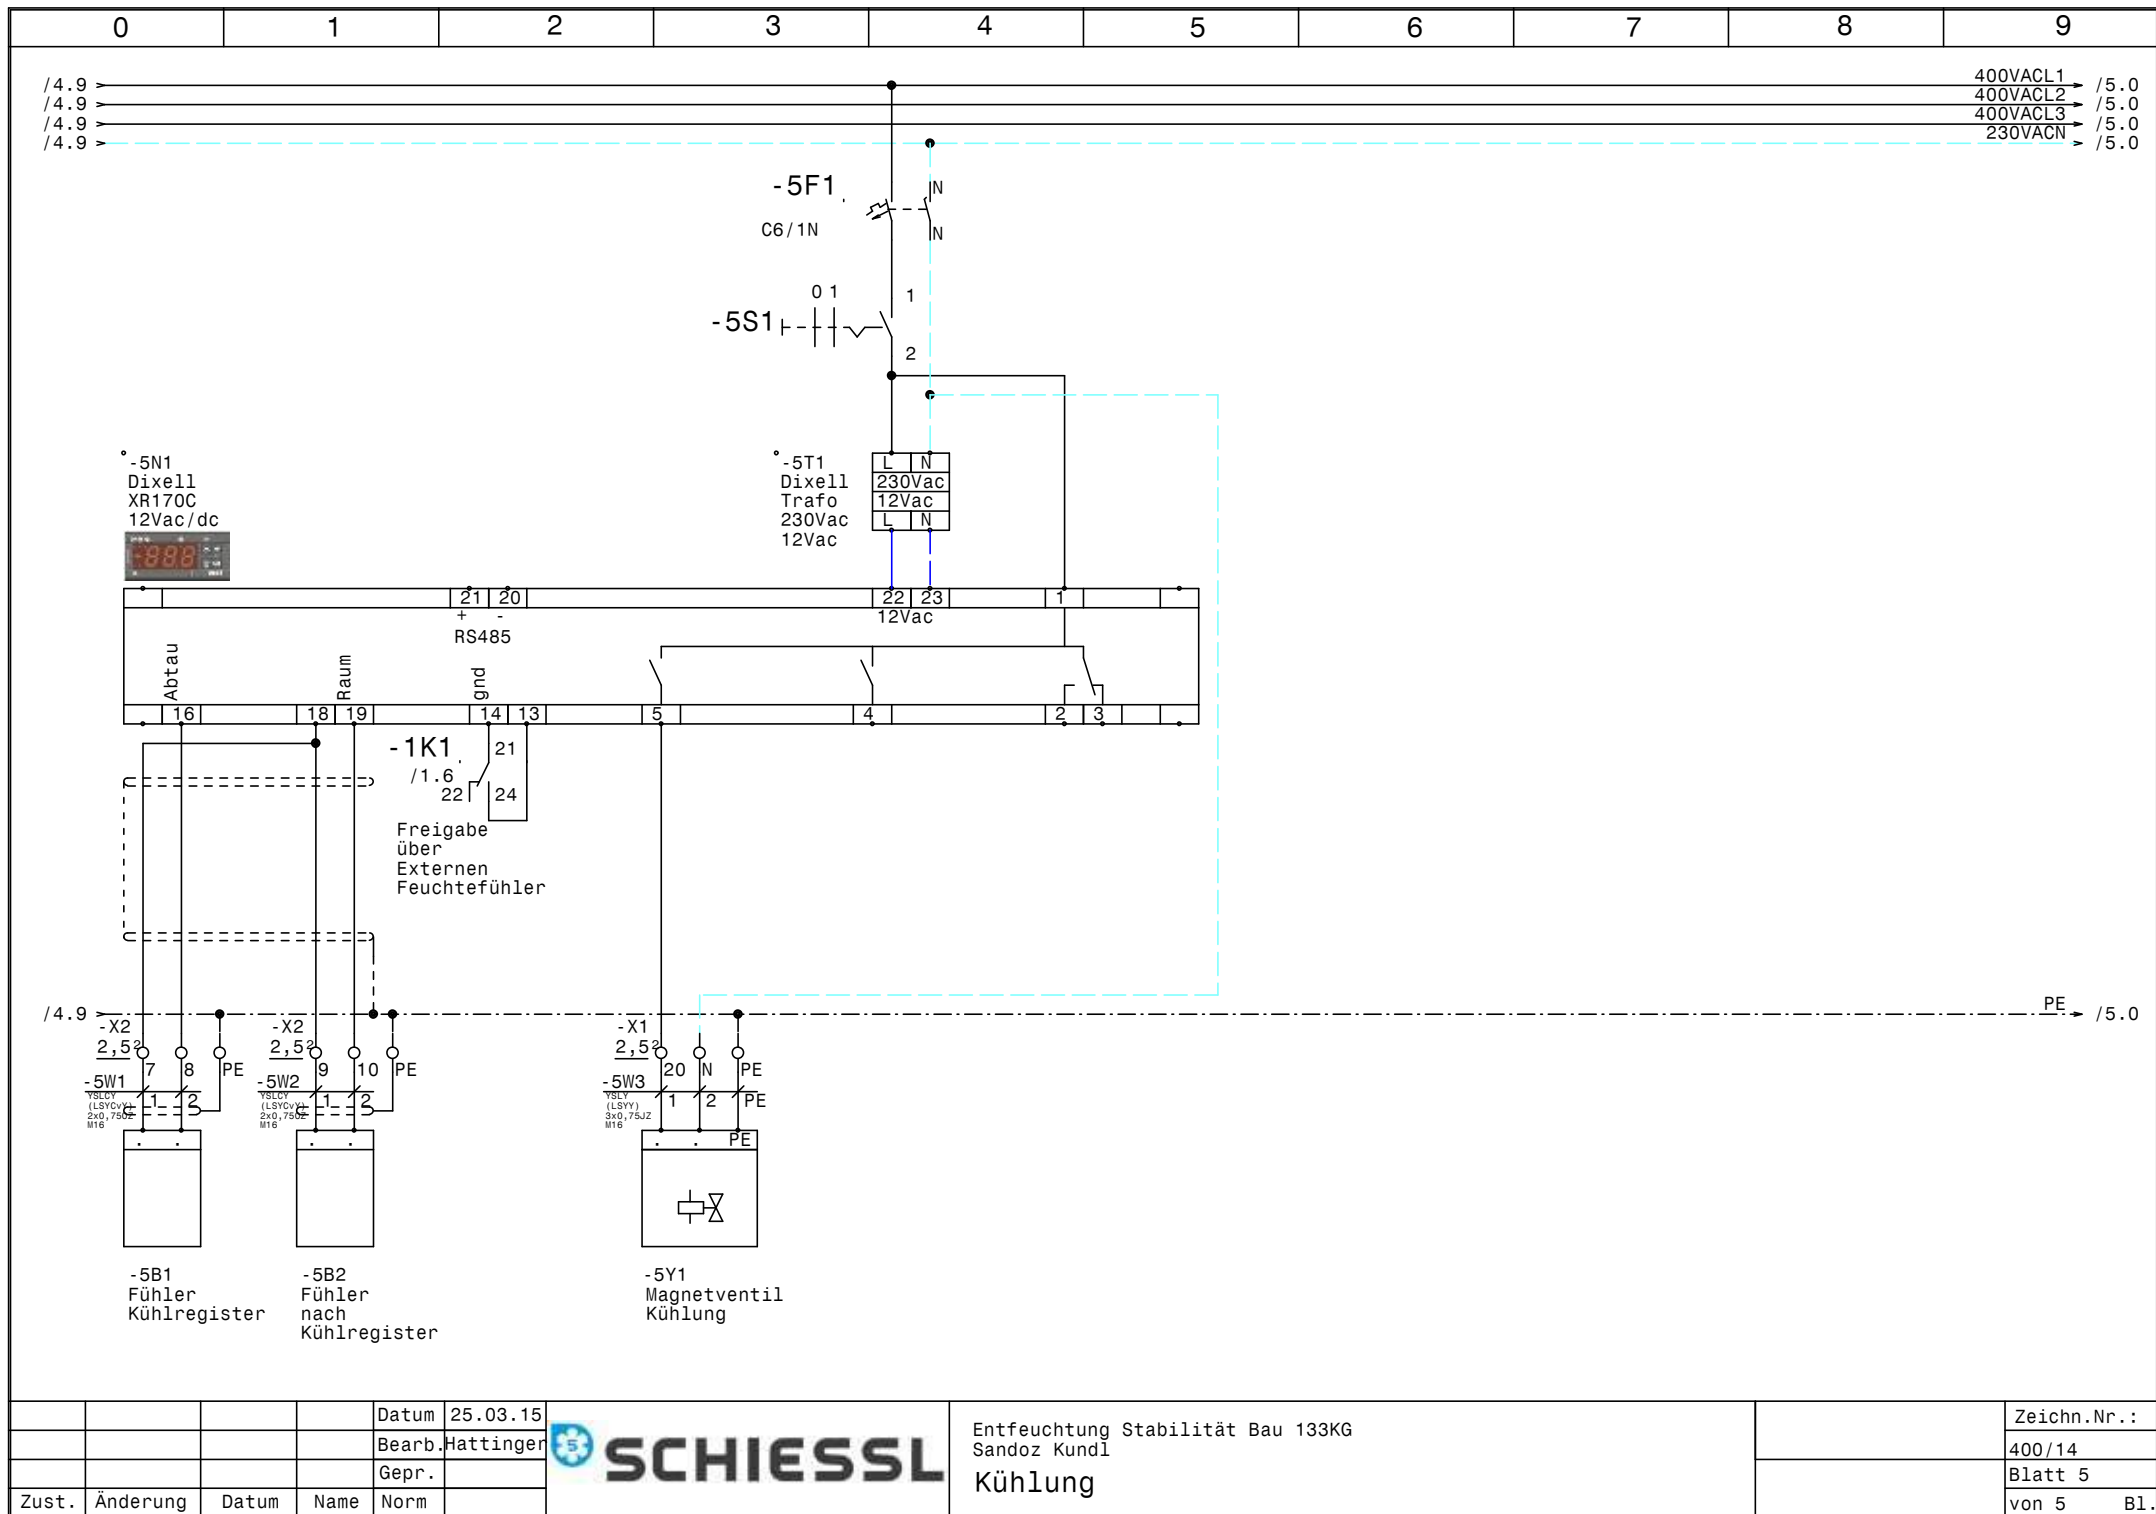

			Datum	25.03.15
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

**SCHIESSL**

Entfeuchtung Stabilität Bau 133KG
Sandoz Kundl
Kühlung

	Zeichn.Nr. :
	400/14
	Blatt 5
	von 5 Bl.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge											
1		LSFI C13/0,03 G				Personenschutzschalter				- 1F1											
2		C6/1				Sicherungsautomaten				- 1F3, - 1F2											
1		PKZMO-16				Motorschutzschalter				- 2F1											
1		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter															
1		C20/3				Sicherungsautomaten				- 2F2											
1		C6/1N				Sicherungsautomaten				- 5F1											
1						Schrank- leuchte mit Steckdose				- 1H1											
1						Betriebsstundenzähler				- 4H1											
1		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün				- 4H2											
2		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot				- 4H3, - 4H4											
1		DILM17-10(230V50HZ)				Schütz				- 2K2											
1		DILM32-XHI22				Hilfsschalterbaustein															
1		DILM25-10(230V50HZ)				Schütz				- 2K3											
1		DILM32-XHI02				Hilfsschalterbaustein															
7		94.04				Fassung für Finder Relais 4polig															
7		55.34.8.230.0040				Finder - Relais Type 55 4polig				- 4K2, - 3K2, - 4K1, - 3K1, - 2K1, - 4K3											
										- 1K1											
1						Schaltschrankventilator				- 1M1											
1		WS 6830 B=600 H=800 T=300				Wandschrank IP 55				- 0N1											
1						FU				- 2N1											
1						EMV-Filter				- 2N2											
1		DILM32-XSPR240				RC-Löschglied				- 2N3											
1		DILM32-XMV				Mechanische Verriegelung				- 2N4											
1		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied				- 2N5											
1						Dixell XR170C 12Vac/dc				- 5N1											
1						Thermostat				- 1P1											
1		LT40 -27,1A AC23				Hauptschalter				- 1Q1											
1		M10HEU1				Umschalter 1pol. 1-0-2				- 4S1											
1						Ausschalter 1pol. 0-1				- 5S1											
1						Dixell Trafo 230Vac 12Vac				- 5T1											
13		M16				Kabelverschraubung				- 1W1, - 1V1, - 3W2, - 5W3, - 4V1, - 5W2											
										- 5W1, - 4W1, - 3W1, - 2W5, - 2W4, - 2W3											
										- 2W2											
				Datum	25.03.15					Entfeuchtung Stabilität Bau 133KG Sandoz Kundl Materialliste										Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger F.													400/14			
				Gepr.														Blatt 1			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm														von 2		Bl.	

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
2		M25				Kabelverschraubung						-2W1, -1W1							
1		M20				Kabelverschraubung						-3W3							
1						Linientrenner senkrecht						-1We2							
5		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1							
2		EK 6 ge/gr				Erdungsklemme						-X1							
1		Klemme 6 blau				Klemme N						-X1							
14		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X2, -X1							
30		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X2, -X1							