




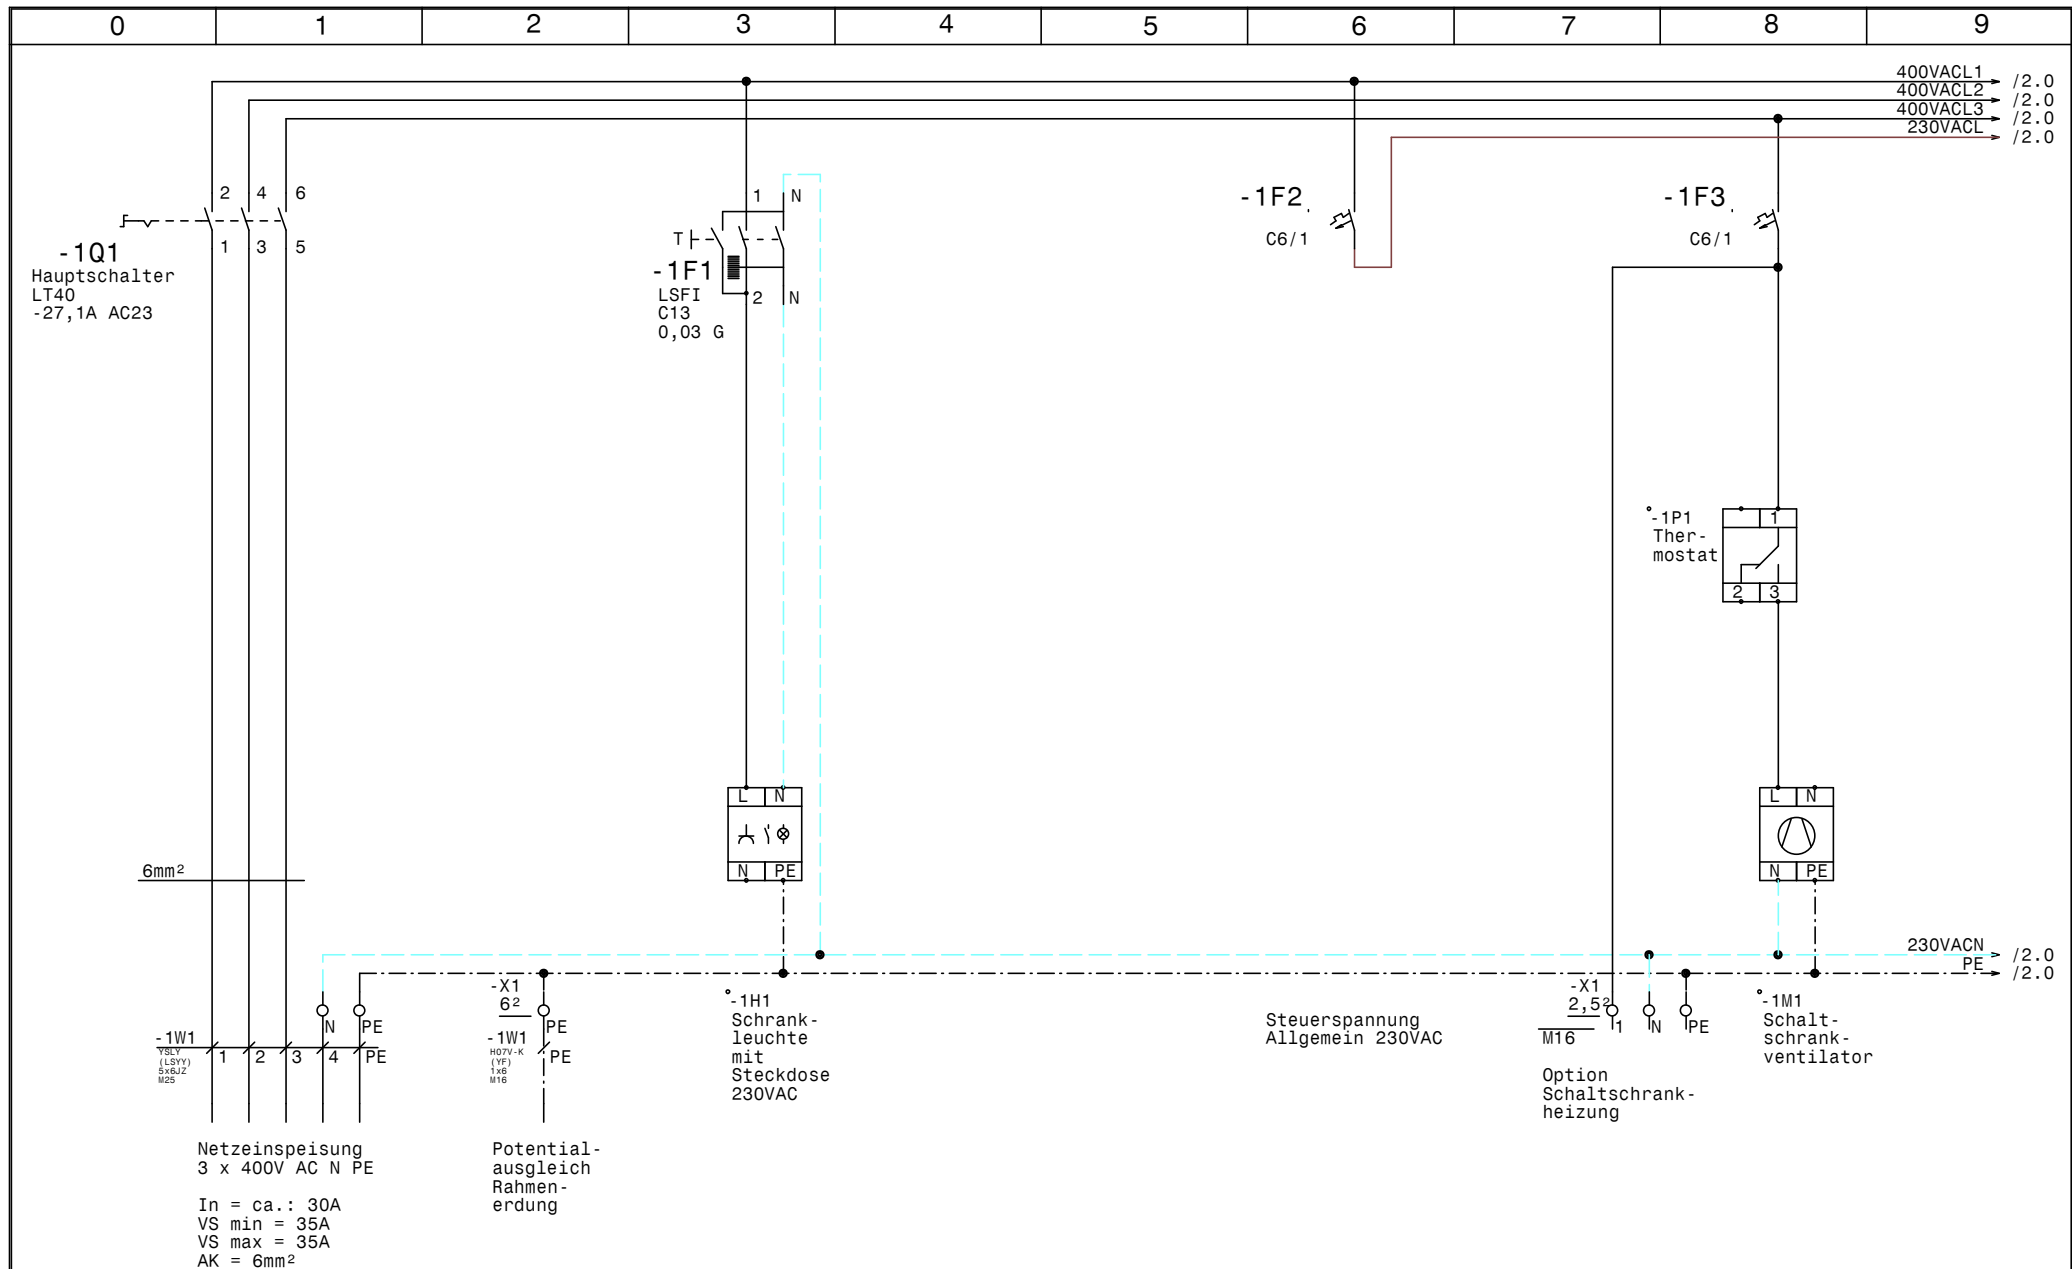


				Datum	12.11.14		Entfeuchtung Stabilität		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				400/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		von 5 Bl.			

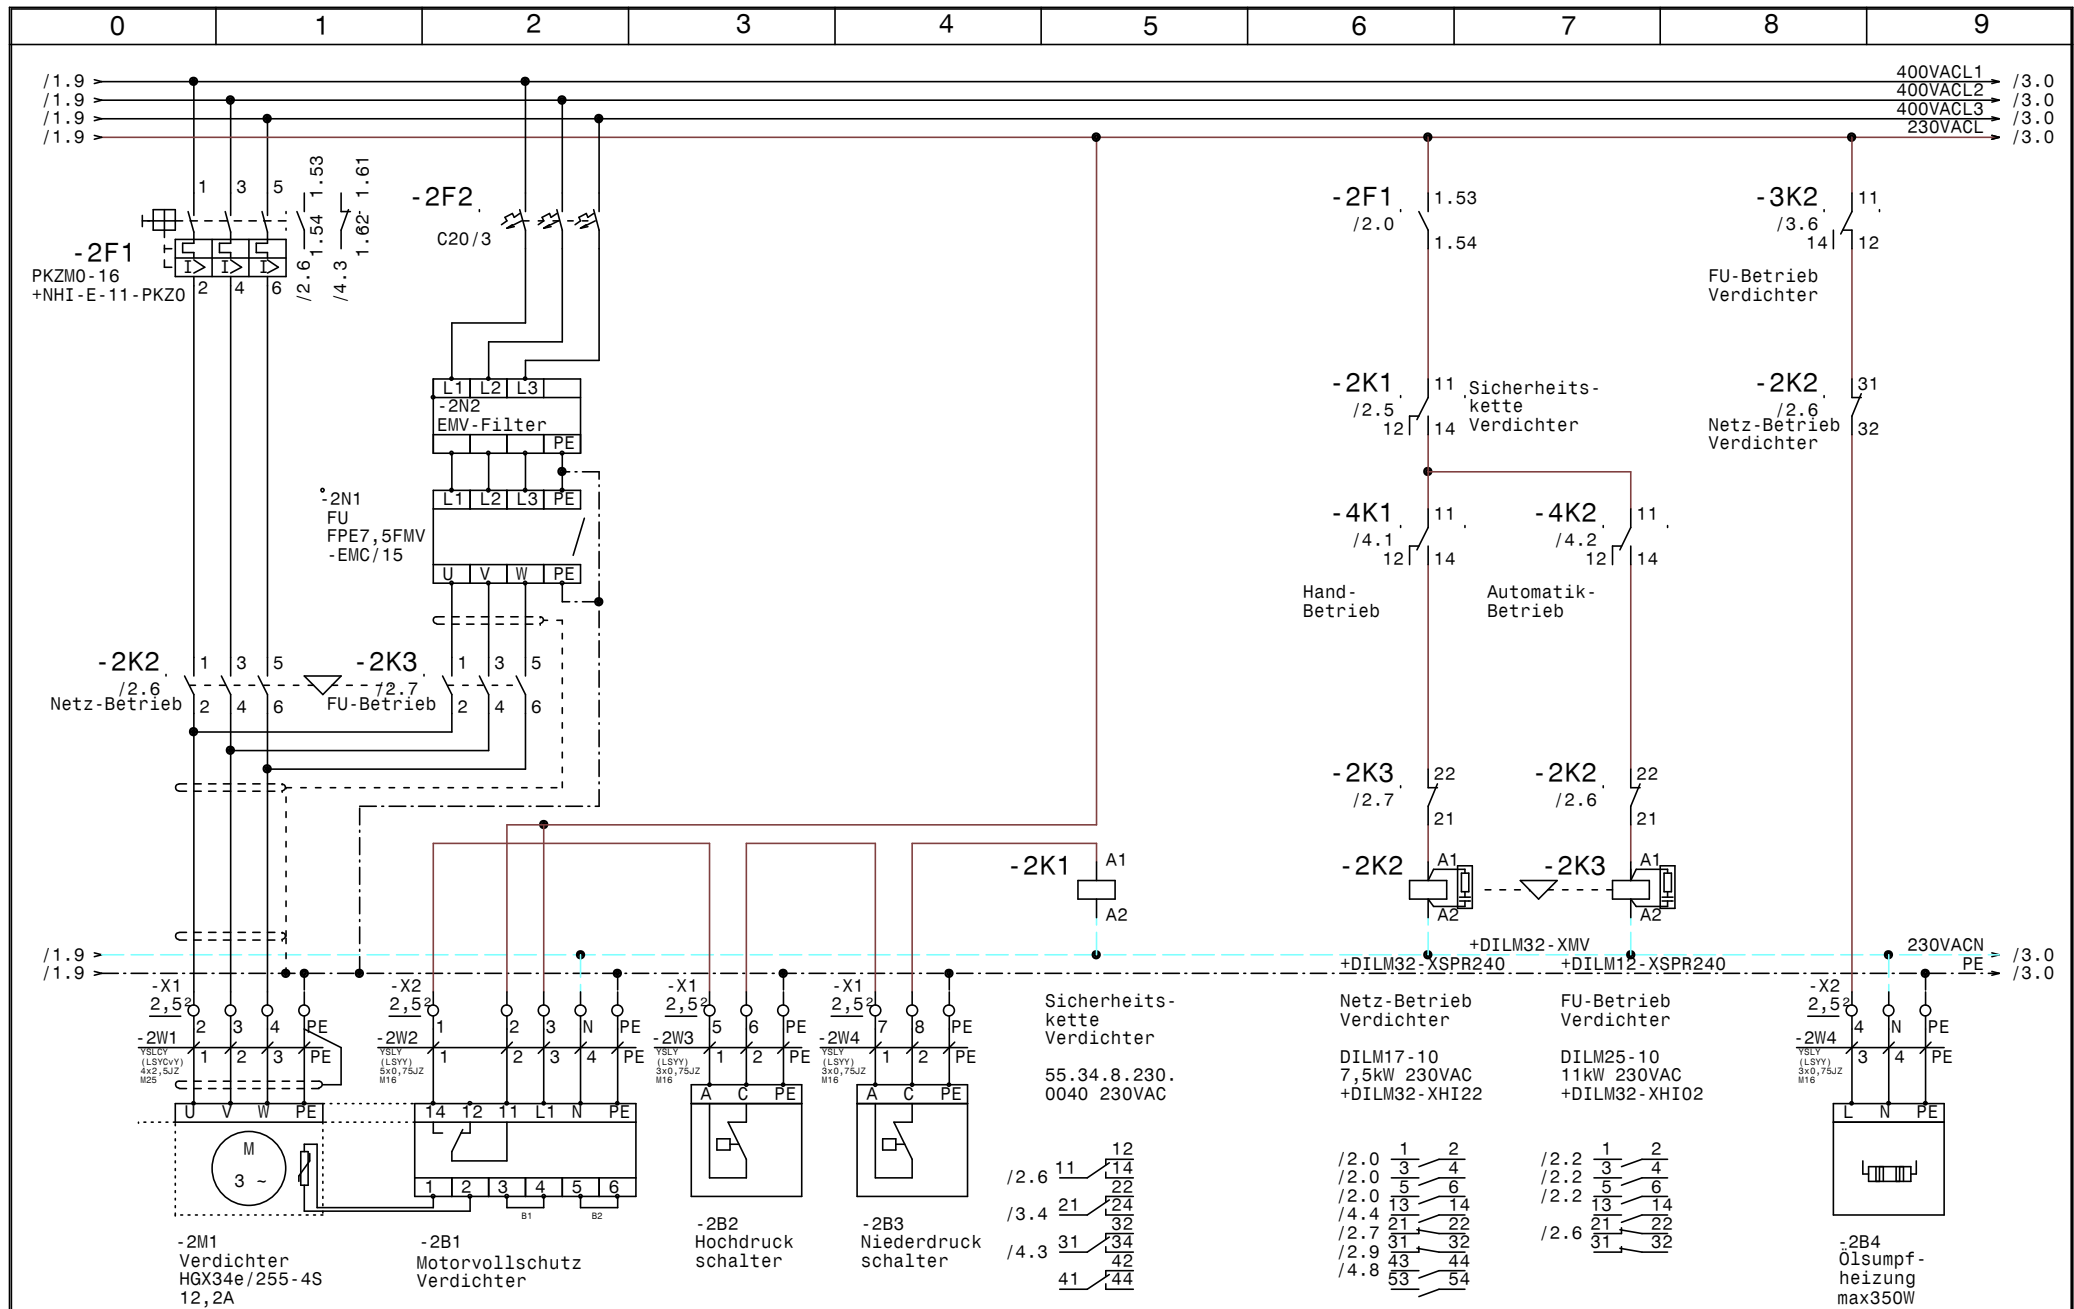

				Datum	12.11.14		Entfeuchtung Stabilität		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				400/14
				Gepr.					Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 5 Bl.

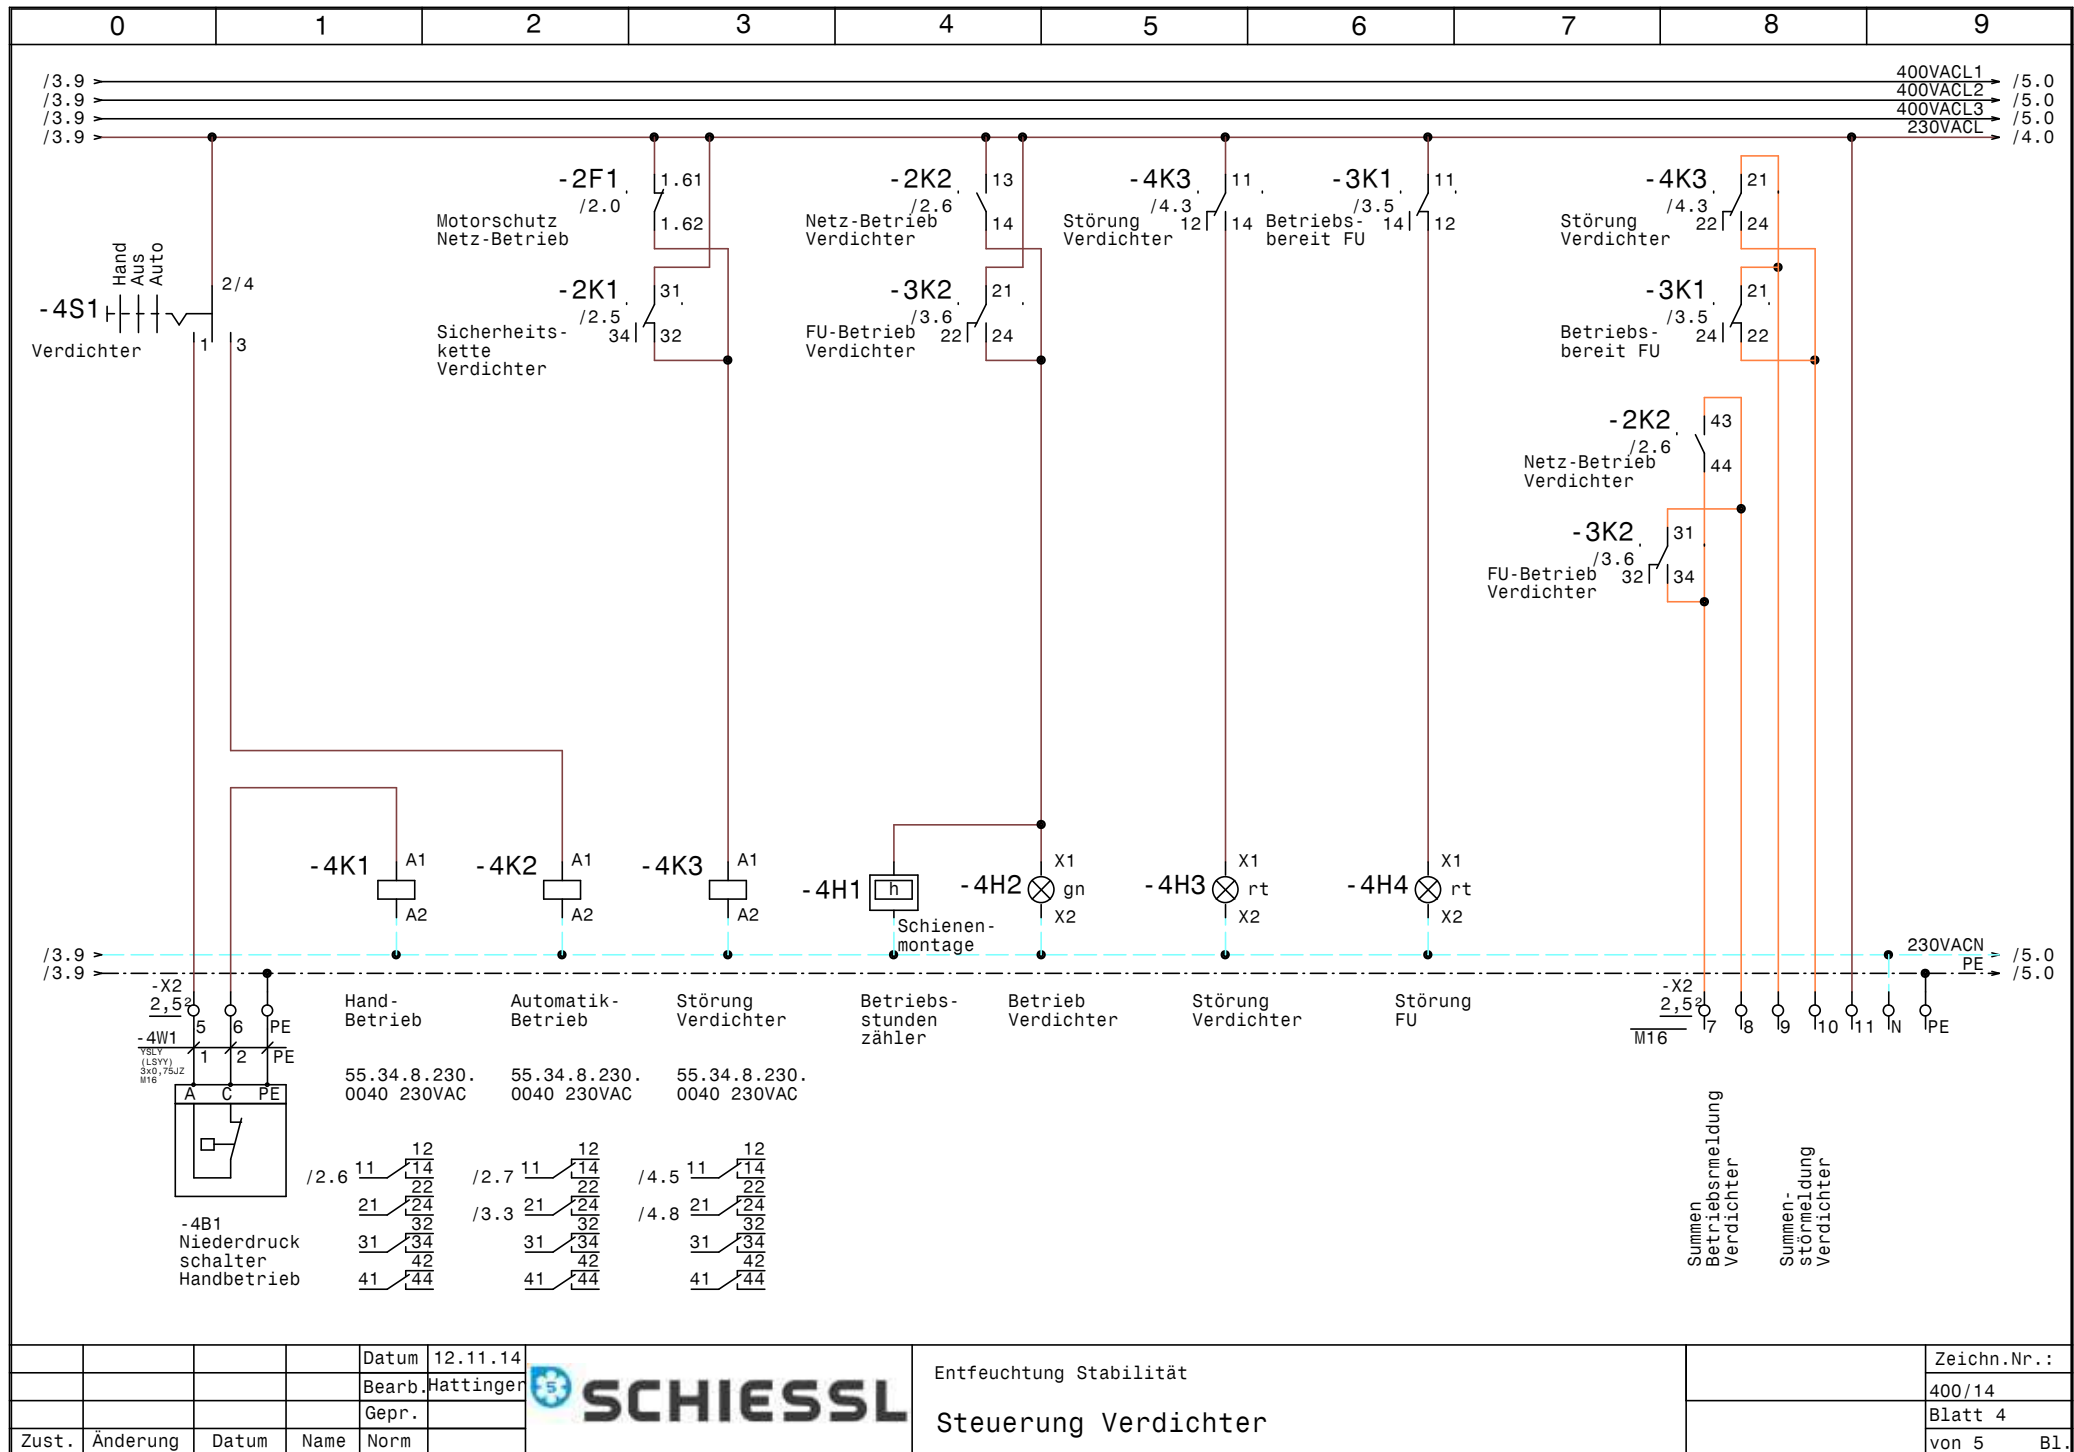

				Datum	12.11.14		Entfeuchtung Stabilität	Steuerung Verdichter	Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger				400/14	
				Gepr.					Blatt 4	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 5	Bl.

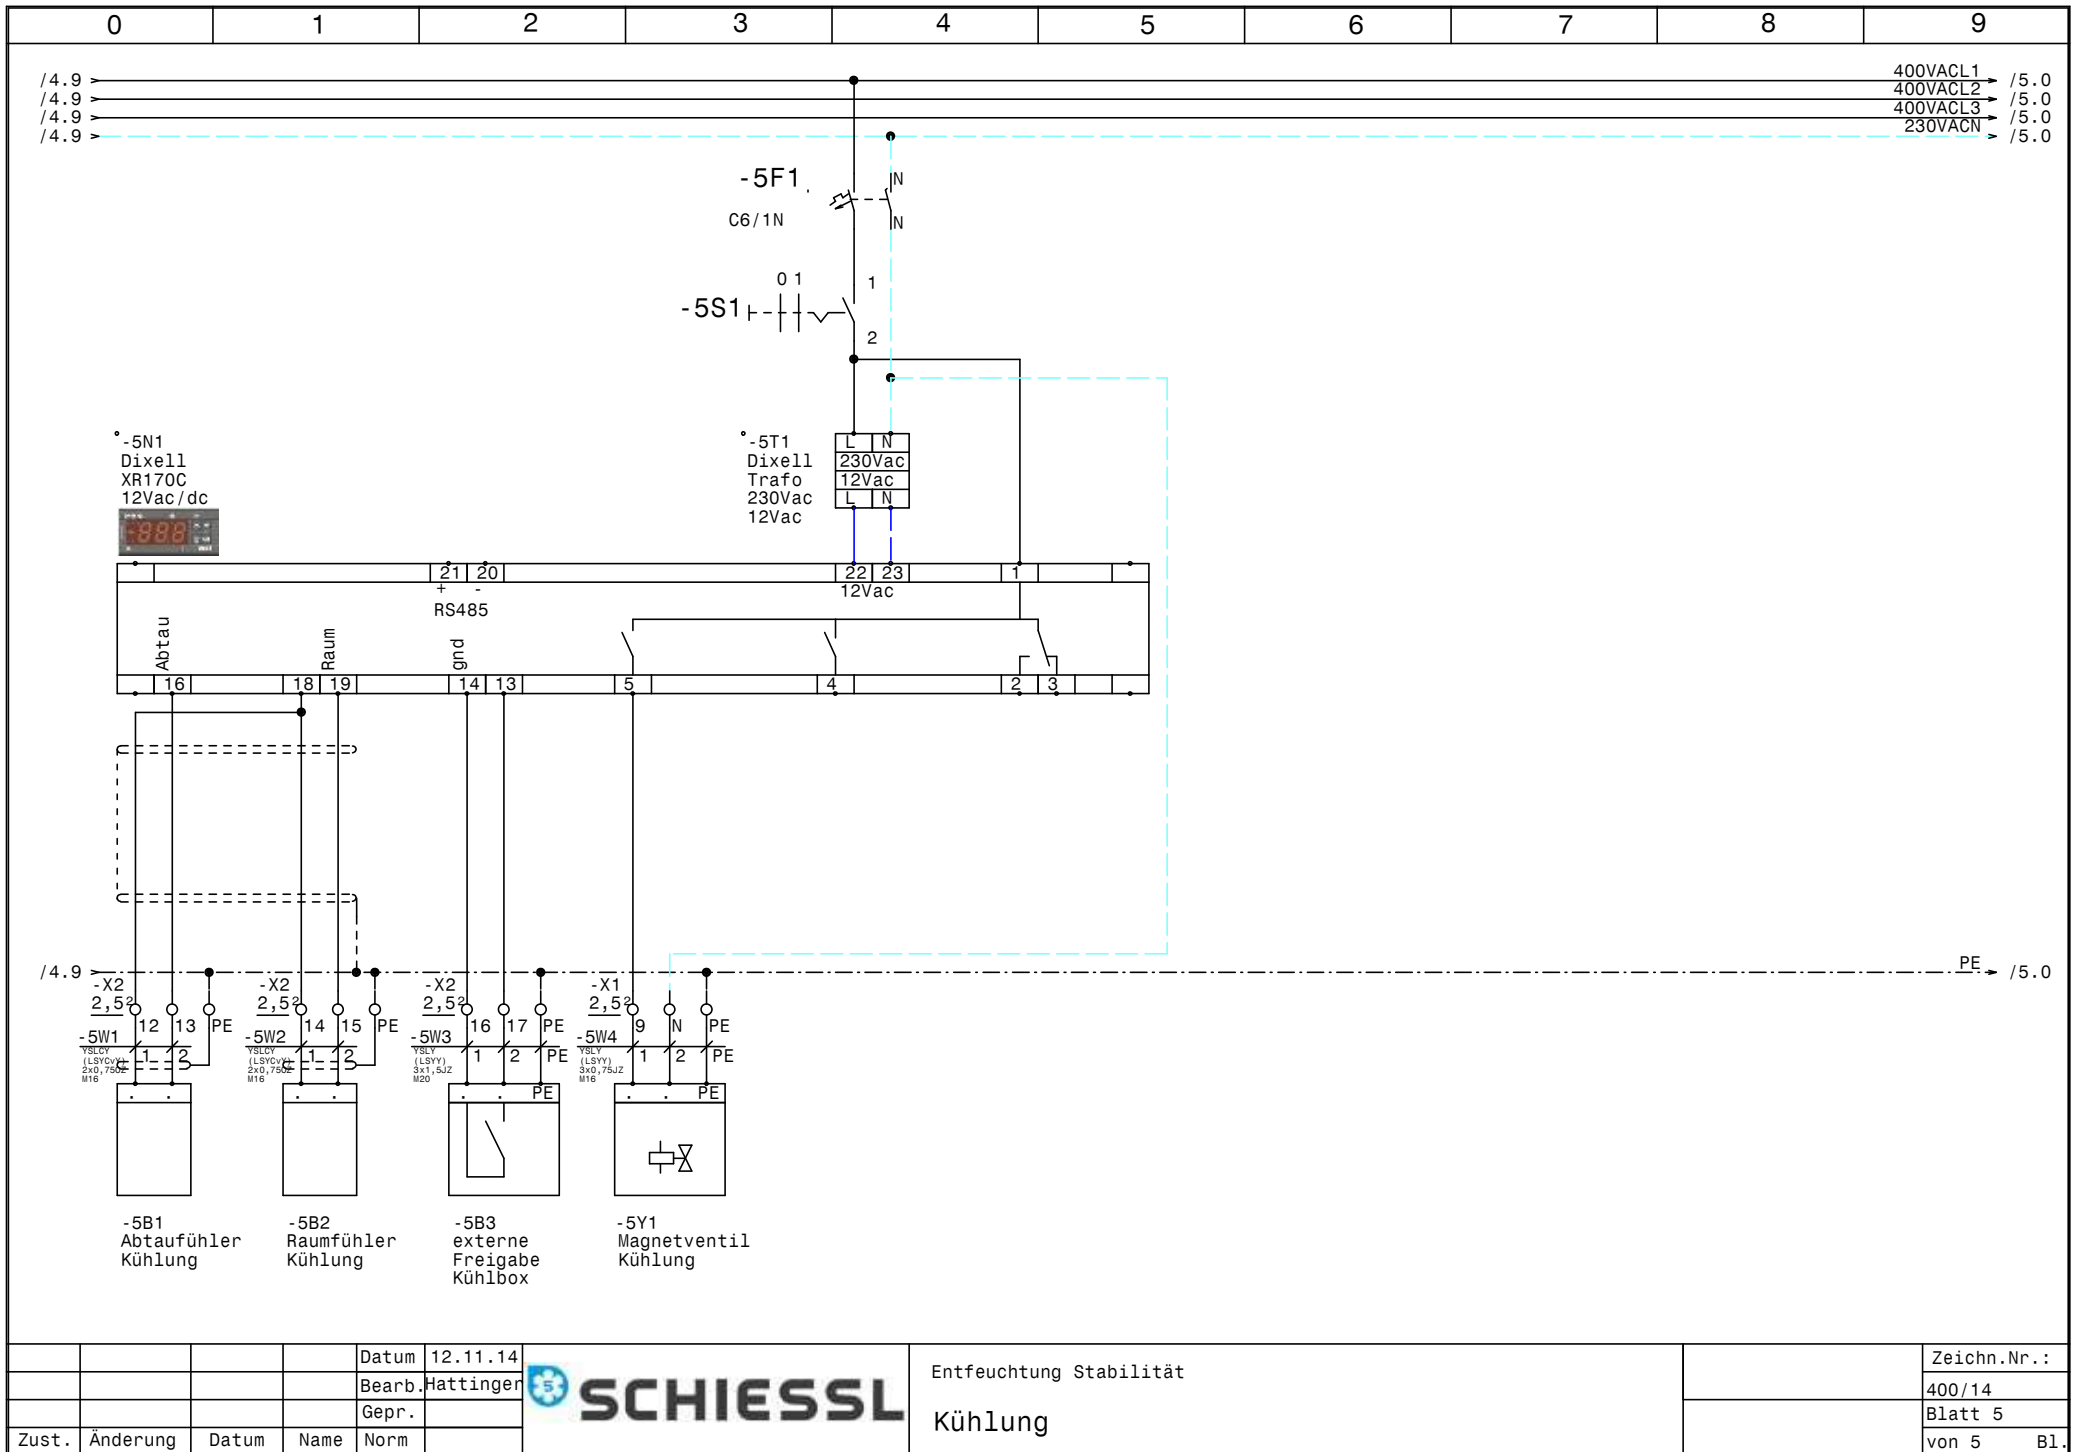

				Datum	12.11.14		Entfeuchtung Stabilität		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				400/14
				Gepr.					Blatt 5
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 5 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.		Feldgerät		Leitungs- bezeichnung		Leitungs- typ		Anzahl Adern		Zielbezeichnung									
1		-1We1		-1W1		YSLY (LSYY) 5x6JZ M25		5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE									
2		-1We2		-1W1		H07V-K (YF) 1x6 M16		1		Potentialausgleich Rahmenerdung									
3		-2M1		-2W1		YSLCY (LSYCVY) 4x2,5JZ M25		4		Verdichter									
4		-2B1		-2W2		YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16		5		Motorvollschutz Verdichter									
5		-2B2		-2W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Hochdruck schalter									
6		-2B3		-2W4		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		6		Niederdruck schalter									
7		-3B1		-3W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		HD-Transmitter									
8		-3B2		-3W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		ND-Transmitter									
9		-4B1		-4W1		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Niederdruck schalter Handbetrieb									
10		-5B1		-5W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Abtaufühler Kühlung									
11		-5B2		-5W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		Raumfühler Kühlung									
12		-5B3		-5W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		externe Freigabe Kühlbox									
13		-5Y1		-5W4		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Magnetventil Kühlung									
</																			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-1F1				
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F3, -1F2				
1	PKZM0-16			Motorschutzschalter		-2F1				
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter						
1	C20/3			Sicherungsautomaten		-2F2				
1	C6/1N			Sicherungsautomaten		-5F1				
1				Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1				
1				Betriebsstundenzähler		-4H1				
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H2				
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H3, -4H4				
1	DILM17-10(230V50HZ)			Schütz		-2K2				
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein						
1	DILM25-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3				
1	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein						
6	94.04			Fassung für Finder Relais 4polig						
6	55.34.8.230.0040			Finder - Relais Type 55 4polig		-4K3, -3K2, -4K1, -4K2, -3K1, -2K1				
1				Schaltschrankventilator		-1M1				
1	WS 6830 B=600 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1				
1				FU		-2N1				
1				EMV-Filter		-2N2				
1	DILM32-XSPR240			RC-Löschglied		-2N3				
1	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N4				
1	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N5				
1				Dixell XR170C 12Vac/dc		-5N1				
1				Thermostat		-1P1				
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1				
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-4S1				
1				Ausschalter 1pol. 0-1		-5S1				
1				Dixell Trafo 230Vac 12Vac		-5T1				
12	M16			Kabelverschraubung		-1W1, -1V1, -3W2, -4W1, -4V1, -2W4				
						-5W1, -5W4, -3W1, -2W3, -2W2, -5W2				
2	M25			Kabelverschraubung		-2W1, -1W1				
1	M20			Kabelverschraubung		-5W3				
			Datum	12.11.14	SCHIESSL Entfeuchtung Stabilität Materialliste					Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.						400/14
			Gepr.							Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.	

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1						Linientrenner senkrecht				-1We2									
2		EK 6 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
1		Klemme 6 blau				Klemme N				-X1									
5		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X2, -X1									
14		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X3, -X2, -X1									
30		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X3, -X2, -X1									